


JGA Microtiming Score · BMIG / DMIG — FINALE


Ray Brown Trio — Exactly Like You · M33-M48

BPM interno medio: 164,5 · Variazione BPM: +6,8 BPM · Contrabbasso-Batteria: mediana +8,9 ms, Bass dietro


Pulsazioni interne · valori B / D in millisecondi

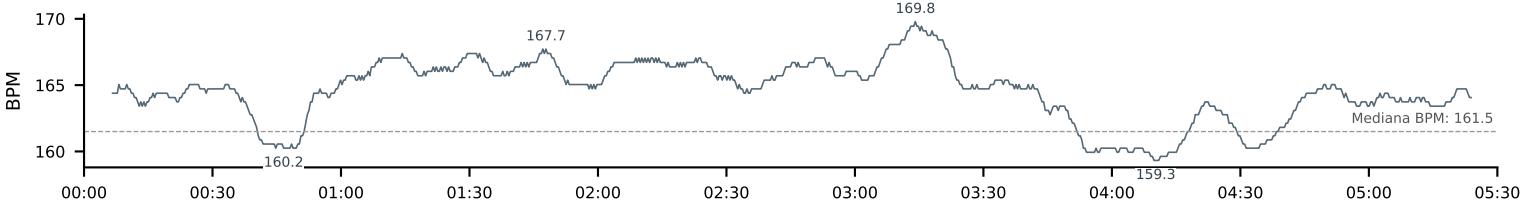


BPM interno: 161.18 · M33-M36

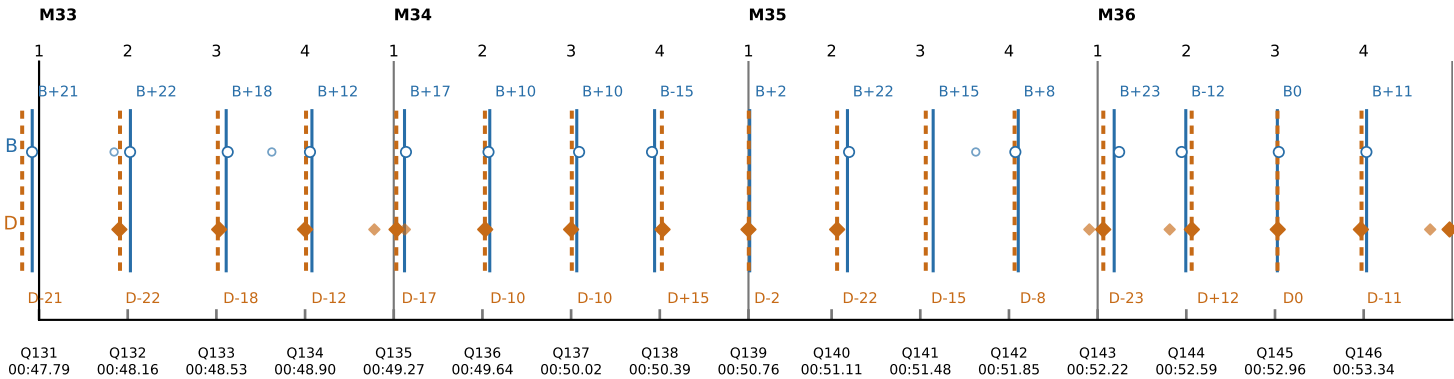


BPM interno: 164.39 · M37-M40

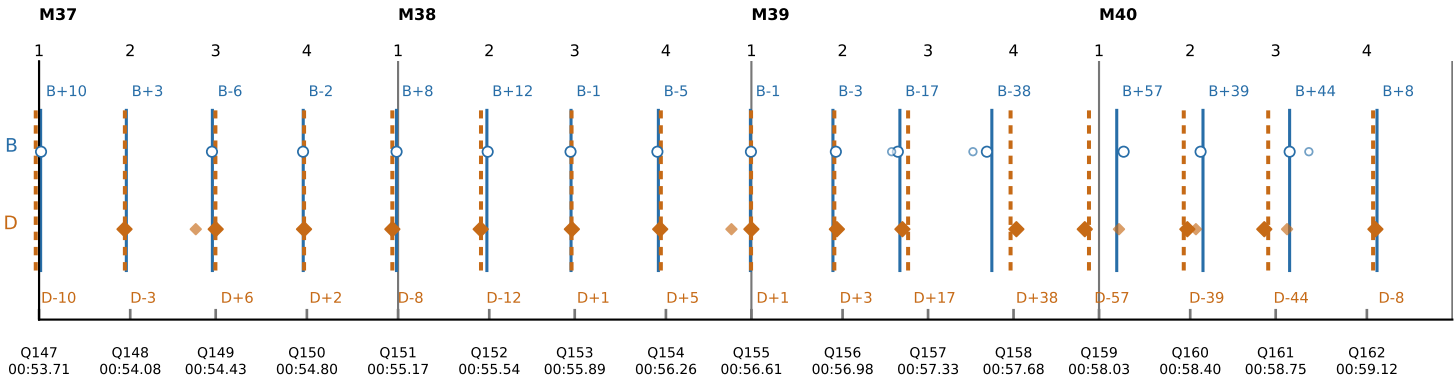

BPM interno: 165.71 · M41-M44

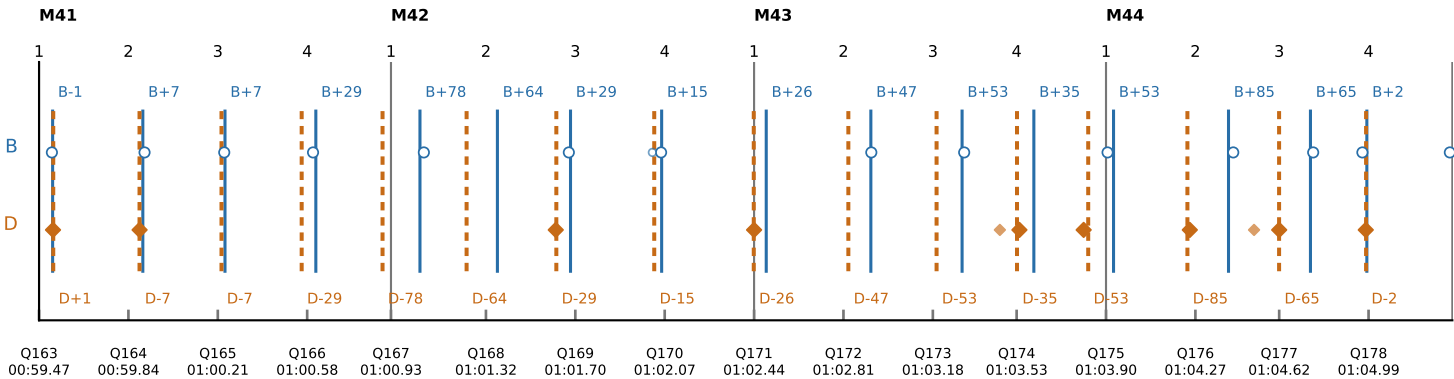

BPM interno: 166.71 · M45-M48

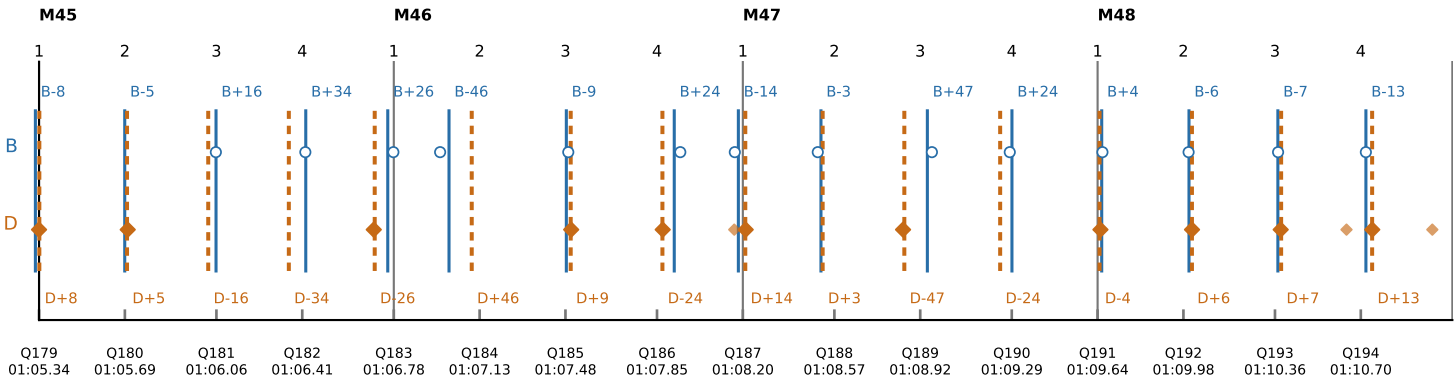

○ Contrabbasso ◆ Batteria — BMIG - - DMIG B/D - = avanti B/D + = dietro — BPM interno

BMIG = Bass Measure Internal Grid · DMIG = Drum Measure Internal Grid

RAPPORTO TRA CONTRABBASSO E BATTERIA

Nella selezione analizzata, contrabbasso e batteria mostrano una pulsazione interna fortemente coesa. Nelle misure con tutti i punti della pulsazione osservati, la differenza mediana tra le due griglie è di circa 8,9 ms, con il contrabbasso leggermente arretrato rispetto alla batteria. Lo scarto rimane contenuto e descrive una relazione temporale complessivamente molto ravvicinata tra i due strumenti.

BPM interno: 160,2 → 167,0 · incremento +6,8 BPM