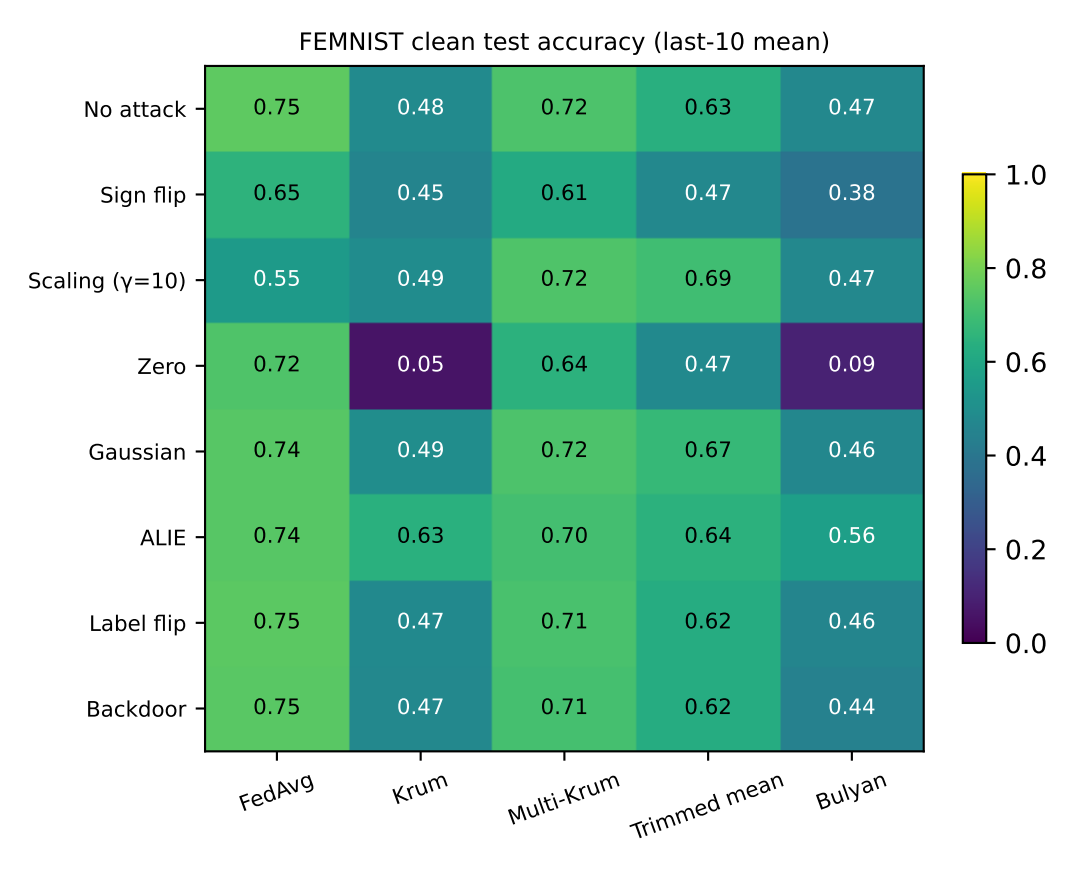
FEMNIST clean test accuracy (last-10 mean)
No attack
Sign flip
Scaling (γ=10)
Zero
Gaussian
ALIE
Label flip
Backdoor
0.75 0.48 0.72 0.63 0.47
0.65 0.45 0.61 0.47 0.38
0.55 0.49 0.72 0.69 0.47
0.72 0.05 0.64 0.47 0.09
0.74 0.49 0.72 0.67 0.46
0.74 0.63 0.70 0.64 0.56
0.75 0.47 0.71 0.62 0.46
0.75 0.47 0.71 0.62 0.44
FedAvg
Krum
Multi-Krum
Trimmed mean
Bulyan
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0