


Однолинейная схема ЩС2

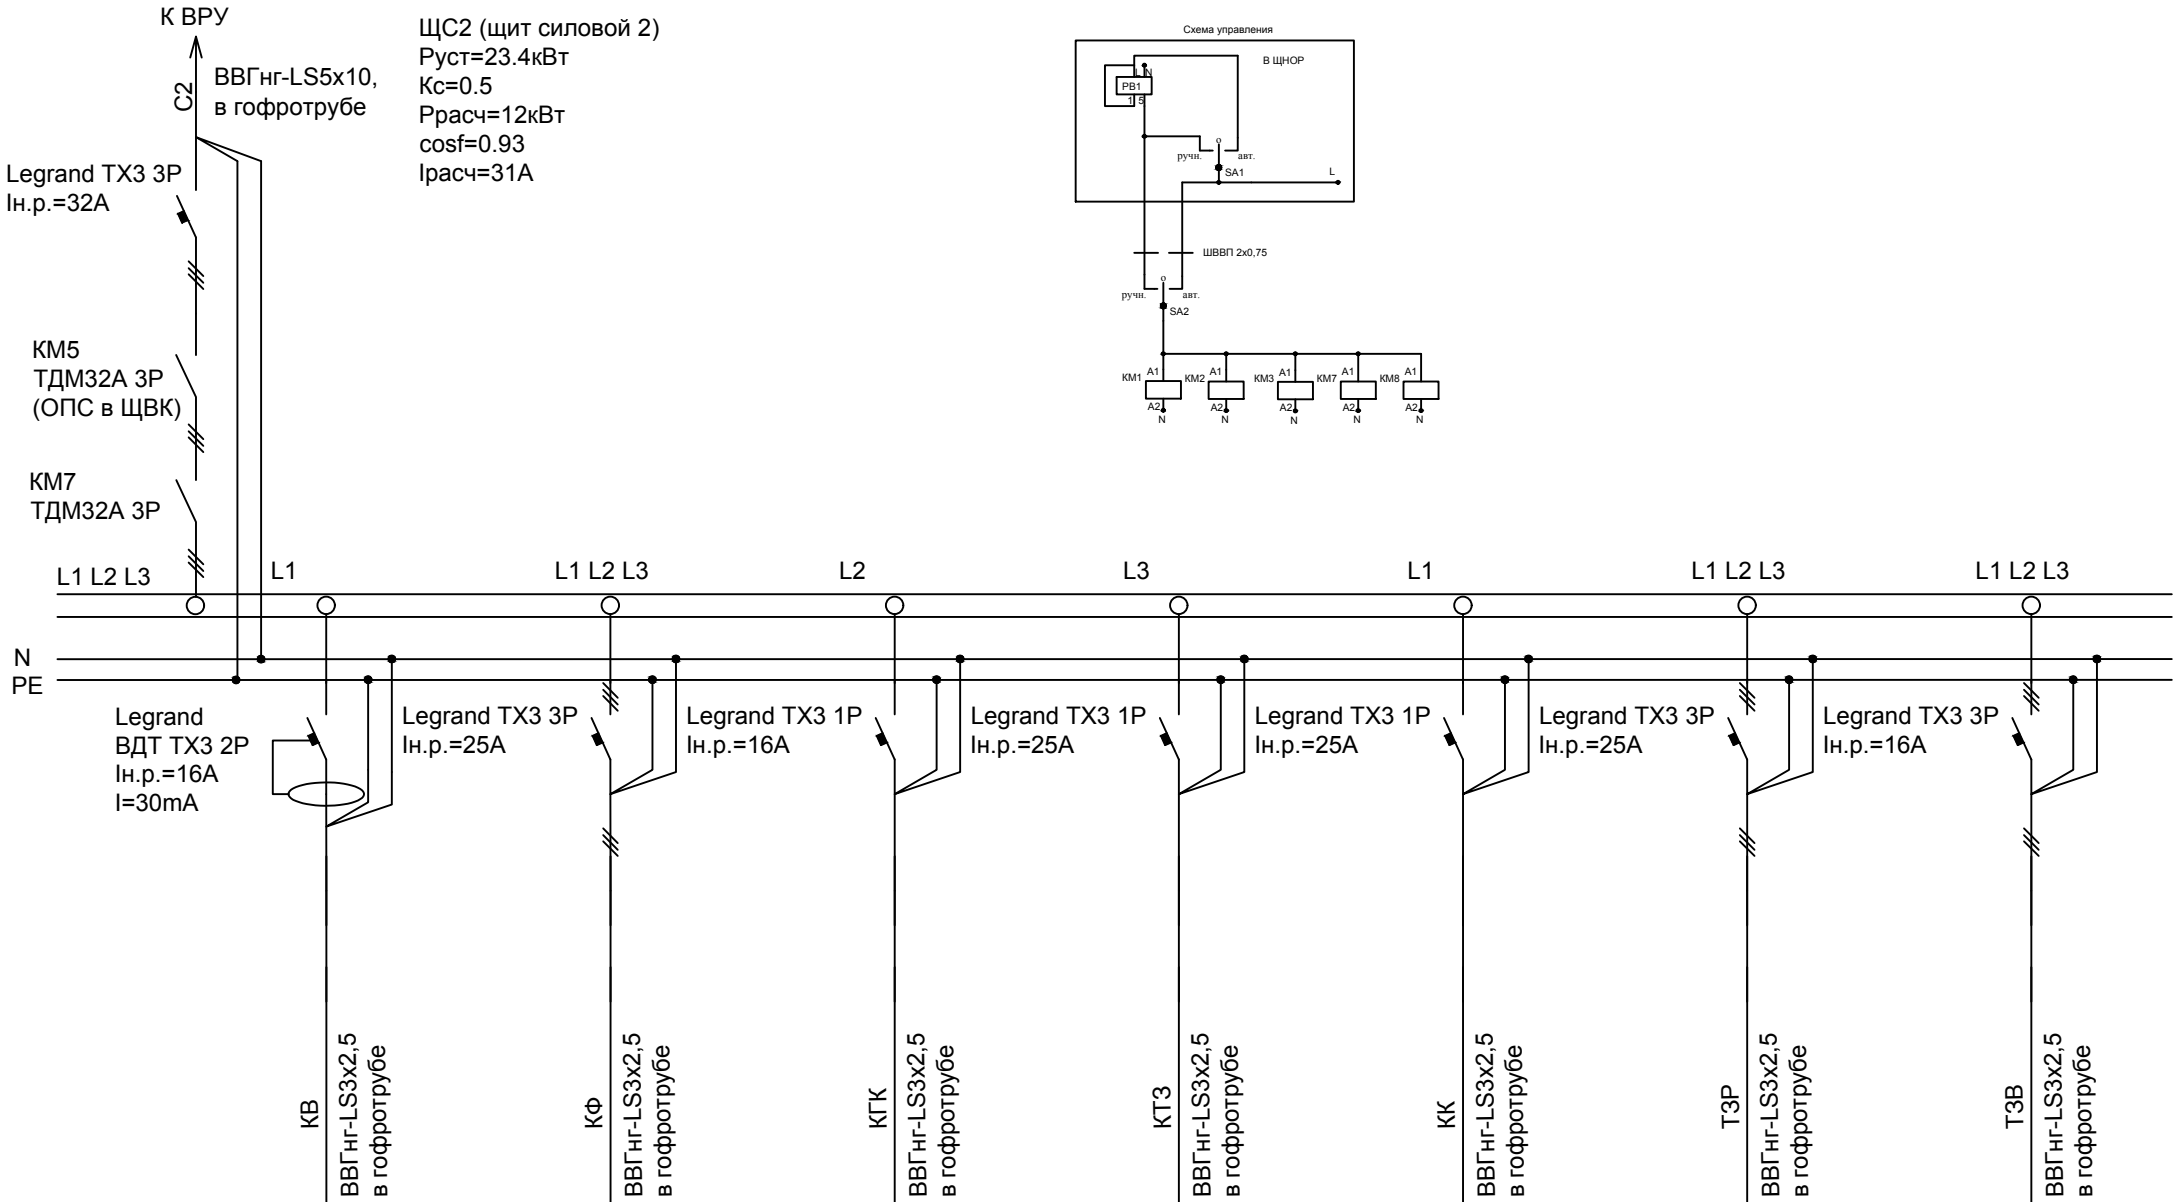

ЩС2 (щит силовой 2)
Руст=23.4кВт
Kс=0.5
Ррасч=12кВт
cosf=0.93
Iрасч=31А

Распределительный пункт:
номер, тип; установленная
и расчетная мощность, кВт/Ирасч.
Аппарат на вводе тип, ток, А.

Выключатель автоматический
или предохранитель;
Тип, ток расцепителя или
плавкой вставки, А.

Марка, сечение проводника;
длина участка, м;
способ прокладки

Наименование по плану		Розетка в электрощитовой	Кондиционер фруктов	Кондиционер гл. касса	Кондиционер торговый зал	Кондиционер кассовой зоны	Тепловая завеса в зоне разгрузки	Тепловая завеса главный вход
Установленная мощность, кВт		3.3	2.57	2.2	3.5	2.57	5	5
Расчетный ток, А		14.3	10.5	9.6	15.2	10.5	13.2	13.2
		1	2	3	4	5	6	7

					Пермский край, г. Чернушка						
					Магазин "Пятерочка" по адресу ул. Юбилейная 40а	Лит.		Масса	Масштаб		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			И				
Разраб.											
Пров.											
Т.контр.											
Н.контр.					Однолинейная схема ЩС2	Лист		Листов			
Утв.						000 "СтройГарант"					