

ROZVADĚČ MĚŘENÍ A REGULACE
MÍSTNOST ROZDĚLOVAČE ÚT2
NsP JAROMĚŘ

SCHÉMA ZAPOJENÍ – ROZVADĚČ MR2

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:

PROCONT s.r.o.
Dřevnická 5651
760 01 Zlín
www.procont.cz

tel.+420774722788
Fax.+420577018510

ODBĚRATEL DOKUMENTACE:


Energetika s.r.o. Jaroměř

TECHNICKÁ DATA:

NAPÁJENÍ:	3+NPE 230V/400V/50Hz TN-S
ŘÍDÍCÍ NAPĚTÍ:	24V DC (SELV), 230V AC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTR. PROUDEM:	DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-S, OBVODY SELV
PŘÍVOD:	SPODEM
VÝVODY:	SPODEM
ROZVADĚČ:	OCEP ROZVADĚČ NÁSTĚNNÝ SCHRACK WSM5050210 VxŠxH 500x500x210
INSTAL. PŘÍKON:	1,5 kW
JMEN. PROUD:	16

ODBĚRATEL DOKUMENTACE:

Energetika s.r.o. Jaroměř

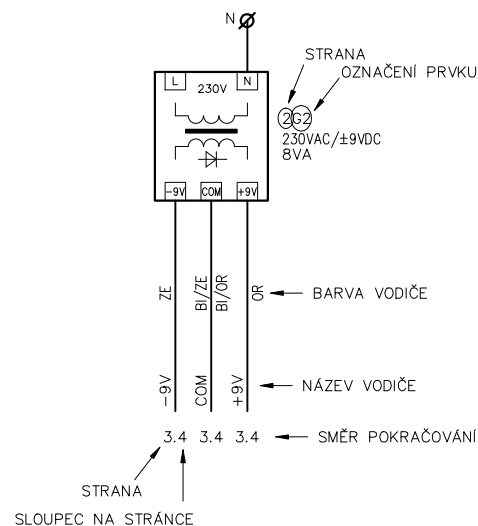



OBSAH, VYSVĚTLIVKY

OBSAH

1A/2A KRYCÍ LIST
2A/2A ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ

1/5	SILOVÁ ČÁST, NAPÁJECÍ ZDROJE
2/5	NAPÁJENÍ ŘS, KOMUNIKACE
3/5	UNIVERZÁLNÍ VSTUPY A1
4/5	DIGITÁLNÍ VÝSTUPY A1
5/5	DIG. VÝSTUPY A1,A2 / DIG. VSTUPY A2



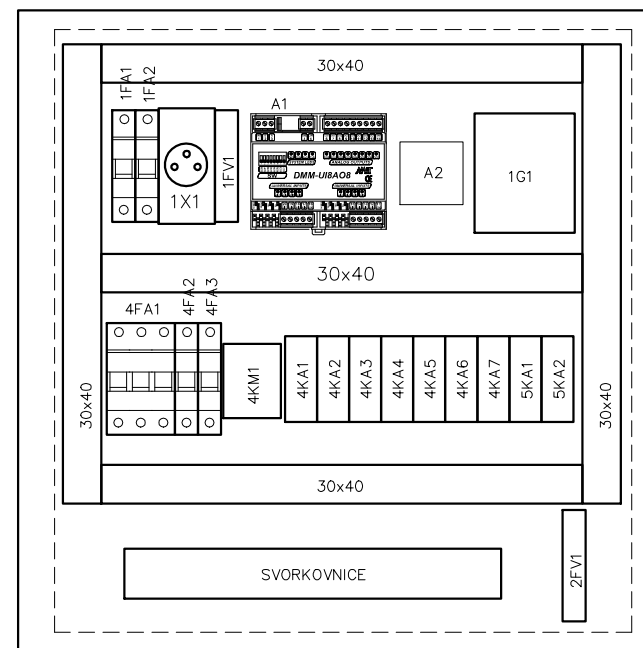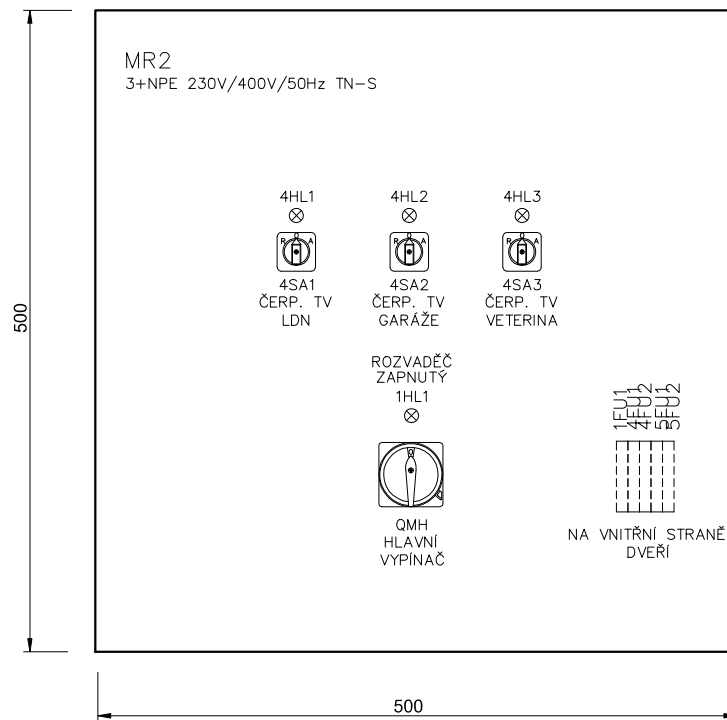

SVORKOVNICE – NAPĚTOVÉ ÚROVNĚ
X0 NAPÁJECÍ PŘÍVOD 400V AC
X1 400V/230V AC
X2 24V AC/DC
X3 ANALOGOVÉ SIGNÁLY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Investor:	Energetika s.r.o. Jaroměř	Stavba:	Modernizace systému MaR Nemocnice Jaroměř, situované v rámci kotelny Nemocnice Jaroměř			Datum:	05/2017	Formát:	A4	PROCONT s.r.o. Dřevnická 5651 760 01 Zlín	ZMĚNA:
Vyracoval:	FALEŠNÍK	Obsah výkresu:	ROZVADĚČ MR2 – ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ			Číslo výkresu:	34–17–04	Číslo zakázky F:	034/17		LIST: 2A/2A

