

ROZVADĚČ MĚŘENÍ A REGULACE
KOTELNA
N_SP JAROMĚŘ

SCHÉMA ZAPOJENÍ – ROZVADĚČ MR1

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:

PROCONT s.r.o.
Dřevnická 5651
760 01 Zlín
www.procont.cz


tel.+420774722788
Fax.+420577018510

TECHNICKÁ DATA:

NAPÁJENÍ:	3+NPE 230V/400V/50Hz TN-S
ŘÍDÍCÍ NAPĚTÍ:	24V DC (SELV), 24V AC (SELV), 230V AC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTR. PROUDEM:	DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-S, OBVODY SELV
PŘÍVOD:	VRCHEM
VÝVODY:	VRCHEM
ROZVADĚČ:	OCEP ROZVADĚČ DVOUKŘÍDLÝ SCHRACK KS201242-5 VxŠxH 2000x1200x400 NA PODSTAVCI
INSTAL. PŘÍKON:	15 kW
JMEN. PROUD:	50 A

ODBĚRATEL DOKUMENTACE:

Energetika s.r.o. Jaroměř

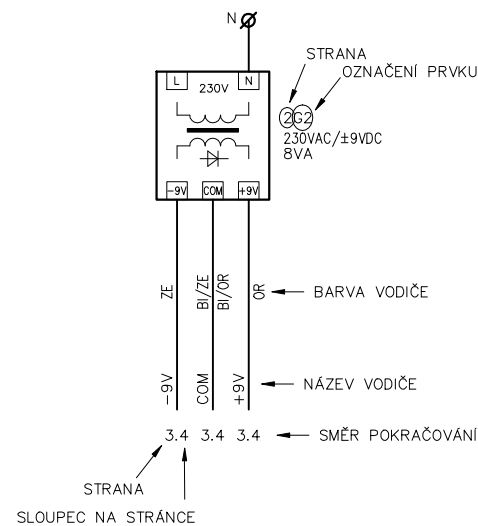

OBSAH, VYSVĚTLIVKY

OBSAH



$$\begin{array}{l} 1A/2A \\ 2A/2A \end{array}$$

KRYCÍ LIST
ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ

1/25	SILOVÁ ČÁST, NAPÁJECÍ ZDROJE	
2/25	NAPÁJENÍ ŘS, KOMUNIKACE	
3/25	ANALOG. VÝSTUPY A1	
4/25	DIGITÁLNÍ VSTUPY A1	
5/25	DIGITÁLNÍ VÝSTUPY A1	
6/25	ANALOG. VSTUPY A1	
7/25	UNIVERZÁLNÍ VSTUPY A2	
8/25	DIGITÁLNÍ VÝSTUPY A2	
9/25	UNIVERZÁLNÍ VSTUPY A3	
10/25	DIGITÁLNÍ VÝSTUPY A3	
11/25	DIGITÁLNÍ VSTUPY A4	
12/25	DIGITÁLNÍ VÝSTUPY A4	
13/25	DIGITÁLNÍ VÝSTUPY A4	
14/25	DIGITÁLNÍ VÝSTUPY A4	
15/25	DIGITÁLNÍ VÝSTUPY A4	
16/25	DIGITÁLNÍ VÝSTUPY A4, A5	
17/25	DIGITÁLNÍ VÝSTUPY A5	
18/25	DIGITÁLNÍ VÝSTUPY A5	
19/25	DIGITÁLNÍ VÝSTUPY A5	
20/25	DIGITÁLNÍ VÝSTUPY A5	
21/25	DIGITÁLNÍ VSTUPY A6	
22/25	DIGITÁLNÍ VSTUPY A6	
23/25	DIGITÁLNÍ VSTUPY A6	
24/25	DIGITÁLNÍ VSTUPY A7	
25/25	DIGITÁLNÍ VSTUPY A7	




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

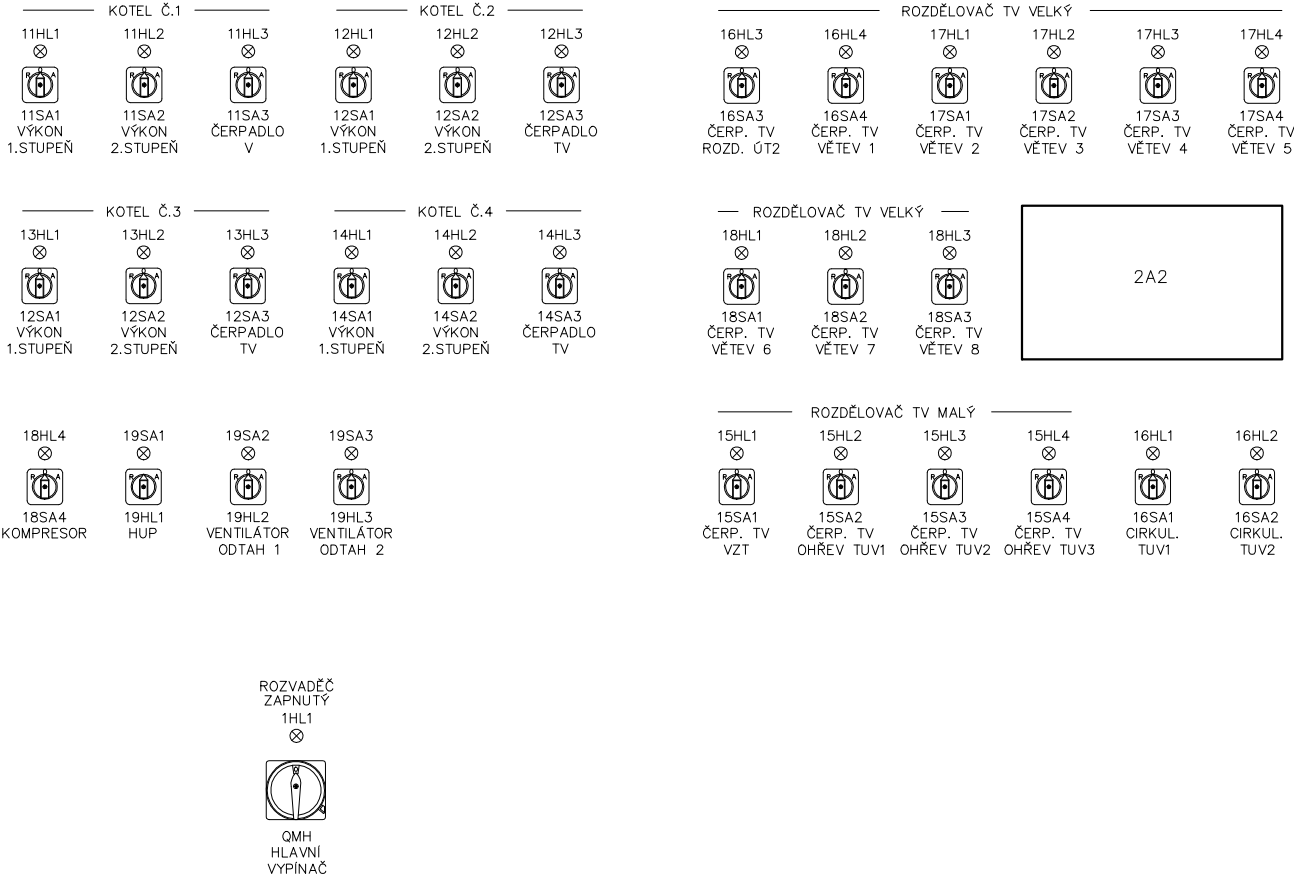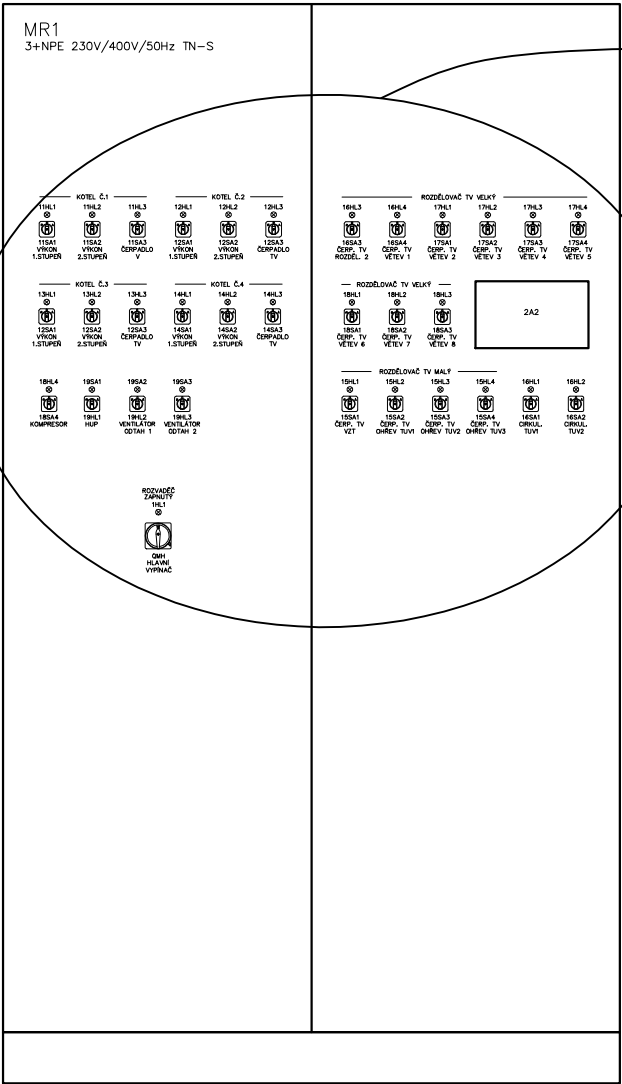



VxŠxH 2000x1200x400 NA PODSTAVCI


SVORKOVNICE – NAPĚŤOVÉ ÚROVNĚ
X0 NAPÁJECÍ PŘÍVOD 400V AC
X1 400V/230V AC
X2 24V AC/DC
X3 ANALOGOVÉ SIGNÁLY
X4-x ŘÍZENÍ KOTLŮ
X5 230V AC


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investor:	Energetika s.r.o. Jaroměř	Stavba:	Modernizace systému MaR Nemocnice Jaroměř, situované v rámci kotelny Nemocnice Jaroměř	Datum:	05/2017	Formát:	A4	PROCONT s.r.o. Dřevnická 5651 760 01 Zlín	ZMĚNA:
Vypracoval:	FALEŠNÍK	Obsah výkresu:	ROZVADĚČ MR1 – ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ	Číslo výkresu:	34–17–02	Číslo zakázky F:	034/17		LIST: 2A/2A

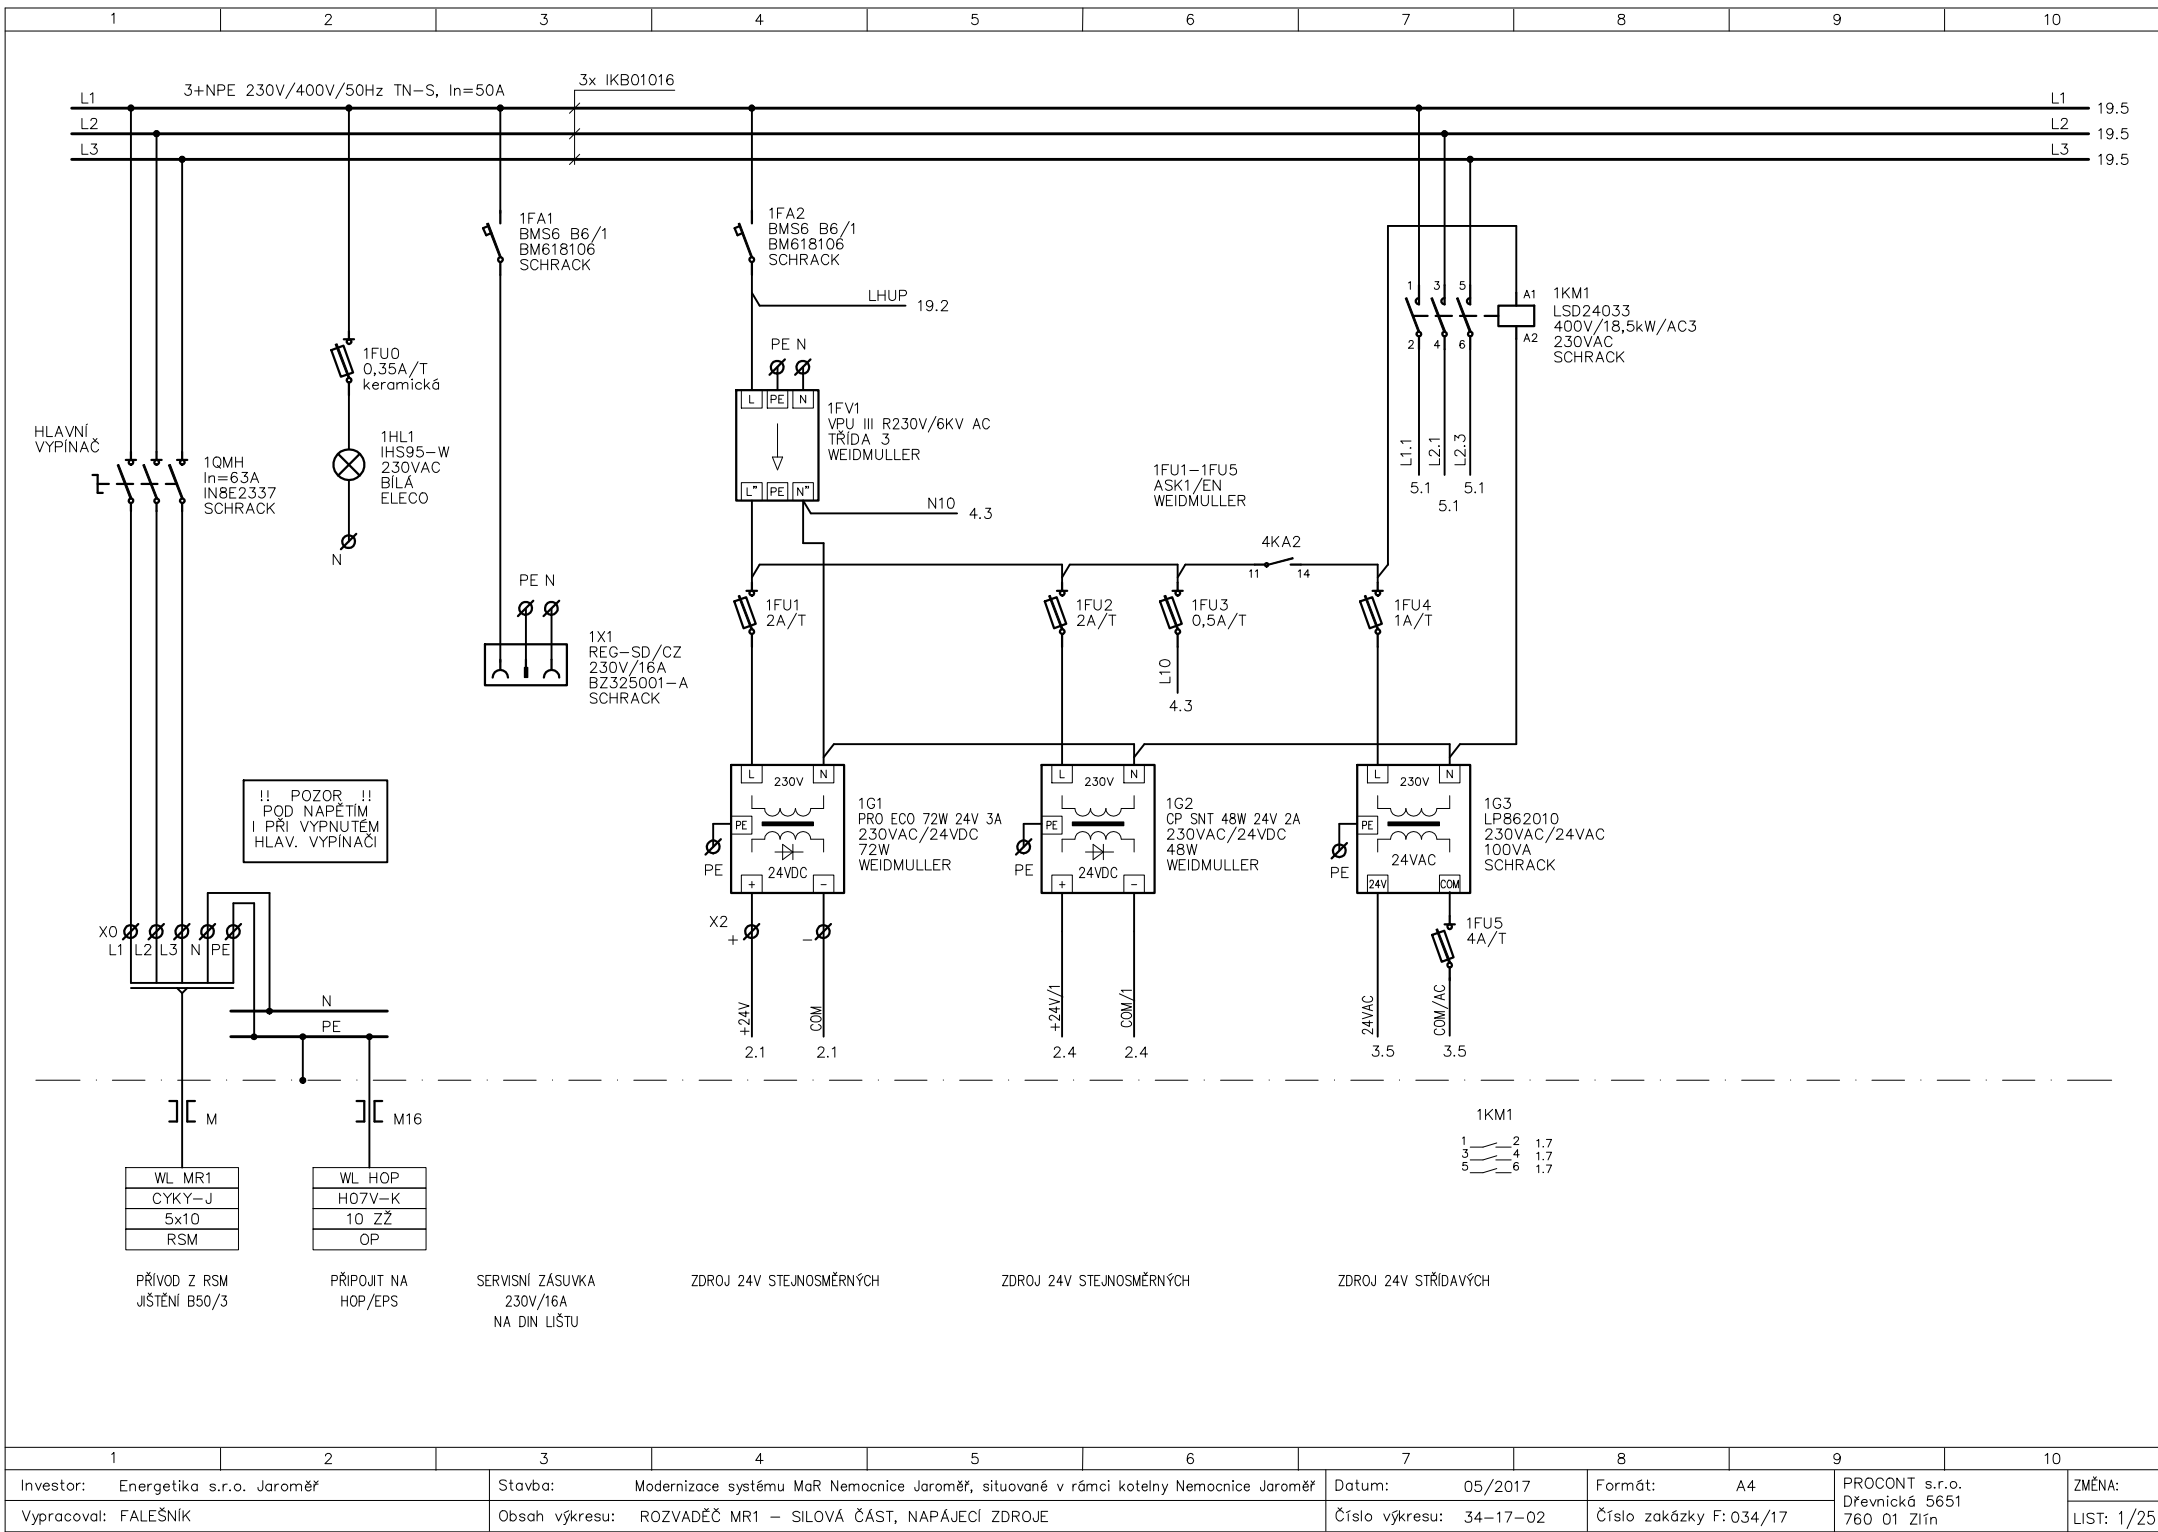




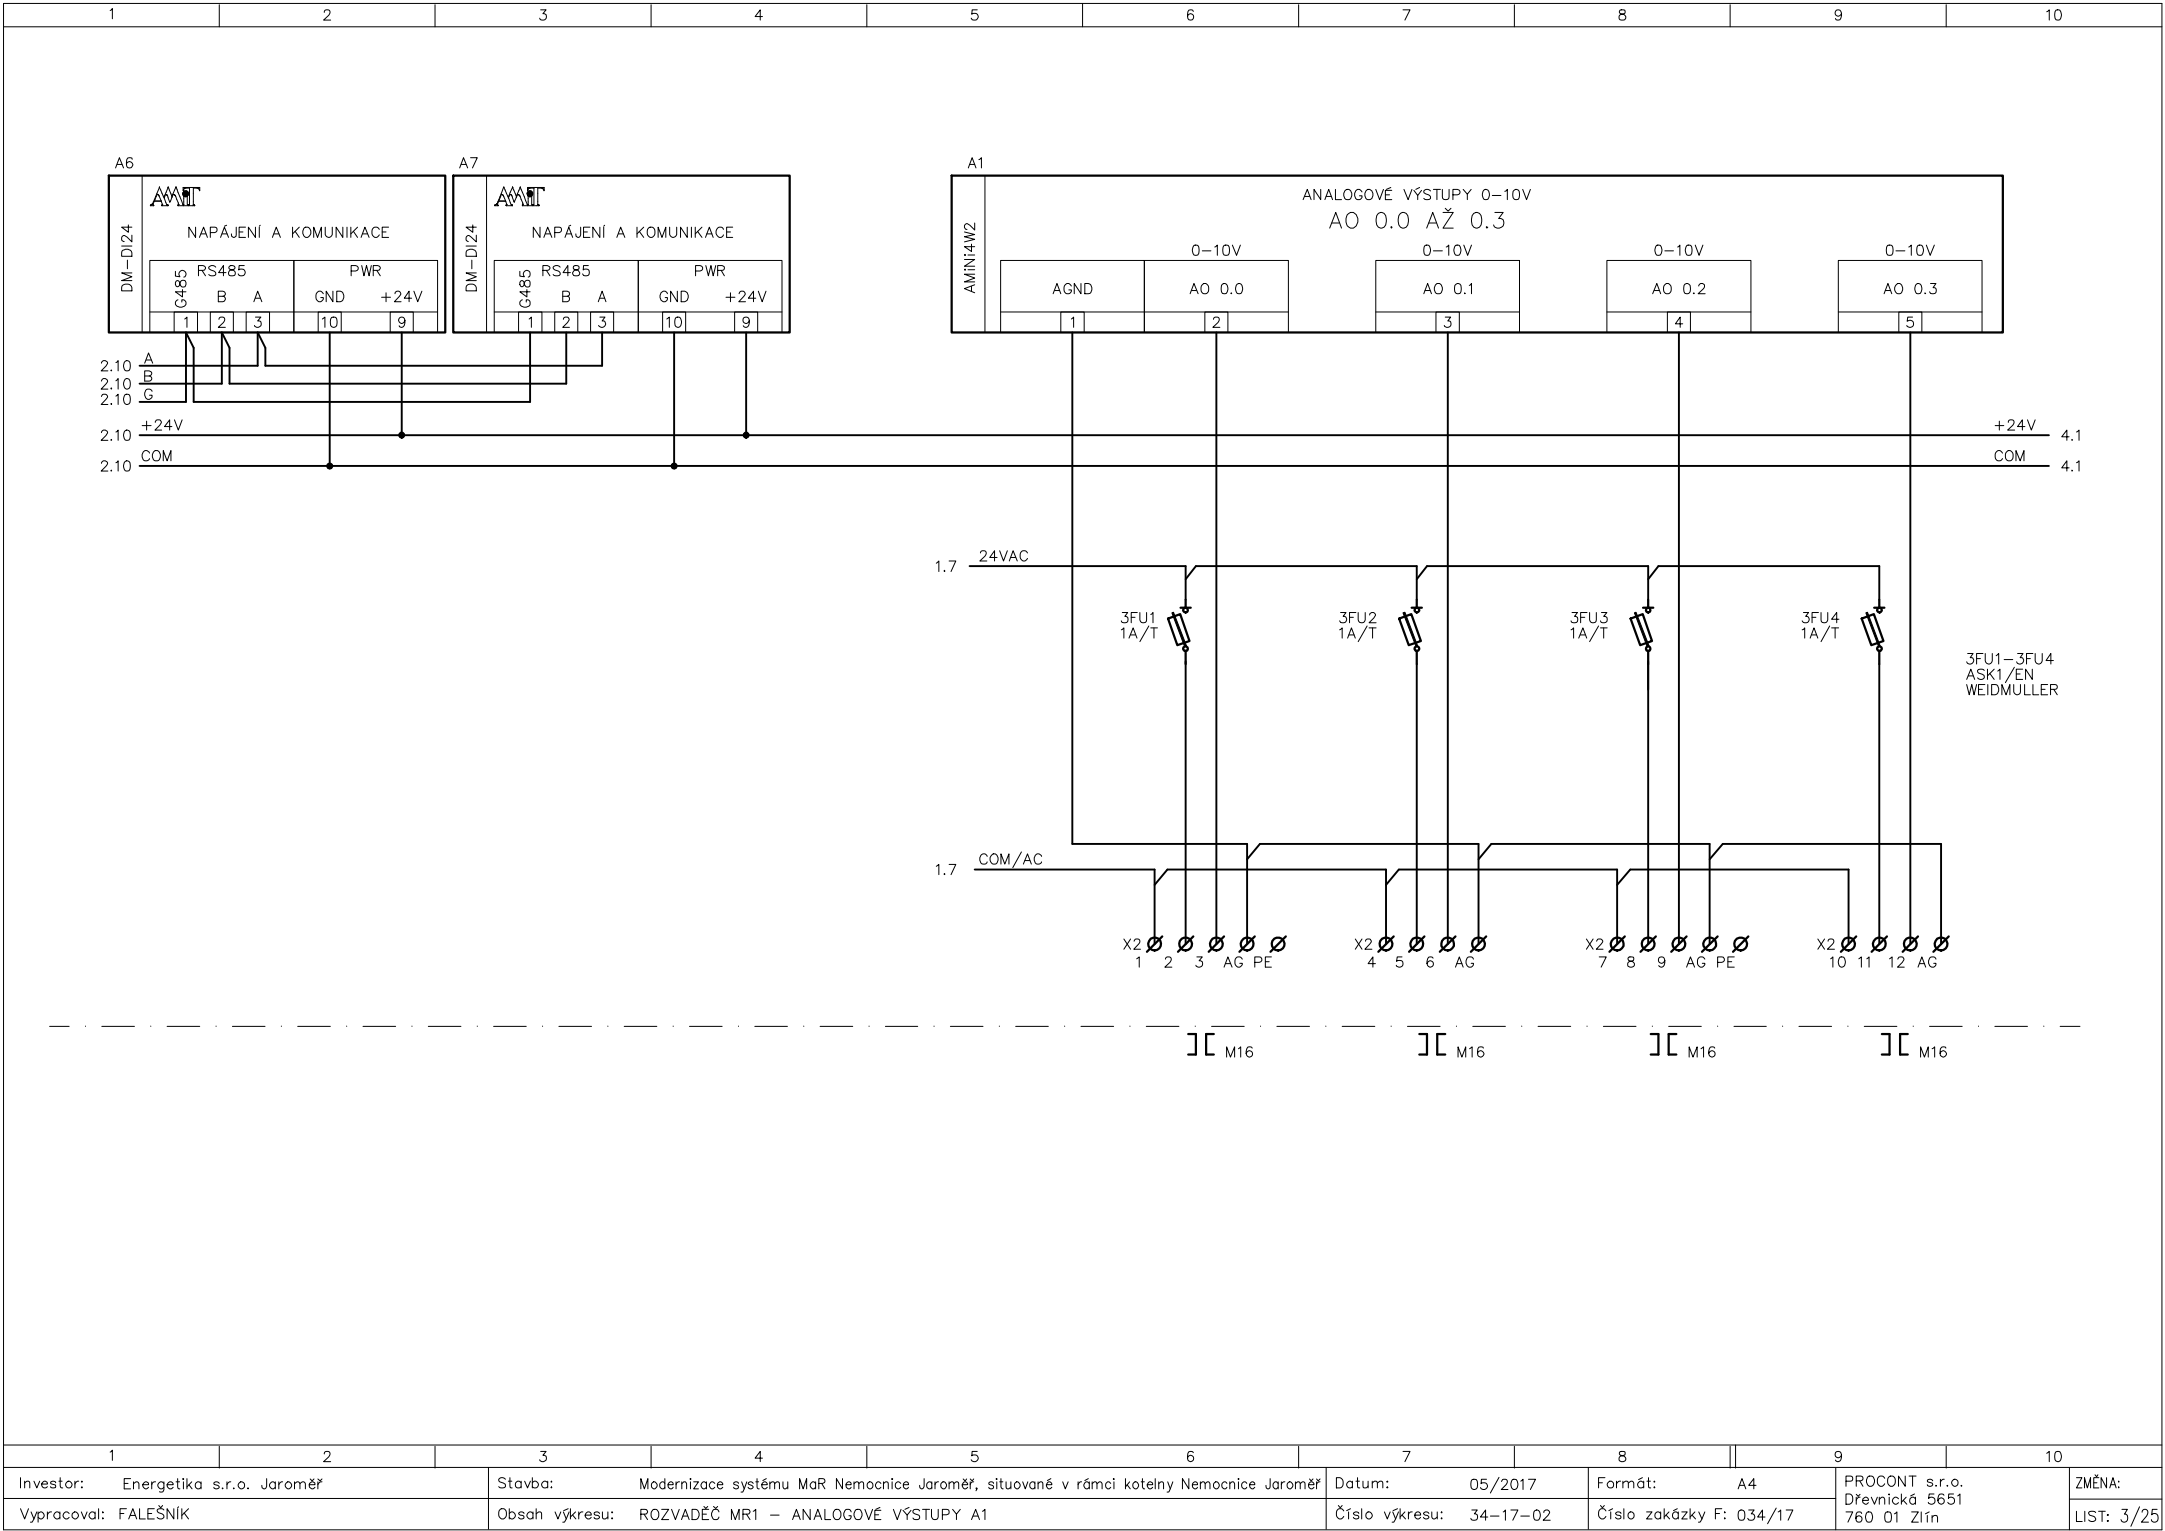

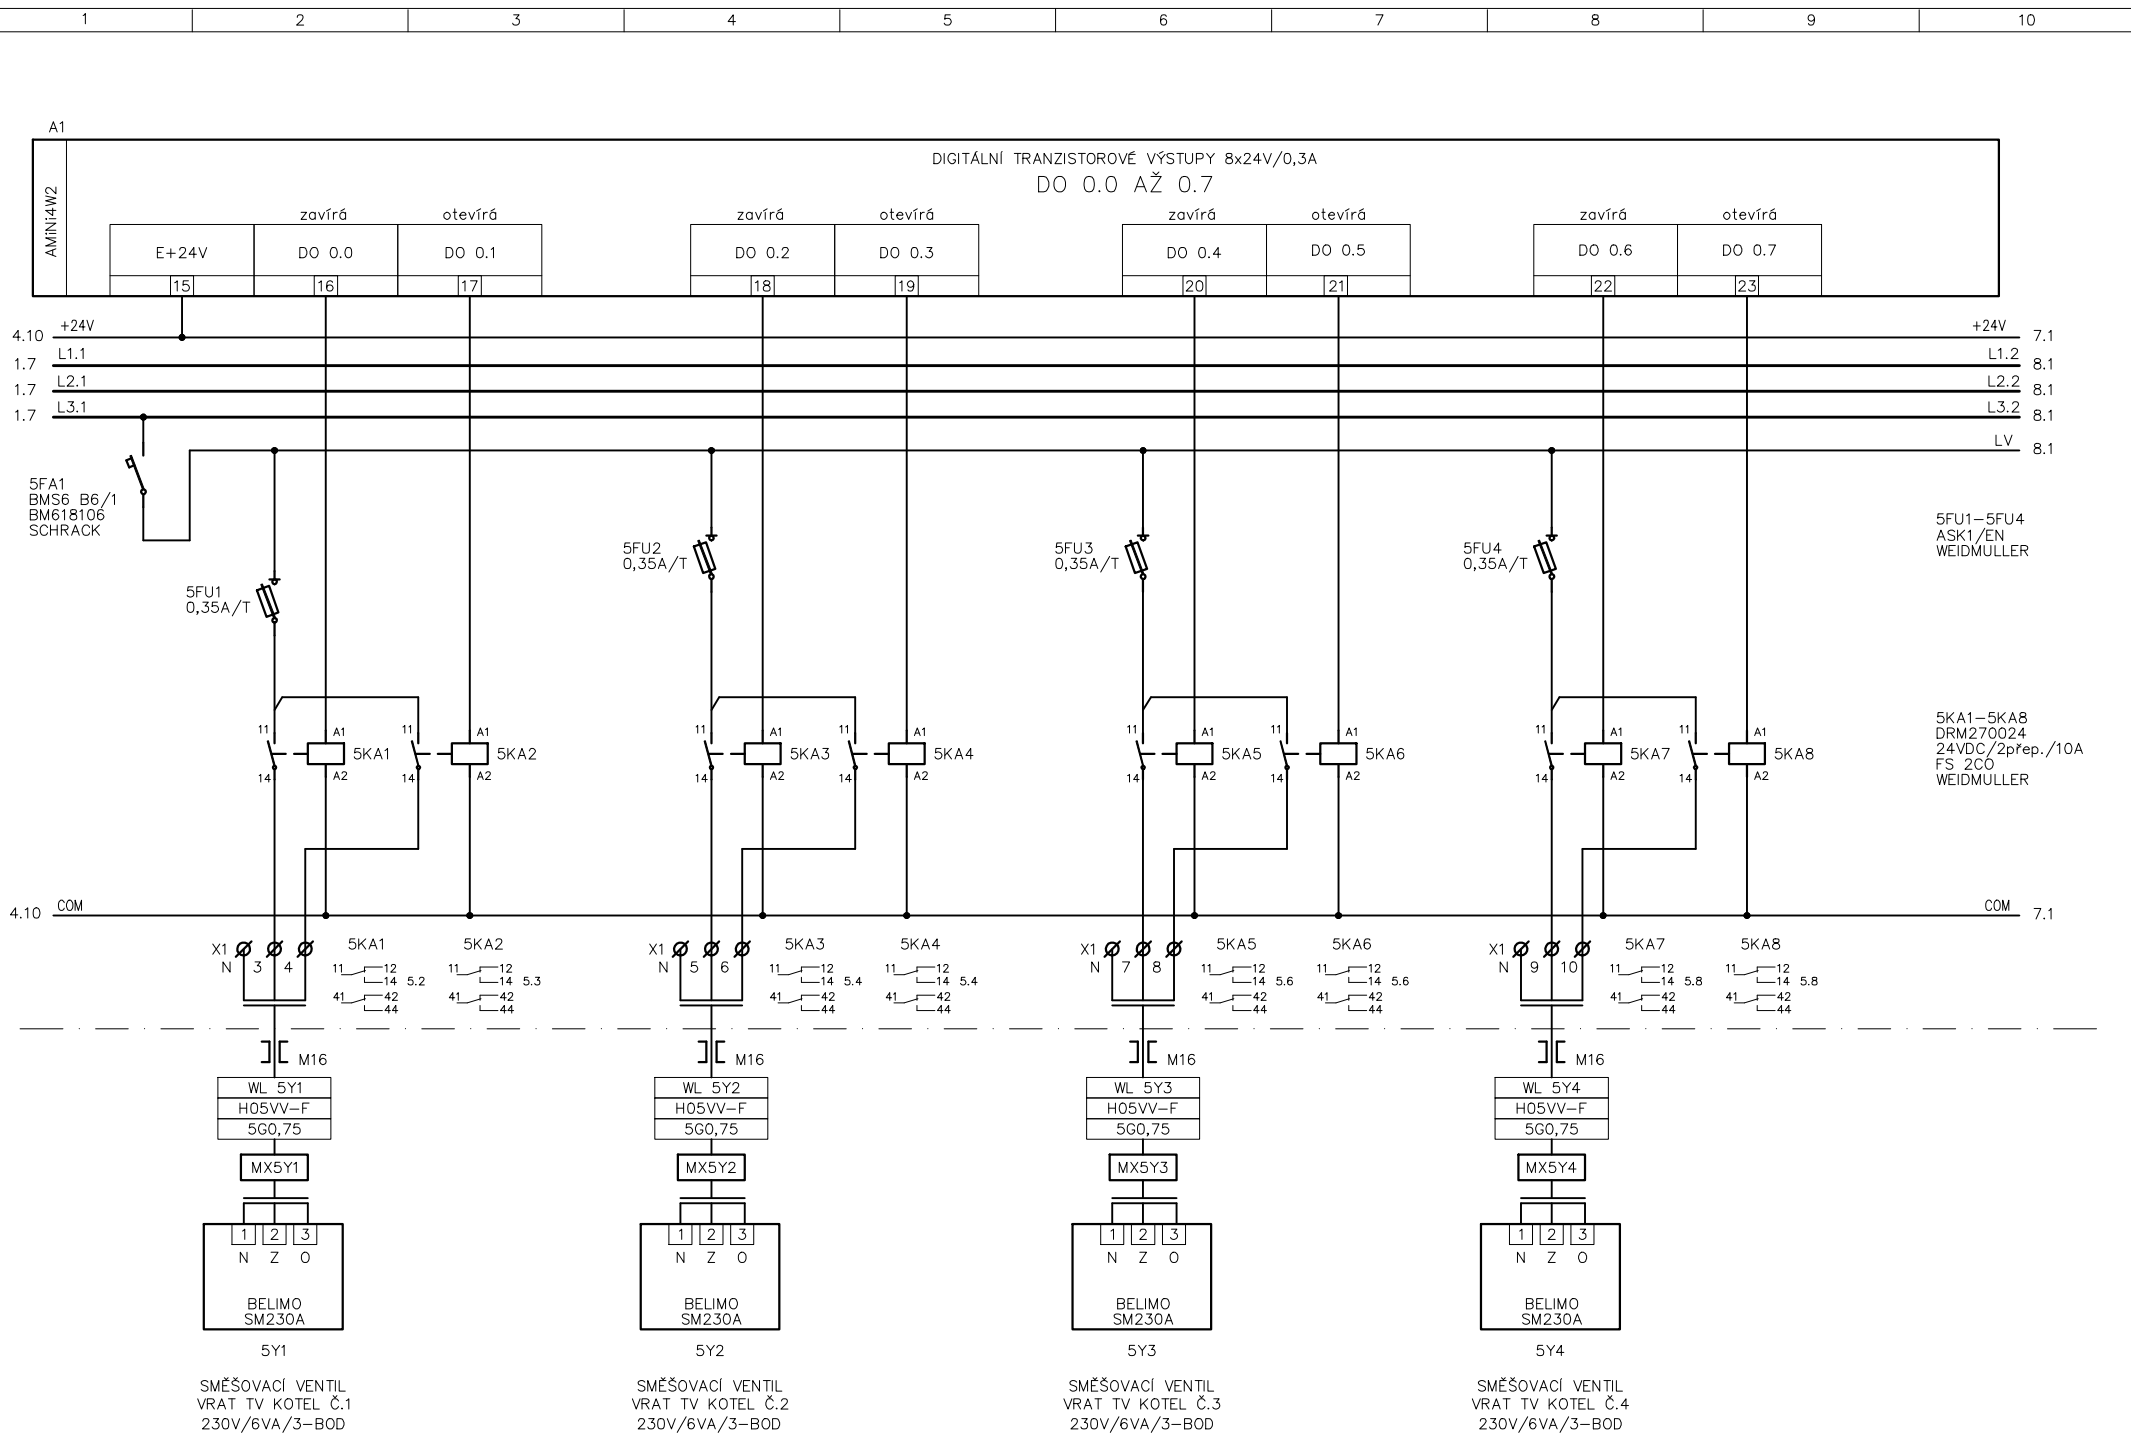

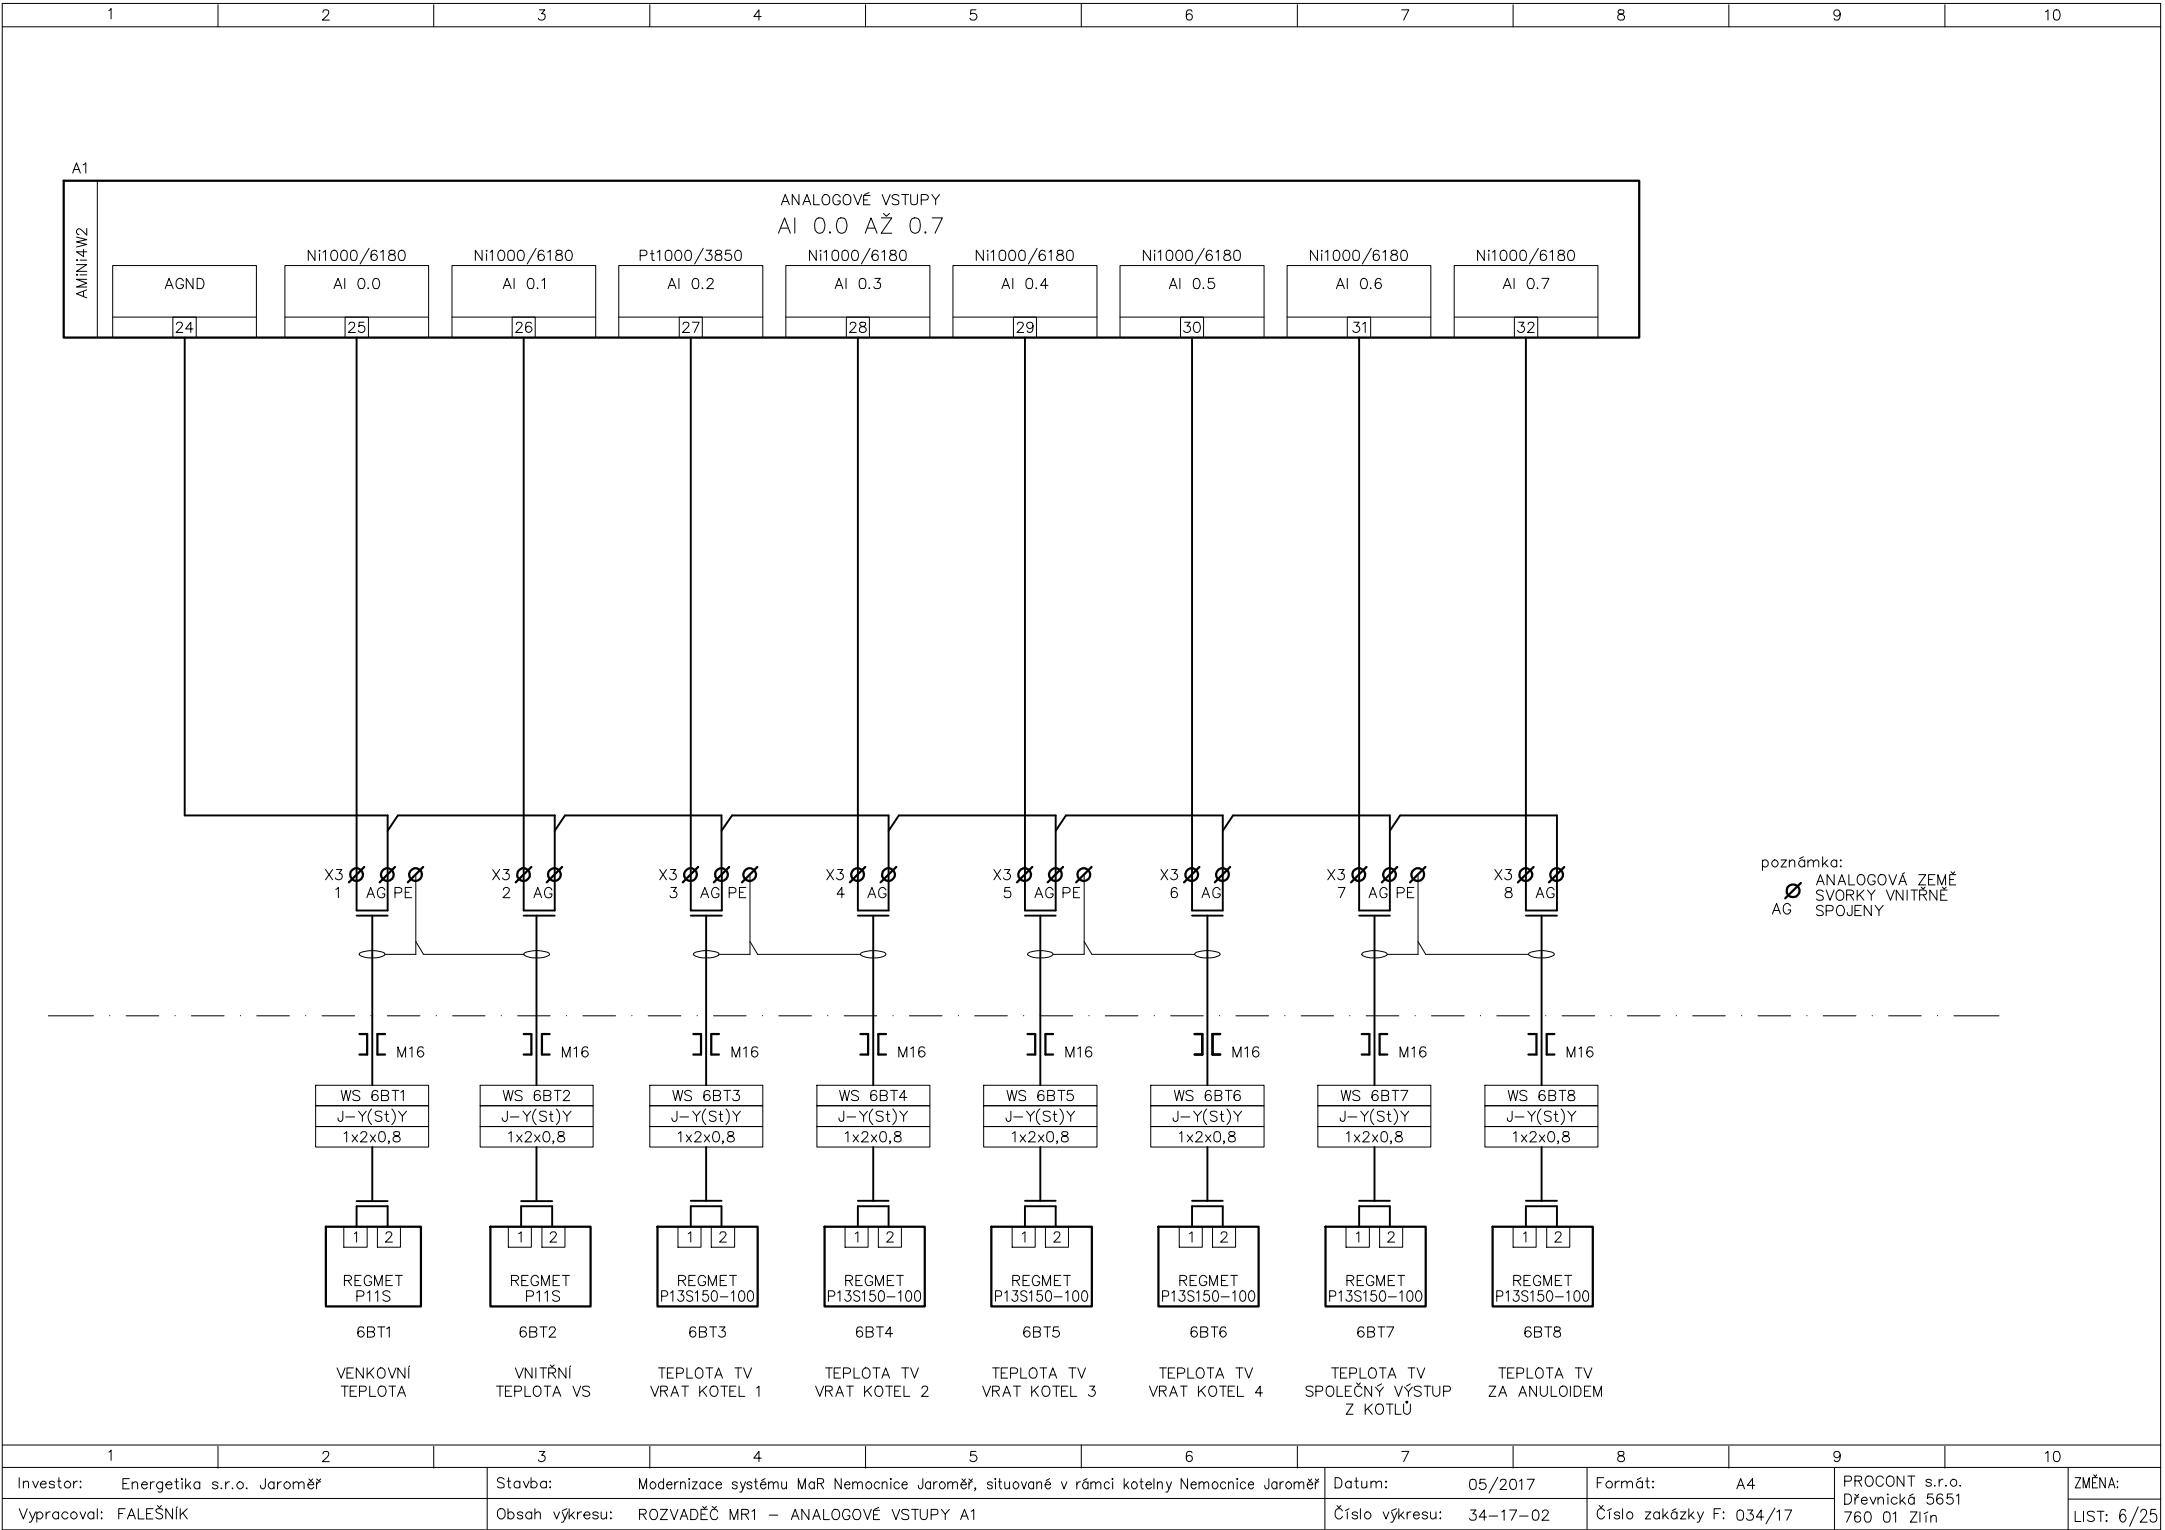

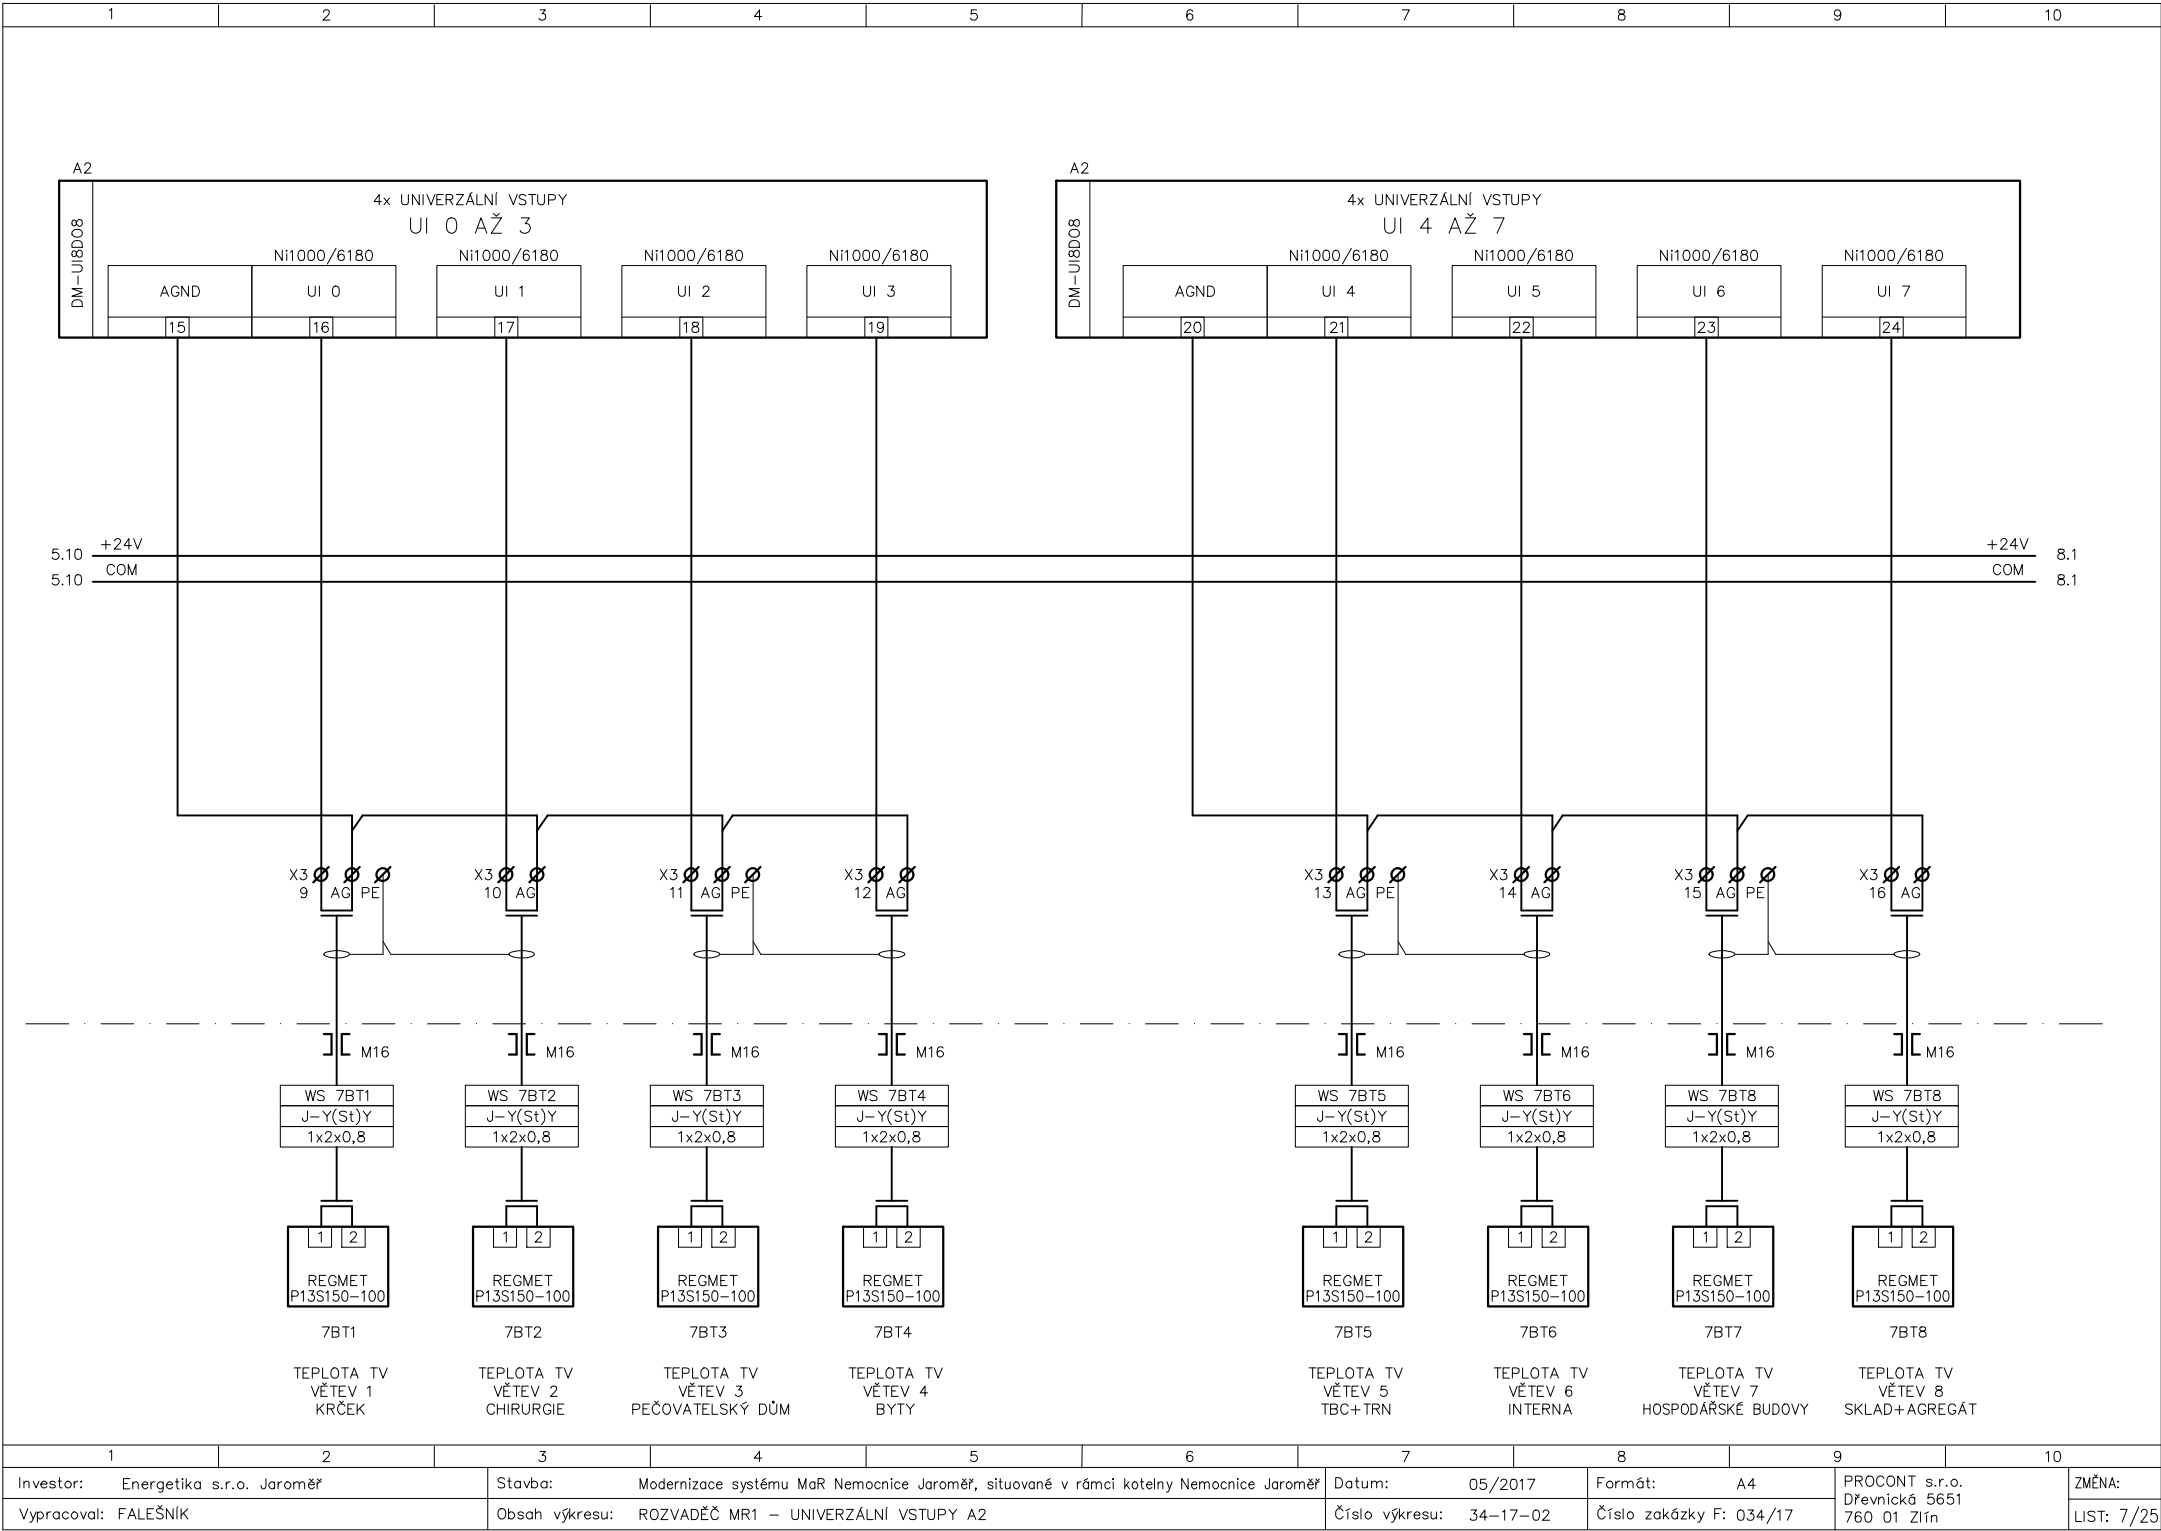

5.10 +24V

5.10 COM

+24V 8.1

COM 8.1

X3 9 AG PE

X3 10 AG

X3 11 AG PE

X3 12 AG

X3 13 AG PE

X3 14 AG

X3 15 AG PE

X3 16 AG

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

WS 7BT1

J-Y(St)Y

1x2x0,8

WS 7BT2

J-Y(St)Y

1x2x0,8

WS 7BT3

J-Y(St)Y

1x2x0,8

WS 7BT4

J-Y(St)Y

1x2x0,8

WS 7BT5

J-Y(St)Y

1x2x0,8

WS 7BT6

J-Y(St)Y

1x2x0,8

WS 7BT8

J-Y(St)Y

1x2x0,8

WS 7BT8

J-Y(St)Y

1x2x0,8

REGMET

P13S150-100

REGMET

P13S150-100

REGMET

P13S150-100

REGMET

P13S150-100

REGMET

P13S150-100

REGMET

P13S150-100

REGMET

P13S150-100

REGMET

P13S150-100

7BT1

7BT2

7BT3

7BT4

7BT5

7BT6

7BT7

7BT8

TEPLOTA TV

VĚTEV 1

KRČEK

TEPLOTA TV

VĚTEV 2

CHIRURGIE

TEPLOTA TV

VĚTEV 3

PEČOVATELSKÝ DŮM

TEPLOTA TV

VĚTEV 4

BYTY

TEPLOTA TV

VĚTEV 5

TBC+TRN

TEPLOTA TV

VĚTEV 6

INTERNA

TEPLOTA TV


VĚTEV 7


HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY


TEPLOTA TV


VĚTEV 8


SKLAD+AGREGÁT

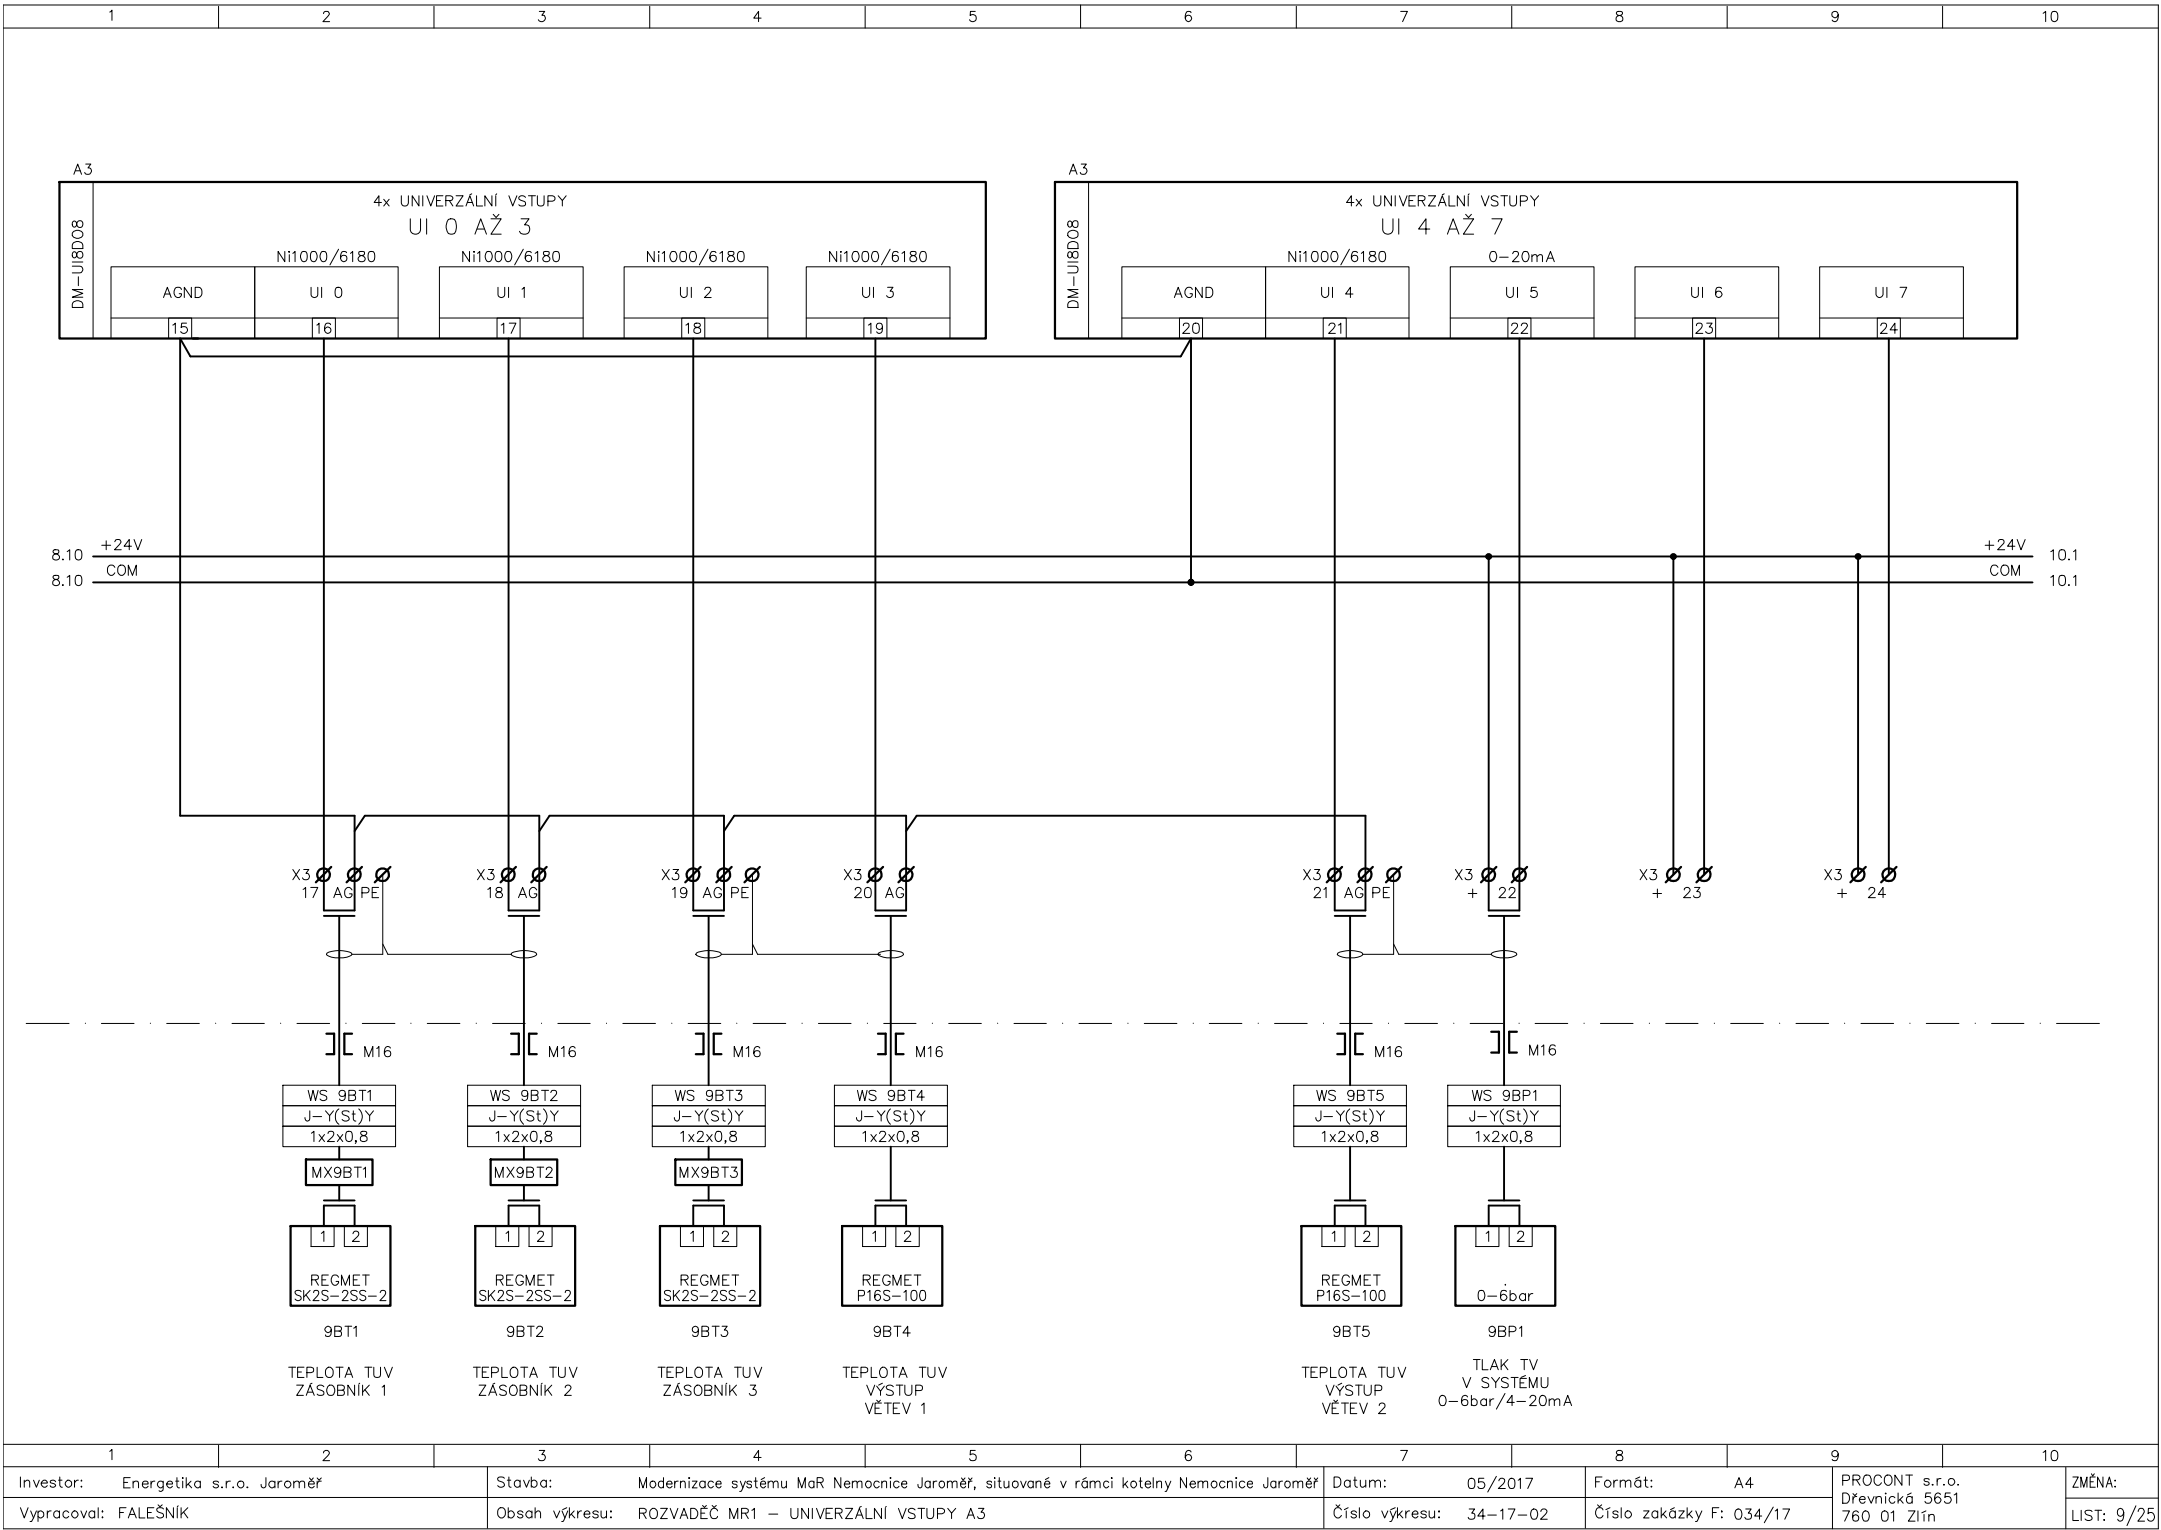

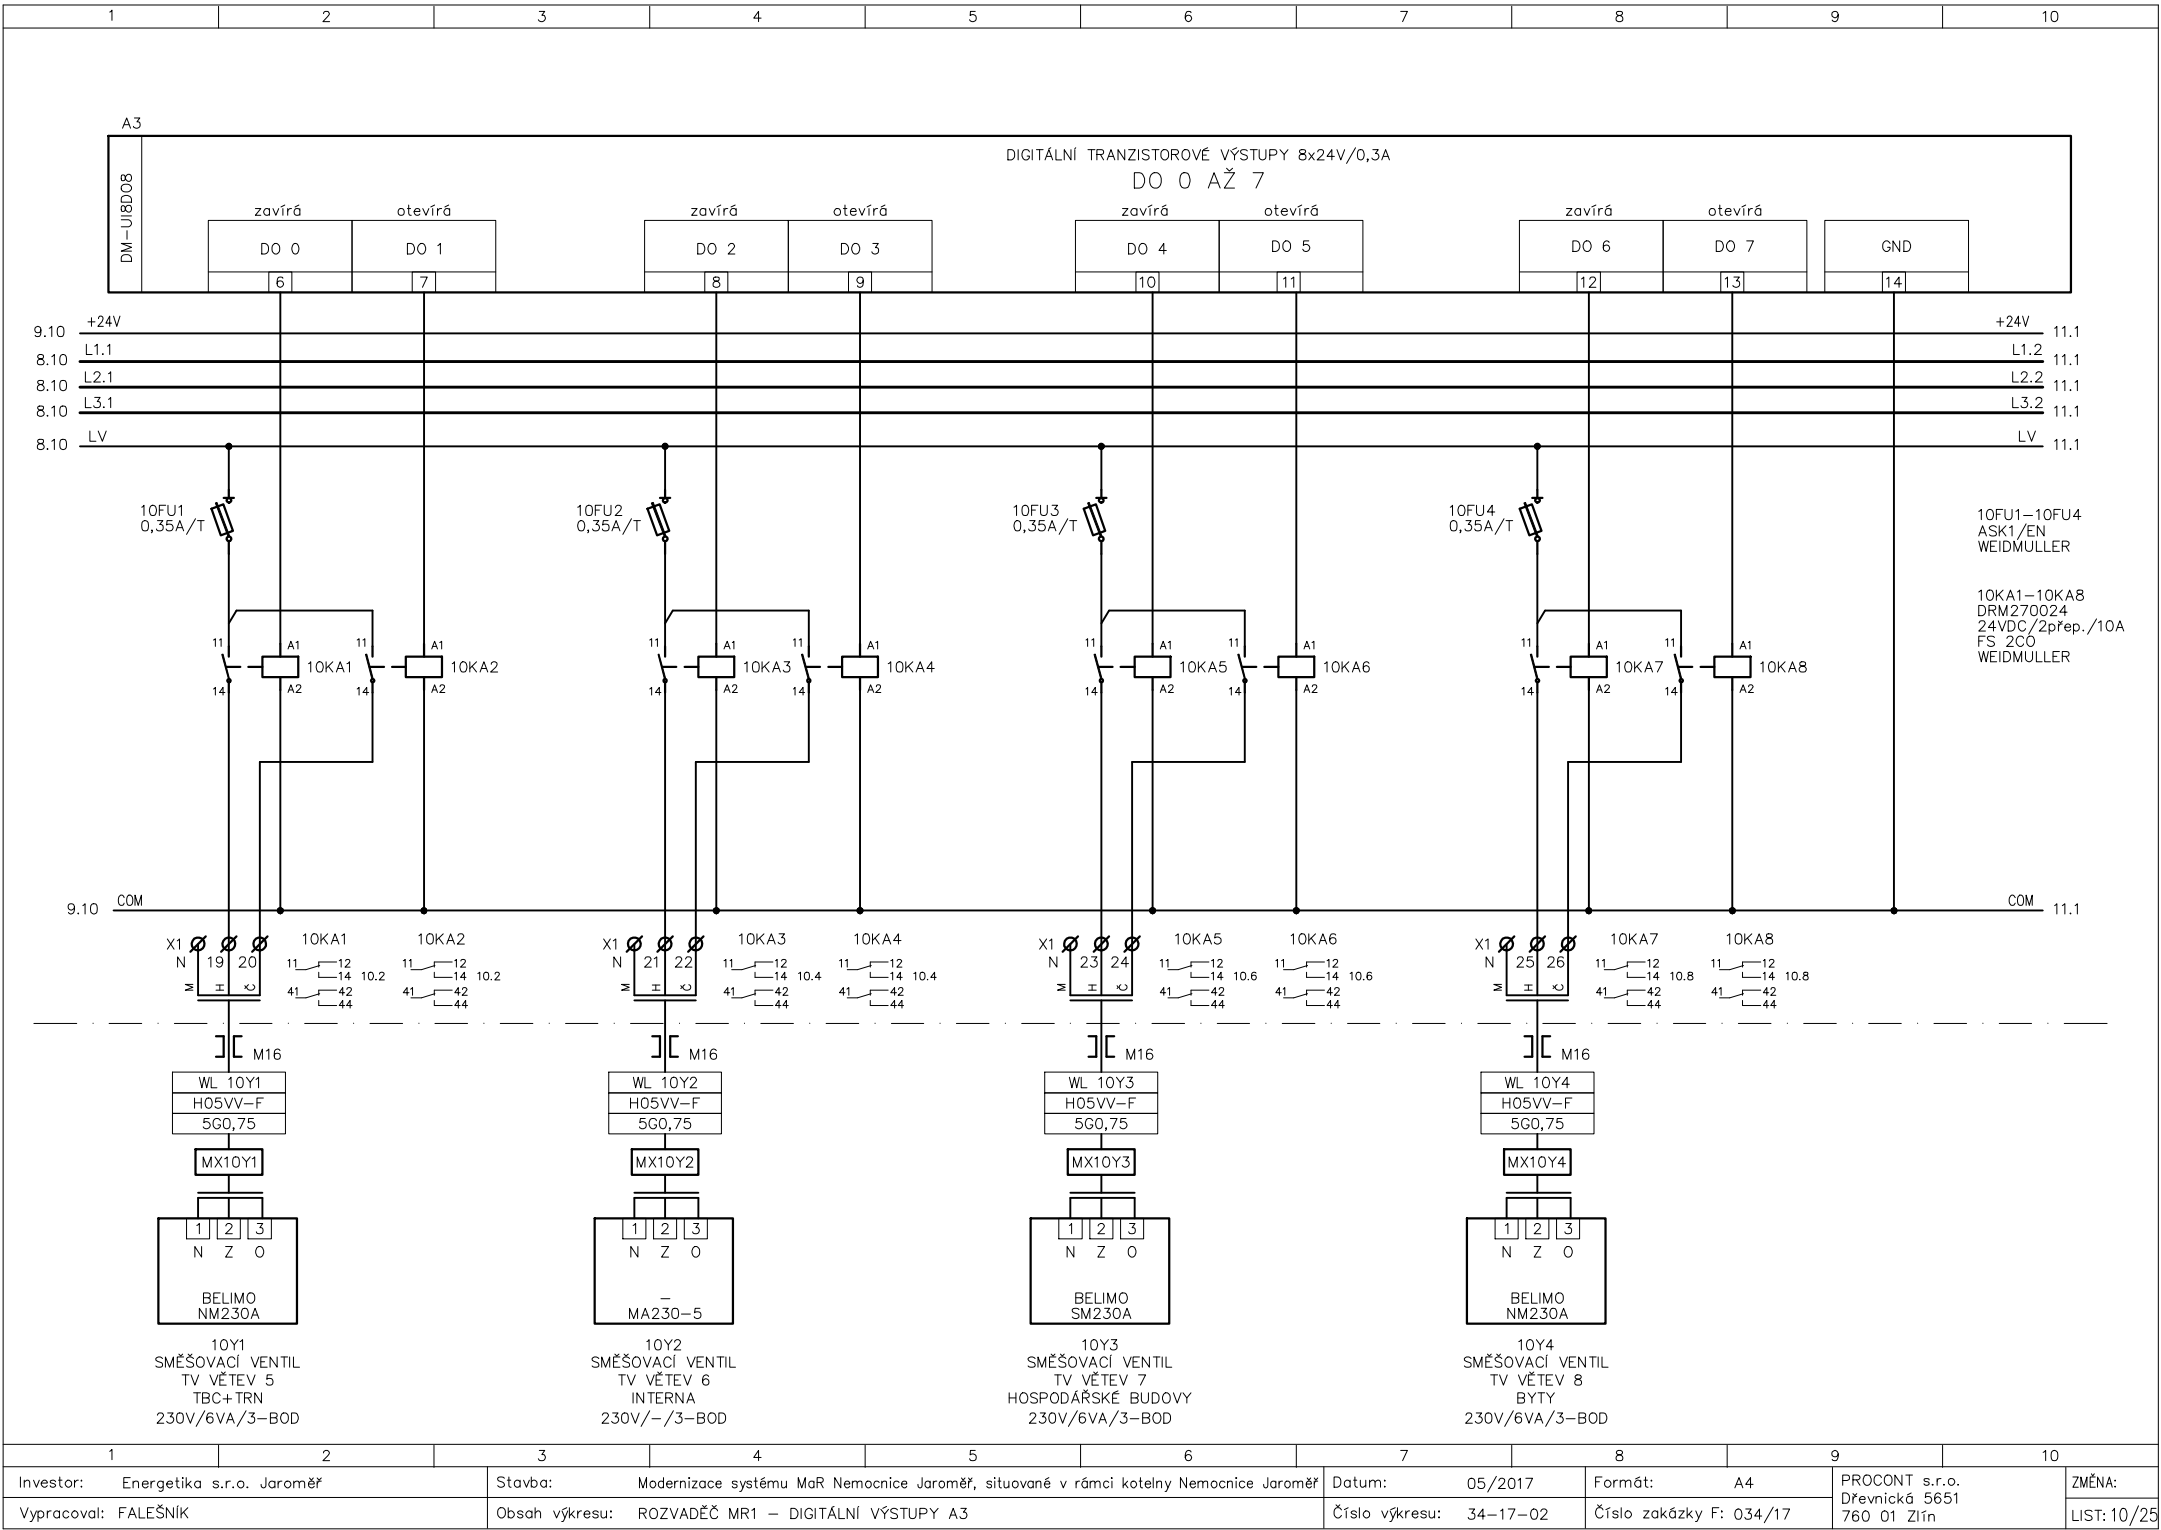





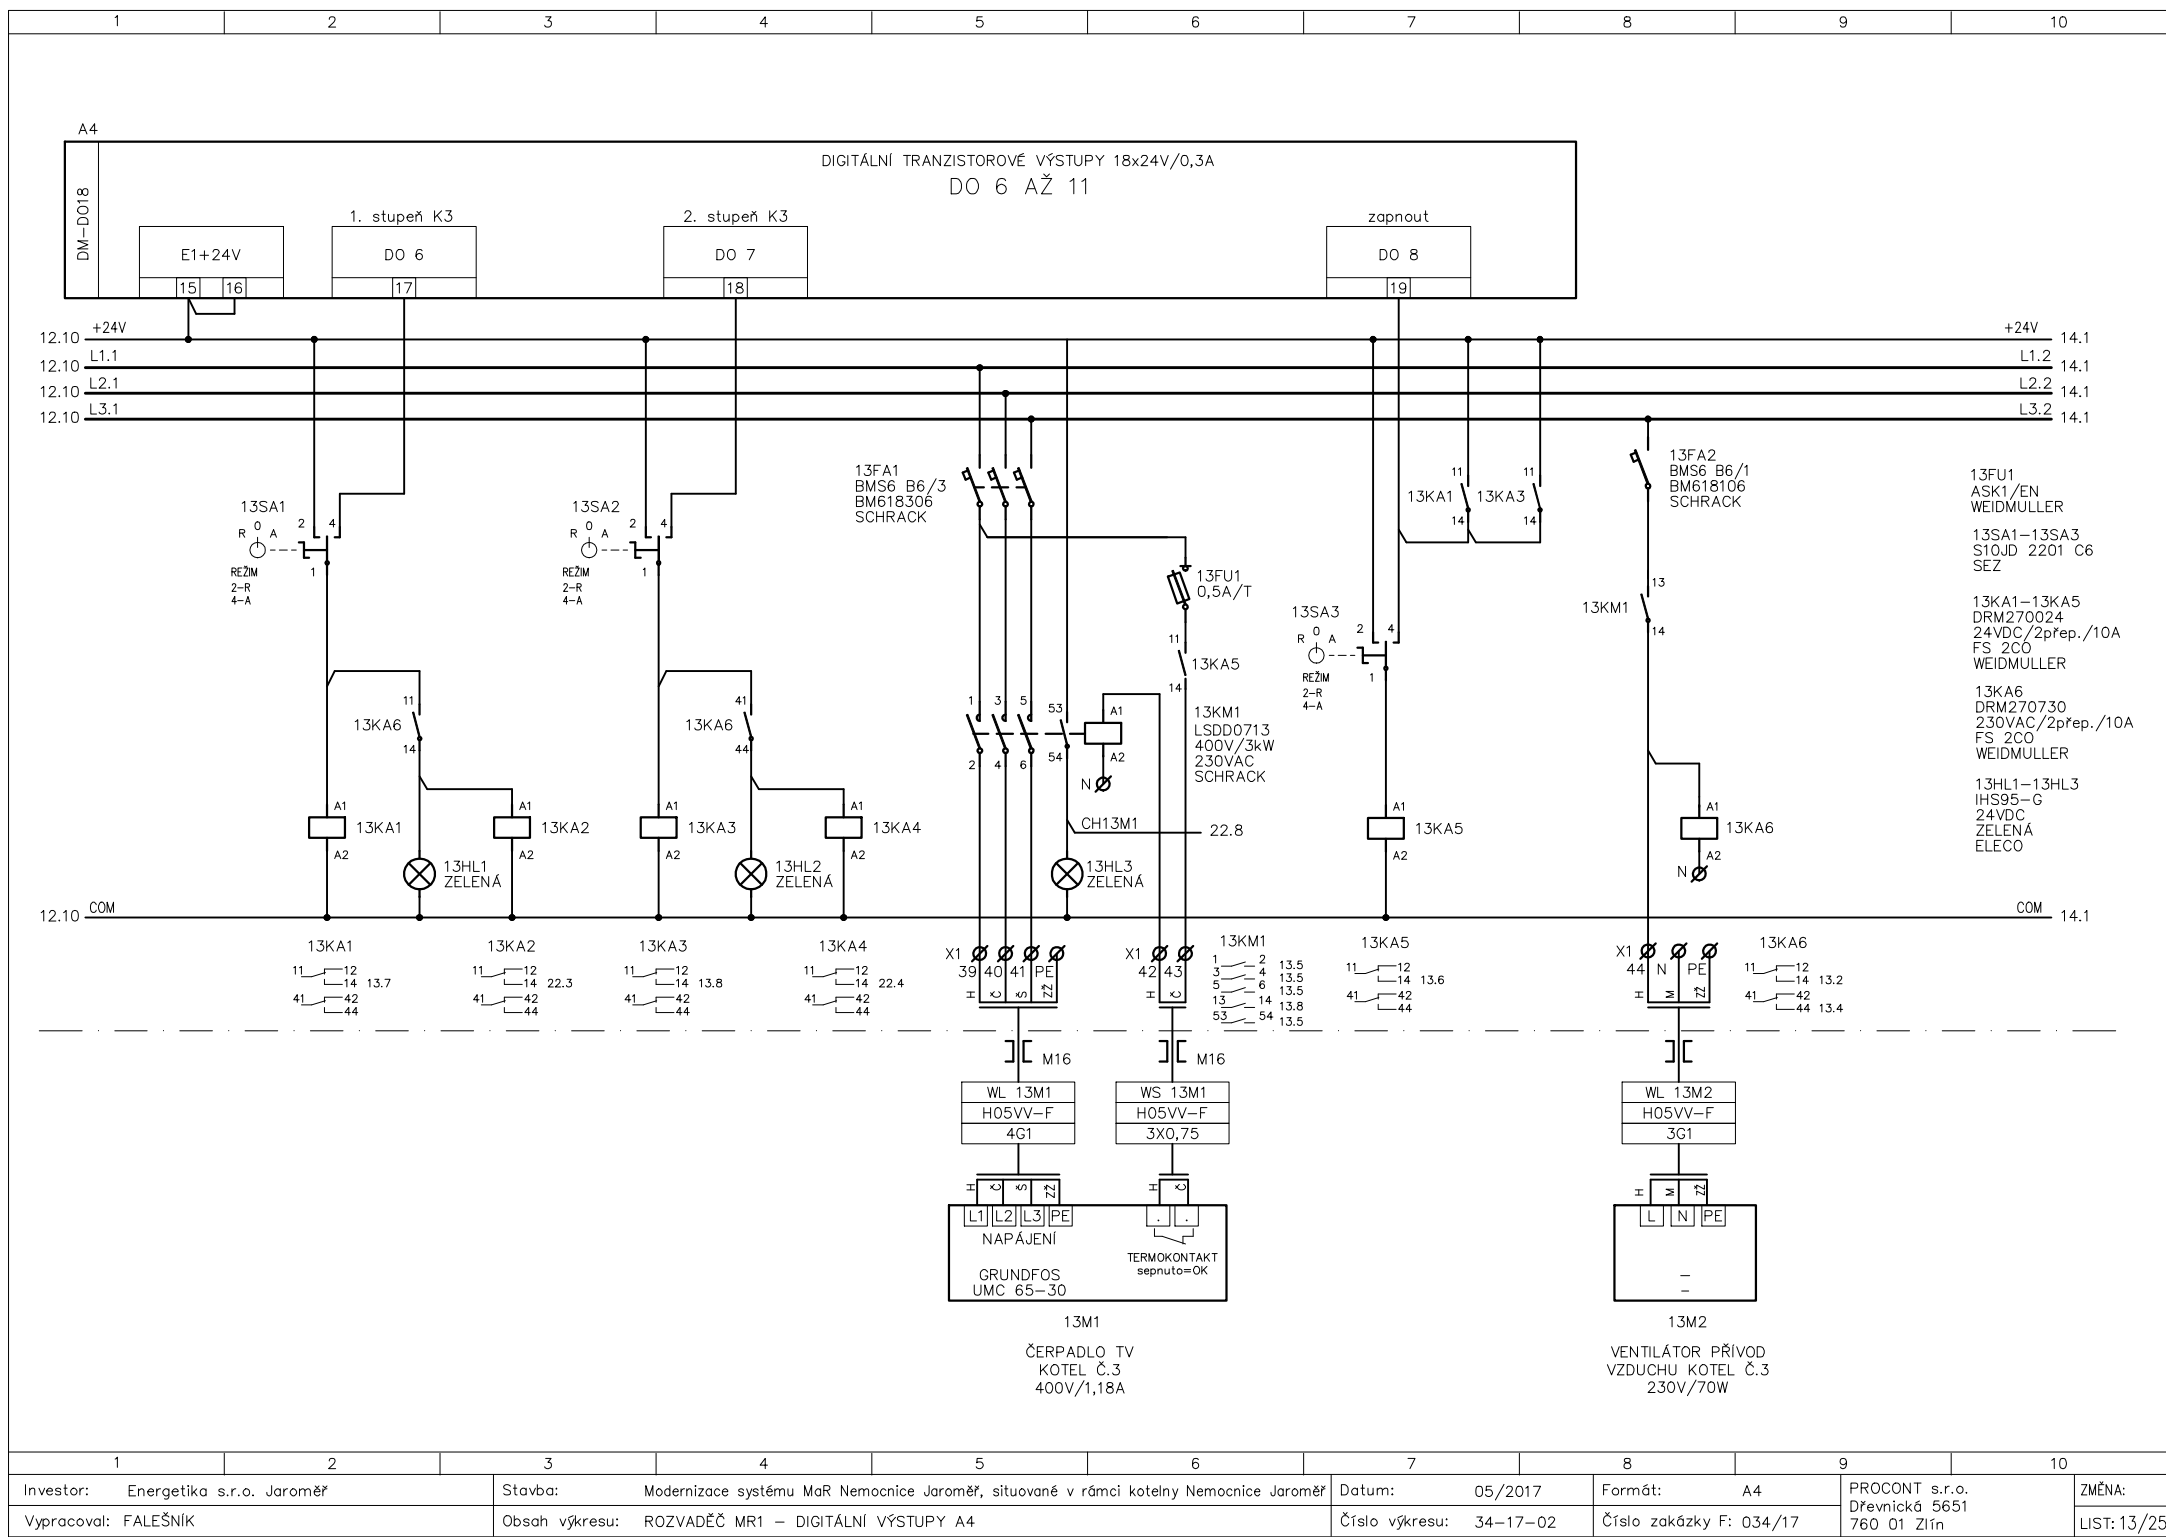


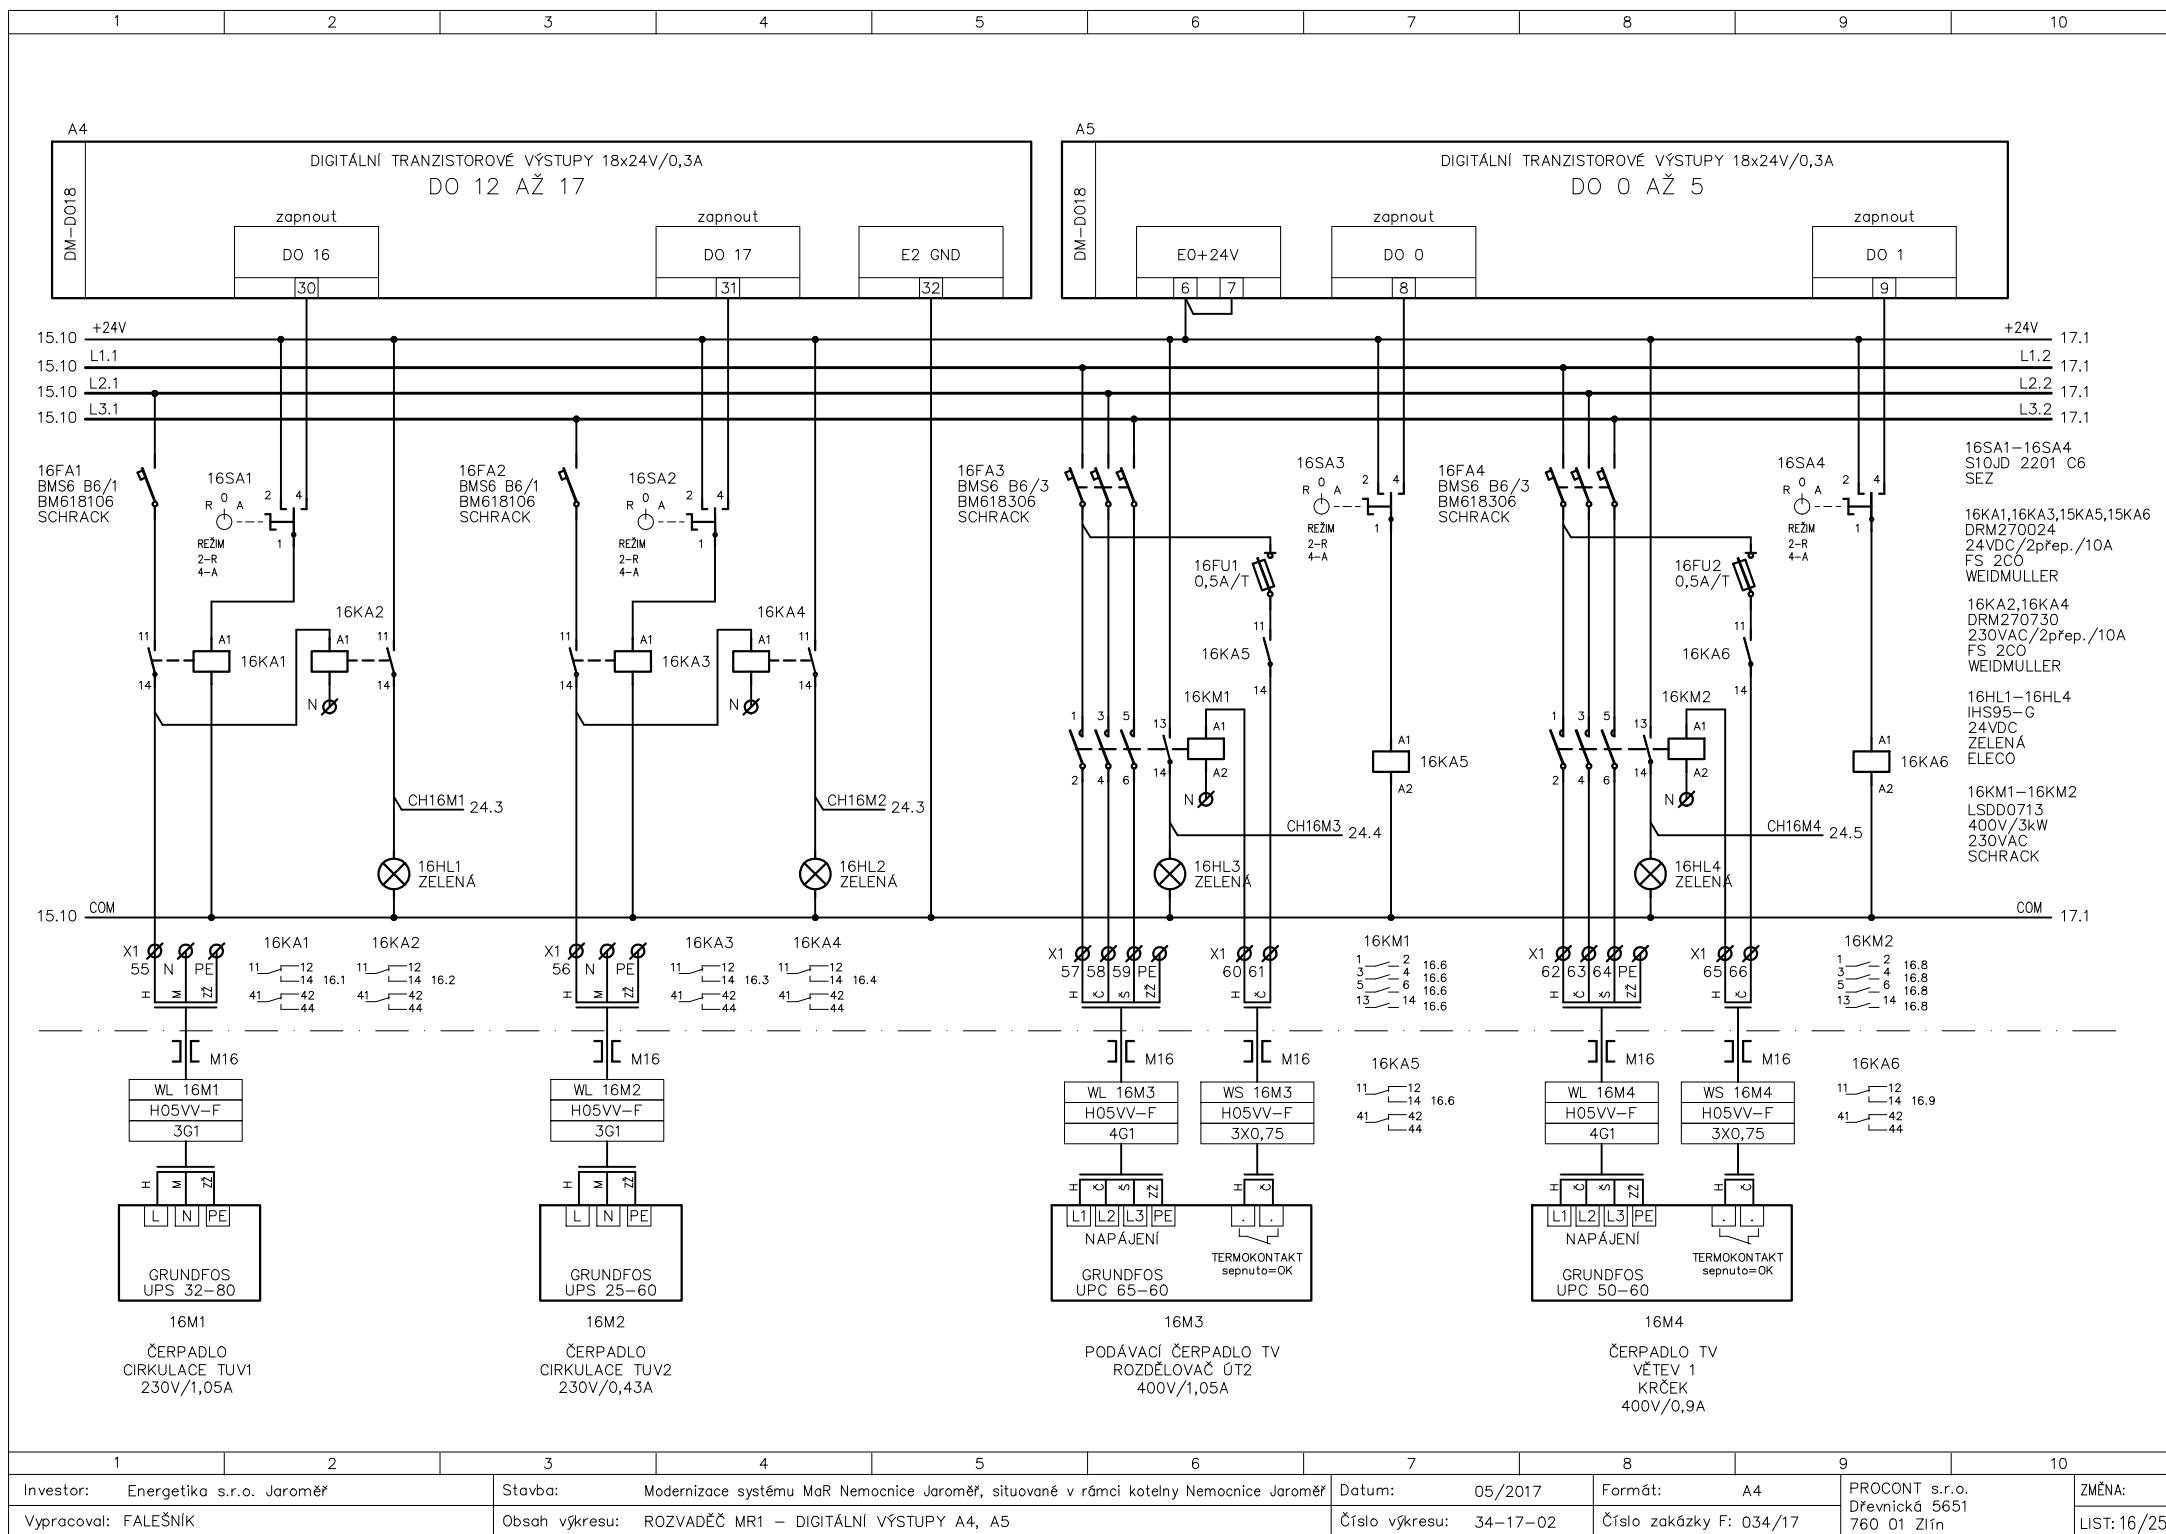


Investor:	Energetika s.r.o. Jaroměř	Stavba:	Modernizace systému MaR Nemocnice Jaroměř, situované v rámci kotelny Nemocnice Jaroměř	Datum:	05/2017	Formát:	A4	PROCONT s.r.o. Dřevnická 5651 760 01 Zlín	ZMĚNA:
Vypracoval:	FALEŠNÍK	Obsah výkresu:	ROZVADĚČ MR1 – DIGITÁLNÍ VÝSTUPY A4, A5	Číslo výkresu:	34-17-02	Číslo zakázky F:	034/17		LIST: 16/25

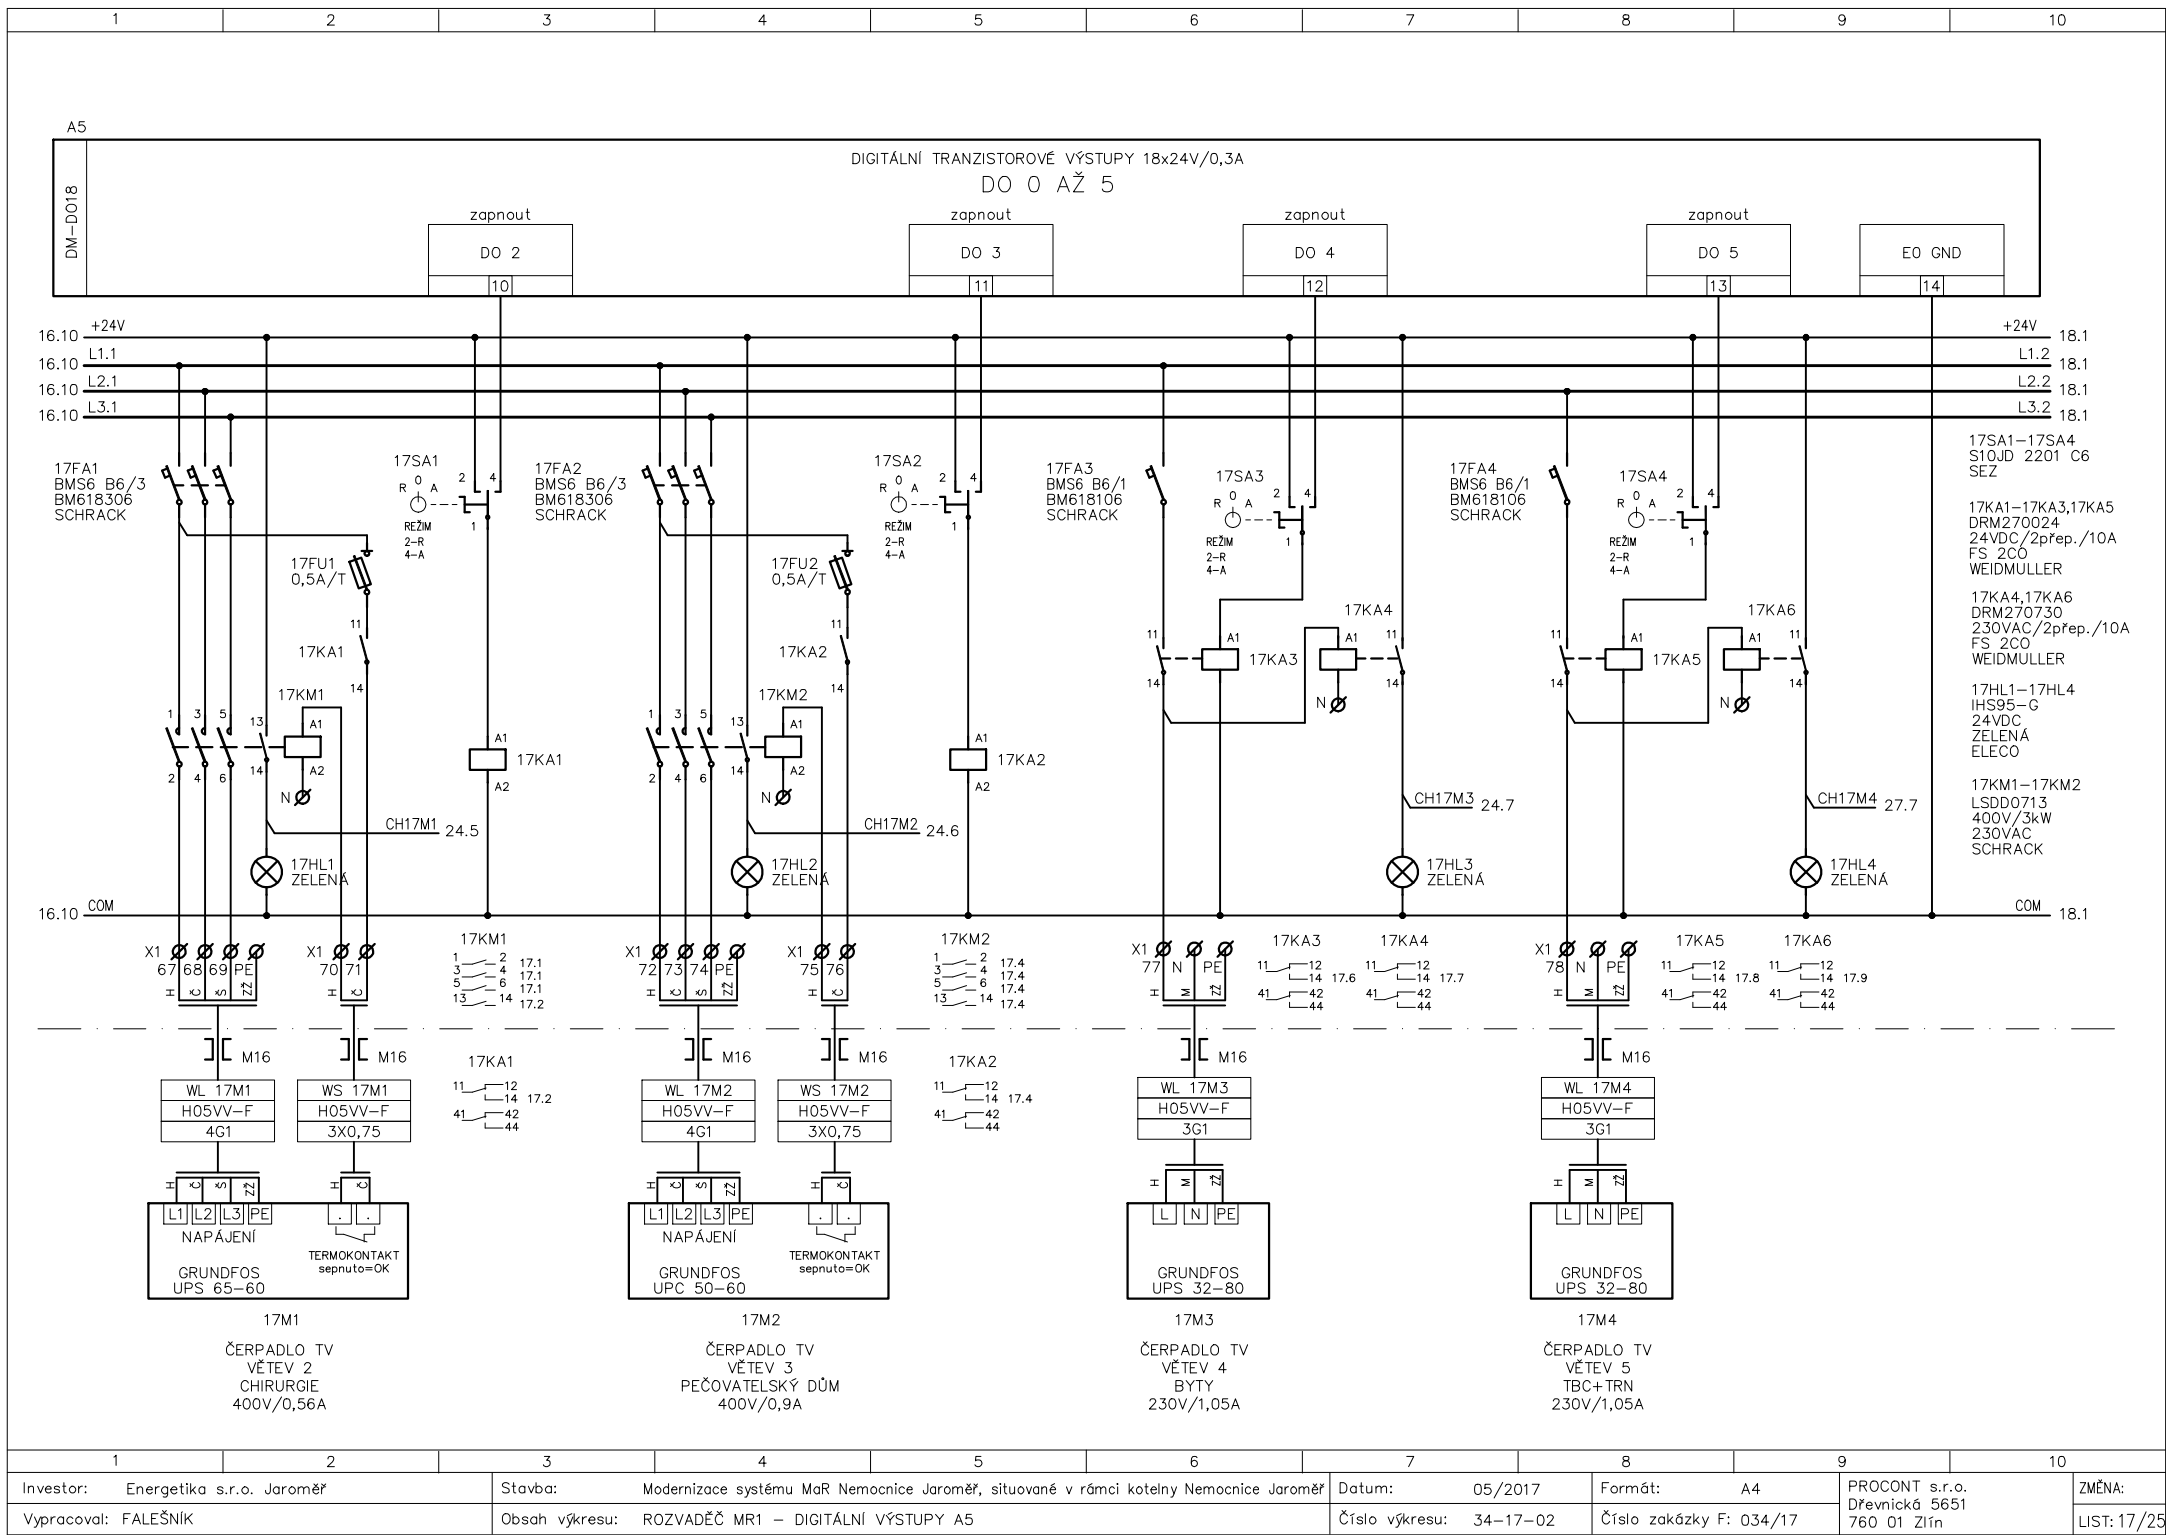


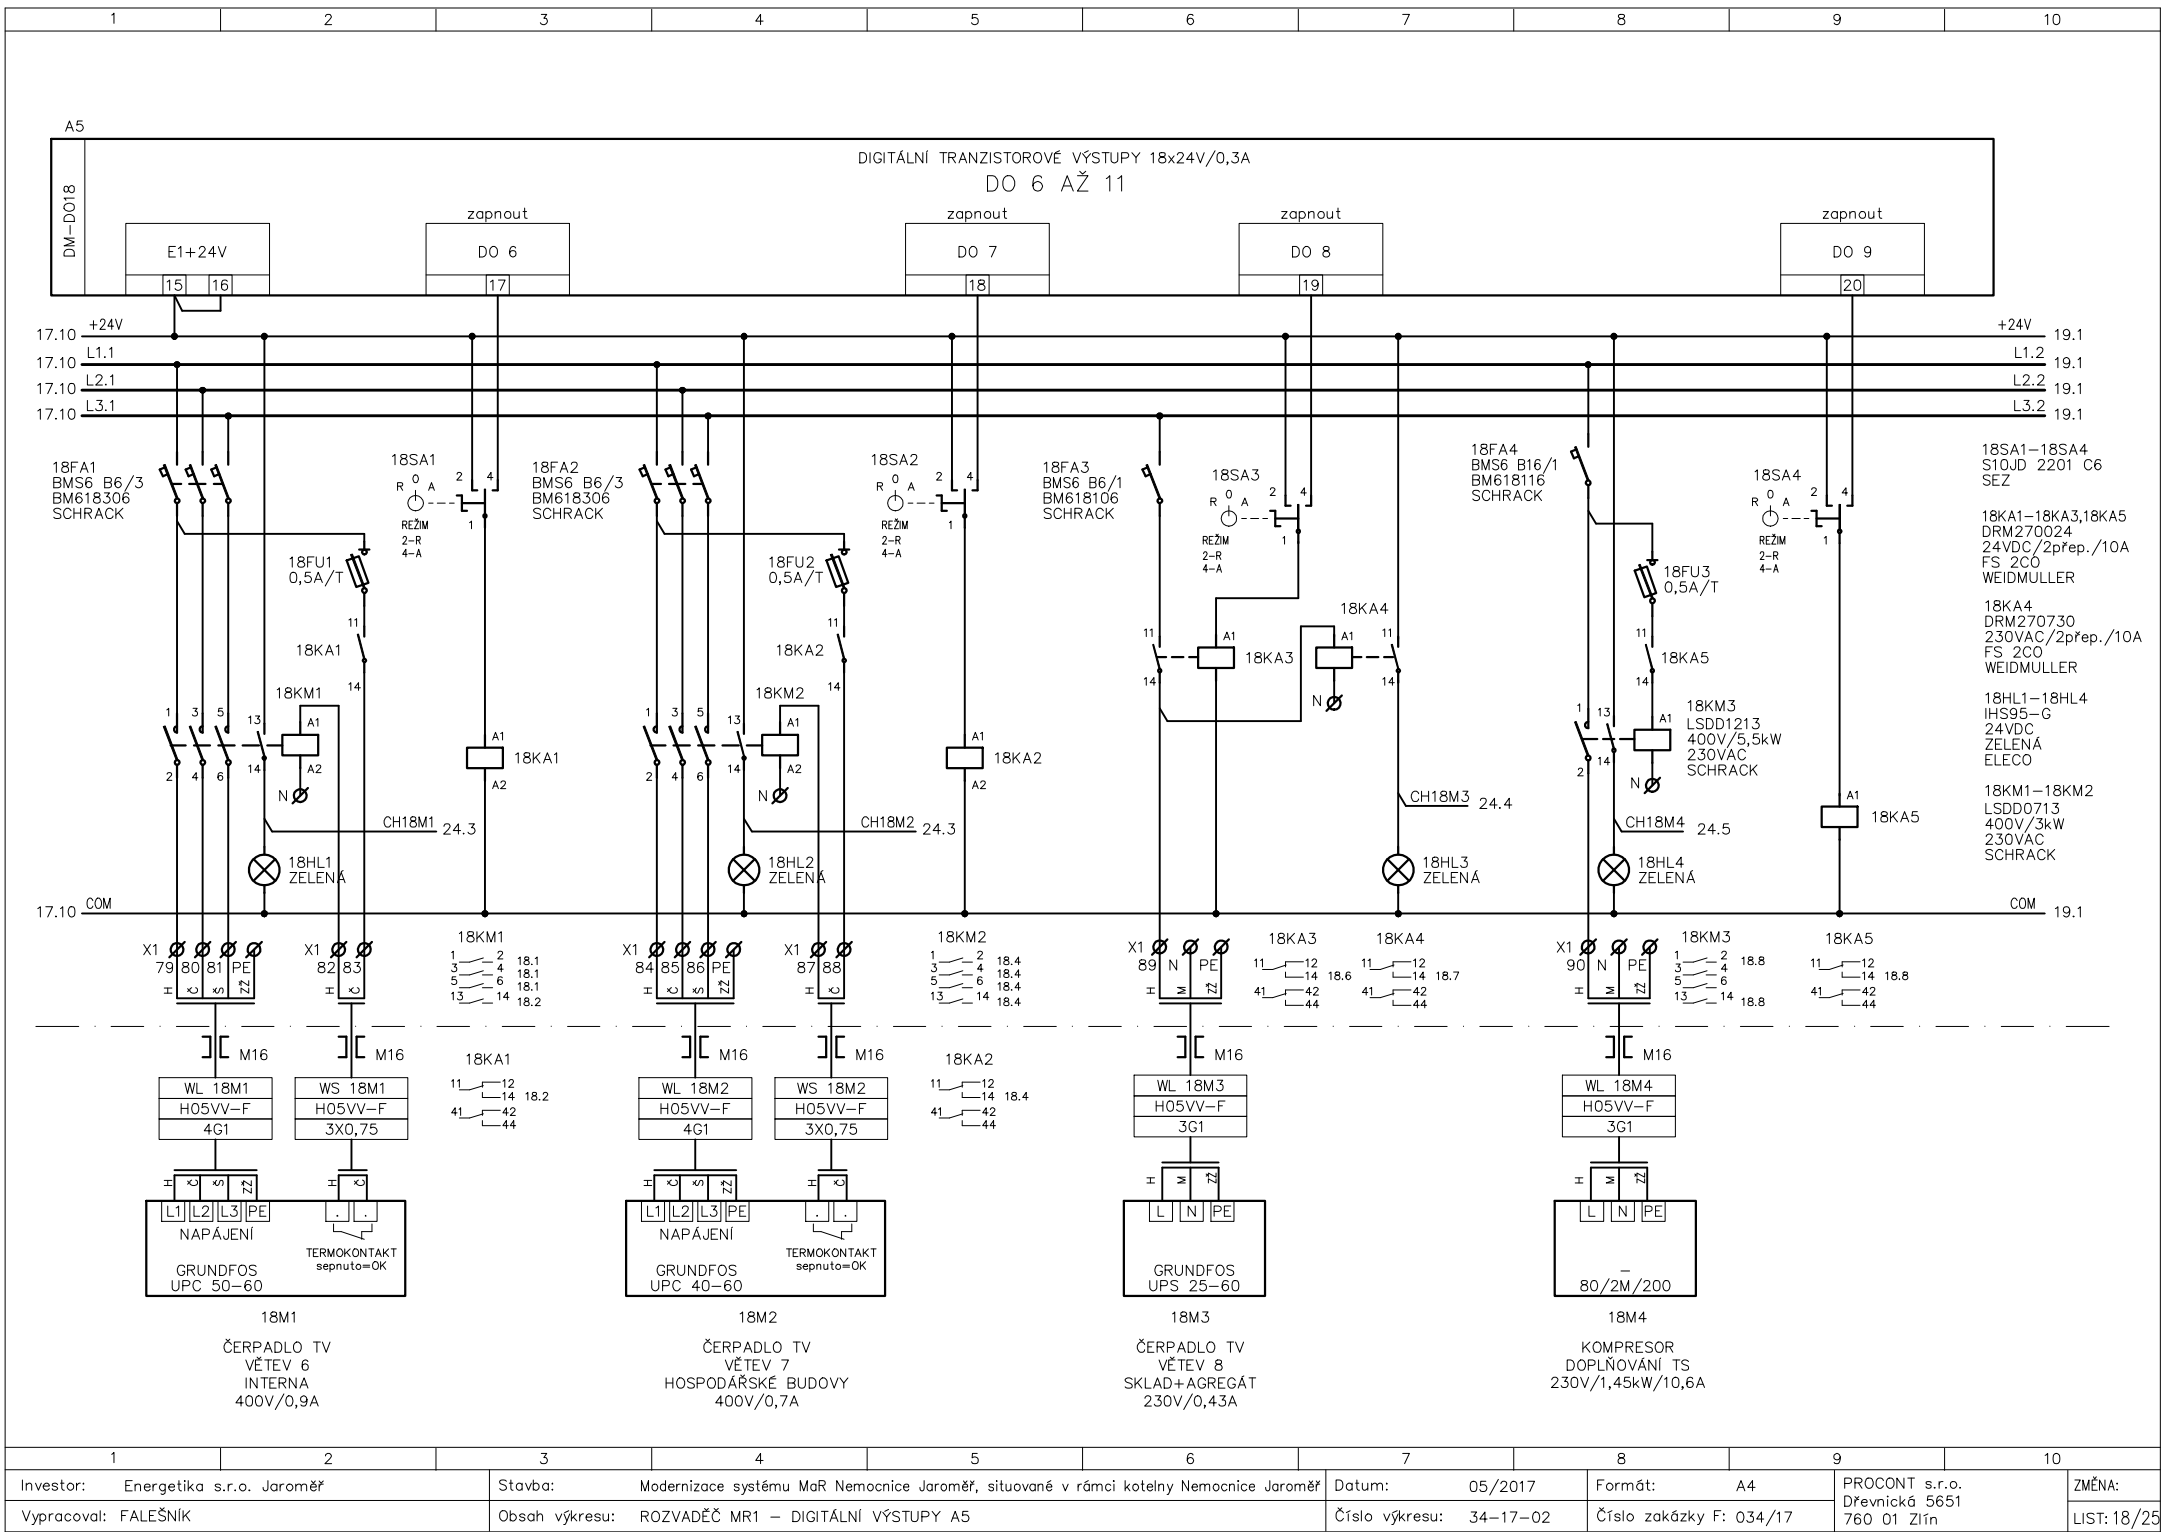

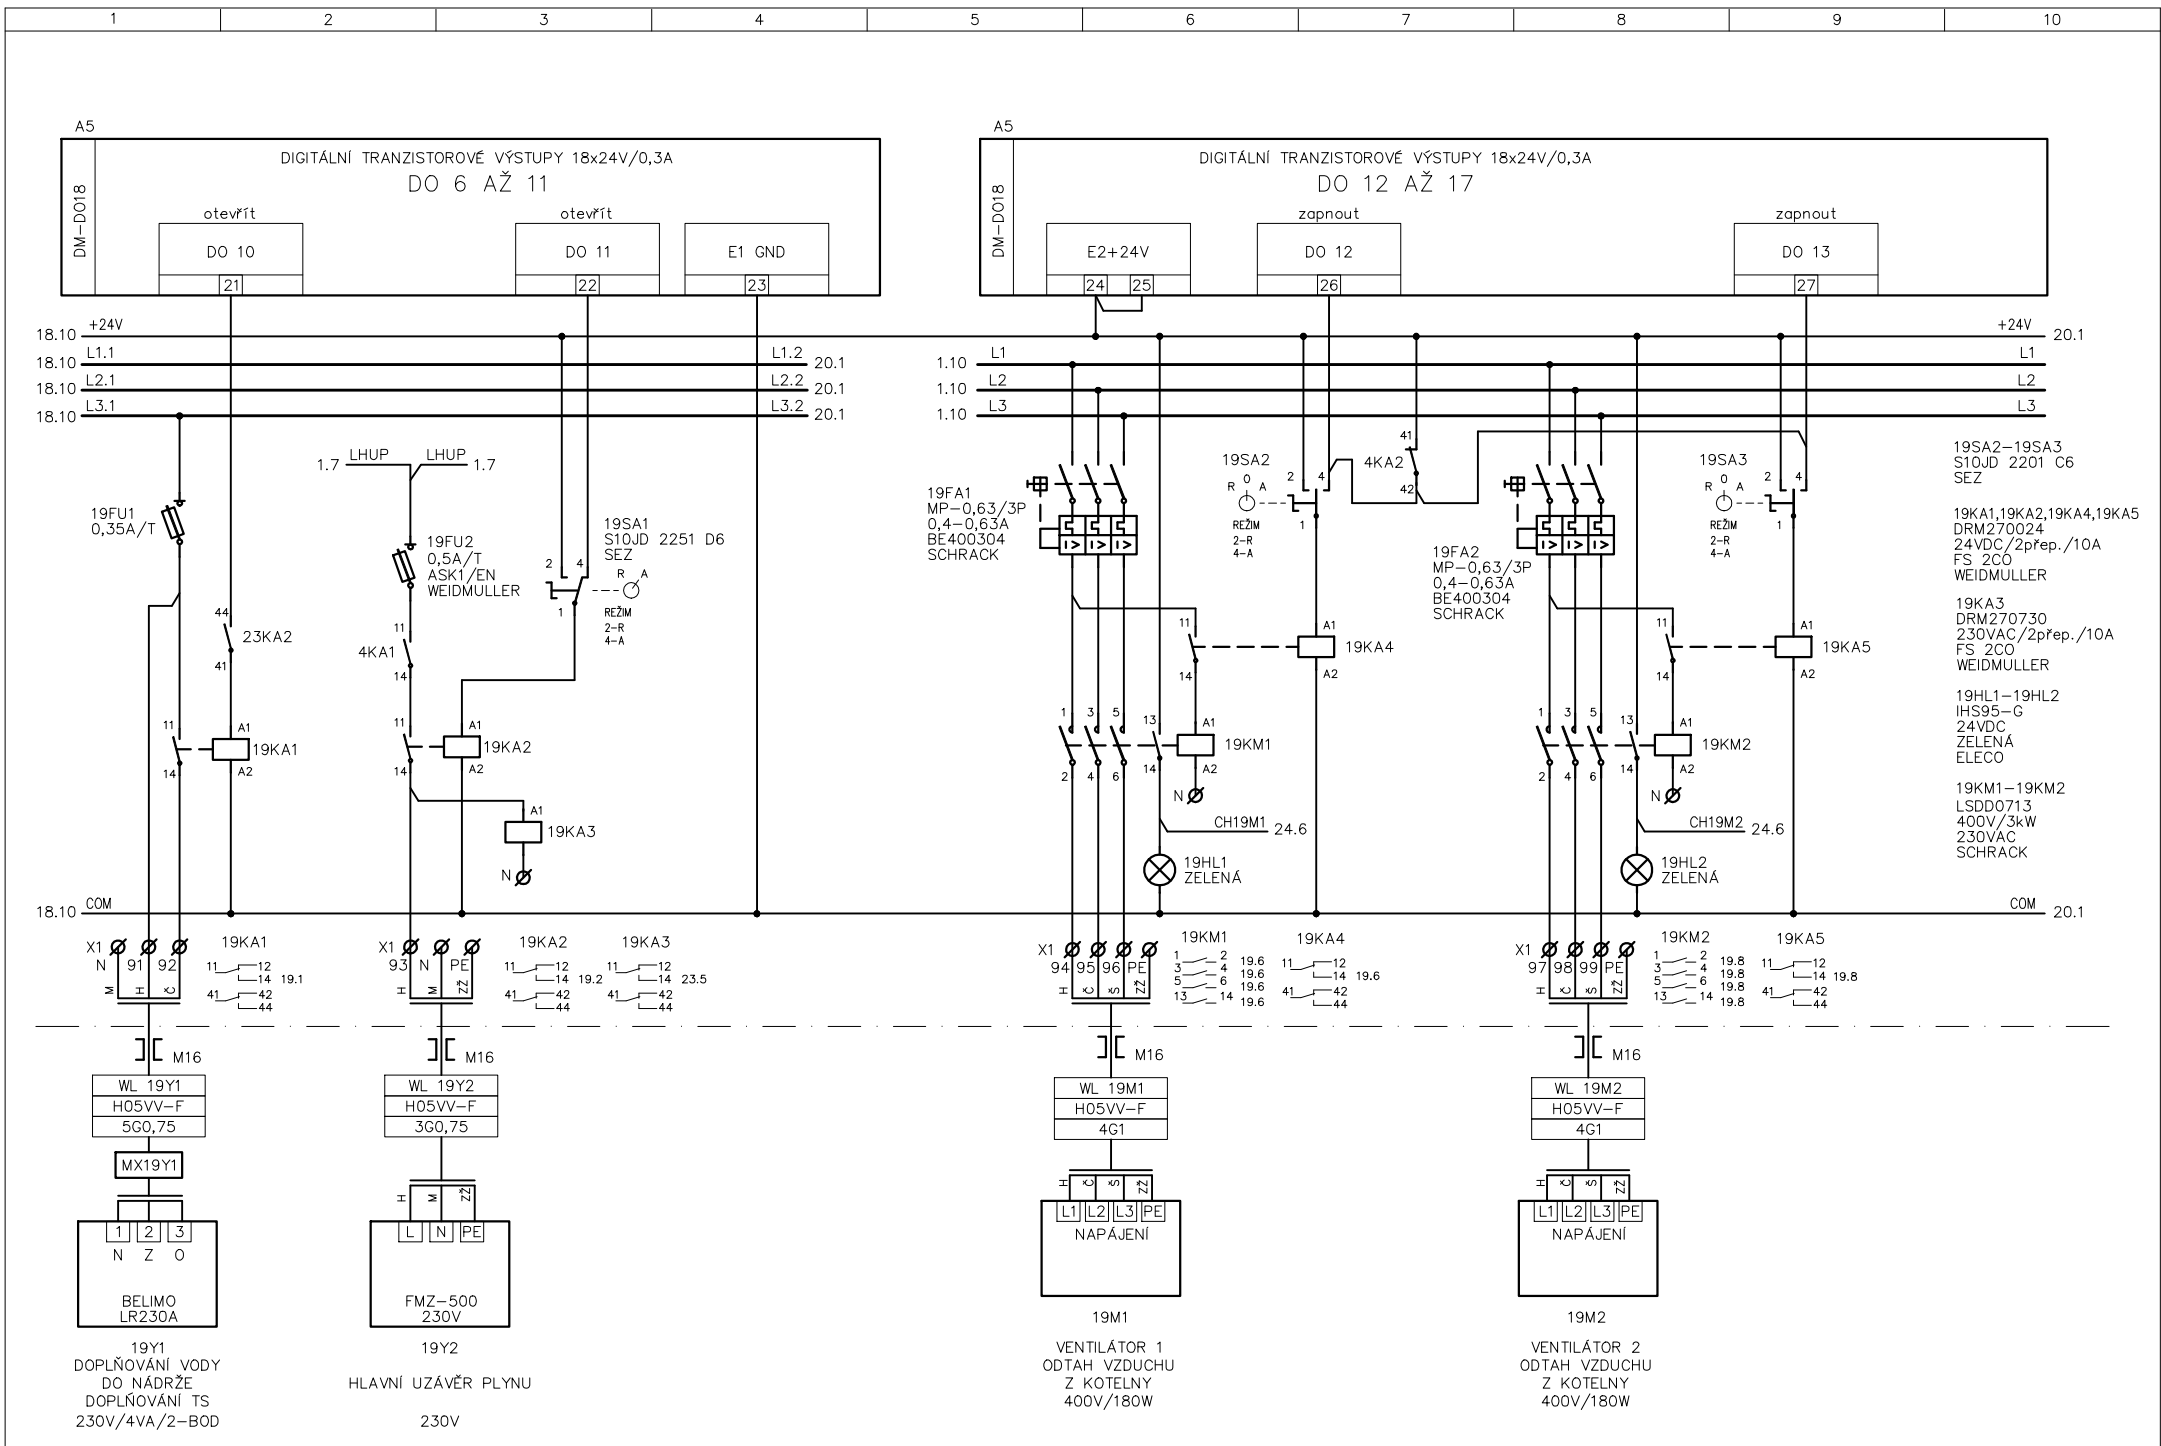


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investor: Energetika s.r.o. Jaroměř			Stavba: Modernizace systému MaR Nemocnice Jaroměř, situované v rámci kotelny Nemocnice Jaroměř			Datum: 05/2017		Formát: A4	
Vyracovala: FALEŠNÍK			Obsah výkresu: ROZVADĚČ MR1 – DIGITÁLNÍ VÝSTUPY A5			Číslo výkresu: 34–17–02		Číslo zakázky F: 034/17	
								PROCONT s.r.o. Dřevnická 5651 760 01 Zlín	
								ZMĚNA: LIST: 19/25	

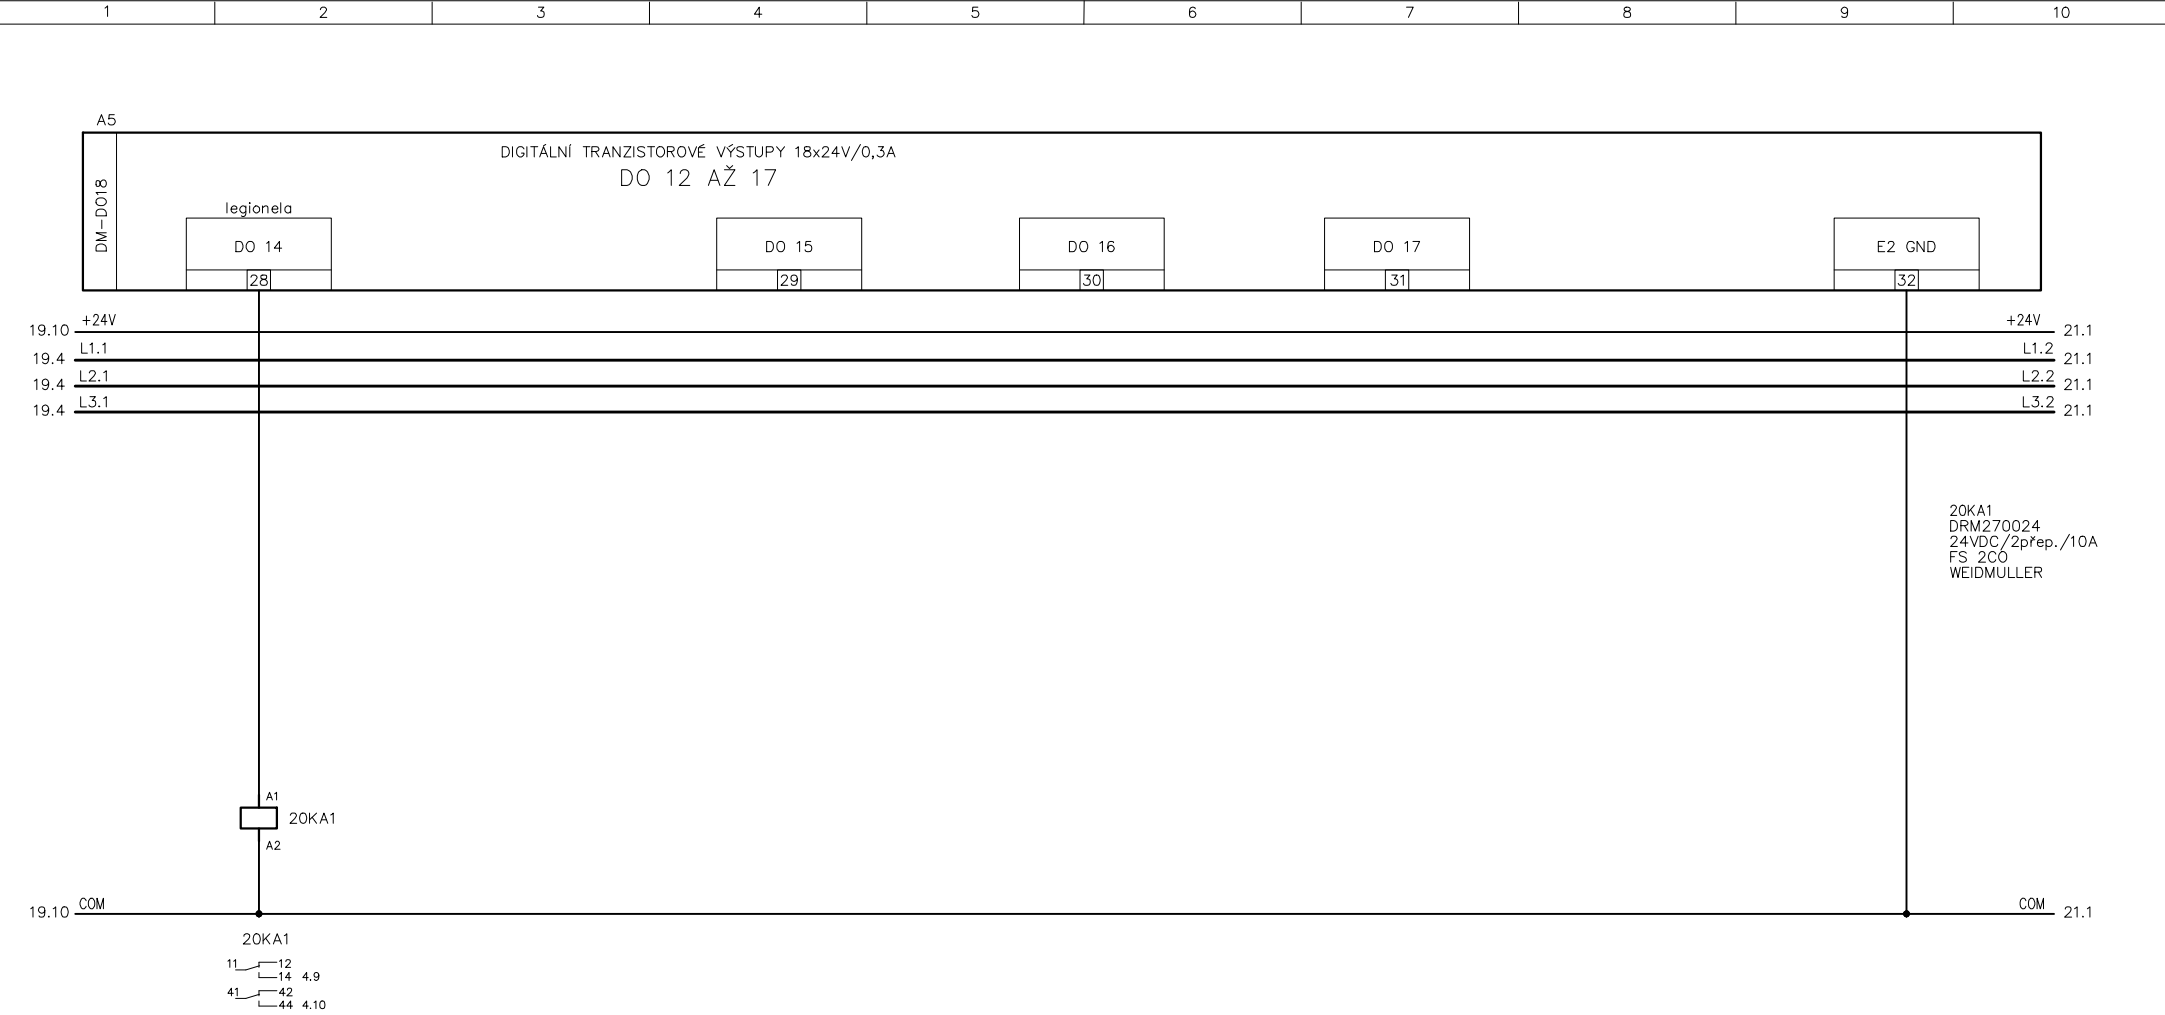

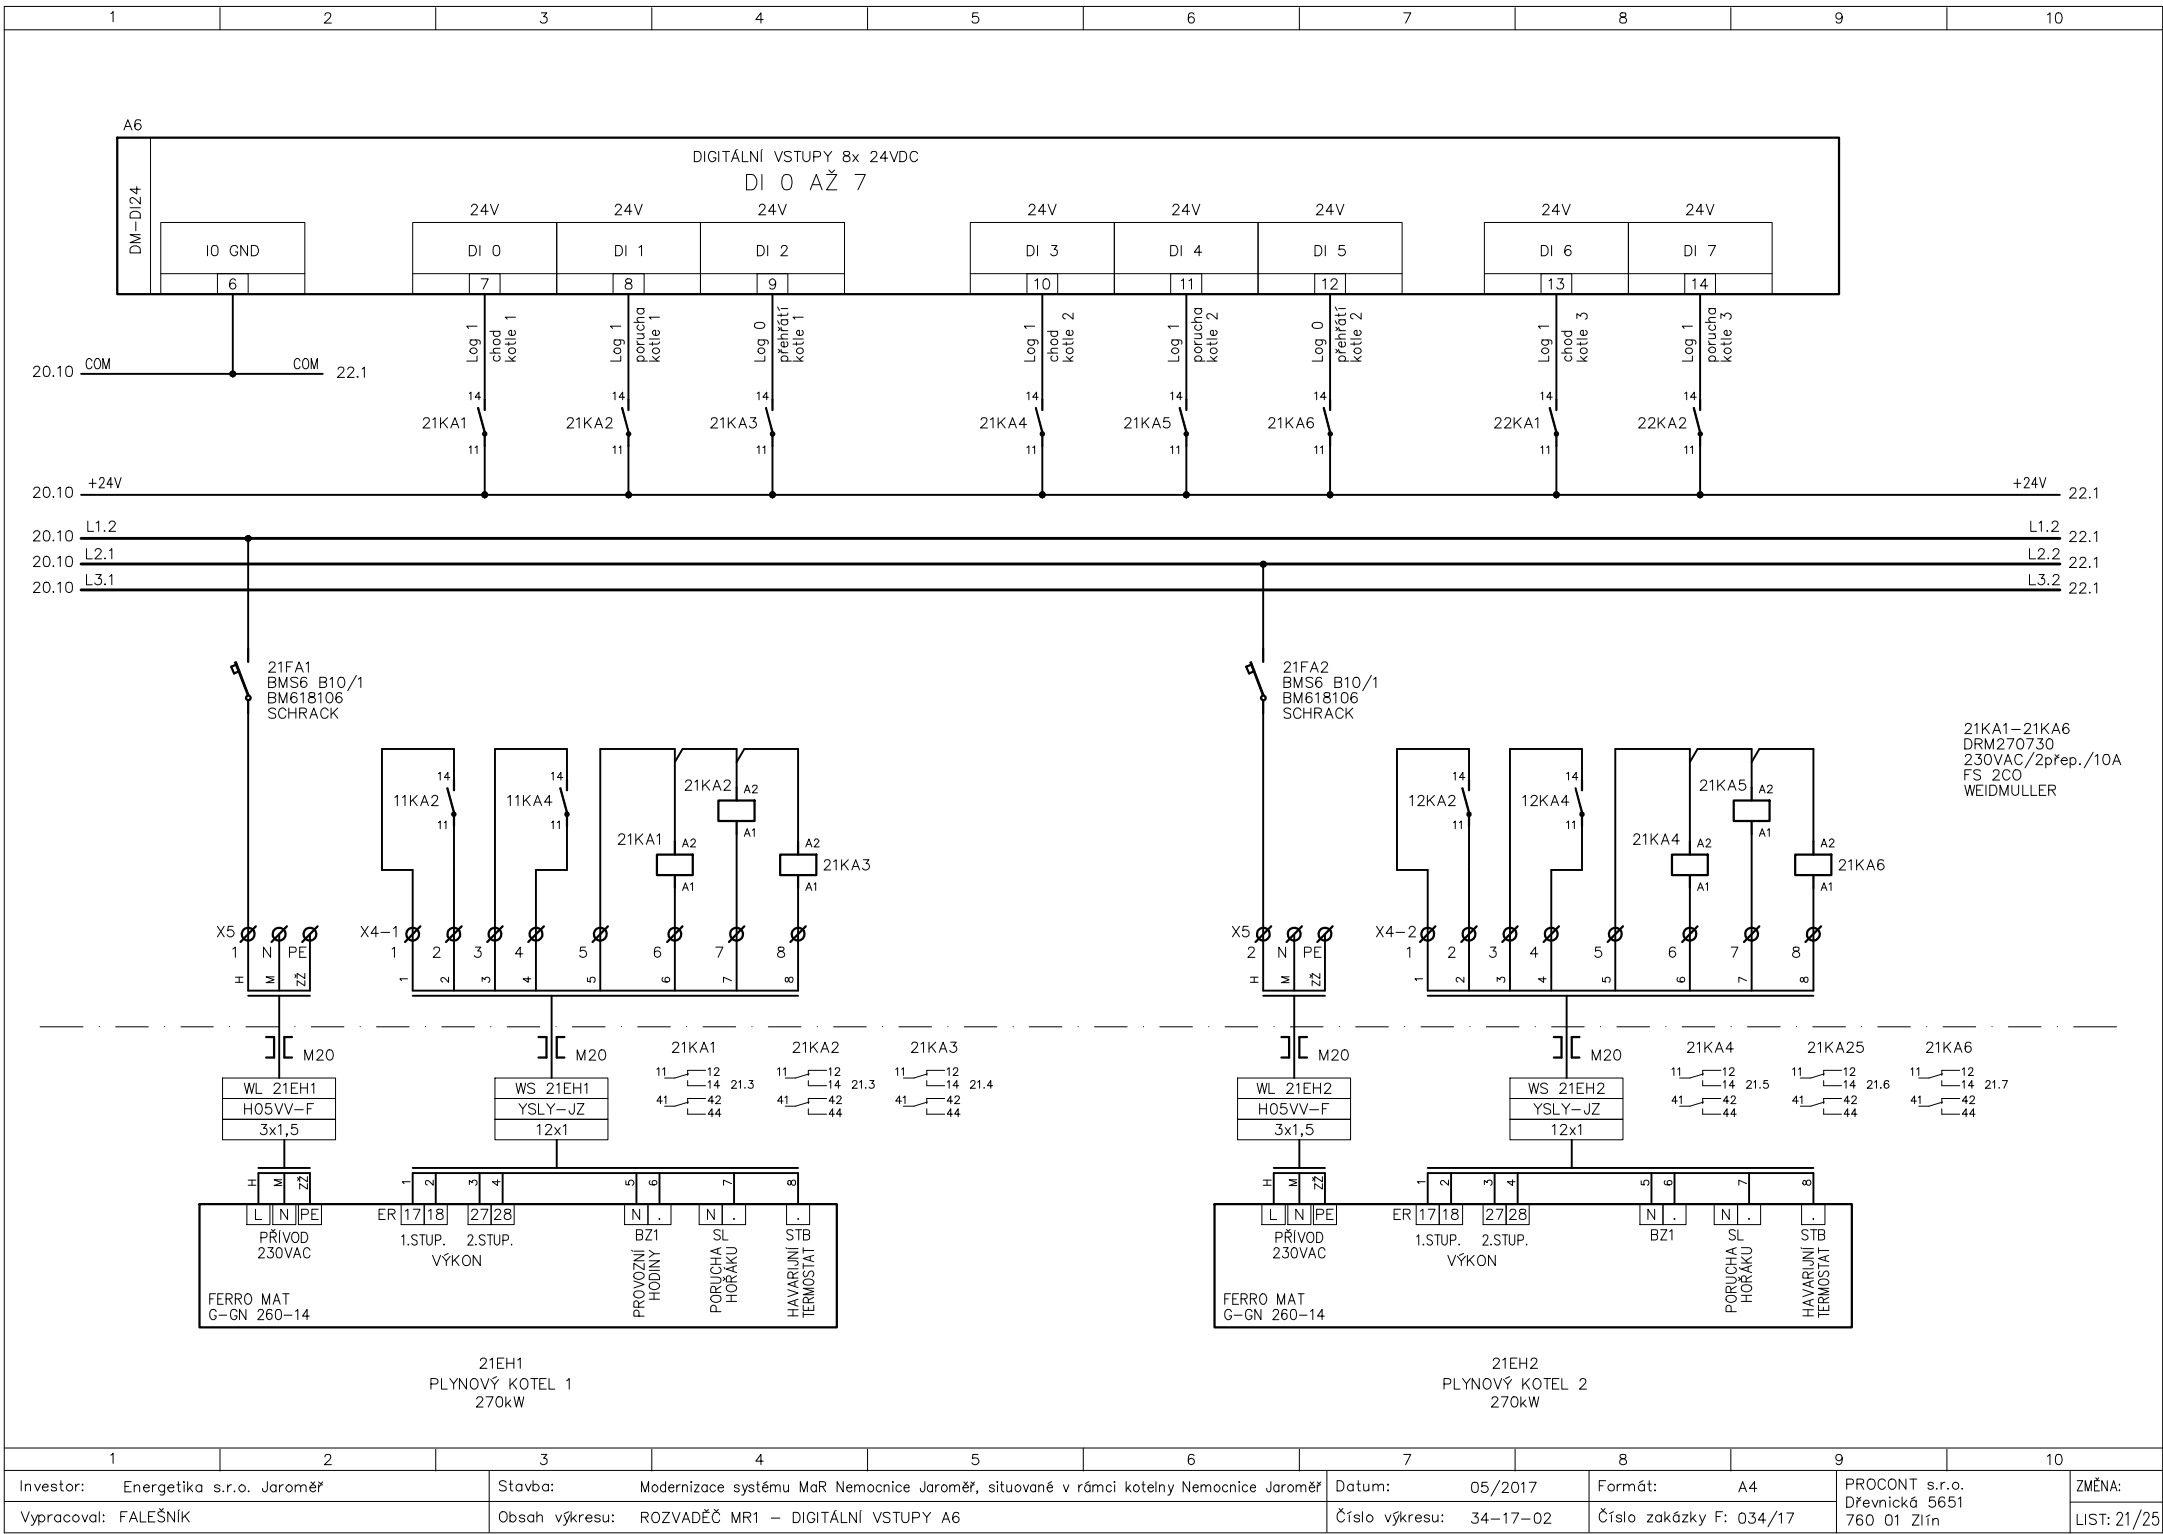

Investor:	Energetika s.r.o. Jaroměř	Stavba:	Modernizace systému MaR Nemocnice Jaroměř, situované v rámci kotelny Nemocnice Jaroměř	Datum:	05/2017	Formát:	A4	PROCONT s.r.o.	ZMĚNA:
Vypracoval:	FALEŠNÍK	Obsah výkresu:	ROZVADĚČ MR1 – DIGITÁLNÍ VSTUPY A6	Číslo výkresu:	34-17-02	Číslo zakázky F:	034/17	Dřevnická 5651	LIST: 21/25
								760 01 Zlín	

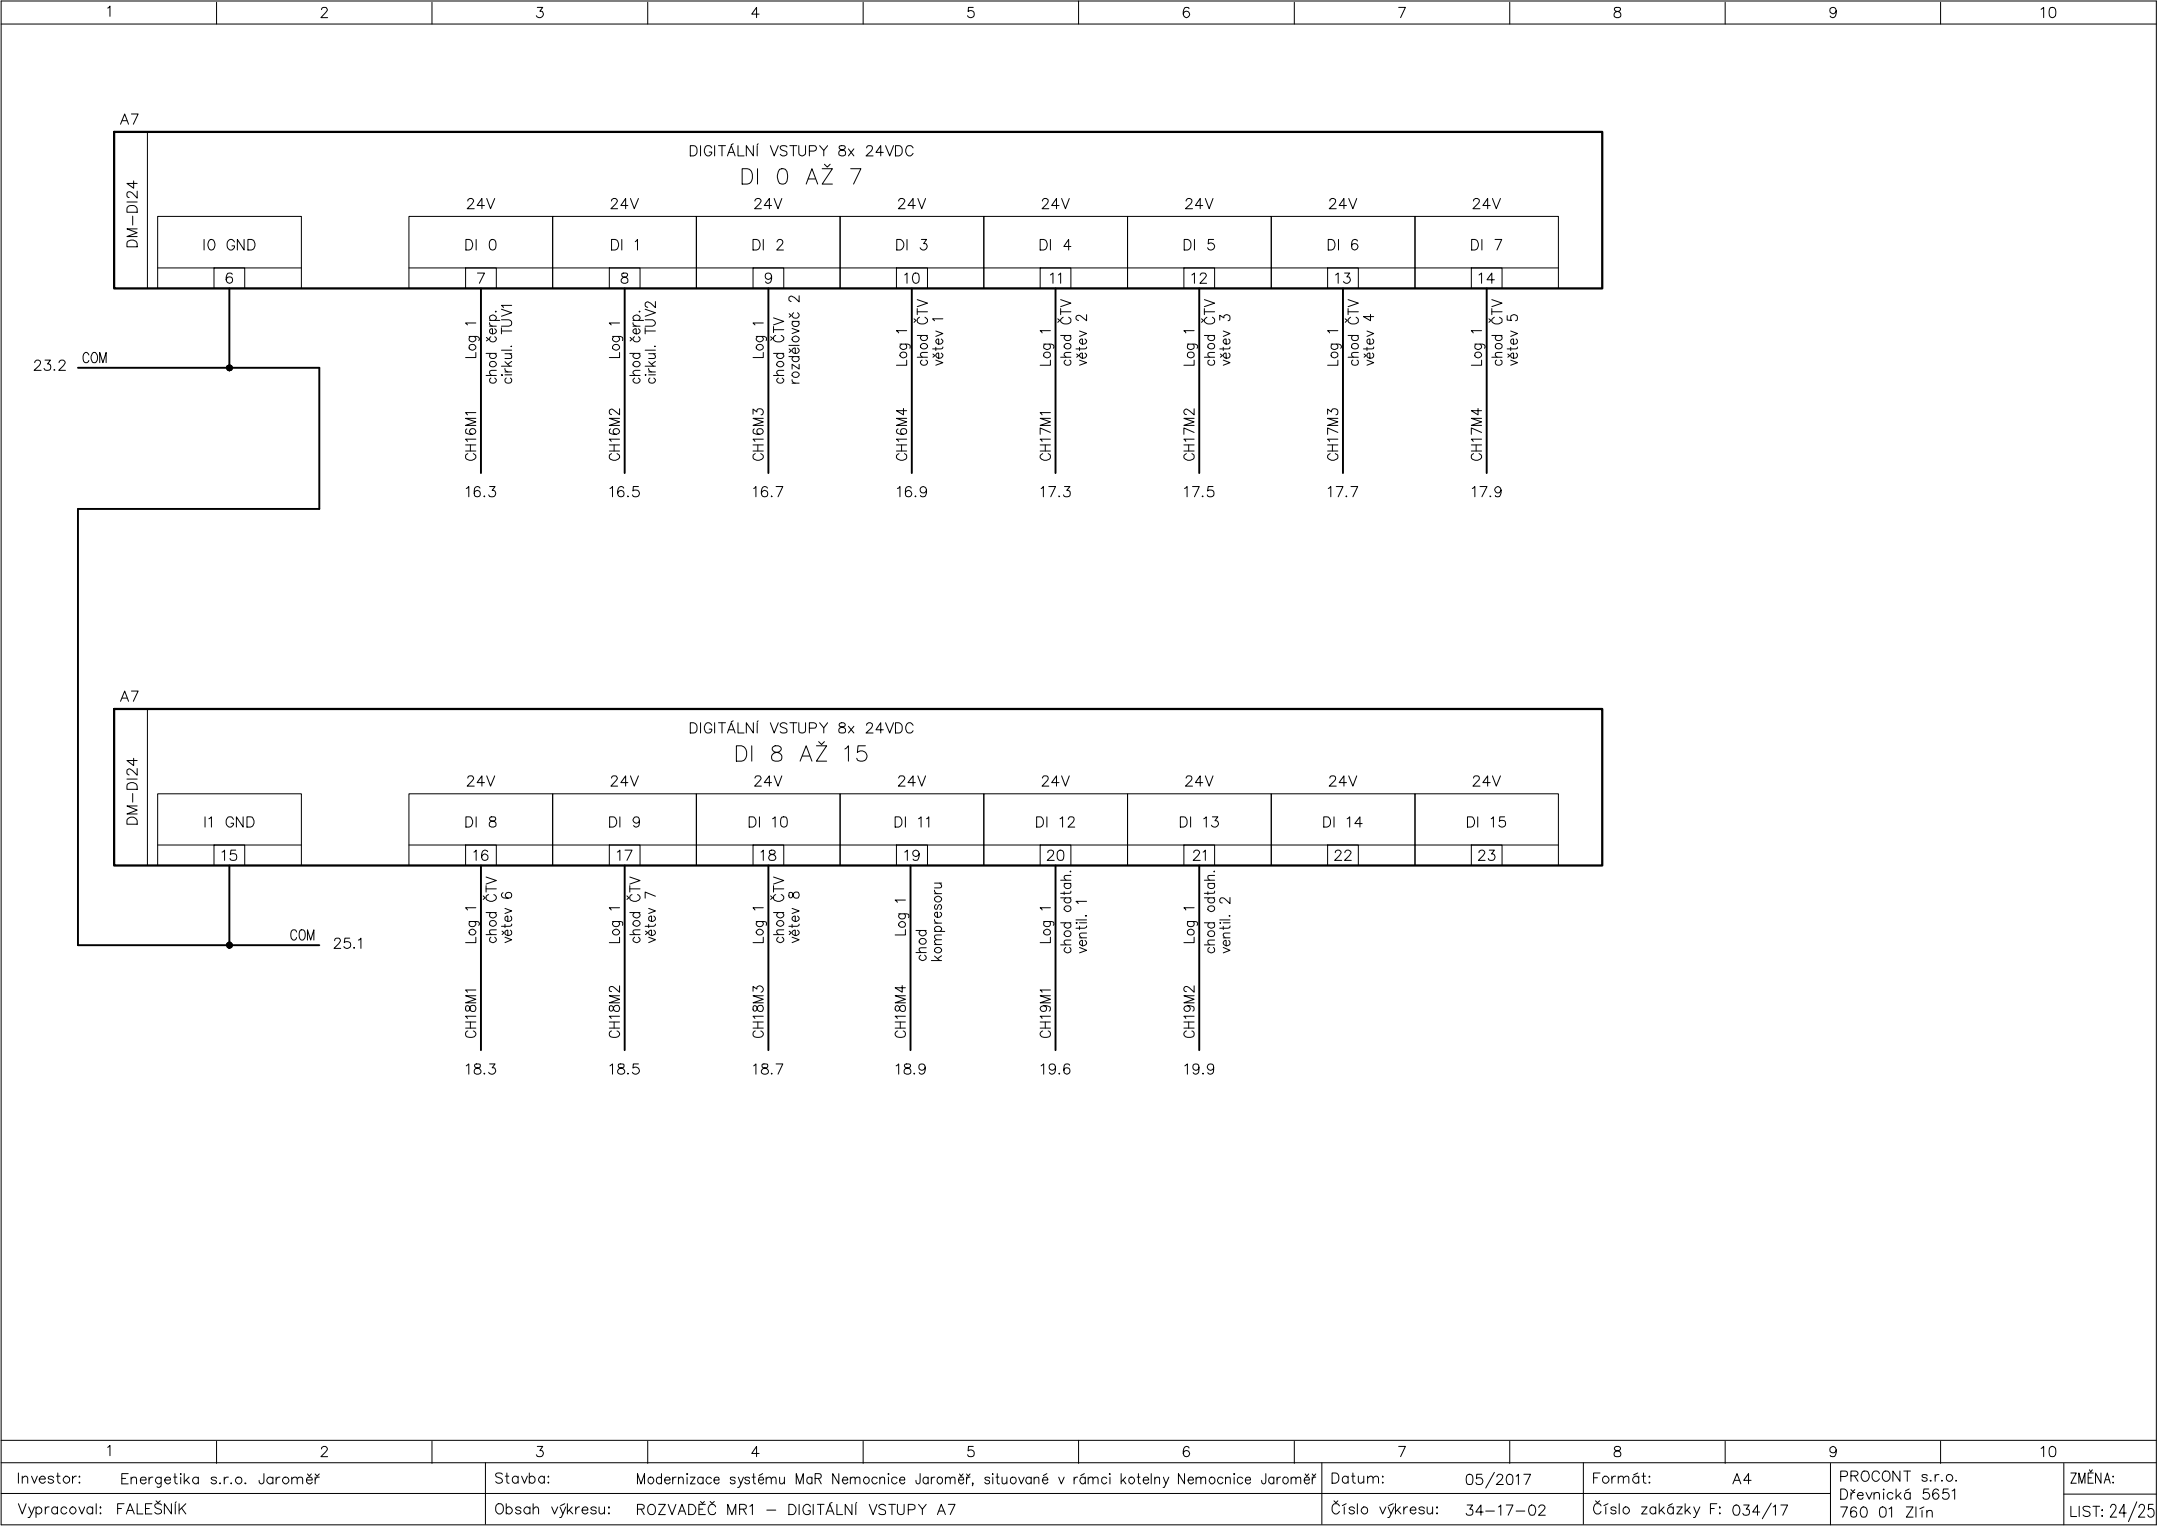

COM

25.1

Log 1

chod ČTV větev 6

CH18M1

18.3

Log 1

chod ČTV větev 7

CH18M2

18.5

Log 1

chod ČTV větev 8

CH18M3

18.7

Log 1

chod kompresoru

CH18M4

18.9

Log 1

chod odťah. ventil. 1

CH19M1

19.6

Log 1

chod odťah. ventil. 2

CH19M2

19.9

Investor:	Energetika s.r.o. Jaroměř	Stavba:	Modernizace systému MaR Nemocnice Jaroměř, situované v rámci kotelny Nemocnice Jaroměř	Datum:	05/2017	Formát:	A4	PROCONT s.r.o. Dřevnická 5651 760 01 Zlín	ZMĚNA:
Vypracoval:	FALEŠNÍK	Obsah výkresu:	ROZVADĚČ MR1 – DIGITÁLNÍ VSTUPY A7	Číslo výkresu:	34–17–02	Číslo zakázky F:	034/17		LIST: 24/25

