Ferma tomlar rejasi va quyosh panellari · 15,0 ga

M 1:1000. O‘lchamlar metrda. Asos — 4-varaq. Panellar faqat bino tomlarida va avtoturargoh soyaboni tomida

Shartli belgilar

- Bino tomi (panelsiz qism)
- Quyosh panellari
- Panel qo‘yilmaydi (pichan omburi — yong‘in xavfi)
- Yo‘llar va maydonchalar
- Tom qirrasi (ikki nishabli tomlar)

Eslatmalar

1. Ikki nishabli tomlarda panellar faqat janubiy nishabga o‘rnatiladi; qirradagi shamollatish tirqishi va 1,2 m chiziq ochiq qoladi.
2. Tekis tomlarda panellar sharq-g‘arb yo‘nalishida 10° qiyalikda, ballastli tizimda, tomni teshmasdan o‘rnatiladi.
3. Tom konstruksiyasi qo‘shimcha ≈ 15 kg/m² yukka konstruktiv hisob bilan tekshiriladi.
4. Pichan omboriga panel qo‘yilmaydi (yong‘in xavfi). Yerga o‘rnatiladigan quyosh maydoni yo‘q.
5. Ferma iste’moli ≈ 0,5–0,6 GWh/yil (taxmin); panellar ≈ 2,4 GWh/yil beradi — ortiqcha elektr tarmoqqa beriladi, ulanish shartlari ishchi loyihada kelishiladi.
6. Hisob: 0.198 kWp/m² (nishab), 0.14 kWp/m² (tekis tom), 0.18 kWp/m² (soyabon); 1450 / 1385 / 1420 kWh/kWp yiliga — konseptual baho, ishchi loyihada PVGIS bilan aniqlanadi.

Tomdagi quyosh panellari

№	Bino	Tom turi	Maydon, m²	kWp	MWh/yil
8	Sigirxona-1	ikki nishabli, 16°, janubiy nishab	961	190	276
9	Sigirxona-2	ikki nishabli, 16°, janubiy nishab	961	190	276
10	Sog‘ish zali va sut bloki	tekis, sharq–g‘arb 10°	1 989	278	386
12	Tug‘ruqxona va quruq sigirlar binosi	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	486	96	139
13	Buzoqxona	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	388	77	111
15	G‘unajinxona-1	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	993	197	285
16	G‘unajinxona-2	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	993	197	285
17	Bo‘rdoqi bloki	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	612	121	176
22	Don omborі va kombikorm sexi	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	209	41	60
23	Texnika parki va ustaxona	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	343	68	98
7	Karantin va izolyator	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	165	33	47
2	Ma’muriy-maishiy bino	tekis, sharq–g‘arb 10°	396	55	77
3	Veterinariya bloki	tekis, sharq–g‘arb 10°	243	34	47
5	Avtoturargoh soyaboni (40 joy)	soyabon tomi, janubga 8°	510	92	130
	Jami		**9 248**	**1 670**	**2 394**

Jami: 1,67 MWp · 2,39 GWh/yil

14 ta tom, 9 248 m² panel; ferma iste’molidan ≈ 4 barobar ko‘p

1–1. Sigirxona tomidagi panellar · M 1:150

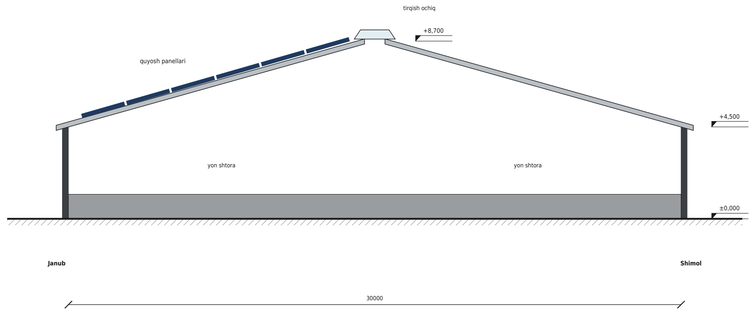

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Ferma tomlar rejasi va quyosh panellari

Masshtab: 1:1000

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO ololi	14	21

Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №