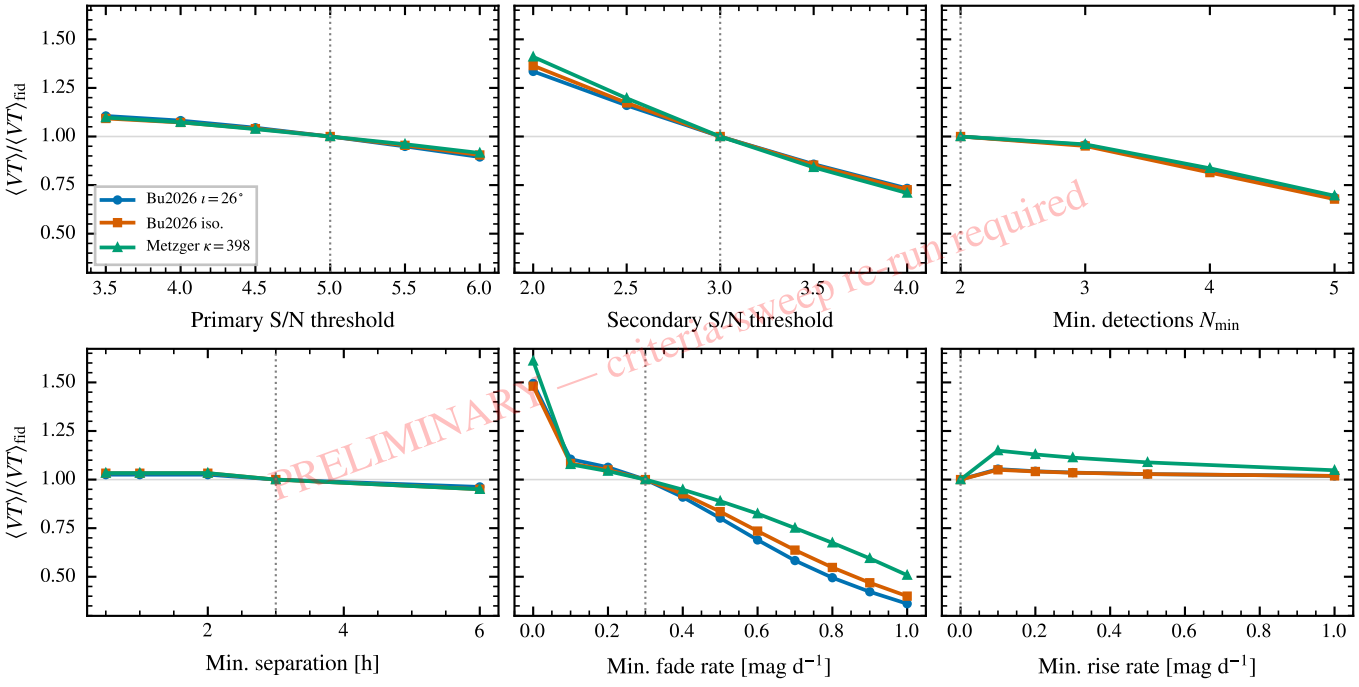
$\langle VT\rangle/\langle VT\rangle_{\rm fid}$
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
Bu2026 $\iota = 26^\circ$
Bu2026 iso.
Metzger $\kappa = 398$
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
Primary S/N threshold
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Secondary S/N threshold
2
3
4
5
Min. detections $N_{\rm min}$
PRELIMINARY — criteria sweep to run required
2
4
6
Min. separation [h]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Min. fade rate [mag d^{-1}]
Min. rise rate [mag d^{-1}]