


TCN19-240 normalized to TCN19-260: $0.9685478190166633 \pm 0.005504946514767248$

Transmission (normalized during counting)

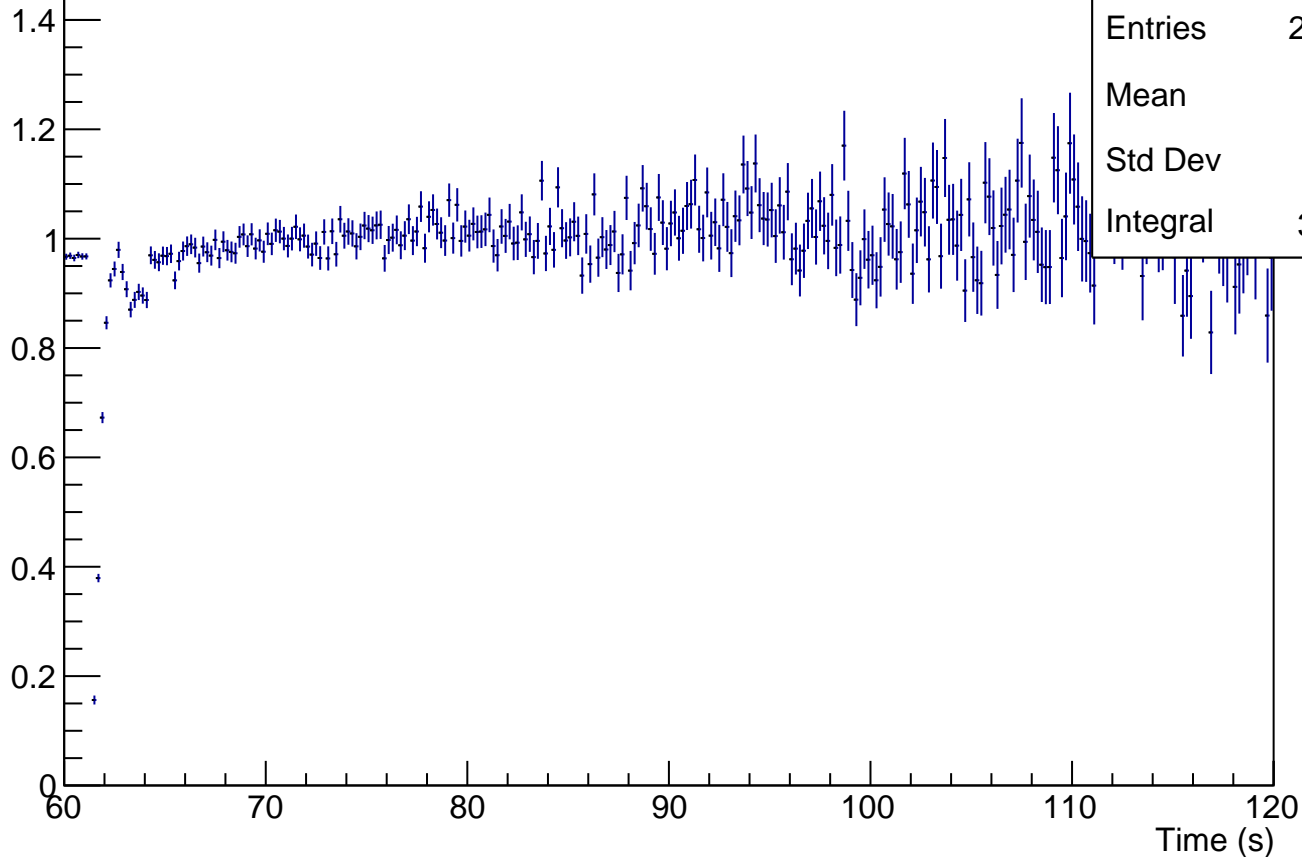

TCN19-240 normalized to TCN19-260: $0.9371779915691729 \pm 0.005941892726520889$

Transmission (normalized during irradiation)

