

T.C. Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayınlanır

3 Ekim 2026
CUMARTESİ

Sayı : 33389

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/10/2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bağdaşmaz alan: Genel Müdürlük tarafından teknik değerlendirmesi uygun bulunan ve geçerliliği devam eden arazi uygulamalı rüzgâr, güneş, biyokütle veya jeotermal kaynaklara dayalı santral sahaları, bu kaynaklara dayalı önlisans veya üretim lisansı alınmış başvurulara ait santral sahaları ve YEKA Yönetmeliği kapsamında ilan edilen aday yenilenebilir enerji kaynak alanları/yenilenebilir enerji kaynak alanlarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) EK-3’te yer alan bilgilerin eksik veya hatalı olması, bilgi formunun belirtildiği şekilde düzenlenmemesi veya başvuruda belirtilen rüzgâr türbinine ait teknik değerlerin ilgili türbin tip sertifikası ve ekleriyle uyumlu olmadığının tespit edilmesi.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (c) bendi ve dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Önlisans veya üretim lisansında yer alan ünite sayısı, ünite güçleri, ünite koordinatları, santral sahası köşe koordinatları, toplam kurulu güç, ünitelere ait kule yükseklikleri, rüzgâr türbini rotor kanat çapları ve/veya elektrik depolama ünite/tesislerine ait koordinat bilgilerinin değiştirilmesi yönündeki tadil talepleri kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilebilmesi için EK-3’te yer alan bilgi formu eksiksiz, hatasız, formatına uygun ve rüzgâr türbinine ait teknik değerlerin ilgili türbin tip sertifikası ve ekleriyle uyumlu olacak şekilde düzenlenir. Bilgi formu, başvuruya konu tesisin mevcut önlisans veya üretim lisansının özel hükümlerinde yer alan bilgiler ile birlikte EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.”

“c) Talep edilen yeni santral sahasına ait SSKGY değerinin, mevcut önlisans veya üretim lisansında yer alan bilgilere göre hesaplanan SSKGY değerine eşit veya bu değerden büyük olması.”

“b) Talep edilen yeni santral sahasına ait SSKGY değerinin, mevcut önlisans veya üretim lisansında yer alan bilgilere göre hesaplanan SSKGY değerine eşit veya bu değerden büyük olması.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) LÜY kapsamında yapılan başvuru için YEPDİS’e girilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi halinde başvurunun teknik değerlendirmesi uygun bulunmaz:

a) Bakanlık resmî internet sayfasında duyurulan bilgi ve belgelerden herhangi birinin YEPDİS’e eksik, hatalı veya belirtildiği şekilde düzenlenmeden girilmiş olması veya başvuruda belirtilen rüzgâr türbinine ait teknik değerlerin ilgili türbin tip sertifikası ve ekleriyle uyumlu olmadığının tespit edilmesi.

b) Başvuruda belirtilen santral sahasının kullanılamaz alan, YEKA Yönetmeliği kapsamında ilan edilen aday YEKA/YEKA veya farklı kişilere ait uygun bulunmuş arazi uygulamalı lisanssız üretim tesisine ait santral sahası ile kesişmesi veya çakışması.

c) Başvuruda belirtilen santral sahalarının EK-1’de yer alan Yöntem-2’ye uygun olarak düzenlenmemiş olması.

ç) Başvuruda belirtilen rüzgâr türbinlerinin farklı gerçek veya tüzel kişilere ait ve geçerliliği devam eden herhangi bir TDR’de yer alan rüzgâr türbininin rüzgârını EK-5’te yer alan yönteme göre etkilemesi.

d) Başvuruda belirtilen santral sahası veya ünite alanlarının tamamı veya bir kısmının ilgili şebeke işletmecisi tarafından YEPDİS’e girilen ve ilgisine göre sekizinci ile dokuzuncu fıkralar kapsamında düzenlenen onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi, onaylı koordinatlı genel vaziyet planı veya maden işletme ruhsatında belirtilen sınırların dışında olması.”

“(5) Rüzgâr kaynağına dayalı olarak yapılan LÜY kapsamındaki başvurular için Genel Müdürlük tarafından uygun bulunarak ilgili şebeke işletmecisine gönderilen TDR’lerde yer alan ünite gücü, ünite koordinatı, rotor kanat çapı, kule yüksekliği, santral sahası köşe koordinatı ve benzeri bilgilerin değiştirilmesine yönelik talepler, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen ilgili usul ve esaslara göre uygun bulunması şartıyla revize edilir.”

“(8) Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgelerde belirtilen arazilerden; tapu sicilinde ada ve parsel numarasıyla kayıt altına alınmış olanları için lisanslı harita kadastro bürosu (LİHKAB) veya Kadastro Müdürlükleri tarafından düzenlenen onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi, resmî olarak haritalandırılmış, sınırları belirlenmiş ve kamunun kullanımına tahsis edilmiş kadastral yollar ile akarsu veya sulama kanalları için ise Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosu (SHKM) tarafından düzenlenen onaylı koordinatlı genel vaziyet planı ilgili şebeke işletmecisi tarafından YEPDİS’e girilir.

(9) Maden işletme ruhsatı sahiplerinin, ruhsat sahası içinde alt yapı tesisi olarak kullanılmak üzere lisanssız üretim başvurusu yapmaları halinde, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne onaylanmış ve içeriğinde ruhsat saha sınırı ile koordinatlarının yer aldığı işletme ruhsatı ilgili şebeke işletmecisi tarafından YEPDİS’e girilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin EK-1’i, EK-2/Lahika-1’i, EK-2/Lahika-2’si ve EK-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.


SANTRAL SAHASI BELİRLEME YÖNTEMLERİ

YÖNTEM-1:


1. Başvuruda belirtilen her bir rüzgâr türbinine ait koordinatlar kullanılarak temsil ettikleri noktalar işaretlenir. (T1, T2, ..., TN)



2. Başvuruda yer alan her bir rüzgâr türbininin kurulacağı nokta merkez kabul edilerek bir köşesi kuzey yönünü gösterecek ve dış çevrel çember yarıçapı 700 (yedi yüz) metre olacak şekilde sanal çemberler çizilir. Çizilen her bir sanal çember içinde bir köşesi kuzeye yönlendirilmiş 12 (on iki) kenarlı eşkenar çokgenler oluşturulur.

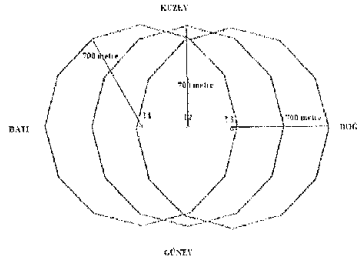

3. 12 (on iki) kenarlı her bir eşkenar çokgenin dış kenar çizgileri birleştirilerek tek bir çokgen çizilir.

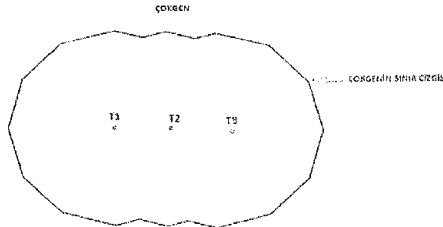


Burada belirtilen yöntemle elde edilen çokgenin sınır çizgisini aşmayacak şekilde bir çokgen oluşturulur. Oluşturulan bu çokgen santral sahası olarak tanımlanır. Rüzgâr türbinlerinin rotor kanat çaplarının oluşturduğu izdüşüm alanları ve varsa bütünleşik elektrik depolama ünitesi veya yardımcı kaynaklara dayalı üniteler santral sahası içerisinde yer alır.

4. Santral sahasının sınırı üzerinde oluşan tüm köşe noktalarına ait koordinatlar birbirini takip eden sırada belirlenir. Santral sahası köşe koordinatları ardışık ve sıralı olacak şekilde düzenlenir.


ÖZEL DURUM

Başvuruda yer alan her bir rüzgâr türbininin kurulacağı nokta merkez kabul edilerek bir köşesi kuzey yönünü gösterecek ve dış çevrel çember yarıçapı 700 (yedi yüz) metre olan 12 (on iki) kenarlı eşkenar çokgenler çizildiğinde birbirlerinden ayrılmış gruplar (öbekler) oluşabilir. Bu durumda santral sahası aşağıda belirtildiği gibi belirlenir:


1. Başvuruda yer alan her bir rüzgâr türbininin kurulacağı nokta merkez kabul edilerek bir köşesi kuzey yönünü gösterecek ve dış çevrel çember yarıçapı 700 (yedi yüz) metre olan 12 (on iki) kenarlı eşkenar çokgenler çizilir.

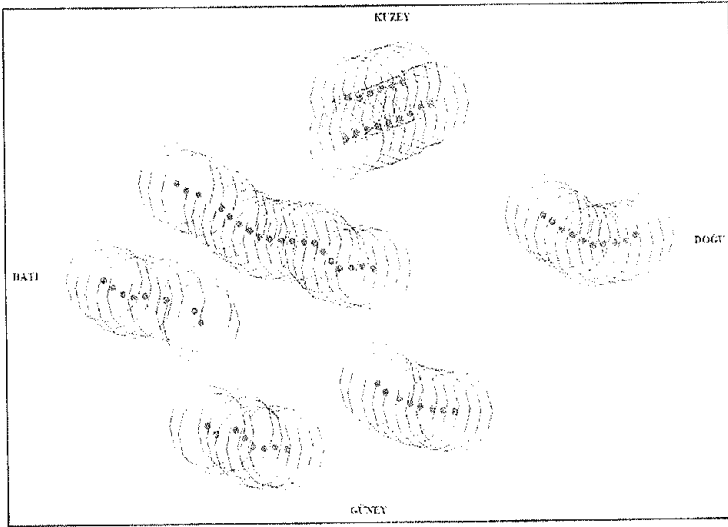


2. Birbirlerinden kopmamış eşkenar çokgenlerin dış kenarları (kenar çizgisi) birleştirilerek öbekler oluşturulur (ÖBEK-1, ÖBEK-2, ÖBEK-3, ..., ÖBEK-N).

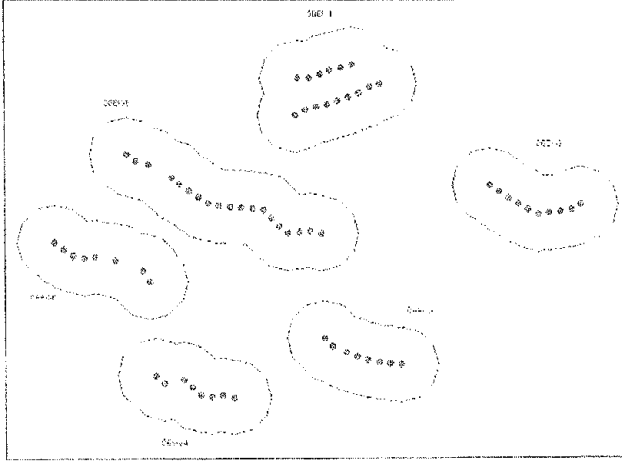

3. Bir öbeği çevreleyen kenar çizgisi ile kendisine en yakın öbeğin en yakın kenar çizgisine olan mesafesi belirlenir. Birbirlerine en yakın konumda bulunan öbeklerin kenar çizgileri arasındaki mesafe 1.000 (bin) metreyi aşmamalıdır. ÖBEK-2 örneğinde olduğu gibi 1.000 (bin) metreyi aşan öbekler olması hâlinde başvurunun teknik değerlendirmesi yapılmaz.

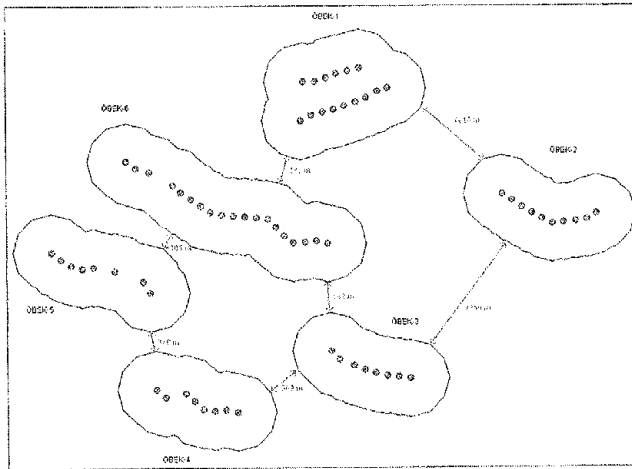

4. Birbirlerine en yakın konumda bulunan öbeklerin arasındaki mesafenin 1.000 (bin) metreyi aşmadığı başvurularda, öbeklerin dış sınırlarından teğet geçen doğrusal çizgilerle çevrelenerek tek bir çokgen oluşturulur. Burada belirtilen yöntemle elde edilen çokgenin sınır çizgisini aşmayacak şekilde bir çokgen oluşturulur. Oluşturulan bu çokgen santral sahası olarak tanımlanır. Rüzgâr türbinlerinin rotor kanat çaplarının oluşturduğu izdüşüm alanları ve varsa bütünlük elektrik depolama ünitesi santral sahası içerisinde yer alır.

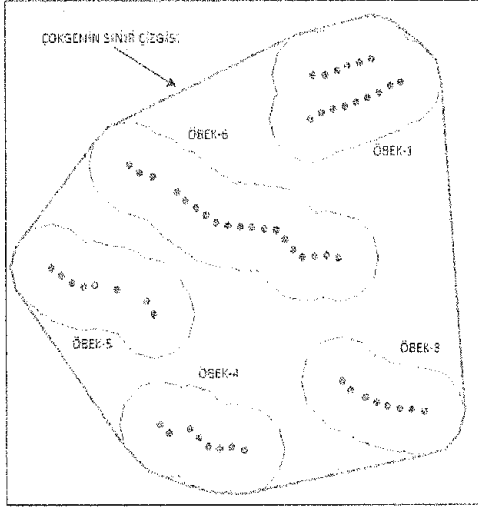


YÖNTEM-2:

- A. LÜY kapsamında yapılan başvuruda 1 (bir) adet rüzgâr türbini olması hâlinde santral sahası aşağıda yer alan yöntemle göre belirlenir:
1. Başvuruda yer alan rüzgâr türbini, başvuru kapsamında sunulan bilgi formunun “Üretim Tesisinin Yeri” başlığında belirtilen taşınmazlar içerisinde bulundurulur.
 2. Başvuruda yer alan rüzgâr türbininin kurulacağı nokta merkez kabul edilerek yarıçapı ilgili rüzgâr türbinine ait rotor kanat uzunluğu olacak şekilde sanal bir dairesel alan çizilir.
 3. Lisanslı harita kadastro bürosu (LHKAB) veya Kadastro Müdürlükleri, Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosu veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ilgili şebeke işletmecisi tarafından YEPA’ya girilen belgelerde yer alan arazilerin içerisinde ve çizilen sanal dairesel alanı kapsayacak şekilde 1 (bir) adet çokgen oluşturulur ve bu çokgen santral sahası olarak tanımlanır.
 4. Santral sahasının sınırı üzerinde oluşan tüm köşe noktalarına ait koordinatlar birbirini takip eden sırada belirlenir.

B. LÜY kapsamında yapılan başvuruda **birden fazla rüzgâr türbini** olması hâlinde santral sahası aşağıda yer alan yöntemle belirlenir:


1. Başvuruda yer alan rüzgâr türbinleri, başvuru kapsamında sunulan bilgi formunun “Üretim Tesisinin Yeri” başlığında belirtilen taşınmazlar içerisinde bulundurulur.
2. Başvuruda yer alan her bir rüzgâr türbini için “ünite alanı” belirlenir ve ünite alanlarının tümü başvurunun santral sahası olarak kabul edilir. Ünite alanı aşağıdaki yöntemle göre oluşturulur:
 - a) Başvuruda yer alan rüzgâr türbininin kurulacağı nokta merkez kabul edilerek yarıçapı ilgili rüzgâr türbinine ait rotor kanat uzunluğu olacak şekilde sanal bir dairesel alan çizilir.
 - b) Lisanslı harita kadastro bürosu (LİHKAB) veya Kadastro Müdürlükleri, Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosu veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ilgili şebeke işletmecisi tarafından YEPDİS’e girilen belgelerde yer alan arazilerin içerisinde ve çizilen sanal dairesel alanı kapsayacak şekilde 1 (bir) adet çokgen oluşturulur ve bu çokgen rüzgâr türbini için “ünite alanı” olarak tanımlanır.
3. Birbirlerine en yakın rüzgâr türbinleri arasındaki kuş uçuşu mesafe 2.400 metreden fazla olamaz.
4. Her bir ünite alanı için ayrı ayrı olmak üzere, ünite alanının sınırına ait tüm köşe koordinatları birbirini takip eden sırada belirlenir. (Örneğin, 2 adet rüzgâr türbini içeren başvuru için 2 adet ünite alanı belirlenerek her biri için sınırına ait köşe koordinatları sıralı olarak düzenlenir.)

Örnek Gösterim:

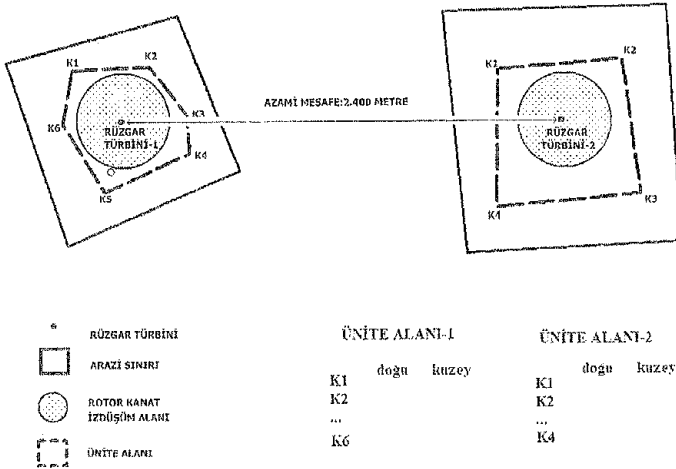

YÖNTEM-3:

1. Yardımcı kaynağı rüzgâr olacak şekilde birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulmak amacıyla yapılan ön lisans başvuruları ile ön lisans veya üretim lisansı verilmiş bir tesisin yardımcı kaynağı rüzgâr olacak şekilde birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi yönündeki talepler için santral sahası aşağıda yer alan yöntemle göre belirlenir ve bu santral sahası, yardımcı kaynak ünite alanı olarak tanımlanır.
2. RES'te yer alan her bir rüzgâr türbininin kurulacağı nokta merkez kabul edilerek yarıçapı ilgili rüzgâr türbinine ait rotor kanat uzunluğu olacak şekilde sanal dairesel alan çizilir.
3. Çizilen sanal dairesel alanların tamamını içerecek şekilde 1 (bir) adet çokgen oluşturulur. Oluşturulan bu çokgen yardımcı kaynak ünite alanı olarak kabul edilir.
4. Yardımcı kaynak ünite alanına ait köşe koordinatları birbirlerini izleyen sırada olacak şekilde düzenlenir.
5. Yardımcı kaynak ünite alanı, ana kaynağa dayalı santral sahası ile bütünleşik veya içerisinde olmalıdır. Yardımcı kaynak ünite alanı, ana kaynağa dayalı santral sahası ile bütünleşik olması durumunda öngörülen santral sahası içerisinde bulunmalıdır.
6. Yardımcı kaynak ünite alanına ait düzlemsel yüzölçümü değeri, RES'te yer alan her bir rüzgâr türbini için çizilen sanal dairesel alanların toplam düzlemsel yüzölçümünün 5 (beş) katından fazla olamaz.
7. Rüzgâr türbinlerinin, Genel Müdürlük tarafından teknik değerlendirmesi uygun bulunan farklı gerçek/tüzel kişiye ait bir başvurudaki rüzgâr türbininin rüzgarını EK-5'te yer alan yöntemle etkilememesi veya etkilemesi durumunda, ilgili komşu santral sahası sahibi gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili temsilcilerinden noter onaylı müsaadesinin alınmış olması şartı aranır.

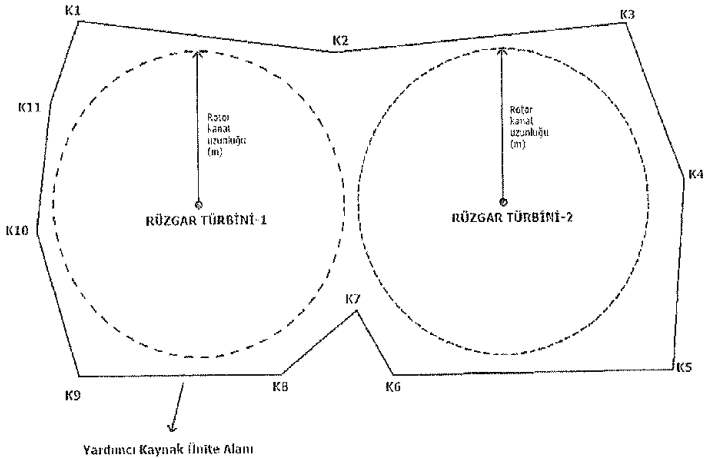Örnek Gösterim:

EK-2/Lahika-1

**RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURUSUNA İLİŞKİN
TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU**

Başvuru sahibi tüzel kişinin adı		
Tesis adı		
Başvuru Talep Numarası		
Başvuru Gücü (MW _m /MW _e)		
Elektrik Depolama Tesisi Toplam Başvuru Gücü (MW _e) (varsa)		
Elektrik Depolama Tesisi Toplam Kapasitesi (MWh) (varsa)		
Üretim tesisinin yeri	İli	
	İlçesi	
Uygun bulunan başvuru gücü (MW _m /MW _e)		
Uygun bulunan Bağlantı Bölgesi		

UYGUN BULUNAN RÜZGÂR TÜRBİN BİLGİLERİ								
Türbin Numarası	UTM Koordinatları (UTM 6 derece - ED50 Datum)			Türbin Gücü (MWm)	Türbin Gücü (MWe)	Kule Yüksekliği (m)	Türbin Rotor Kanat Çapı (m)	Rakım (m)
	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Türbin Yerinin Dilim Orta Meridyeni (6 derece-ED50)					
T1								
....								
Tn								

SANTRAL SAHASI BİLGİLERİ			
Köşe Numarası	Köşe Koordinatları (UTM 6 derece - ED50 Datum)		
	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Köşenin Dilim Orta Meridyeni (6 derece - ED50)
K1			
...			
Kn			
ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ KONUM BİLGİSİ (VARSA)			
Köşe Numarası	Köşe Koordinatları (UTM 6 derece - ED50 Datum)		
	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	Köşenin Dilim Orta Meridyeni (6 derece - ED50)
K1			
...			
Kn			

Başvurunun SSKGY Değeri (MWh/km ²)	
Başvurunun Kesiştiği Diğer Başvuruların Numaraları	
Başvurunun Çakıştığı Diğer Başvuruların Numaraları	
Başvurunun Bağlantı Yarışmasına Gireceği Bağlantı Bölgesi	
DİĞER TESPİTLER:	

EK-2/Lahika-2

**RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI LİSANSIZ ÜRETİM BAŞVURUSUNA İLİŞKİN
TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU**

Başvuru Numarası		
Başvuru Sahibinin Adı		
Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri		
Tesis Adı		
Başvuru Türü		
Üretim Tesisinin Toplam Kurulu Gücü (kWm/kWe)		
Üretim tesisinin yeri	İl	
	İlçe	
	Köy / Mahalle	
	Ada - Parsel No	
Tercih Edilen Trafo Merkezinin (Bağlantı Noktası) Adı		
Santral Sahası Alanının Yüzölçümü (m ²)		
Projeksiyon Sistemi ve Dilim Orta Meridyeni		

RÜZGÂR TÜRBİNİ BİLGİLERİ

Türbin Numarası	Türbin Koordinatları		Türbin Gücü (kWm)	Türbin Gücü (kWe)	Kule Yüksekliği (m)	Türbin Rotor Kanat Çapı (m)
	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)				
T1						
...						
Tn						

SANTRAL SAHASI BİLGİLERİ

Köşe Numarası	Köşe Koordinatları	
	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1		
...		
Kn		

DEPOLAMA ÜNİTESİ BİLGİLERİ (VARSA)		
Köşe Numarası	Köşe Koordinatları	
	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1		
...		
Kn		

DİĞER TESPİTLER:

EK-3

**RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURUSU VEYA
ÖNLİSANS/ÜRETİM LİSANSI TADİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN BİLGİ FORMU**

Başvuru Sahibi Tüzel Kişinin Adı		
Başvuru Sahibi Tüzel Kişinin İletişim Bilgileri		
Başvuru Sahibi Tüzel Kişinin Vergi Numarası		
Tesis Adı		
Üretim Tesisinin Yeri	İl	
	İlçe	
	1/25000 Ölçekli Harita Pafta Adı/Adları	
Türbin Sayısı		
Türbin Kurulu Güçleri (MWm/MWe)		
Toplam Kurulu Güç (MWm/MWe)		
Mevcut Kurulu Gücü ile Üretebileceği Yıllık Azami Üretim Miktarı		
Öngörülen Sisteme Bağlantı Noktası veya Bağlantı Bölgesi		
Başvuru Gerekçesi (Önlisans Başvurusu, Kapasite Artışı, Santral Sahası Değişikliği ve benzeri)		
Öngörülen Proje Kapasite Faktörü		

ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ BİLGİLERİ (VARSA)

Ünite Adı	Kurulu Gücü (MWe)	Toplam Kapasite (MW _h)	Teknoloji Türü	Ünite koordinatları (UTM 6 derece- ED 50 Datum)	
				Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)

RÜZGAR TÜRBİNİ BİLGİLERİ

Türbin Numarası	UTM Koordinatları (UTM 6 derece - ED50 Datum)		Türbin Gücü (MW _m)	Türbin Gücü (MWe)	Kule Yüksekliği (m)	Rotor Kanat Çapı (m)	Rakım (m)	Türbin Yerinin Dilim Orta Meridyeni (6 derece-ED50)
	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)						
T1								
...								
Tn								

SANTRAL SAHASI BİLGİLERİ			
Santral Sahası Köşe Numarası	Santral Sahasına Ait Köşe Koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)		Türbin Yerinin Dilim Orta Meridyeni (6 derece-ED50)
	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)	
K1			
...			
Kn			

RÜZGÂR ÖLÇÜM İSTASYONU (RÖİ) BİLGİLERİ (VARSA)				
RÖİ Numarası	RÖİ Koordinatı (UTM 6 derece - ED50 Datum)		Rakım (m)	RÖİ Yerinin Dilim Orta Meridyeni (6 derece - ED50)
	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)		
RÖİ-1				
...				
RÖİ-n				

Yetkili Temsilcilerin

Adı-Soyadı

İmza / Kaşe / Tarih”