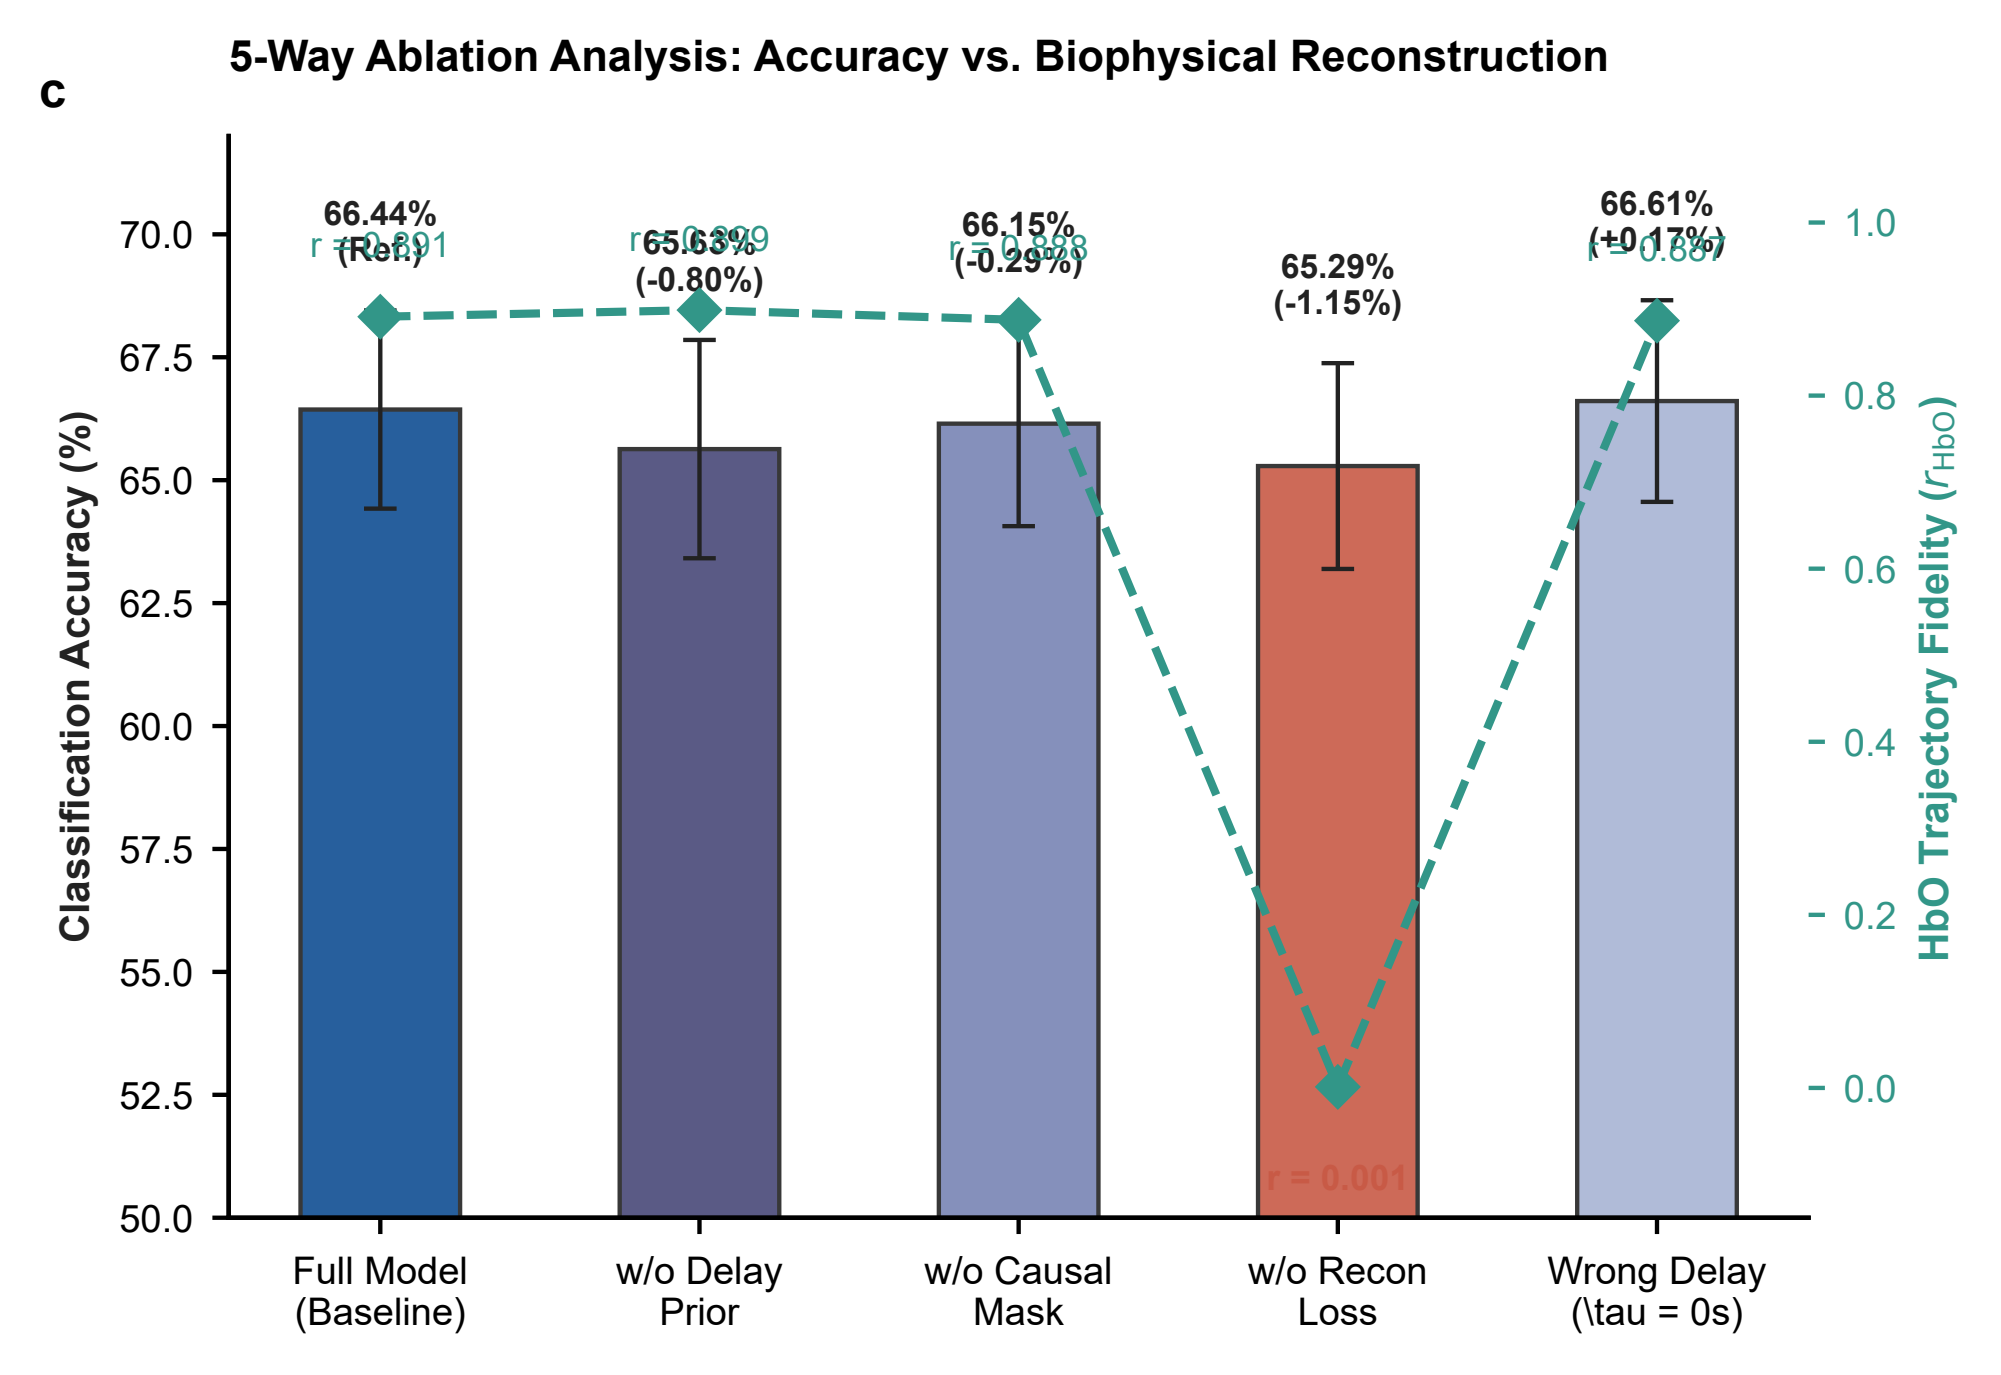

c
5-Way Ablation Analysis: Accuracy vs. Biophysical Reconstruction
Classification Accuracy (%)
HbO Trajectory Fidelity (r_{HbO})
70.0
67.5
65.0
62.5
60.0
57.5
55.0
52.5
50.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
66.44%
(Ref.)
r = 0.891
65.63%
(-0.80%)
r = 0.879
66.15%
(-0.29%)
r = 0.888
65.29%
(-1.15%)
r = 0.001
66.61%
(+0.17%)
r = 0.887
Full Model
(Baseline)
w/o Delay
Prior
w/o Causal
Mask
w/o Recon
Loss
Wrong Delay
(\tau = 0s)