


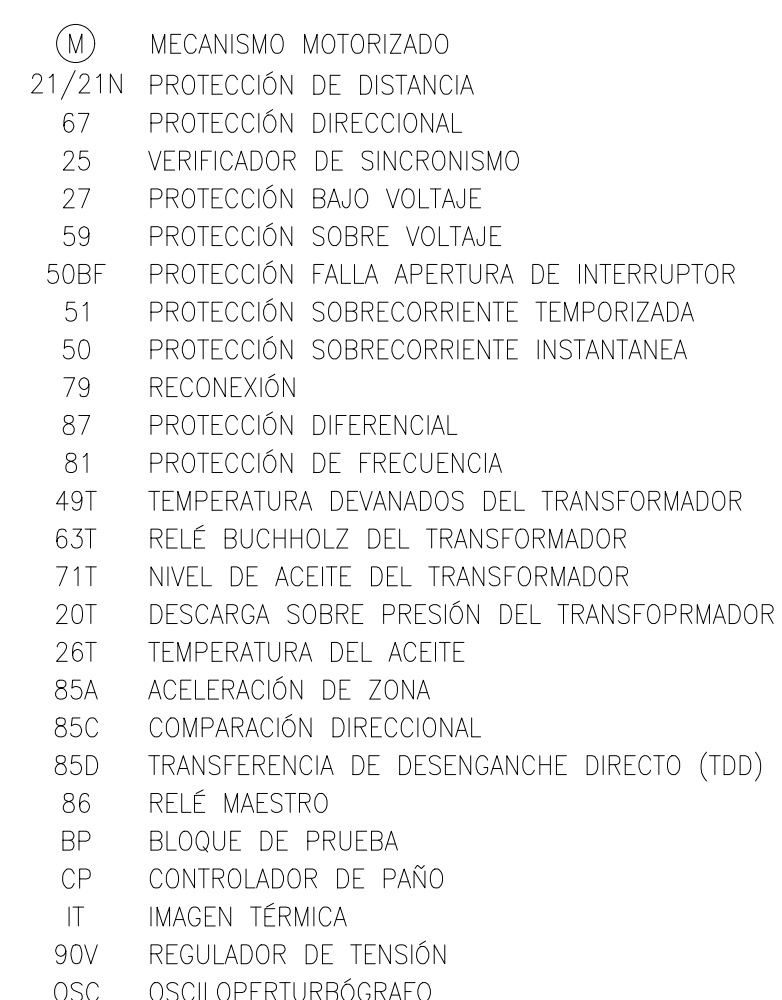

- 1.- LA TERCERA BOBINA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, CONECTADA EN DELTA HACIA IMPEDANCIA CON EL FIN DE EVITAR FERRORESONANCIA,
- 2.- EL MEDIDOR DE TENSIÓN SE CONECTA EN LAZO CERRADO DE COMUNICACIÓN VIA ETHERNET, IEC 61850, HACIA CADA IED.
- 3.- EQUIPO SENSOR DE CORRIENTE, BASADO EN EL PRINCIPIO DE LA BOBINA DE ROGOWSKI EN SU FUNCIONAMIENTO.

							ÁREA:	S/E LOS OLMOS 220/33 kV	DESCRIPCIÓN: DIAGRAMA UNILINEAL FUNCIONAL SUBESTACIÓN LOS OLMOS 220/330kV GIS-13W LAMINA 2
							PLANO N°	LOL-D-PLA-CNT-0007	
N°	FECHA	R E V I S I O N E S	REVISÓ	CONTROLÓ	APROBÓ	PROYECTO:	REVISÓ:	APROBÓ:	FECHA INICIAL: 24-04-20