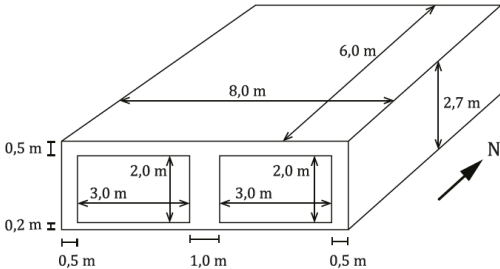


Testspezifikation

SIA 4010

Test 1

Standort	Denver, CO				
Klima	DRYCOLD.TMY (BESTEST) Denver, CO / http://standards.iso.org/iso/52016/-1/ed-1				
Simulationsperiode	1.1.2011 bis 31.12.2011				
Gebäude	Testraum gemäss ISO EN 52016:2017 Kapitel 7		 Figure 2 — Geometry of the test room		
	Fensterausrichtung, bzw. Testraumausrichtung: Süd				
Raum	Beschreibung	Testraum gemäss ISO EN 52016:2017 (Basis ASHRAE 140:2017)			
	Nettofläche	48 m ²			
	Konstruktionen	ISO EN 52016:2017 Kapitel 7 Leichtbau / Massivbau			
	Nutzung	-			
	Lüftung	-			
	Infiltration	ISO EN 52016:2017 Kapitel 7			
	Wärmeabgabe	Ideales Heizelement Sollwert 20°C Zeitgesteuerte Nachtabsenkung (Fälle 640/940) von 07:00h bis 23:00h: Sollwert Heizen 20 °C von 23:00h bis 07:00h: Sollwert Heizen 10 °C			
	Kälteabgabe	Ideales Kühlelement Sollwert 27°C			
	Wärmeeinträge	Personen	Anzahl	→	Keine
			Aktivitätsgrad	→	-
			Zeitplan	→	-
			Jahresgleichzeitigkeit	→	-
Geräte		Wärmeeintragsleistung	→	200 W gesamt	

			Zeitplan	→	konstant 24h
			Jahresgleichzeitigkeit	→	konstant 1.1.-31.12.
		Beleuchtung	Wärmeeintragsleistung	→	0 W/m²
			Zeitplan	→	-
			Jahresgleichzeitigkeit	→	-
	Verglasung	ISO EN 52016:2017 Kapitel 7			
	Sonnenschutz	Ohne			
HLK-Anlage	Keine vorhanden				
Resultate	Testfälle	Leichtbau 600, 640, 600FF (Free-float)			
		Massivbau 900, 940, 900FF (Free-float)			
		nach ISO EN 52016:2017 Kapitel 7			
		Zusätzlich: Testfall 1E: Diagnosefall 1D, jedoch mit Stoffmarkisen-Sonnenschutz gemäss Diagnosetest 2 E1			
	Zu liefernde Resultate	Jahresdatensätze, zu übertragen in die Auswertungsdatei <i>Resultaterfassung_Test1.xlsx</i> , für			
		1) Fälle 600, 640, 900, 940 und 1E: Stündliche Leistung Heizen und Kühlen			
		2) Alle Fälle ausser 1E: Stündliche Raumluft- und operative Temperatur			
	Testresultate	1) monatliche und jährliche sensible Energie für Heizen kWh			
		2) monatliche und jährliche sensible Energie für Kühlen kWh			
		3) monatliche Mittelwerte der operativen Temperatur			
		4) stündliche Energiebedarfe für Heizen und Kühlen am 4. Januar			
		5) stündliche Energiebedarfe für Heizen und Kühlen am 27. Juli			
		6) stündliche maximale Energiebedarfe für Heizen und Kühlen			
		7) stündliche max., min. und mittlere operative Temperatur pro Jahr, 600FF, 900FF			
		8) stündliche Mittelwerte der operativen Temperatur, 4. Januar, 600FF, 900FF			
	Die Auswertung erfolgt automatisch aus den Jahresdatensätzen.				
	Testkriterien	Die Resultate für die Fälle 600, 640, 900, 940, 600FF und 900FF werden zum Vergleich mit den Referenzresultaten dargestellt. Es gibt dafür kein Abweichungskriterium. Resultate für den Test 1E müssen im Streubereich der enthaltenen Referenzprogramme liegen.			
	Diagnosefälle	Diag 1A	Fall 600, mit Klimadaten Zürich-Kloten		
		Diag 1 B	Fall Diag. 1A, mit neuem Fenster gemäss Spezifikation Test 2		
		Diag 1C	Fall Diag. 1B, Infiltration angepasst gemäss Spezifikation Test 2		
		Diag 1D	Fall Diag. 1C, mit Nutzung gemäss SIA 2024 (Personen/Geräte/Beleuchtung) gemäss Spezifikation Test 2		
	Zu liefernde Resultate	Jahresdatensätze mit stündlicher Leistung Heizen und Kühlen			