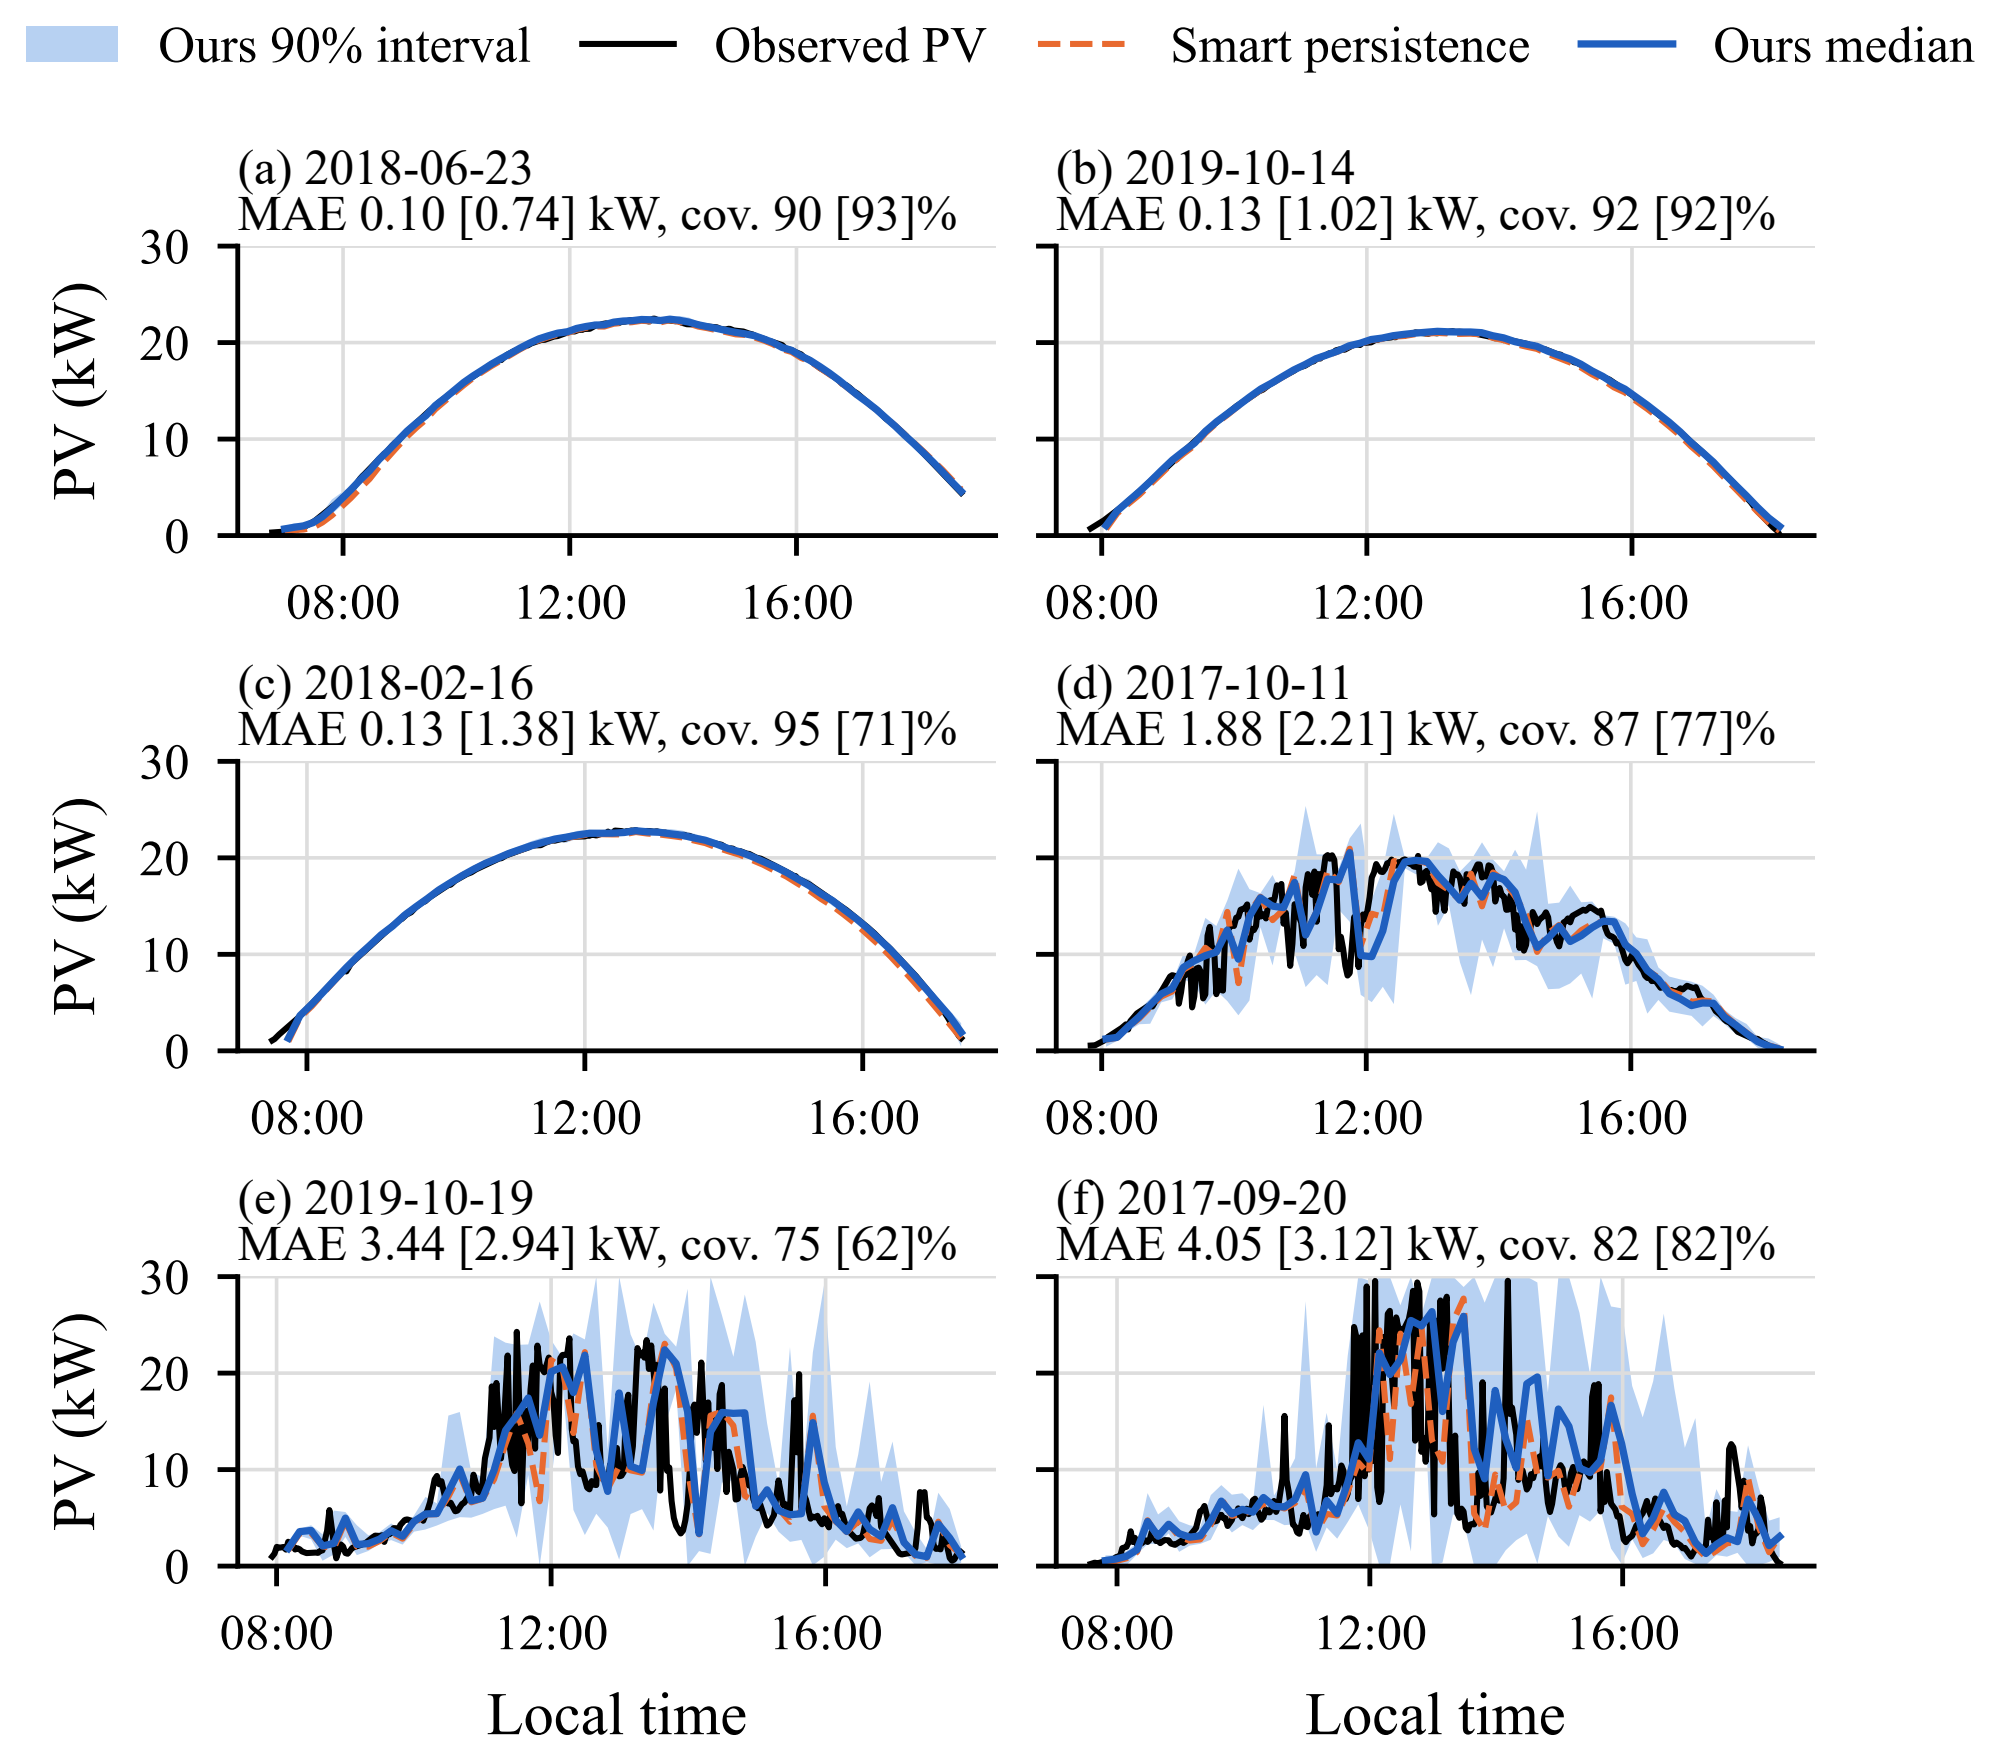

Ours 90% interval
Observed PV
Smart persistence
Ours median
(a) 2018-06-23
MAE 0.10 [0.74] kW, cov. 90 [93]%
(b) 2019-10-14
MAE 0.13 [1.02] kW, cov. 92 [92]%
(c) 2018-02-16
MAE 0.13 [1.38] kW, cov. 95 [71]%
(d) 2017-10-11
MAE 1.88 [2.21] kW, cov. 87 [77]%
(e) 2019-10-19
MAE 3.44 [2.94] kW, cov. 75 [62]%
(f) 2017-09-20
MAE 4.05 [3.12] kW, cov. 82 [82]%
PV (kW)
0
10
20
30
08:00
12:00
16:00
Local time