






PANDA BLOC 00/02 50 Hz

Turbine : 2 TURBINES OUVERTES

n= 3000 Tr/mn

DN A/R = 32/25  
BRIDE PN10

P= 0.75 Kw

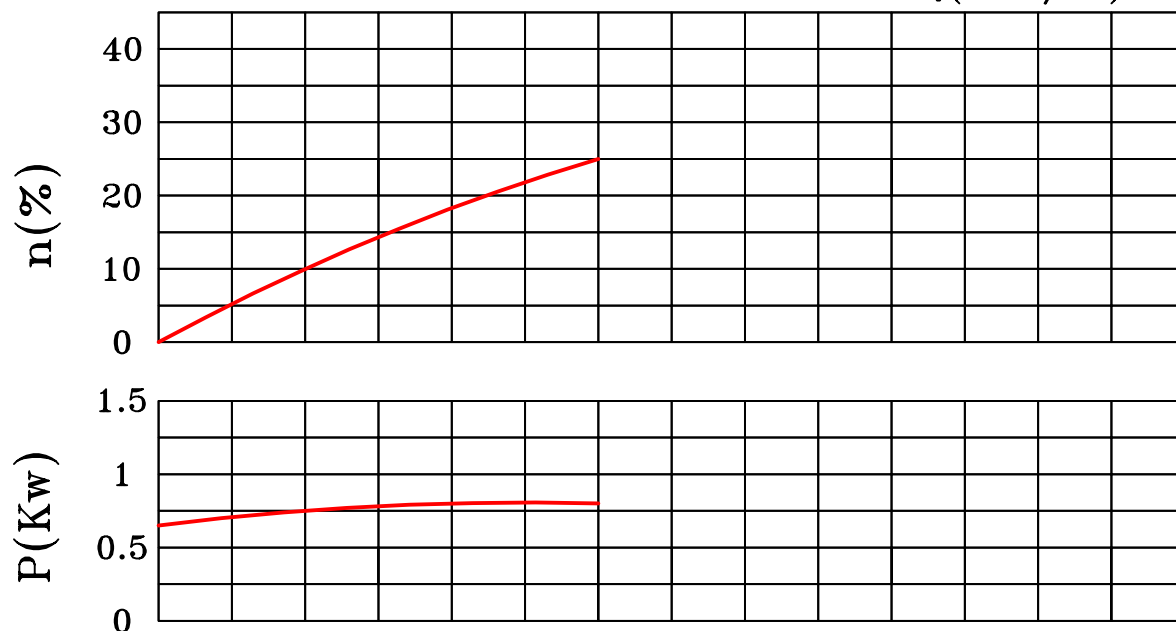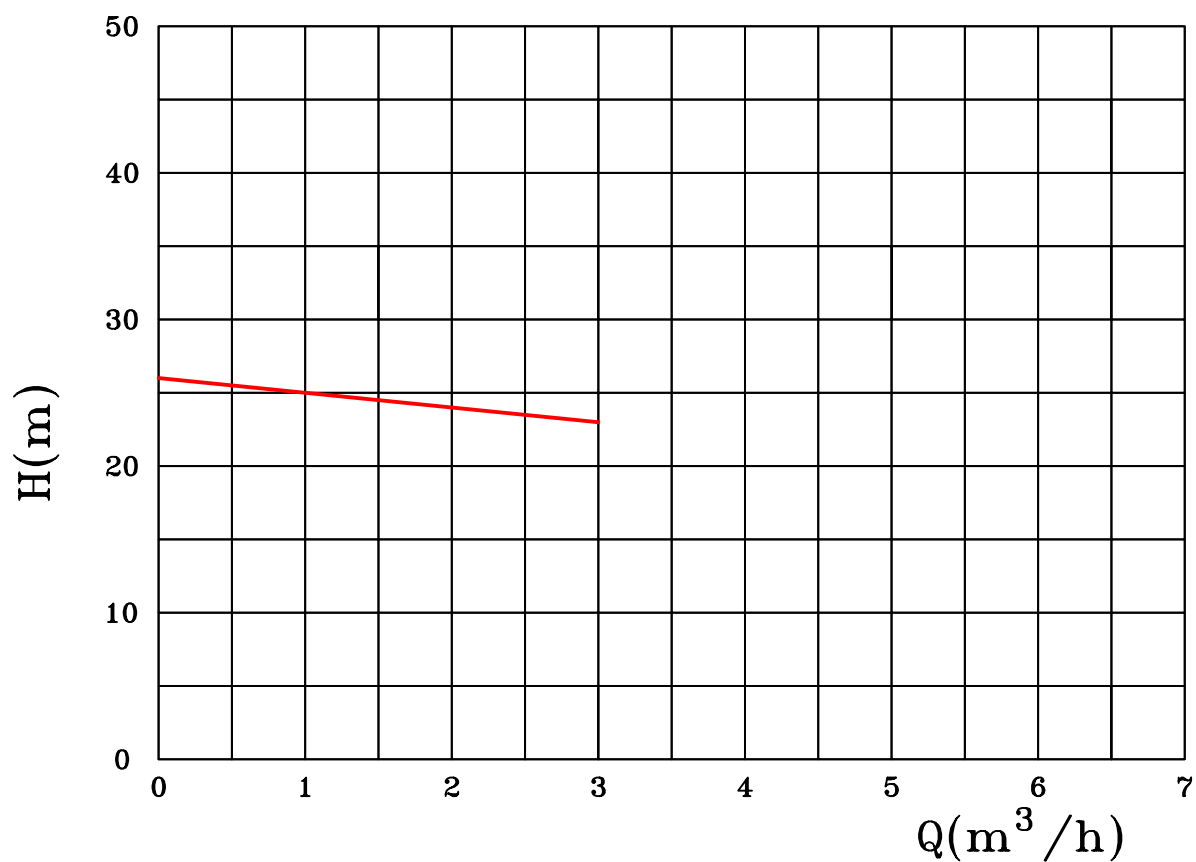

PH 8104402

VOTRE COMMANDE 0015000

Courbe établie pour un liquide de densité 1 – viscosité 1. Fluide d'essai eau à 20°C.