
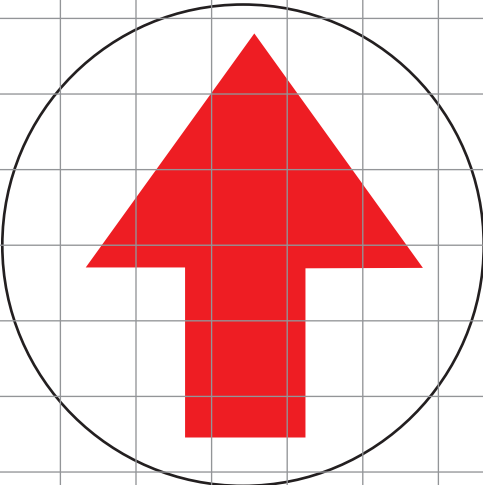
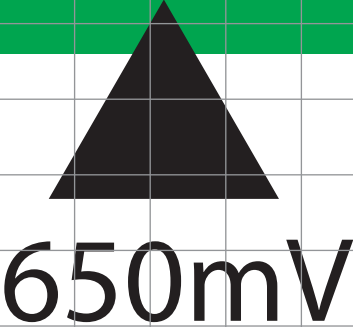
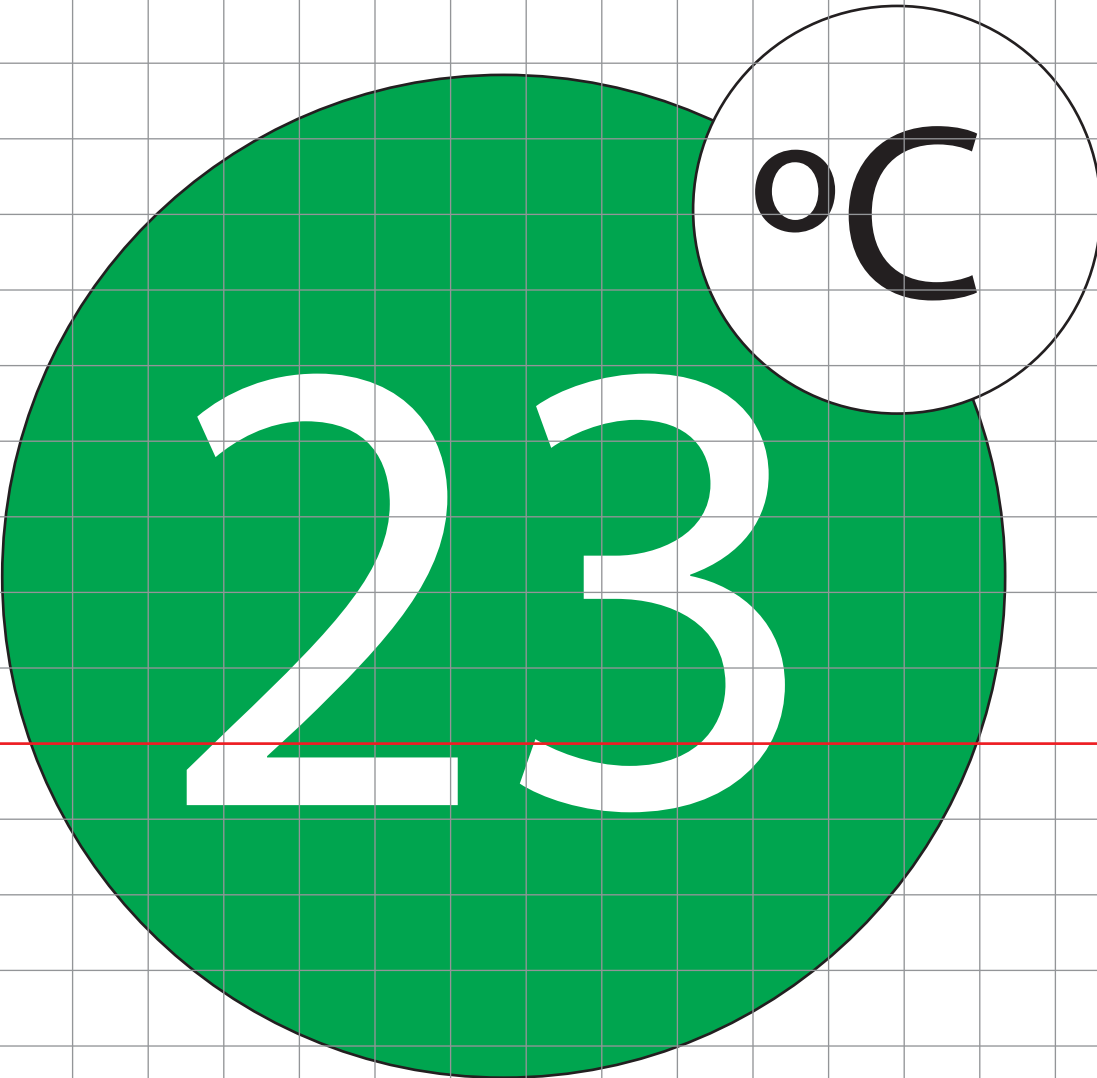
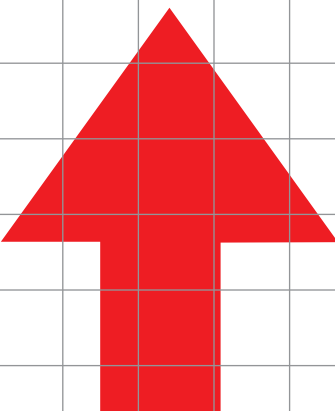


24:35 AM

25/08/2018

BOMBA >>>

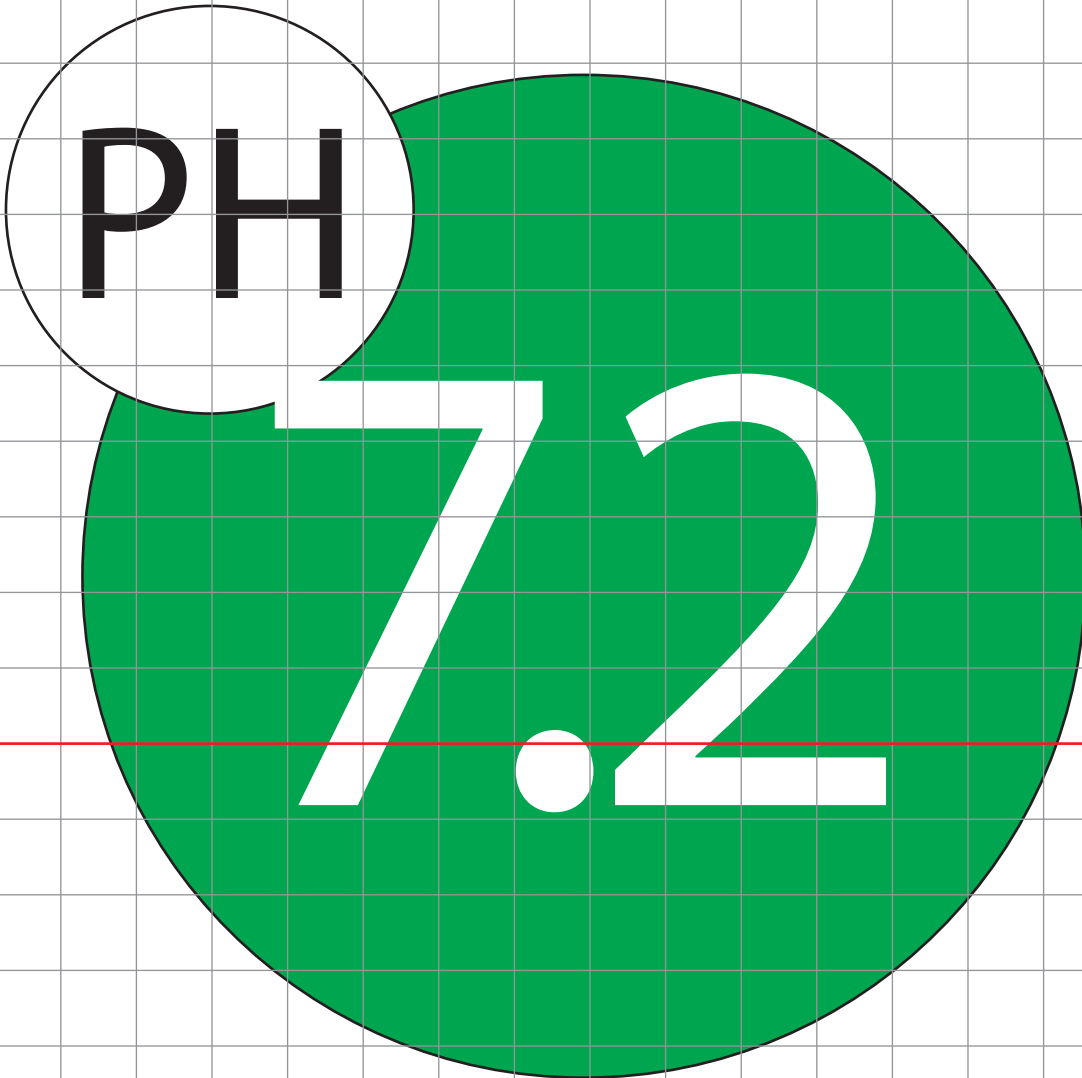

GENERALES

FECHA:

dia

25

mes

8

ano

2018

HORA:

23

10

VOLUMEN:

23

m³

CONTINUAR

BOMBA PH

Bomba PH

Volumen max por minuto:

40 ml

Activada cuando PH > a:

8.0 ph

Desactivar cuando PH < a:

7.8 ph

Valores por defecto

CONTINUAR

BOMBA CLORO

Bomba ORP

Volumen max por minuto:

40 ml

Activada cuando $CL < a$:

700 mV

Desactivar cuando $CL > a$:

750 mV

Valores por defecto

CONTINUAR

SONDA PH

Solucion PH minima:

4.01

Solucion PH maxima:

6.86

CALIBRAR Sonda PH

CONTINUAR