

TIJAN AI

Bureau d'Études Automatisé

DOSSIER BIM UNIFIÉ

Plans d'exécution — Tous corps d'état

Projet: Test BIM Simple

Ville: Dakar

Réf.: —

Niveaux: 3

Béton: C25/30

Acier: HA500

45

pages

3

niveaux

Contenu du dossier

156

équipements

132

segments


959

conflits


SOMMAIRE

001 ARC — Architecture	Étage 2	32
RDC	510 HCU — Prises de Courant (PC)	3
Étage 1	RDC	4
Étage 2	Étage 1	33
	Étage 2	5
200 STR — Coffrage		34
RDC	520 LCU — Courants Faibles	35
Étage 1	RDC	6
Étage 2	Étage 1	7
	Étage 2	36
410 PLU — Eau Froide (EF)		8
RDC	113 RC — Faux Plafond	37
Étage 1	RDC	38
Étage 2	Étage 1	9
	Étage 2	10
410 PLU — Eau Chaude (EC)		39
RDC		11
Étage 1		40
Étage 2		41
	001 SYN — Synthèse	12
410 PLU — Eaux Usées (EU)	RDC	13
RDC	Étage 1	42
Étage 1	Étage 2	14
Étage 2		43
		44
413 HVC — Climatisation (CLIM)		15
RDC		45
Étage 1		16
Étage 2		17
413 HVC — Ventilation (VMC)		18
RDC		19
Étage 1		20
Étage 2		21
400 FIF — Extinction (SPK)		22
RDC		23
Étage 1		24
Étage 2		25
400 FIF — Détection (DET)		26
RDC		27
Étage 1		28
Étage 2		29
510 HCU — Éclairage (ECL)		
RDC		
Étage 1		


TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 2/45
	Sommaire	
Date: 06/05/2026	Réf: ARC	BIM vARC-002 Phase: APD

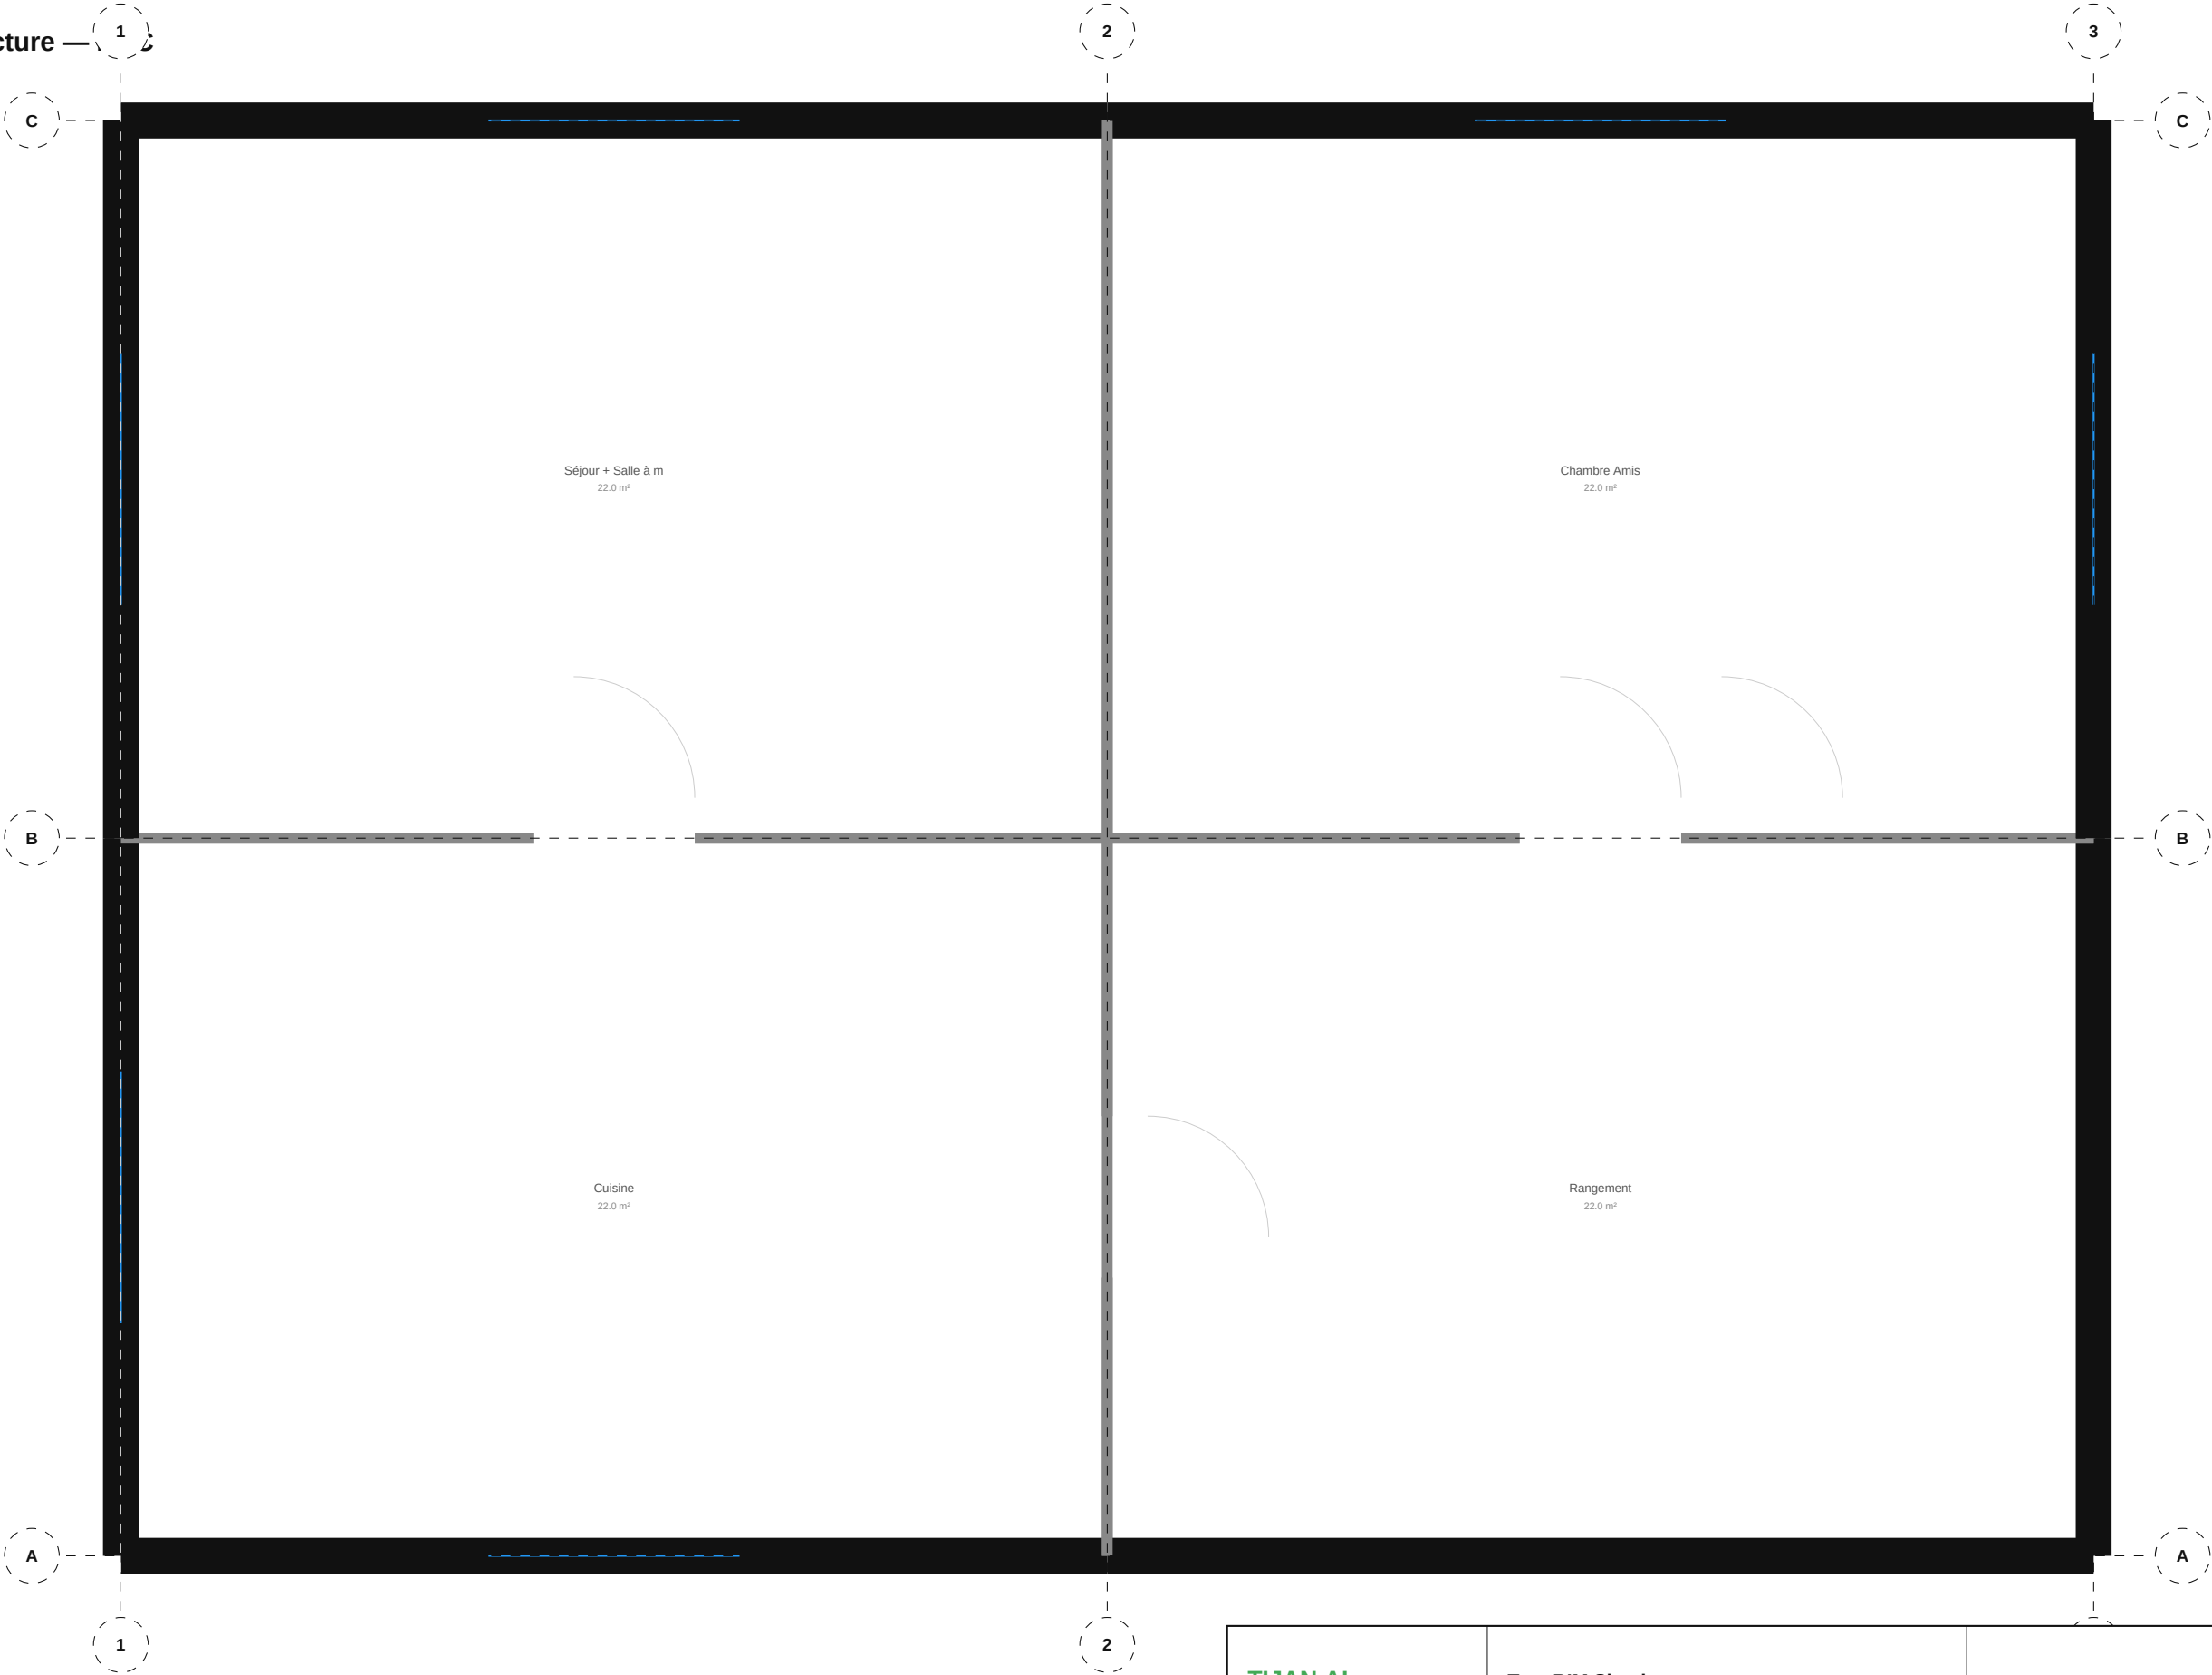


TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 3/45
	001 ARC — Architecture — RDC	
Date: 06/05/2026	Réf: ARC	BIM vARC-003 Phase: APD

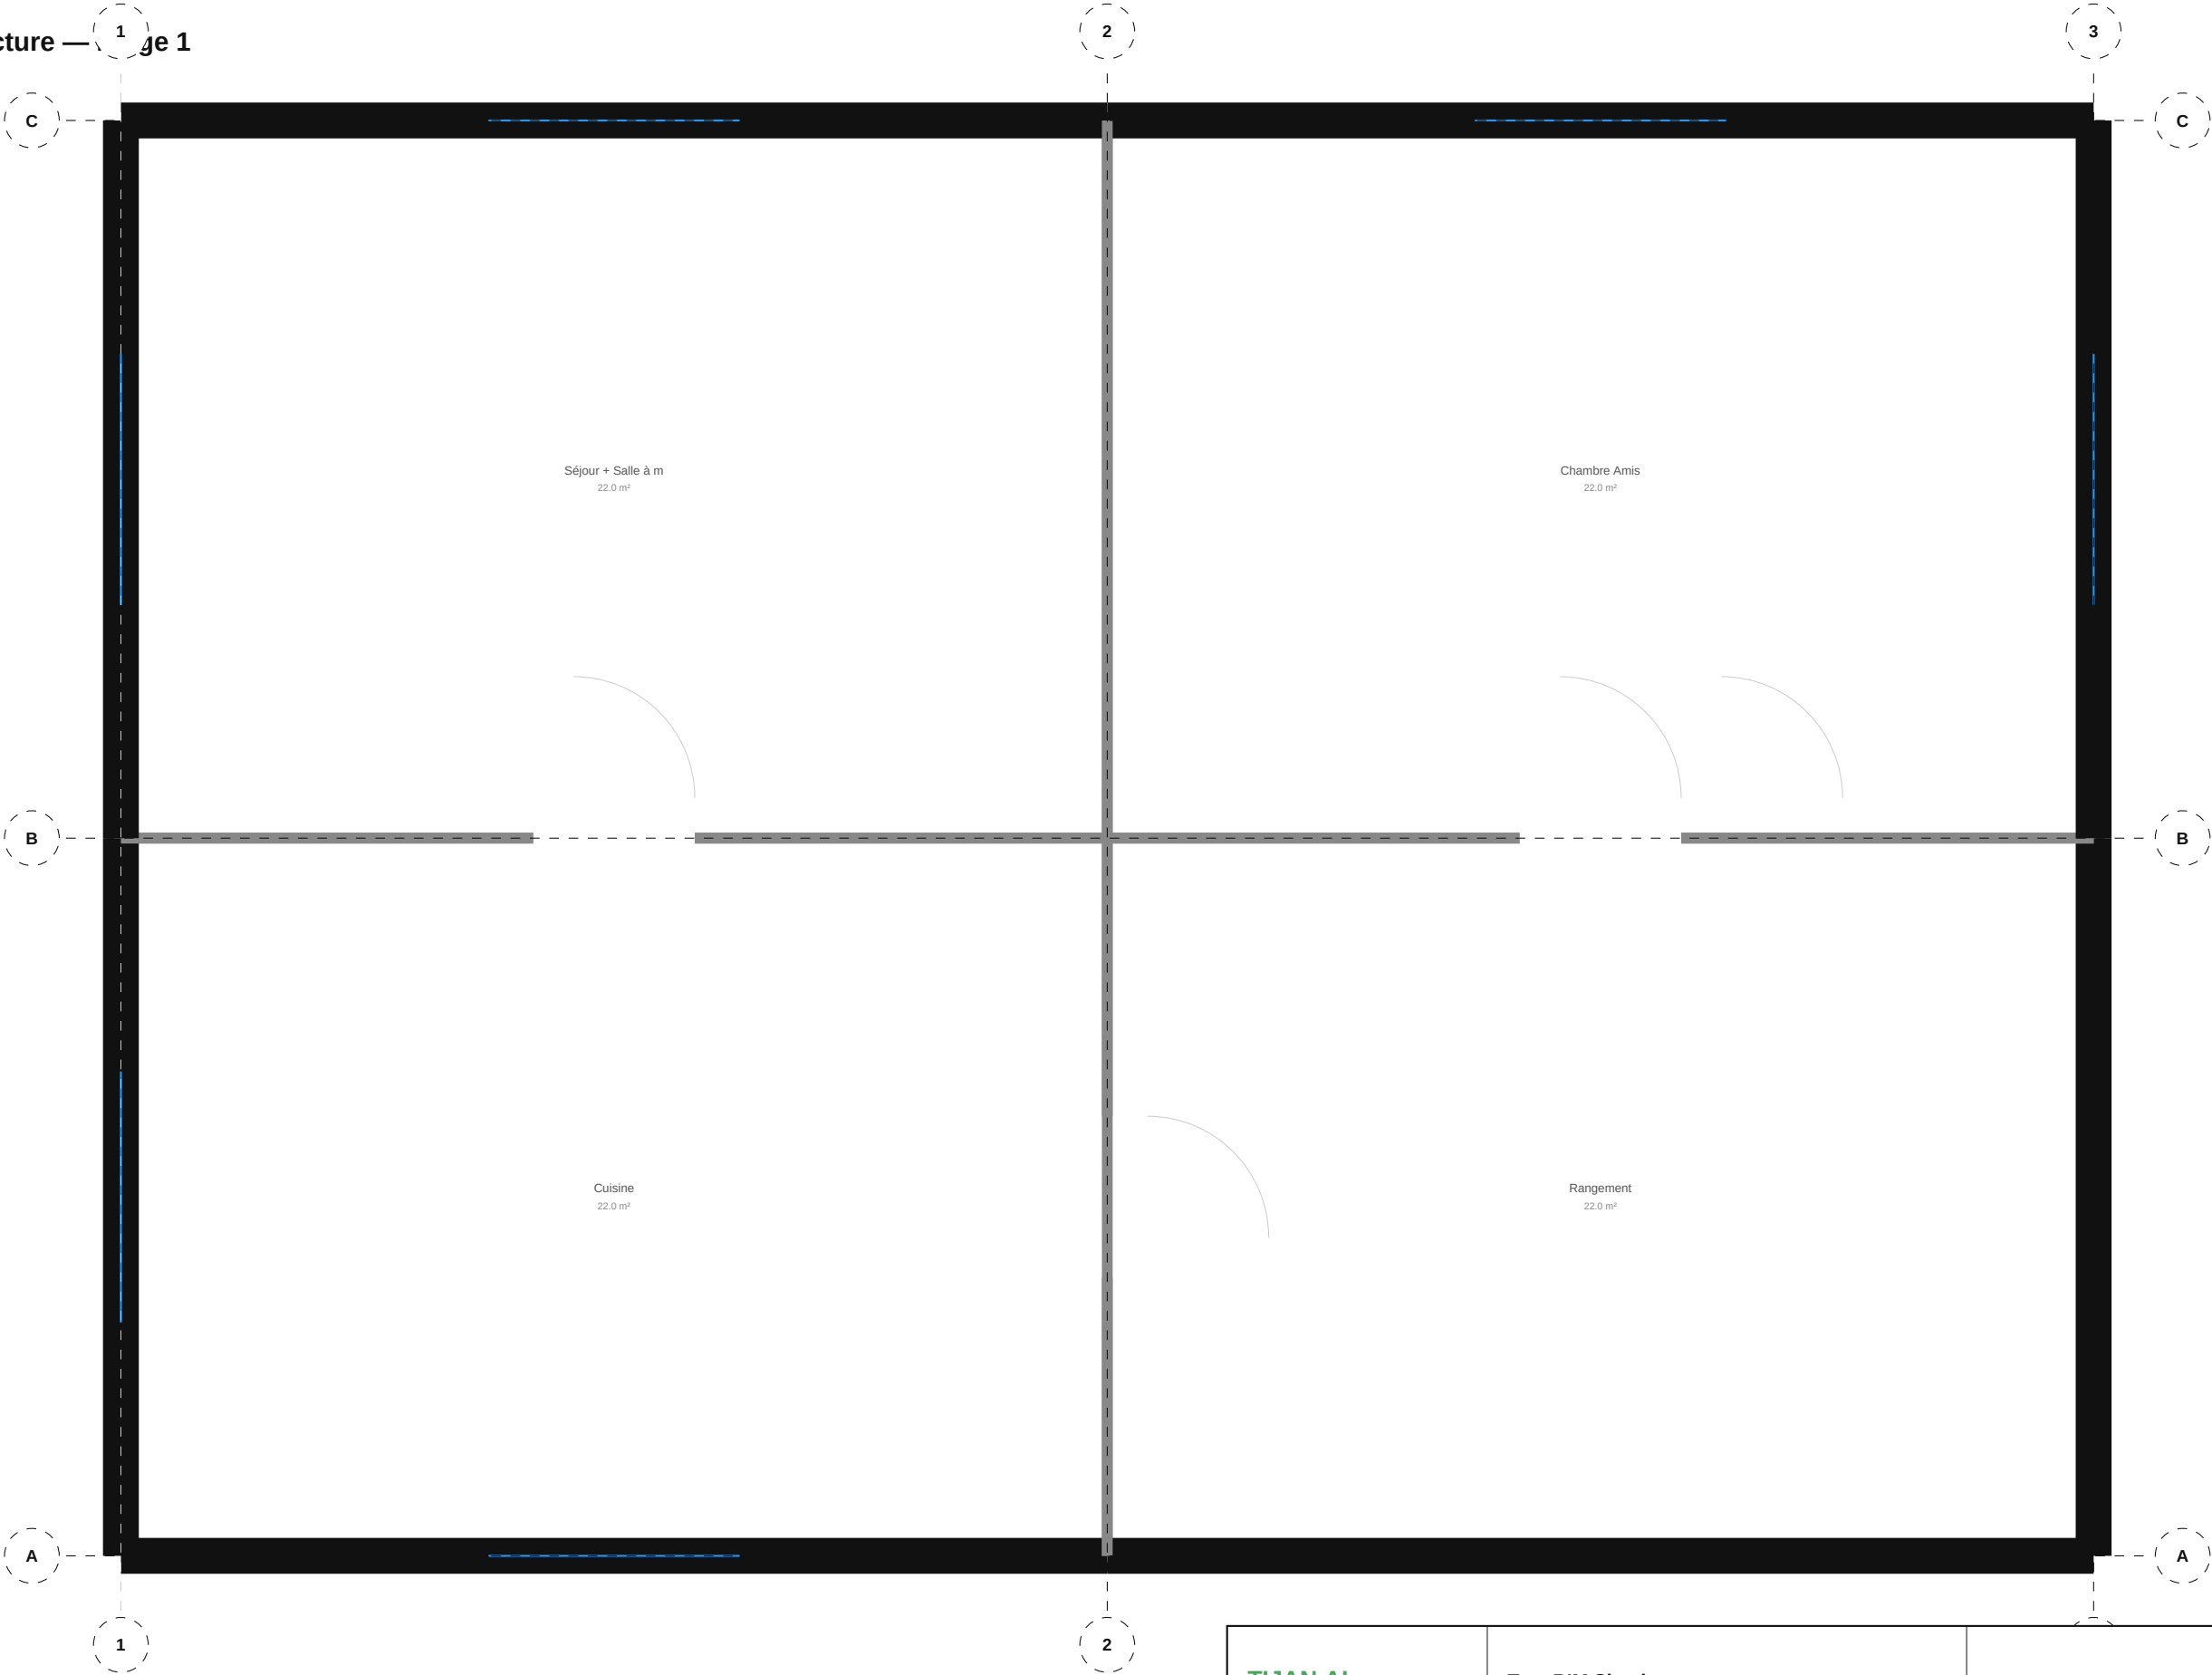


TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 4/45
	001 ARC — Architecture — Étage 1	
Date: 06/05/2026	Réf: ARC	BIM vARC-004 Phase: APD

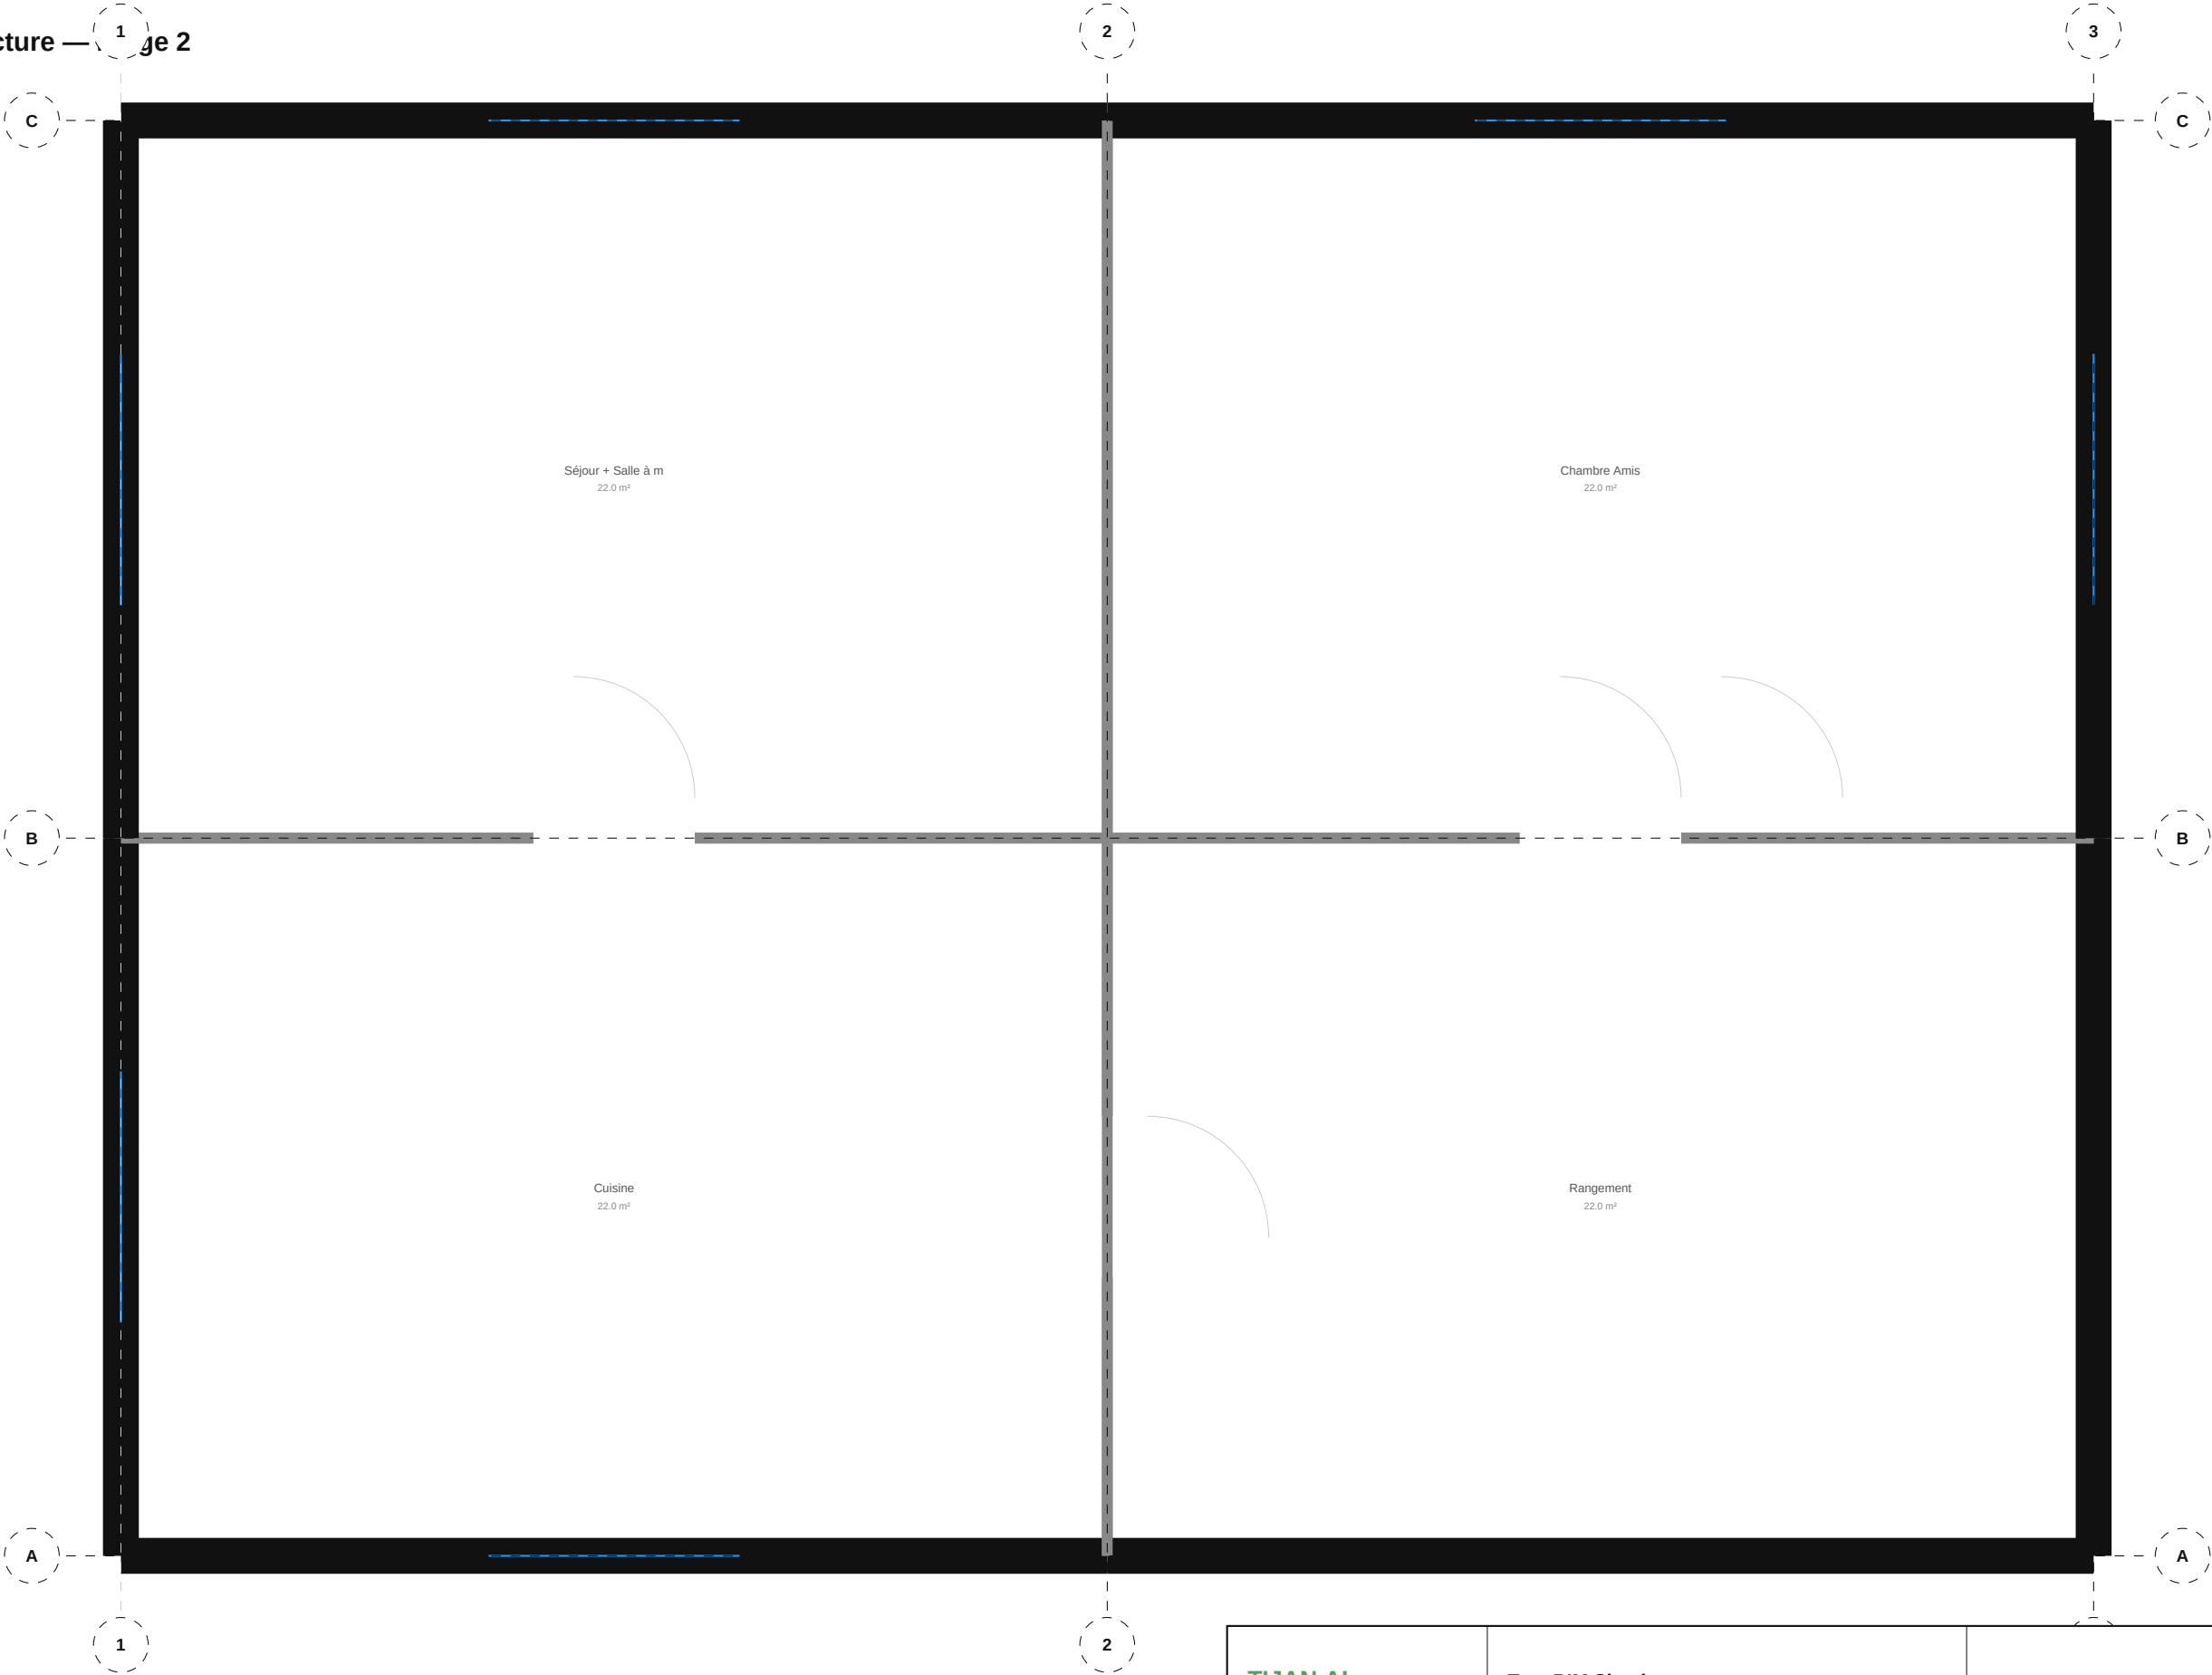


TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 5/45
	001 ARC — Architecture — Étage 2	
Date: 06/05/2026	Réf: ARC	BIM vARC-005 Phase: APD

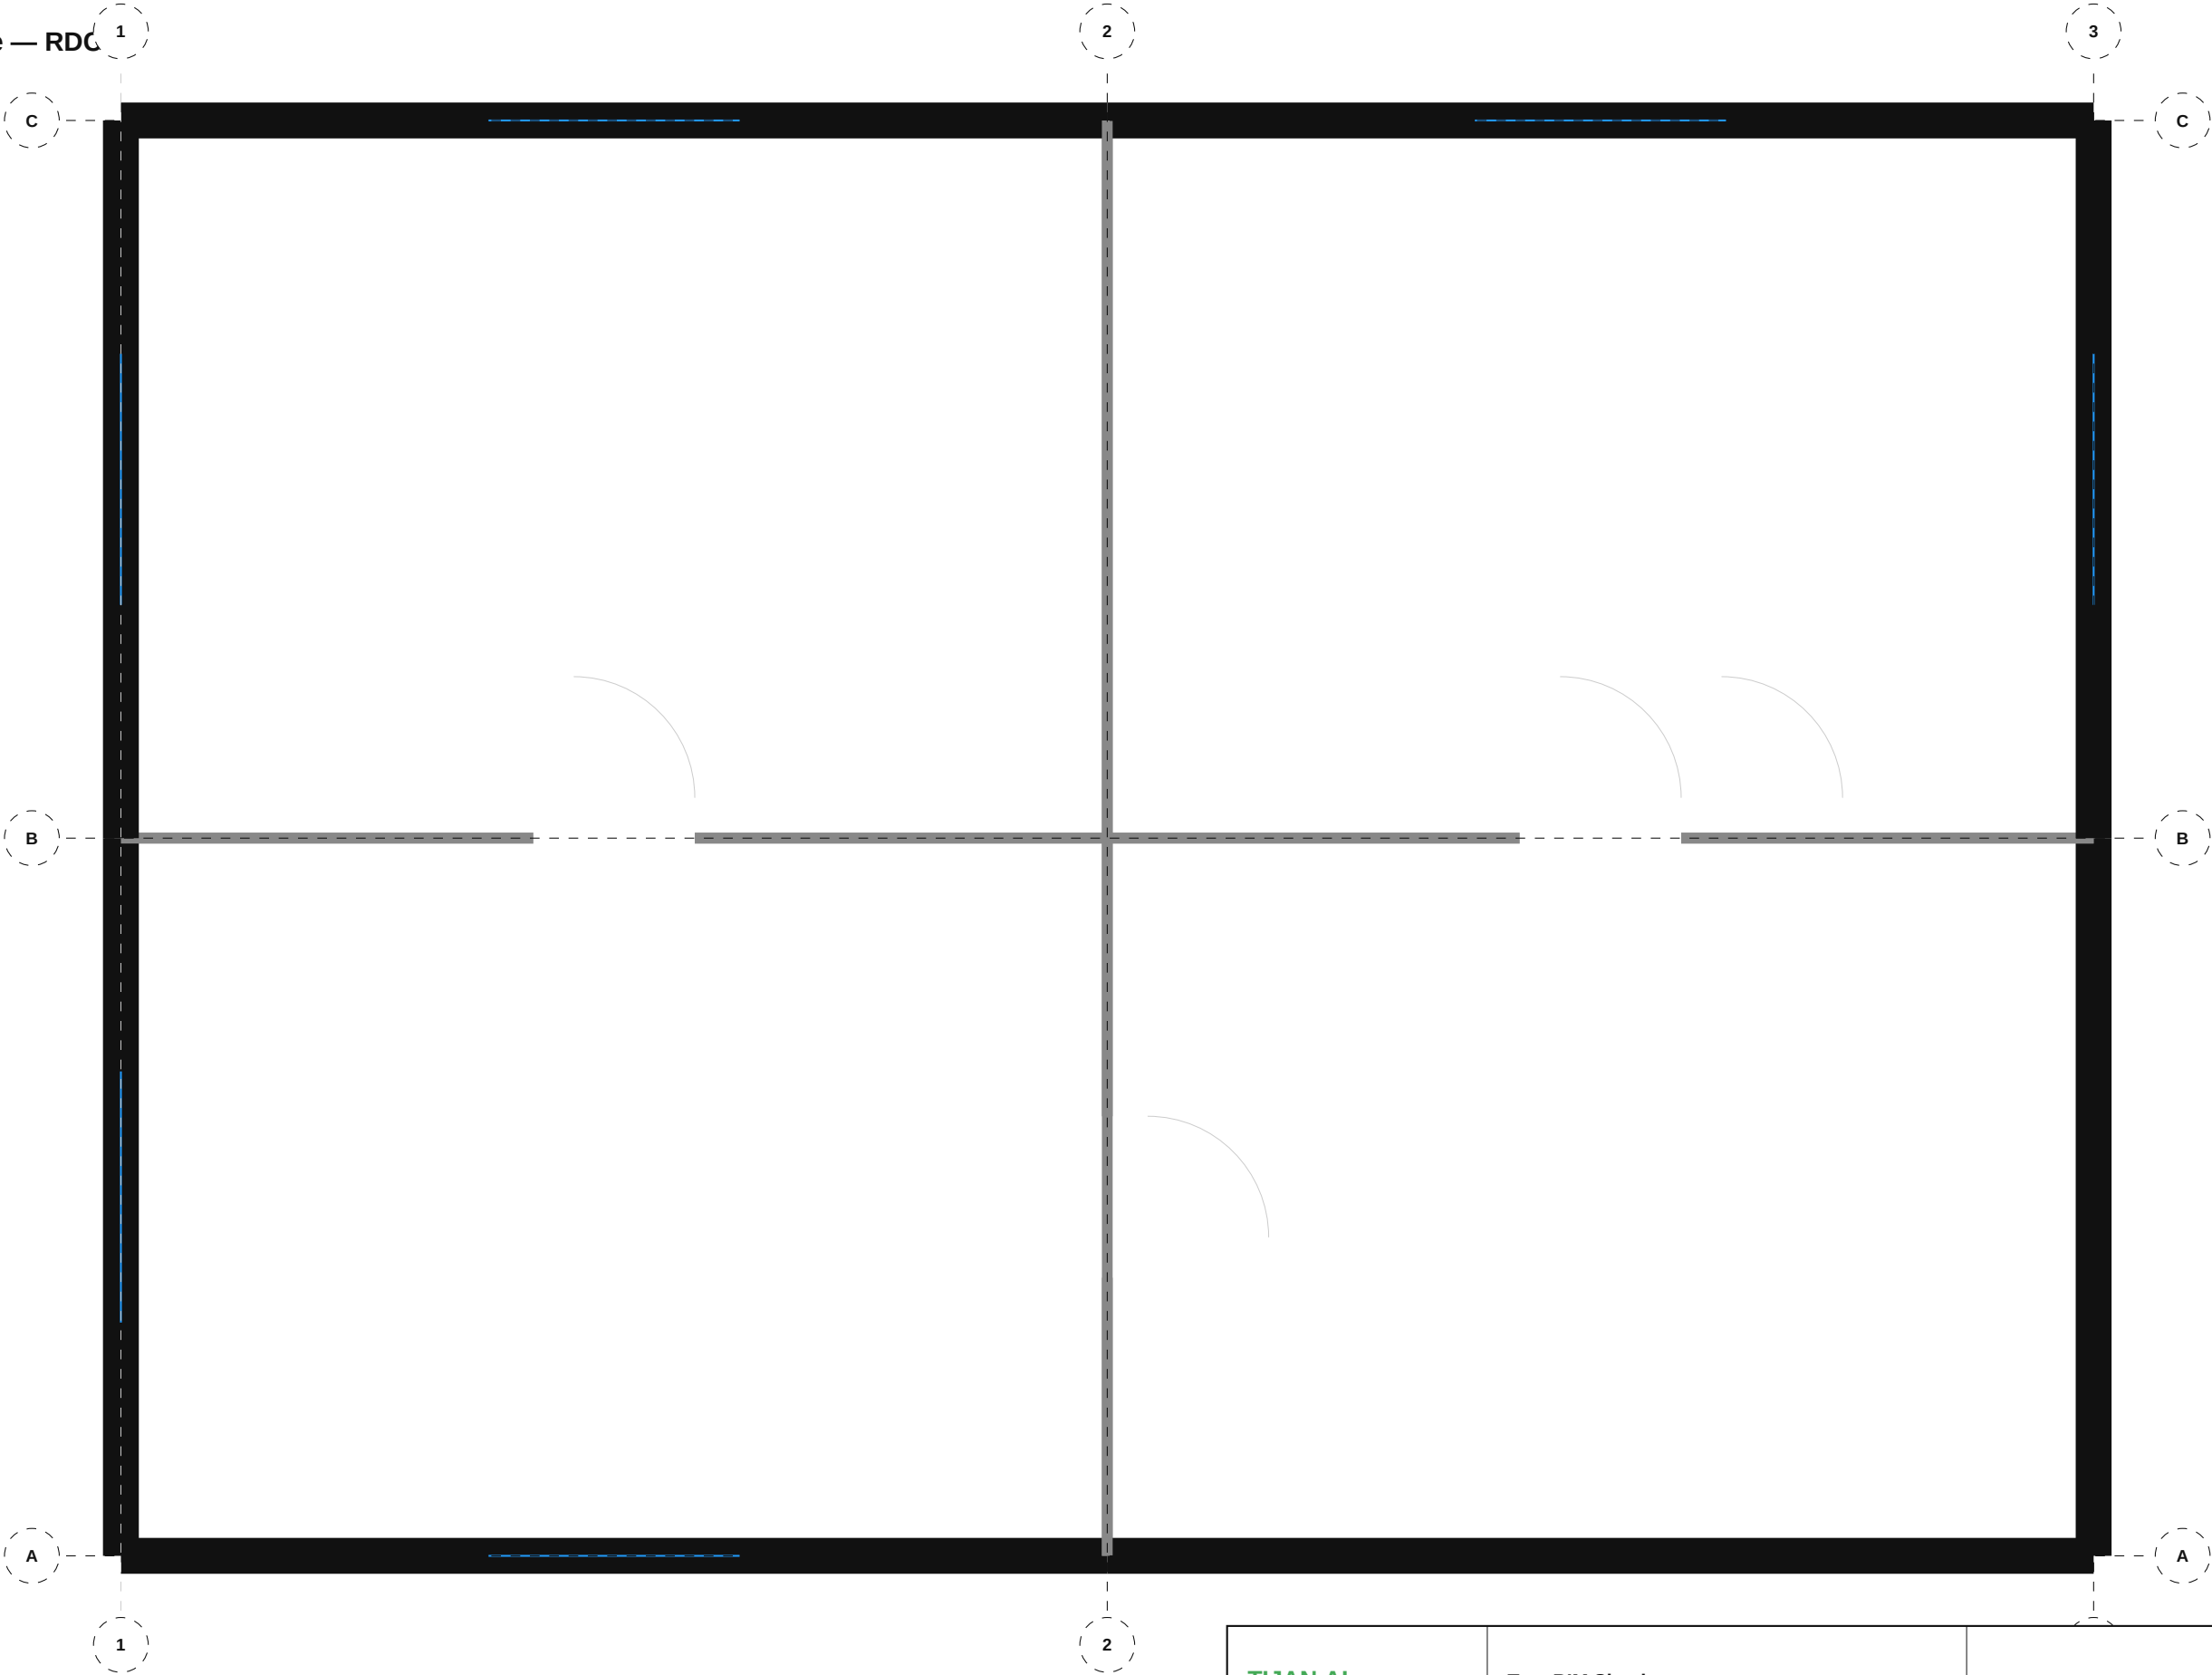


TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 6/45
	200 STR — Coffrage — RDC	
Date: 06/05/2026	Réf: STR	BIM vSTR-006 Phase: APD

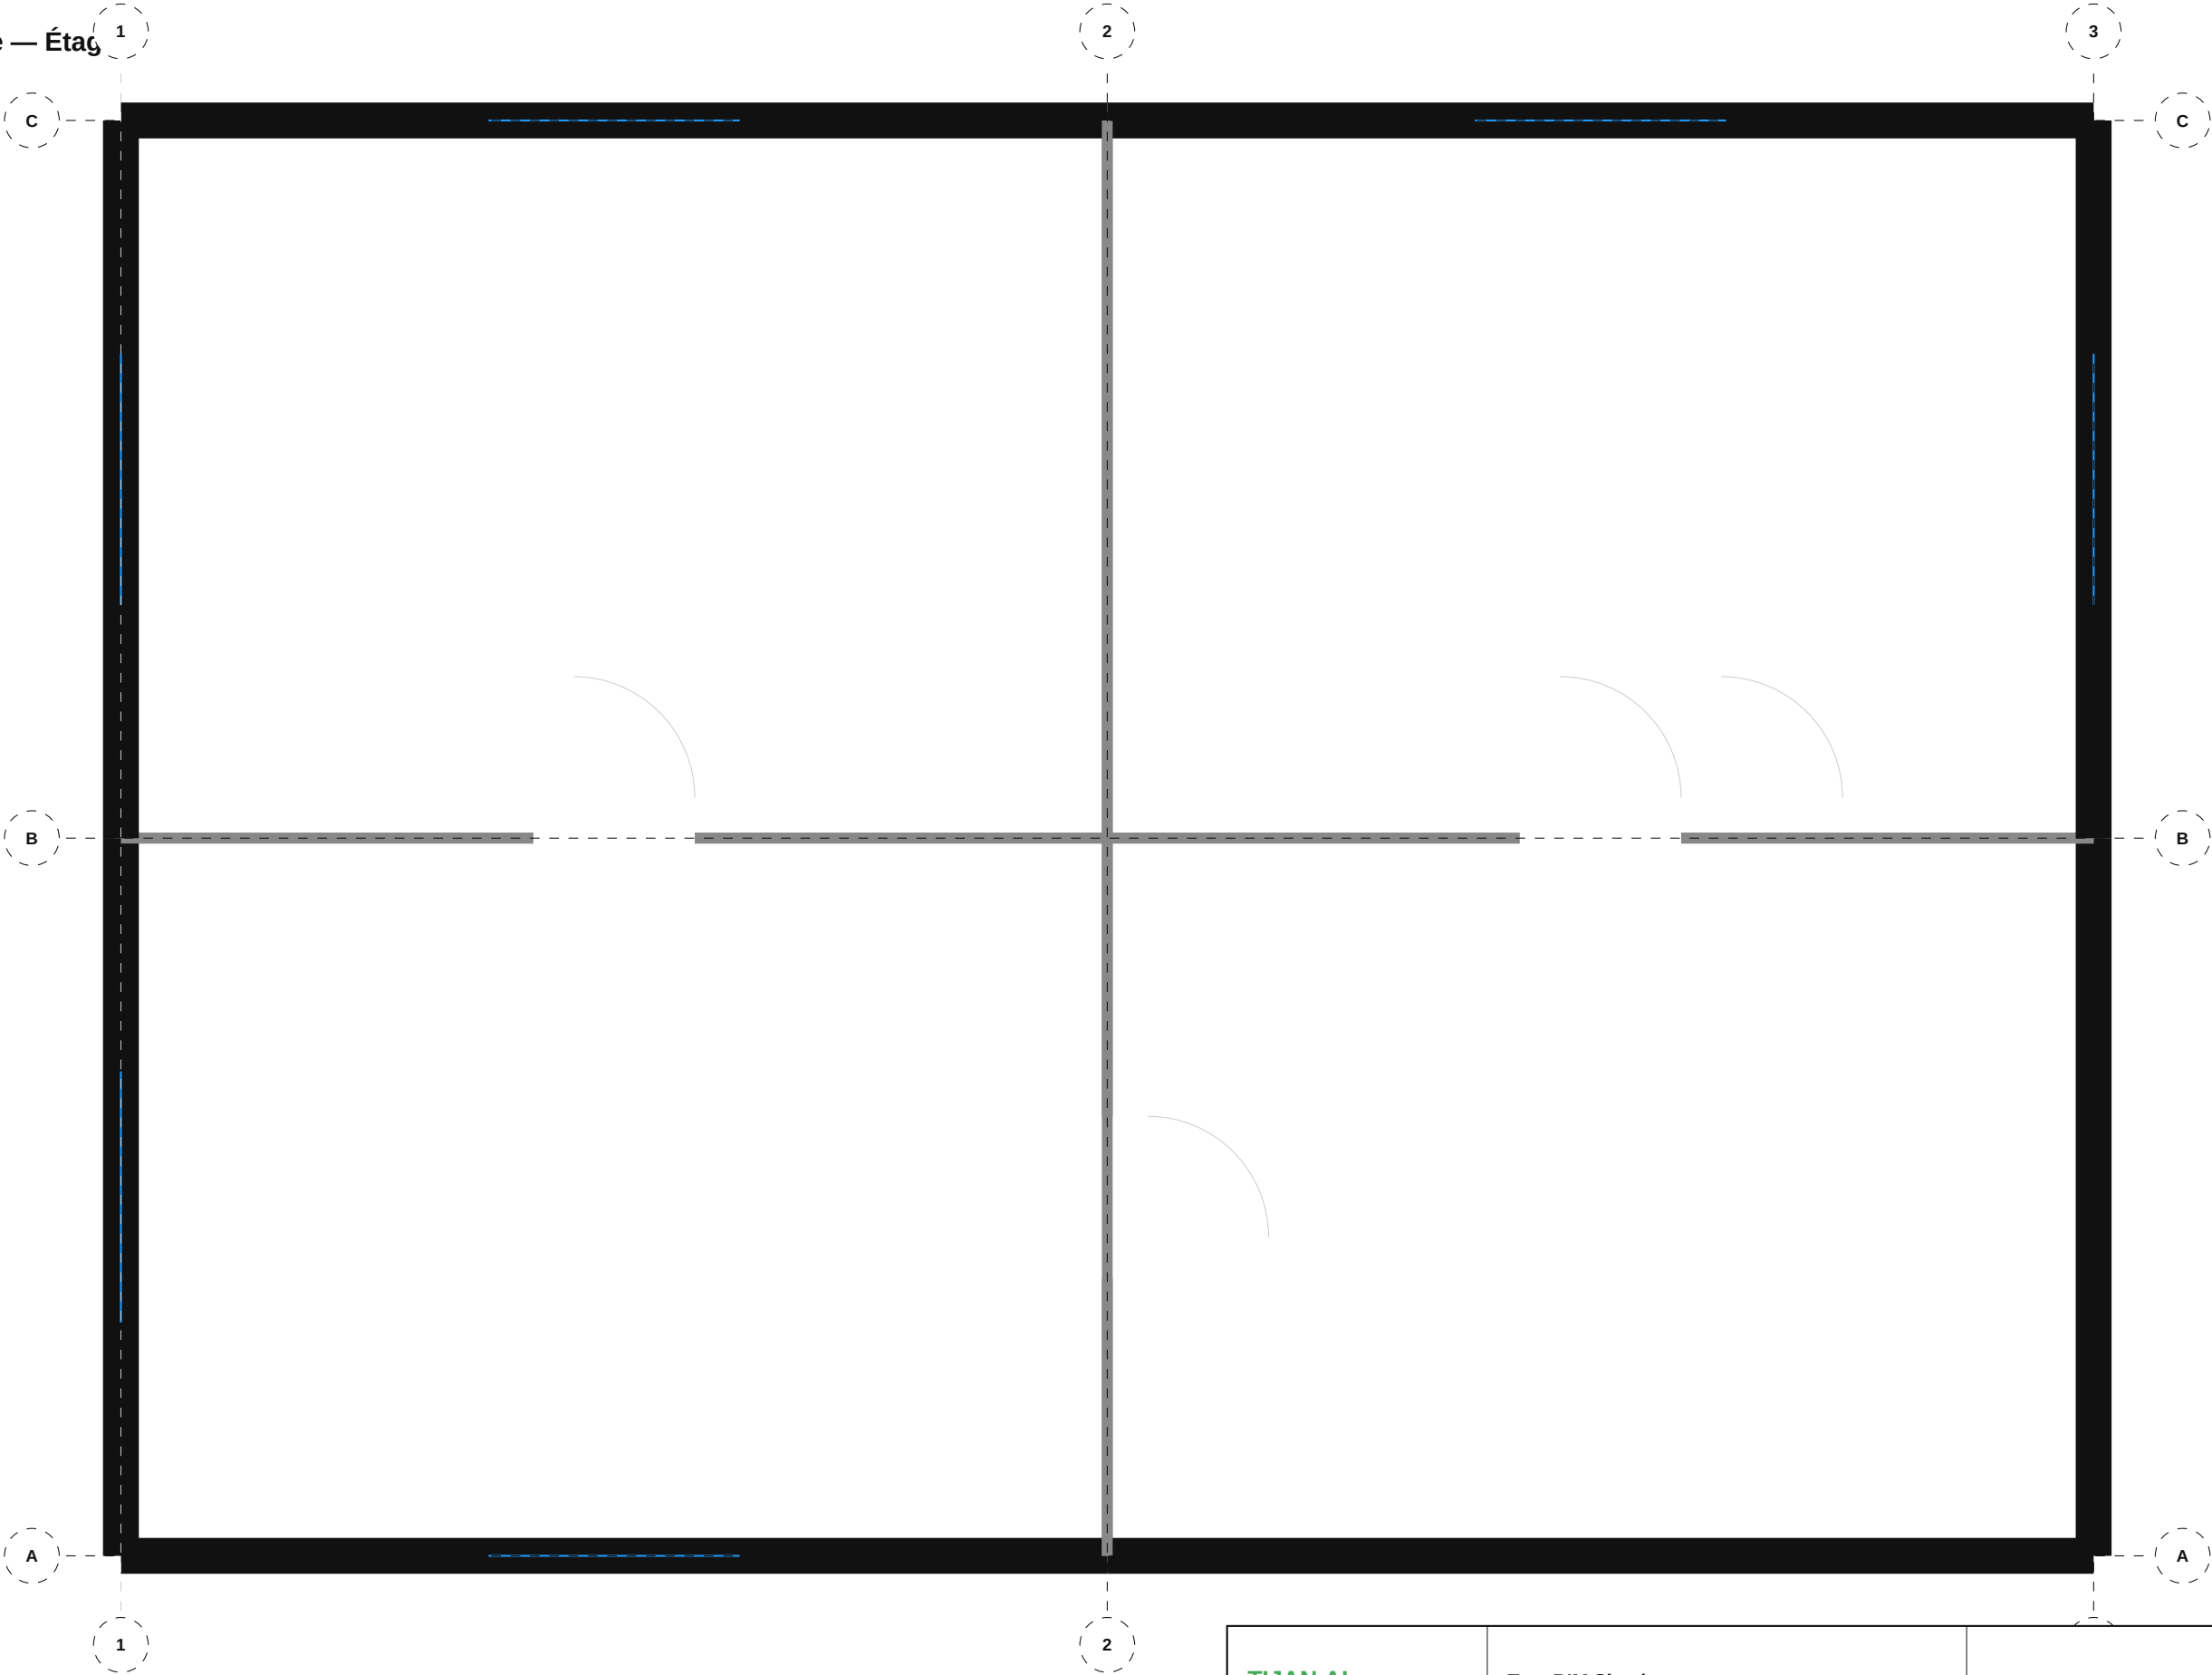

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 7/45
	200 STR — Coffrage — Étage 1	
Date: 06/05/2026	Réf: STR	BIM vSTR-007 Phase: APD

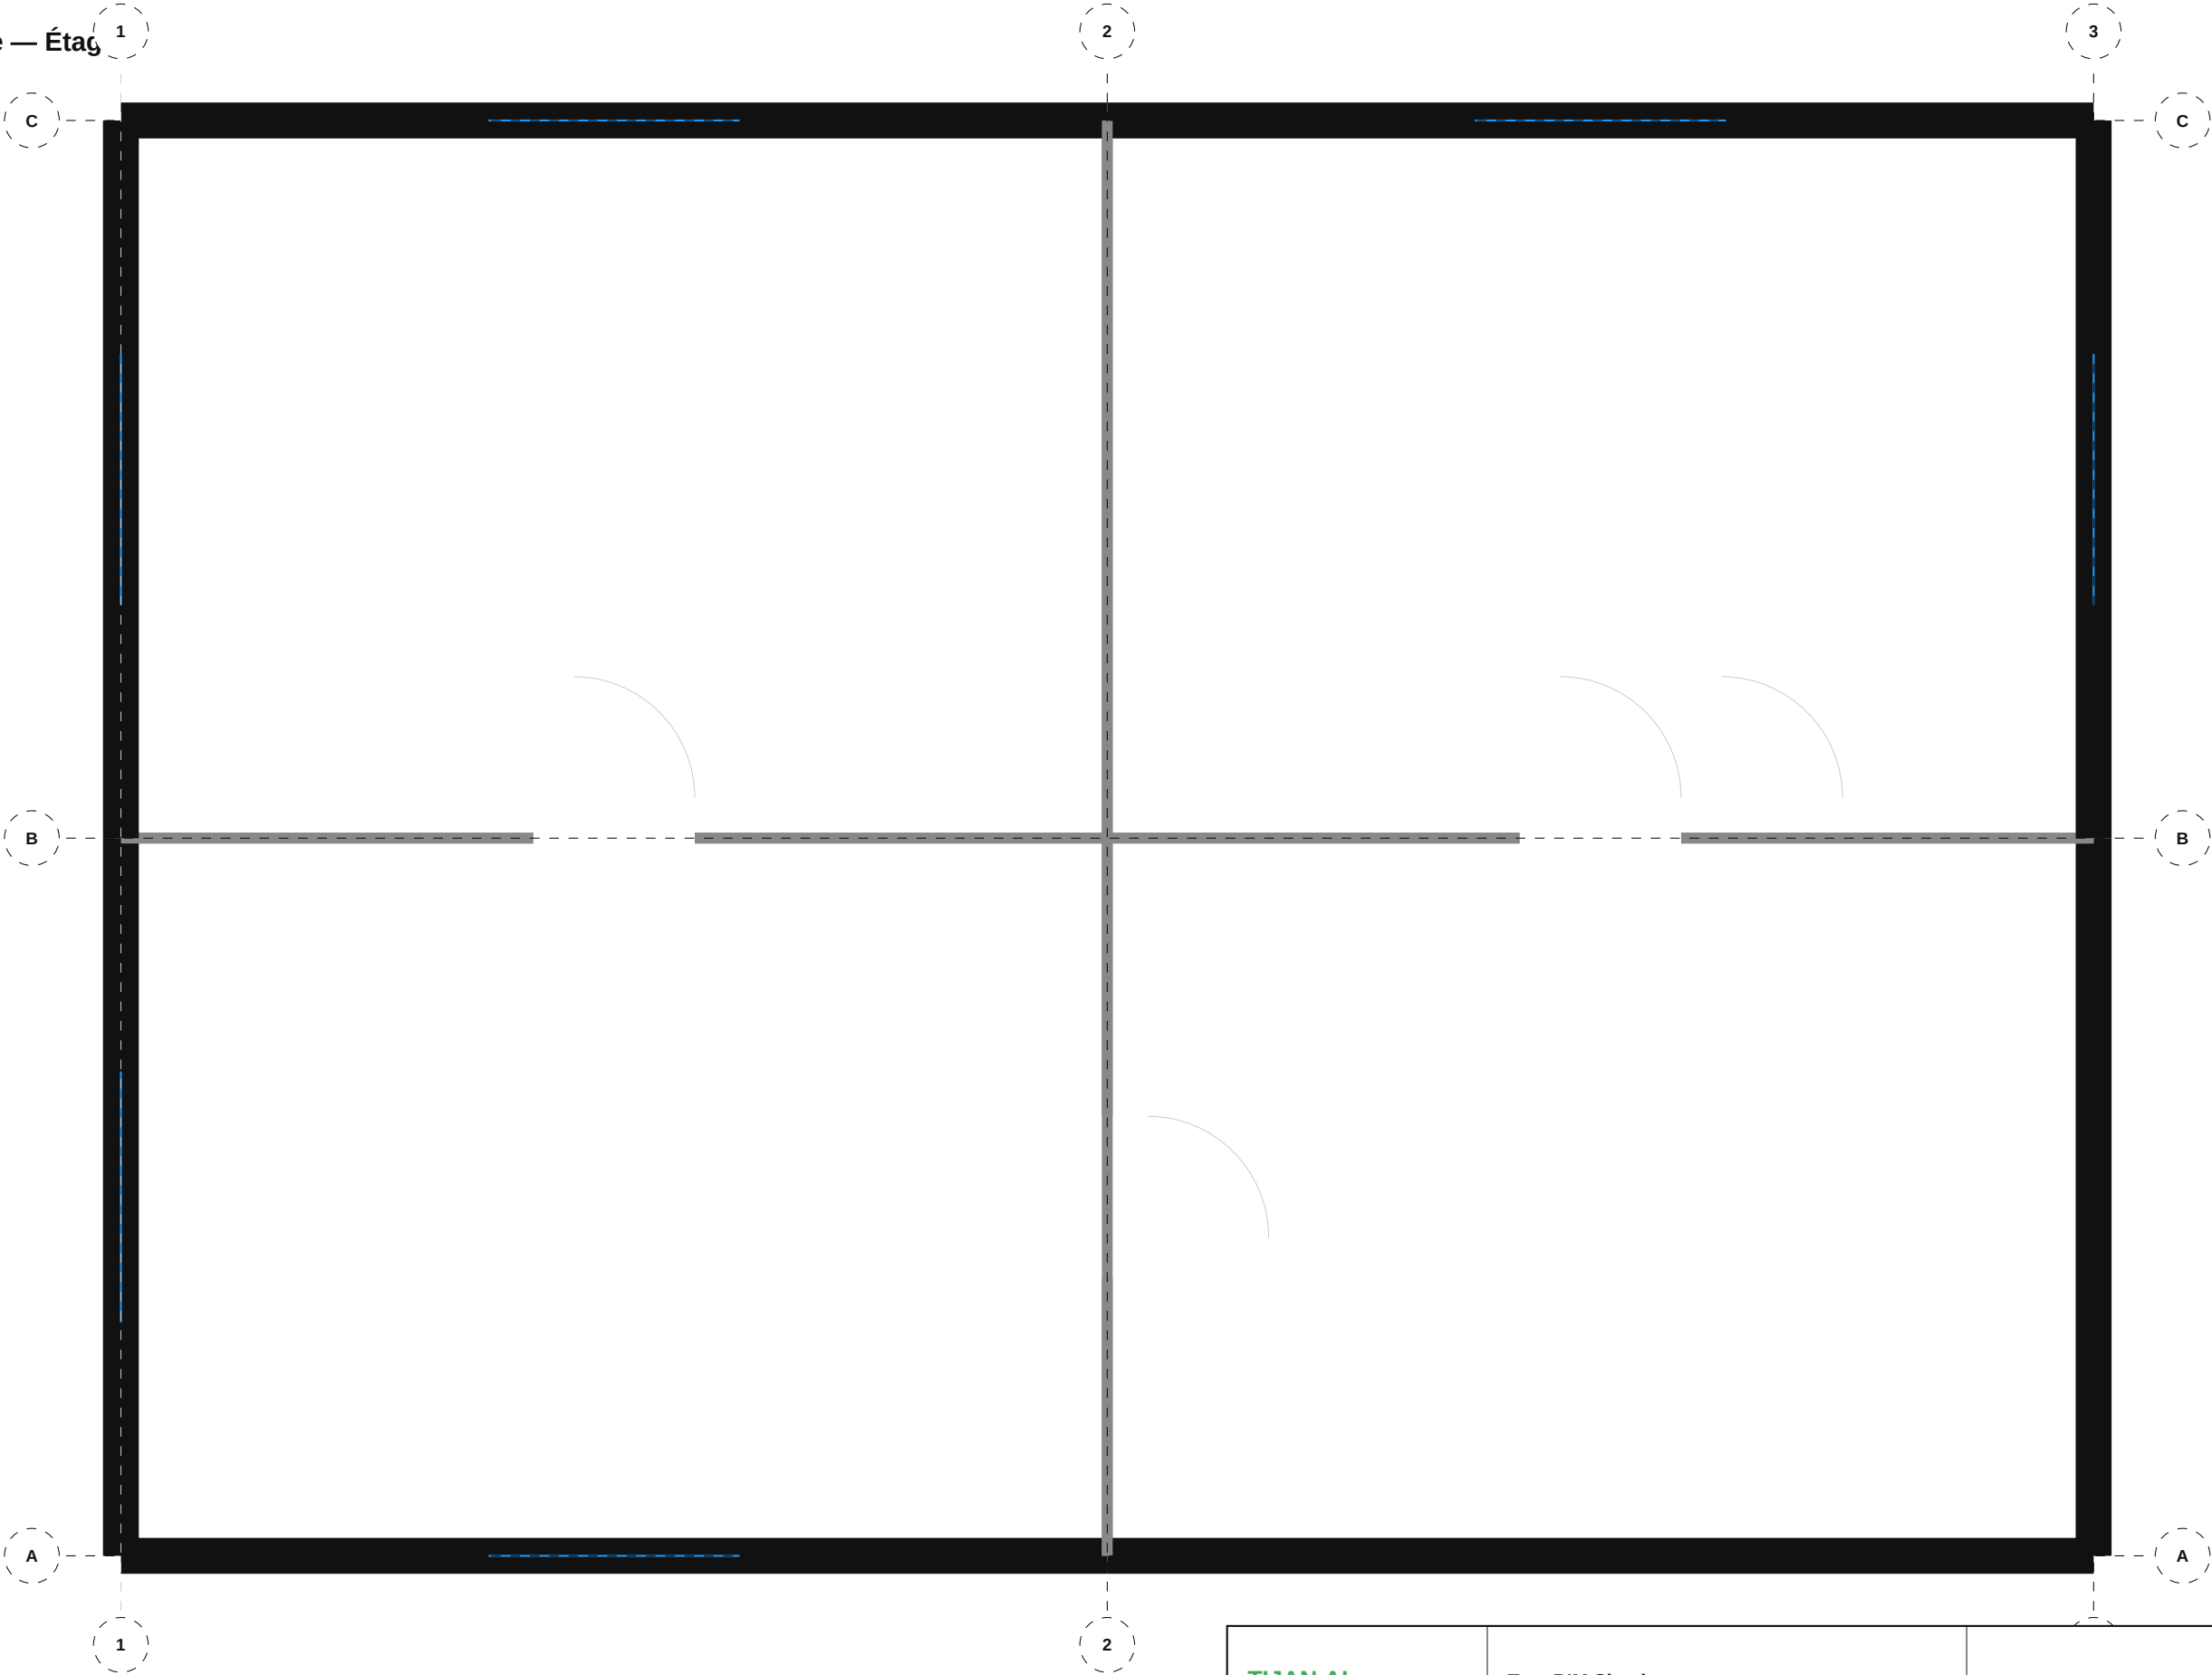


TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 8/45
	200 STR — Coffrage — Étage 2	
Date: 06/05/2026	Réf: STR	BIM vSTR-008 Phase: APD

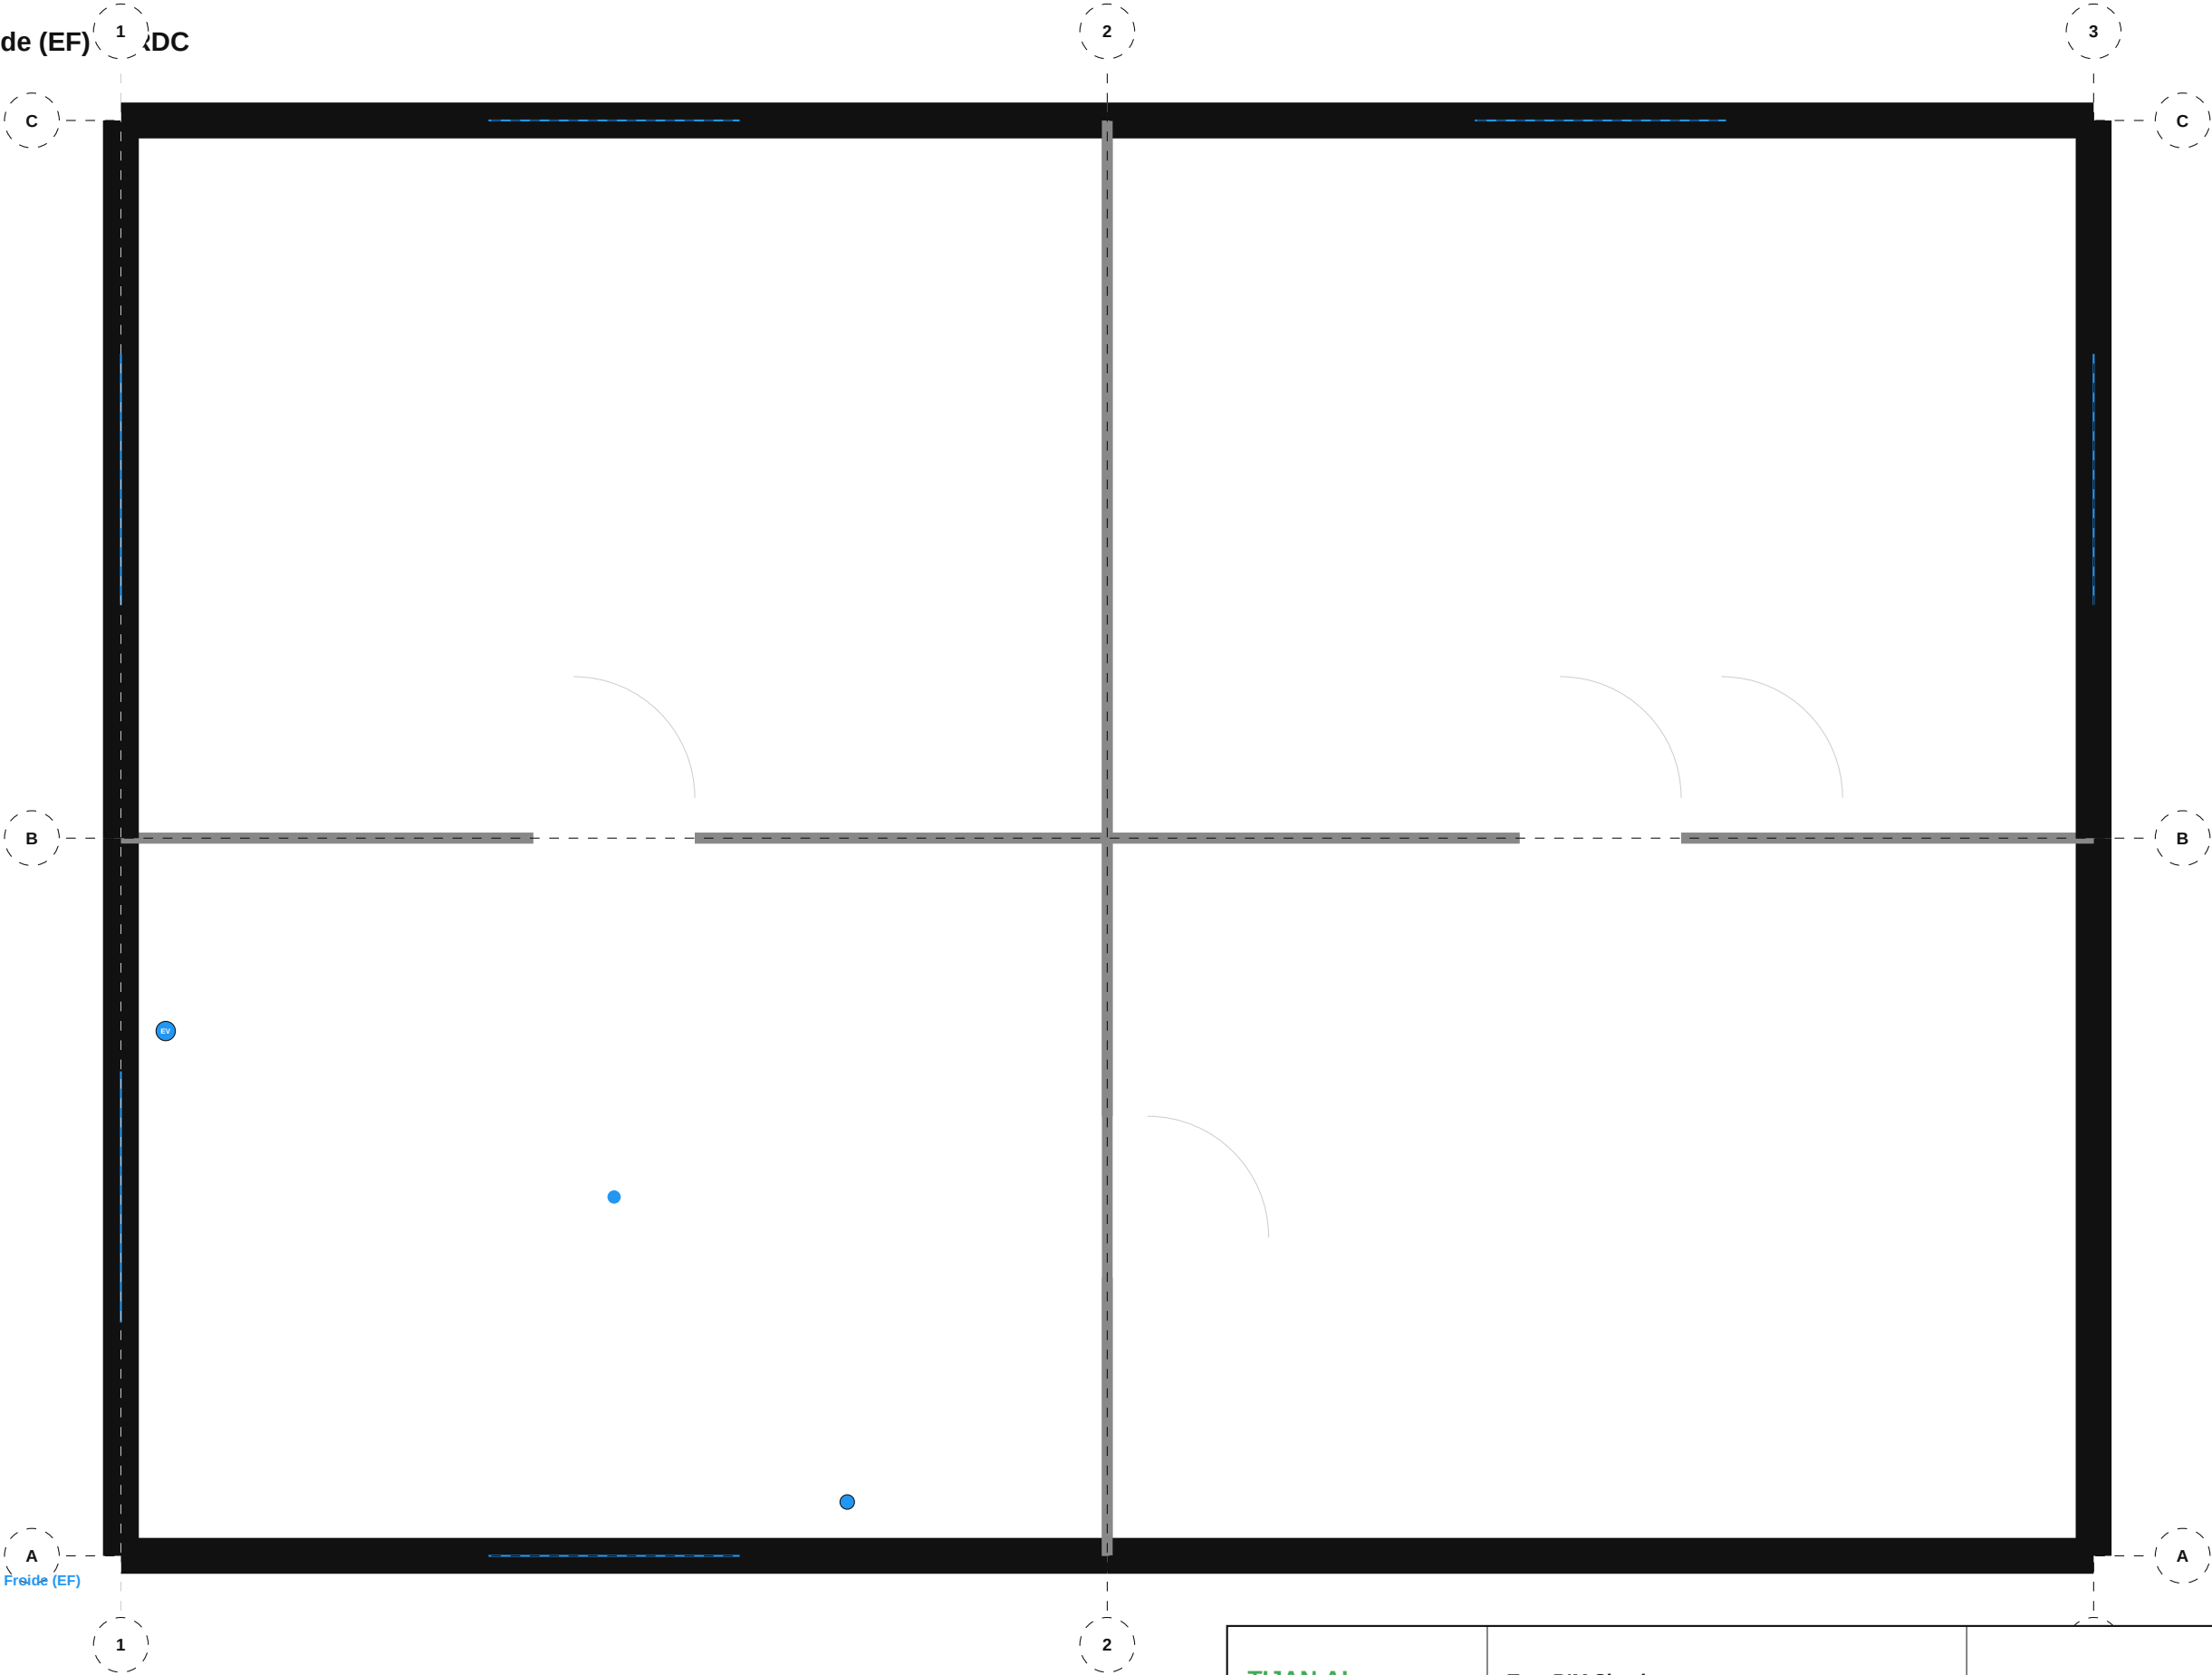

NOMENCLATURE — 410 PLU — Eau Froide (EF)

- Évier cuisine: 1
- Lave-vaisselle: 1


TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 9/45
	410 PLU — Eau Froide (EF) — RDC	
Date: 06/05/2026	Réf: PLU	BIM vPLU-009 Phase: APD

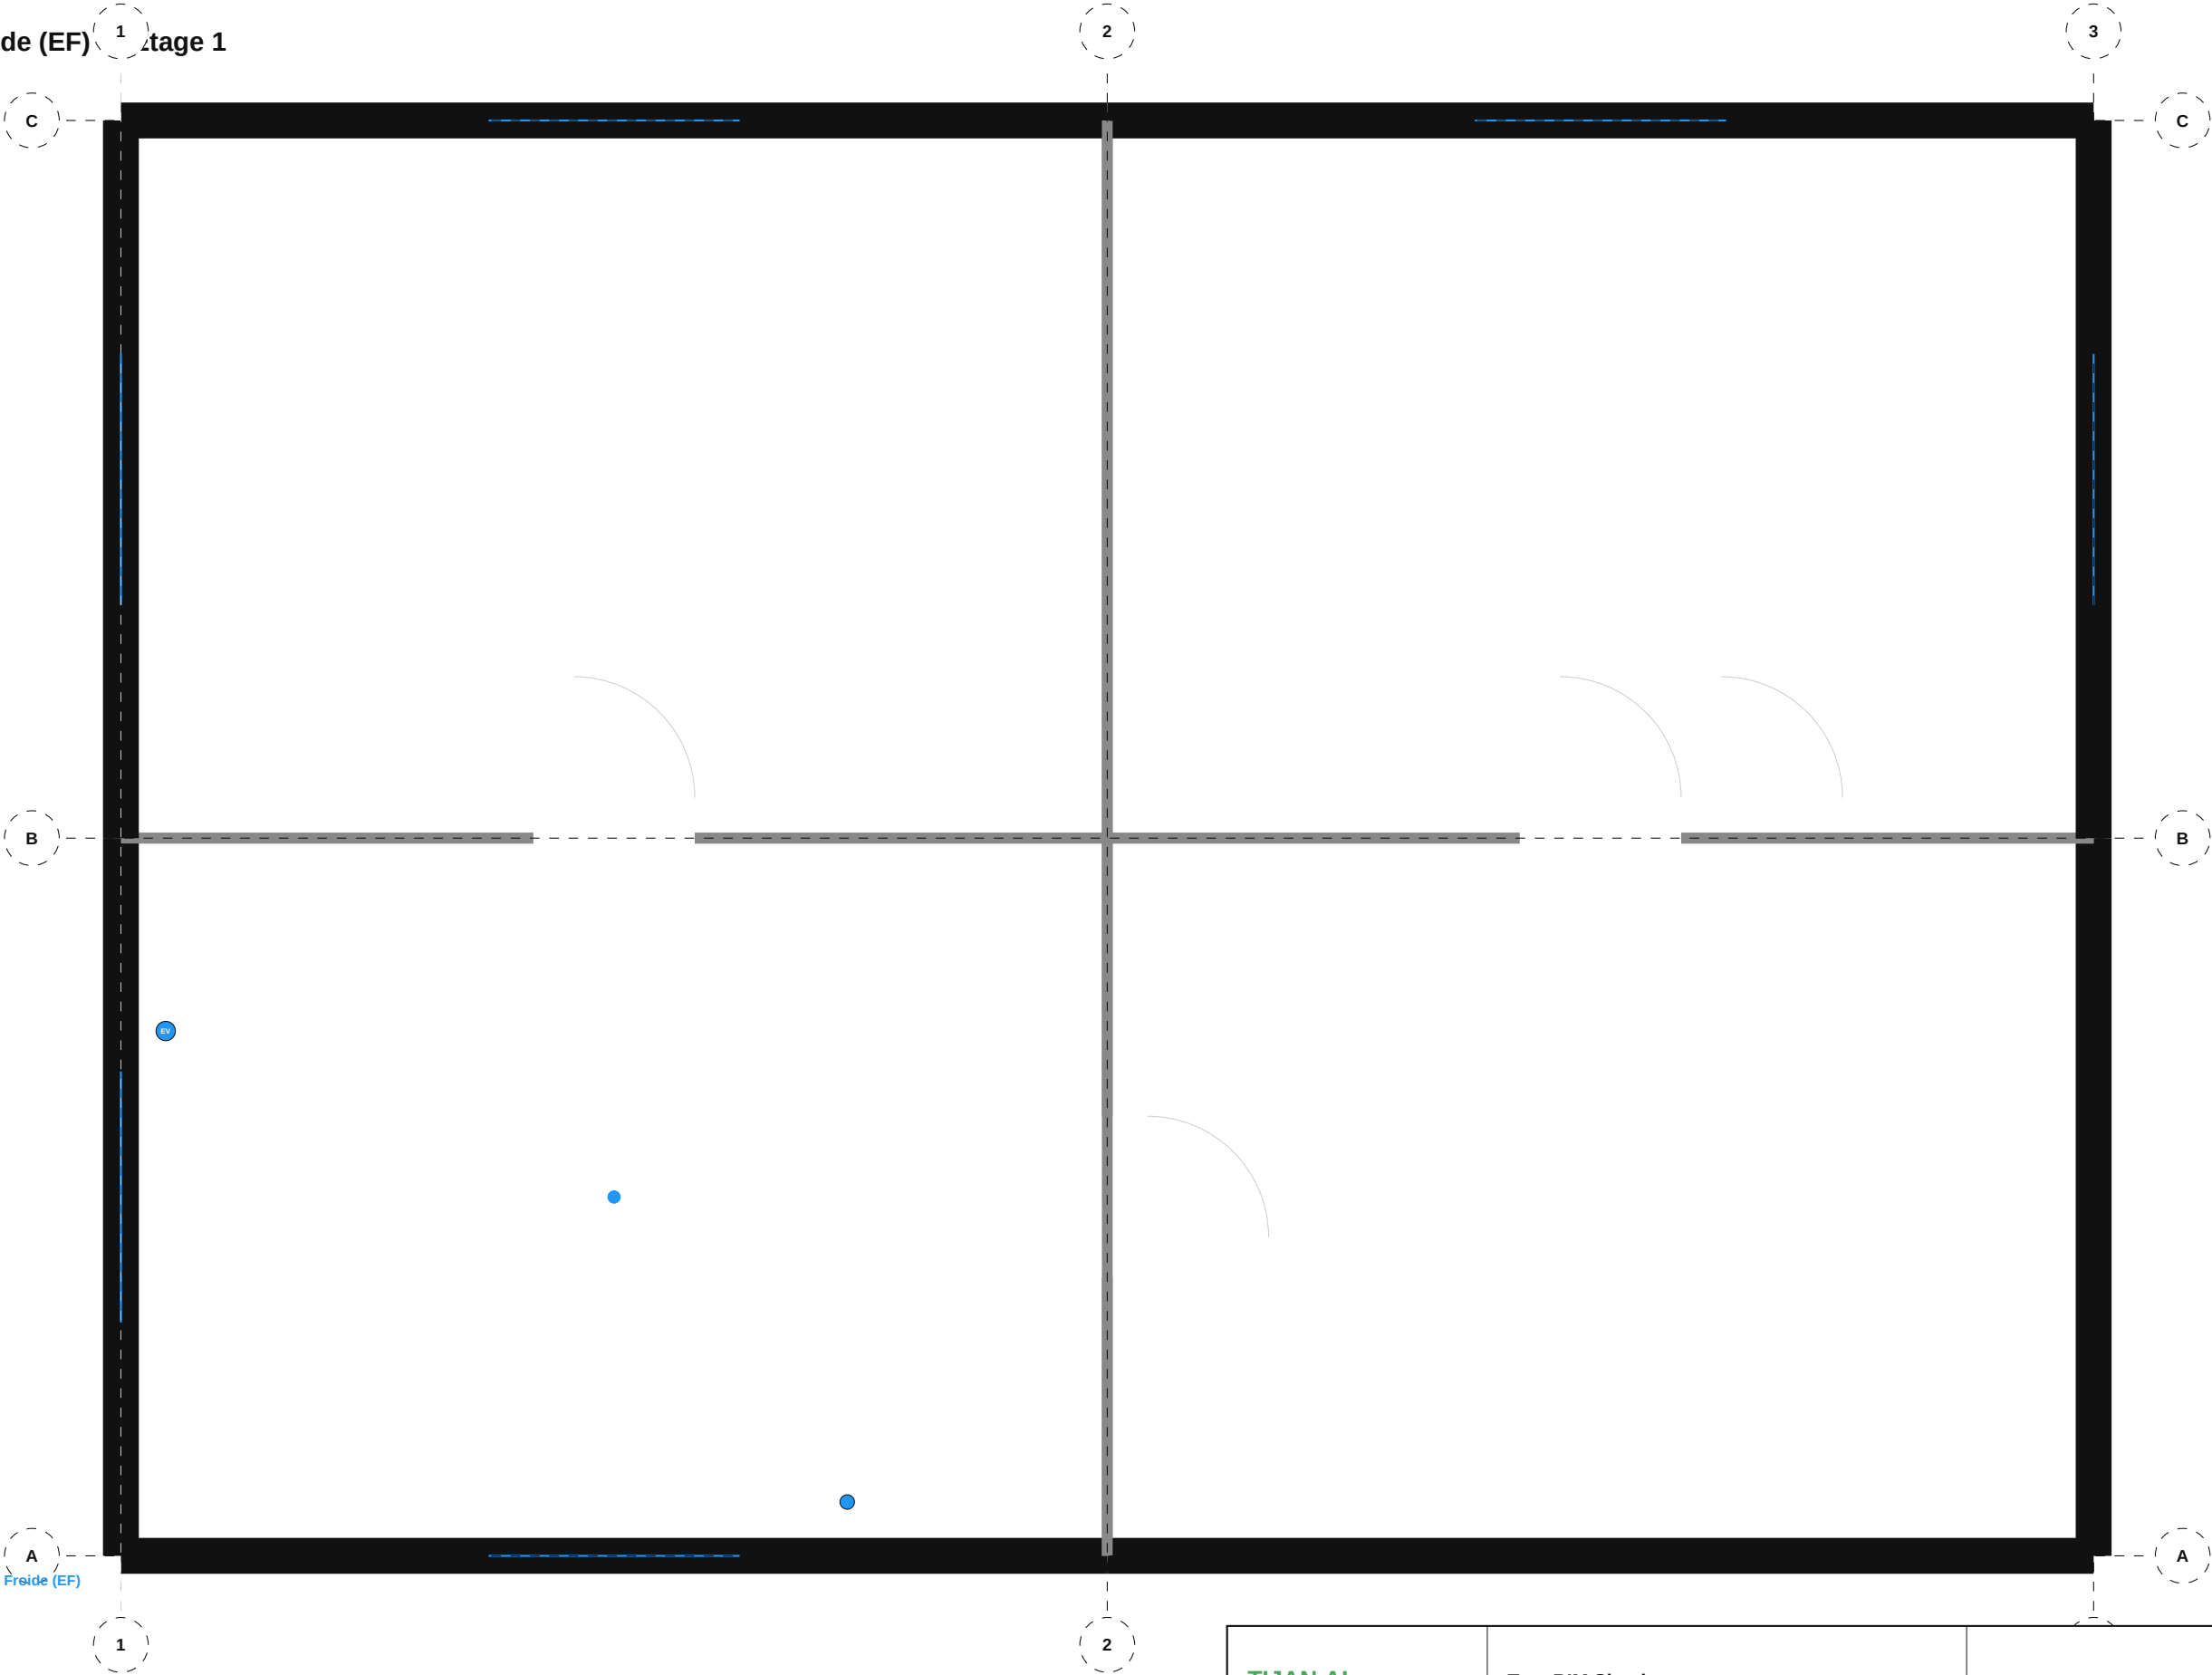

NOMENCLATURE — 410 PLU — Eau Froide (EF)

- Évier cuisine: 1
- Lave-vaisselle: 1

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 10/45
	410 PLU — Eau Froide (EF) — Étage 1	
Date: 06/05/2026	Réf: PLU	BIM vPLU-010 Phase: APD

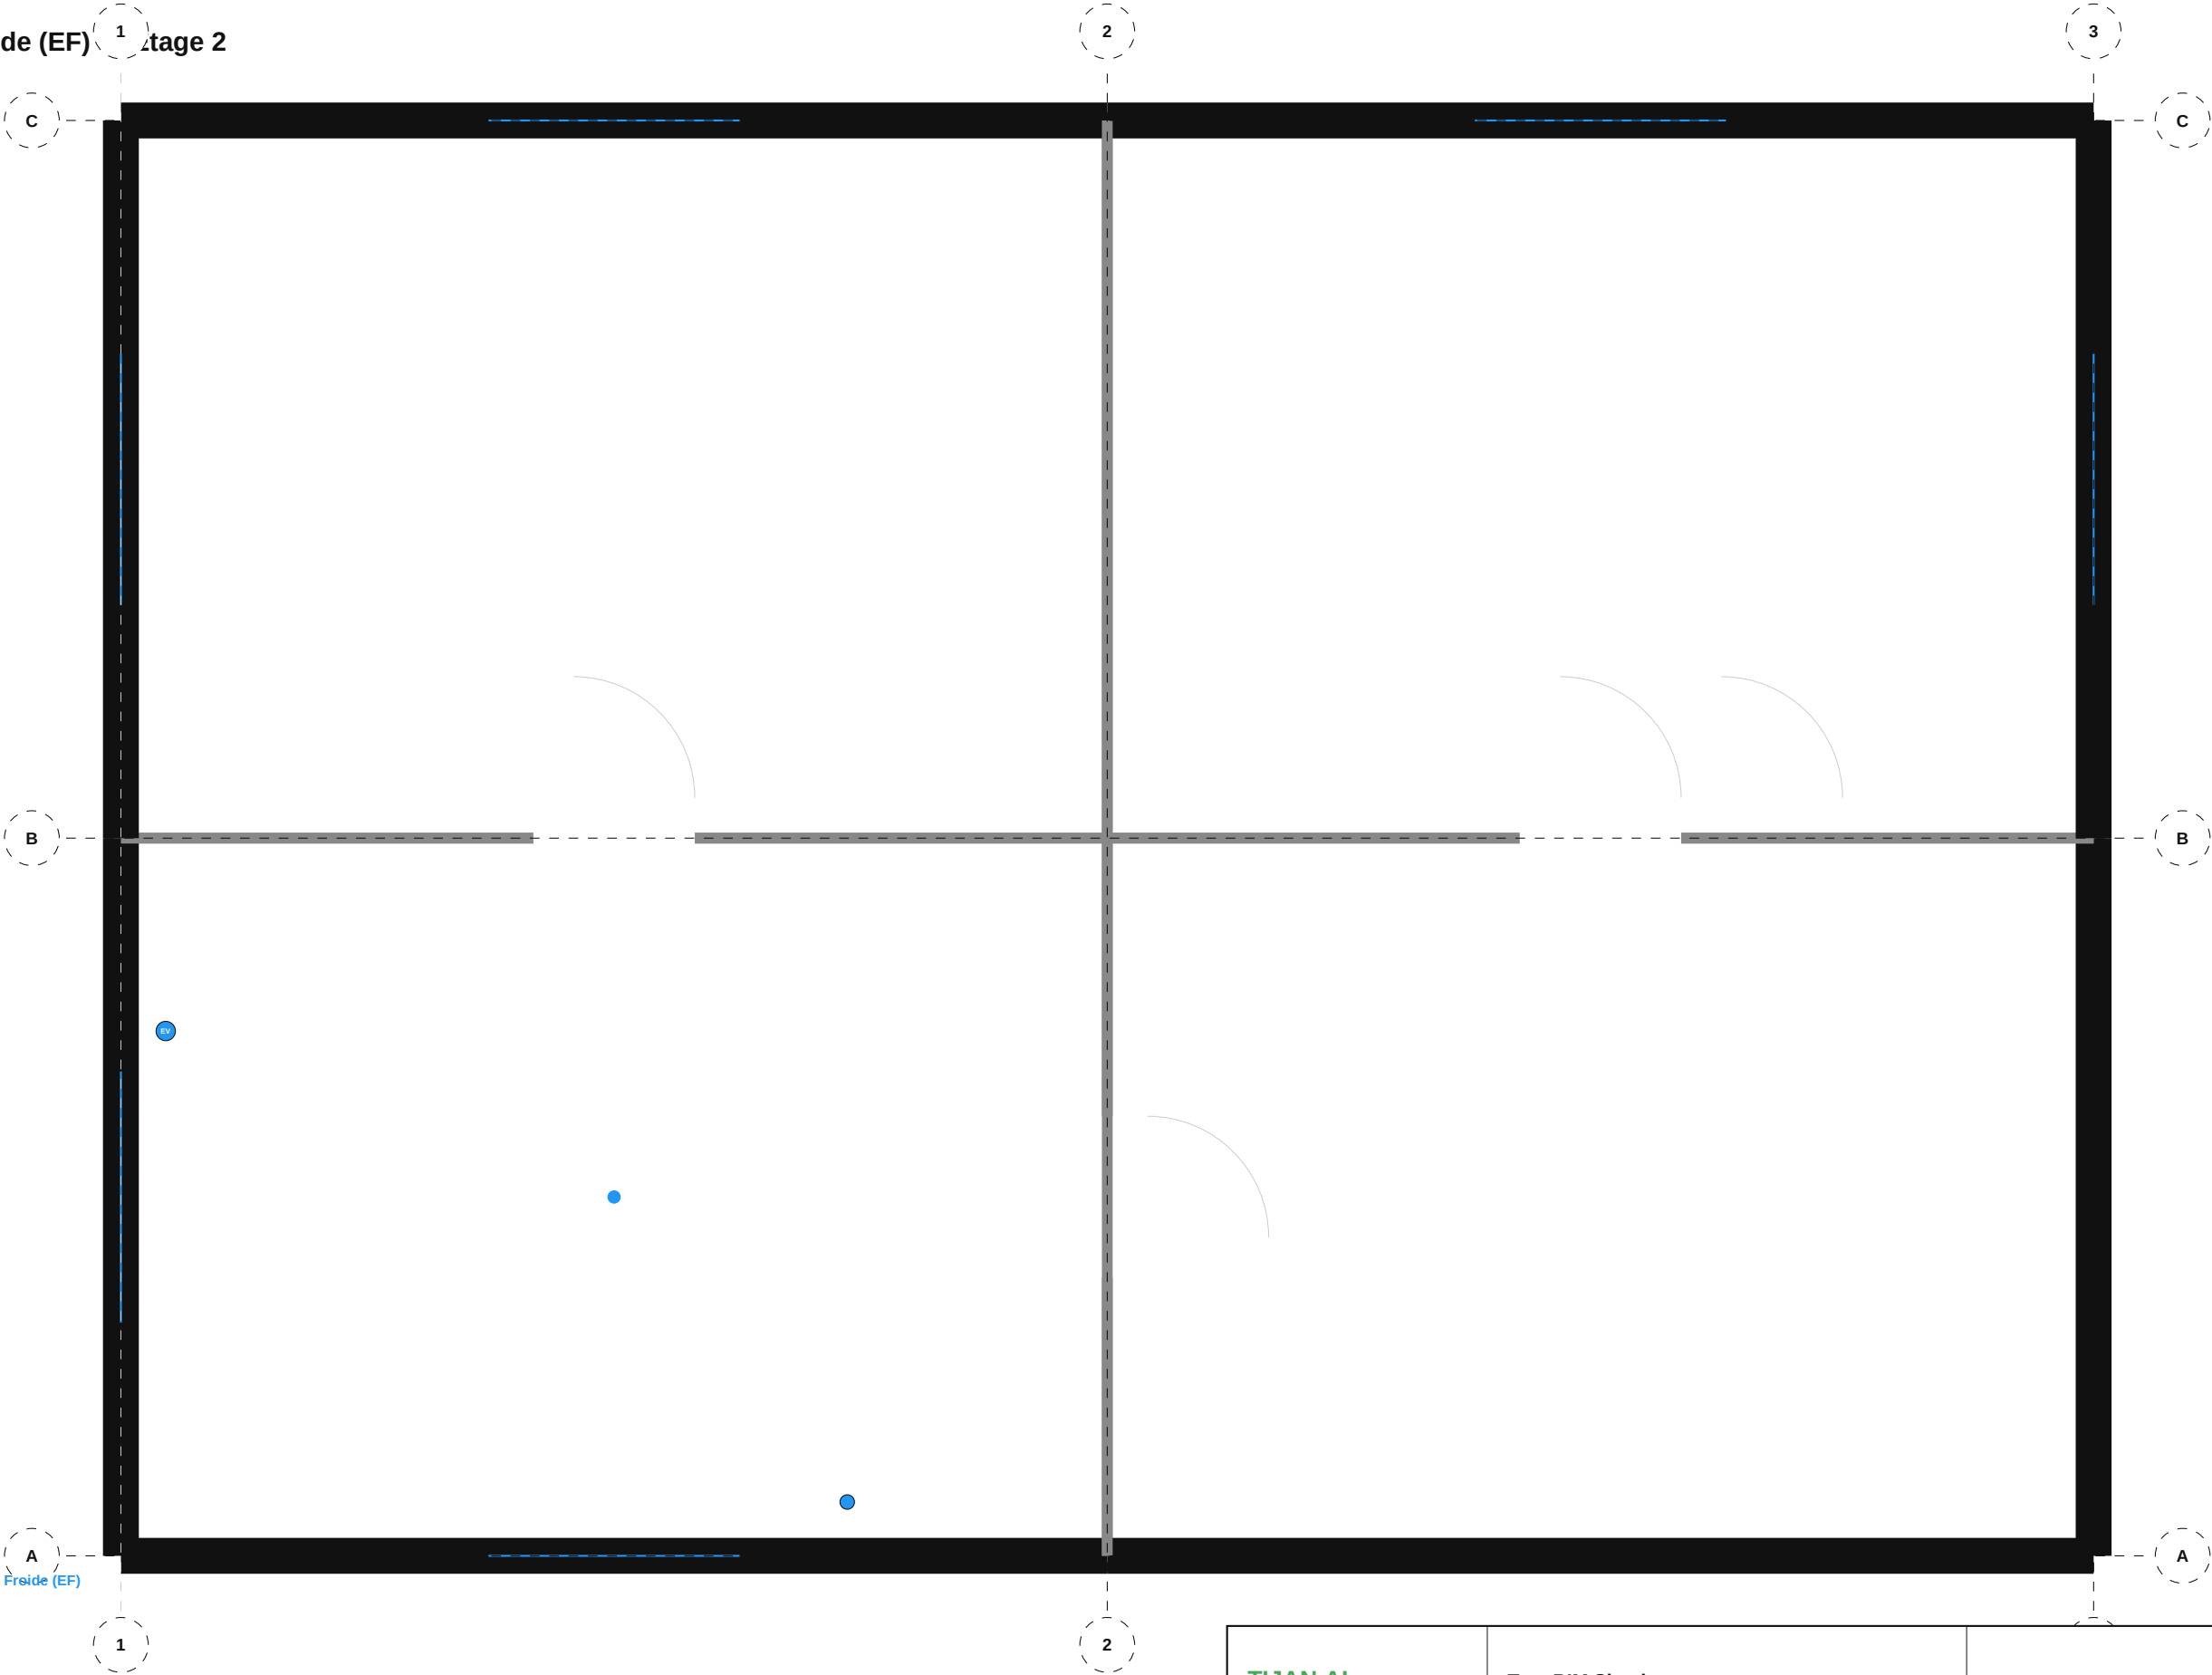

NOMENCLATURE — 410 PLU — Eau Froide (EF)

- Évier cuisine: 1
- Lave-vaisselle: 1

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 11/45
	410 PLU — Eau Froide (EF) — Étage 2	
Date: 06/05/2026	Réf: PLU	BIM vPLU-011 Phase: APD



NOMENCLATURE — 410 PLU — Eau Chaude (EC)

• Évier cuisine: 1

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 12/45
	410 PLU — Eau Chaude (EC) — RDC	
Date: 06/05/2026	Réf: PLU	BIM vPLU-012 Phase: APD



NOMENCLATURE — 410 PLU — Eau Chaude (EC)

• Évier cuisine: 1

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 13/45
	410 PLU — Eau Chaude (EC) — Étage 1	
Date: 06/05/2026	Réf: PLU	BIM vPLU-013 Phase: APD

2

3



B


A

1

2

- Évier cuisine: 1

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 14/45
	410 PLU — Eau Chaude (EC) — Étage 2	
Date: 06/05/2026	Réf: PLU	BIM vPLU-014 Phase: APD

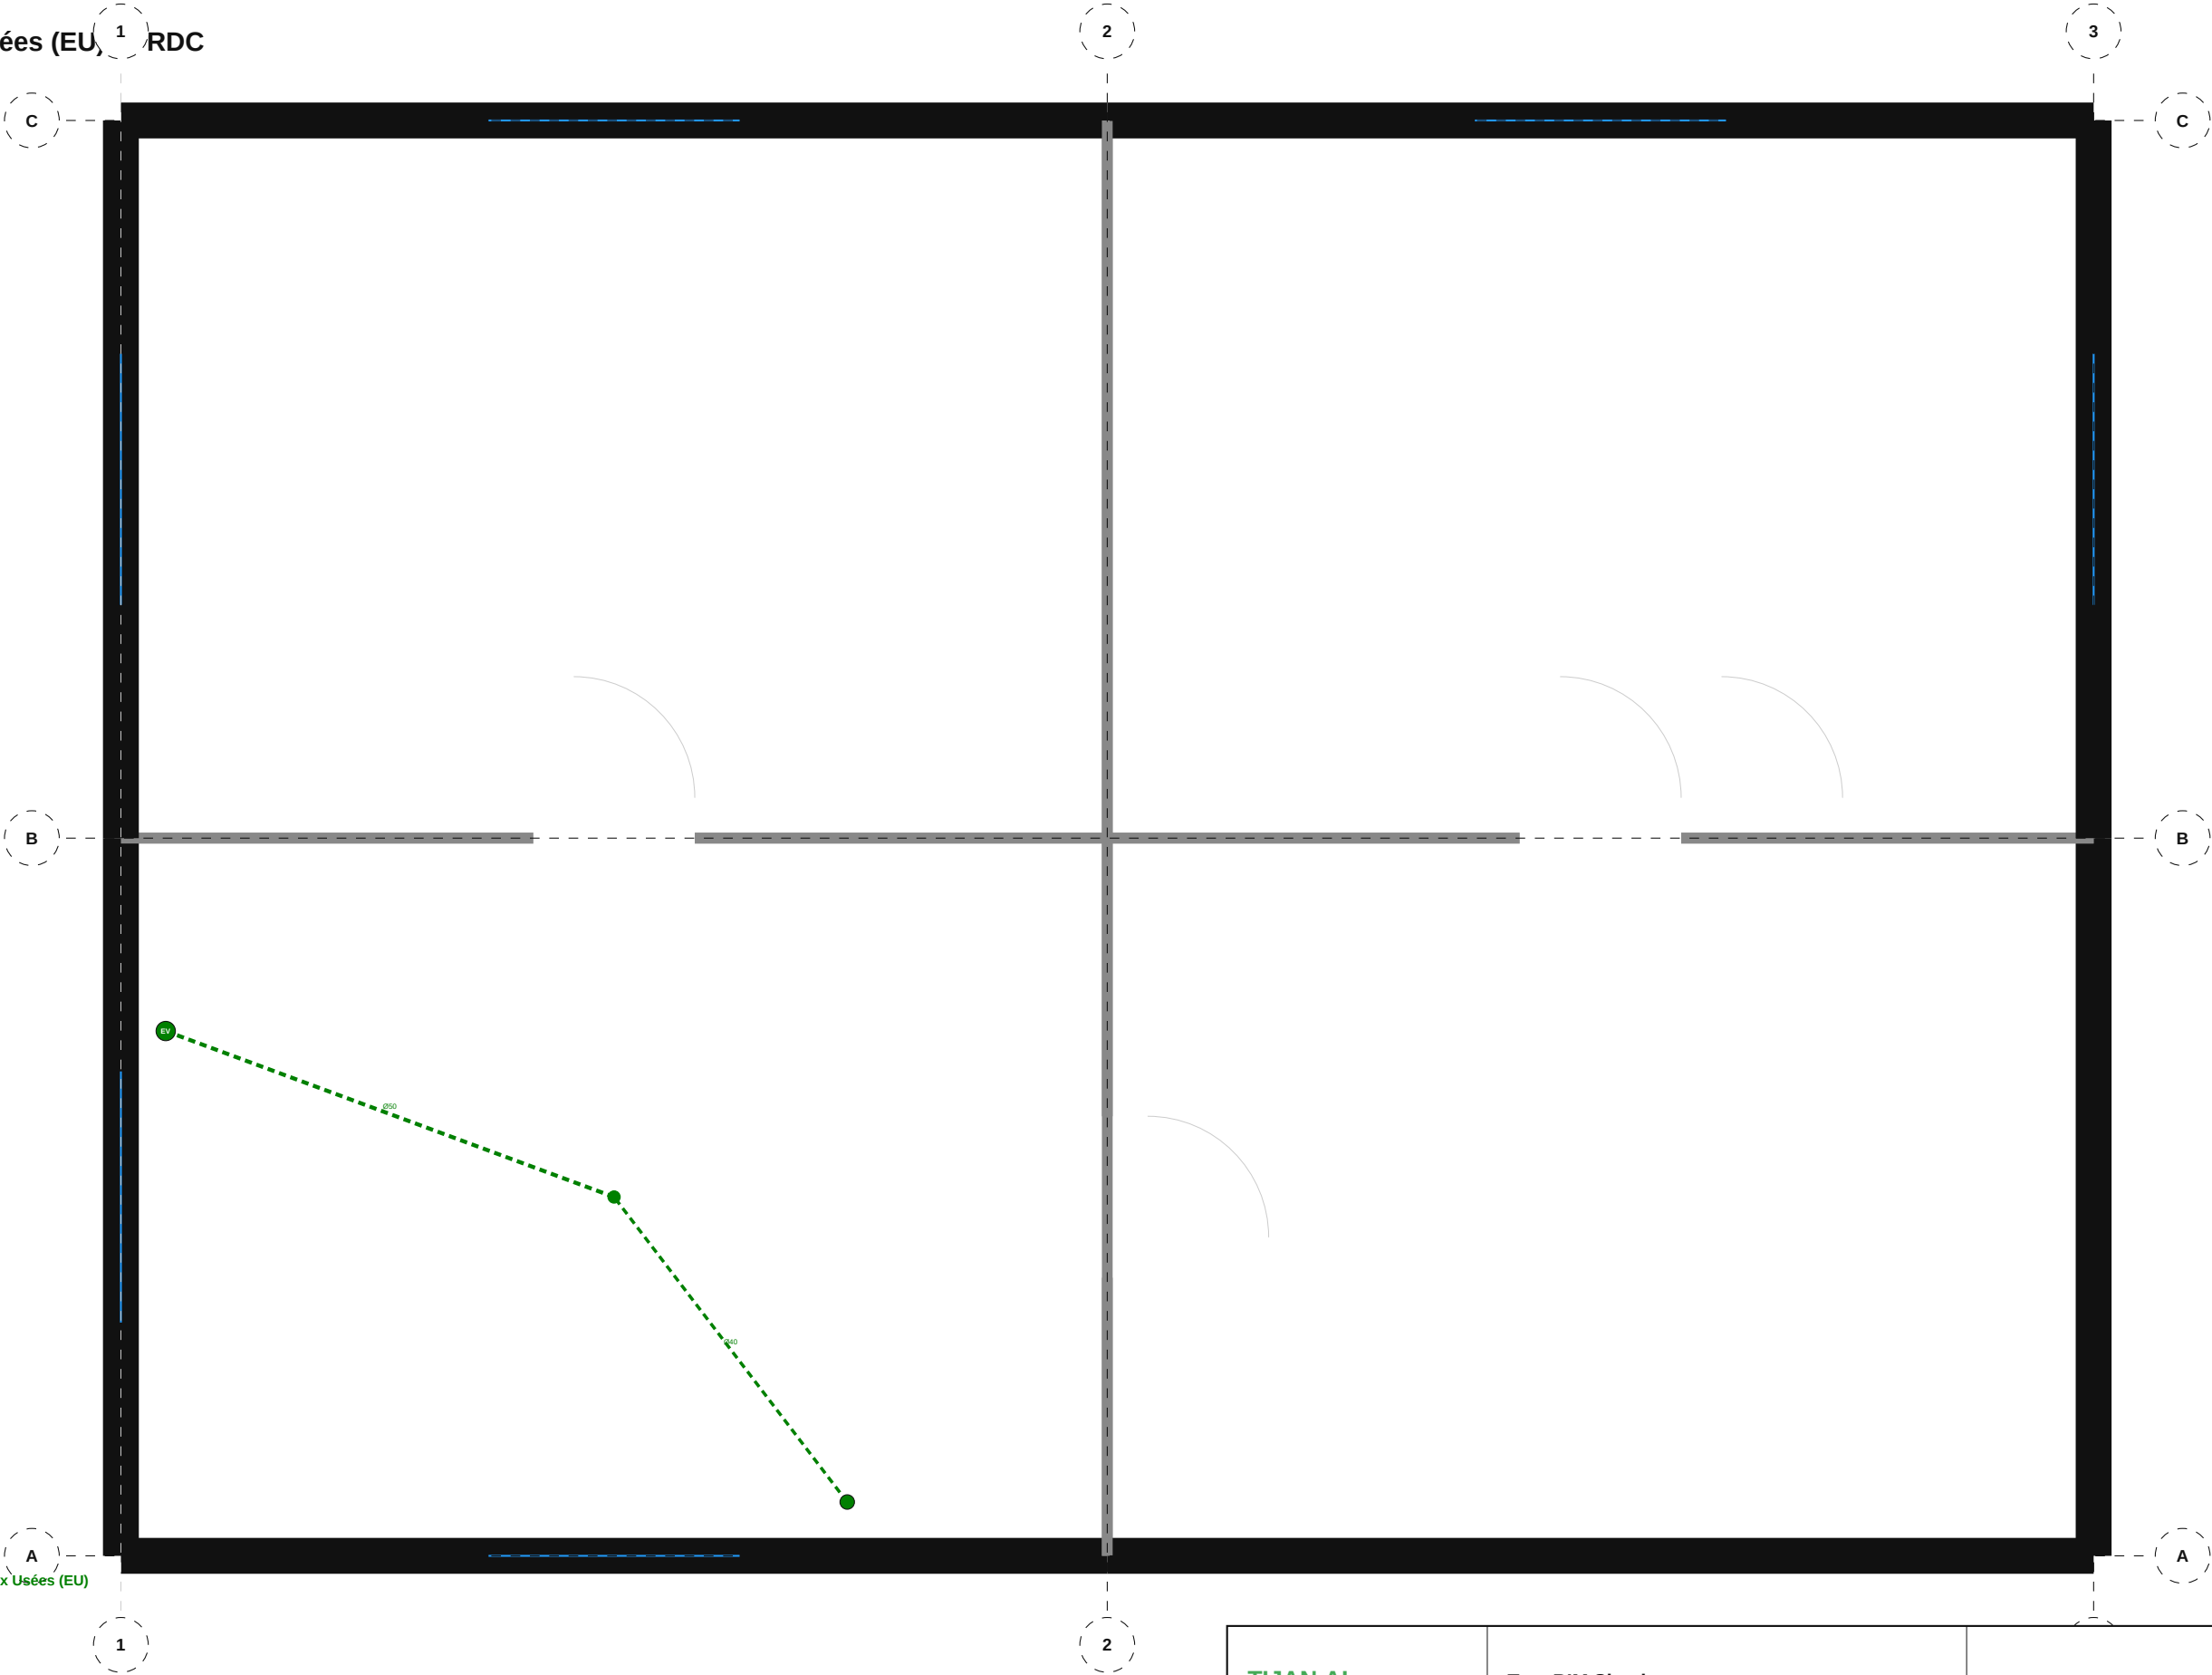

NOMENCLATURE — 410 PLU — Eaux Usées (EU)

- Évier cuisine: 1
- Lave-vaisselle: 1

TIJAN AI

Bureau d'Études Automatisé

Test BIM Simple

Dakar, Senegal

Éch: 1/100

Pl. 15/45


410 PLU — Eaux Usées (EU) — RDC

Date: 06/05/2026

Réf: PLU

BIM vPLU-015

Phase: APD

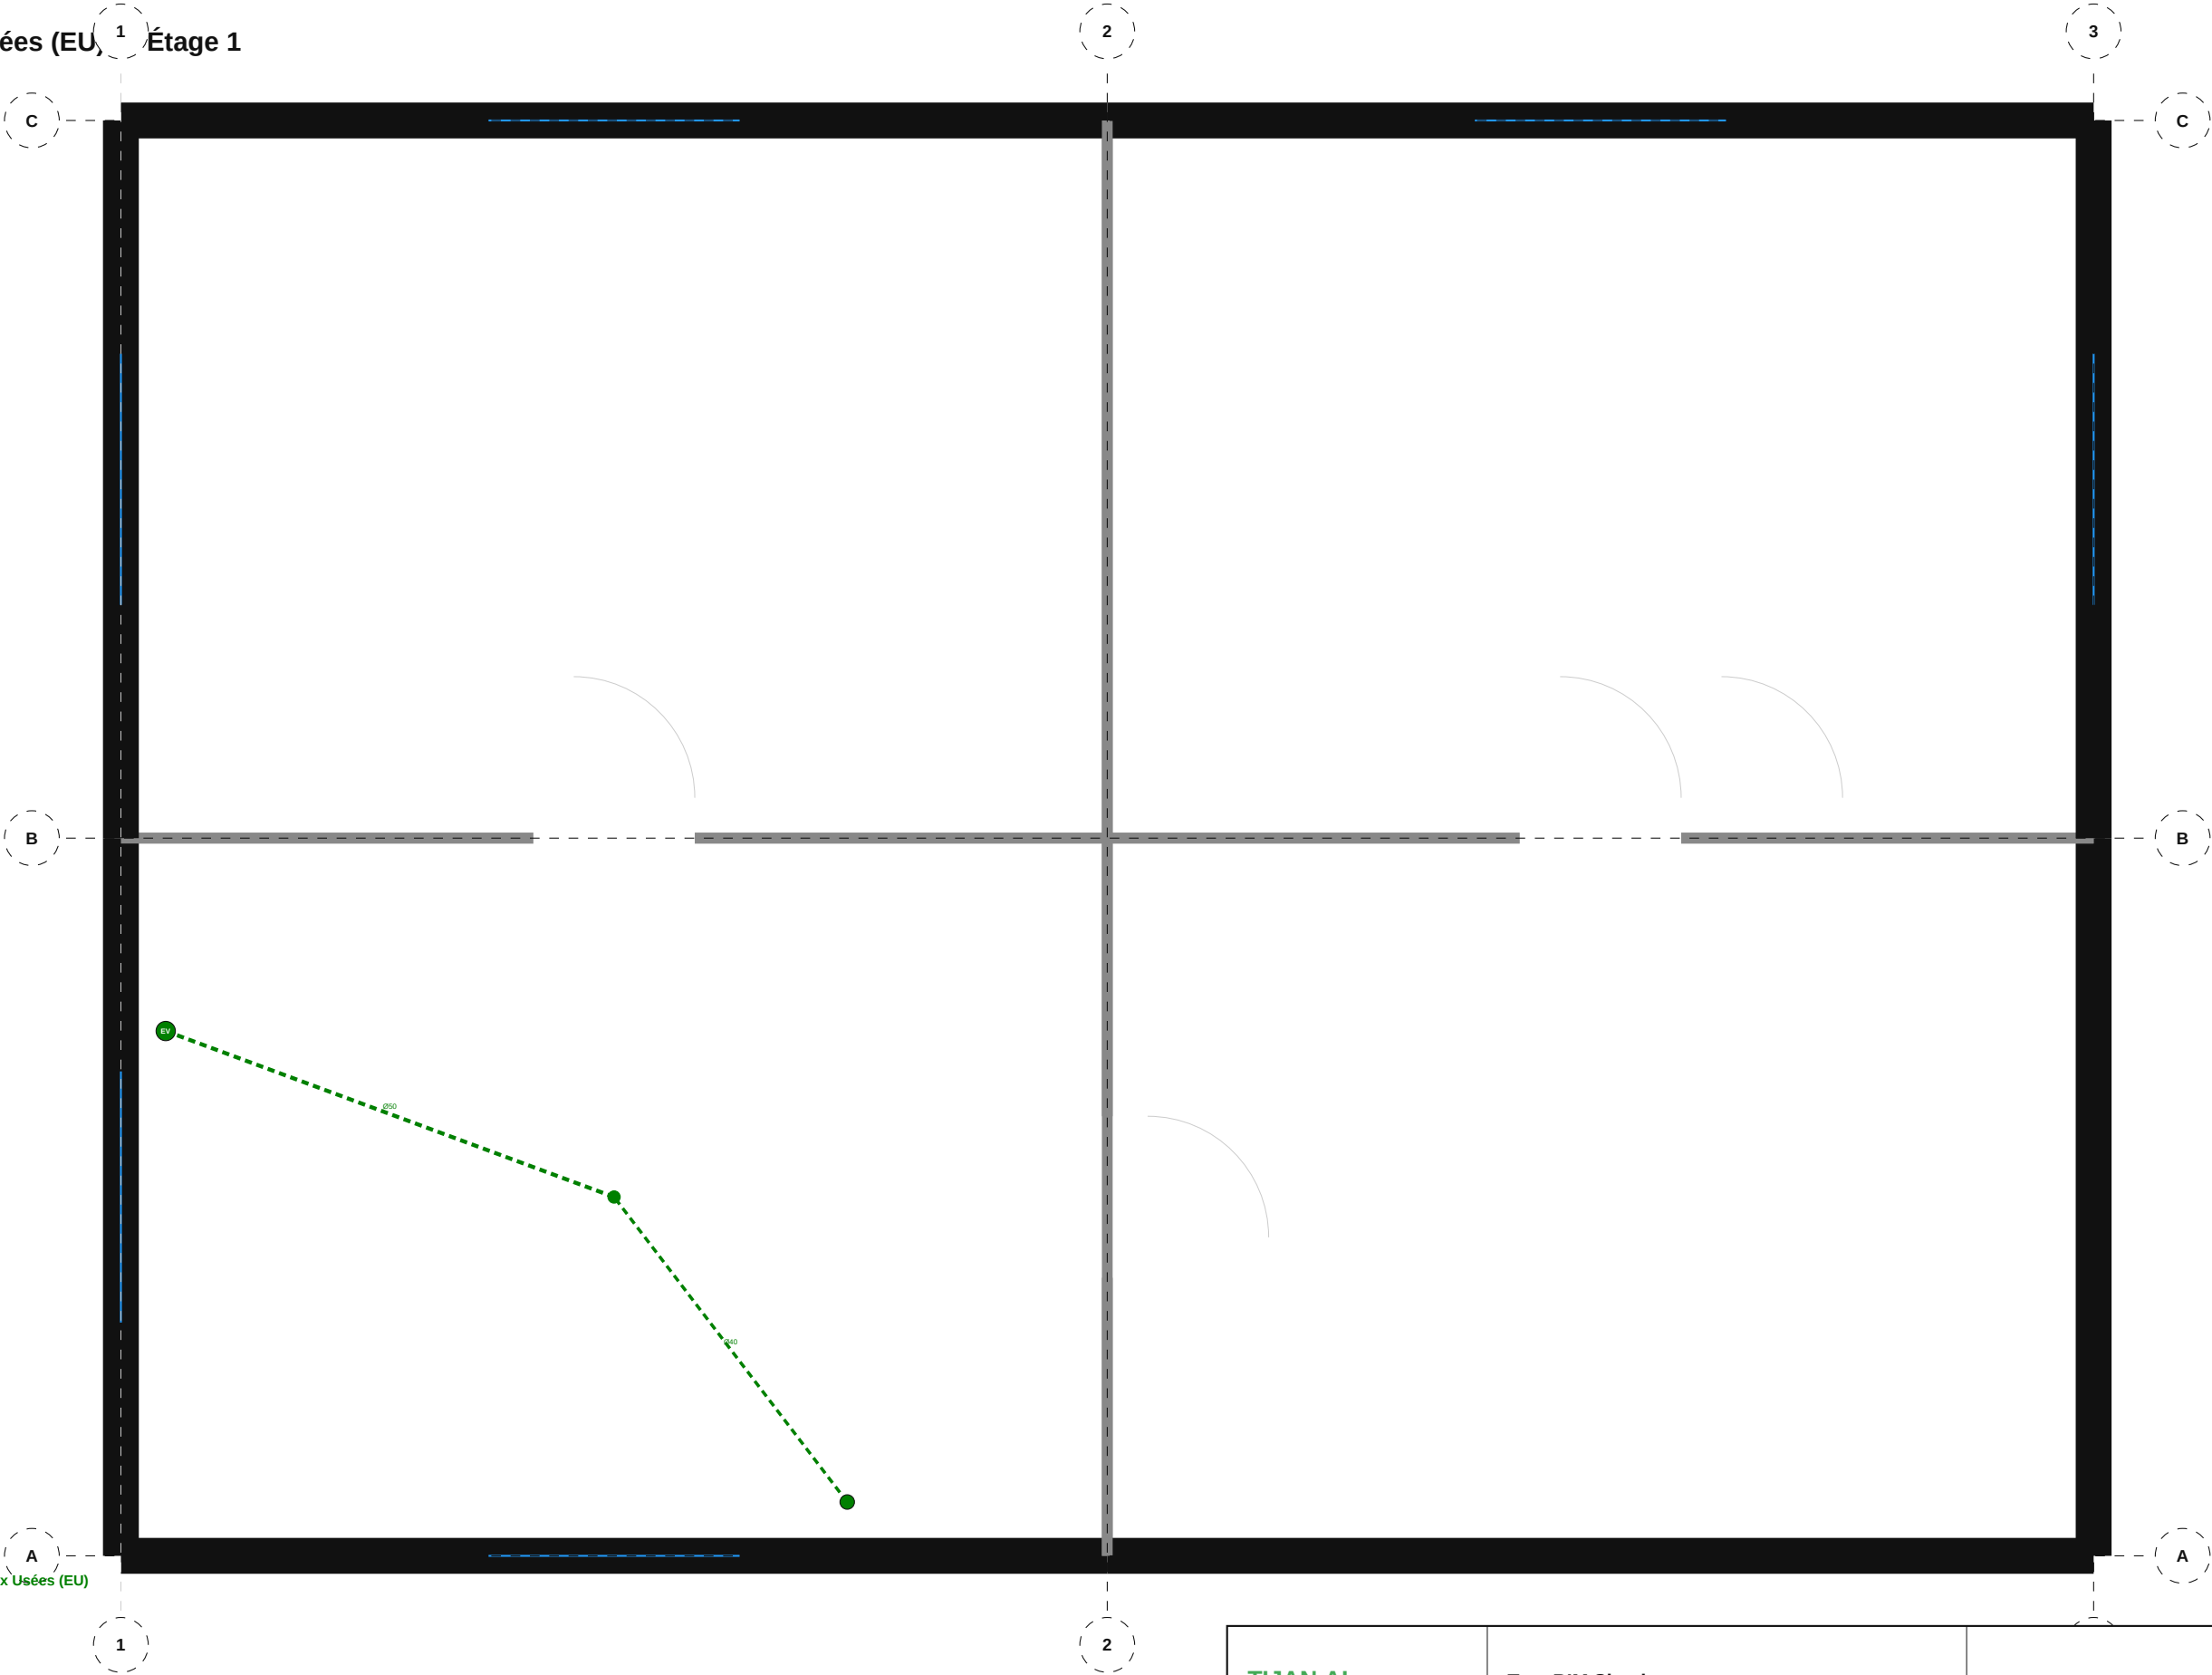

NOMENCLATURE — 410 PLU — Eaux Usées (EU)

- Évier cuisine: 1
- Lave-vaisselle: 1

TIJAN AI

Bureau d'Études Automatisé

Test BIM Simple

Dakar, Senegal

Éch: 1/100

Pl. 16/45


410 PLU — Eaux Usées (EU) — Étage 1

Date: 06/05/2026

Réf: PLU

BIM vPLU-016

Phase: APD

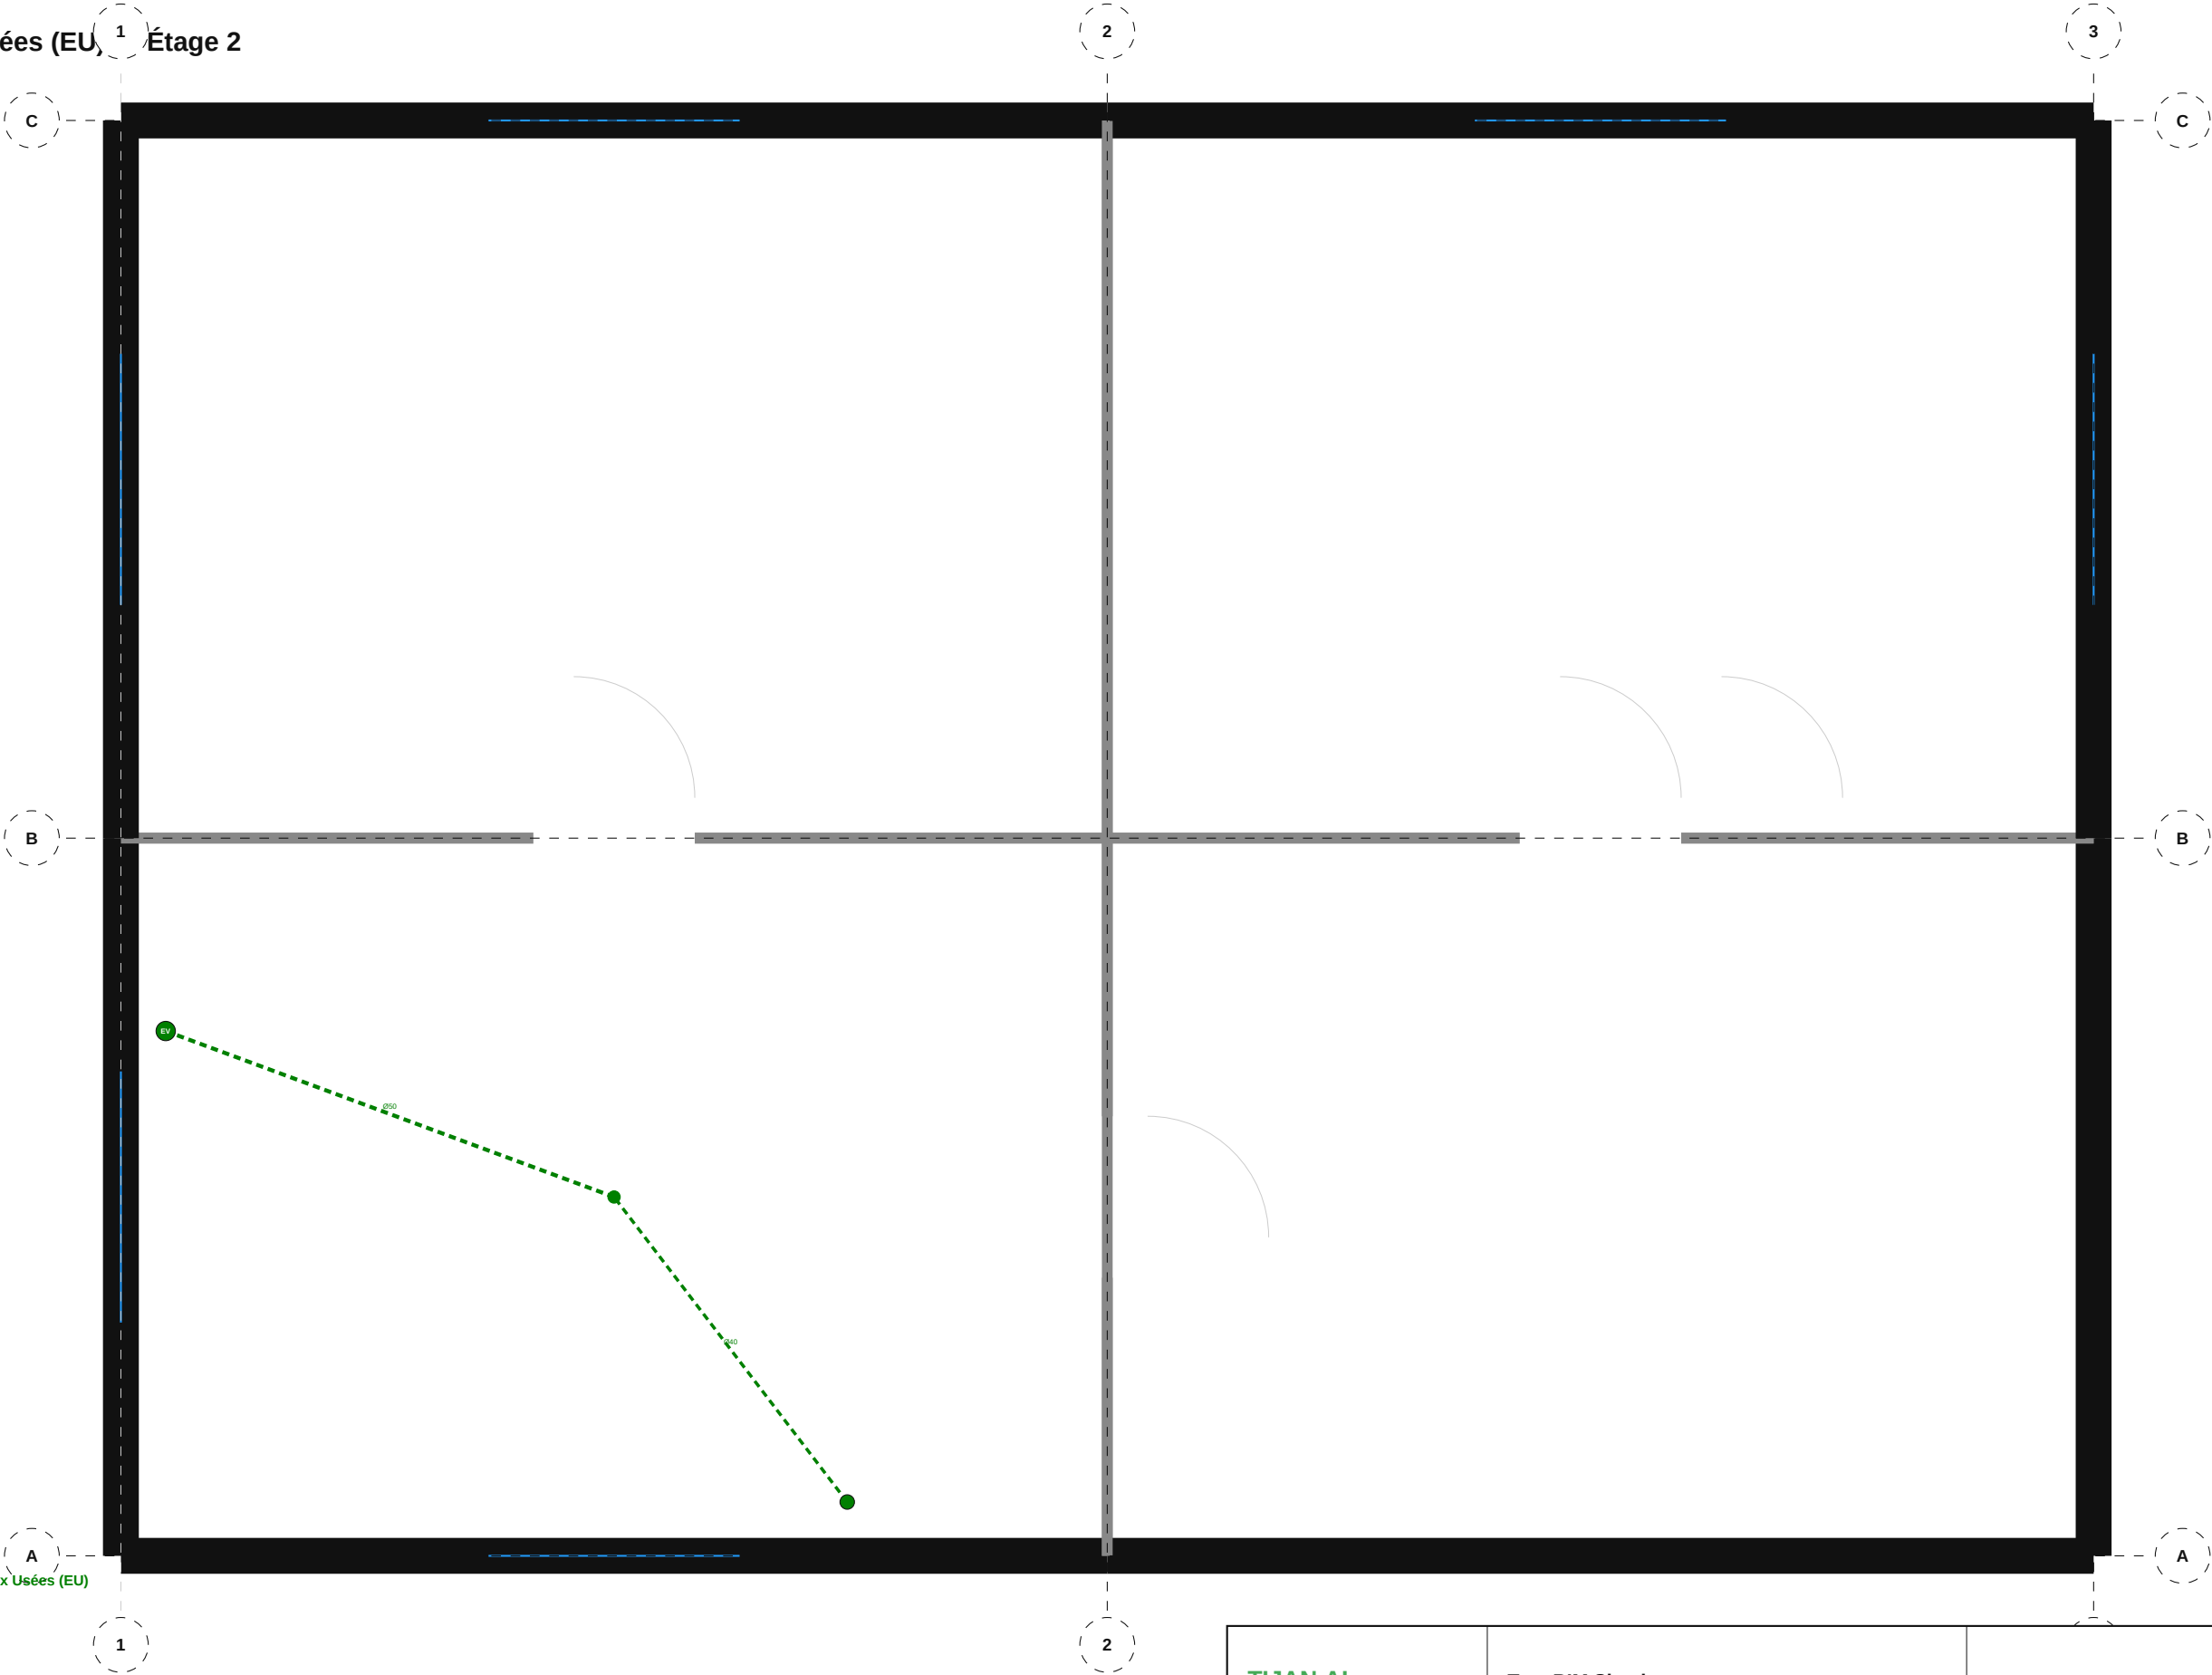

NOMENCLATURE — 410 PLU — Eaux Usées (EU)

- Évier cuisine: 1
- Lave-vaisselle: 1

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 17/45
	410 PLU — Eaux Usées (EU) — Étage 2	
Date: 06/05/2026	Réf: PLU	BIM vPLU-017 Phase: APD

ation (C₁)

A central carbon atom (C) is surrounded by four dashes representing valence electrons, arranged in a cross pattern (top, bottom, left, right).

2

3



A diagram showing a point source labeled 'B' at the center. Three concentric dashed circles represent the propagation of waves outwards from the source. Three orange arrows point from the left towards the source 'B', indicating the direction of wave travel.

A


1

2

A

- Split climatiseur: 3

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 18/45
	413 HVC — Climatisation (CLIM) — RDC	
Date: 06/05/2026	Réf: HVC	BIM vHVC-018 Phase: APD

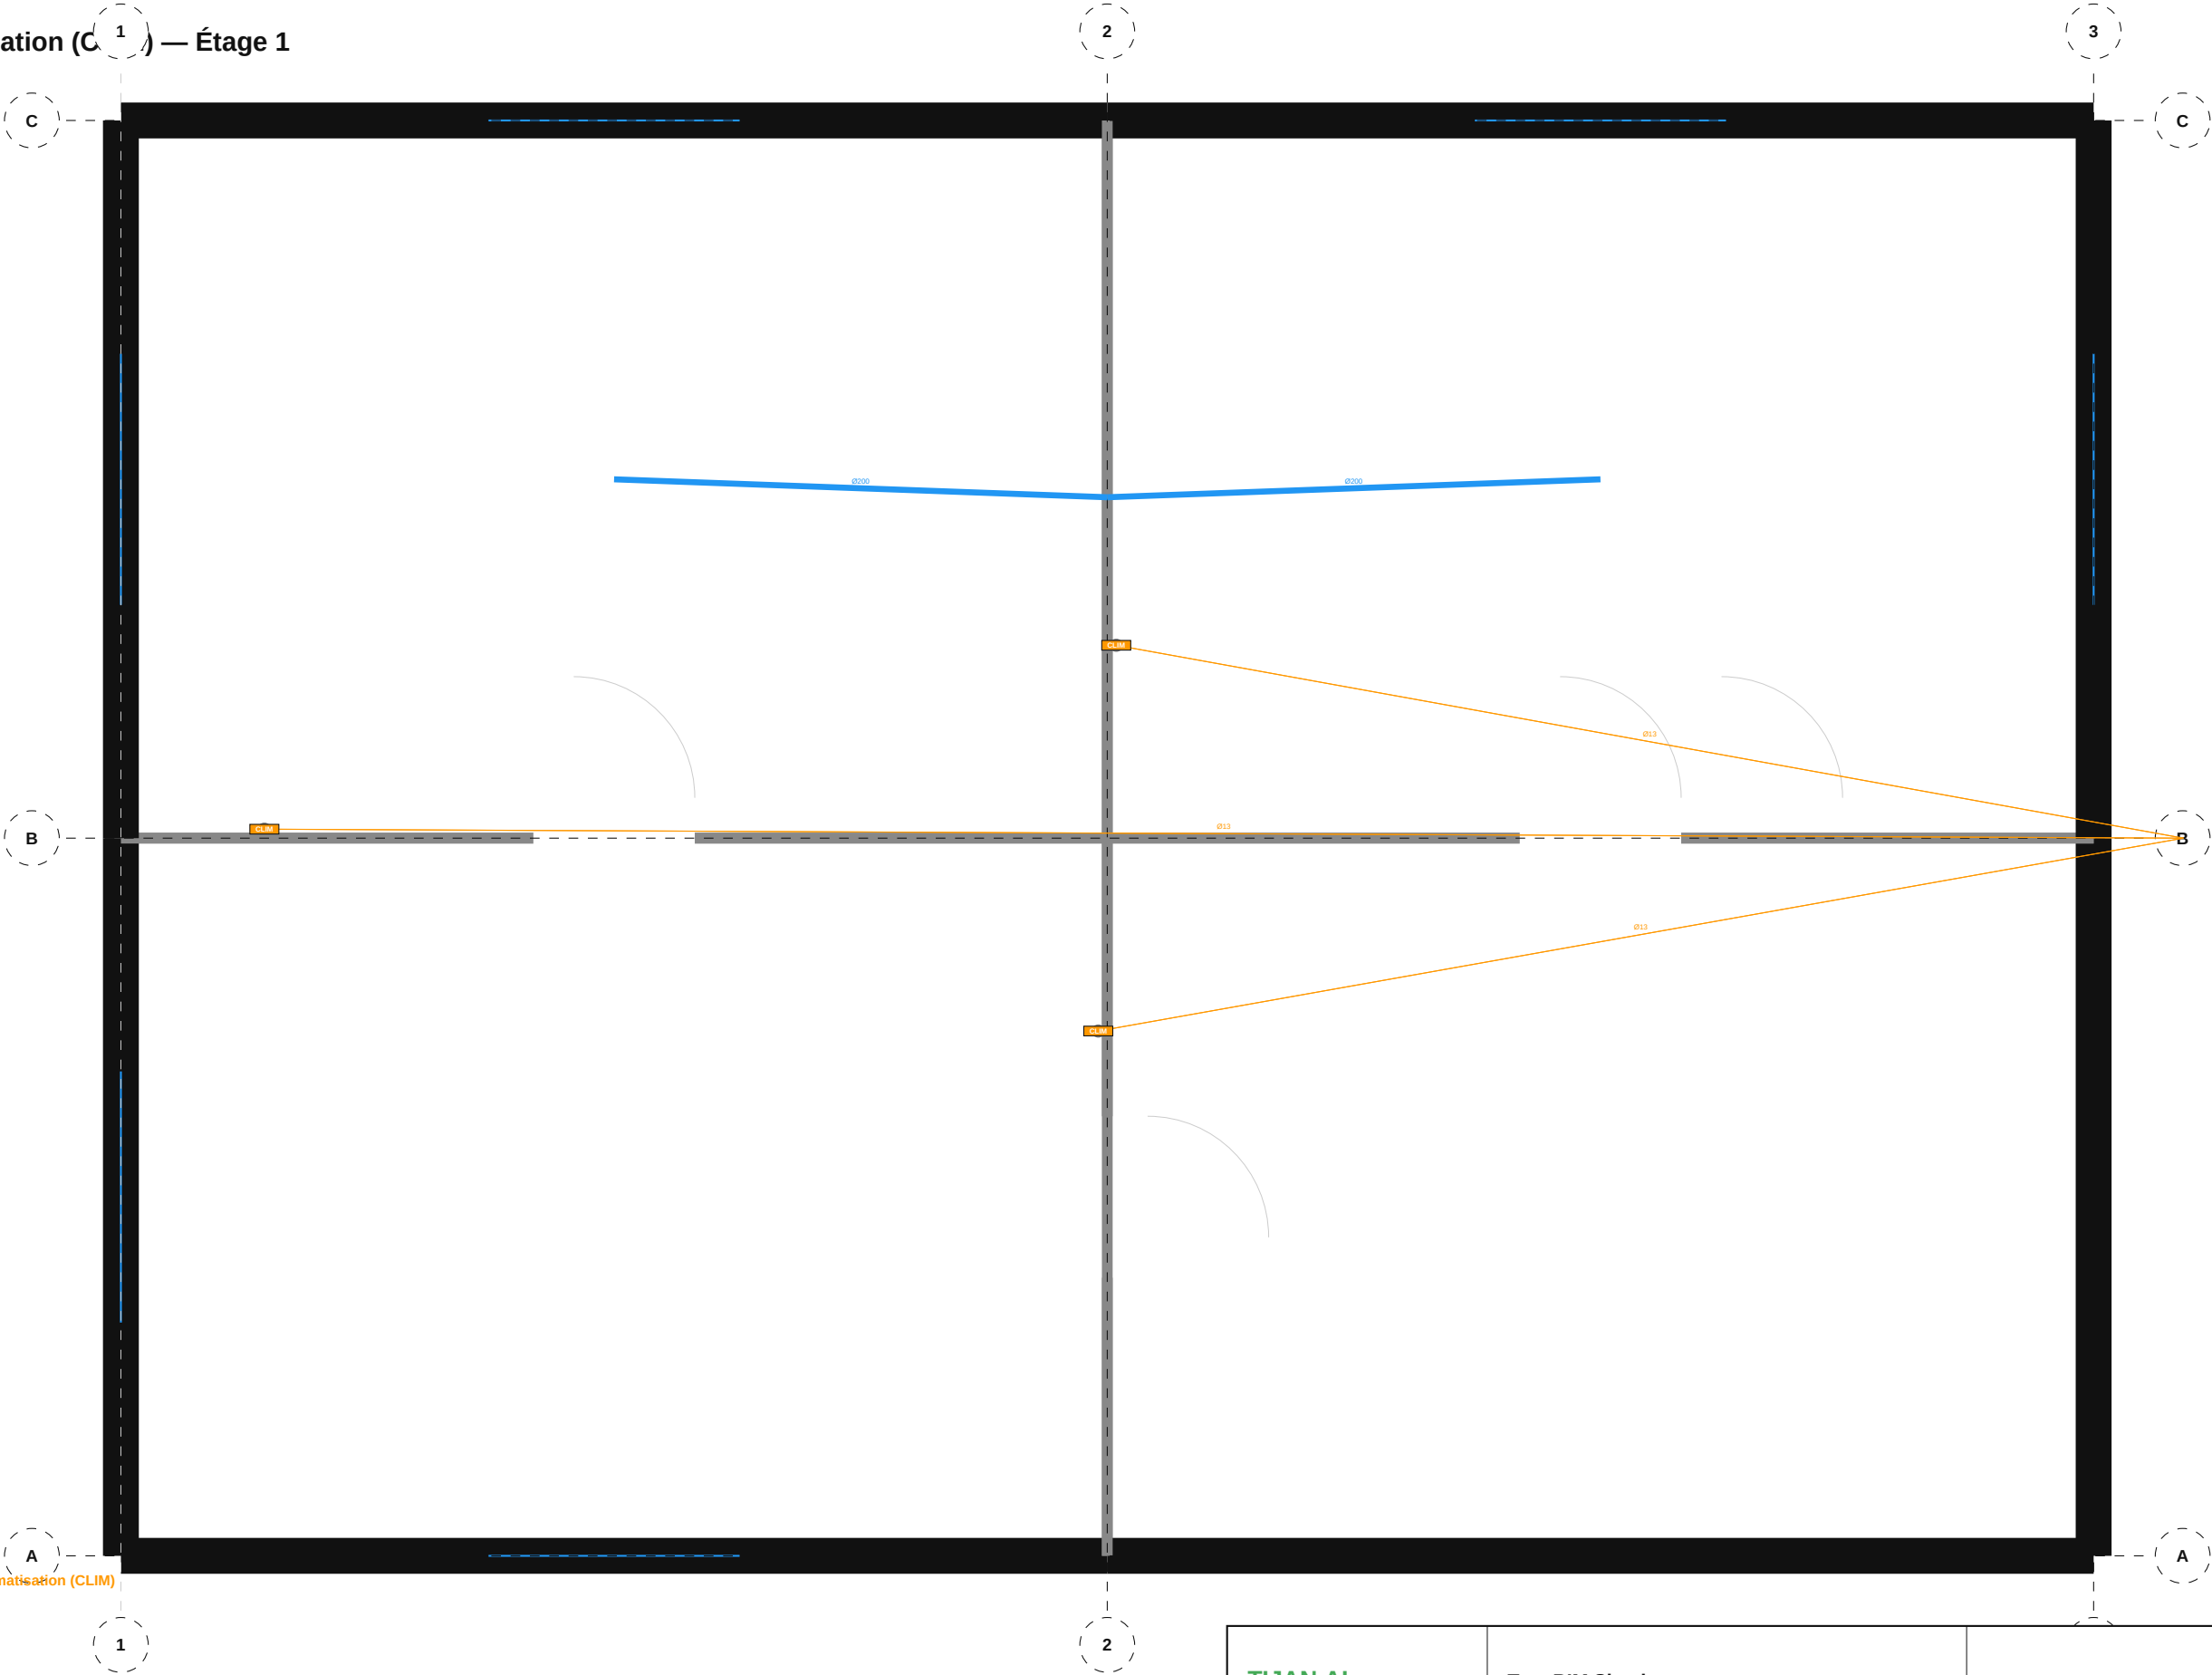


NOMENCLATURE — 413 HVC — Climatisation (CLIM)

• Split climatiseur: 3

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 19/45
	413 HVC — Climatisation (CLIM) — Étage 1	
Date: 06/05/2026	Réf: HVC	BIM vHVC-019 Phase: APD

413 HVC — Climatisation (CLIM) — Étage 2

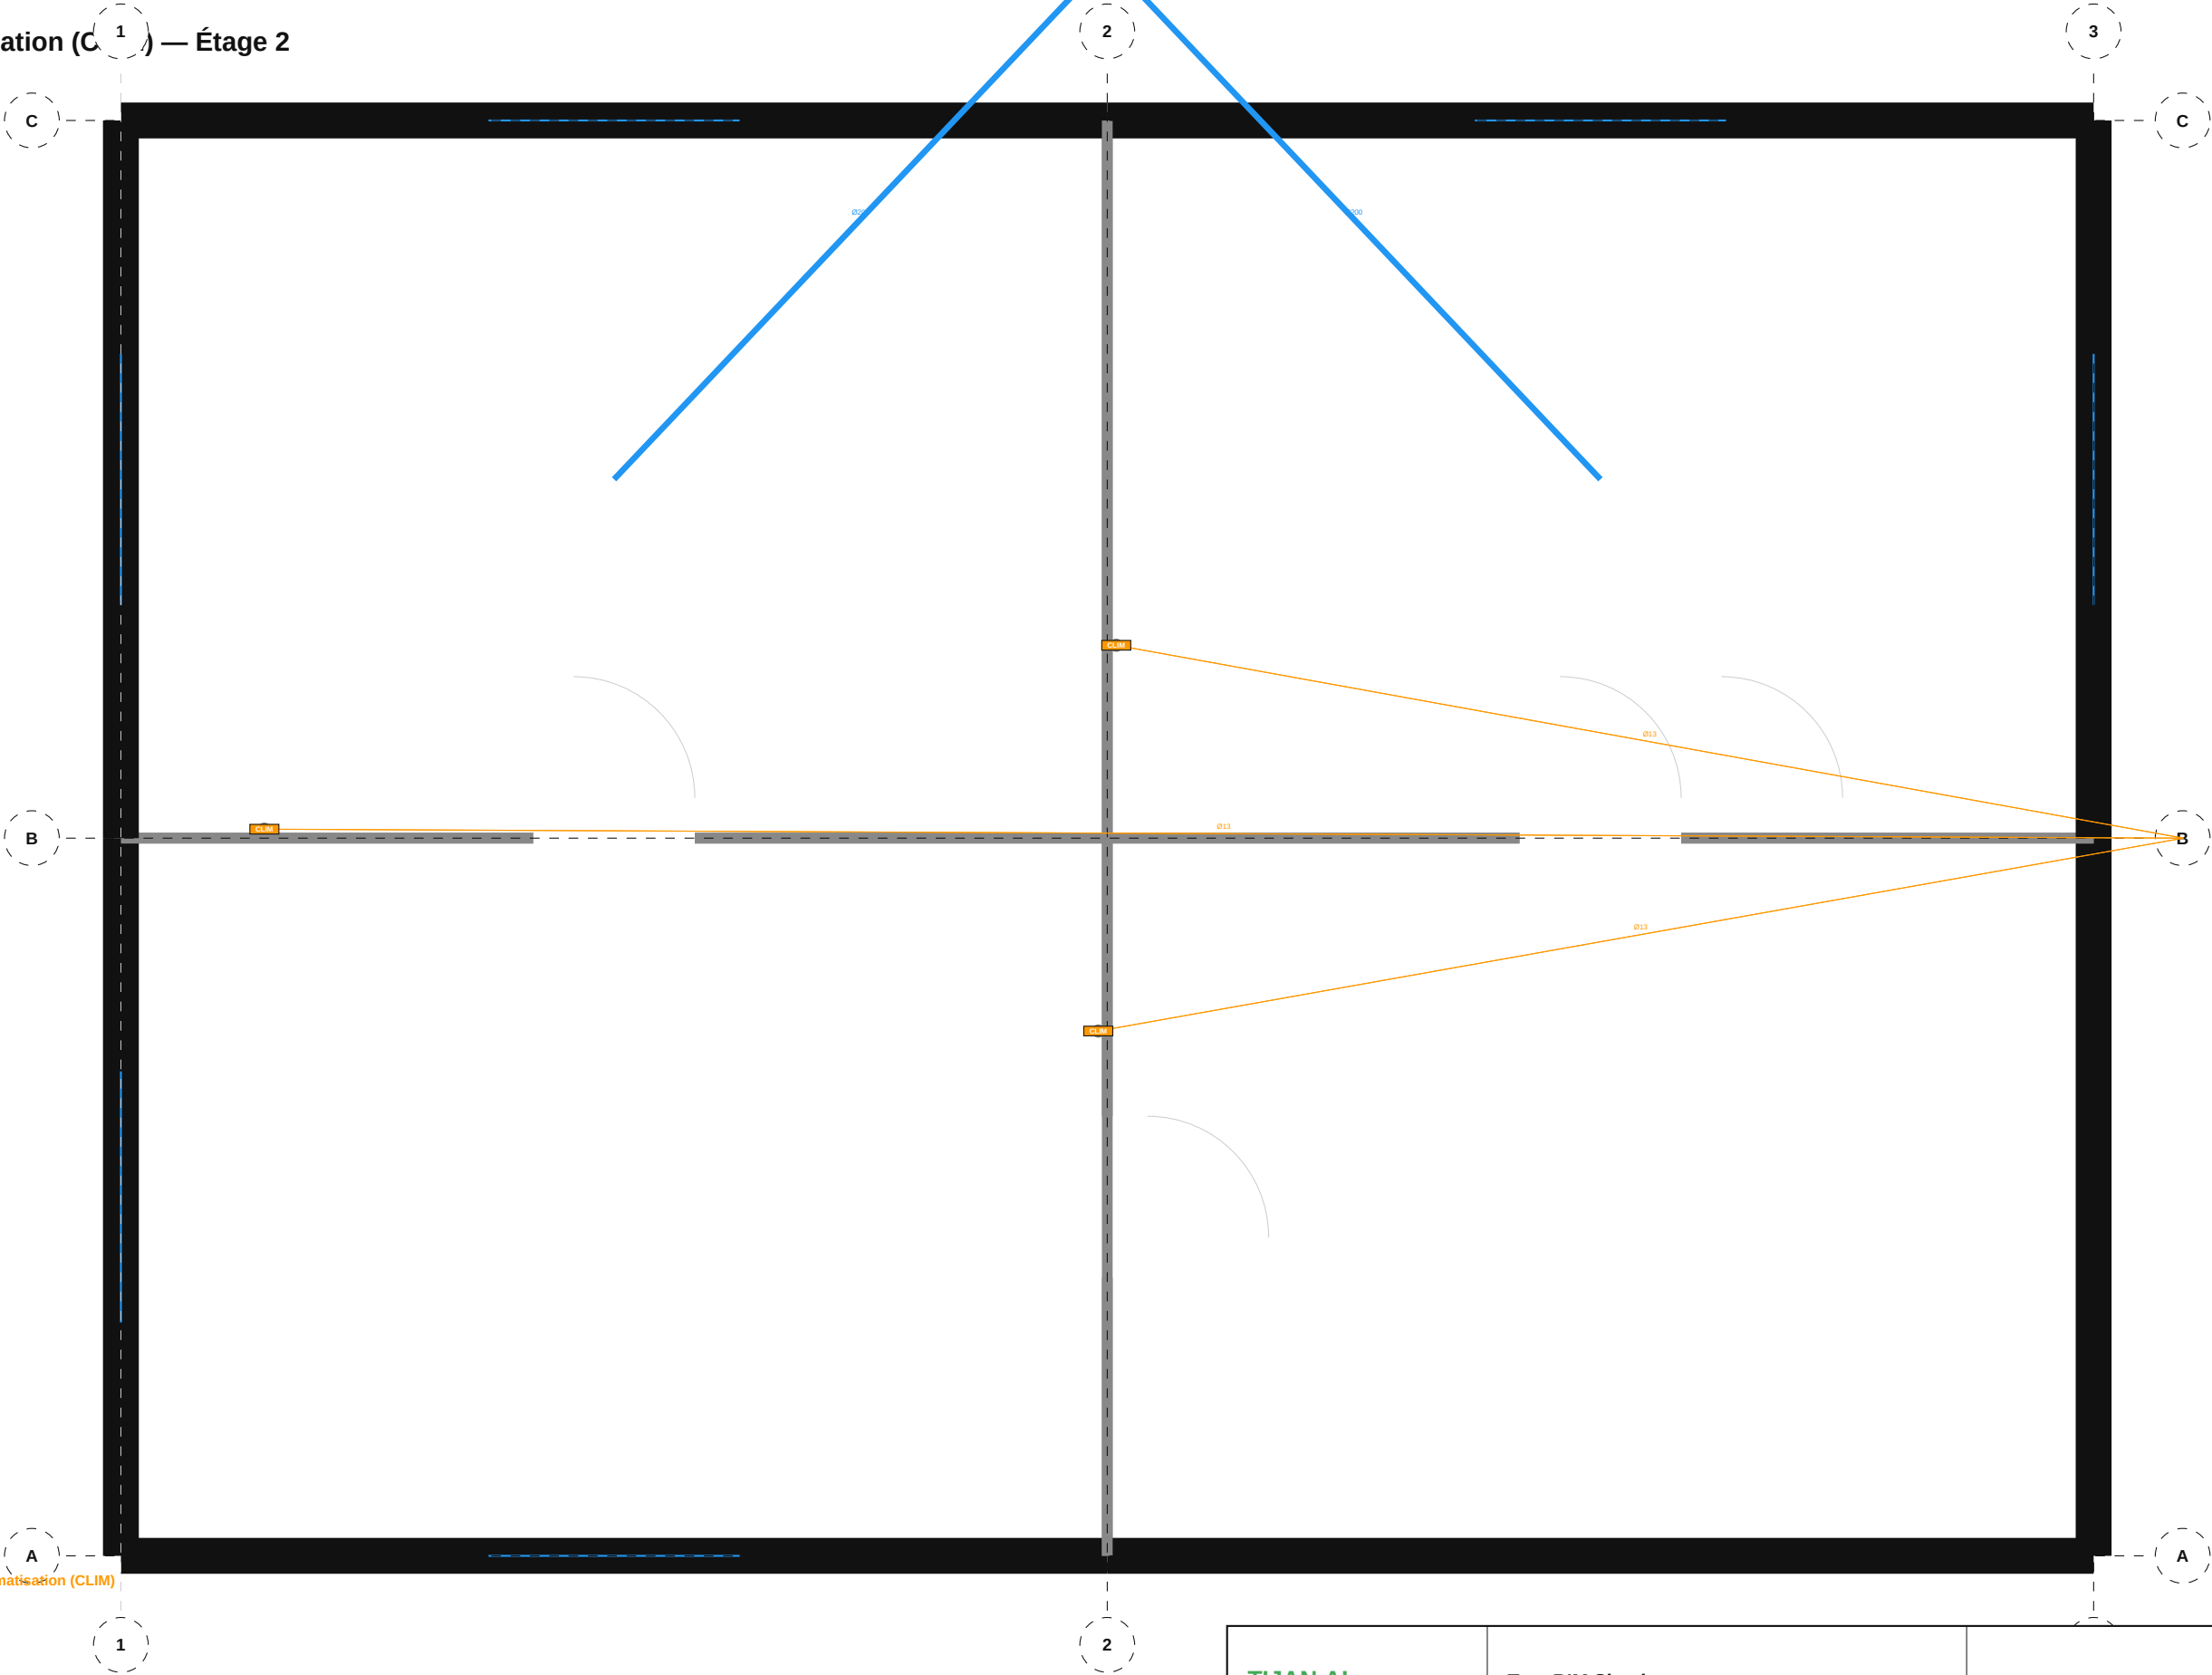

NOMENCLATURE — 413 HVC — Climatisation (CLIM)

• Split climatiseur: 3

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 20/45
	413 HVC — Climatisation (CLIM) — Étage 2	
Date: 06/05/2026	Réf: HVC	BIM vHVC-020 Phase: APD

3

C

B


A

2

- Grille soufflage: 2
- Hotte aspirante: 1
- Bouche VMC extraction: 1

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 21/45
	413 HVC — Ventilation (VMC) — RDC	
Date: 06/05/2026	Réf: HVC	BIM vHVC-021 Phase: APD

413 HVC — Ventilation (VMC) — Étage 1

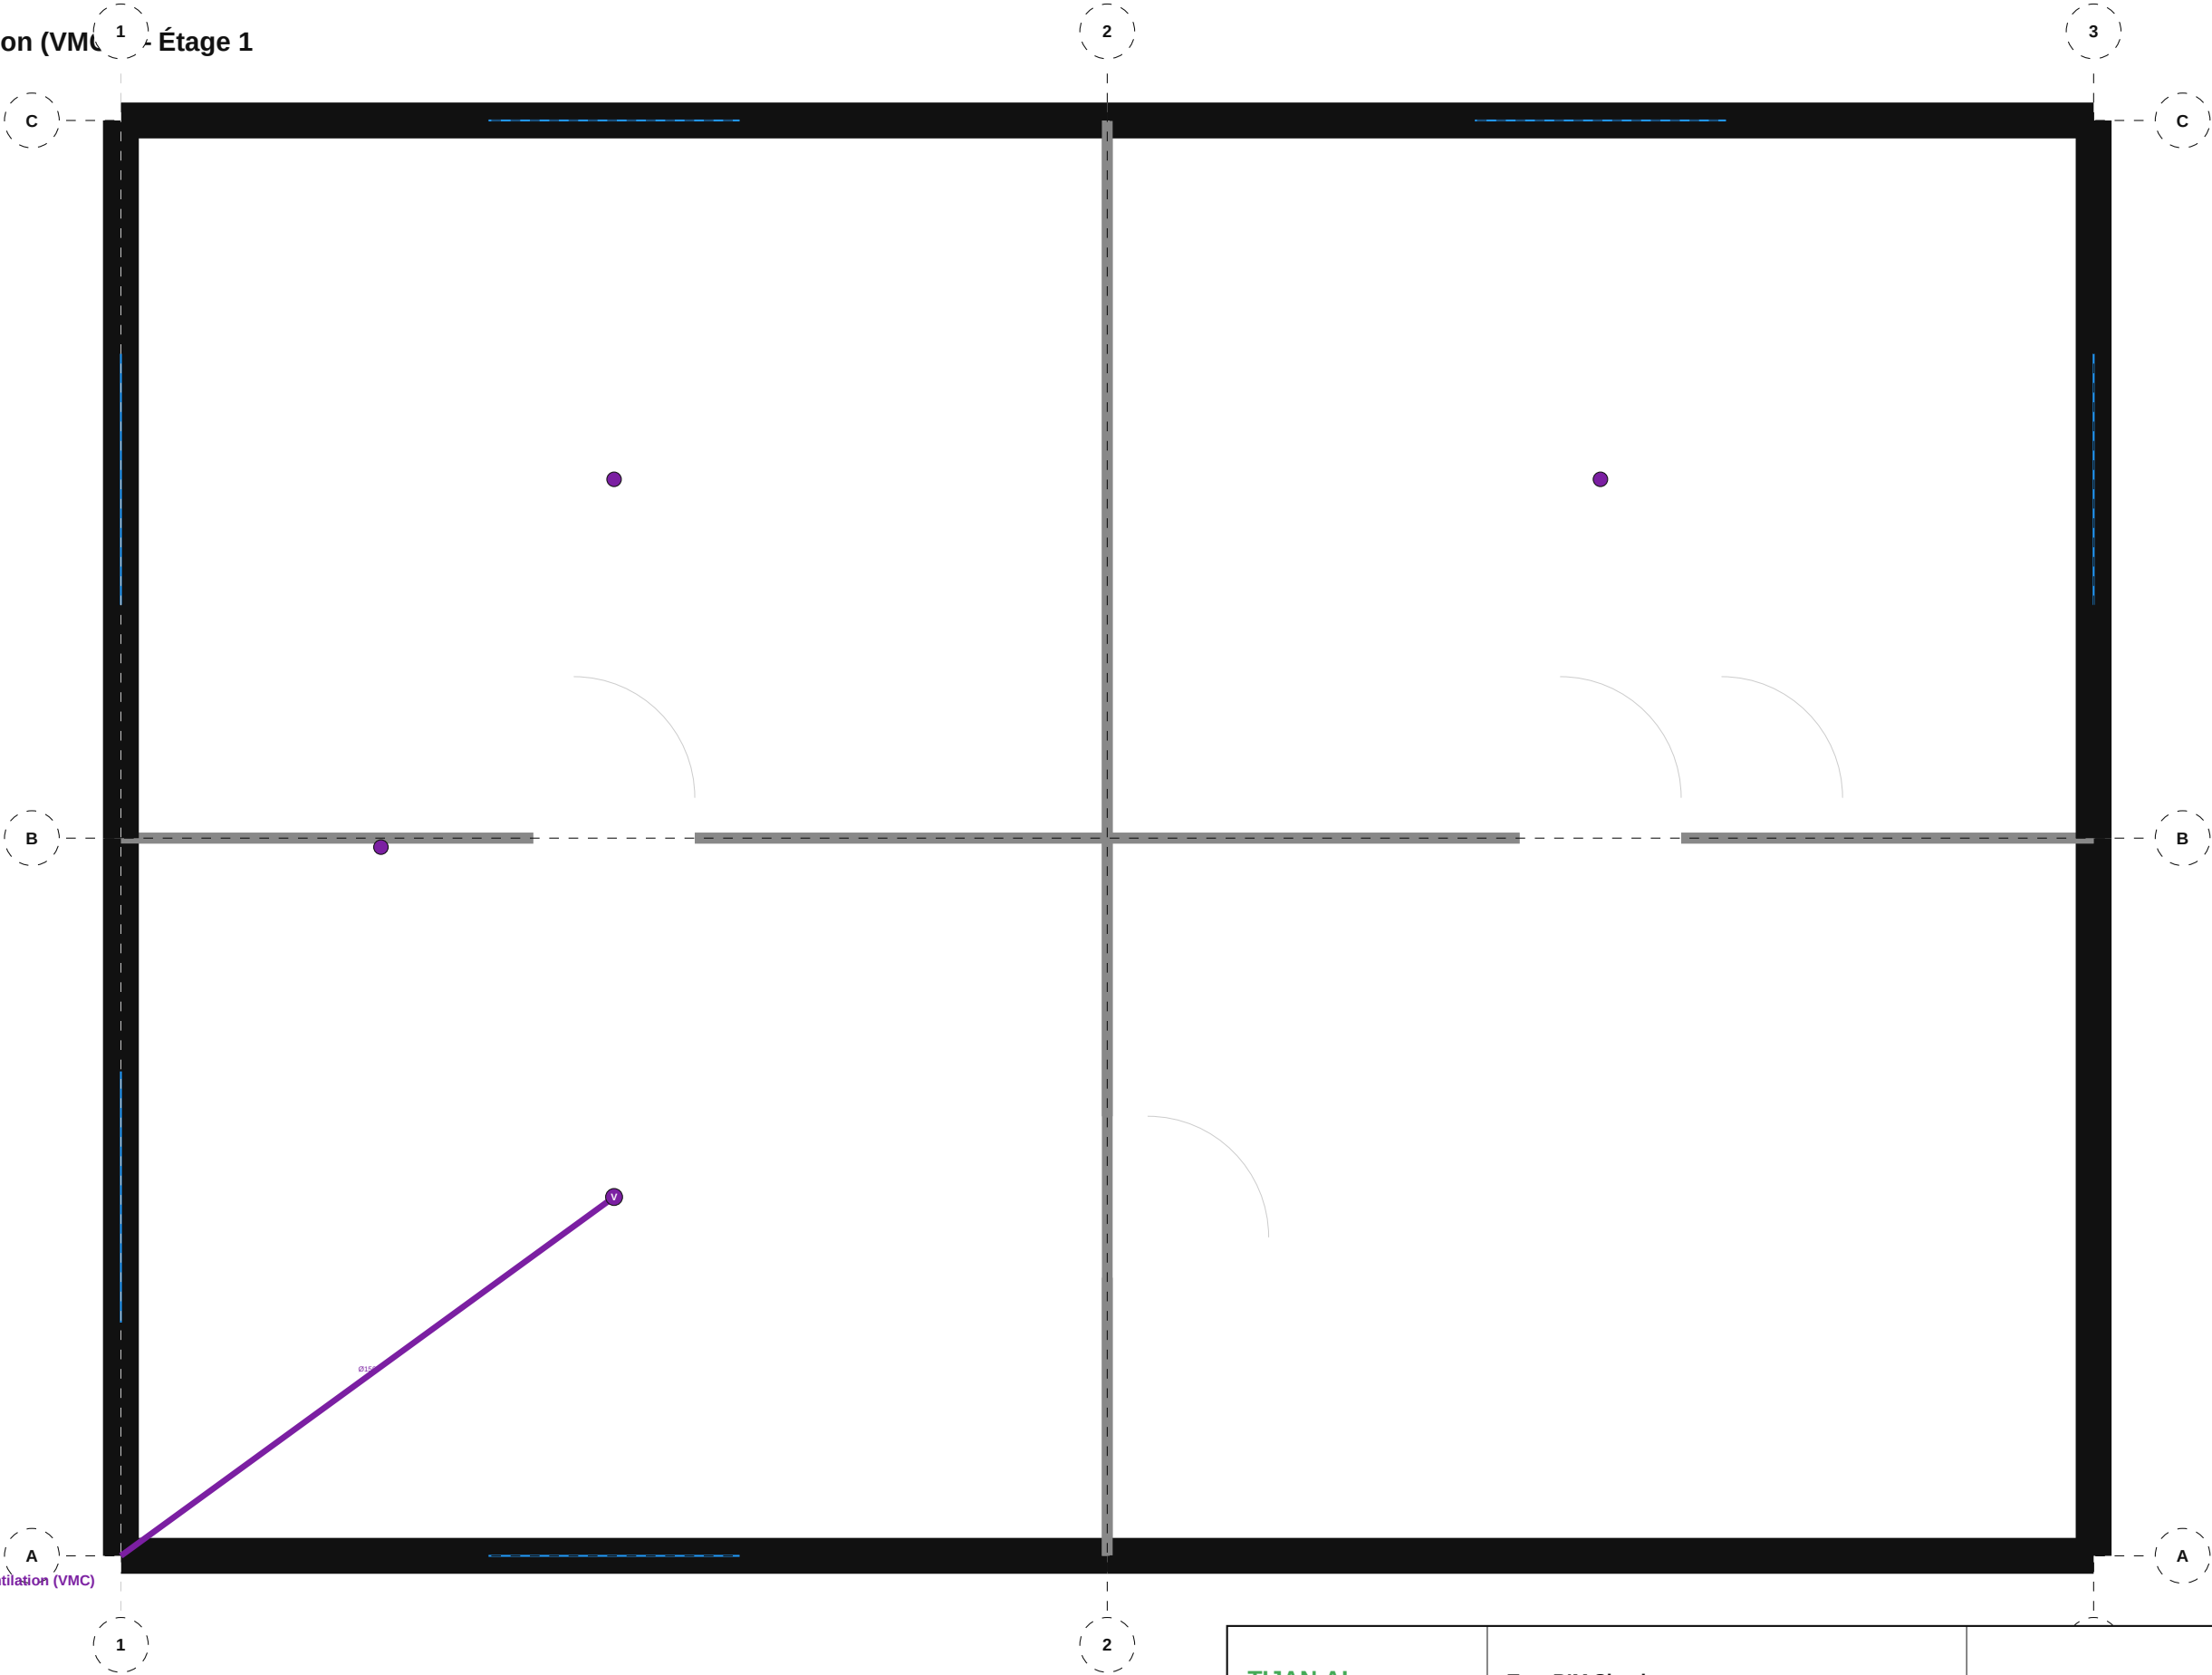

NOMENCLATURE — 413 HVC — Ventilation (VMC)

- Grille soufflage: 2
- Hotte aspirante: 1
- Bouche VMC extraction: 1

TIJAN AI

Bureau d'Études Automatisé

Test BIM Simple

Dakar, Senegal

Éch: 1/100

Pl. 22/45

413 HVC — Ventilation (VMC) — Étage 1

Date: 06/05/2026

Réf: HVC

BIM vHVC-022

Phase: APD

3

C


B

A

2


- Grille soufflage: 2
- Hotte aspirante: 1
- Bouche VMC extraction: 1

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 23/45
	413 HVC — Ventilation (VMC) — Étage 2	
Date: 06/05/2026	Réf: HVC	BIM vHVC-023 Phase: APD

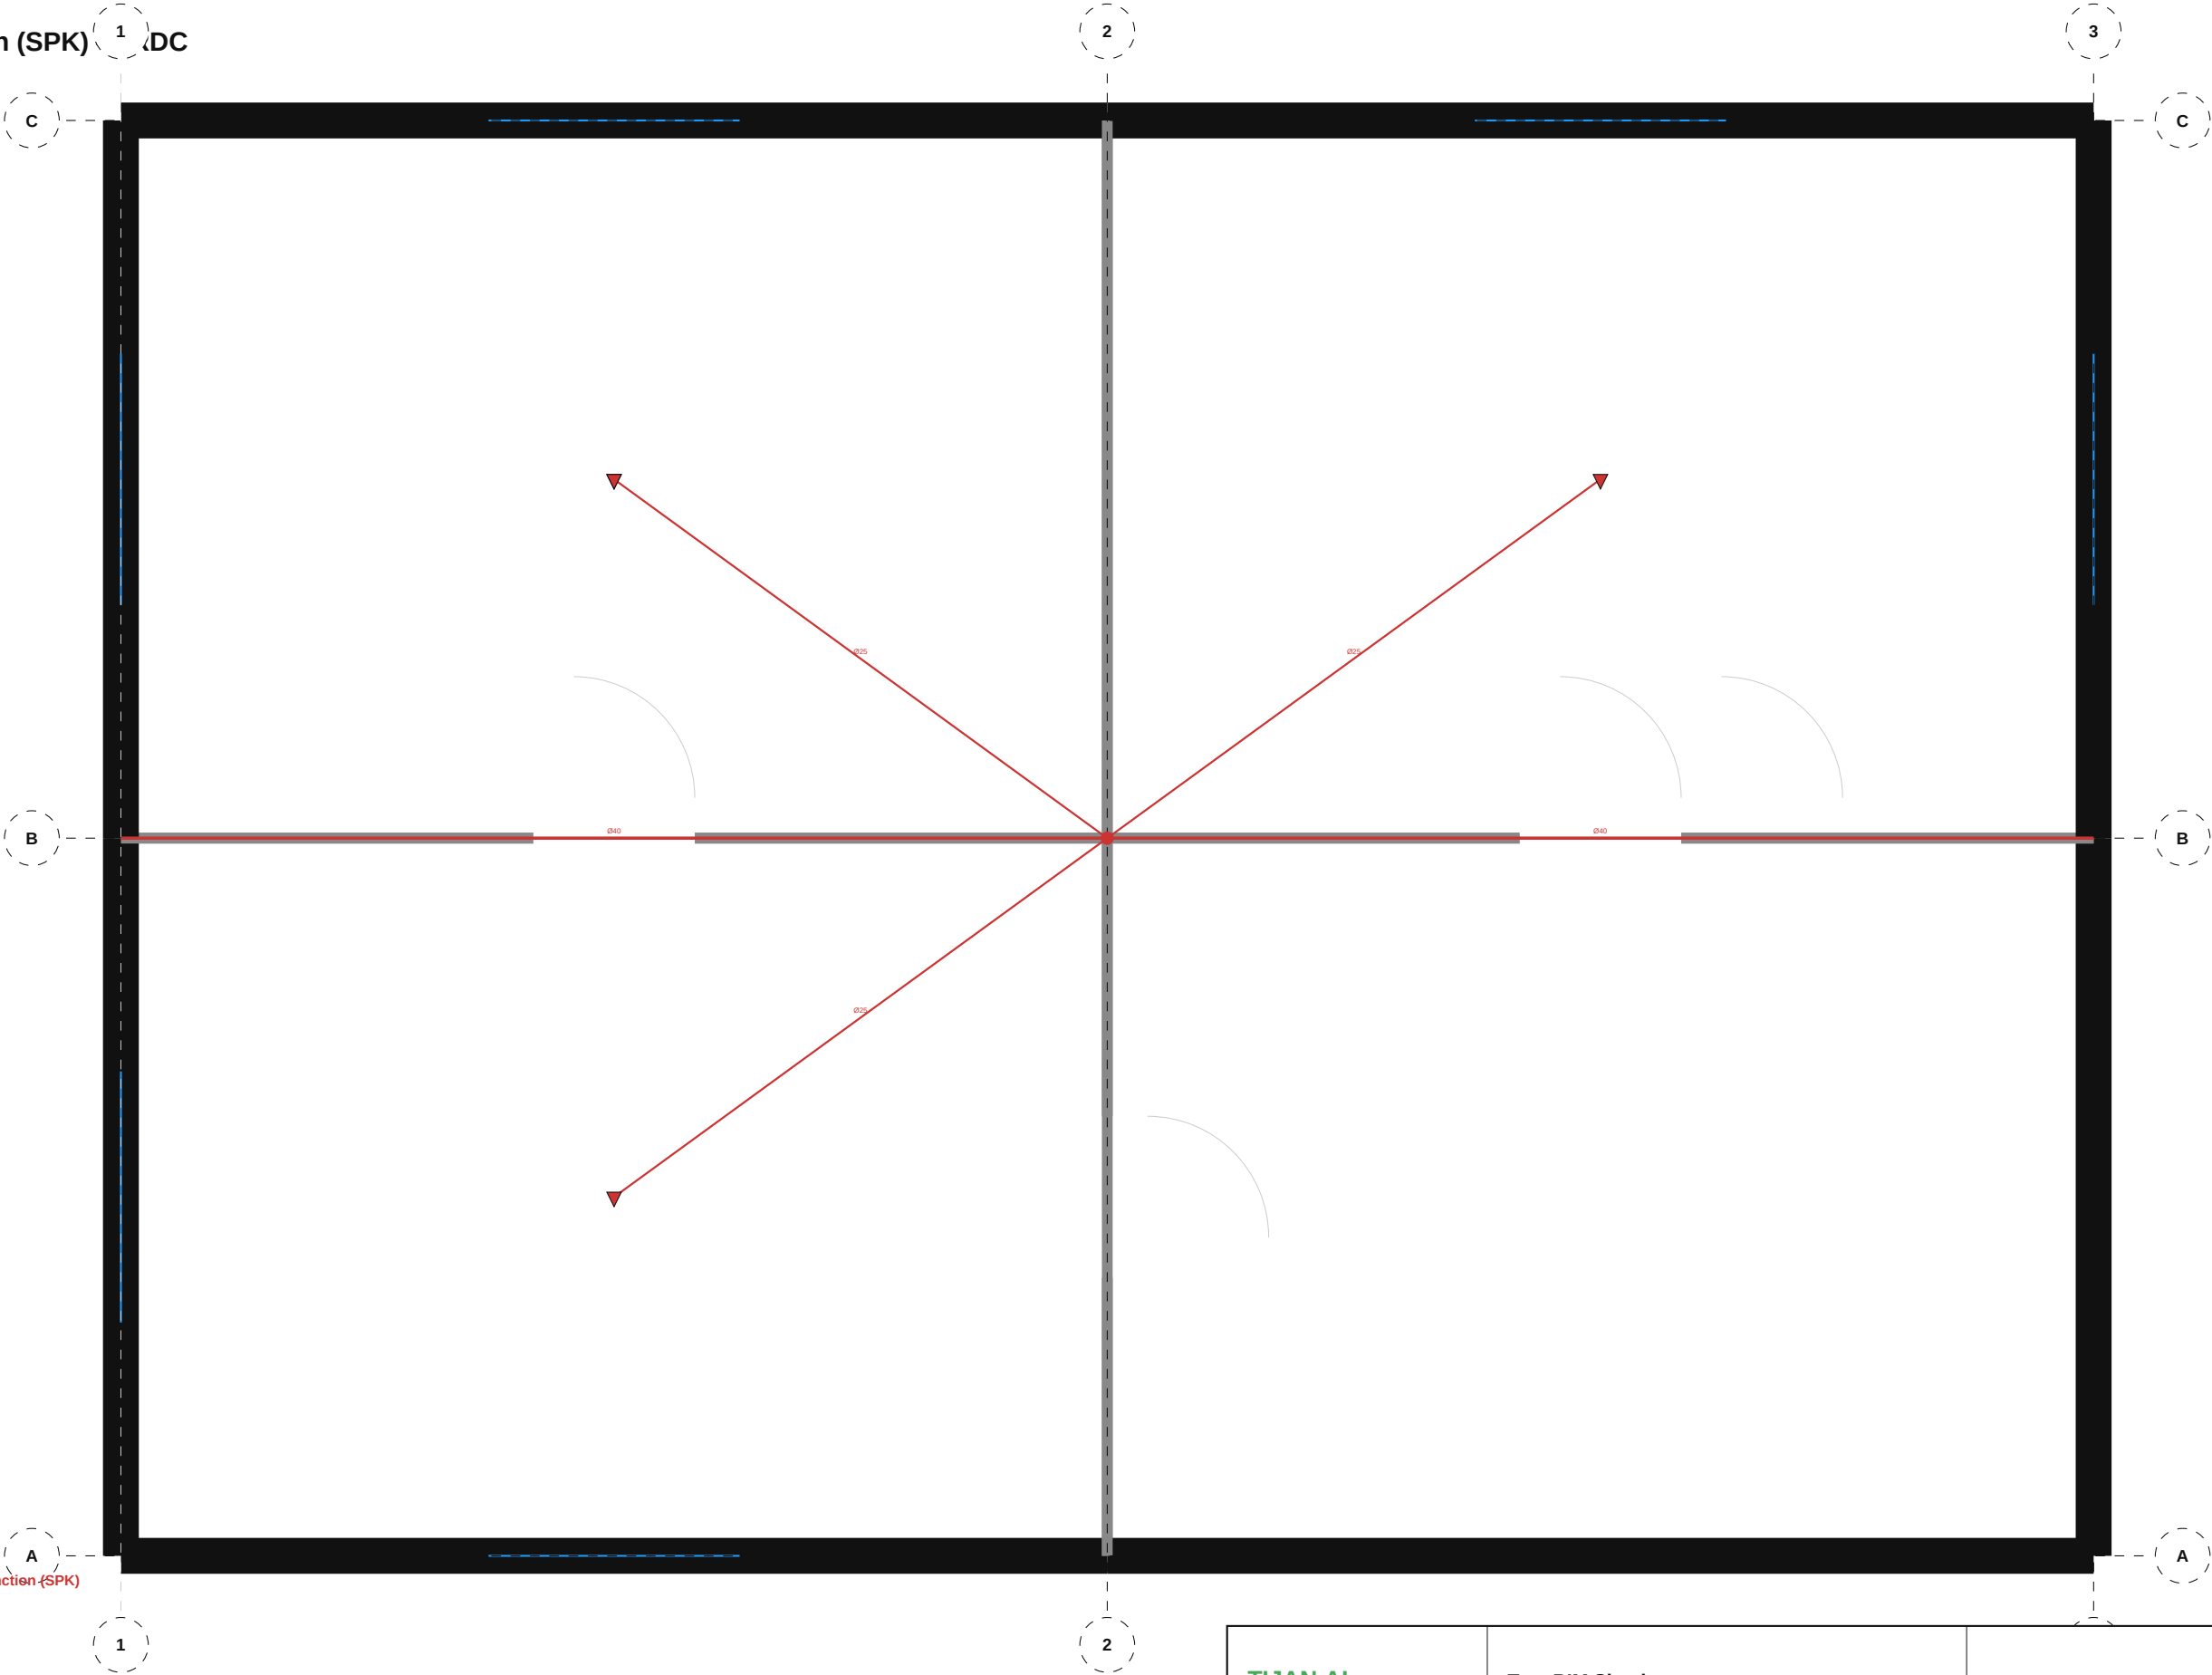


NOMENCLATURE — 400 FIF — Extinction (SPK)
• Sprinkler: 4

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 24/45
	400 FIF — Extinction (SPK) — RDC	
Date: 06/05/2026	Réf: FIF	BIM vFIF-024 Phase: APD

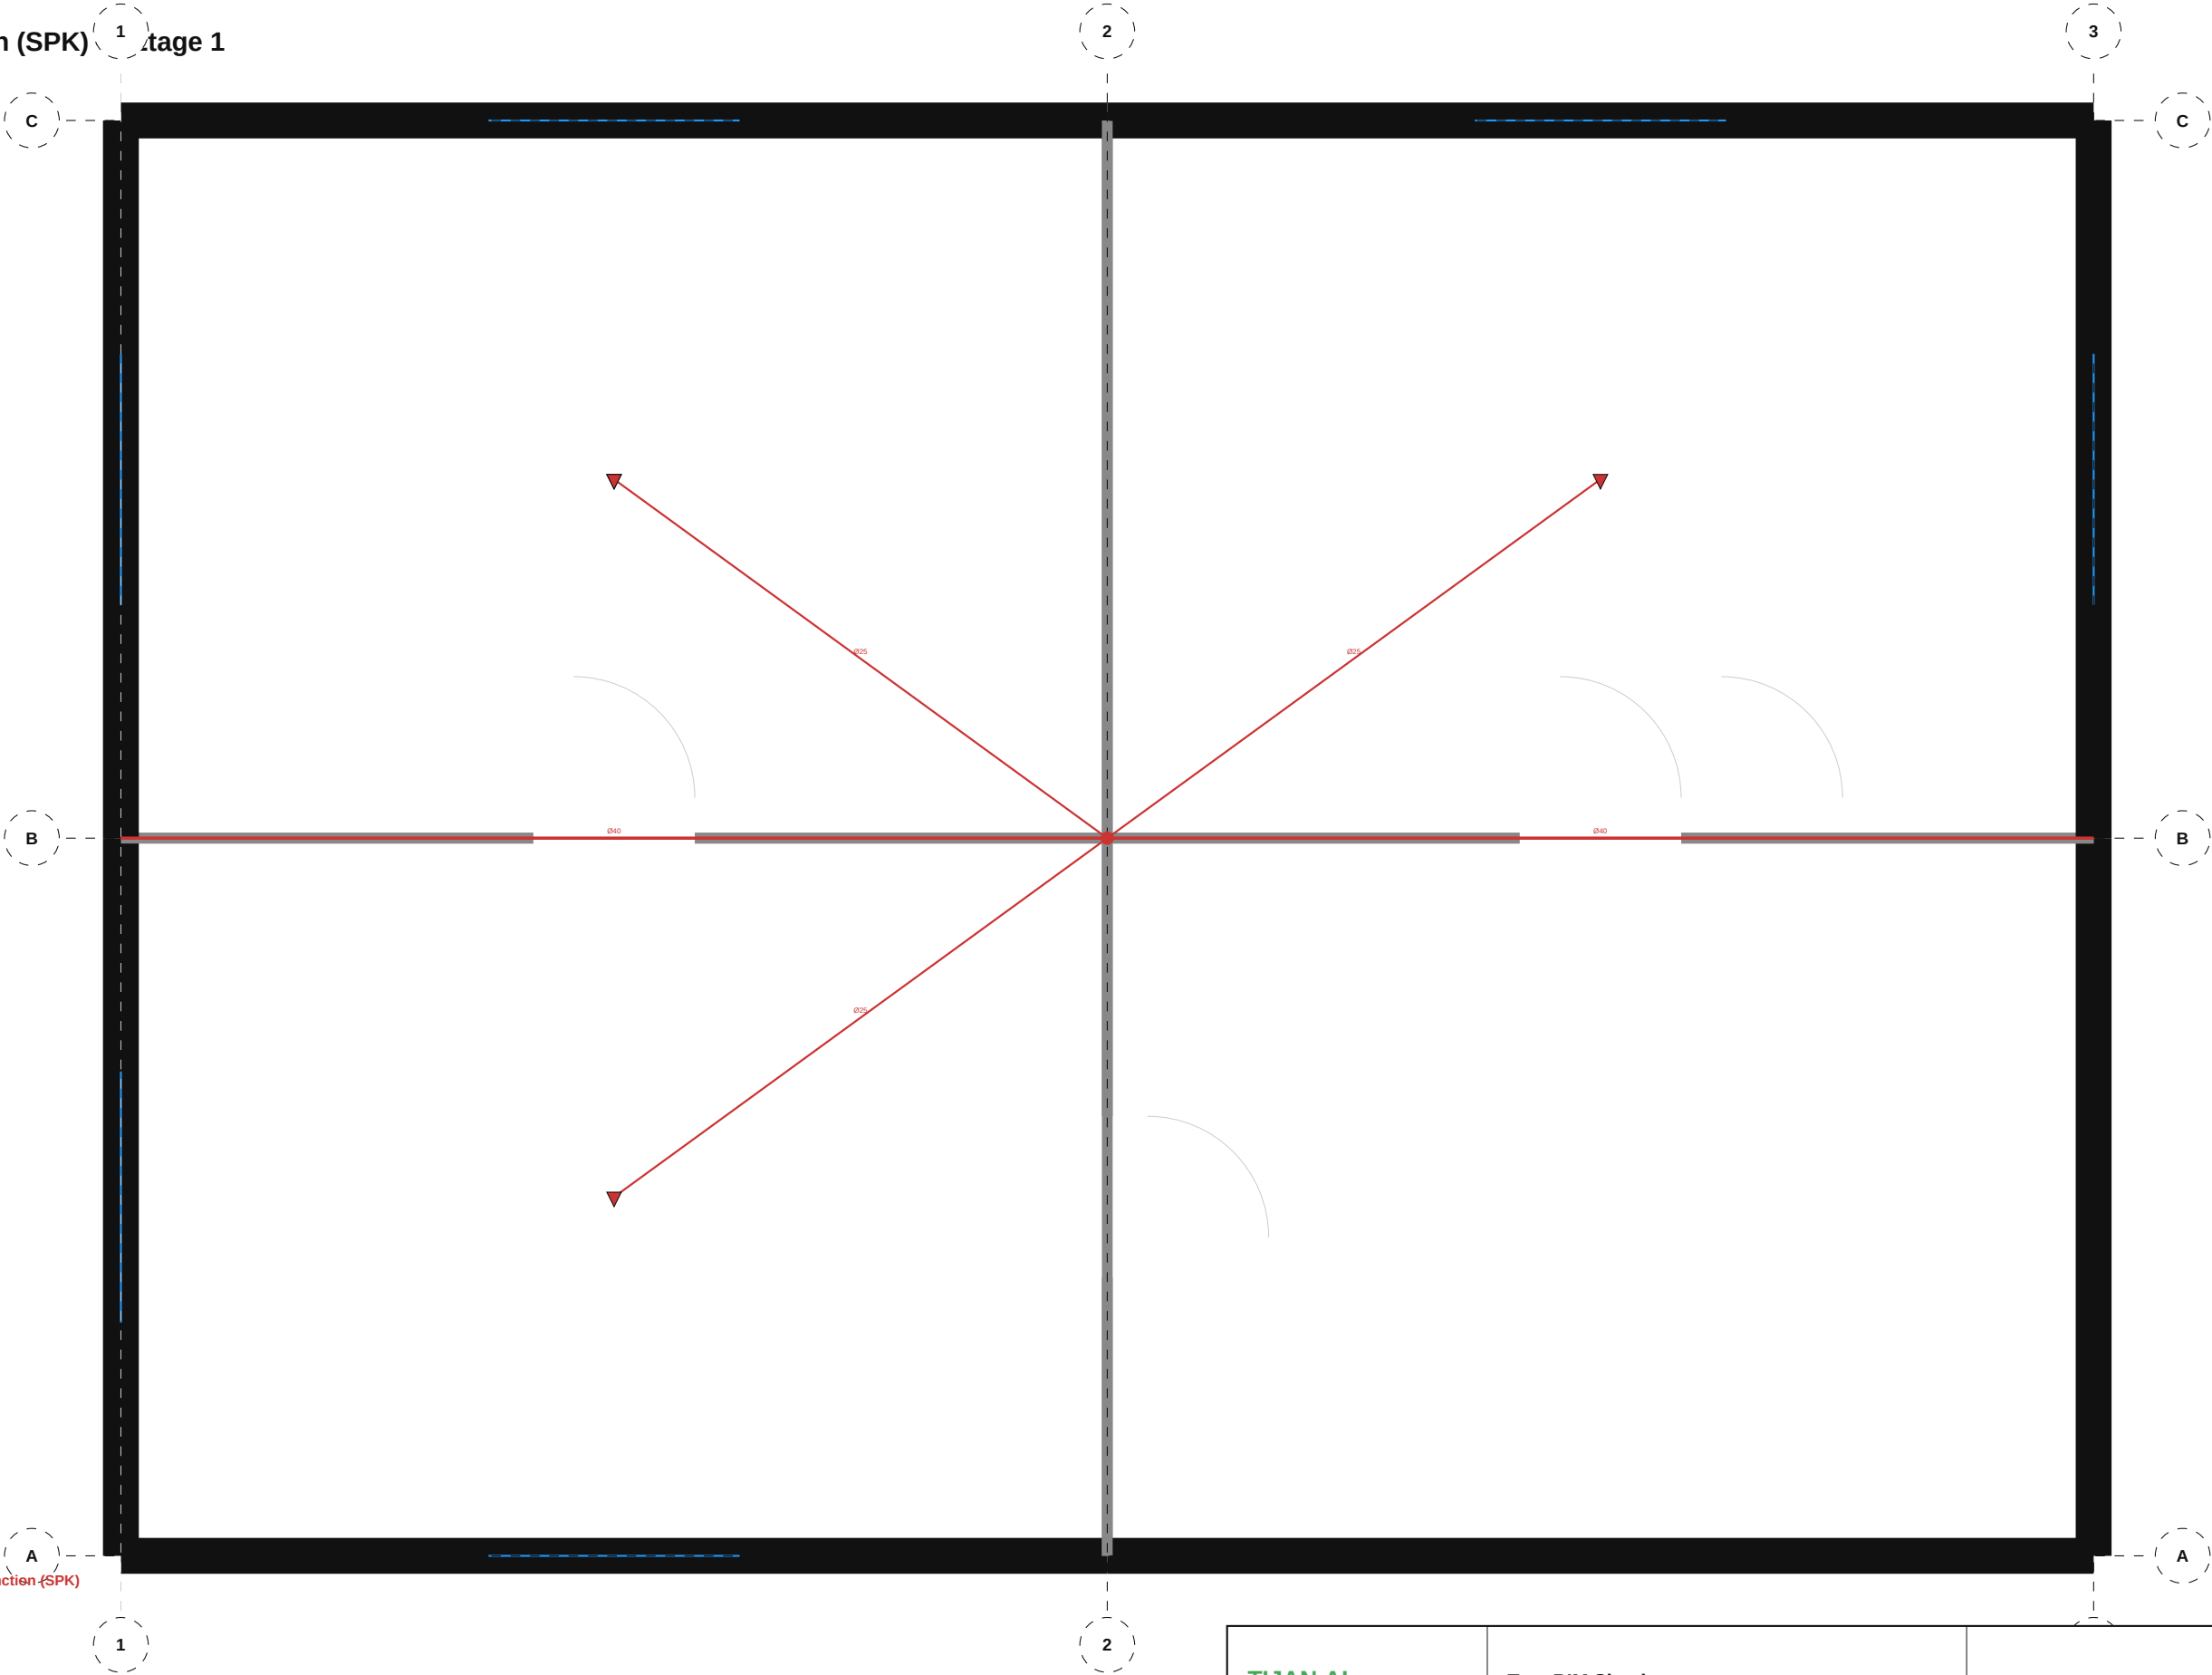


NOMENCLATURE — 400 FIF — Extinction (SPK)
• Sprinkler: 4

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 25/45
	400 FIF — Extinction (SPK) — Étape 1	
Date: 06/05/2026	Réf: FIF	BIM vFIF-025 Phase: APD

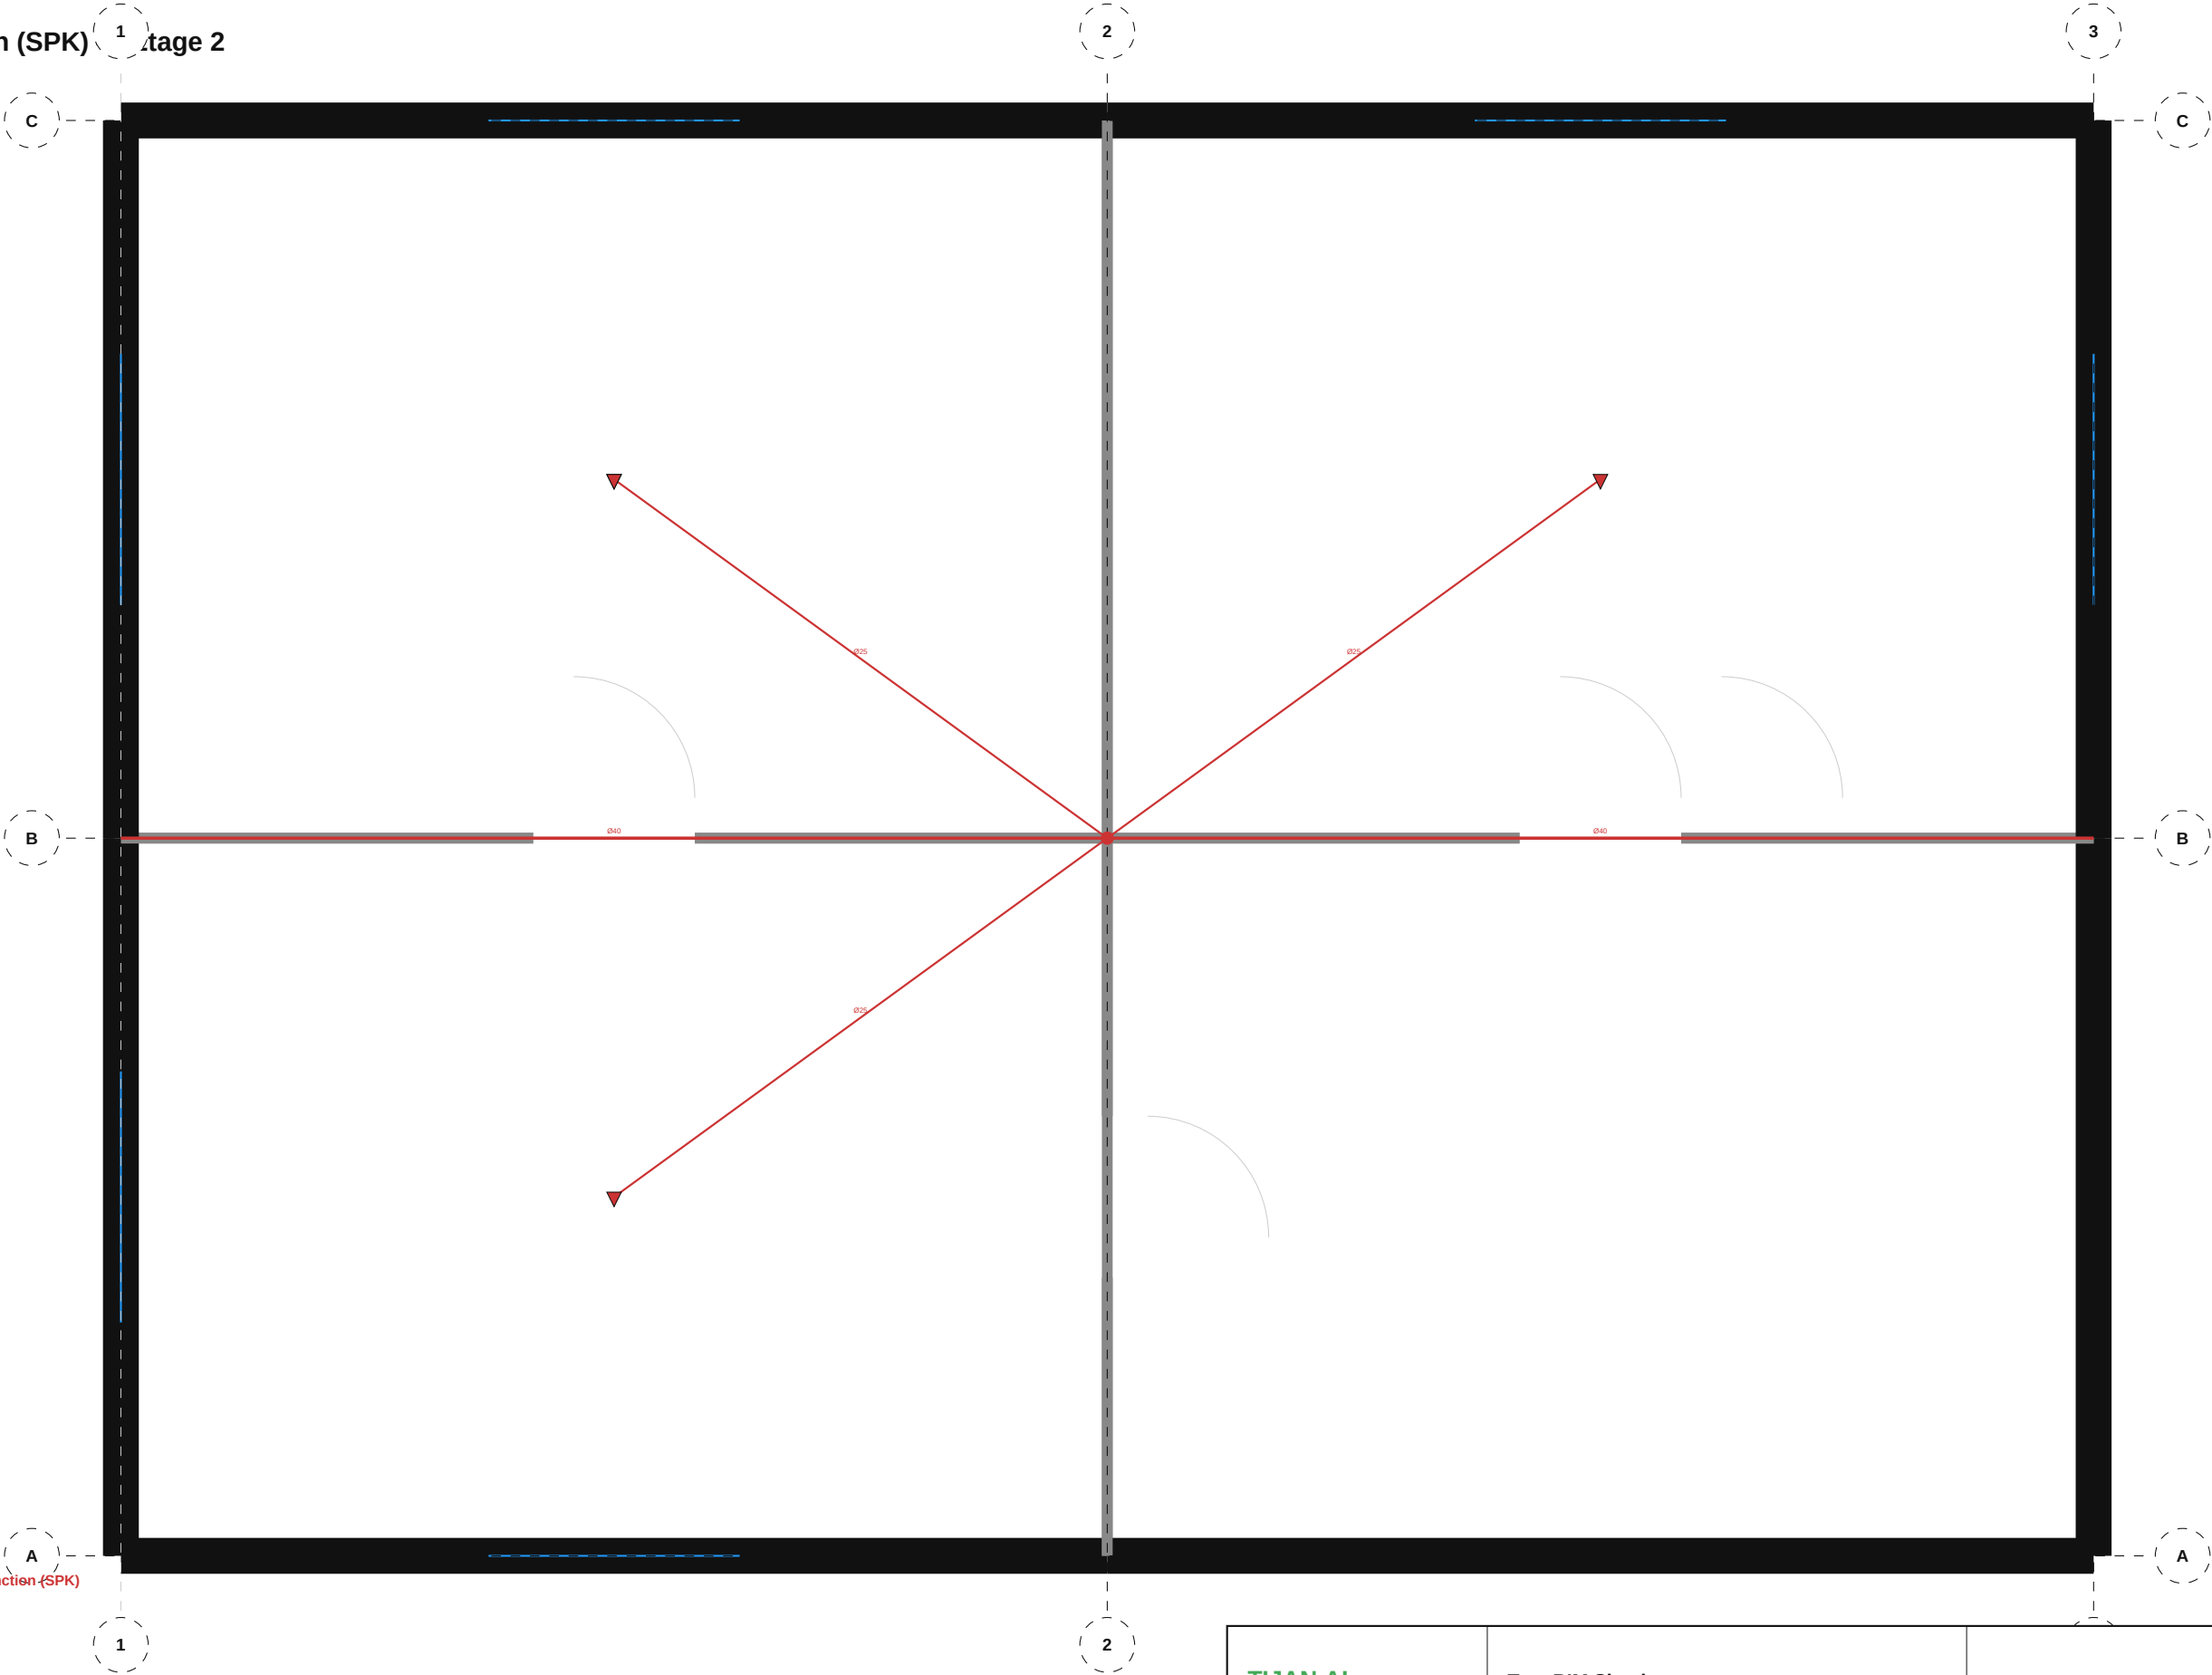

NOMENCLATURE — 400 FIF — Extinction (SPK)
• Sprinkler: 4


TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 26/45
	400 FIF — Extinction (SPK) — Étage 2	
Date: 06/05/2026	Réf: FIF	BIM vFIF-026 Phase: APD

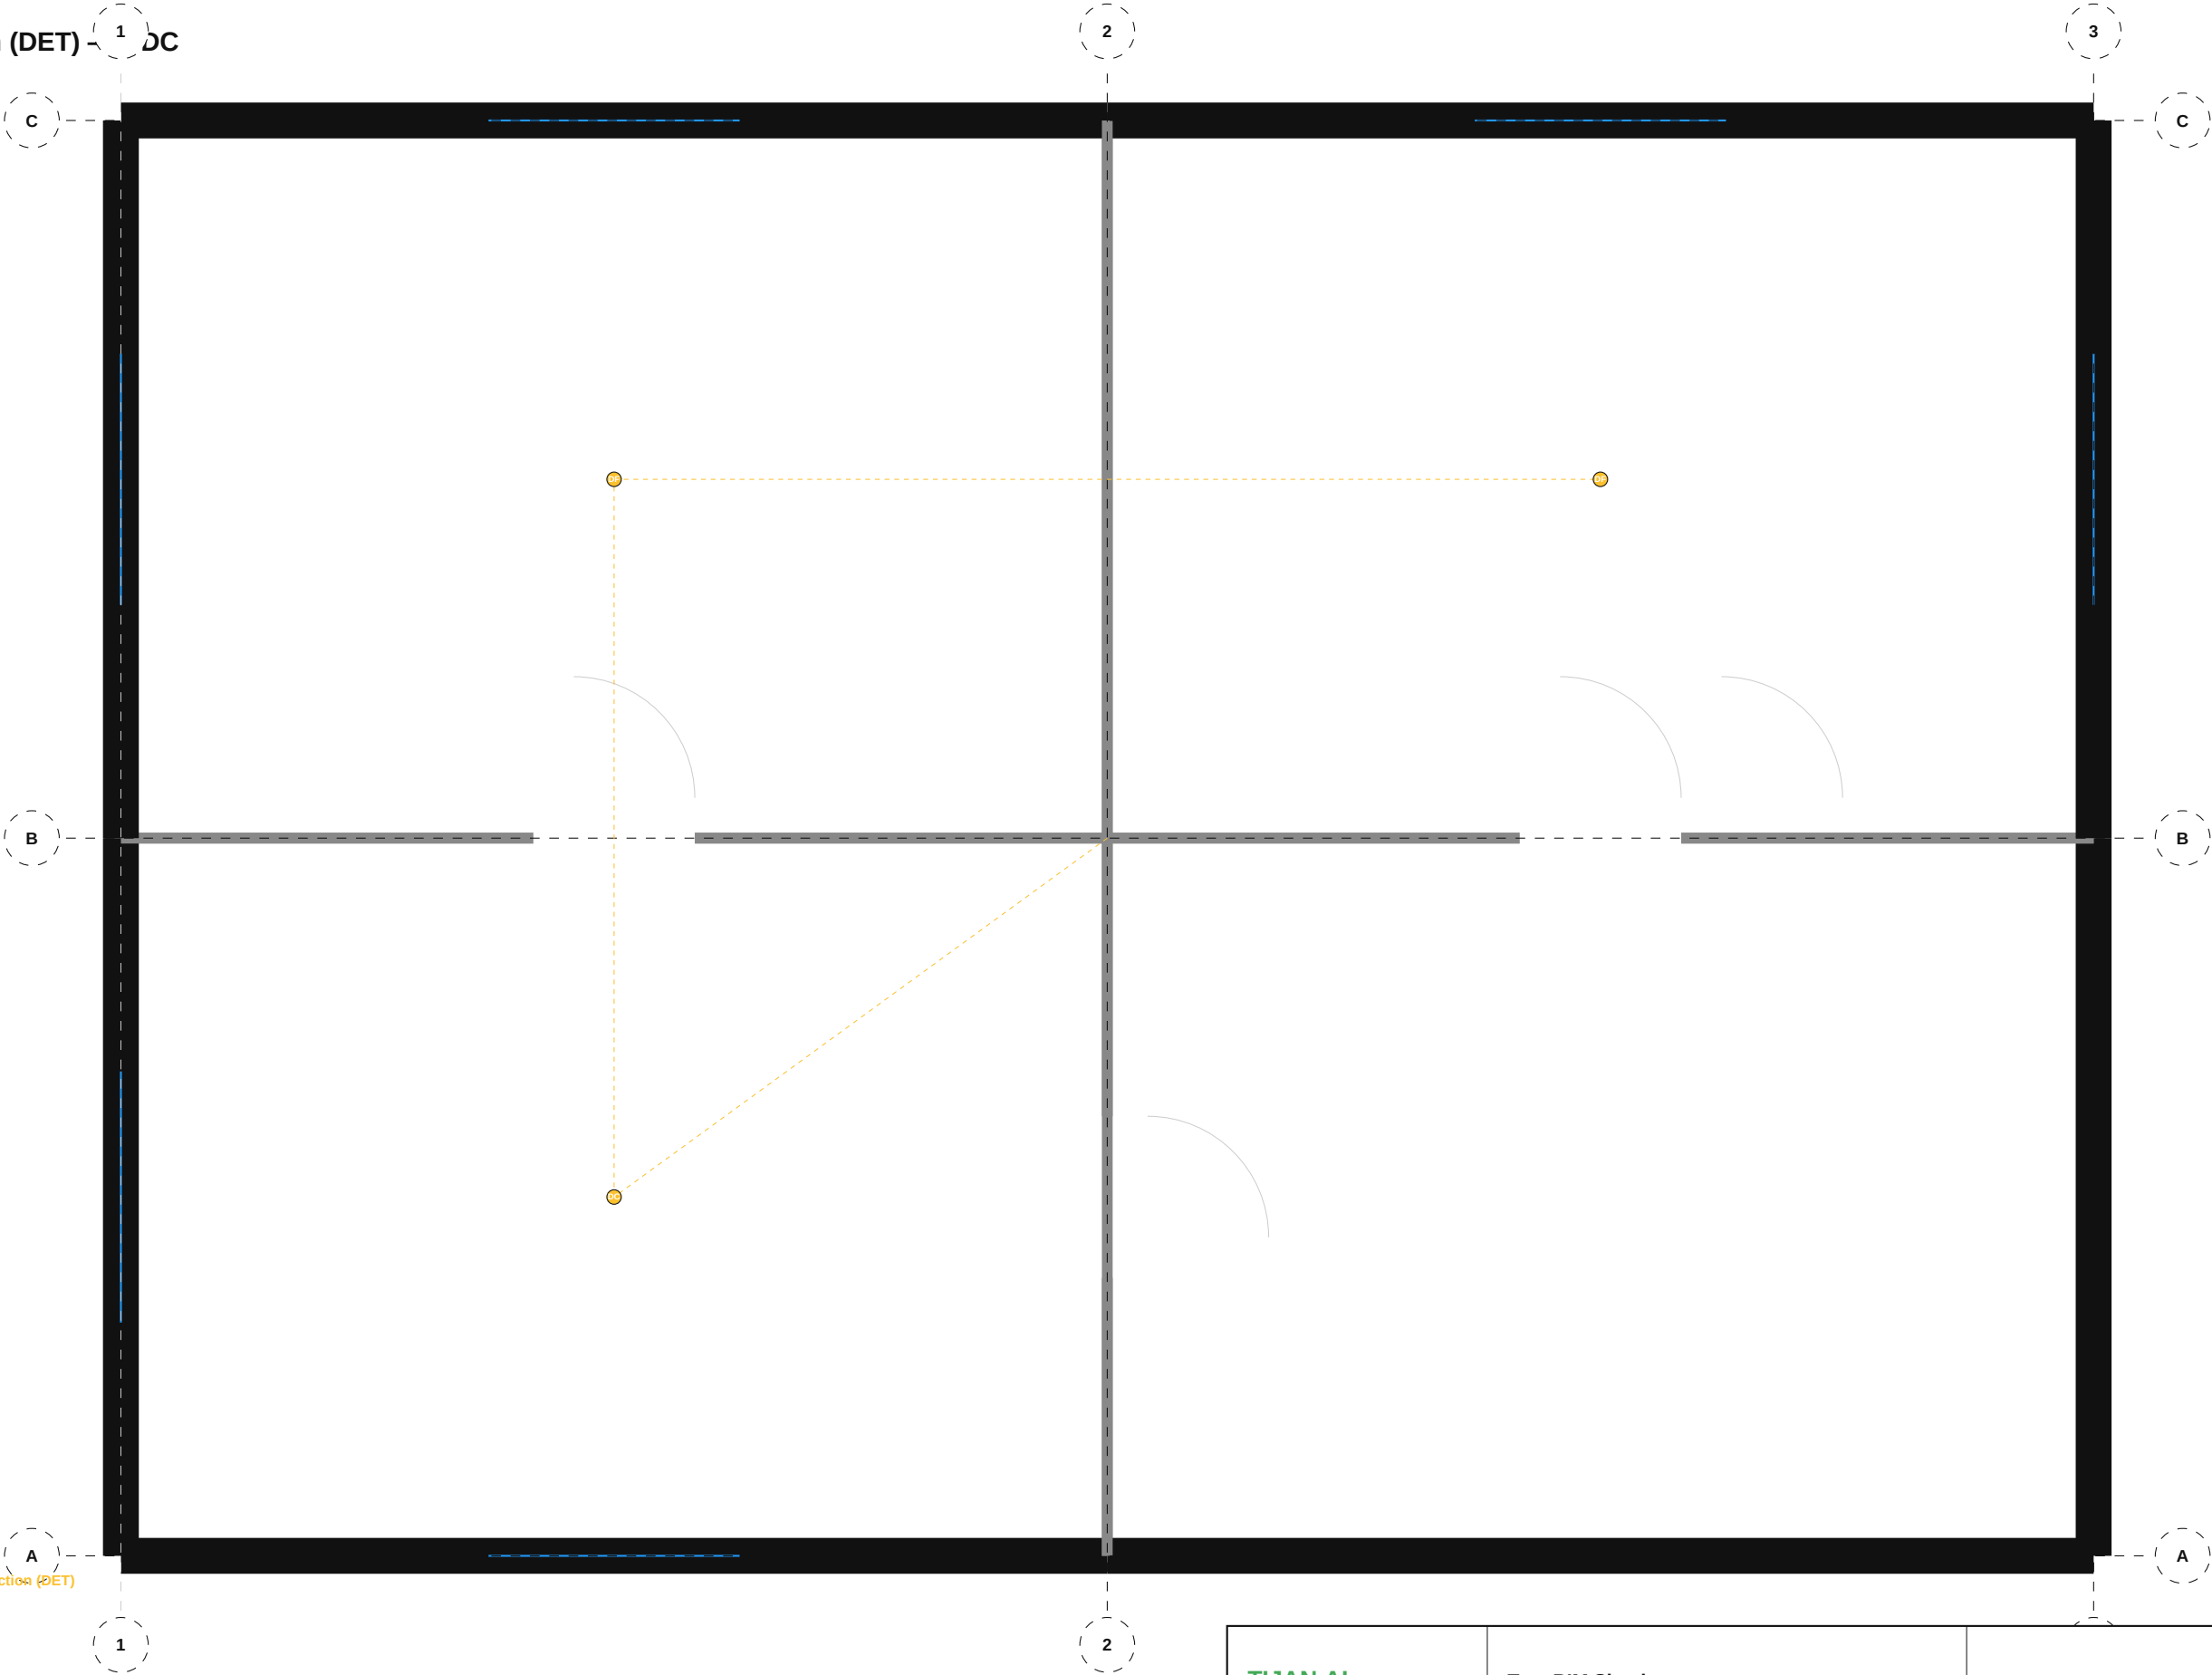

NOMENCLATURE — 400 FIF — Détection (DET)

- Détecteur de fumée: 2
- Détecteur de chaleur: 1

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 27/45
	400 FIF — Détection (DET) — RDC	
Date: 06/05/2026	Réf: FIF	BIM vFIF-027 Phase: APD

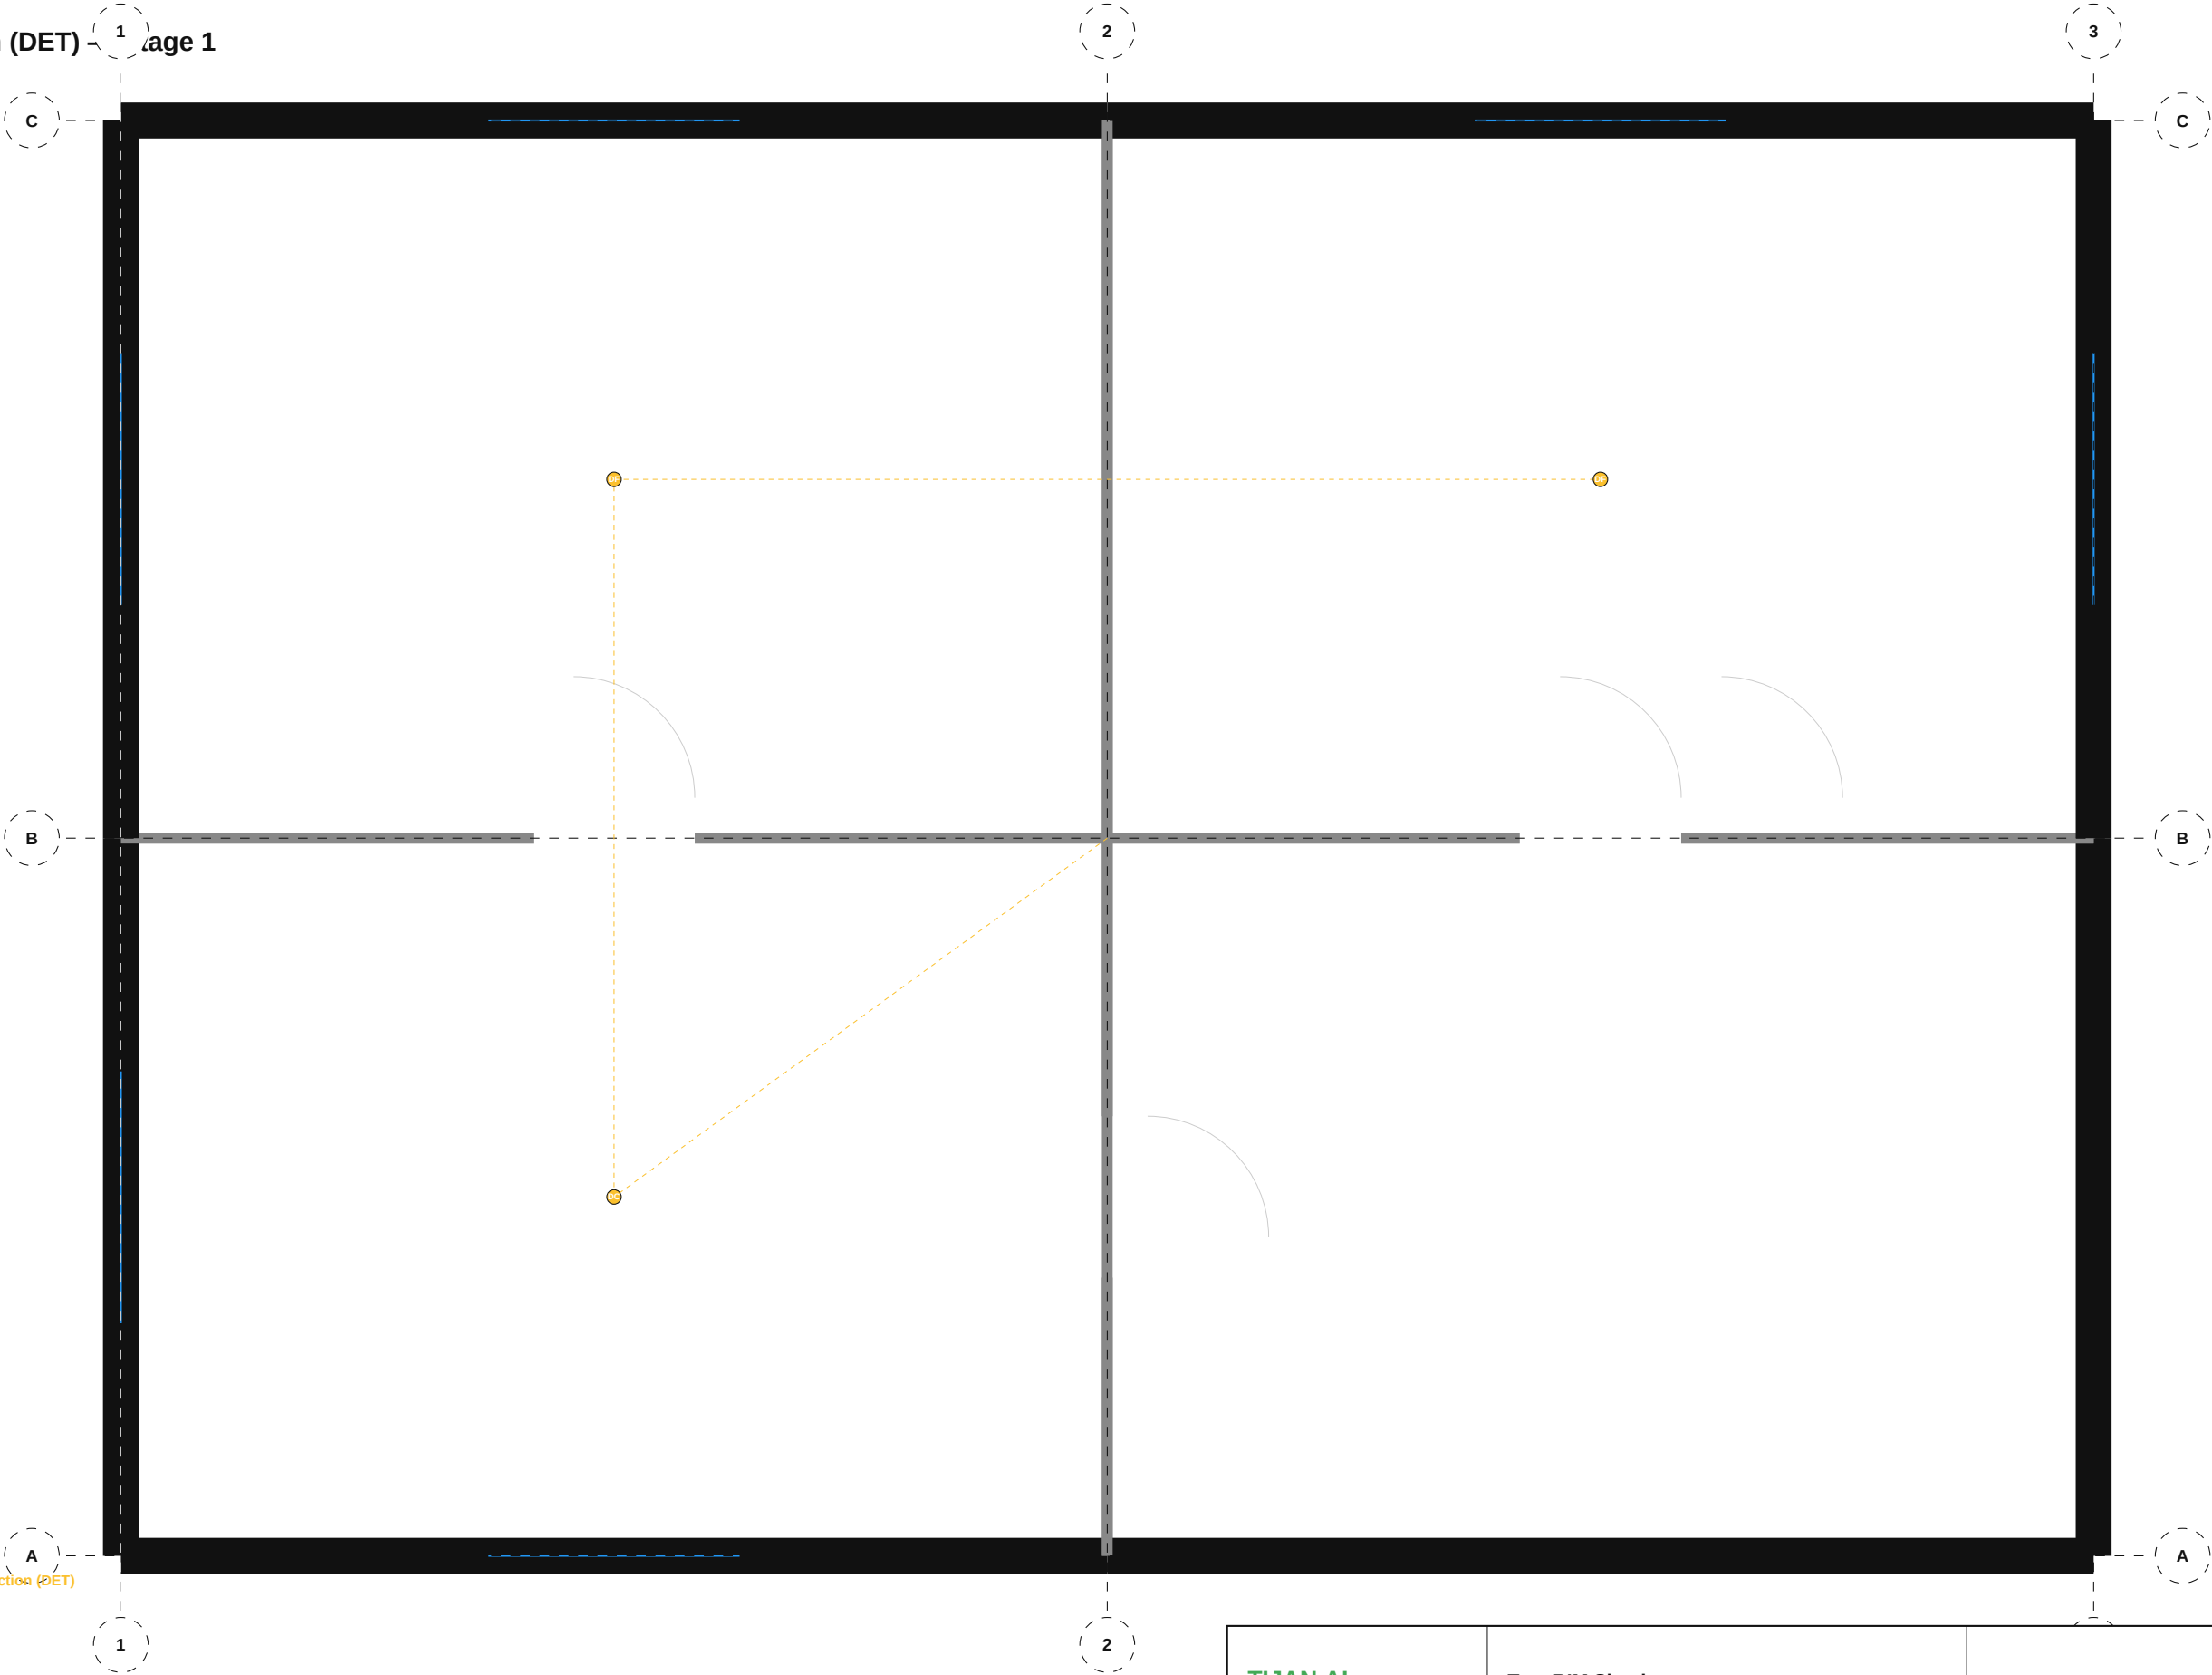

NOMENCLATURE — 400 FIF — Détection (DET)

- Détecteur de fumée: 2
- Détecteur de chaleur: 1

TIJAN AI

Bureau d'Études Automatisé

Test BIM Simple

Dakar, Senegal

Éch: 1/100

Pl. 28/45


400 FIF — Détection (DET) — Étage 1

Date: 06/05/2026

Réf: FIF

BIM vFIF-028


Phase: APD

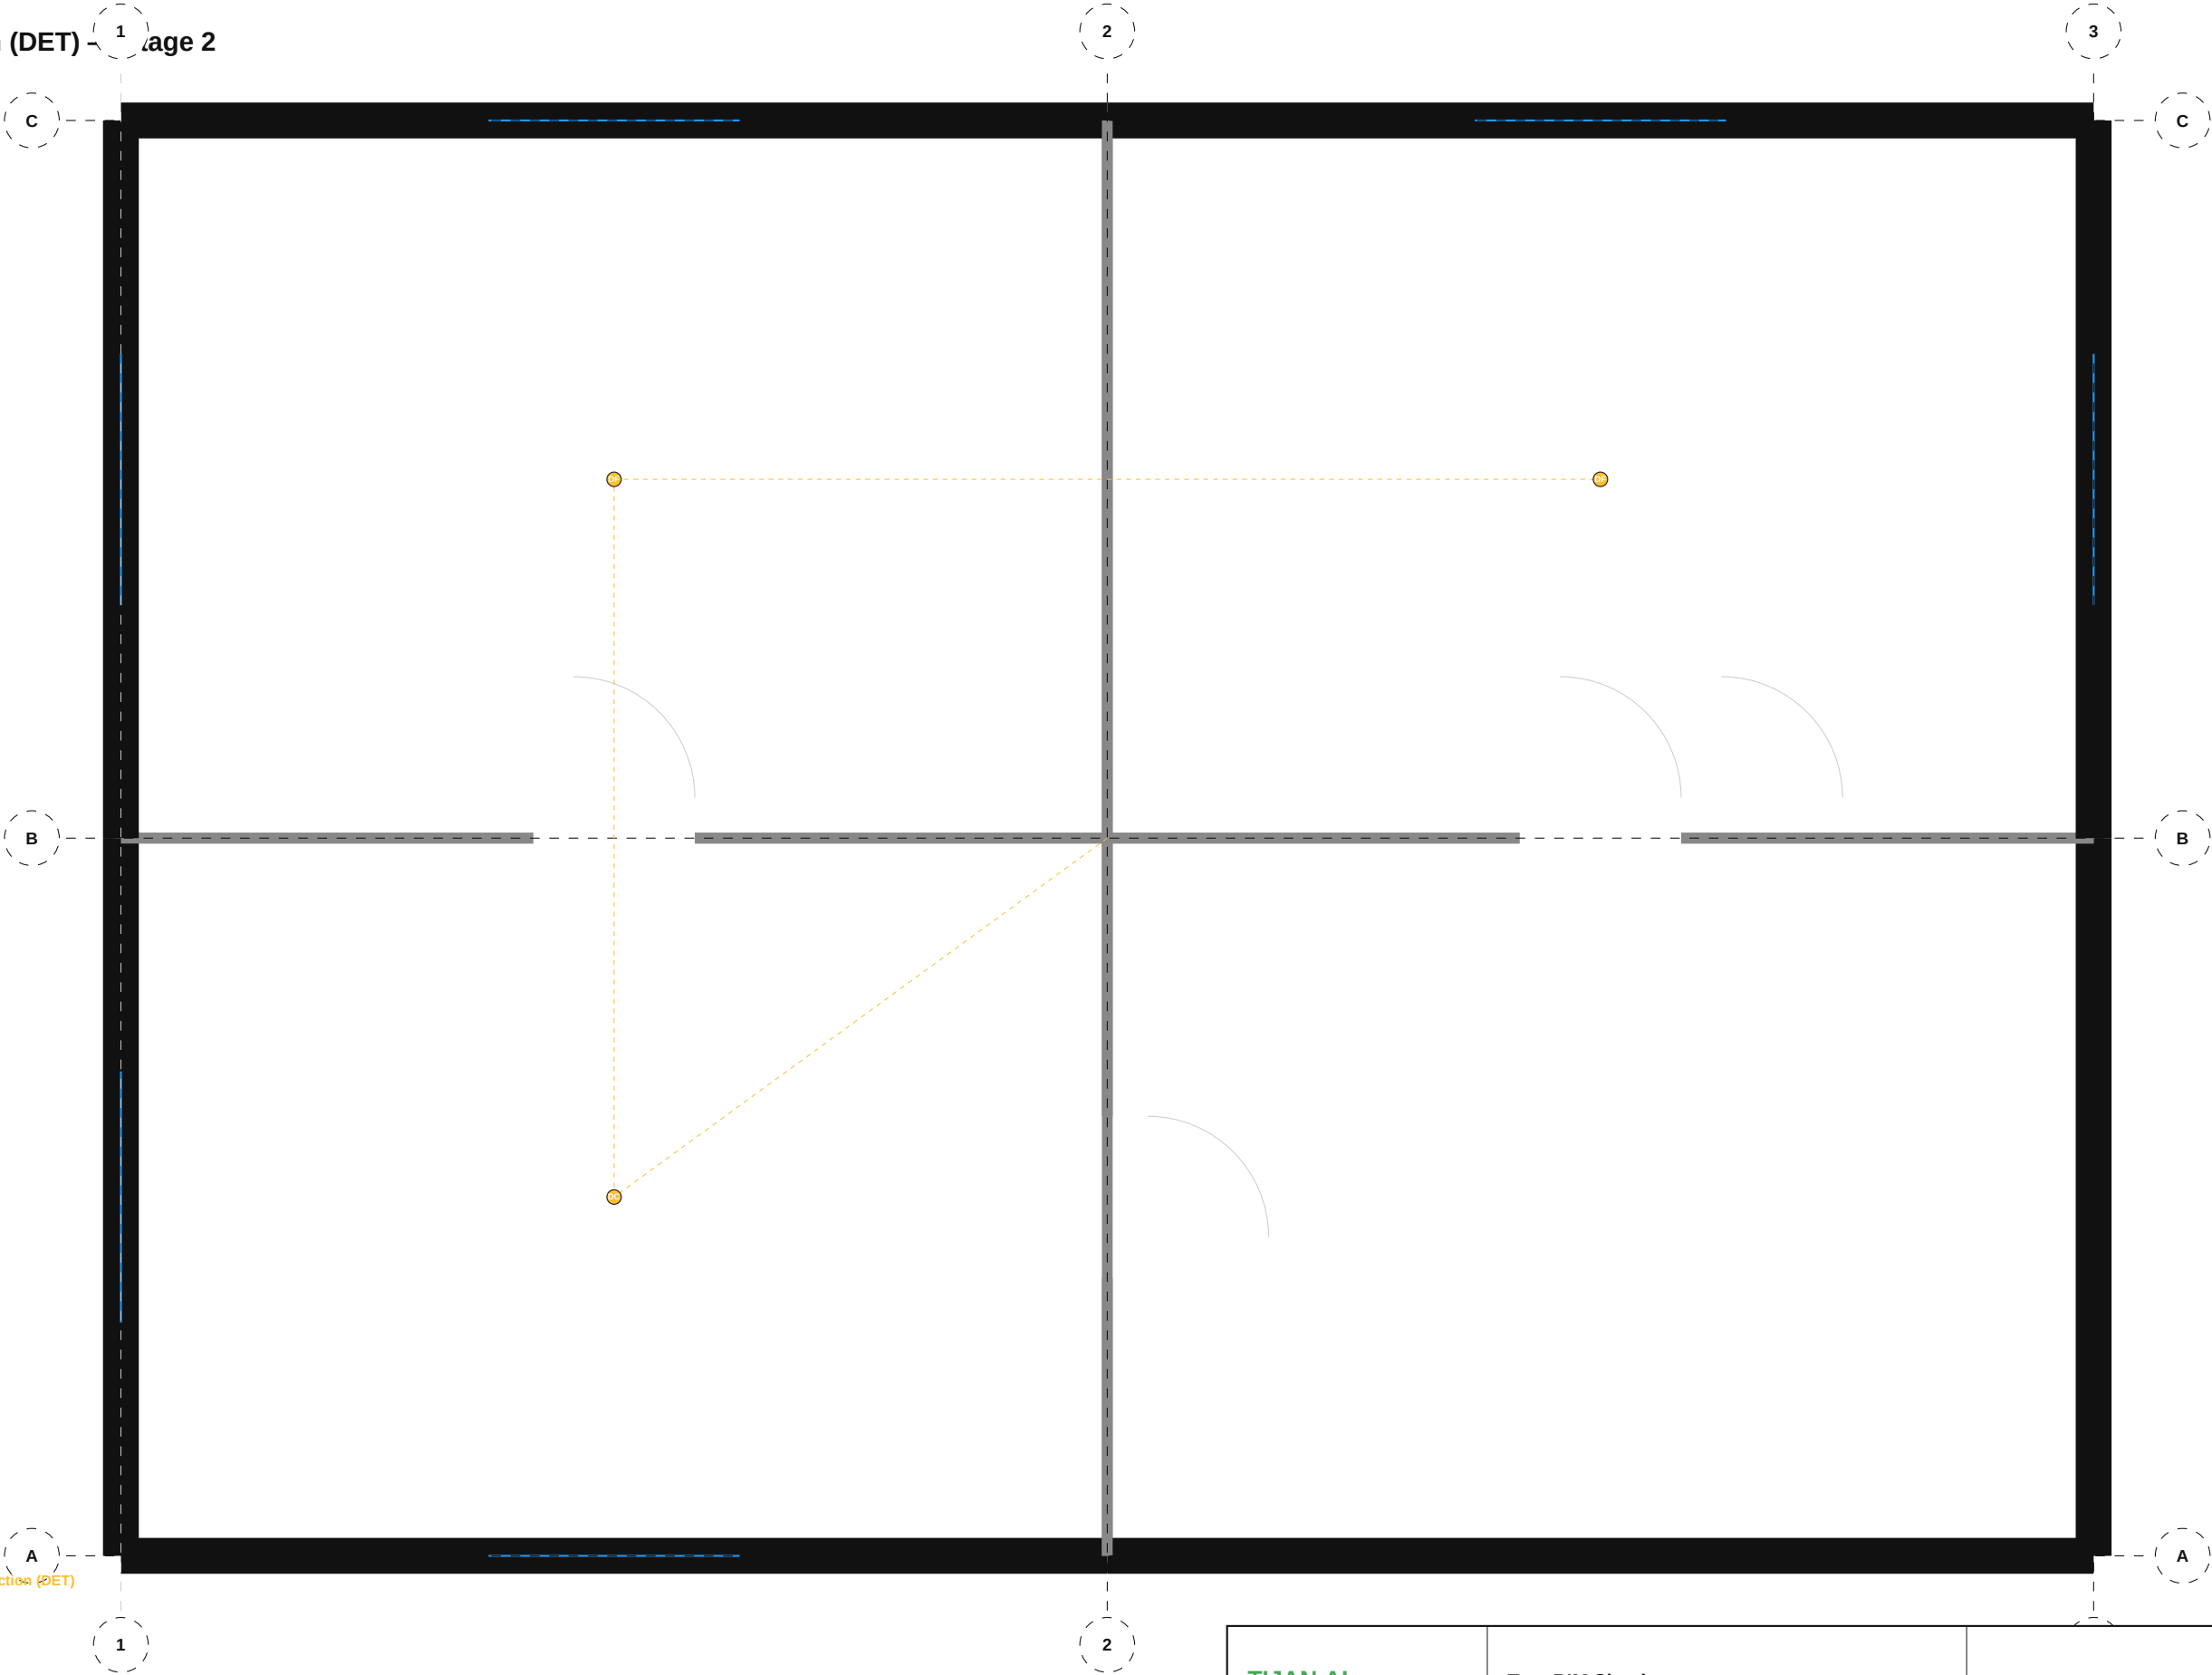

NOMENCLATURE — 400 FIF — Détection (DET)

- Détecteur de fumée: 2
- Détecteur de chaleur: 1

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 29/45
	400 FIF — Détection (DET) — Étage 2	
Date: 06/05/2026	Réf: FIF	BIM vFIF-029 Phase: APD

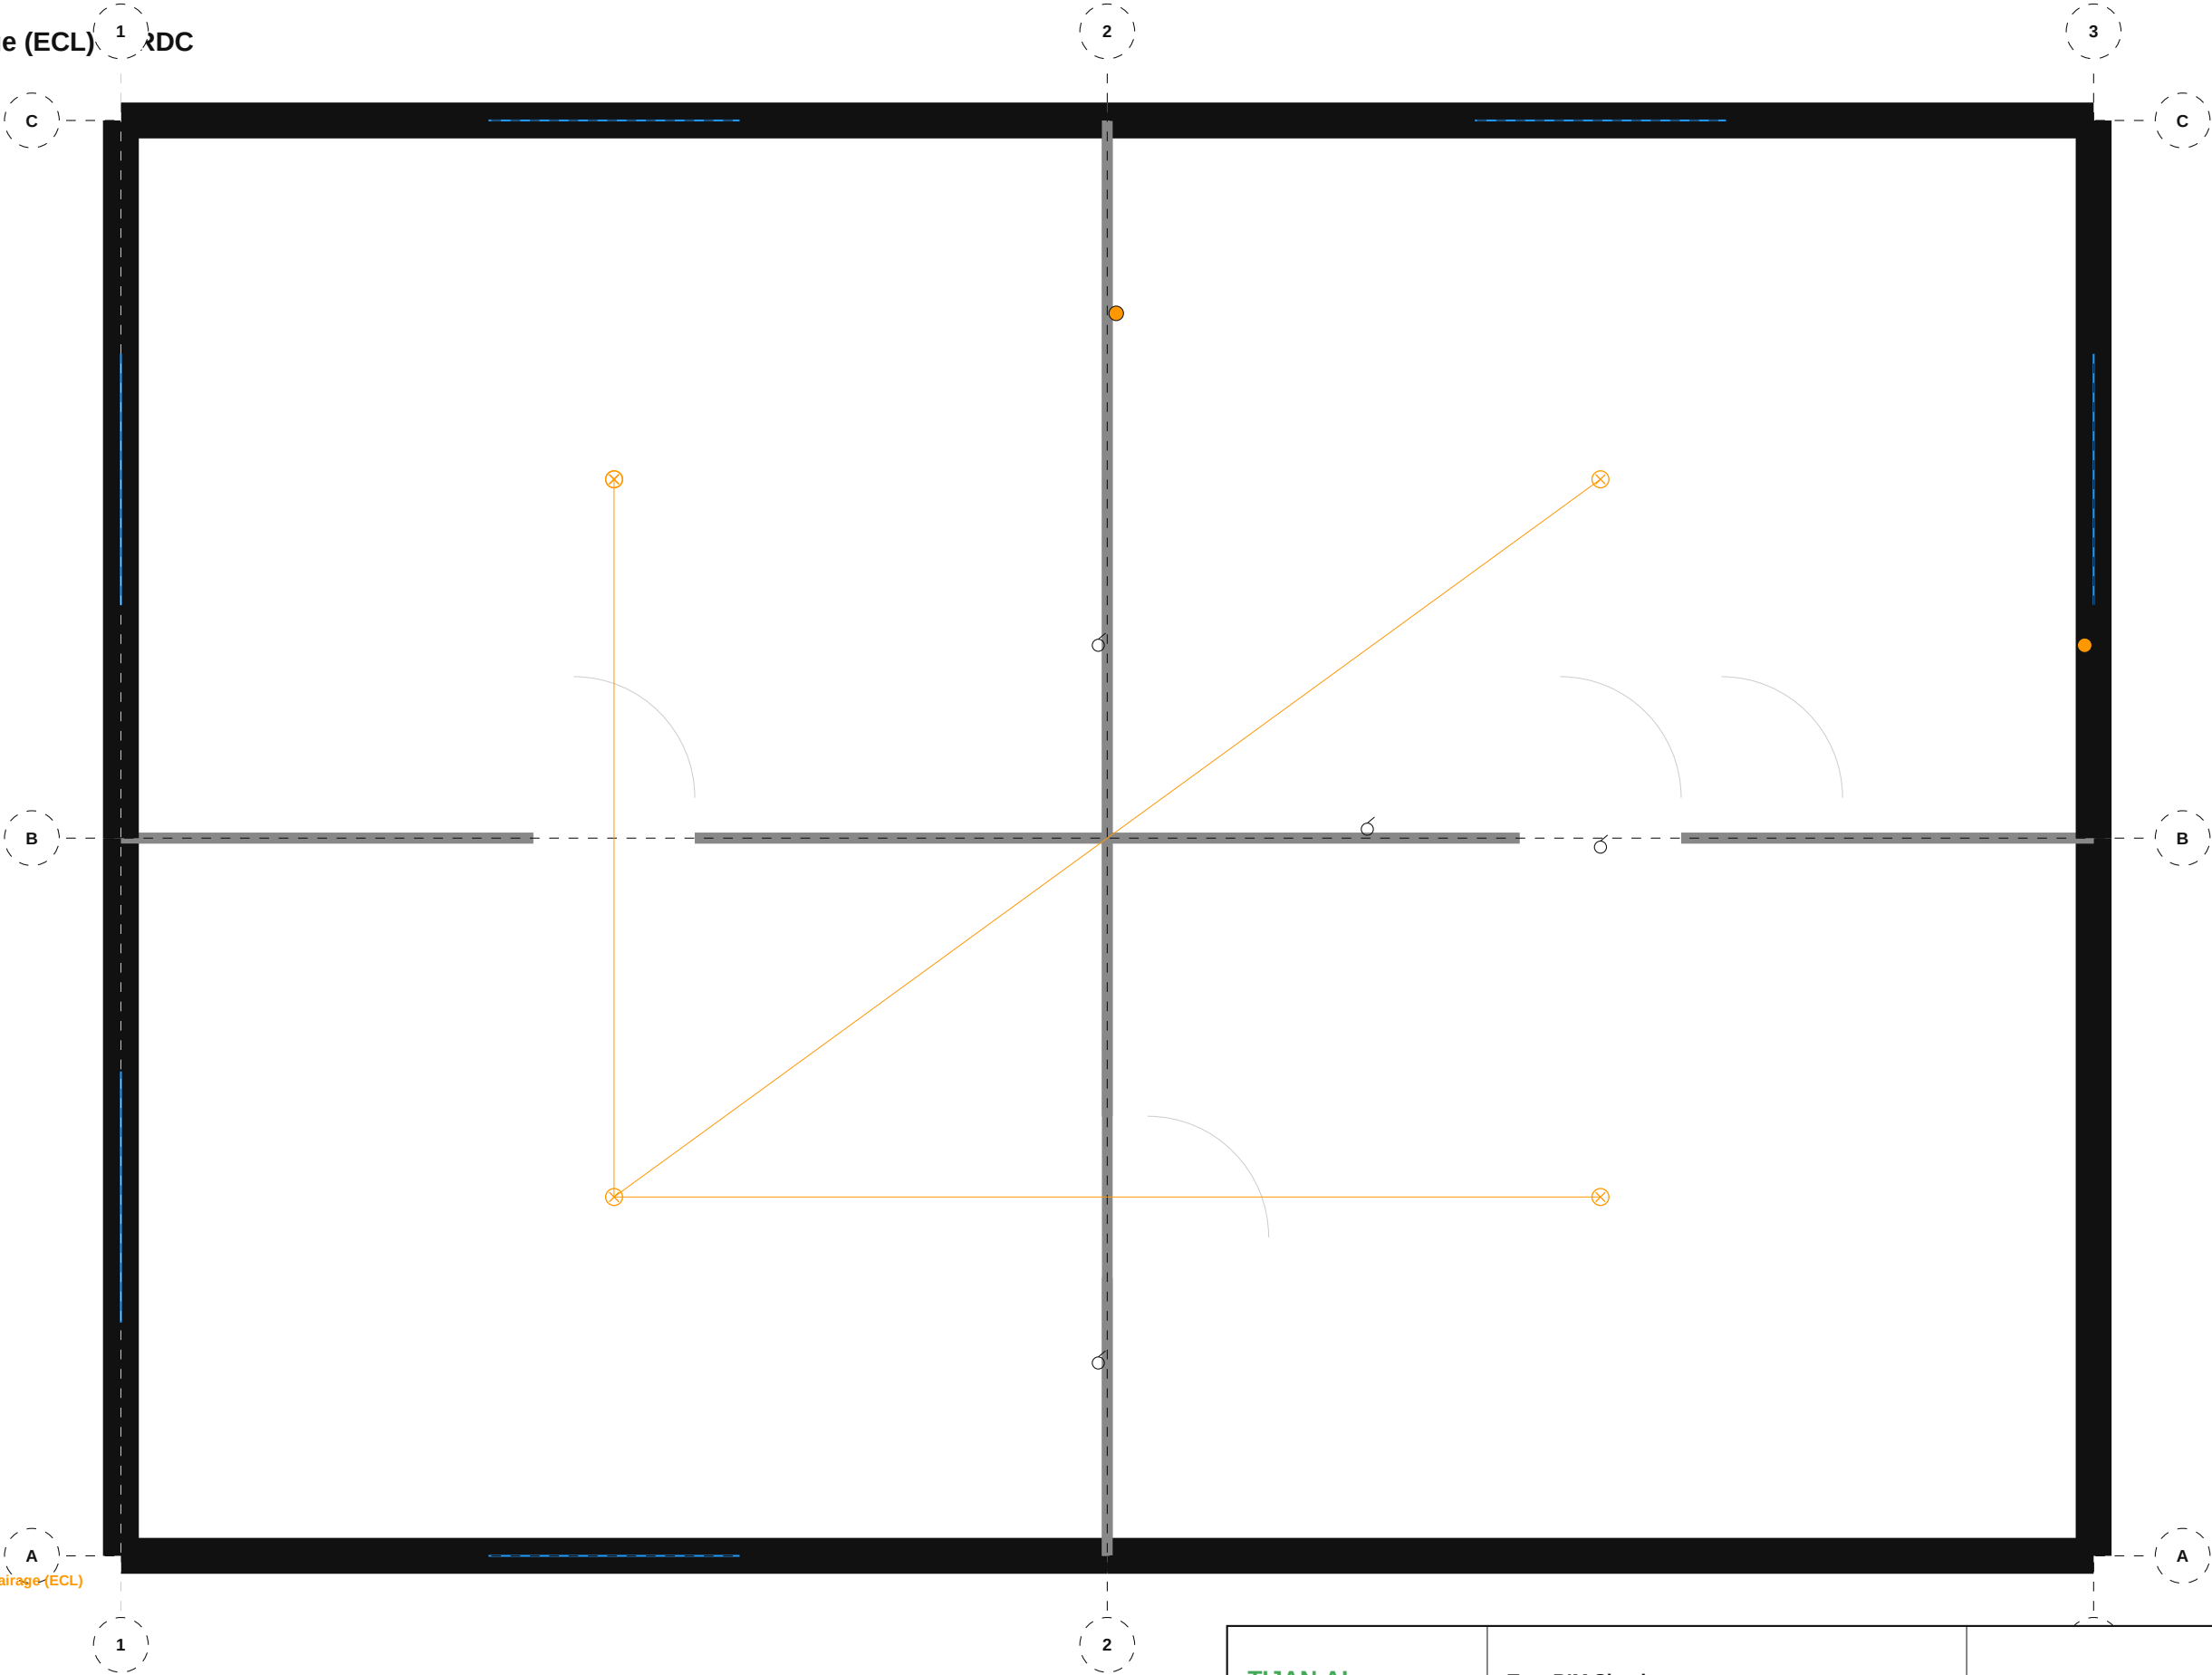

NOMENCLATURE — 510 HCU — Éclairage (ECL)

- Plafonnier: 5
- Interrupteur va-et-vient: 4
- Interrupteur: 2
- Applique tête de lit: 2

TIJAN AI

Bureau d'Études Automatisé

Test BIM Simple

Dakar, Senegal

Éch: 1/100

Pl. 30/45

510 HCU — Éclairage (ECL) — RDC


Date: 06/05/2026

Réf: HCU

BIM vHCU-030

Phase: APD


510 HCU — Éclairage (ECL) — Étage 1

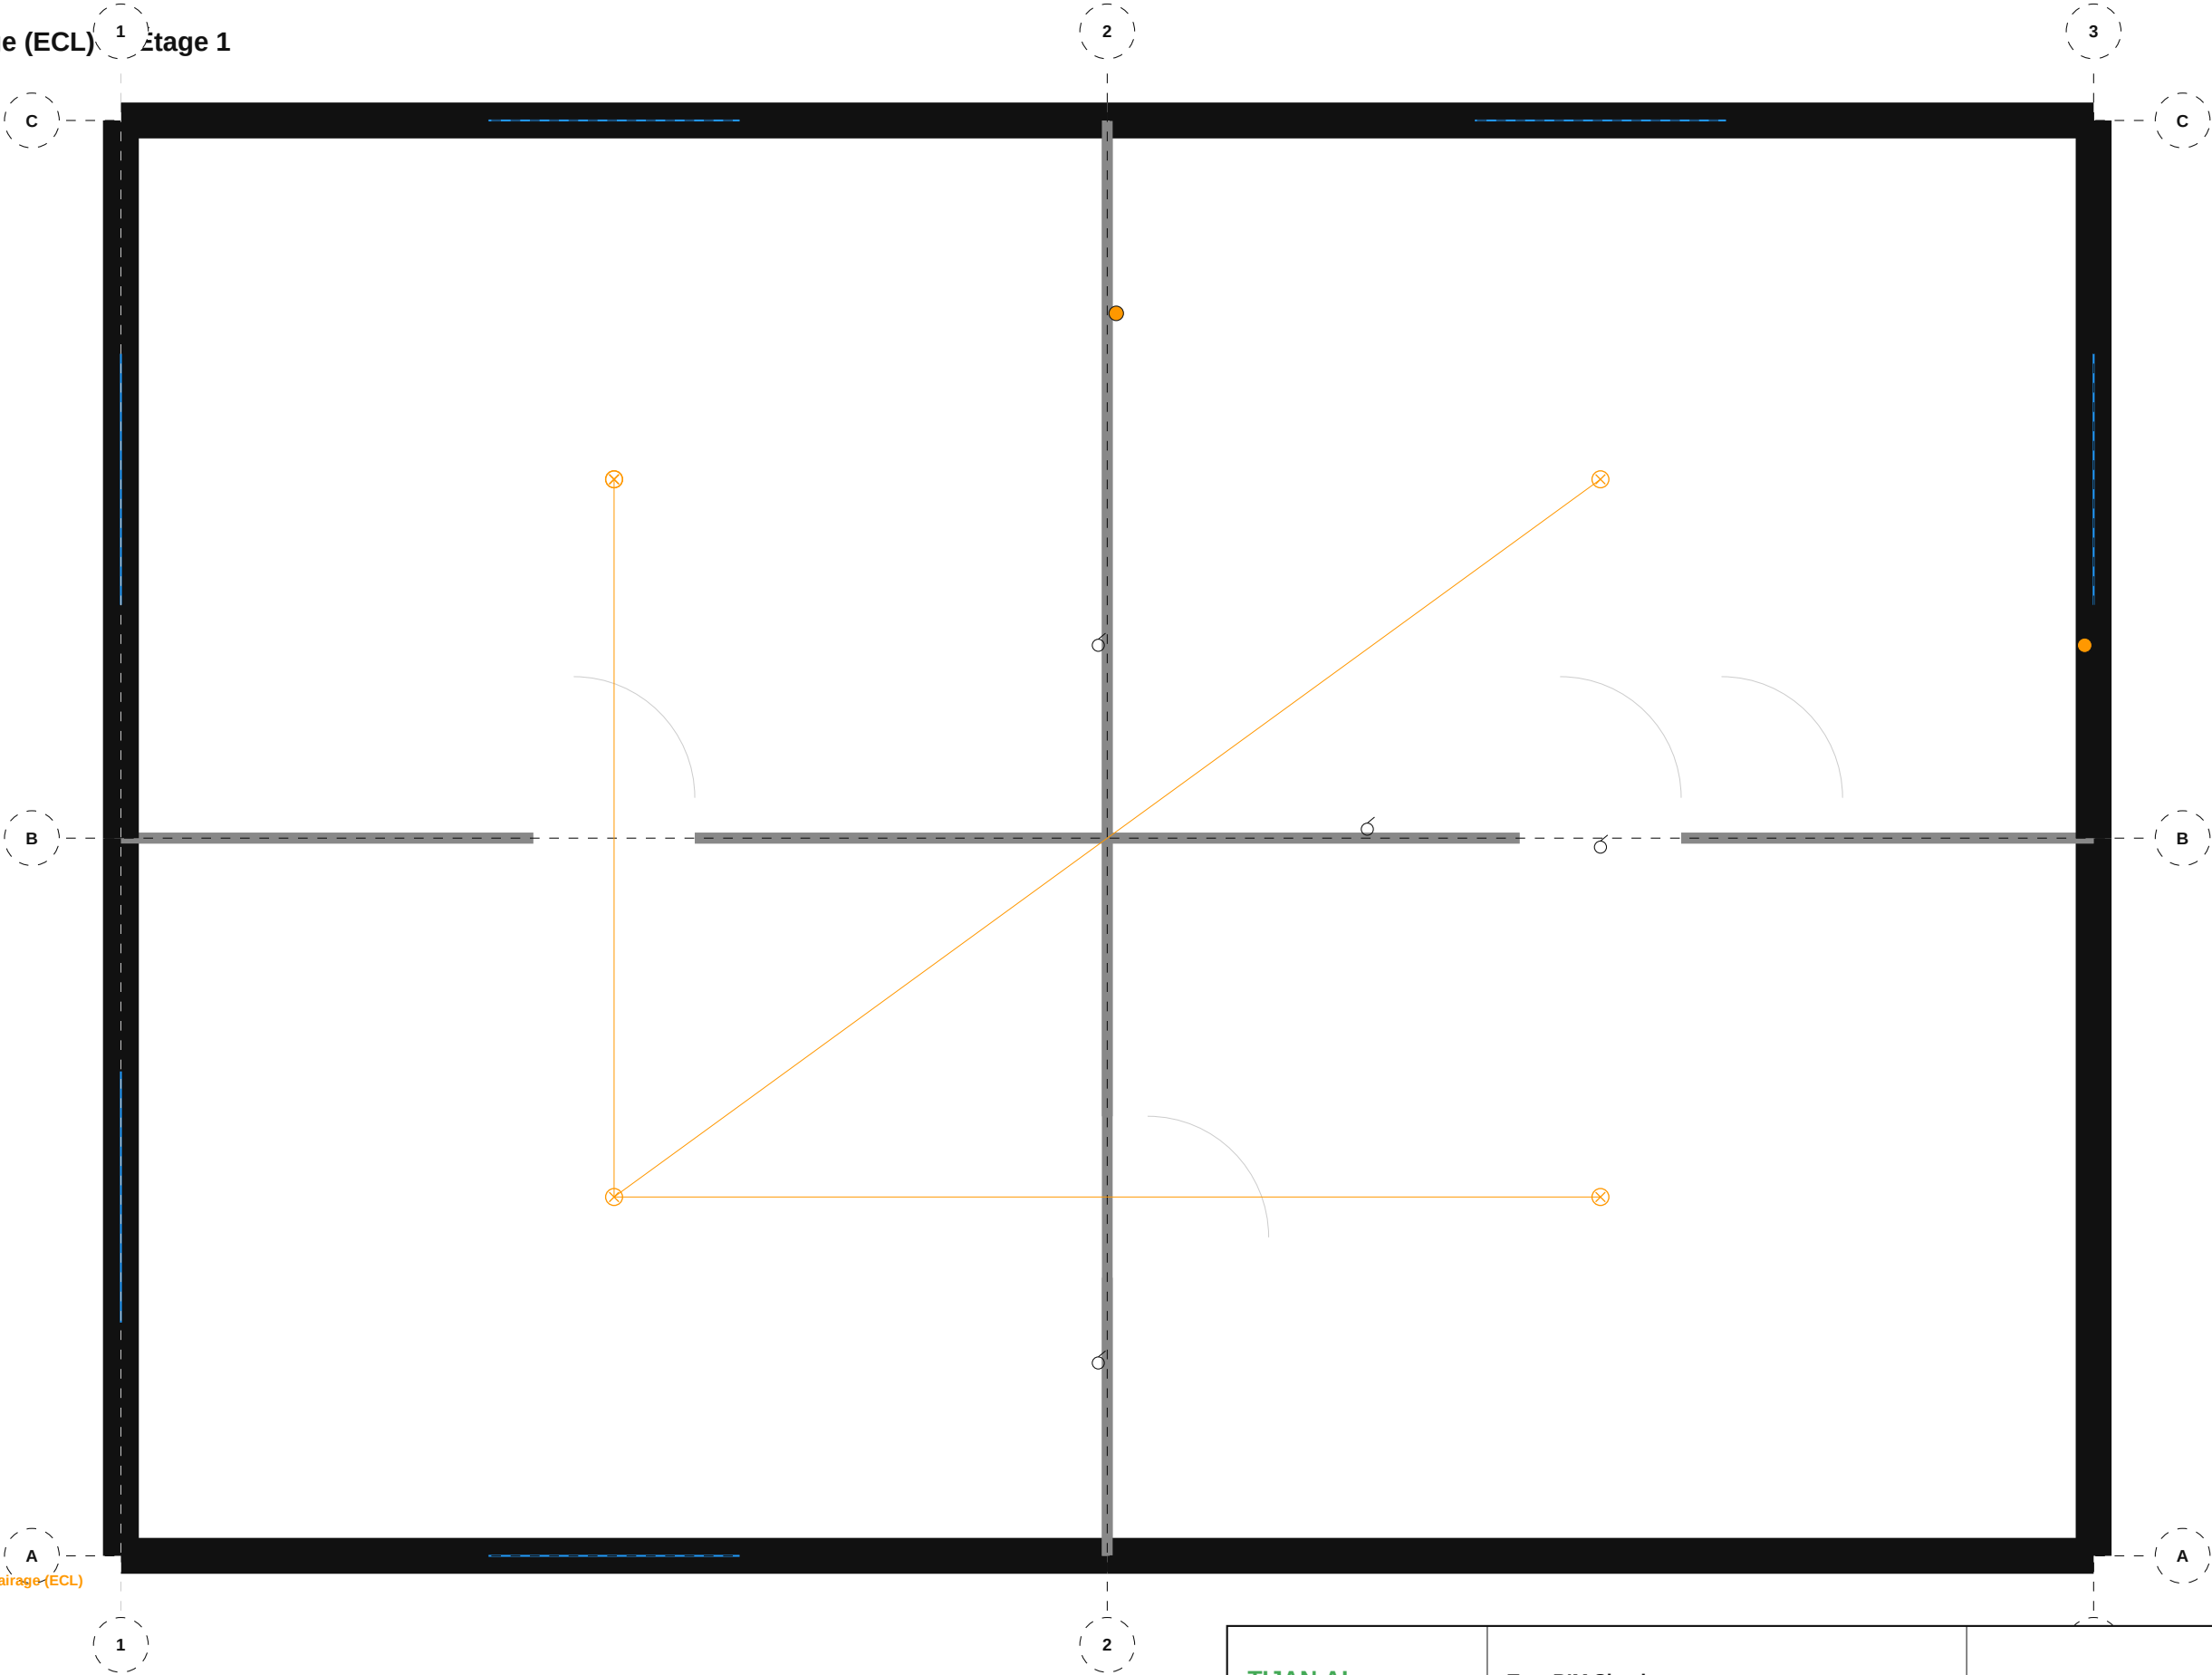

NOMENCLATURE — 510 HCU — Éclairage (ECL)

- Plafonnier: 5
- Interrupteur va-et-vient: 4
- Interrupteur: 2
- Applique tête de lit: 2

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 31/45
	510 HCU — Éclairage (ECL) — Étage 1	
Date: 06/05/2026	Réf: HCU	BIM vHCU-031 Phase: APD

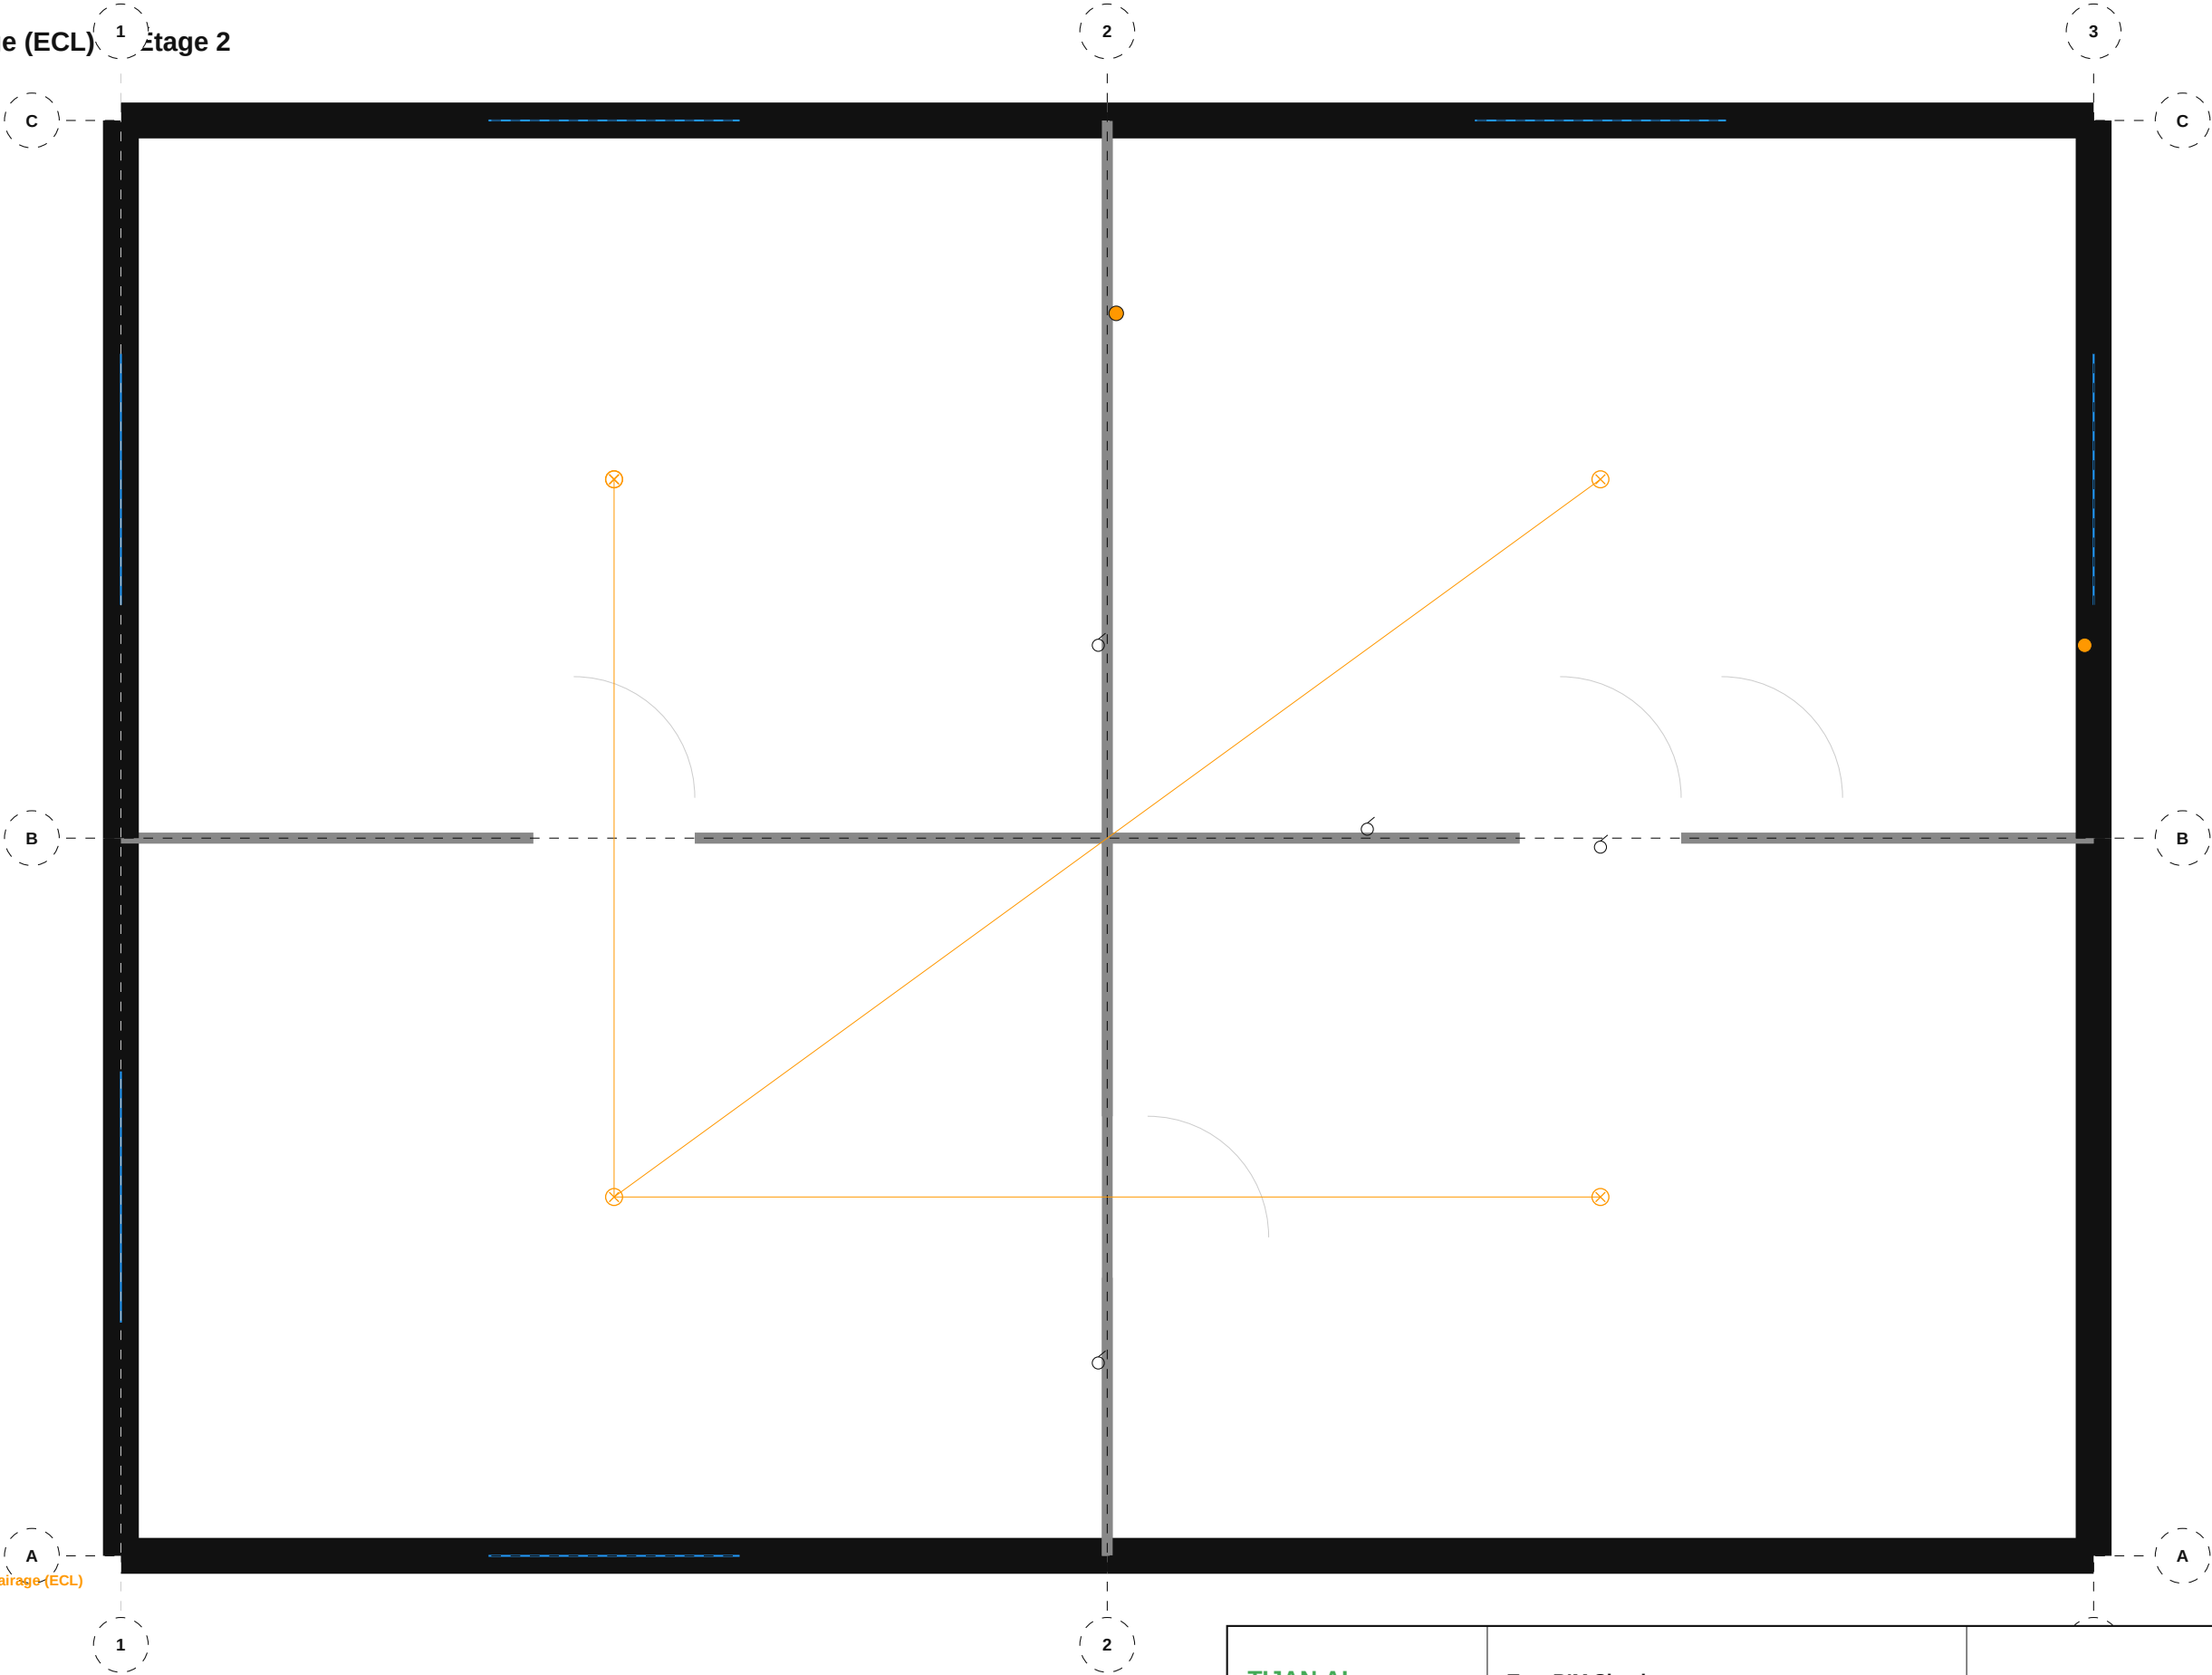

NOMENCLATURE — 510 HCU — Éclairage (ECL)

- Plafonnier: 5
- Interrupteur va-et-vient: 4
- Interrupteur: 2
- Applique tête de lit: 2

TIJAN AI

Bureau d'Études Automatisé

Test BIM Simple

Dakar, Senegal

Éch: 1/100

Pl. 32/45


510 HCU — Éclairage (ECL) — Étage 2

Date: 06/05/2026

Réf: HCU

BIM vHCU-032


Phase: APD

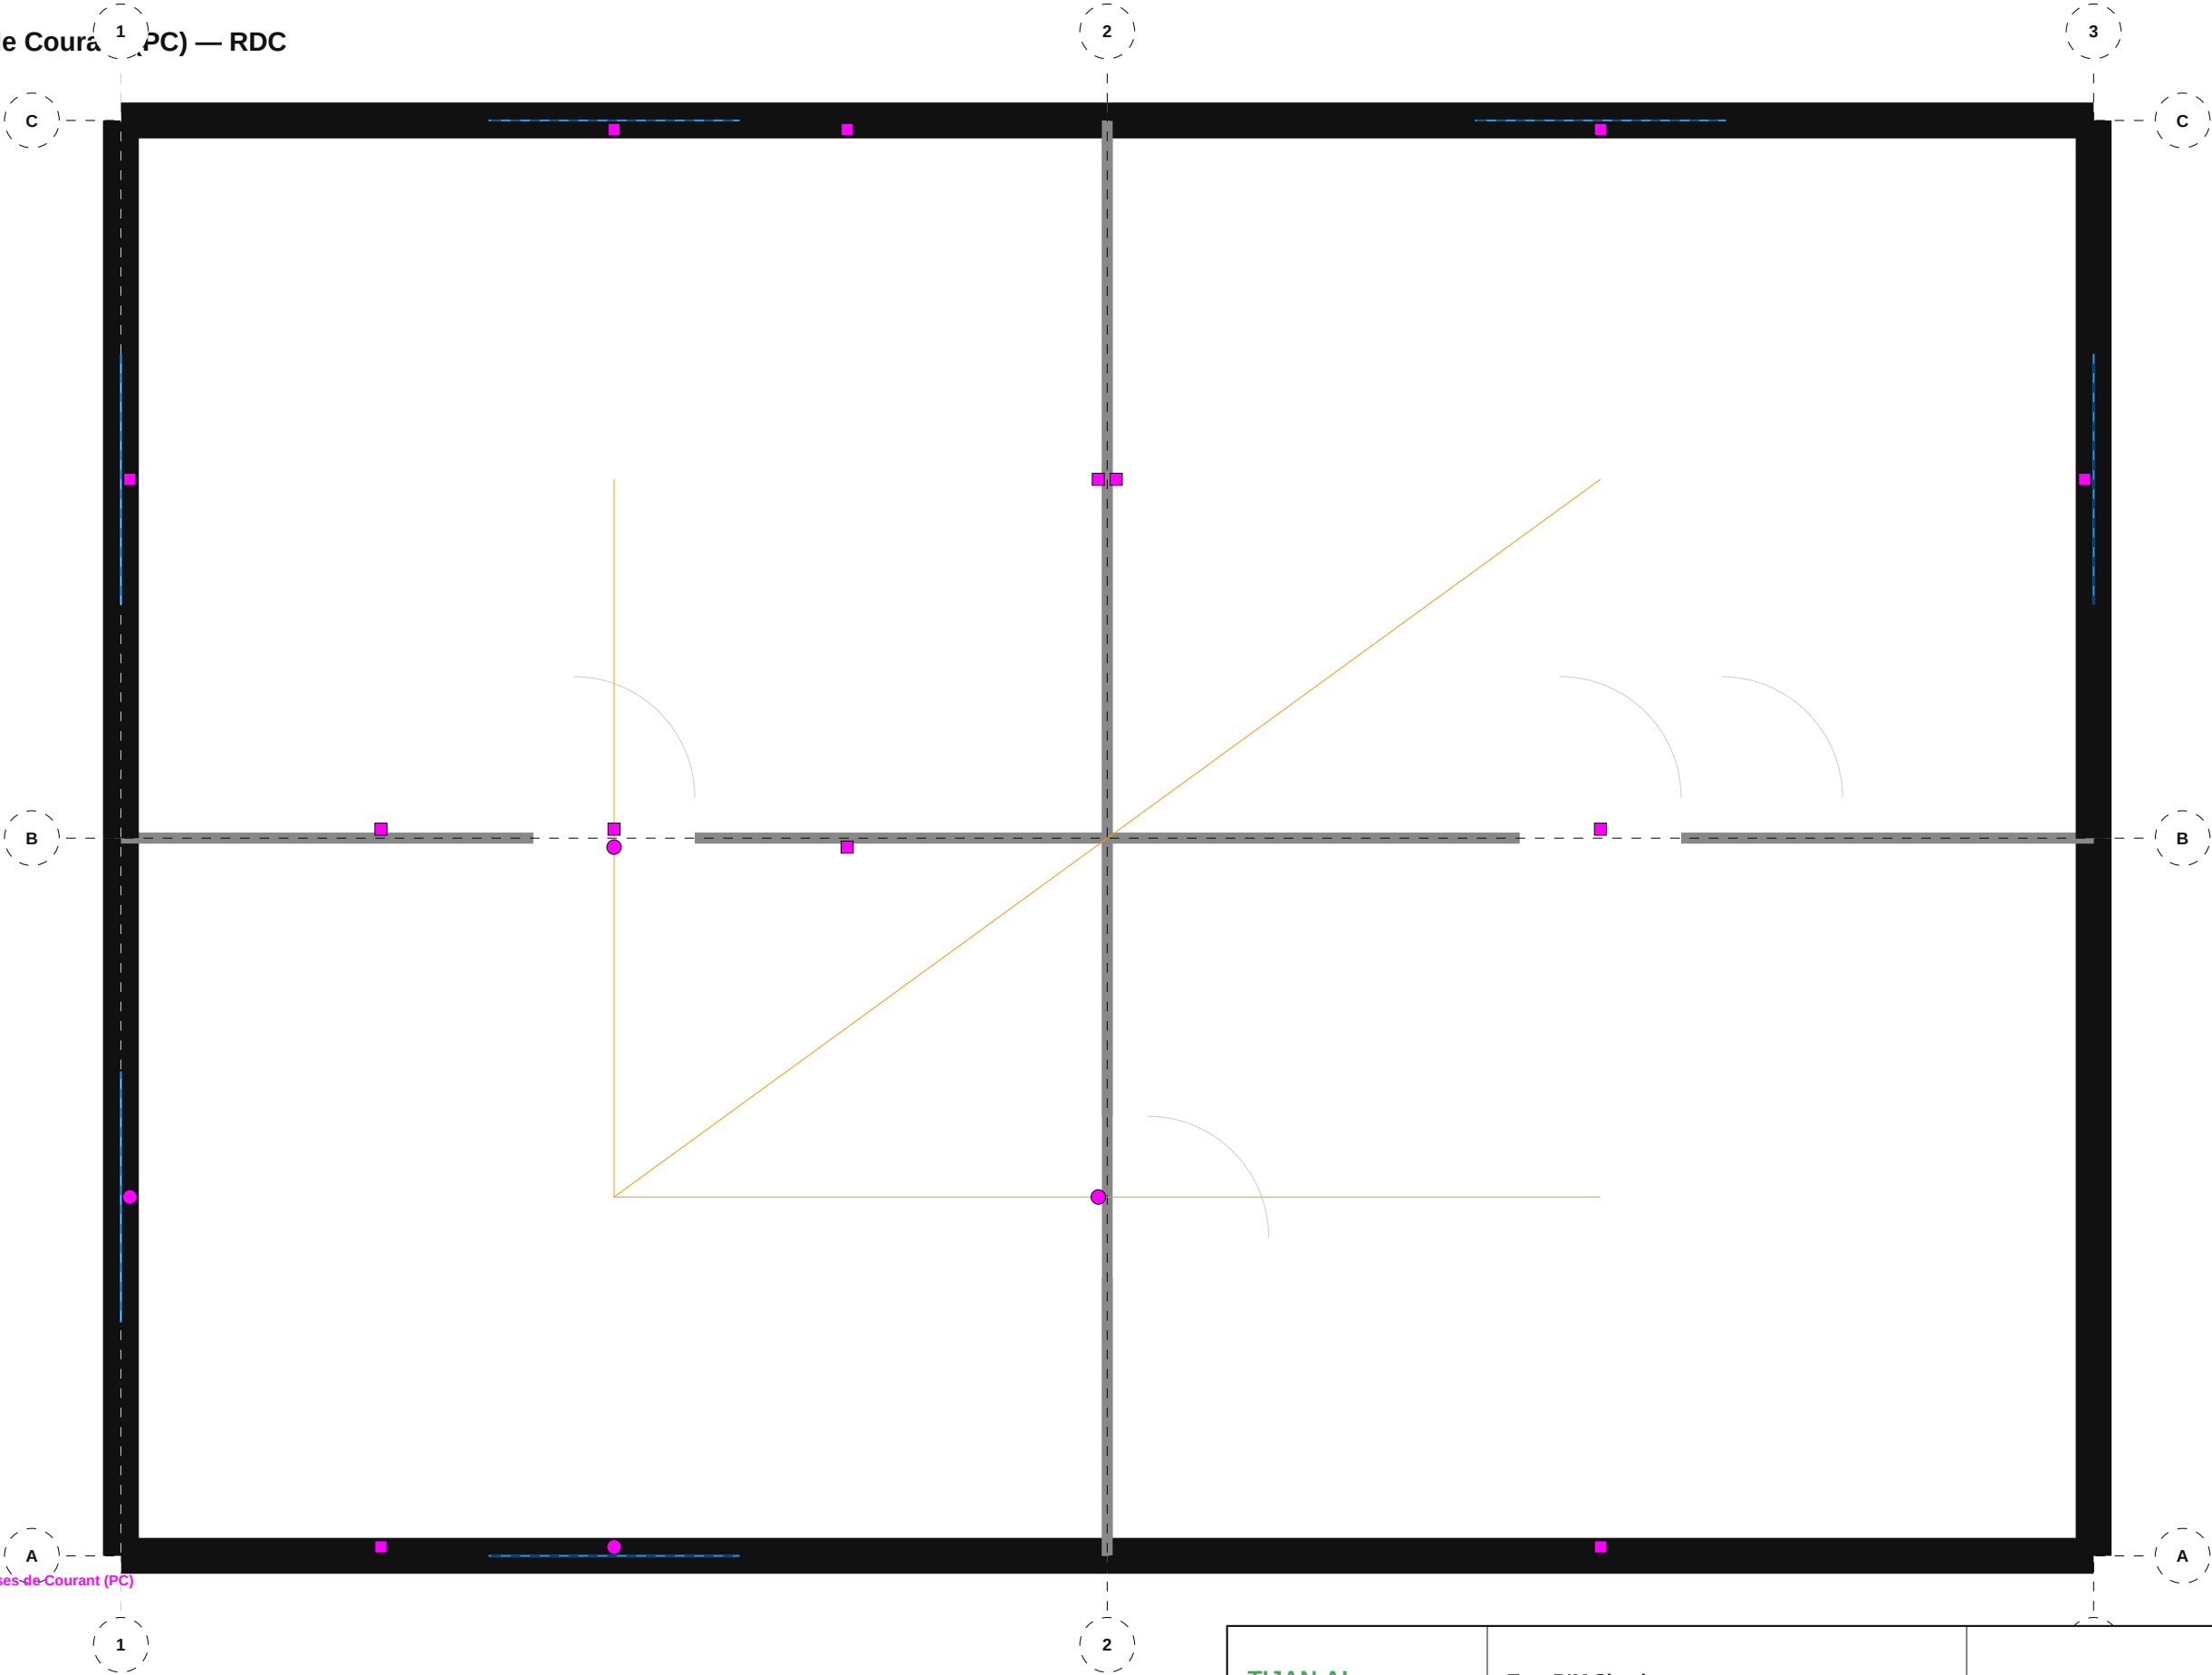

NOMENCLATURE — 510 HCU — Prises de Courant (PC)

- Prise 2P+T 16A: 12
- Prise plan de travail: 4
- Prise 2P+T: 1


TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 33/45
	510 HCU — Prises de Courant (PC) — RDC	
Date: 06/05/2026	Réf: HCU	BIM vHCU-033 Phase: APD

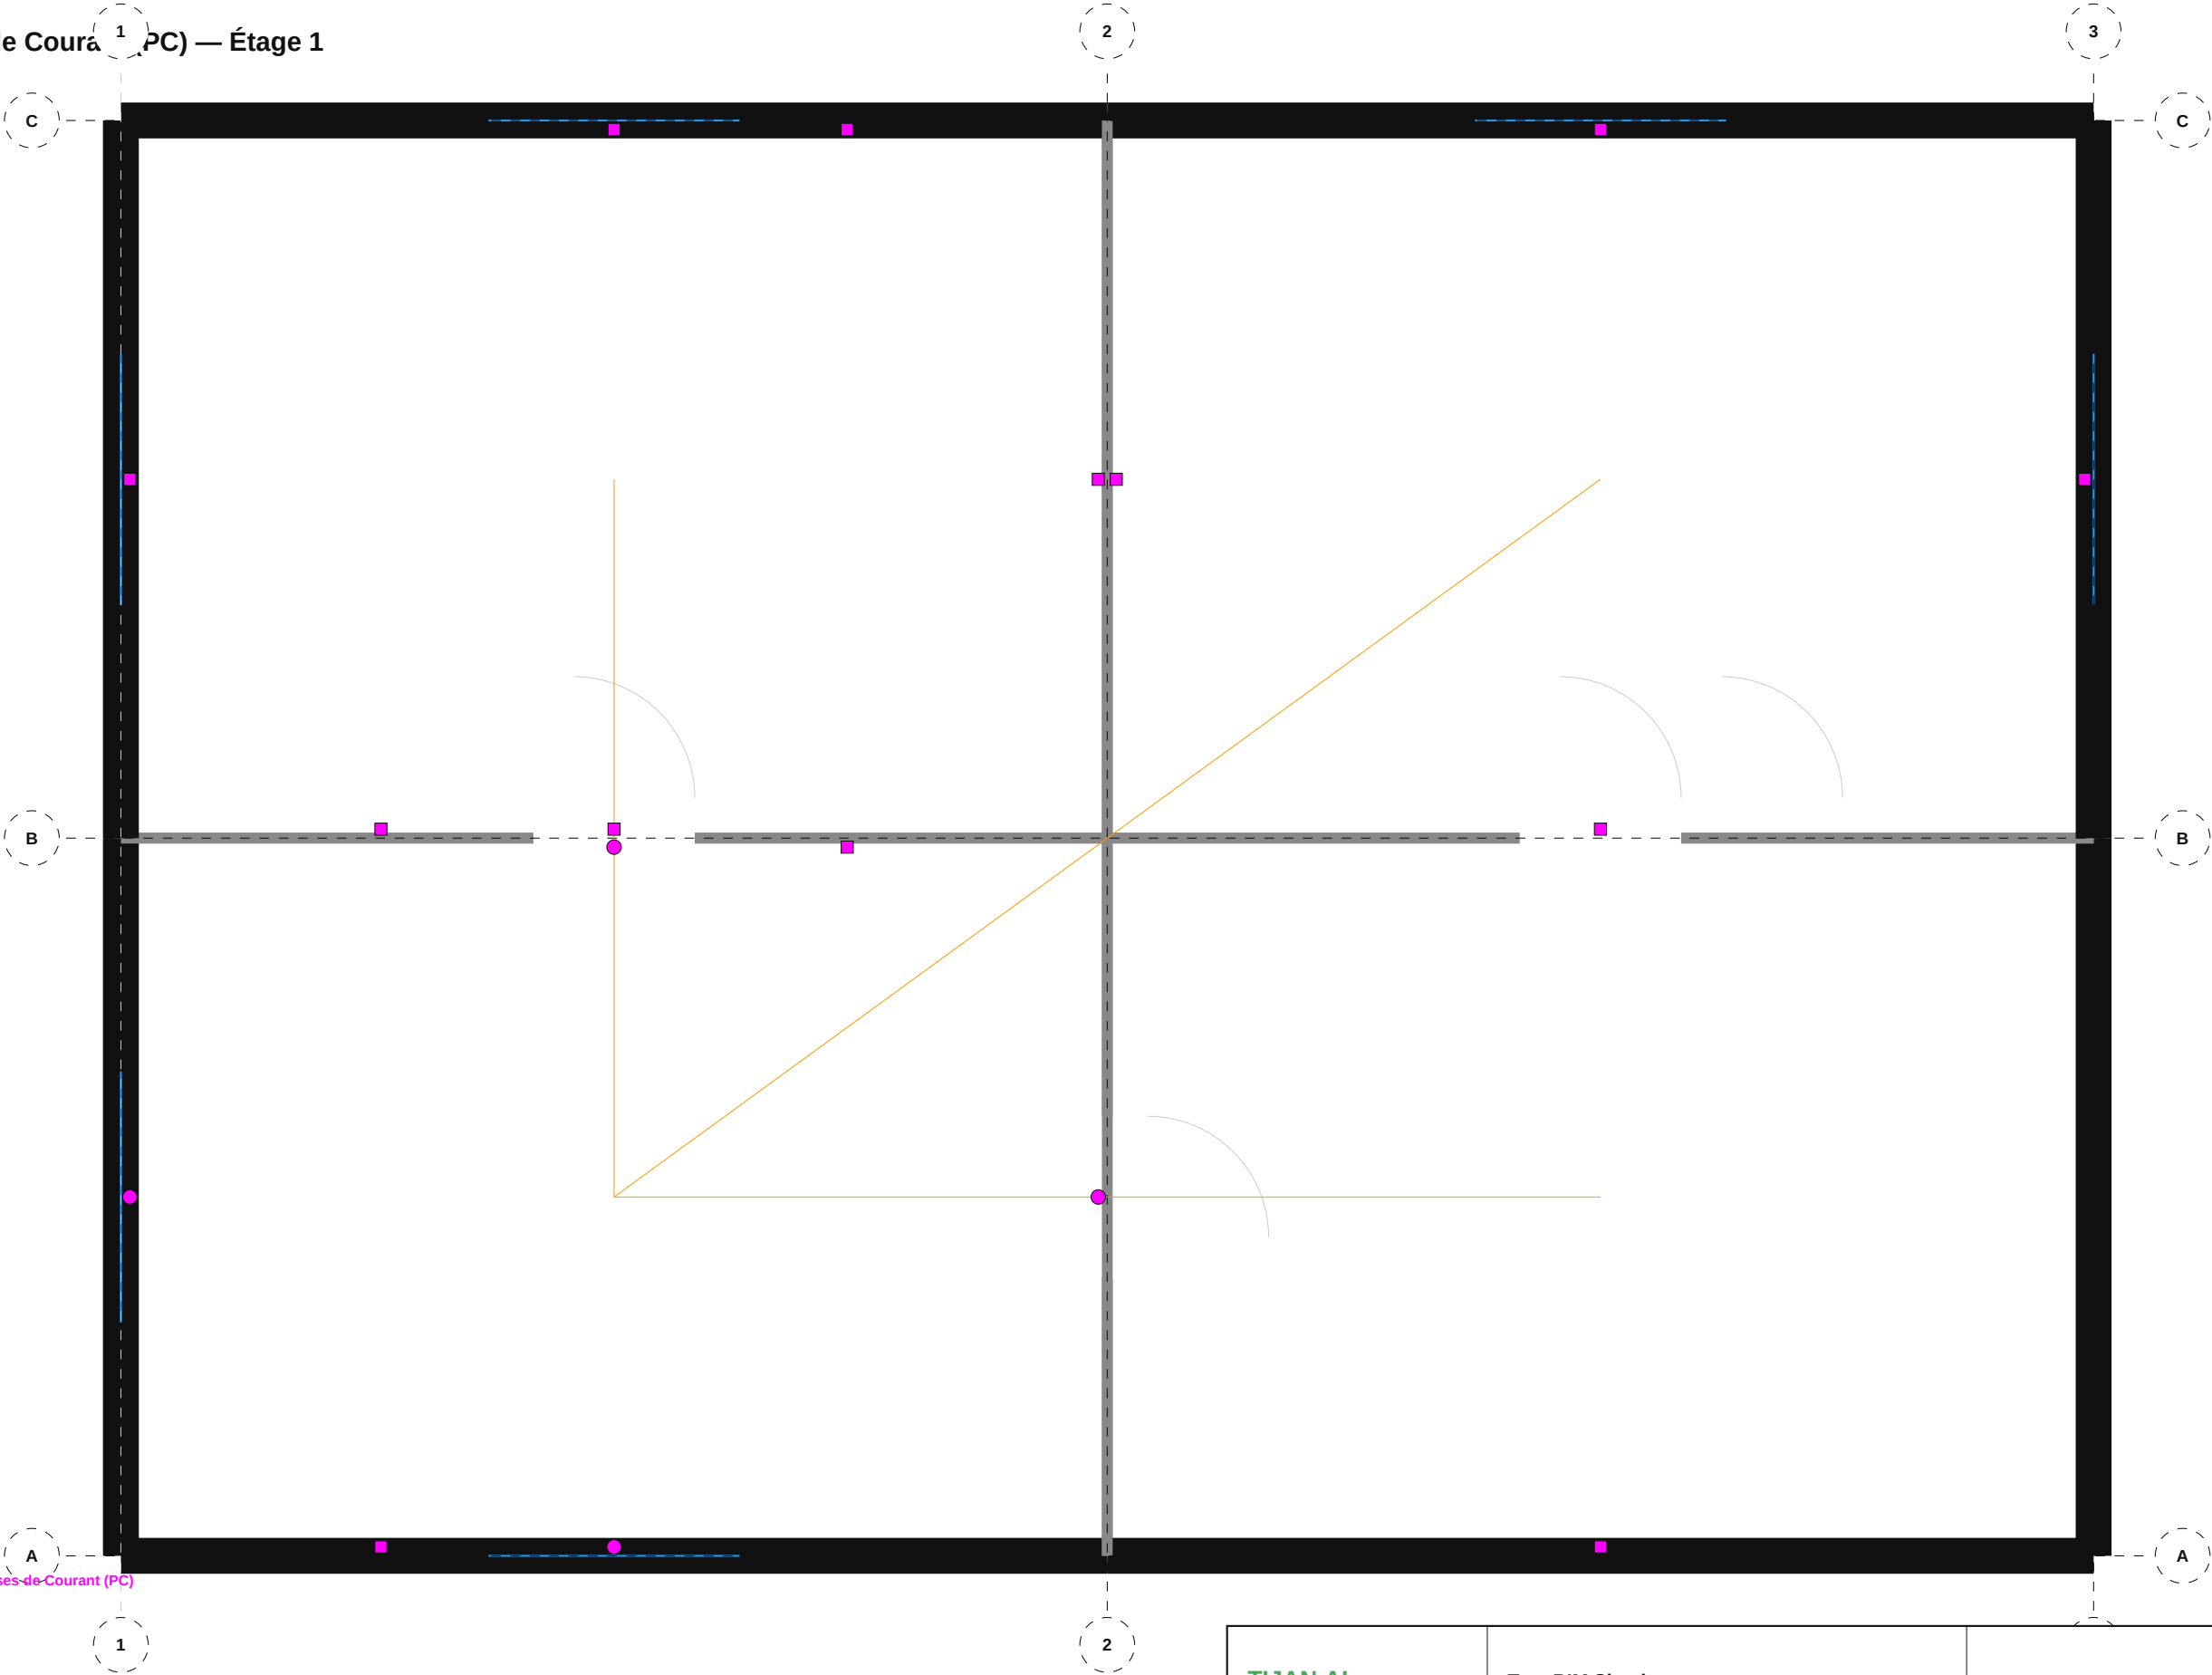

NOMENCLATURE — 510 HCU — Prises de Courant (PC)

- Prise 2P+T 16A: 12
- Prise plan de travail: 4
- Prise 2P+T: 1


TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 34/45
	510 HCU — Prises de Courant (PC) — Étage 1	
Date: 06/05/2026	Réf: HCU	BIM vHCU-034 Phase: APD

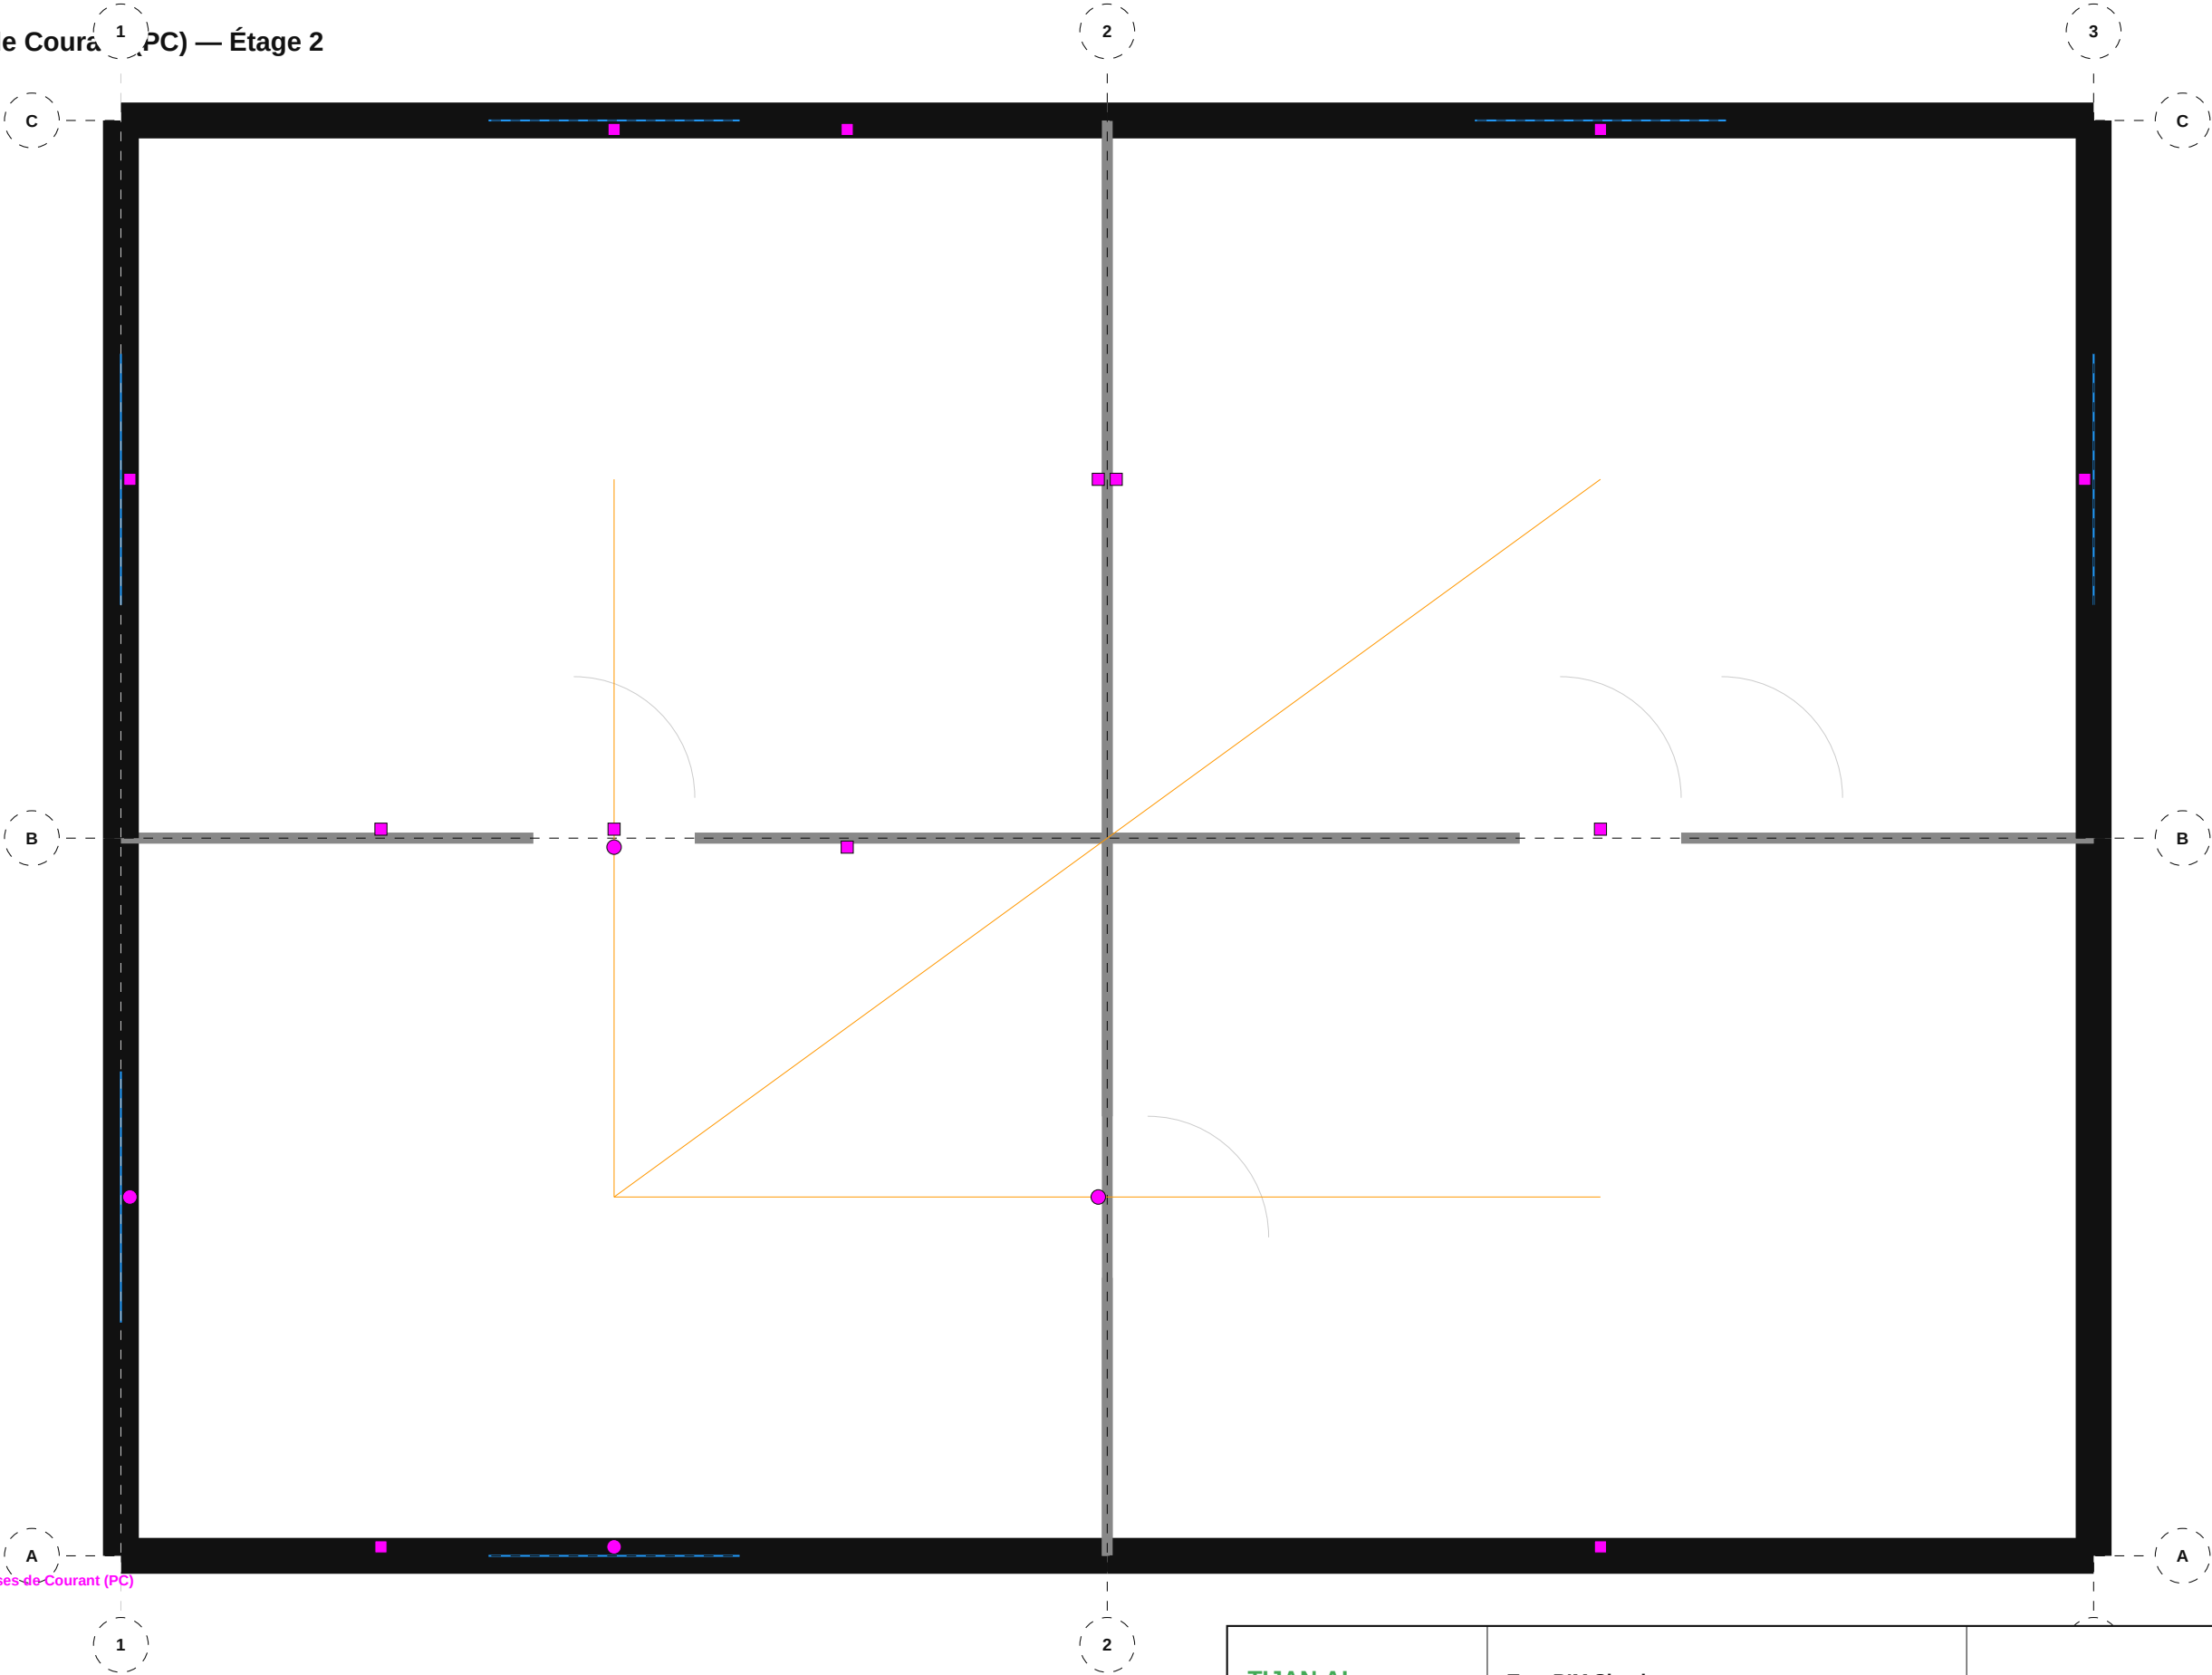

NOMENCLATURE — 510 HCU — Prises de Courant (PC)

- Prise 2P+T 16A: 12
- Prise plan de travail: 4
- Prise 2P+T: 1

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 35/45
	510 HCU — Prises de Courant (PC) — Étage 2	
Date: 06/05/2026	Réf: HCU	BIM vHCU-035 Phase: APD

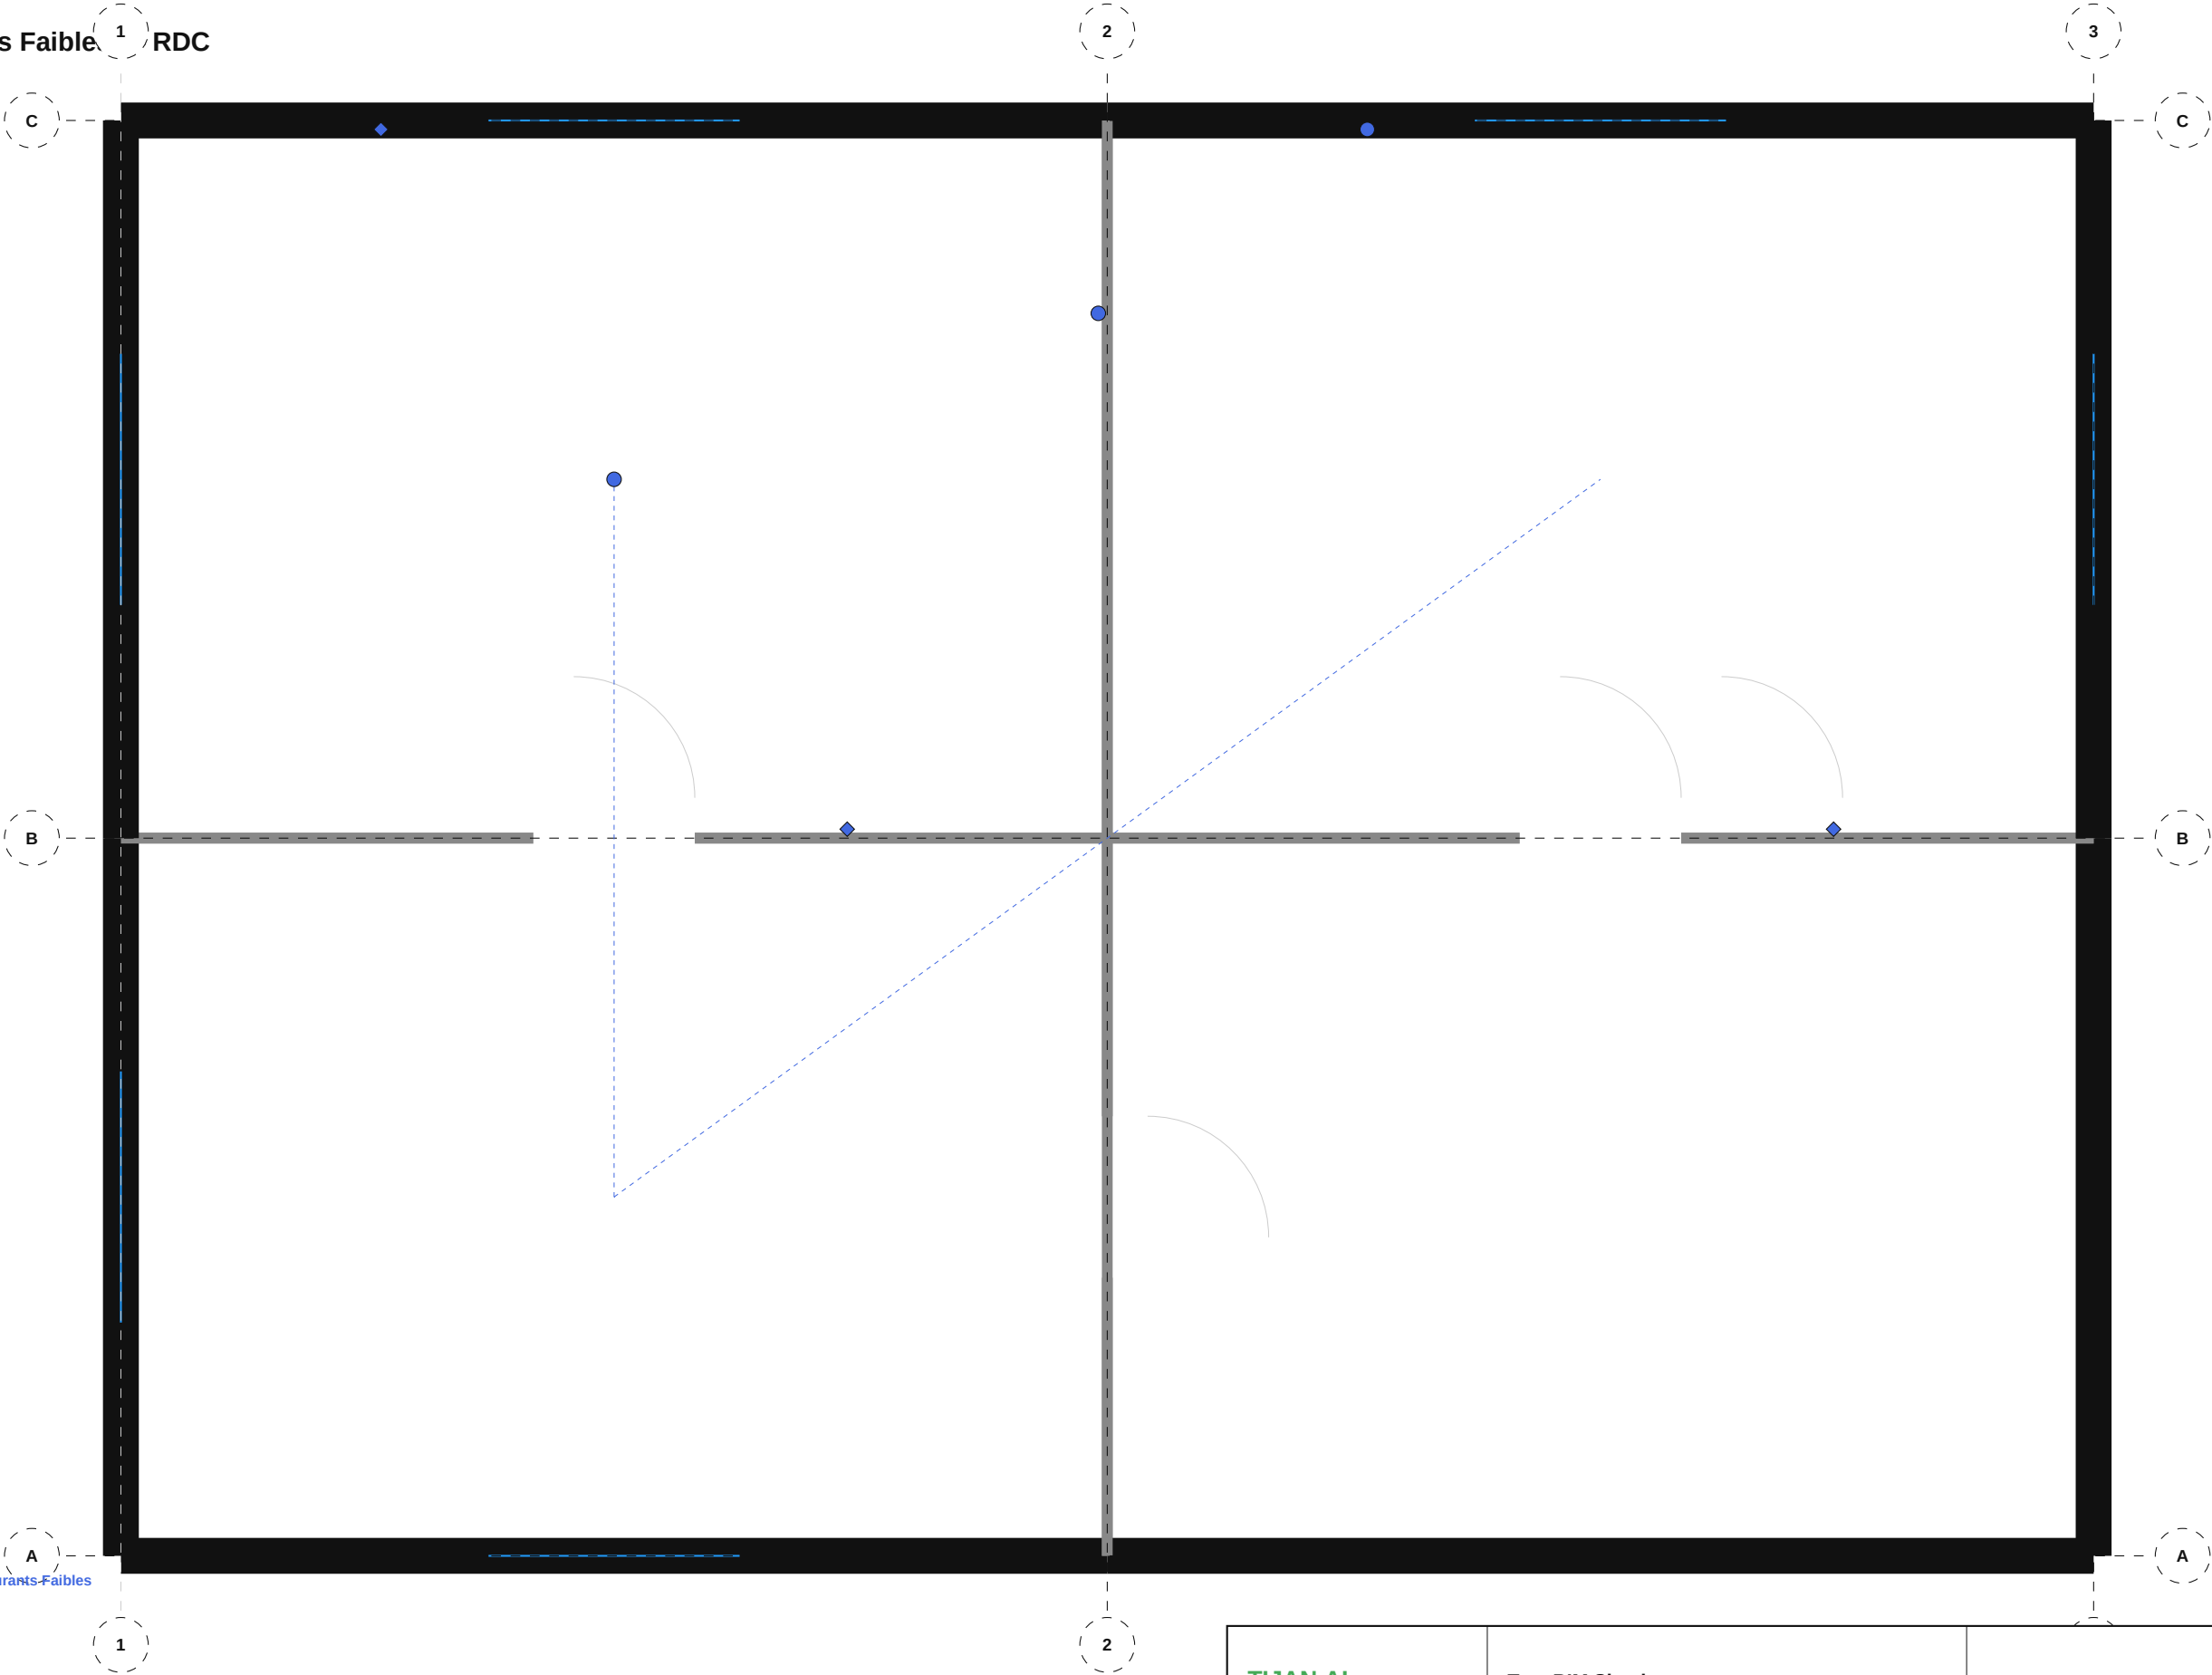


NOMENCLATURE — 520 LCU — Courants Faibles

- Prise RJ45: 3
- Prise TV: 2
- Point d'accès WiFi: 1

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 36/45
	520 LCU — Courants Faibles — RDC	
Date: 06/05/2026	Réf: LCU	BIM v.LCU-036 Phase: APD

- Prise RJ45: 3
- Prise TV: 2
- Point d'accès WiFi: 1


TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 37/45
	520 LCU — Courants Faibles — Étage 1	
Date: 06/05/2026	Réf: LCU	BIM vLCU-037 Phase: APD

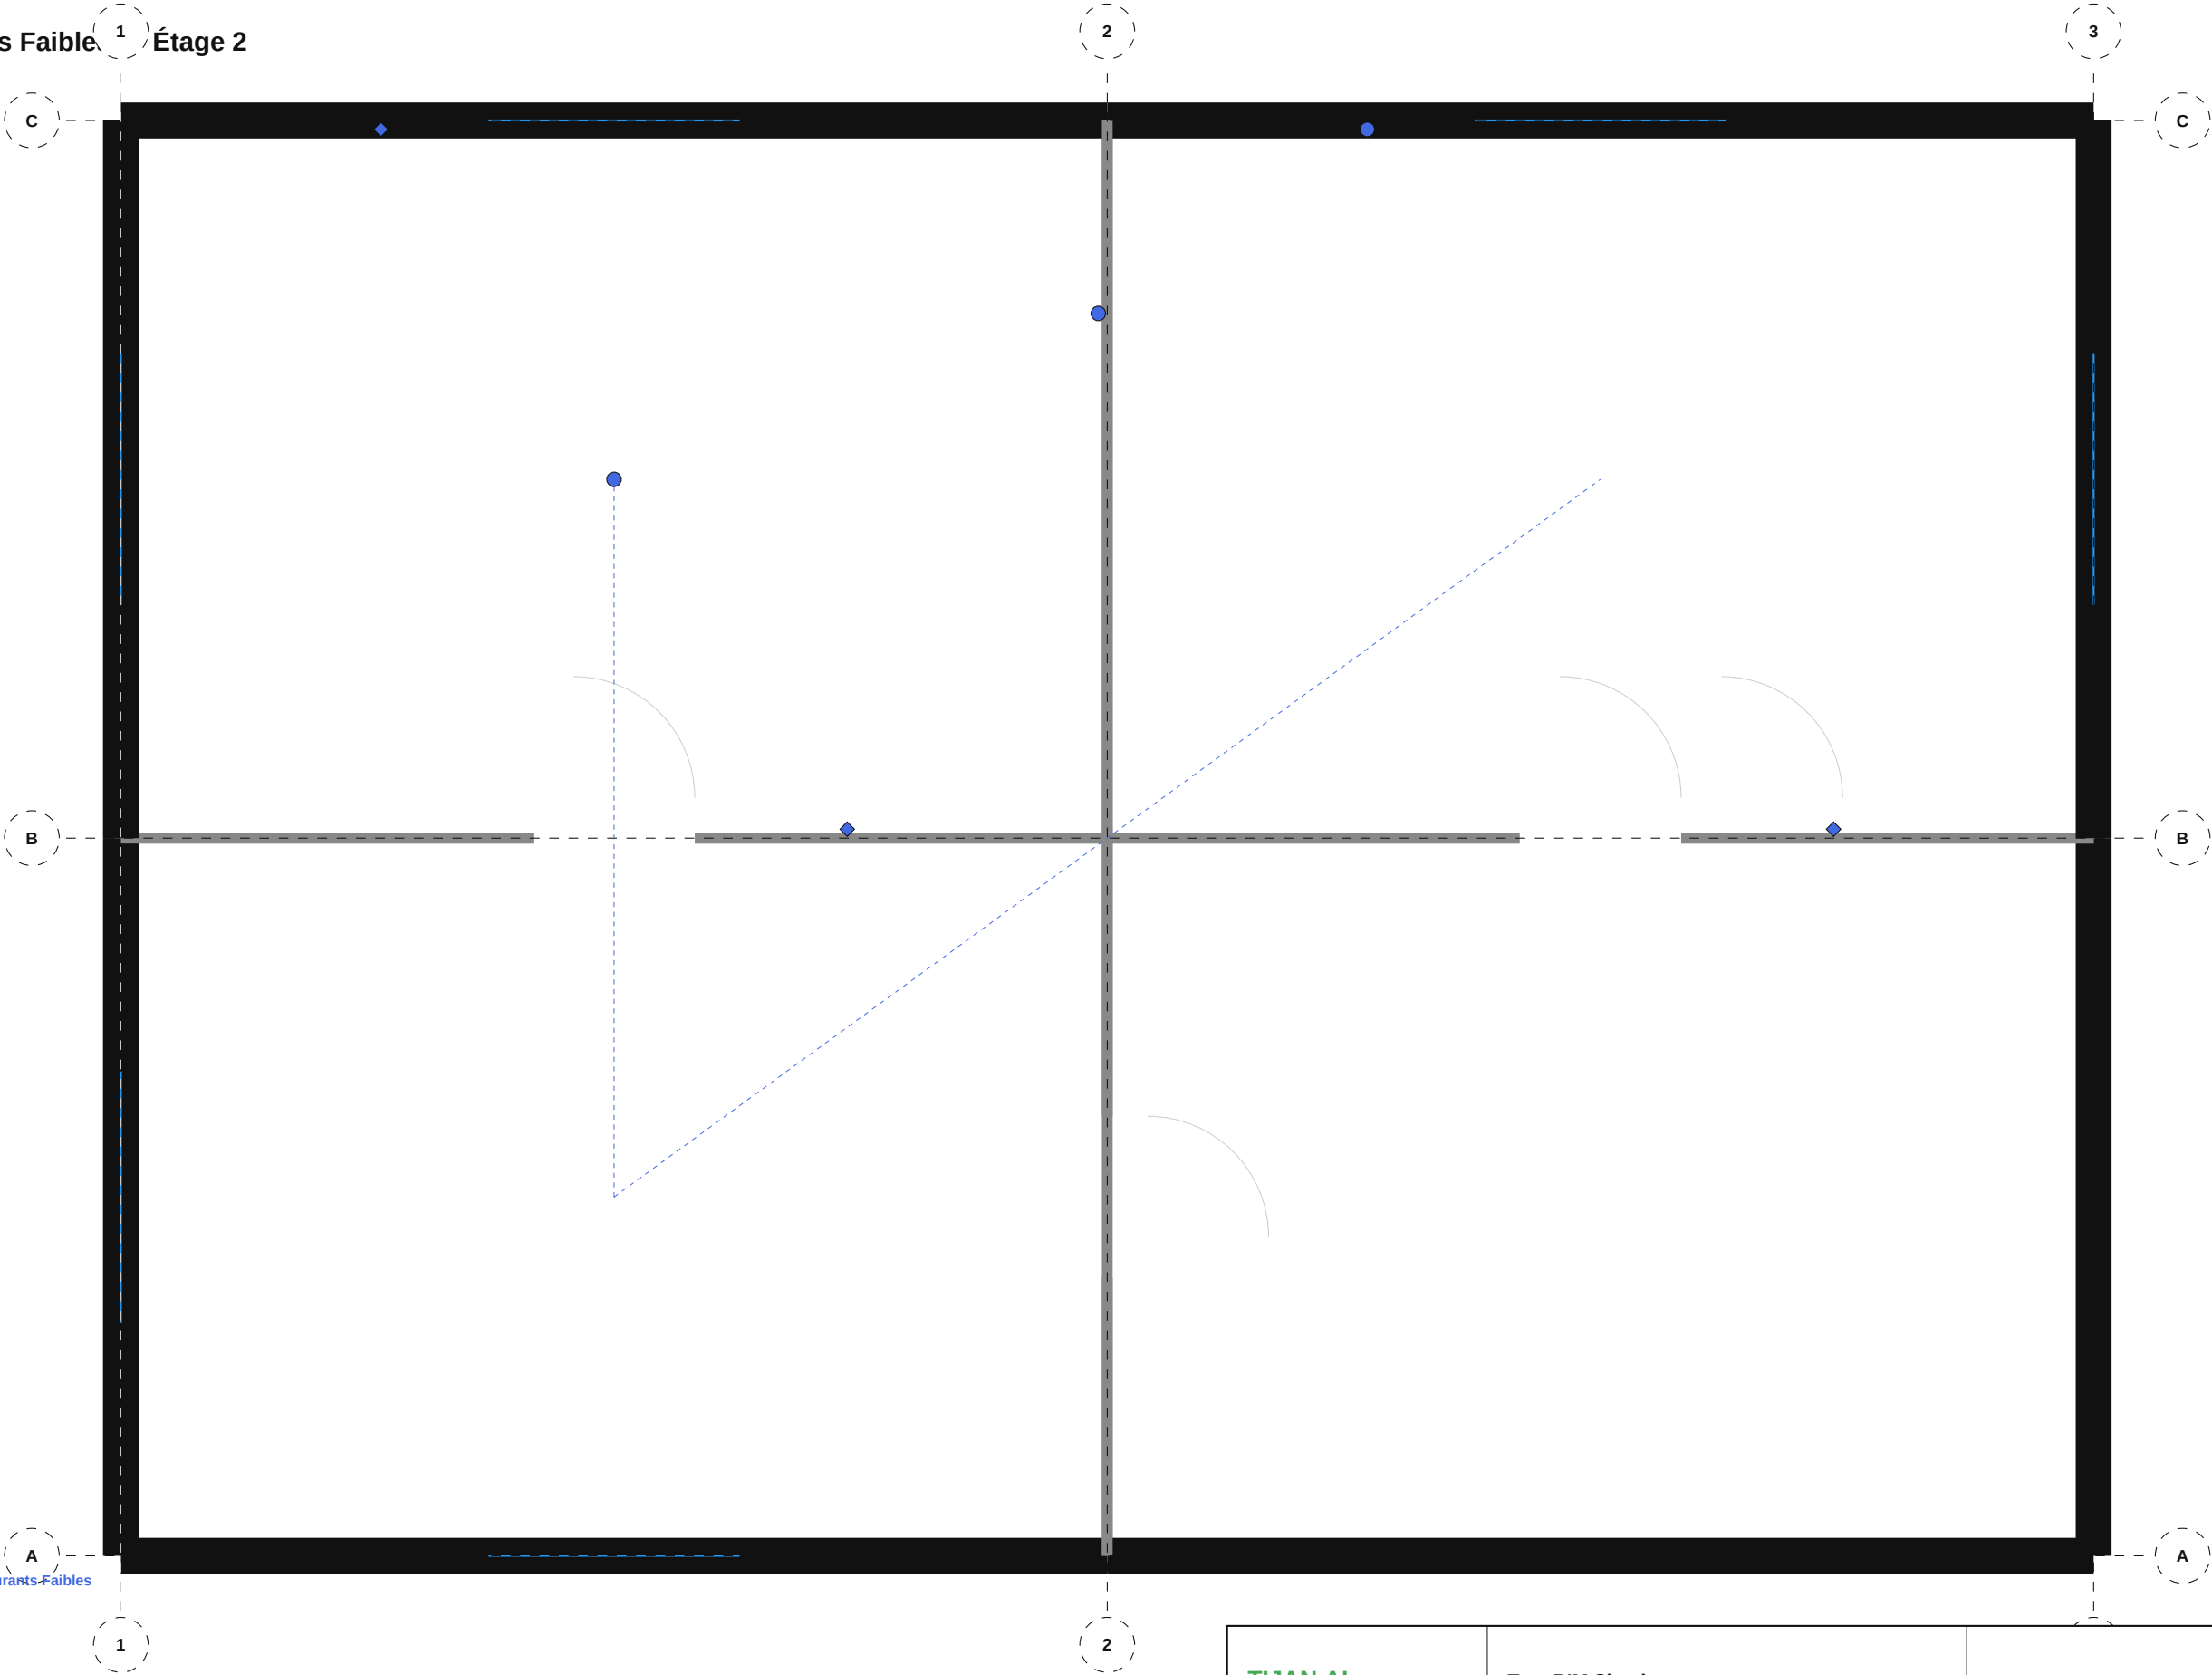


NOMENCLATURE — 520 LCU — Courants Faibles

- Prise RJ45: 3
- Prise TV: 2
- Point d'accès WiFi: 1


TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 38/45
	520 LCU — Courants Faibles — Étage 2	
Date: 06/05/2026	Réf: LCU	BIM v.LCU-038 Phase: APD

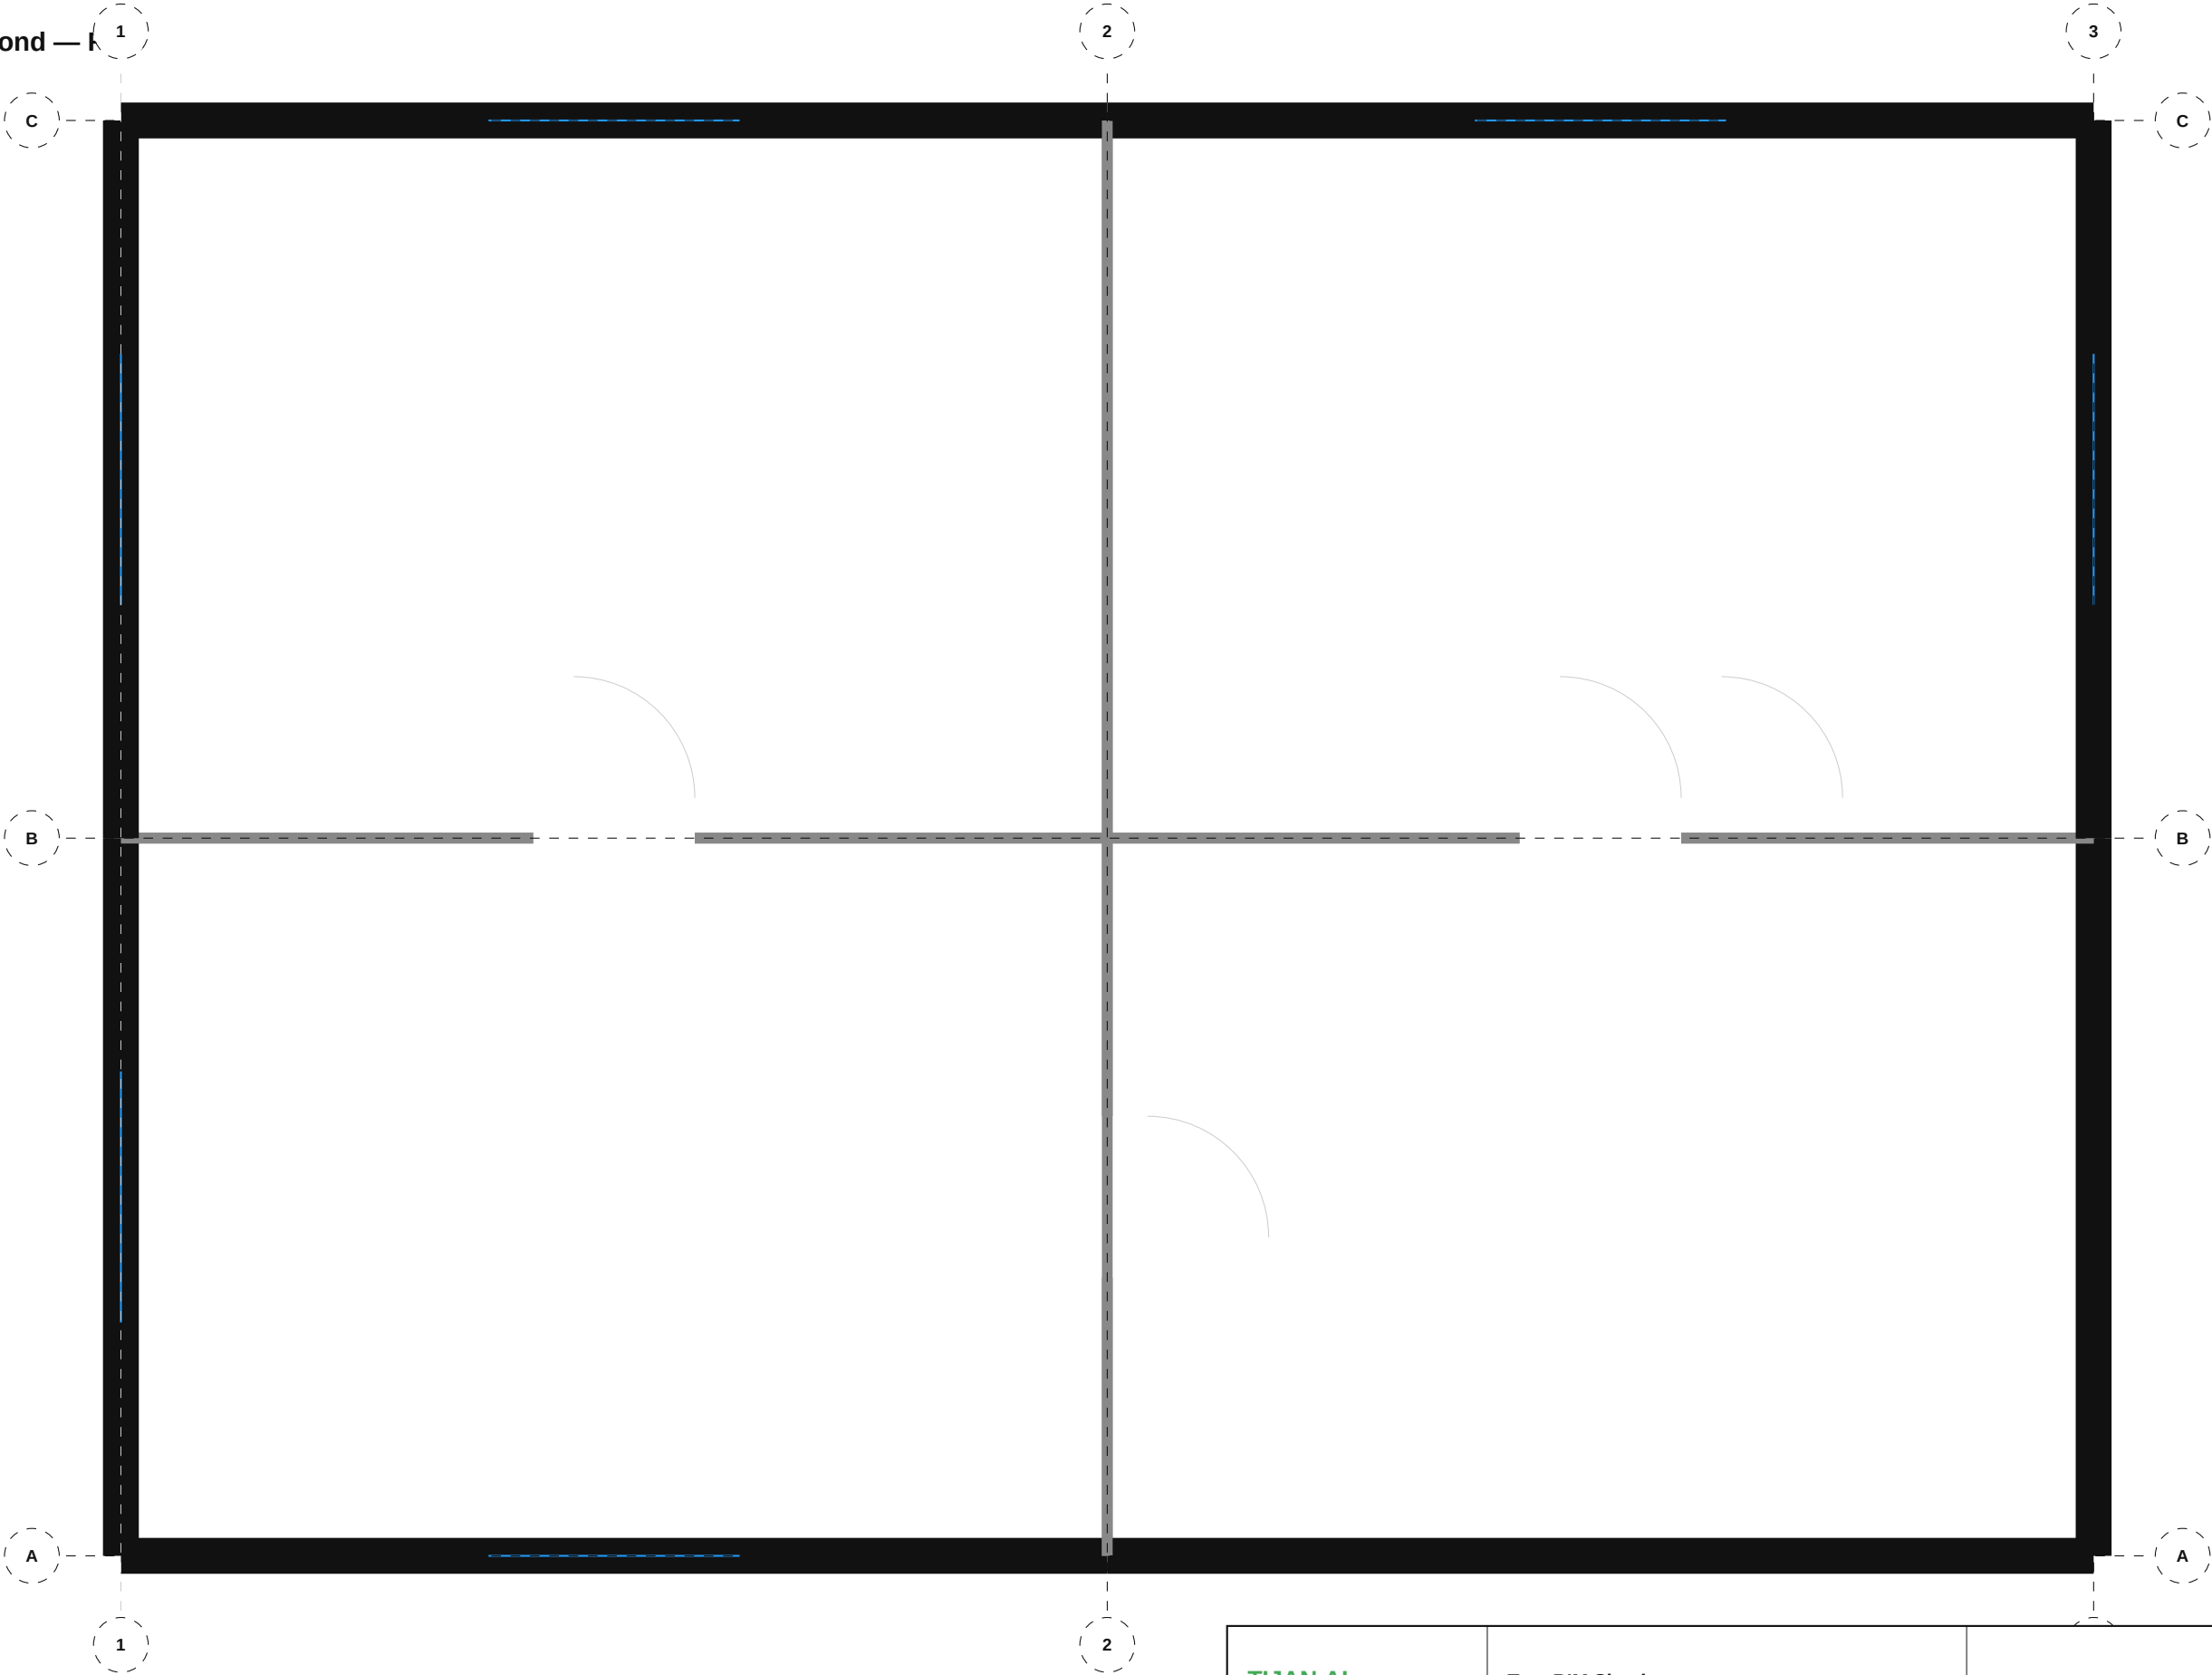

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 39/45
	113 RC — Faux Plafond — RDC	
Date: 06/05/2026	Réf: RC	BIM VRC-039 Phase: APD

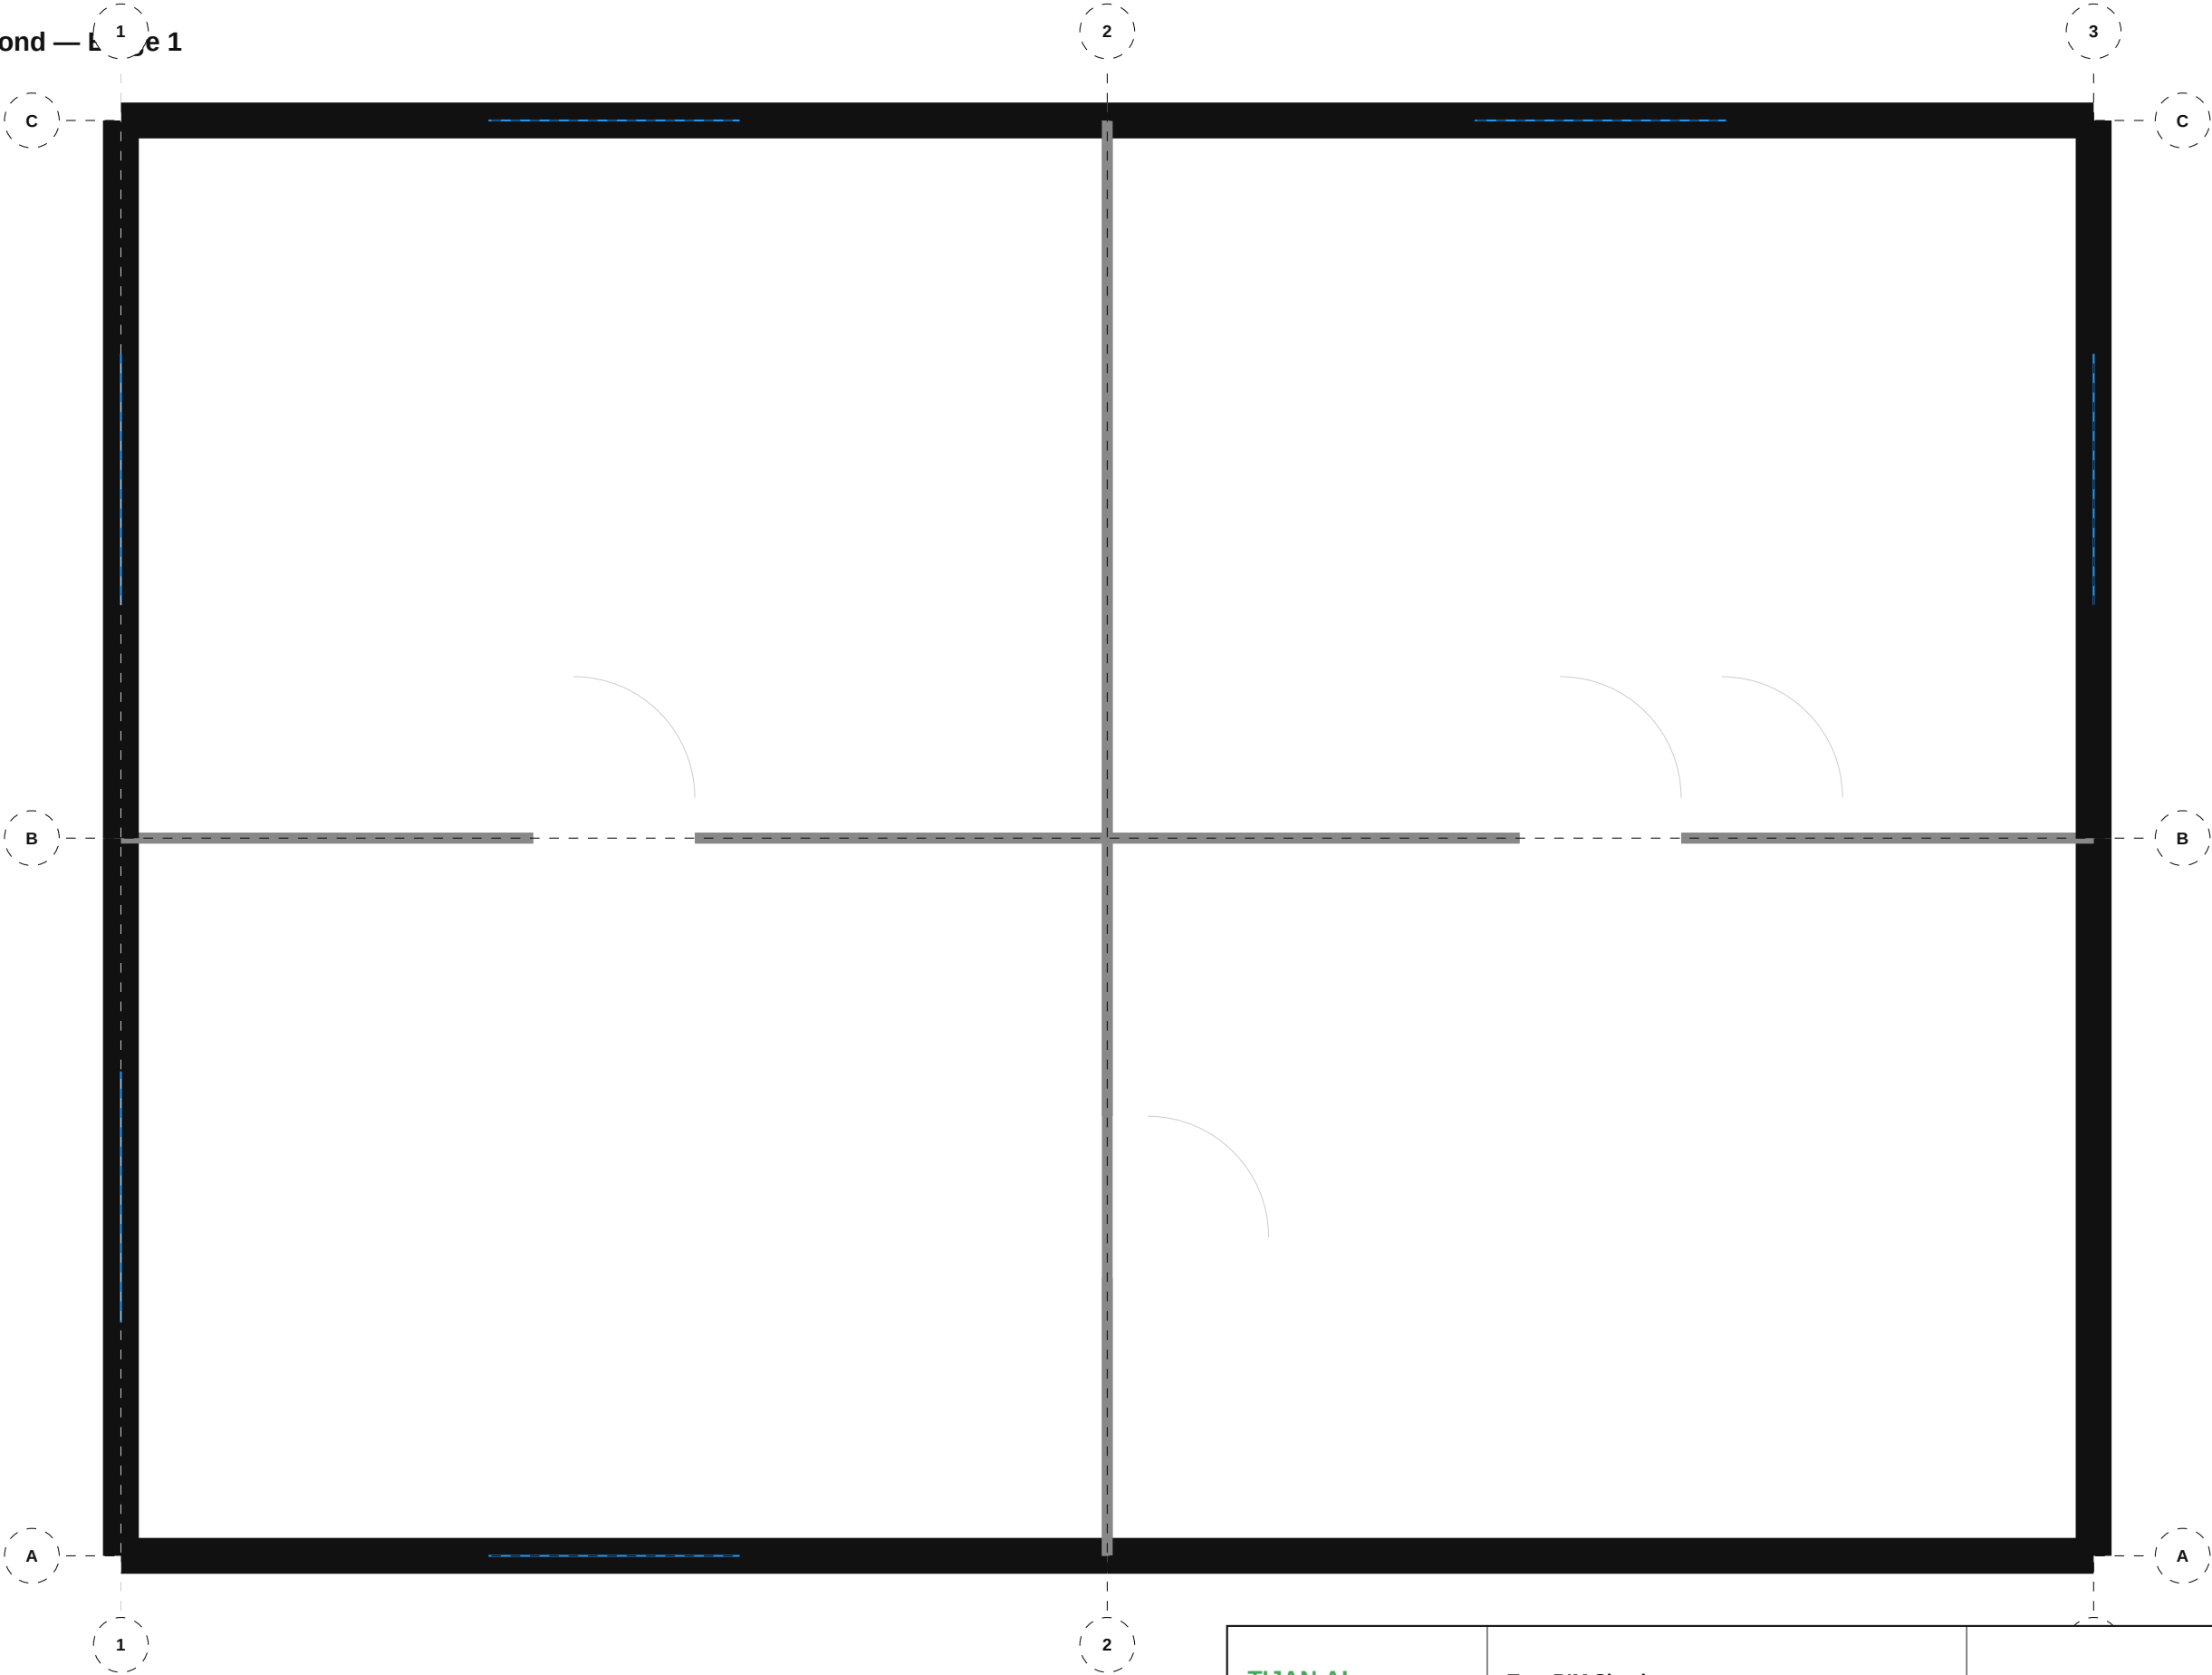

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 40/45
	113 RC — Faux Plafond — Étage 1	
Date: 06/05/2026	Réf: RC	BIM VRC-040 Phase: APD

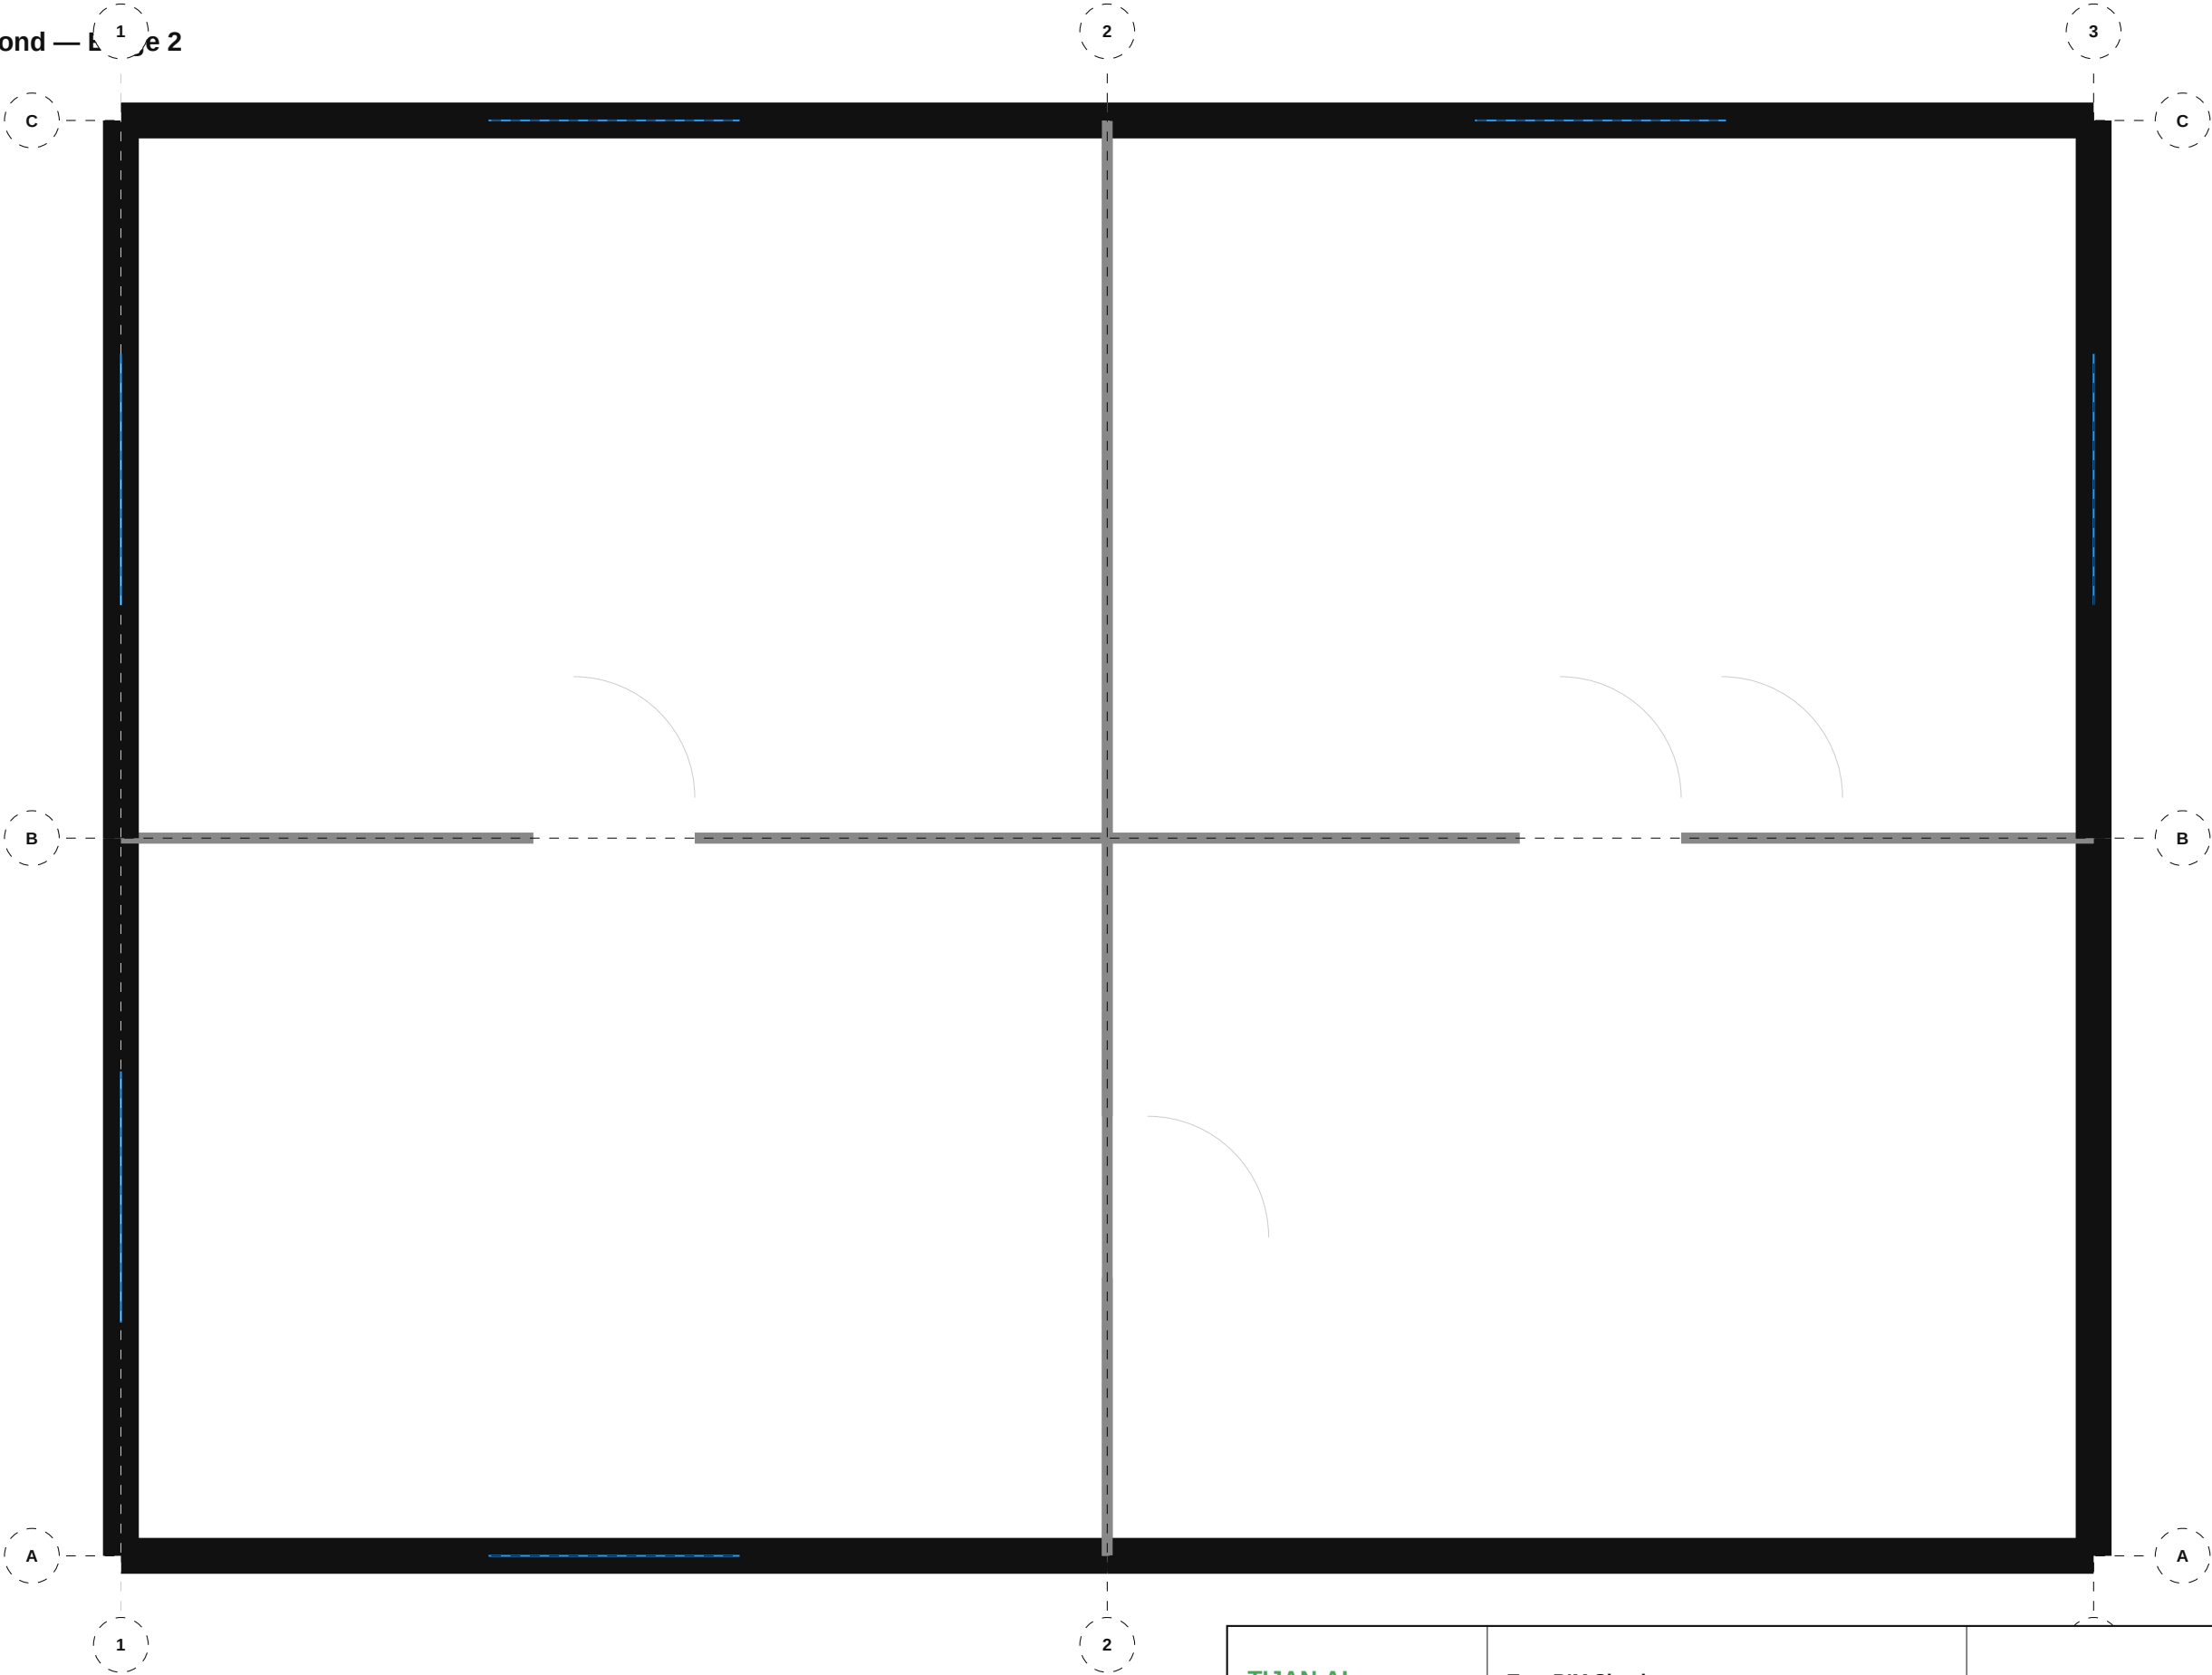

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 41/45
	113 RC — Faux Plafond — Étage 2	
Date: 06/05/2026	Réf: RC	BIM VRC-041 Phase: APD


001 SYN — Synthèse — RD

LÉGENDE RÉSEAUX

- EF — Eau Froide
- EC — Eau Chaude
- EU — Eaux Usées
- CLIM — Réfrigérant
- VMC — Extraction
- HCU — Courants Forts
- LCU — Courants Faibles
- SPK — Sprinkler

CONFLITS DÉTECTÉS

- Dégagements: 48
- Croisements: 0

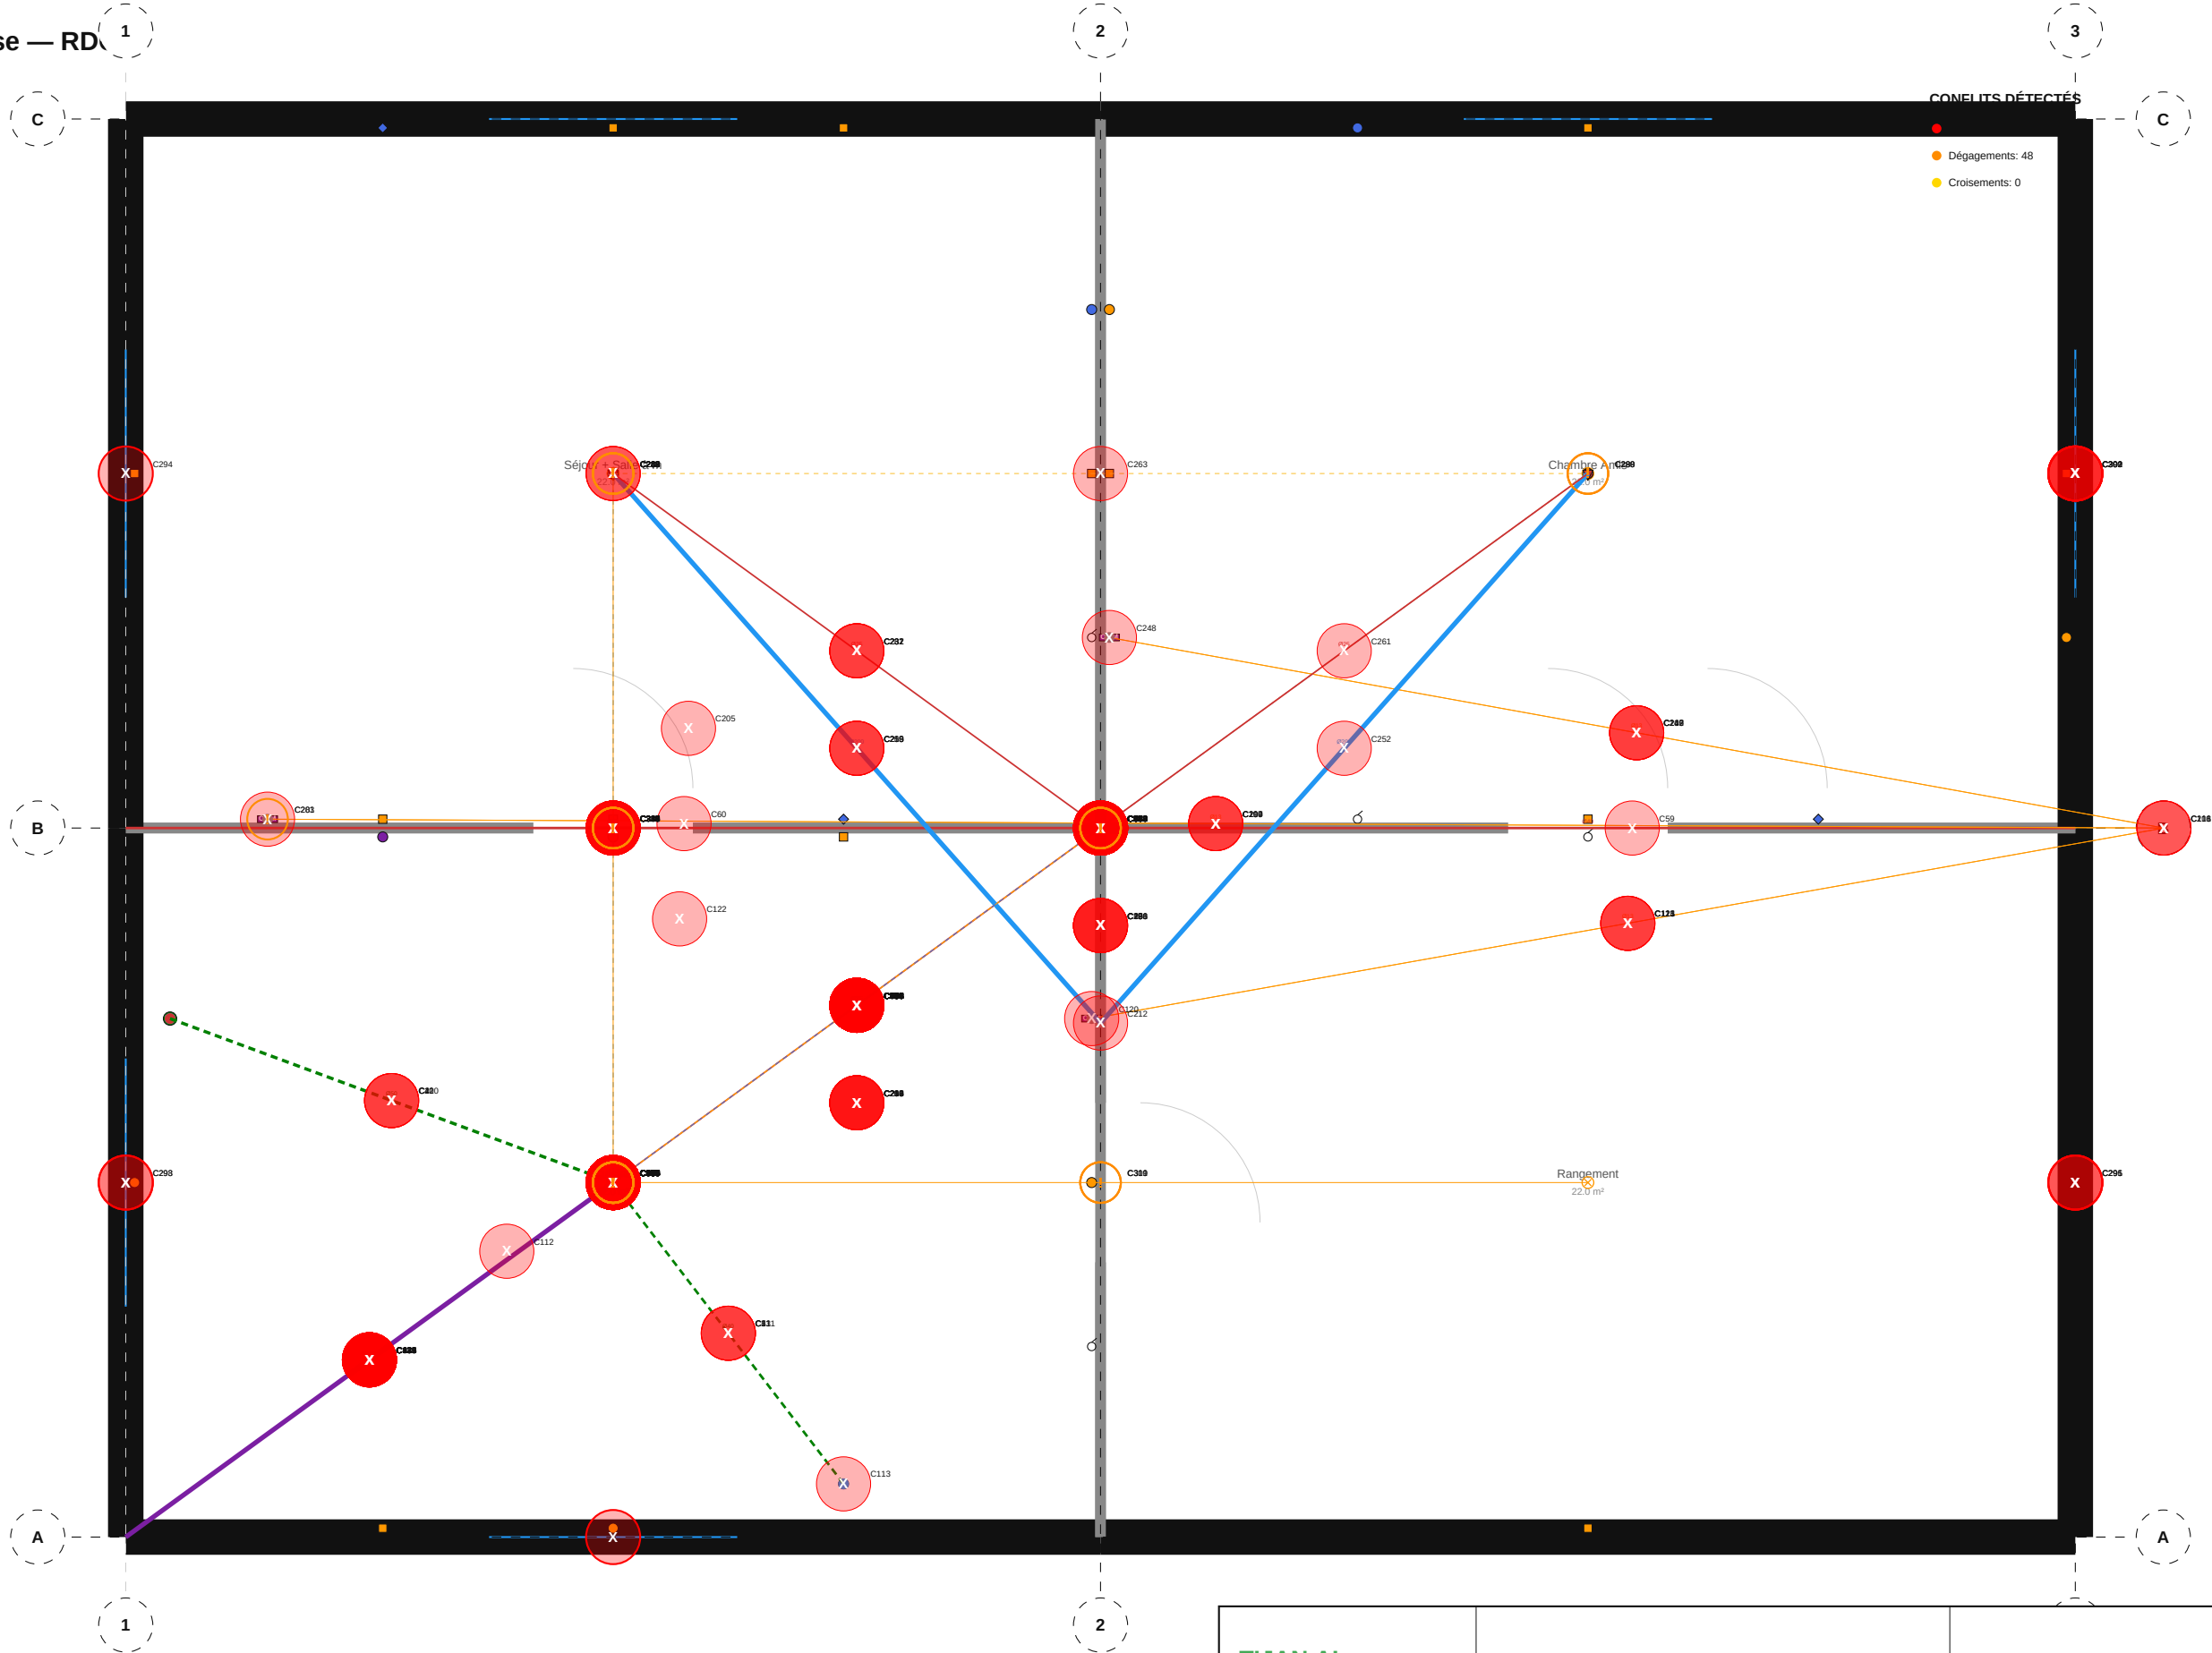

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 42/45
	001 SYN — Synthèse — RDC	
Date: 06/05/2026	Réf: SYN	BIM vSYN-042 Phase: APD


001 SYN — Synthèse — Éta

LÉGENDE RÉSEAUX

- EF — Eau Froide
- EC — Eau Chaude
- EU — Eaux Usées
- CLIM — Réfrigérant
- VMC — Extraction
- HCU — Courants Forts
- LCU — Courants Faibles
- SPK — Sprinkler

CONFLITS DÉTECTÉS

- Dégagements: 48
- Croisements: 0

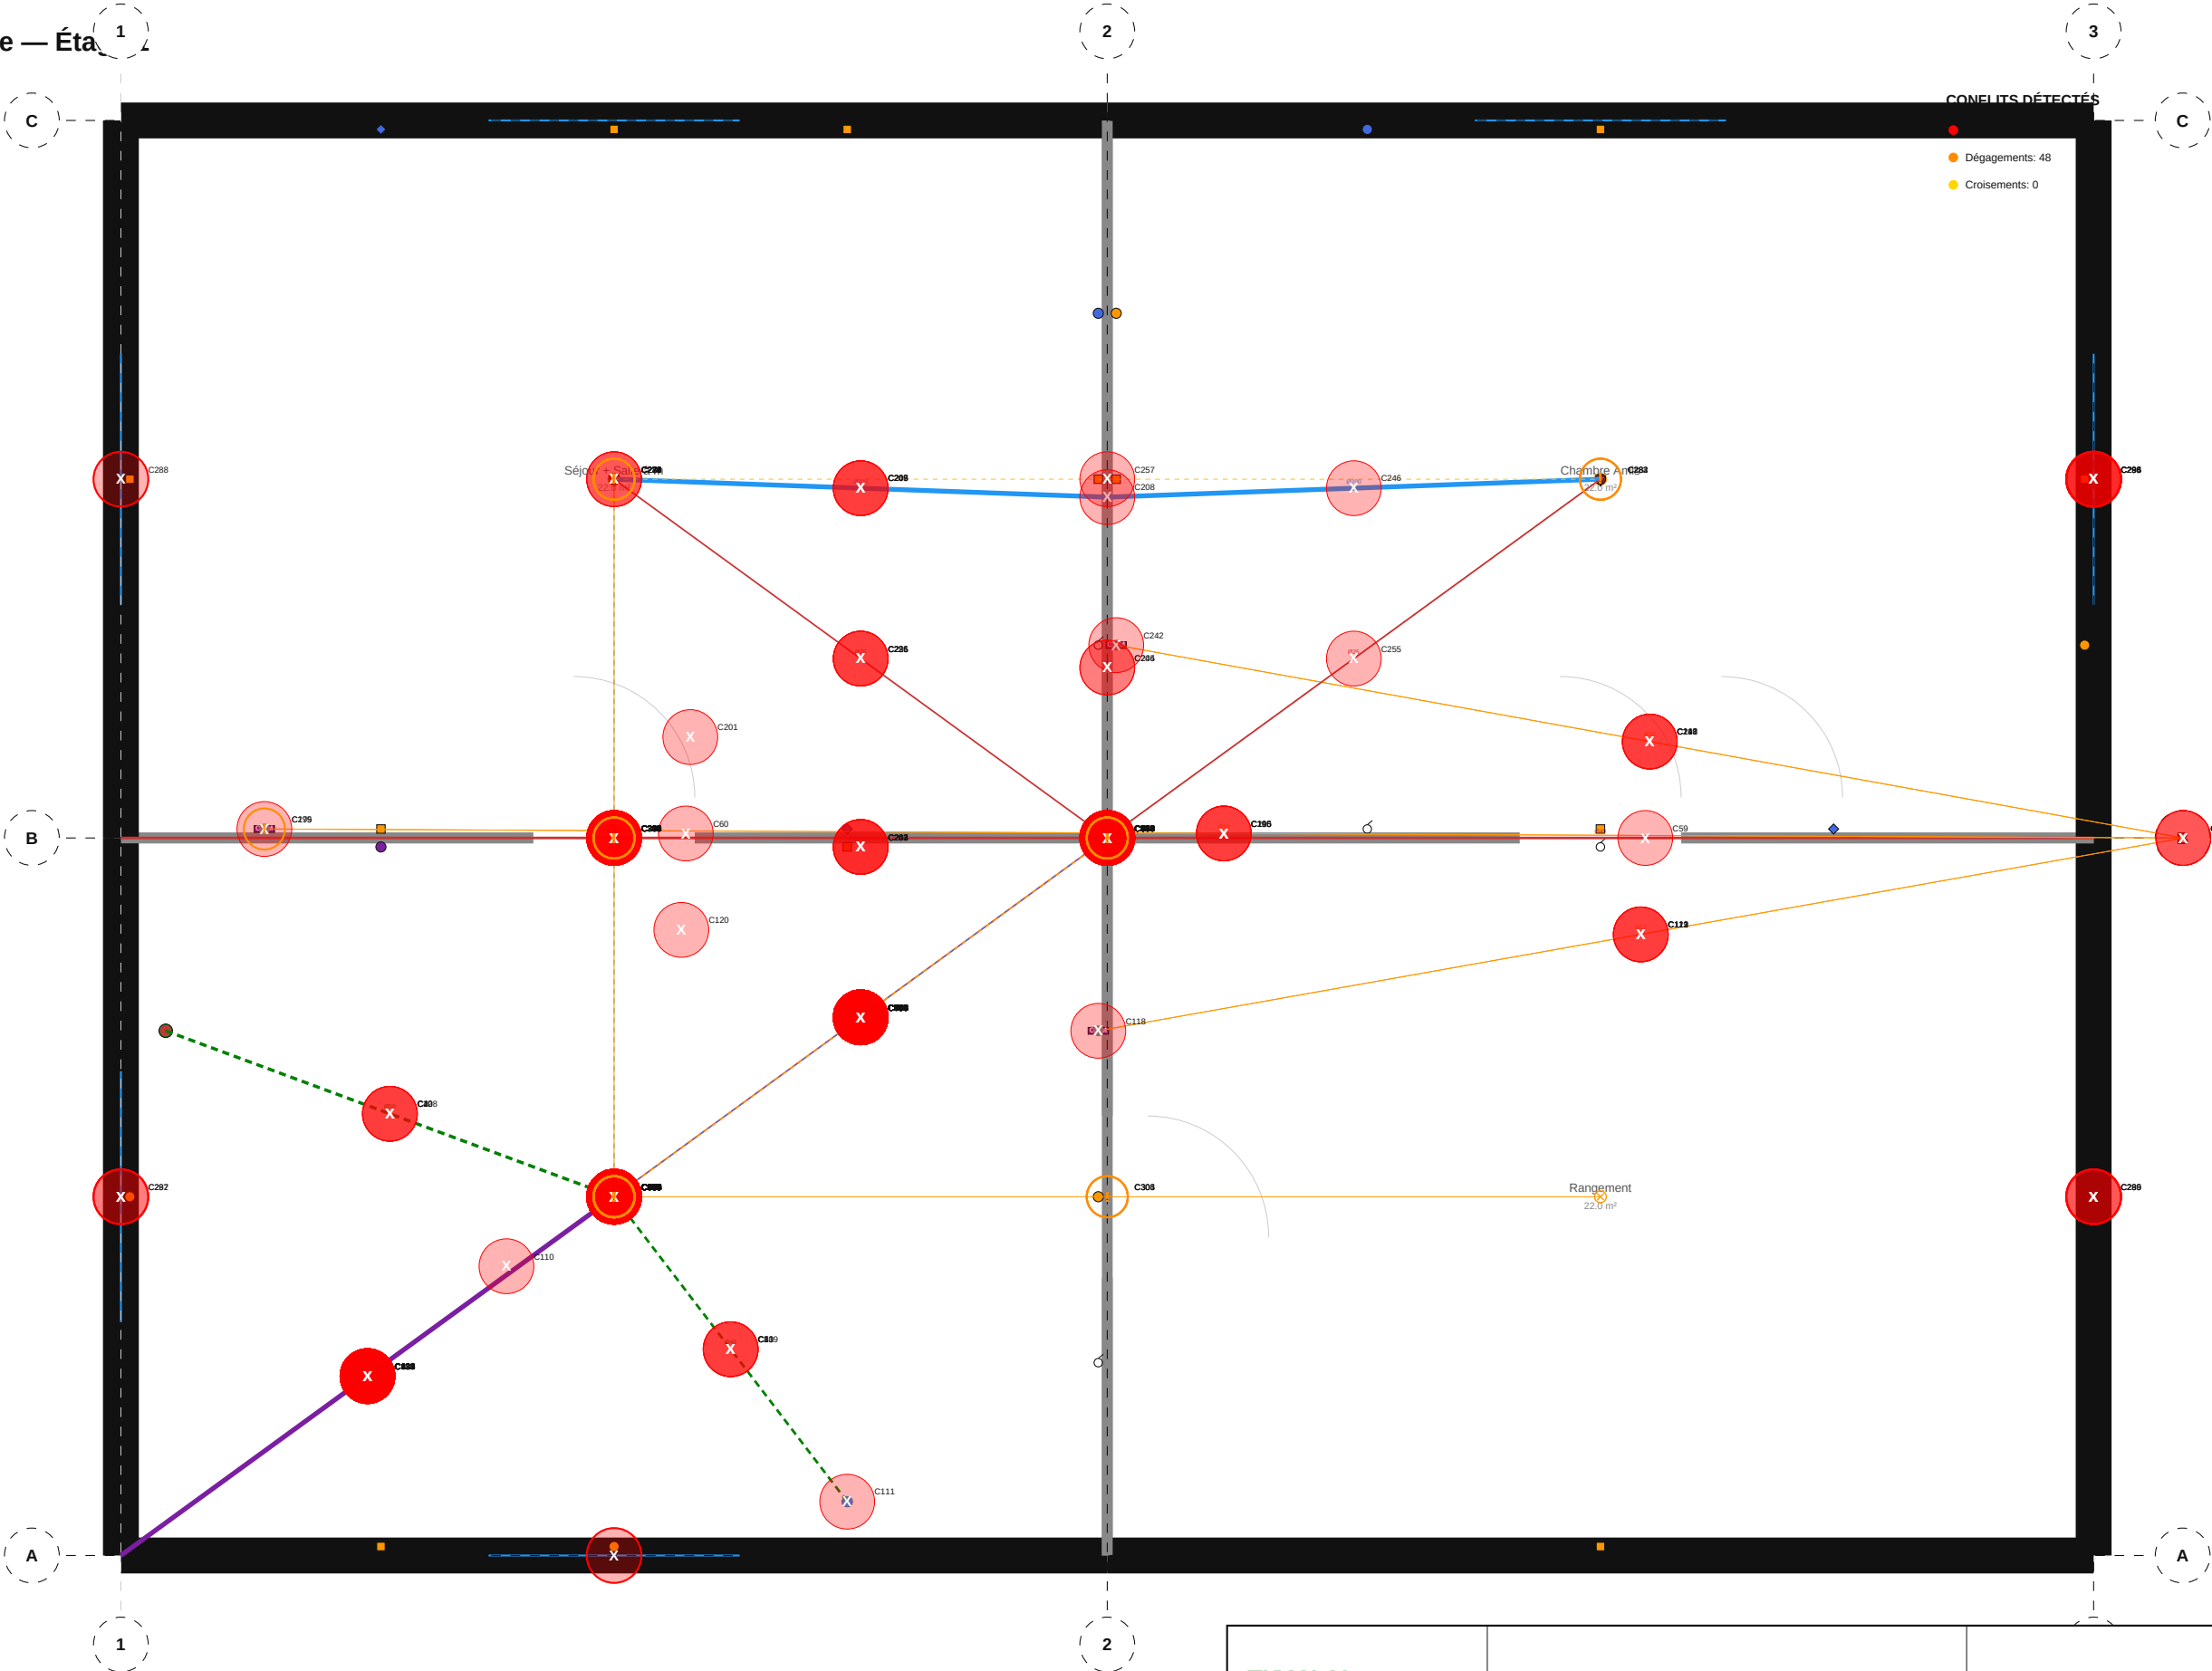

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 43/45
	001 SYN — Synthèse — Étage 1	
Date: 06/05/2026	Réf: SYN	BIM vSYN-043 Phase: APD

001 SYN — Synthèse — Éta


LÉGENDE RÉSEAUX

- EF — Eau Froide
- EC — Eau Chaude
- EU — Eaux Usées
- CLIM — Réfrigérant
- VMC — Extraction
- HCU — Courants Forts
- LCU — Courants Faibles
- SPK — Sprinkler

CONELITS DÉTECTÉS

● Dégagements: 48

● Croisements: 0

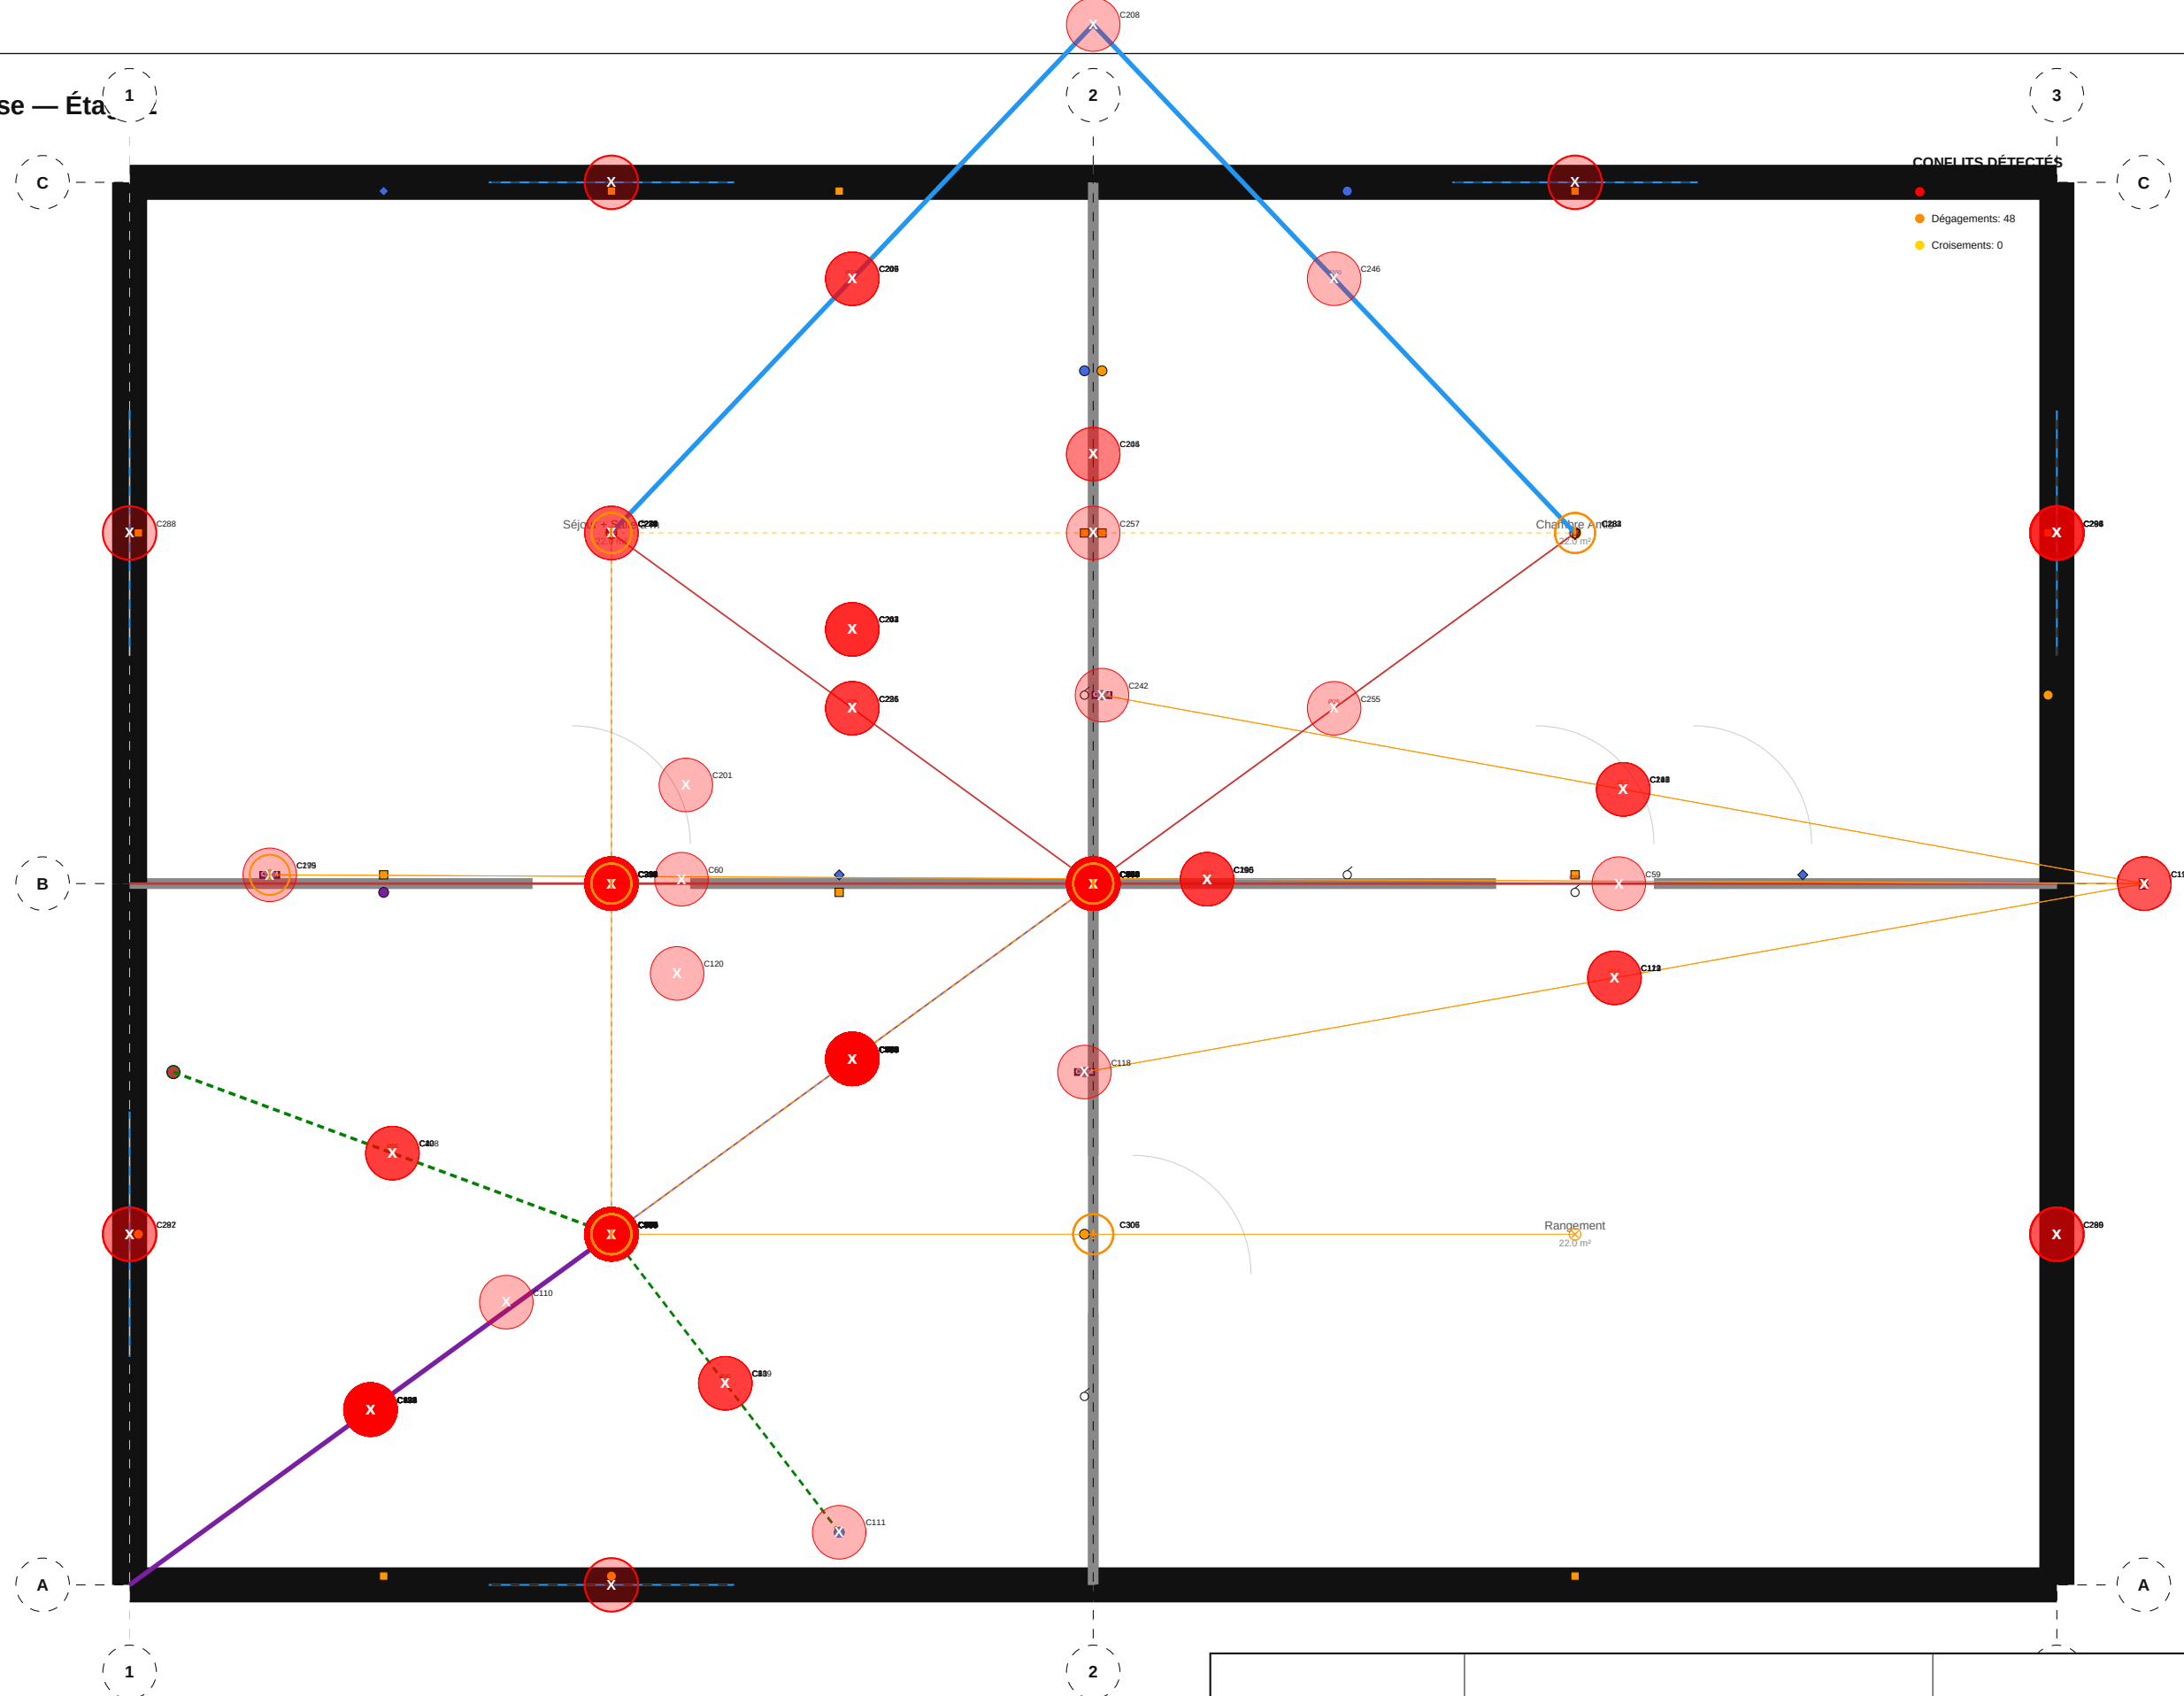

TIJAN AI

Bureau d'Études Automatisé

Test BIM Simple

Dakar, Senegal

Éch: 1/100

Pl. 44/45

001 SYN — Synthèse — Étage 2

Date: 06/05/2026

Réf: SYN

BIM vSYN-044

Phase: APD

RAPPORT DE COORDINATION — DÉTECTION DES CONFLITS

Total des conflits: 959

Critiques (à corriger): 815

Dégagements insuffisants: 144

Croisements (à vérifier): 0

#	Sévérité	Niveau	Pièce	Élément A	Élément B	Distance	Requis	Description
C1	HARD	RDC	Cuisine	Eau Froide Ø50mm	Eau Froide Ø20mm	-35mm	50mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C2	HARD	RDC	Cuisine	Eau Froide Ø50mm	Eau Chaude Ø20mm	-35mm	50mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C3	HARD	RDC	Cuisine	Eau Froide Ø50mm	Eaux Usées Ø63mm	-56mm	50mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C4	HARD	RDC	Cuisine	Eau Froide Ø50mm	Eaux Usées Ø50mm	-50mm	50mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C5	HARD	RDC	Cuisine	Eau Froide Ø50mm	Eaux Usées Ø40mm	-45mm	50mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C6	HARD	RDC	Cuisine	Eau Froide Ø50mm	VMC Extraction Ø150m	-100mm	200mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C7	HARD	RDC	Cuisine	Eau Froide Ø50mm	VMC Extraction Ø125m	-88mm	200mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C8	HARD	RDC	Cuisine	Eau Froide Ø50mm	Courant Fort Ø2mm	-26mm	100mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C9	HARD	RDC	Cuisine	Eau Froide Ø50mm	Courant Faible Ø1mm	-26mm	100mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C10	HARD	RDC	Cuisine	Eau Froide Ø50mm	Sprinkler Ø25mm	-38mm	150mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C11	HARD	RDC	Cuisine	Eau Froide Ø50mm	Sprinkler Ø25mm	-38mm	150mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C12	HARD	RDC	Cuisine	Eau Froide Ø50mm	Détection Incendie Ø	-26mm	150mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C13	HARD	RDC	Rangement	Eau Froide Ø50mm	Courant Fort Ø2mm	-26mm	100mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C14	HARD	RDC	Séjour + Sal	Eau Froide Ø50mm	Courant Fort Ø2mm	-26mm	100mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C15	HARD	RDC	Séjour + Sal	Eau Froide Ø50mm	Courant Faible Ø1mm	-26mm	100mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C16	HARD	RDC	Séjour + Sal	Eau Froide Ø50mm	Détection Incendie Ø	-26mm	150mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C17	HARD	RDC	Chambre Amis	Eau Froide Ø50mm	Courant Fort Ø2mm	-26mm	100mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C18	HARD	RDC	Chambre Amis	Eau Froide Ø50mm	Courant Faible Ø1mm	-26mm	100mm	Intersection physique entre Eau Froide Ø50mm
C19	HARD	RDC	Cuisine	Eau Chaude Ø40mm	Eau Froide Ø20mm	-30mm	50mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C20	HARD	RDC	Cuisine	Eau Chaude Ø40mm	Eau Chaude Ø20mm	-30mm	50mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C21	HARD	RDC	Cuisine	Eau Chaude Ø40mm	Eaux Usées Ø63mm	-52mm	50mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C22	HARD	RDC	Cuisine	Eau Chaude Ø40mm	Eaux Usées Ø50mm	-45mm	50mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C23	HARD	RDC	Cuisine	Eau Chaude Ø40mm	Eaux Usées Ø40mm	-40mm	50mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C24	HARD	RDC	Cuisine	Eau Chaude Ø40mm	VMC Extraction Ø150m	-95mm	200mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C25	HARD	RDC	Cuisine	Eau Chaude Ø40mm	VMC Extraction Ø125m	-82mm	200mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C26	HARD	RDC	Cuisine	Eau Chaude Ø40mm	Courant Fort Ø2mm	-21mm	100mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C27	HARD	RDC	Cuisine	Eau Chaude Ø40mm	Courant Faible Ø1mm	-20mm	100mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C28	HARD	RDC	Cuisine	Eau Chaude Ø40mm	Sprinkler Ø25mm	-32mm	150mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C29	HARD	RDC	Cuisine	Eau Chaude Ø40mm	Sprinkler Ø25mm	-32mm	150mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C30	HARD	RDC	Cuisine	Eau Chaude Ø40mm	Détection Incendie Ø	-21mm	150mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C31	HARD	RDC	Rangement	Eau Chaude Ø40mm	Courant Fort Ø2mm	-21mm	100mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C32	HARD	RDC	Séjour + Sal	Eau Chaude Ø40mm	Courant Fort Ø2mm	-21mm	100mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C33	HARD	RDC	Séjour + Sal	Eau Chaude Ø40mm	Courant Faible Ø1mm	-20mm	100mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C34	HARD	RDC	Séjour + Sal	Eau Chaude Ø40mm	Détection Incendie Ø	-21mm	150mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C35	HARD	RDC	Chambre Amis	Eau Chaude Ø40mm	Courant Fort Ø2mm	-21mm	100mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C36	HARD	RDC	Chambre Amis	Eau Chaude Ø40mm	Courant Faible Ø1mm	-20mm	100mm	Intersection physique entre Eau Chaude Ø40mm
C37	HARD	RDC	Cuisine	Eaux Usées Ø100mm	Eau Froide Ø20mm	-60mm	50mm	Intersection physique entre Eaux Usées Ø100mm
C38	HARD	RDC	Cuisine	Eaux Usées Ø100mm	Eau Chaude Ø20mm	-60mm	50mm	Intersection physique entre Eaux Usées Ø100mm
C39	HARD	RDC	Cuisine	Eaux Usées Ø100mm	Eaux Usées Ø63mm	-82mm	50mm	Intersection physique entre Eaux Usées Ø100mm
C40	HARD	RDC	Cuisine	Eaux Usées Ø100mm	Eaux Usées Ø50mm	-75mm	50mm	Intersection physique entre Eaux Usées Ø100mm

... et 919 conflits supplémentaires

TIJAN AI Bureau d'Études Automatisé	Test BIM Simple Dakar, Senegal	Éch: 1/100 Pl. 45/45
	Rapport de Coordination	
Date: 06/05/2026	Réf: SYN	BIM vSYN-045 Phase: APD