



www.pardislab.com

Pardis Hafez Laboratory

دکتر محمدرضا عباس زادگان، دکتر محمدرضا کرامتی، دکتر رضا ابراهیم زاده وصال، دکتر سارا سالاری

دارای گواهینامه بین المللی کیفیت
ISO 15189
ISO 45001

مشهد، حاشیه بلوار وکیل آباد، بین ۲۸ و بلوار حافظ، پلاک ۷۸۶ +98(51)3770 No:786, Vakilabad Blv, Mashhad-Iran



شماره پذیرش: ۱۳۶۲۰۰ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ پزشک معالج: جناب آقای دکتر فرخی

سن: ۳۸ سال

نام: جناب آقای مرتضی هادوی




صفحه: ۱ از ۳

Hematology

CBC

	Result	Unit	Reference Value
WBC	8.11	1000/ μ L	3.9 - 12
RBC	5.51	Mil/ μ L	4.5 - 6.2
Hemoglobin	15.9	g/dL	13.5 - 17.5
Hematocrit	45.9	%	41 - 50.5
MCV	83.3	fL	79 - 98
MCH	28.9	pg	26 - 33
MCHC	34.6	g/dL	31 - 37
RDW-CV	13.3	%	11.5 - 14.5
RDW-SD	40.0	fL	37 - 54
Platelet Count	210	1000/ μ L	150 - 400
MPV	10.7	fL	9 - 13
PDW	13.4	fL	9 - 17
PCT	0.22	%	0.17 - 0.35
P-LCR(*1)	31.1	%	13 - 43

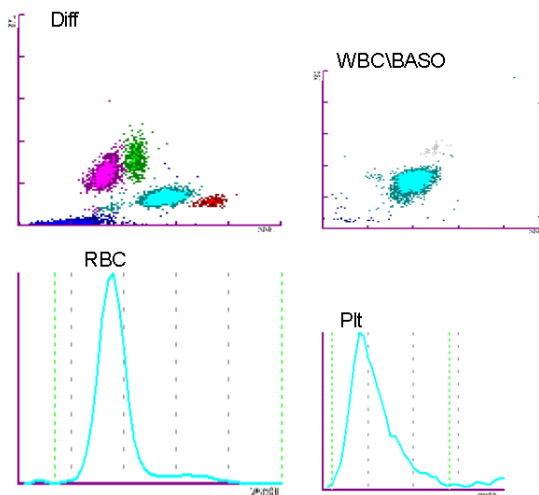

Differential	Result	Unit	Reference Value
Neutrophils	56.4	%	
Lymphocyte	29.8	%	
Monocyte	9.6	%	
Eosinophil	3.8	%	
Basophil	0.4	%	

(*1)CBC was Performed by Fluorescence Flow Cytometry (Sysmex XT-2000i Cell Counter).



www.pardislab.com

Pardis Hafez Laboratory

دکتر محمدرضا عباس زادگان، دکتر محمدرضا کرامتی، دکتر رضا ابراهیم زاده وصال، دکتر سارا سالاری

دارای گواهینامه بین المللی کیفیت
ISO 15189
ISO 45001

مشهد، حاشیه بلوار وکیل آباد، بین ۲۸ و بلوار حافظ، پلاک ۷۸۶ +98(51)3770 No:786, Vakilabad Blv, Mashhad-Iran



تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ پزشک معالج: جناب آقای دکتر فرخی

سن: ۳۸ سال

شماره پذیرش: ۱۳۶۲۰۰

نام: جناب آقای مرتضی هادوی



صفحه: ۲ از ۳

Biochemistry

<u>Test</u>	<u>Result</u>	<u>Risk</u>	<u>Unit</u>	<u>Reference Range</u>
Fasting Blood Sugar	109		mg/dL	Normal :70 - 100 Prediabetes : 100 - 125 Diabetes : > 126
BUN	15.3		mg/dL	6 - 20
Creatinine	1.10		mg/dL	Newborn : 0.3 - 1.2 Children : 0.2 - 0.7 Adults : 0.6 - 1.3
Uric Acid	5.6		mg/dL	3.4 - 7.0
Cholesterol	235	H	mg/dL	<200:Desirable 200-240 : Medium Risk >240 : High Risk
Triglycerides	249	H	mg/dL	Less than 200 Desirable 200-400 Medium Risk More than 400 High Risk
HDL Cholesterol	31		mg/dL	< 35 High risk > 60 Low risk
LDL cholesterol	151		mg/dL	Up to 100 Optimal 100 - 129 above optimal 130 - 159 Borderline high 160 - 189 High > 190 Very High
VLDL cholesterol	50		mg/dL	
Cholesterol / HDL	7.6		Ratio	3.3 - 4.4 Low risk 4.4 - 7.1 Average risk 7.1 - 11.0 Moderate risk > 11.0 High risk
LDL/HDL	4.87		Ratio	0.5 - 3.0 Low risk 3.0 - 6.0 Moderate risk > 6.0 High risk
SGOT (AST)	21		IU/L	Up to 40
SGPT (ALT)	29		IU/L	Up to 40
Alkaline Phosphatase	83		U/L	40 - 129

Special Biochemistry

<u>Test</u>	<u>Result</u>	<u>Risk</u>	<u>Unit</u>	<u>Reference Range</u>
Hb A1c	6.1	H	%	3 - 6 : Non Diabetic 6 - 8 : Controlled Diabetic > 8 : Uncontrolled Diabetic



www.pardislab.com

Pardis Hafez Laboratory

دکتر محمدرضا عباس زادگان، دکتر محمدرضا کرامتی، دکتر رضا ابراهیم زاده وصال، دکتر سارا سالاری

دارای گواهینامه بین المللی کیفیت ISO 15189
ISO 45001

No:786, Vakilabad Blv, Mashhad-Iran +98(51)3770 ۷۸۶ پلاک حافظ، بلوار حافظ، ۲۸ و بلوار وکیل آباد، بین مشهد، حاشیه بلوار وکیل آباد



تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ پزشک معالج: جناب آقای دکتر فرخی

سن: ۳۸ سال

شماره پذیرش: ۱۳۶۲۰۰

نام: جناب آقای مرتضی هادوی



صفحه: ۳ از ۳

Urine Analysis

Urine Analysis

Macroscopy

. Color	Yellow
. Appearance	Clear
. PH	7.0
. Spe. Gravity	1022
. Glucose	Negative
. Protein	Negative
. Ketone	Negative
. Bilirubin	Negative
. Urobilinogen	Negative
. Nitrite	Negative
. Blood	Negative
. Yeast	Negative
. Others	Negative

Microscopy

W.B.C.	0-1
R.B.C	0-1
Epithelial Cells	0-1
Bacteria	Negative
Mucus	Negative
Cast	Negative
Crystals	Negative

Signature :


Name: **Morteza Hadavi**

Sex: **M**

ID : **1.99-136200**

Age : 38 y

Capillary Hb A1c Electrophoresis

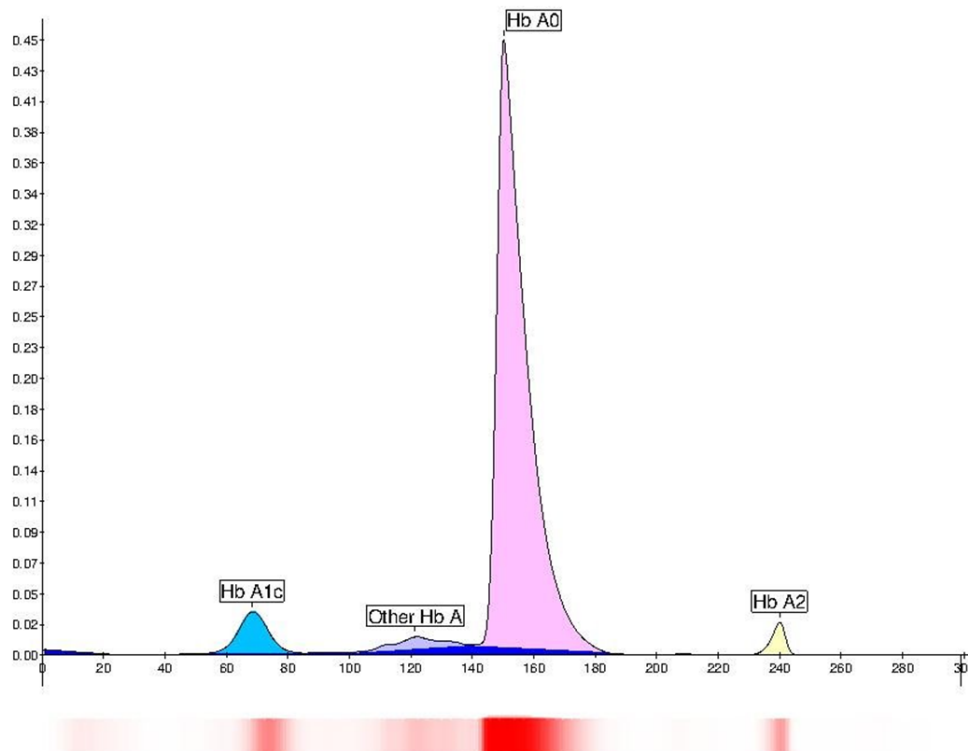

Hb A1c cal %	6.1 %
Hb A1c eAG :	127.1 mg/dl
Hb A1c mmol/mol :	43 mmol/mol

Reference:

Non Diabetic: 3 - 6% Controlled Diabetic: 6 - 8% UnControlled Diabetic: > 8%

eAg : Estimated Average Glucose

Signature

sebia