



www.pardislab.com

Pardis Hafez Laboratoryدارای گواهینامه بین المللی کیفیت
ISO 15189
ISO 45001

No:786, Vakilabad Blv, Mashhad-Iran +98(51)3770 ۷۸۶ پلاک ۷۸۶ و بلوار حافظ، مشهد، حاشیه بلوار وکیل آباد، بین ۲۸

دکتر محمدرضا عباس زادگان، دکتر محمدرضا کرامتی، دکتر رضا ابراهیم زاده وصال، دکتر سارا سالاری



تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ پزشک معالج: جناب آقای دکتر فرخی

سن: ۳۹ سال

شماره پذیرش: ۲۰۴۸۰۲

نام: جناب آقای مرتضی هادوی



سابقه: ۳ صفحه: ۱ از ۴


Hematology

<u>Test</u>	<u>Result</u>	<u>Risk</u>	<u>Unit</u>	<u>Reference Range</u>
ESR 1 hr.	4.0		mm/hr	0 - 15

CBC

	<u>Result</u>	<u>Unit</u>	<u>Reference Value</u>
WBC	6.49	1000/ μ L	4.00 - 9.60
RBC	5.54	Mil/ μ L	4.35 - 5.65
Hemoglobin	16.4	g/dL	13.20 - 16.60
Hematocrit	46.7	%	38.30 - 50.00
MCV	84.3	fL	79 - 98
MCH	29.6	pg	26 - 33
MCHC	35.1	g/dL	31 - 37
RDW-CV	13.5	%	11.5 - 14.5
RDW-SD	41.5	fL	37 - 54
Platelet Count	213	1000/ μ L	150 - 400
MPV	9.8	fL	9 - 13
PDW	11.6	fL	9 - 17
P-LCR(*1)	24.4	%	13 - 43

<u>Differential</u>	<u>Result</u>	<u>Unit</u>	<u>Reference Value</u>
Neutrophil	58.0	%	
Lymphocyte	32.8	%	
Monocyte	6.0	%	
Eosinophil	2.3	%	
Basophil	0.9	%	
Neutrophil #	3.76	1000/ μ L	1.56 - 6.45
Lymphocyte #	2.13	1000/ μ L	0.95 - 4.00
Monocyte #	0.39	1000/ μ L	0.26 - 0.81
Eosinophil #	0.15	1000/ μ L	0.03 - 0.48
Basophil #	0.058	1000/ μ L	0.01 - 0.08

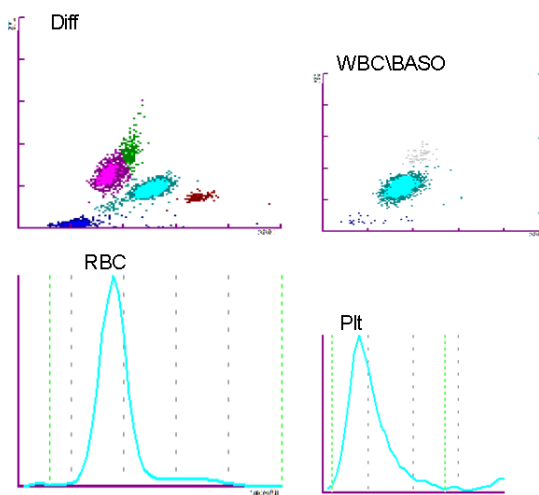

(*1)CBC was Performed by Fluorescence Flow Cytometry (Sysmex XT-2000i Cell Counter).



www.pardislab.com

Pardis Hafez Laboratoryدارای گواهینامه بین المللی کیفیت
ISO 15189
ISO 45001

No:786, Vakilabad Blv, Mashhad-Iran +98(51)3770 ۷۸۶ پلاک ۷۸۶ و بلوار حافظ، مشهد، حاشیه بلوار وکیل آباد، بین ۲۸

دکتر محمد رضا عباس زادگان، دکتر محمد رضا کرامتی، دکتر رضا ابراهیم زاده وصال، دکتر سارا سالاری



تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ پزشک معالج: جناب آقای دکتر فرخی

سن: ۳۹ سال

شماره پذیرش: ۲۰۴۸۰۲

نام: جناب آقای مرتضی هادوی



سابقه: ۳ صفحه: ۲ از ۴

Biochemistry

<u>Test</u>	<u>Result</u>	<u>Risk</u>	<u>Unit</u>	<u>Reference Range</u>
Fasting Blood Sugar	99		mg/dL	Normal :70 - 99 Prediabetes : 100 - 125 Diabetes : ≥ 126
BUN	10.6		mg/dL	6 - 20
Creatinine	1.09		mg/dL	Newborn : 0.3 - 1.2 Children : 0.2 - 0.7 Adults : 0.6 - 1.3
Uric Acid	6.4		mg/dL	3.4 - 7.0
Cholesterol	228	H	mg/dL	<200:Desirable 200-240 : Medium Risk >240 : High Risk
Triglyceride	206	H	mg/dL	Adult: Normal: < 150 Borderline: 150 - 199 High: > 200
HDL Cholesterol	38		mg/dL	< 35 High risk > 60 Low risk
LDL cholesterol	145		mg/dL	Up to 100 Optimal 100 - 129 above optimal 130 - 159 Borderline high 160 - 189 High > 190 Very High
VLDL cholesterol	41	H	mg/dL	2 - 30
Cholesterol / HDL	6		Ratio	3.3 - 4.4 Low risk 4.4 - 7.1 Average risk 7.1 - 11.0 Moderate risk > 11.0 High risk
LDL/HDL	3.82		Ratio	0.5 - 3.0 Low risk 3.0 - 6.0 Moderate risk > 6.0 High risk
SGOT (AST)	23		IU/L	Up to 40
SGPT (ALT)	26		IU/L	Up to 40
IRON	144		micg/dL	35 - 168



www.pardislab.com

Pardis Hafez Laboratory

دکتر محمدرضا عباس زادگان، دکتر محمدرضا کرامتی، دکتر رضا ابراهیم زاده وصال، دکتر سارا سالاری

دارای گواهینامه بین المللی کیفیت ISO 15189
ISO 45001

No:786, Vakilabad Blv, Mashhad-Iran +98(51)3770 ۷۸۶ پلاک حافظ، بلوار وکیل آباد، بین ۲۸ و بلوار حافظ، مشهد، حاشیه بلوار وکیل آباد



تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ پزشک معالج: جناب آقای دکتر فرخی
سن: ۳۹ سال

شماره پذیرش: ۲۰۴۸۰۲

نام: جناب آقای مرتضی هادوی



سابقه: ۳ صفحه: ۳ از ۴

Special Biochemistry

<u>Test</u>	<u>Result</u>	<u>Risk</u>	<u>Unit</u>	<u>Reference Range</u>
Hb A1c	5.8		%	3 - 6 : Non Diabetic 6 - 8 : Controlled Diabetic > 8 : Uncontrolled Diabetic
Vitamin D	43		ng/mL	Deficient : <10 Insufficient: 10-29 sufficient: 30-100 Potential Intoxication: >100

Hormone Analysis

<u>Test</u>	<u>Result</u>	<u>Risk</u>	<u>Unit</u>	<u>Reference Range</u>
Ferritin (CLIA)	62.6		ng/mL	Children : 30 - 250 Men : 30 - 400 Women : 13 - 150



www.pardislab.com

Pardis Hafez Laboratory

دارای گواهینامه بین المللی کیفیت ISO 15189
ISO 45001

دکتر محمدرضا عباس زادگان، دکتر محمدرضا کرامتی، دکتر رضا ابراهیم زاده وصال، دکتر سارا سالاری

مشهد، حاشیه بلوار وکیل آباد، بین ۲۸ و بلوار حافظ، پلاک ۷۸۶ +98(51)3770 No:786, Vakilabad Biv, Mashhad-Iran



تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ پزشک معالج: جناب آقای دکتر فرخی

سن: ۳۹ سال

شماره پذیرش: ۲۰۴۸۰۲

نام: جناب آقای مرتضی هادوی



سابقه: ۳ صفحه: ۴ از ۴

Urine Analysis

Urine Analysis

Macroscopy

. Color	Yellow
. Appearance	Clear
. PH	8.0
. Spe. Gravity	1012
. Glucose	Negative
. Protein	Negative
. Ketone	Negative
. Bilirubin	Negative
. Urobilinogen	Negative
. Nitrite	Negative
. Blood	Negative
. Yeast	Negative
. Others	Negative

Microscopy

W.B.C.	0-1
R.B.C	0-1
Epithelial Cells	0-1
Bacteria	Negative
Mucus	Negative
Cast	Negative
Crystals	Negative

Signature :


Name :

Sex :

ID : 2.99-204802

Age :

Capillary Hb A1c Electrophoresis

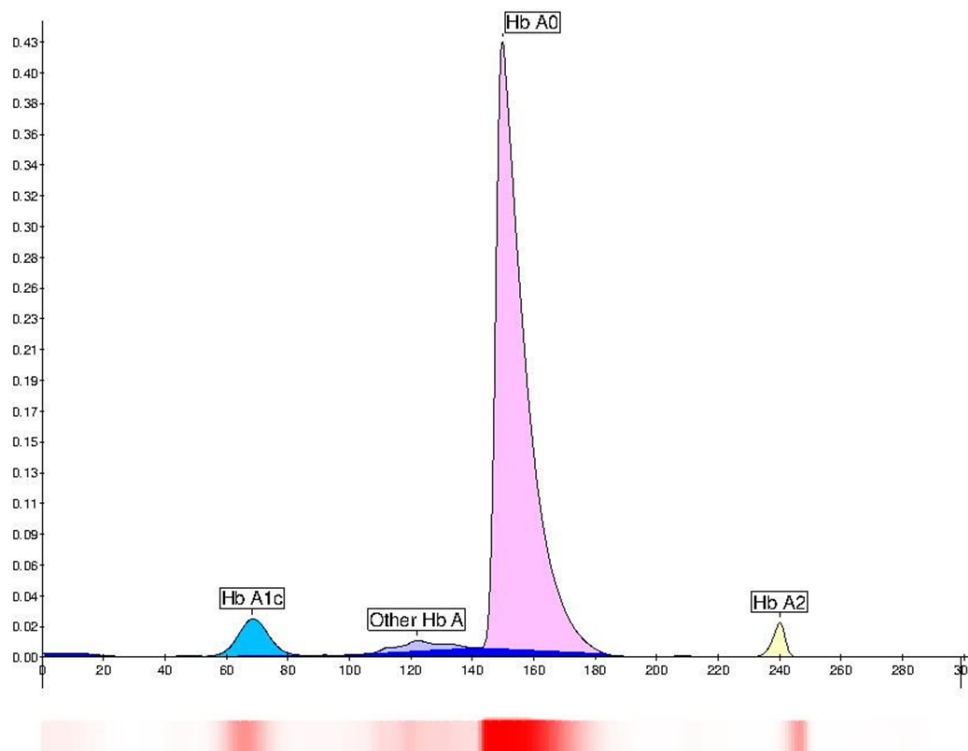

Hb A1c cal % **5.8 %**
Hb A1c eAG : **119.3 mg/dl**
Hb A1c mmol/mol : **40 mmol/mol**

Reference:

Non Diabetic: 3 - 6% **Controlled Diabetic: 6 - 8%** **UnControlled Diabetic: > 8%**

eAG : Estimated Average Glucose

Signature

sebia