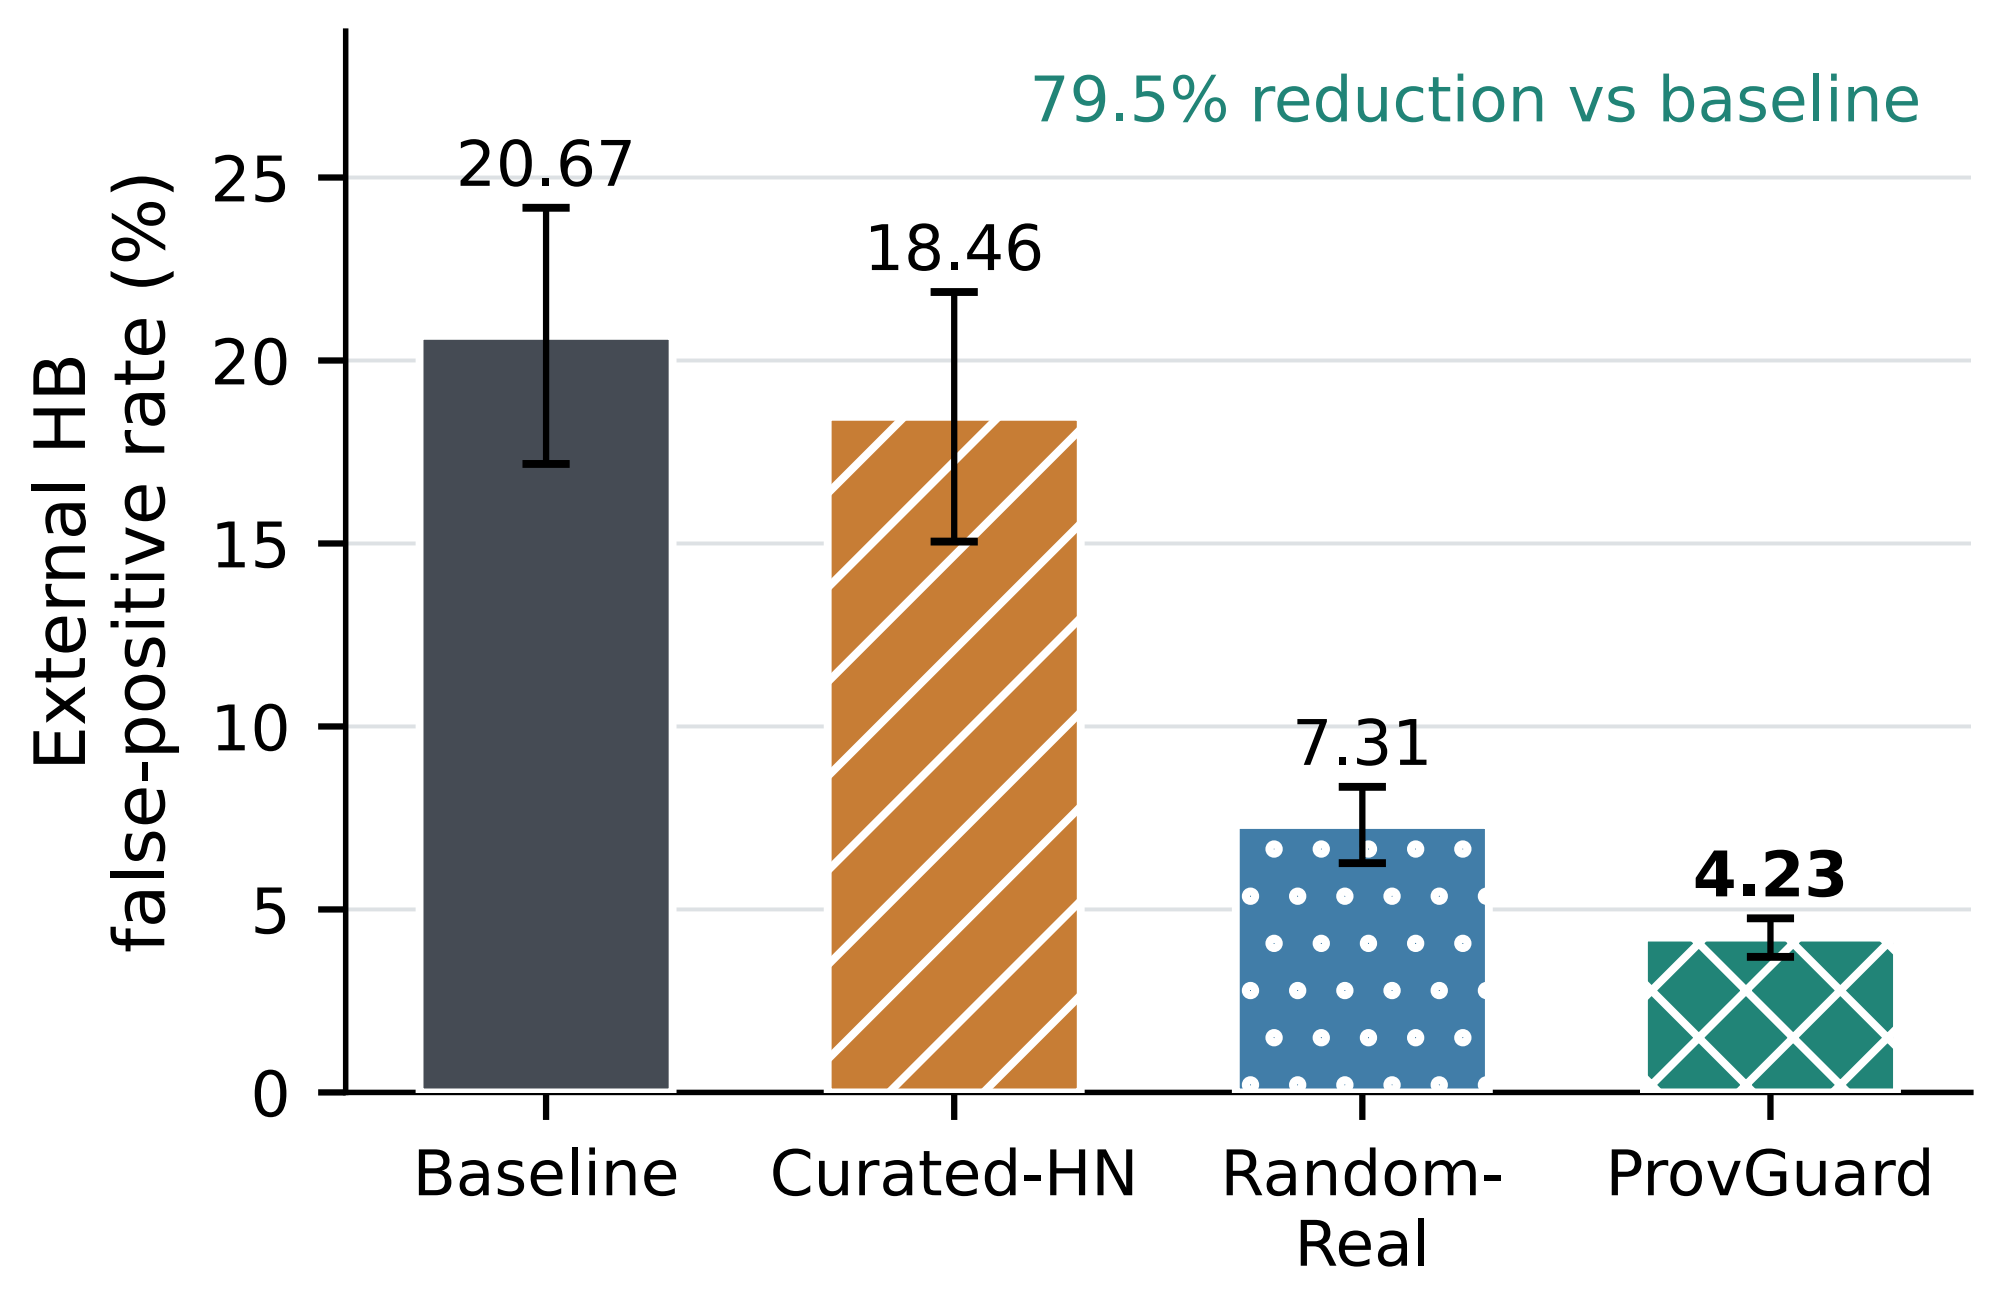
79.5% reduction vs baseline
External HB false-positive rate (%)
0
5
10
15
20
25
20.67
18.46
7.31
4.23
Baseline
Curated-HN
Random-Real
ProvGuard