


HV Wohnhaus Halten, Aeschried

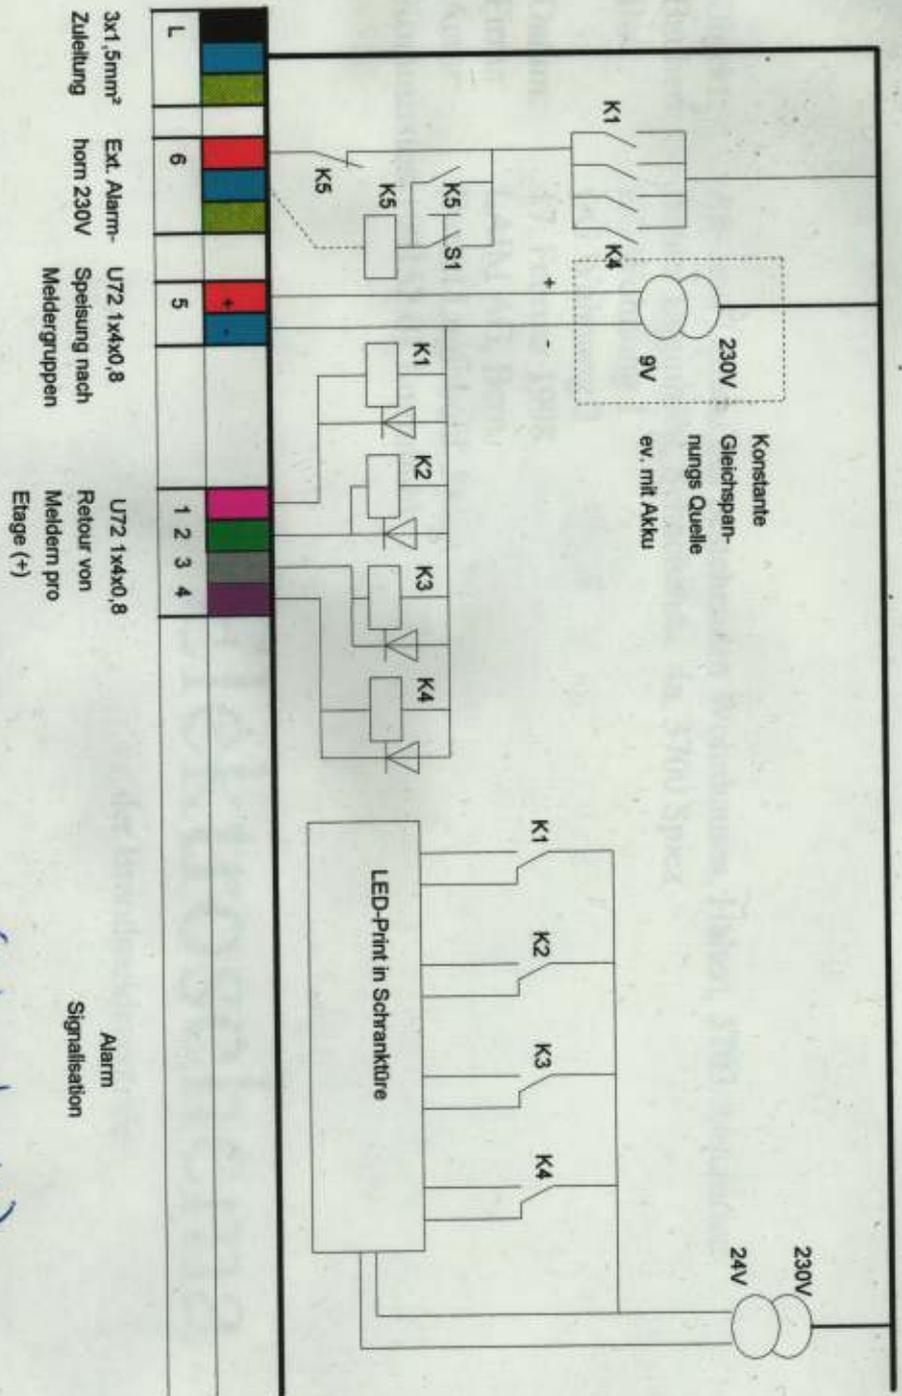

3x1,5mm² Ext. Alarm-
Zuleitung horn 230V

U72 1x4x0,8
Speisung nach
Meldergruppen

U72 1x4x0,8
Retour von
Meldern pro
Etage (+)

Alarm
Signalisation

- K1 bis K4=Relais 9V je 2 Umschalter
- K5 = Relais 230V mit 2 Umschalter
- S1 = Taster "Quittierung Alarmhorn"

(Schrack 6V)