

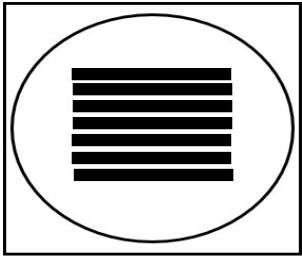


IDENTIFICAÇÃO	
NOMENCLATURA	FN
EC- ACB 0025	MESA GIRATÓRIA 1
	66608/01
	TERREO ACB AO LADO FOLIO
DESCRITIVO E NECESSIDADE DE ENTRADA	
MESA GIRATÓRIA N1 MOVEROLL 5 NECESSÁRIO ENTRADA MANUTENÇÃO MECÂNICA / ELÉTRICA E LIMPEZA DO LOCAL - PÓ DE PAPEL E REFILO	
LOCALIZADO EM ÁREA CLASSIFICADA	VOLUME (m³):
NÃO	5,54 M3
	VENTILAÇÃO (m³/hora):
	VENTILAR 555 M3
	Aparelho: ATS-250-P - Vazão: 2500m³/h Tempo de insuflação:
	15 minutos
	ACESSOS/BOCAS DE VISITAS:
	1 ACESSO VERTICAL A NIVEL DO SOLO COM 0,63M DE ALTURA OBS: RETIRAR CHAPAS METÁLICAS EM VOLTA DA MESA PARA ACESSO DIMENSÃO BV: 0,90M x 0,80M
ATIVO?	SIM NÃO
	DIMENSÃO EC(M)
	H: ,063 C: 3,38 L: 2,6
AGENTE	RISCOS IDENTIFICADOS
	MEDIDAS DE CONTROLE
FÍSICOS	Calor em condições adversas e ruído intermitente Umidade
QUÍMICOS	Presença de H2S - Sulfeto de Hidrogênio
BIOLOGICOS	Não se aplica
ERGONÔMICOS	Postura inadequada
ACIDENTES	Queda de ferramentas Piso escorregadio, obstáculos fixos e móveis Queda de altura Animais peçonhentos Choque elétrico, queda de mesmo nível ou diferente e outras energias nocivas
ATMOSFÉRICOS	Deficiência de O ₂ Atmosfera enriquecida com O ₂
<p>EQUIPAMENTOS E EQUIPE DE RESGATE - Prancha rígida; máscara autônoma de pressão positiva. Contingente mínimo de 2 pessoas para os procedimentos de resgate. O profissional adentra o EC com cinto de segurança para os trabalhos. Em caso de resgate, o vigia aciona o resgatista e o mesmo adentra o EC e puxa a vítima na horizontal até a entrada do EC. Após retirada do EC, pranchamento e encaminhamento ao ambulatório.</p> 	
<p>INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RESGATE - Todos os equipamentos de resgate deverão ser instalados ou estarem disponíveis para uso no local da atividade antes do início da atividade seguindo PET e APR durante toda a realização das atividades. O bombeiro deverá vestir o EPR antes o acesso ao espaço confinado em caso de emergência. É vedado o acesso ao EC para resgate sem fazer uso do EPR. Todos os Trabalhadores Autorizados deverão estar com treinamento atualizados e acessar o Espaço Confinado com cinto de segurança tipo paraquedista para eventual resgate conforme PET e APR. Equipamentos necessários: Prancha rígida ou envelope, EPR.</p> 	
CADASTRO FOTOGRÁFICO	
<p>L: 2,61M</p>  <p>C: 3,38M</p> <p>BV – CHAPARIA EM VOLTA DA MESA GIRATÓRIA</p> <p>DESENHO VISTA BV EC</p> <p>DESENHO VISTA GERAL EC</p>	 <p>VISTA GERAL DO EC COM CHAPARIA</p>
Foto1. Croqui / PlantaBaixa /Desenho do local objetivando entradas e acessos	Foto 2. Vista Geral de entrada e acessos do E.C
BLOQUEIOS DE ENERGIAS PARA LOTO (LOCKOUT/TAGOUT)	
PARA ATENDIMENTO AO ÍTEM 33.1 alínea "d" E ÍTEM 33.3.2 PARA ENTRADA NO E.C DEVERÁ SER REALIZADO BLOQUEIO DAS ENERGIAS PERIGOSAS CONFORME PADRÃO SYLVAMO PLACARD EHS-SEG-PRO_002469 - PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE ENERGIAS E ANEXAR O DOCUMENTO JUNTO AO INVENTÁRIO PARA CONSULTA.	