


Bs_TRUETAU {Bs_TRUETAU>0.000075}

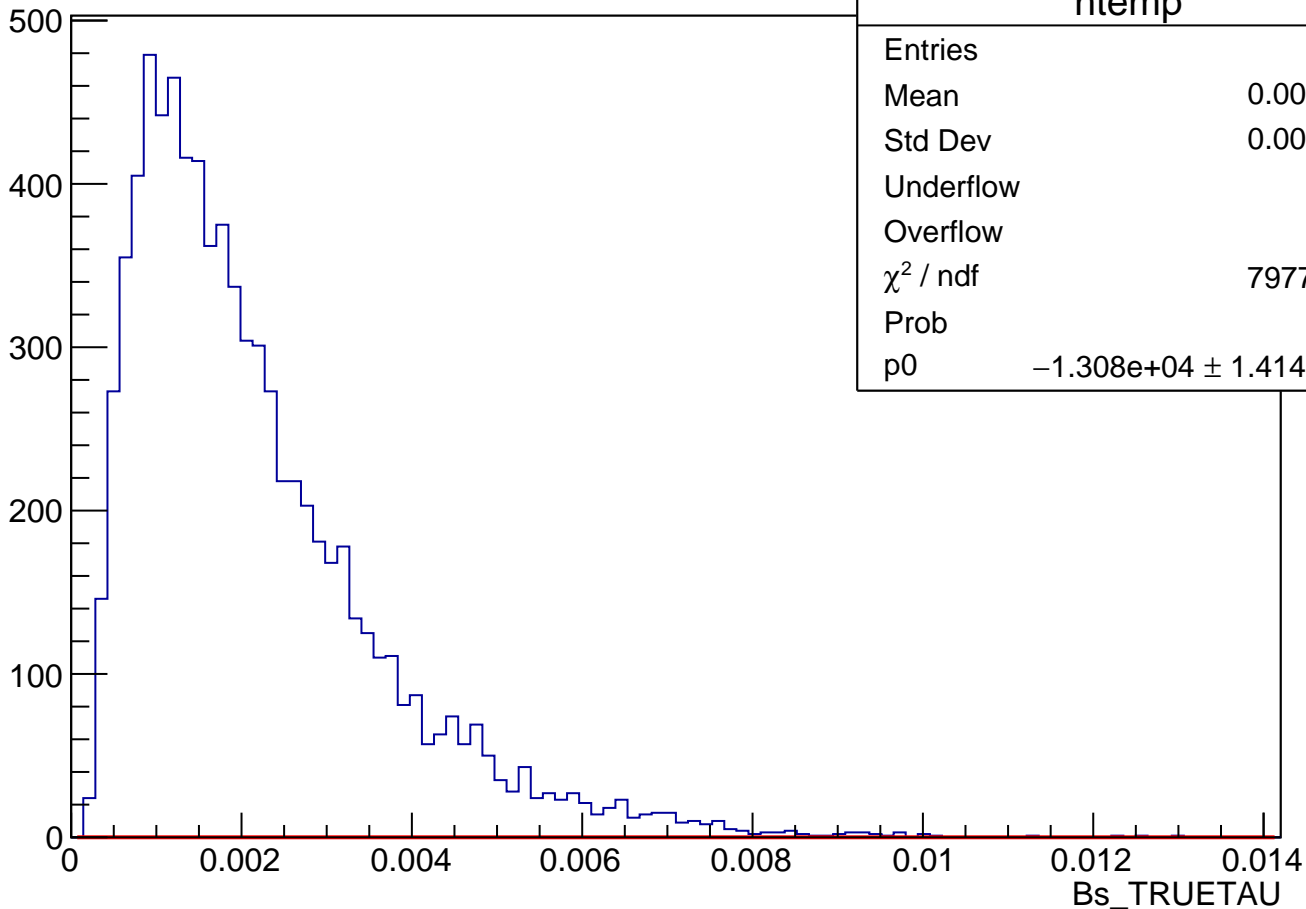

htemp	
Entries	7977
Mean	0.002158
Std Dev	0.001475
Underflow	0
Overflow	0
χ^2 / ndf	7977 / 73
Prob	0
p0	$-1.308\text{e}+04 \pm 1.414\text{e}+00$