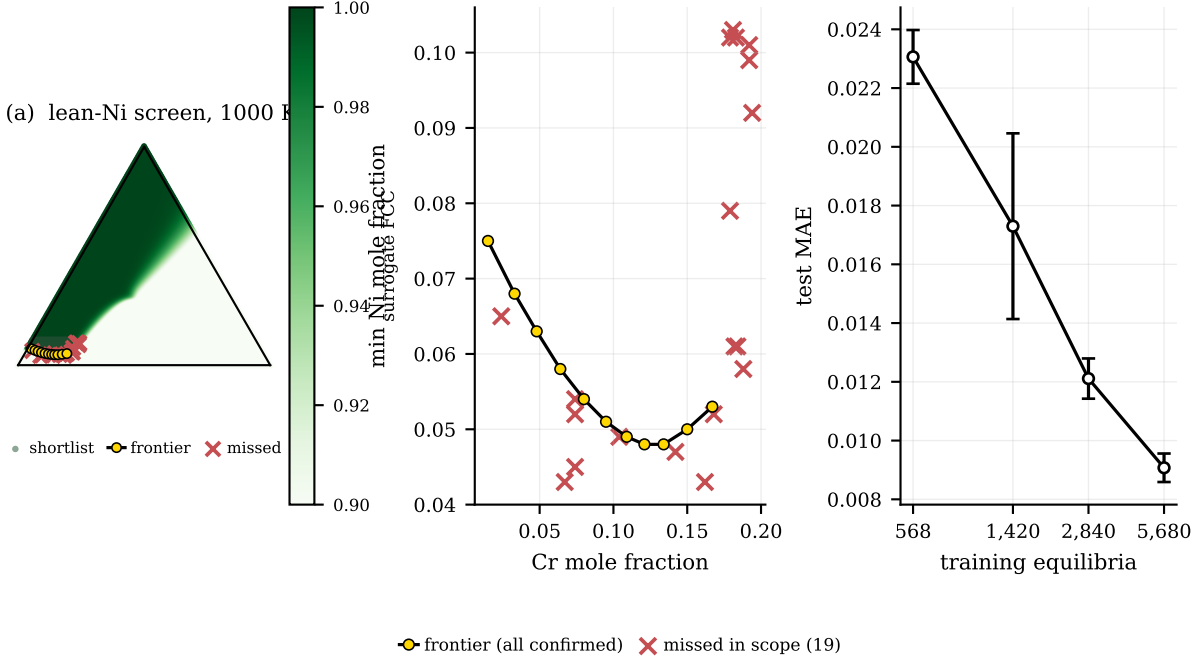

(a) lean-Ni screen, 1000 K
shortlist
frontier
missed
min Ni mole fraction
surrogate FCC
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
(b) Pareto frontier: Ni minimum vs Cr
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.05
0.10
0.15
0.20
Cr mole fraction
(c) data efficiency (renorm, Fe-Cr-Ni)
test MAE
0.024
0.022
0.020
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
568
1,420
2,840
5,680
training equilibria
frontier (all confirmed)
missed in scope (19)