

学科Ⅲ(法規)

- 〔No. 1〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 建築物に設ける、人を運搬するための昇降機(エスカレーターを除く。)は、かごの水平投影面積や天井の高さにかかわらず、「エレベーター」に該当する。
 2. 建築物の自重、積載荷重等を支える小ばりは、「構造耐力上主要な部分」に該当する。
 3. 天井面から45cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものは、「防煙壁」に該当する。
 4. 建築物の地上3階部分の外壁で幅員6mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。
- 〔No. 2〕 面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 建築物の屋上部分に設ける昇降機塔、装飾塔等で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の $1/8$ 以下の場合においては、当該昇降機塔等は、当該建築物の階数に算入しない。
 2. 建築物の屋上部分に設ける昇降機塔、装飾塔等で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の $1/8$ 以内の場合においては、当該昇降機塔等の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入しない。
 3. 道路高さ制限において、建築物の屋上部分に設ける高さ5mの階段室、昇降機塔等の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の $1/8$ 以内の場合においては、当該階段室等の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
 4. 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの $1/2$ だけ高い位置にあるものとみなす。
- 〔No. 3〕 都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
1. 木造、延べ面積 100m^2 、平家建ての一戸建ての住宅における床面積 12m^2 の浴室・脱衣室の増築
 2. レストランの敷地内における高さ8mの広告塔の築造
 3. マンションを新築するために、工事現場とは別の敷地に設ける延べ面積 50m^2 の工事管理事務所の新築
 4. 鉄筋コンクリート造、延べ面積 500m^2 、地上2階建ての劇場の、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない映画館への用途変更

〔No. 4〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. エスカレーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、当該エスカレーターについて、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2. 建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、その認証に係る型式に適合するものとみなされ、完了検査を受ける必要はない。
3. 特定行政庁は、建築物の構造耐力について、著しく保安上危険であると認める場合においては、その用途又は規模にかかわらず、当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、必要な措置をとることを命ずることができる。
4. 床面積60m²の増築である建築物の耐震改修について、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の規定による耐震改修の計画の認定を所管行政庁である都道府県知事に申請する場合にあっては、建築主は、当該建築物の増築をしようとする旨を、直接当該都道府県知事に届け出なければならない。

〔No. 5〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 小学校における児童用の高さ3.4mの直階段に設ける踊場の踏幅は、1.4m以上としなければならない。
2. 集会場の用途に供する床面積300m²の居室に、換気に有効な部分の面積が15m²の窓を設けた場合においても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
3. 建築物の構造耐力上主要な部分に使用する指定建築材料の品質は、国土交通大臣の指定する日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
4. 準住居地域内の建築物で、隣地境界線までの水平距離が7 m以上である開口部の採光補正係数は、当該算定値が1.0未満の場合であっても、1.0とする。

〔No. 6〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 耐火建築物の特定主要構造部は、耐火構造であるか、耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準に適合するものであることが求められている。
2. 建築物の内装の仕上げに用いる不燃材料、準不燃材料及び難燃材料は、いずれも、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、それぞれについて定められた時間、避難上有害な煙又はガスを発生しないものであることが求められている。
3. 軒裏は、防火性能及び準防火性能のいずれも、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、それぞれについて定められた時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることが求められている。
4. 準耐火構造の階段は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間の加熱終了時まで構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることが求められているが、耐火構造の階段は、通常の火災による火熱が30分間加えられた場合に、加熱終了後も構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている。

〔No. 7〕 防火地域及び準防火地域以外の区域内において、各階を共同住宅の用途に供する建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた建築物の部分はないものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

1. 延べ面積1,500m²、地上5階建て、当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が900m²の耐火建築物において、3階部分にある当該用途に供する床面積の合計が250m²で区画された住戸の居室の天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
2. 主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのメゾネット形式の住戸(階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものとする。)で、その床面積の合計を200m²としたので、当該住戸内の階段部分とその他の部分との防火区画を行わなかった。
3. 主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角を、1/150以内となるようにした。
4. 延べ面積1,500m²、地上3階建ての共同住宅について、特定避難時間が40分であったので、その柱及びはりについて、通常の火災による40分間の火熱を受けている間は構造耐力上支障のある損傷を生じないものとする性能とした。

- 〔No. 8〕 防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、いずれの建築物にも特定部分及び火熱遮断壁等はないものとする。
1. 延べ面積が3,000m²、耐火建築物及び準耐火建築物以外の木造の地上2階建ての美術館について、床面積の合計1,500m²以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画した。
 2. 地上11階建ての共同住宅で、その防火区画に用いる防火設備及び特定防火設備は、火災により煙が発生した場合に、自動的に閉鎖する構造とした。
 3. 地上2階建ての老人福祉施設で、その防火上主要な間仕切壁を耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめるものとした。
 4. 平家建ての老人福祉施設で、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の壁による防火上主要な間仕切壁を貫通することとなったので、当該管と防火上主要な間仕切壁との隙間を不燃材料で埋めた。
- 〔No. 9〕 避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とする。
1. 地上15階建ての事務所の15階部分において、全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたので、当該階の床面積の合計200m²以内ごとに耐火構造の床及び壁により区画した。
 2. 階避難安全検証法により、火災発生時において建築物の階からの避難が安全に行われることを検証するため、「当該階の各居室ごとに、当該居室で火災が発生した場合に当該居室の在室者の全てが当該居室から安全に避難できること」及び「当該階の各火災室ごとに、当該火災室で火災が発生した場合に当該階に存する者の全てが当該階から安全に避難できること」を確かめた。
 3. 地上3階建ての建築物の3階にある飲食店において、新たに間仕切壁を設ける際、避難上の安全の検証を行わなかったので、飲食店の居室の各部分から直通階段の一に至る歩行距離を50m以下となるようにした。
 4. 主要構造部を耐火構造とした地下2階、地上2階建ての劇場の避難階以外の階で、その階に客席を有するので、その階から避難階又は地上に通ずる2の直通階段を設けた。

〔No. 10〕 建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 地階に居室を有する建築物に設ける暖房の設備の風道は、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造らなければならない。
2. エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、エレベーターのかごの定格速度が毎分120mの場合、2.2m以上としなければならない。
3. 高さ31mを超える建築物であっても、高さ31mを超える部分の階数が3の主要構造部を耐火構造としたもので、当該部分が床面積の合計100m²以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で防火区画されているものには、非常用の昇降機を設けなくてもよい。
4. 床面積の合計が100m²の住戸において、発熱量の合計が10kWの火を使用する器具(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた床面積12m²の調理室で、0.8m²の有効開口面積を有する窓を換気上有効に設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。

〔No. 11〕 建築物を新築する場合、建築基準法上、構造計算をしなくてもよいものは、次のうちどれか。


1. 木造、延べ面積250m²、高さ9m、地上3階建ての建築物
2. 鉄骨造、延べ面積200m²、高さ4m、平家建ての建築物
3. 鉄筋コンクリート造、延べ面積150m²、高さ7m、地上2階建ての建築物
4. 補強コンクリートブロック造、延べ面積250m²、高さ4m、平家建ての建築物

〔No. 12〕 構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた場合、鉄筋コンクリート造の建築物は、柱の小径を、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15未満とすることができる。
2. 「構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。」とする規定は、耐久性等関係規定に該当する。
3. 保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた場合、鉄骨造の建築物における径32mmの高力ボルトの相互間の中心距離は、80mm未満とすることができる。
4. 鉄骨造、高さ17m、地上3階建ての建築物で、国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる許容応力度等計算を行ったものについては、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を受けなければならない。


- 〔No. 13〕 建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、劇場の客席(固定席)で、基礎のささえる床の数が5のときは、床の積載荷重として採用する数値を $2,100\text{N/m}^2$ とすることができる。
 2. 屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合においては、その影響を考慮して積雪荷重を計算しなければならない。
 3. ステンレス鋼を構造用鋼材として用いる場合、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の値は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の値と同じである。
 4. 建築物の地上部分の地震力は、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算しなければならない。
- 〔No. 14〕 都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 主要構造部が耐火構造の学校の4階に、生徒の通行の危険を防止するために道路の上空に設ける渡り廊下が必要な場合には、特定行政庁の許可を受けて、当該渡り廊下を建築することができる。
 2. 地方公共団体は、特殊建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、条例で、必要な制限を付加することができる。
 3. 地区計画の区域内において、建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接するときは、敷地を造成するための擁壁を当該予定道路内に築造することができる。
 4. 特定行政庁は、都市計画区域に編入された際に現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道を指定して、建築基準法上の道路とみなす場合においては、建築審査会の同意を必要としない。
- 〔No. 15〕 都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
1. 第二種低層住居専用地域内の延べ面積 150m^2 、地上2階建ての銀行の支店
 2. 第二種住居地域内の延べ面積 500m^2 、平家建ての自動車修理工場(作業場の床面積の合計が 50m^2 のもの)で、原動機の出力の合計が 1.5kW の空気圧縮機を使用するもの
 3. 商業地域内の延べ面積 600m^2 、地上2階建ての日刊新聞の印刷所
 4. 工業専用地域内の延べ面積 250m^2 、平家建ての診療所

〔No. 16〕 図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、**建築することがで
きる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。**ただし、図に記載されているものを除き、
地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。

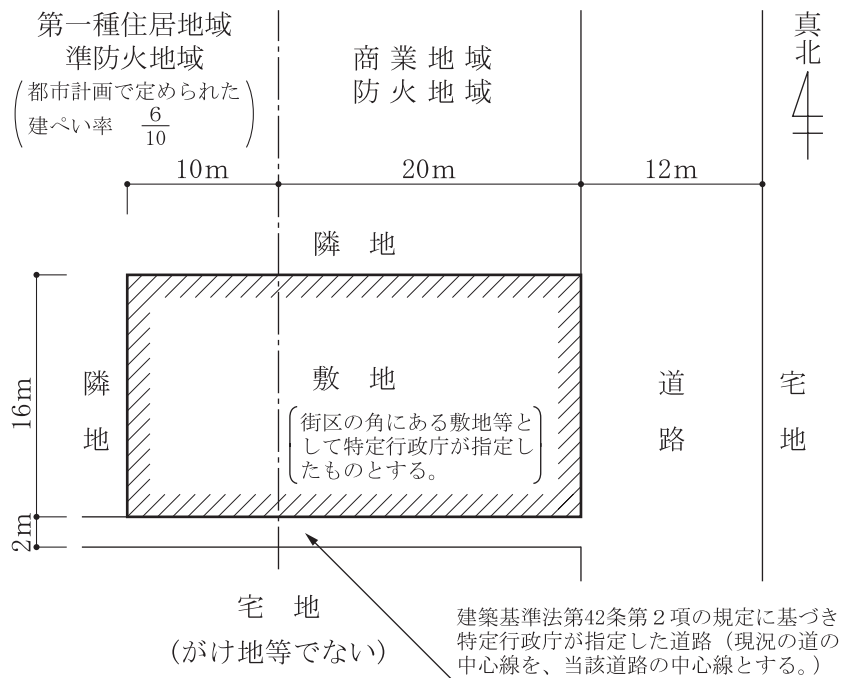

1. 405m^2
2. 420m^2
3. 435m^2
4. 450m^2

- 〔No. 17〕 図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、隣地との高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定等並びに門、塀等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

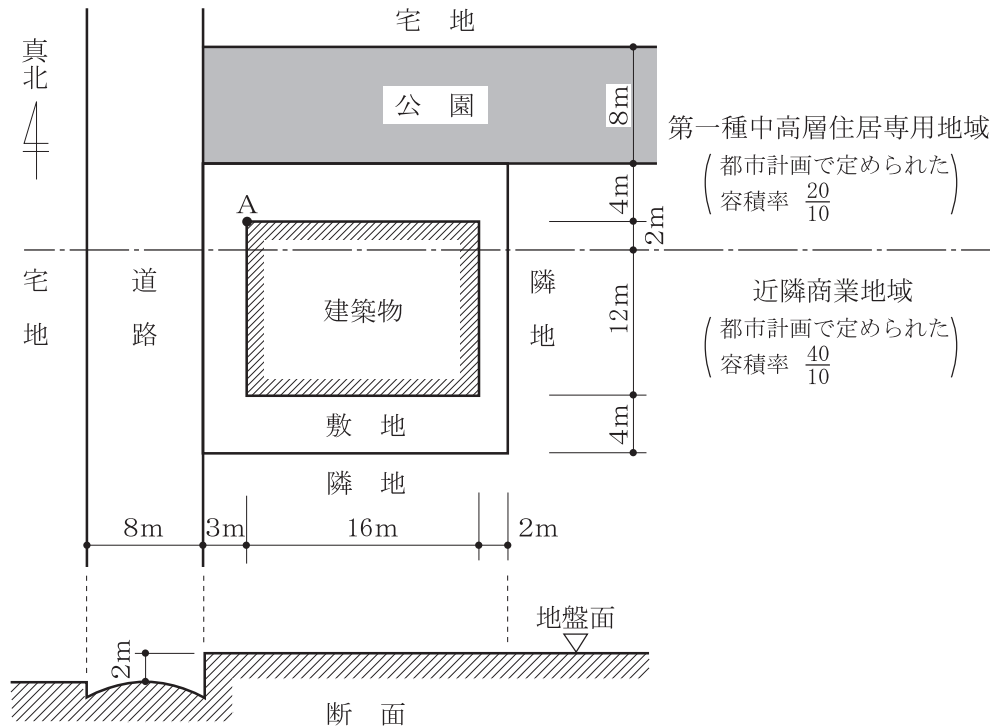

1. 15.0m
2. 16.0m
3. 17.5m
4. 18.0m

- 〔No. 18〕 準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物にも火熱遮断壁等はないものとする。

1. 延べ面積2,000m²、地下1階、地上3階建ての事務所は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2. 延べ面積400m²、地上2階建ての倉庫は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
3. 延べ面積600m²、地上3階建ての診療所(患者の収容施設がないもの)は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
4. 延べ面積250m²、地上3階建ての自動車修理工場は、耐火建築物としなければならない。

- 〔No. 19〕 建築協定、地区計画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 特定行政庁は、再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域とする。)内の建築物の各部分の高さの規定について、適用除外となる許可をすることができる。
 2. 特定行政庁は、地区計画の区域内において、地区整備計画の内容として建築物の建築面積の最低限度が定められた場合、条例で、これを制限として定めることができる。
 3. 市町村の長は、建築協定書の提出があった場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供し、縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
 4. 認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)の過半数の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。

- 〔No. 20〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分についての審査請求は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事等が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対してするものとする。
 2. 特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において都市計画のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。
 3. 建築主は、延べ面積1,500m²の事務所を集会場とする用途の変更に係る確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事等に届け出なければならない。
 4. 建築物の用途を変更して一時的に使用する興行場で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けるものについては、排煙設備に関する規定は適用されない。

〔No. 21〕 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1. 鉄筋コンクリート造、高さ10m、軒の高さ9mの共同住宅の新築工事で、住宅の用途に供する部分の床面積が200m²、自動車車庫の用途に供する部分の床面積が120m²のものの設計及び工事監理は、一級建築士でなければしてはならない。
2. 建築士事務所について都道府県知事の登録を受けている建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においても、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことができる。
3. 二級建築士事務所の管理建築士をしていた者が、新たに一級建築士の免許を受けて、一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築士講習を受ける必要はないが、一級建築士として3年以上の設計等の業務に従事する必要がある。
4. 階数が3以上で床面積の合計が5,000m²を超える建築物について、設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めれば、設備設計一級建築士以外の一級建築士であっても、設備設計を行うことができる。

〔No. 22〕 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1. 不正の手段によって一級建築士試験を受けた一級建築士が、一級建築士試験の合格の決定を取り消されたときは、国土交通大臣は、免許を取り消さなければならない。
2. 国土交通大臣は、一級建築士に懲戒処分をしたときは、処分をした年月日、処分を受けた建築士の氏名及び登録番号、処分の内容、処分の原因となった事実等について公告しなければならない。
3. 建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。
4. 二級建築士が設計できる用途、構造、規模の建築物において、構造設計一級建築士が構造設計を行い、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合には、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付する必要はない。

〔No. 23〕 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1. 建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する建築士に変更があった場合、管理建築士については2週間以内に、それ以外の建築士については3月以内に、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
2. 建築士事務所の開設者は、延べ面積が300m²を超える建築物の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合に限り、一括して他の建築士事務所の開設者に委託することができる。
3. 建築士事務所の開設者は、契約の年月日等その建築士事務所の業務に関する所定の事項を記載した帳簿を備え付け、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して15年間当該帳簿を保存しなければならない。
4. 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の業務の受託契約を建築主と締結しようとする場合において、あらかじめ、管理建築士等をして、所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

〔No. 24〕 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。

1. 都市計画事業の認可等の告示前においては、都市計画施設の区域内において木造、地上2階建ての建築物を増築する場合にあっては、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
2. 都市計画において定められた公園は、「都市計画施設」である。
3. 市街化区域内における各種学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,200m²のものについては、開発許可を受けなければならない。
4. 開発許可を受けた開発区域内の土地において、予定建築物の建築に関する確認済証の交付を受けた場合であっても、当該開発行為に関する工事と予定建築物の建築工事を並行して行うことはできない。

〔No. 25〕 次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物はいずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。

1. 映画館及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計450m²)については、ガス漏れ火災警報設備を設置しなくてもよい。
2. 延べ面積1,500m²、地上2階建ての工場に設ける屋内消火栓は、当該工場の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が30m以下となるように設けなければならない。
3. 地上3階建ての事務所で、各階の床面積が300m²のものについては、原則として、3階に自動火災報知設備を設置しなければならない。
4. 劇場は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である。

〔No. 26〕 床面積の合計が5,000m²(客室の総数60)のホテルを新築しようとする場合における次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び建築基準法上、誤っているものはどれか。

1. 当該ホテルの新築に当たって、建築確認の申請を受けた建築主事等又は指定確認検査機関は、建築物移動等円滑化基準に適合する計画であることを確認しなければならない。
2. 当該ホテルには、車椅子使用者用客室を1以上設けなければならない。
3. 当該ホテルの敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合、利用居室からその車椅子使用者用便房までの経路のうち1以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。
4. 当該ホテルにおける移動等円滑化経路を構成する廊下等は、60m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。

〔No. 27〕 次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1. 建築主は、床面積の合計が300m²の事務所を新築しようとするときは、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
2. 請負型規格共同住宅等を1年間に新たに300戸以上建設する工事を業として請け負う者は、当該請負型規格共同住宅等をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
3. 建築基準法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、国土交通大臣が定めるものの床面積については、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として算入しないものとする。
4. 建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

〔No. 28〕 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1. 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
2. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について担保の責任を負うべき期間を、引き渡した時から20年間とすることができる。
3. 「建設業法」に基づき、建設業者は、発注者から請負代金の額が8,000万円の事務所の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者としなくてよい。
4. 「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づき、宅地造成等工事規制区域内において、切土のみの宅地造成に関する工事であって、切土をする土地の面積が500m²で、高さ2mの崖を生ずることになる場合には、工事主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

〔No. 29〕 認定申請における確認申請書(建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書)の取り扱いに関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定の申請者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、確認申請書を提出して、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画を建築主事又は建築副主事に通知し、当該計画が同項の建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。
2. 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定の申請者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、確認申請書を提出して、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画を建築主事又は建築副主事に通知し、当該計画が同項の建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。
3. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、建築物の耐震改修の計画の認定の申請者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、確認申請書を提出して、当該申請に係る建築物の耐震改修の計画が同項の建築基準関係規定に適合する旨の建築主事又は建築副主事の通知を受けるよう申し出ることができる。
4. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、確認申請書を提出して、当該申請に係る特定建築物の建築等の計画が同項の建築基準関係規定に適合する旨の建築主事又は建築副主事の通知を受けるよう申し出ることができる。

〔No. 30〕 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1. 「屋外広告物法」に基づき、都道府県は、風致地区について、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
2. 「建築基準法」に基づき、現行の構造耐力に関する規定に適合しない部分を有し、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている「延べ面積800m²、鉄筋コンクリート造、地上3階建ての事務所」に、エキスパンションジョイントのみで接する「床面積の合計500m²の鉄骨造の事務所」を増築する場合、増築後の建築物が、所定の構造方法に適合するものであれば、既存部分は、現行の構造耐力の規定は適用されない。
3. 「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、建設業の仕事において、建築物に吹き付けられている石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
4. 「都市計画法」に基づき、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人は、所定の土地の区域について、都道府県に対し、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更を提案することができる。