


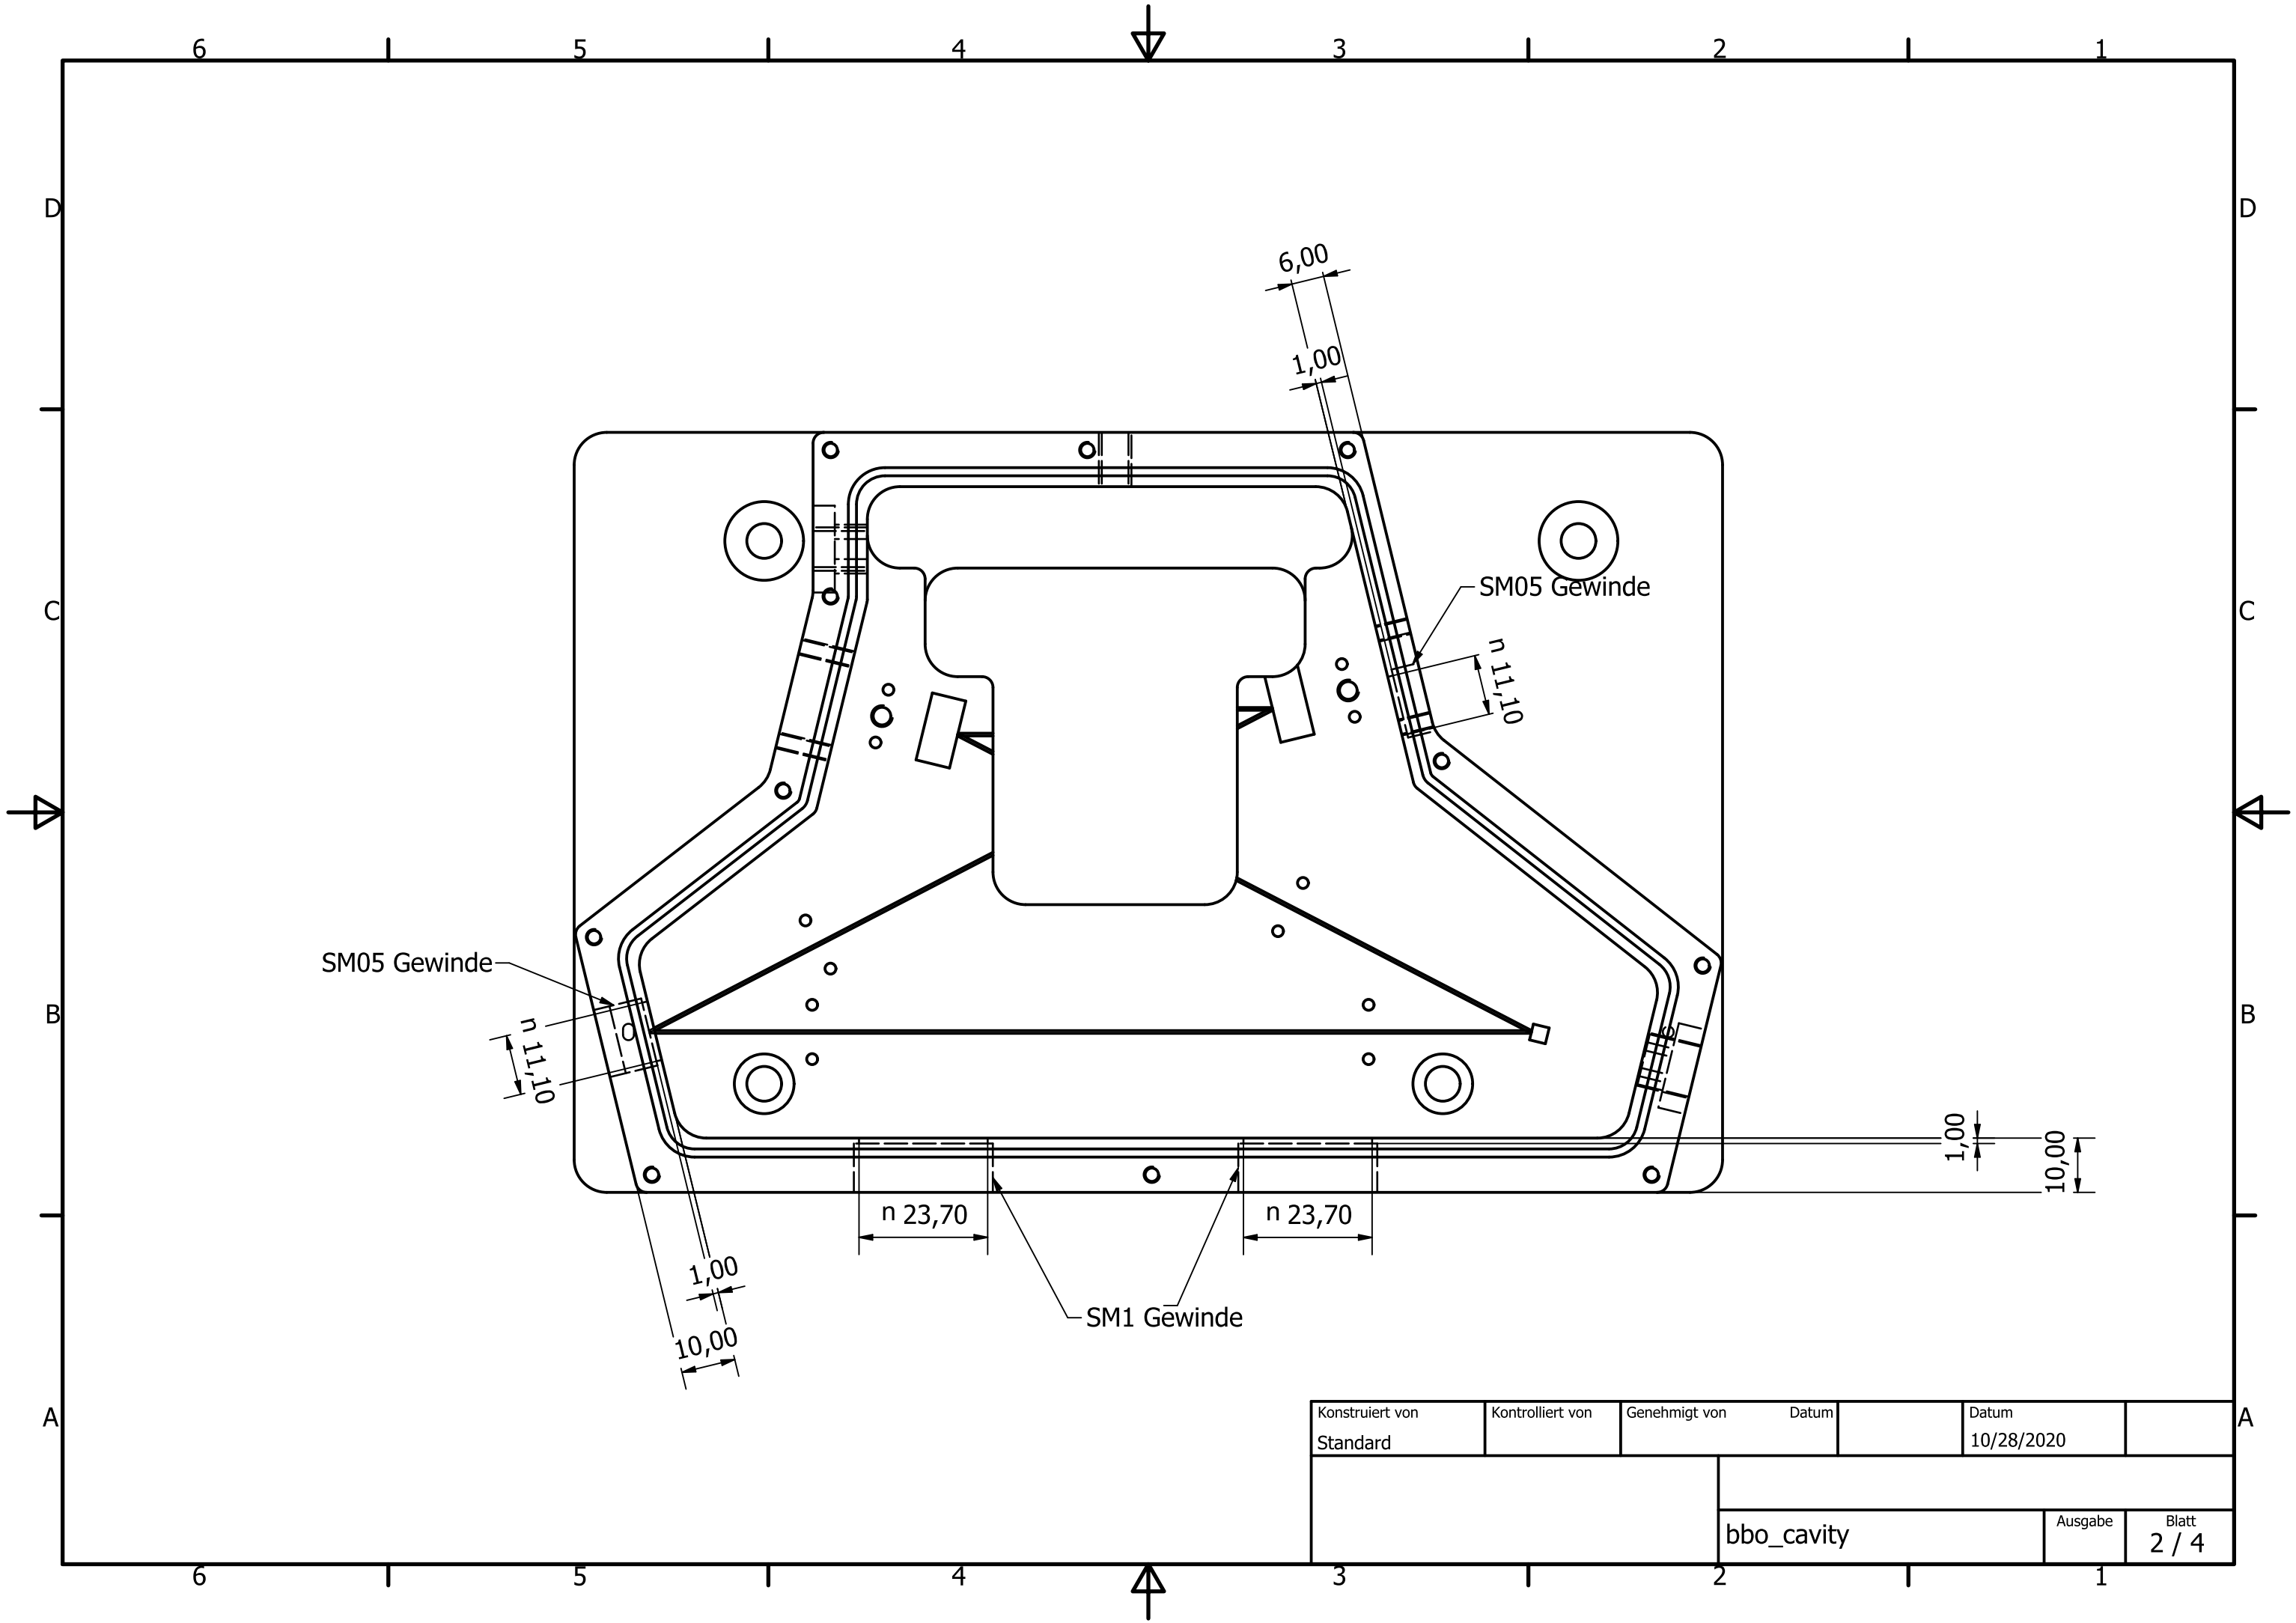

Konstruiert von	Kontrolliert von	Genehmigt von	Datum	Datum	
Standard				10/28/2020	
			bbo_cavity		Ausgabe
					Blatt 2 / 4