


Пасынханайм
„Орталық ТР“ ЖК
бөл мұнайдасты
Шербугас С. Н.
2024 ж. сәуіл

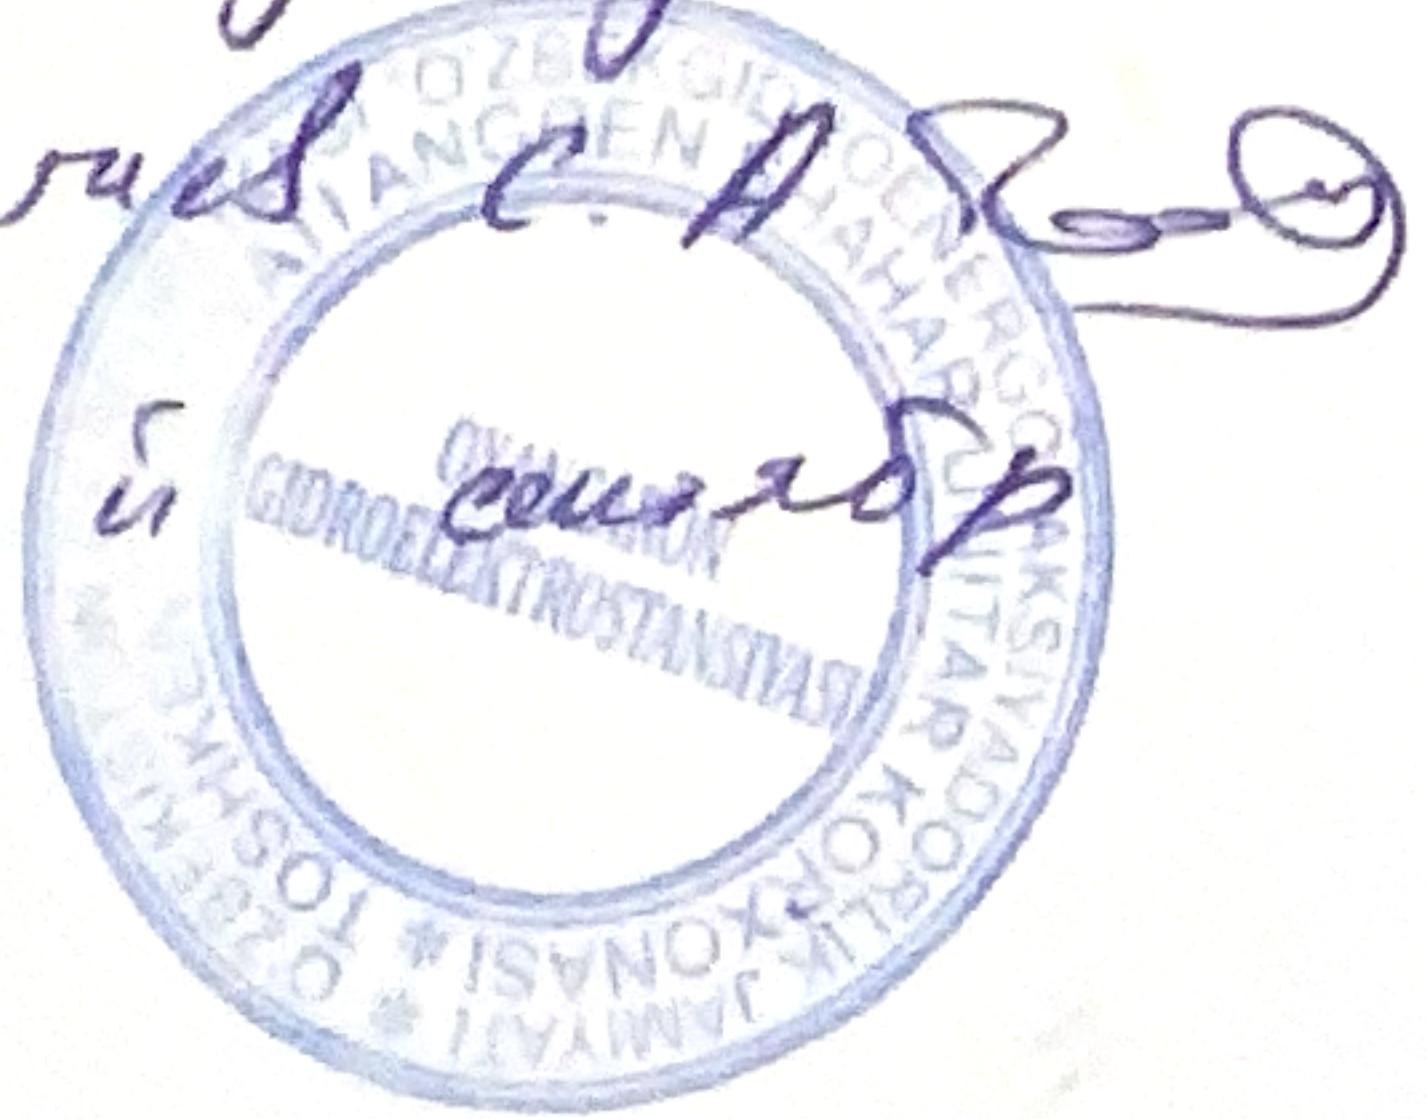

Декларация

Бұзқын мұнайдар анықтаудың: 132
жүйесінде белгіленген Күдайс Ү.Т., тағыраған
устасы Шербугас С.Н., ЭТЛ мұнайды Нарындаев Б.А.,
РХ мұнайдасы Усенов А.Ю., Эл жағындар
Ортуков Р.Ж. би Қайынбек М.Ж. мұнайдасы
күз-кап міндеттесінде тасдиқлаған нөрөй тағырағар
бұйнаға айыст - сәкіздер ойнаға 2/а № 3.2 да
күнінде шаар баптерінде:

- 1) Агрегаторның шетелдік системасы тартил мәннінб,
емирлік қардаттың шектелдірілген тартил мәннінб
түзіл мейдін төзілеад ғана да;
- 2) Тұзымдастырылған жағдайдағы күрнеші;
- 3) Дағындардың тартил мәннінб, молтасыраға көрініп
шалдауды;
- 4) НГП, ВГП би ТЛ подушкапендердің тартил
мәннінб, мейдін тартил мәннінб;
- 5) Инициалы зағындарды, үшінші тартил мәннінб
максус тәжікшелер тәжікшелік тәжірибеді.

Г/А № 3, 2 агрегатордың көлгесінде эксплуатациялық
көзінде 2 рөзін деңгэлеңдейтінде.

Анық күтілімдер:

ГЭС эксплуатациялық бөшкемі
Тартил мәннінб
ЭТЛ мұнайдасы
РХ мұнайдасы
Эл жағындар
Эл жағындар

Күдайс ҮТ
Шербугас С.Н.
Нарындаев Б.А.
Усенов А.Ю.
Ортуков Р.Ж.
Қайынбек М.Ж.