



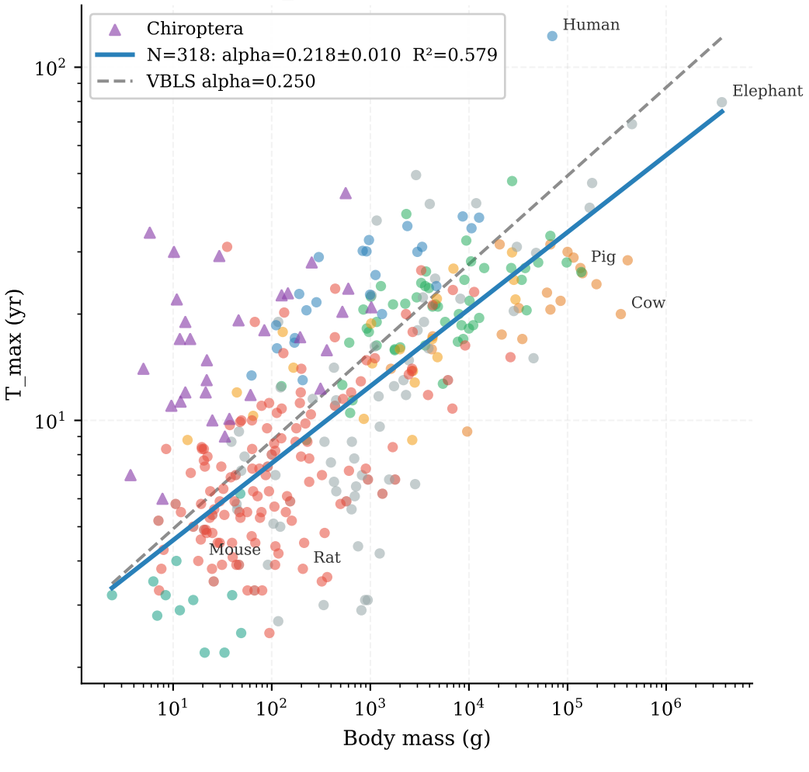


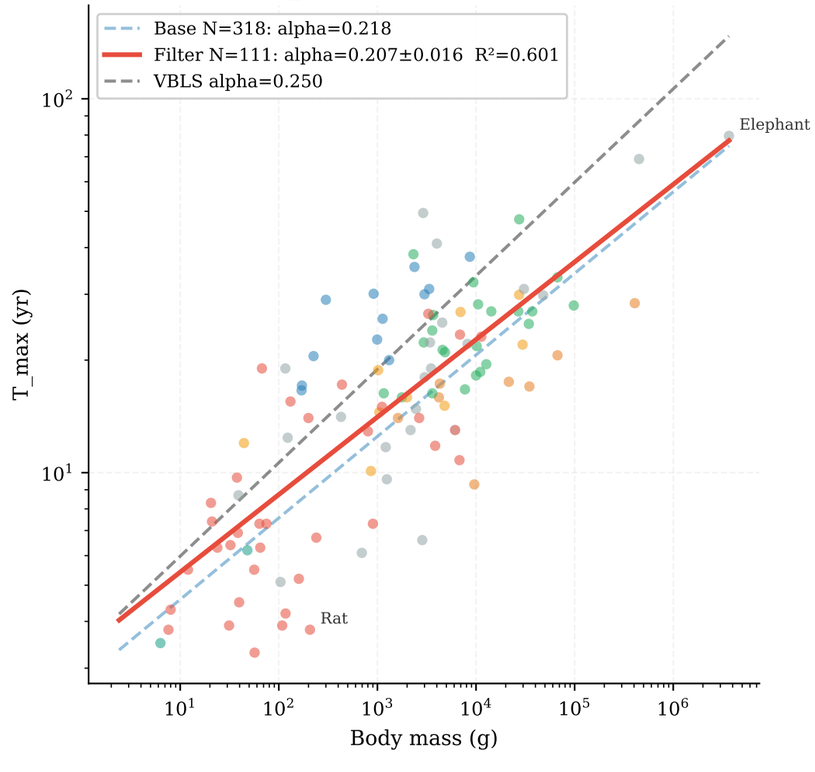

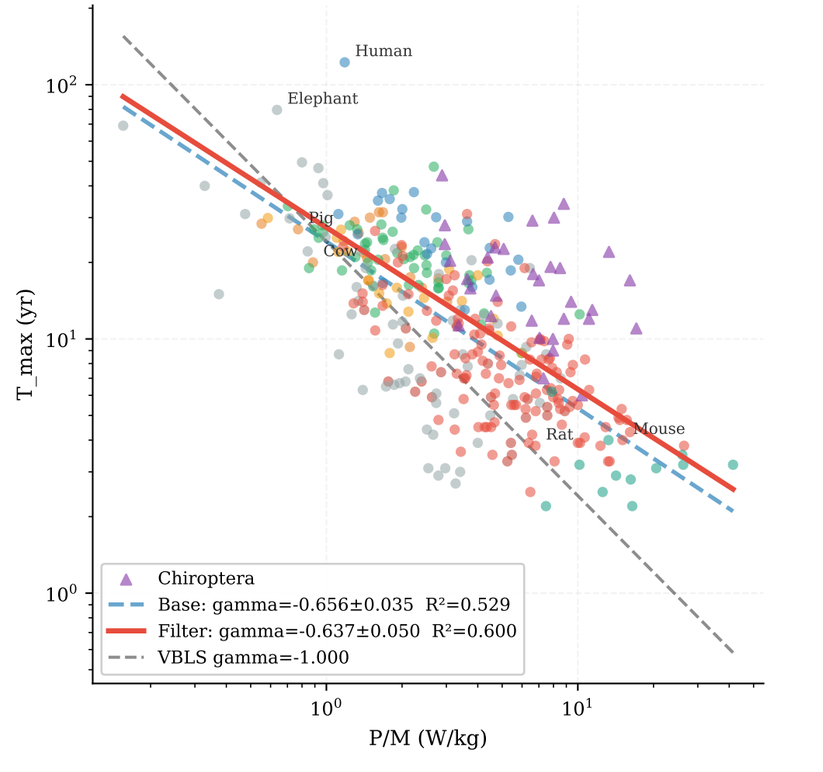

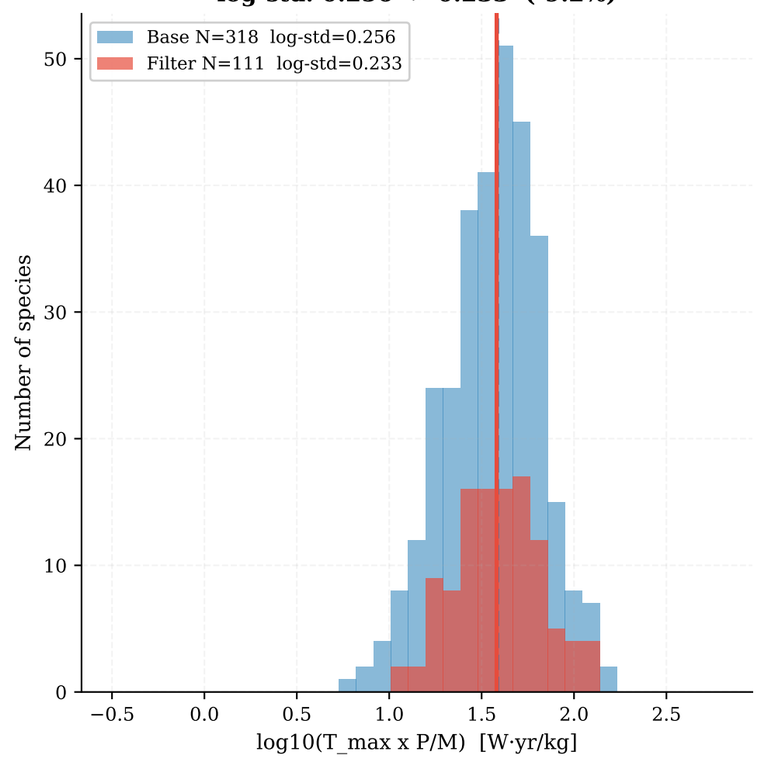

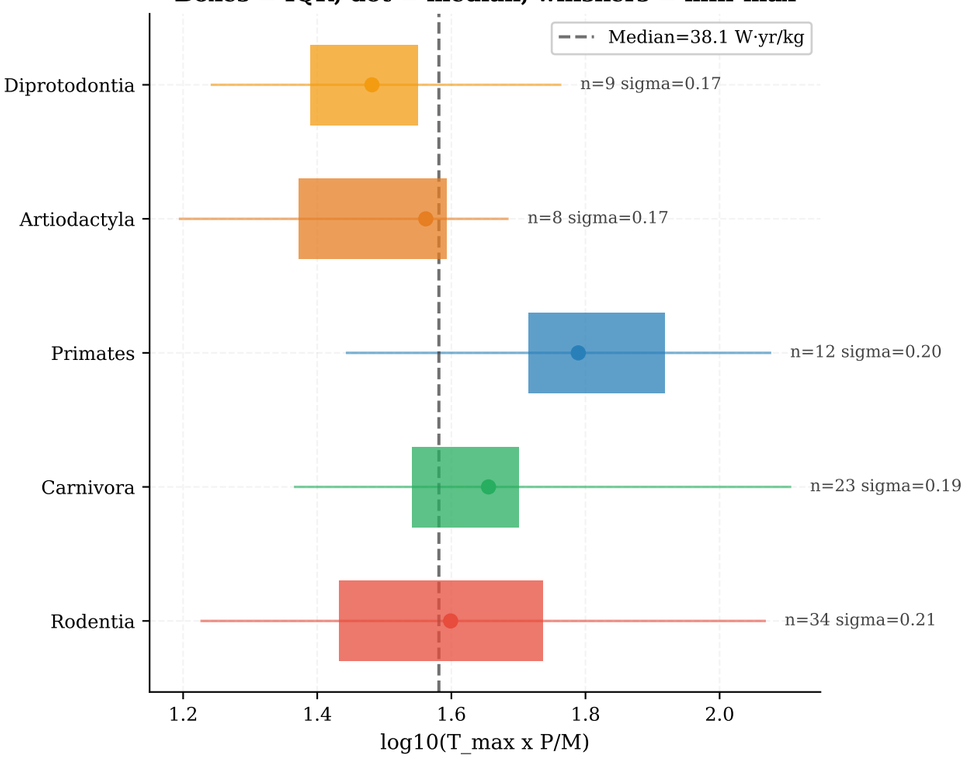

F. Summary: base vs improved filtering
log-std — primary metric (not CV)

	VBLS	Base (N=318)	Filter (N=111)	Delta
alpha (T_max~M	+0.250	0.218 ±0.010	0.207 ±0.016	0.043 vs 0.032
beta (P/M~M)	-0.250	-0.277 ±0.009	-0.283 ±0.015	0.033 vs 0.027
gamma (T_max~P	-1.000	-0.656 ±0.035	-0.637 ±0.050	0.363 vs 0.344
log-std (Rubner)	0	0.2564	0.2327	-0.0237 (9.2%)
2sigma range	x1	x3.26	x2.92	improved -0.34