

A

Кран перекрывающий после фильтра

Кран слива

Кран заполнения бака 500л

Ввод 16А


Насосная станция 1 кВт

Autotrol 742





Старт регенерации от железа (+)
Старт регенерации от железа (-)

Runxin TM-F68C3

Старт регенерации умягчителя (+)
Старт регенерации умягчителя (-)

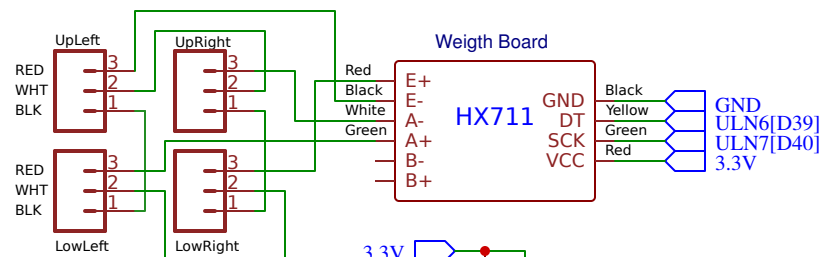

R33=0R, VR3=empty(b-c connected), R14=empty

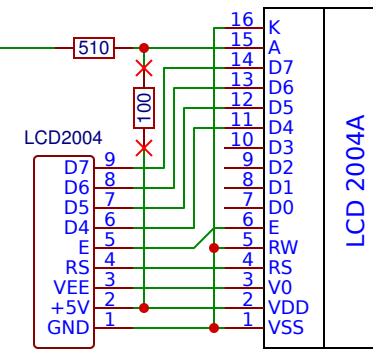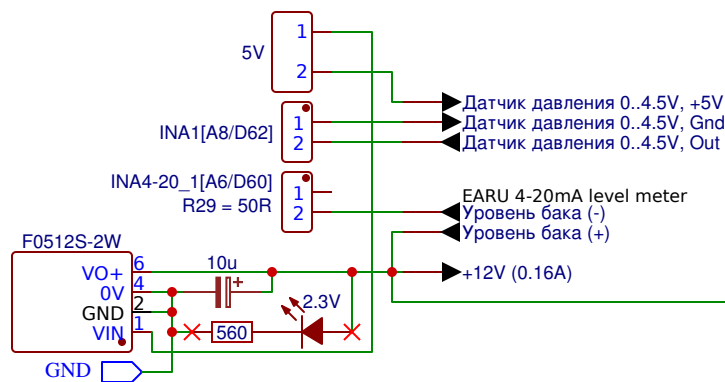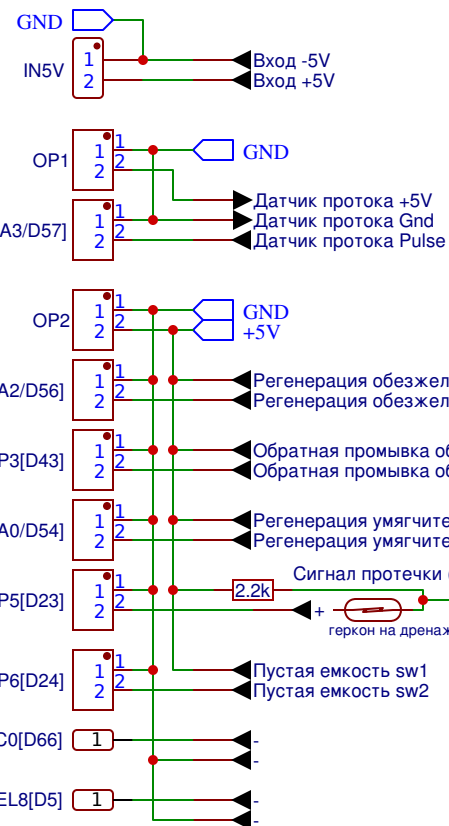

TITLE: Водоподготовка		REV: 1.5
Company: vad7@yahoo.com		Sheet: 1/1
Date: 2020-02-10	Drawn By: vad7	