

MEMORÁNDUM

Folio: DLG016/2023

Fecha: 09 de febrero de 2023

Asunto: Solicitud de proveedor para la adecuación de instalaciones del horno de convección


MARISELA HERNÁNDEZ MÉNDEZ
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo, le informo que el departamento de recursos materiales y servicios, en el memorándum DLG002/2023 entregado el 26 de enero, se nos notifica de manera verbal que el departamento no tiene el personal calificado para realizar lo solicitado; por lo que me dirijo a usted para solicitar la autorización de la contratación de personal calificado para la revisión e instalación adecuada de toma de gas, luz y agua para el horno de convección, mismo que será instalado por el proveedor solicitando únicamente se tengan las tomas adecuadas (luz, agua y gas). Para el buen funcionamiento se sugieren las siguientes especificaciones técnicas: que se tenga una tubería de 3/4 con una llave de paso y un filtro de impurezas, todo eso con la finalidad de que la nueva adquisición impacte en la realización exitosa de las prácticas que se realizan en el laboratorio de alimentos calientes. (Panadería, Repostería, Cocina Internacional entre otras) de la licenciatura en Gastronomía. Con un costo aproximado de \$35,550.87 con la partida presupuestal 3541 (Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio).

Se anexa las especificaciones y cotización:

INSTALACIÓN HIDRAULICA

1. La entrada de agua se encuentra en la parte trasera del horno en la parte superior, por lo que la toma debe estar a una altura de por lo menos 2.20 m.
2. Se recomienda tubería de 3/4", con dos llaves de paso y un filtro de impureza.

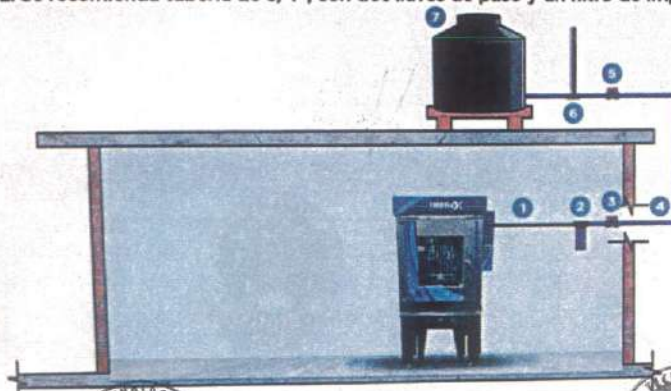

⚠️ Presión necesaria El equipo requiere de presión de agua, ya que funciona por gravedad es necesario que el depósito de agua esté a una altura mayor que el equipo.

⚠️ La instalación deberá ser realizada por un profesional capacitado. De no contar con dichos componentes el equipo presentará futuras fallas que podrán afectar componentes internos del equipo.

- 1 Manguera de agua
- 2 Filtro de impureza para agua
- 3 Llave de paso de 3/4" interna
- 4 Tubería de 3/4"
- 5 Llave de Paso de 3/4" externa
- 6 Jarro de Aire
- 7 Depósito de agua

13 FEB 2023

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Realizó Lic. Toralberto Roa Gómez DIVISIÓN DE LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA	Revisó Mtra. Areli Camacho Subdirectora Académica	Autorizó Mtro. César Sánchez De La Luz Director Académico
--	---	---

MEMORÁNDUM

Folio: DLG014/2022

Fecha: 02 de junio de 2022

De : Lic. Tonantzin Roa Gómez
División de la Lic. en Gastronomía
Para: Marisela Hernández Méndez
Subdirección Administrativa

Asunto: solicitud de servicio para sellado al drenaje en cocina caliente.

Reciba un cordial saludo, así mismo aprovecho la oportunidad para solicitar se realice una revisión y sellado al drenaje del laboratorio de cocina caliente, colocando dos coladeras para desagüe (al inicio y final del tramo), debido a que por las mañanas se perciben olores provenientes del drenaje alterando las prácticas de los estudiantes, siendo antihigiénico y desagradable afectando la inocuidad en el manejo de los alimentos. Sin más por el momento quedo a sus órdenes. Con partida presupuestal 3512 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos

3511



Nota: Colocar coladeras con válvula antiolores en los extremos como lo marca la foto.

Realizó  Lic. Tonantzin Roa Gómez Jefa de División de Licenciatura en Gastronomía DIVISION DE LICENCIATURA EN GASTRONOMIA	Revisó y autorizó  Mtra. Areli Camacho Zúñiga Subdirectora Académica SUBDIRECCION ACADEMICA
--	---

C.p.p. Archivo

C.c.p. Arq. María Elena Mónica Valdez Cortes. -Jefa del depto. de Recursos Materiales y Servicios

SMRF POR&ALO SA DE CV

SMRF POR&ALO S.A DE C.V.
RFC: SPO210913257
CALLE VID NO. 24
BOSQUES DE MANZANILLA
CP: 72307
PUEBLA, PUEBLA, MÉXICO
TEL: 222 570 8772

Cotización

MAT - 351

0000213

COTIZADO A:

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

AT'N a: Lic. Tonantzin Roa Gomez

E-mail

Tel.

Atlixco, Puebla

No. página / Páginas totales: 1 / 2

Cotización

Elaboración: 03/02/2023

Valida hasta: 03/02/2023

Estatus: EMITIDA

Clave: C-13

Moneda: PESOS

Via de embargue:

Agente: FRANCISCO PORTADA ALON

Clave	Descripción	U. Medida	Cantidad	P. U.	Importe
SERV-01	U	U	1.00	8,550.00	8,550.00
	INSTALACION ELECTRICA, GAS Y AGUA A HORNO TURBOLUX				
	1 Suministro de materiales para instalación de línea de agua incluye: tubo plus de 3/4, filtro y conexiones necesarios.				
SERV-01	U	U	1.00	13,077.30	13,077.30
	2 Suministro de materiales para la instalación eléctrica en horno nuevo, incluye: tubo de 3/4 , lb, interruptor de 30 amp, caja de conexiones y todo lo necesario para su correcta fijación.				
SERV-01	U	U	1.00	9,020.00	9,020.00
	3 Suministro de materiales para la instalación de línea de gas LP para horno nuevo, incluye: manguera, regulador y conexiones necesarias.				

Notas:

Estos precios son más el 16% de IVA.

Forma de pago: 50% por adelantado y el resto al finalizar.

Tiempo de entrega: 3 días de pues de fincar orden de compra

Vigencia de cotización: 30 días

Importe 30647.30

I.V.A. 4,903.57

TOTAL 35,550.87

Importe con letra: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 87/100 M.N.

Quedo a sus órdenes,

conferencias, así como reuniones de negocios; encaminadas a fomentar los contactos culturales, sociales y comerciales

Los banquetes pueden ser un negocio lucrativo, lo cual representa un porcentaje importante en los ingresos de hoteles y empresas particulares.

7ptma conferencia 16:00-17:00

“Expansión en Grande”.

Haber Bravo

Director general de Deli Tutti y del Corporativo EDEN (ecosistema de emprendimiento).

En esta conferencia Haber nos platica como es la expansión de una marca, lo que conlleva, retos, dificultades, beneficios, tramites etc.

Sin duda es un ejemplo de inspiración para muchos ya que la expansión de más de una marca conlleva un trabajo duro y constante.

En Deli Tutti tenemos el compromiso de abastecernos únicamente de huevo libre de jaula en todas sus presentaciones en la totalidad de nuestros productos para el año 2025, sumándonos al bienestar animal. A su vez, nos comprometemos a informar anualmente el progreso en la implementación de esta política.

Demasiadas empresas se acercan al crecimiento sin una comprensión cuidadosa y mesurada de lo que quieren lograr con esta expansión.

Como resultado, una buena estrategia de expansión del mercado es fundamental para las empresas que desean tener éxito en sus múltiples objetivos.

La creación de un plan de este tipo requiere una comprensión cuidadosa de lo que representa y cómo se pueden integrar varios objetivos y procesos.

Una estrategia de expansión de mercado es un enfoque que ayuda a las empresas a crecer cuando ya se han expandido lo más posible en sus canales existentes.

Estrategia de expansión de mercado

El enfoque principal de esta estrategia es garantizar que todos tus mercados actuales estén satisfechos con tus productos.

Estas estrategias deben considerar todos tus activos, tus productos nuevos y existentes, las capacidades de tus instalaciones y los nuevos mercados potenciales en los que podrías concentrarte.

Definir estos canales y tus nuevos clientes potenciales te permite expandir tu operación de manera enfocada y efectiva.

INFORMACIÓN BANCARIA

Nombre del Banco: **SANTANDER**
Beneficiario: **SMRF POR&ALO S.A. DE C.V.**
Cuenta: **65-50898142-5**
Clave Bancaria: **014650655089814257**

Nombre del Banco: **BBVA MEXICO**
Beneficiario: **SMRF POR&ALO S.A. DE C.V.**
Cuenta: **0119070834**
Clave Bancaria: **012650001190708345**

FACTURACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

Para cualquier aclaración y seguimiento a sus pedidos, favor de enviar sus correos a:

E-mail: **francisco.portada@poralo.com**
Tel: **01 (222) 348 4350**

VENTAS

Para cualquier asunto relacionado a ventas y para recibir sus Órdenes de Compra, favor de enviar sus correos a:

E-mail: **francisco.portada@poralo.com // rodolfo.flores@poralo.com**
Tel: **01 (222) 348 4350 // 01 (222) 323 0810**



DATOS NECESARIOS PARA DAR DE ALTA

Es muy importante que nos proporcione la siguiente información de su empresa para poder realizar el alta en nuestro sistema:

- * **1. Datos Fiscales de su empresa (Facturación)**
Razón Social, RFC, Domicilio (Calle, Número exterior/interior, Colonia, C.P., Delegación, Municipio, Estado, Ciudad)
- 2. Direcciones de Entrega**
Nombre, Domicilio (Calle, Número exterior/interior, Colonia, C.P., Delegación, Municipio, Estado, Ciudad)

- * **3. Horarios de oficina y de Almacén**
- * **4. Contacto de Pagos**
Nombre, correo electrónico y teléfono
- * **5. Contacto de Compras**
Nombre, correo electrónico y teléfono

NOTA: Se marcan con "*" los mínimos obligatorios

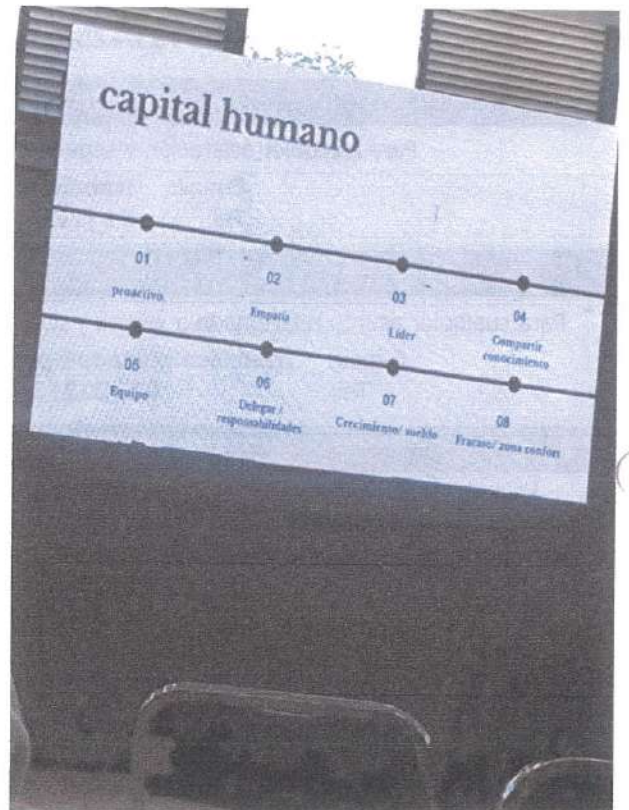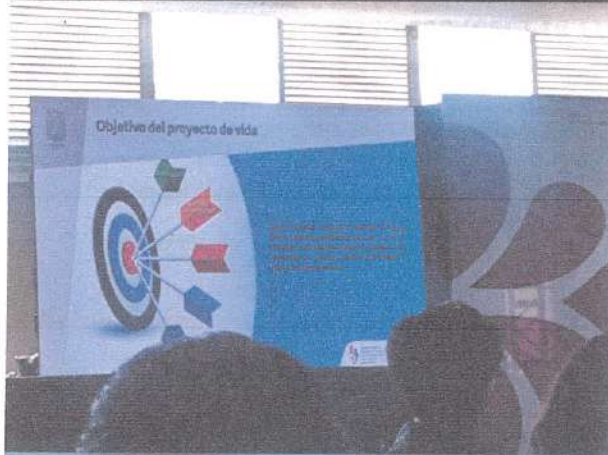

MEMORÁNDUM

Folio: DLG002/2023

Fecha: 26 de enero de 2023

Asunto: Solicitud de verificación de requerimientos y adecuación de instalaciones para el horno de convección.


Arq. María Elena Mónica Valdez Cortés
Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Reciba un cordial saludo, así mismo le solicito llevarse a cabo la revisión de toma de gas, luz y agua para poder determinar los requerimientos de instalación de un horno de convección, el cual requiere de ellas (luz, agua y gas) para su buen funcionamiento; recomendándose las siguientes especificaciones técnicas: que se tenga una tubería de 3/4 con una llave de paso y un filtro de impurezas, todo eso con la finalidad de que la nueva adquisición impacte en la realización exitosa de las prácticas que se realizan en el laboratorio de alimentos calientes. (Panadería, Repostería, Cocina Internacional entre otras) de la licenciatura en Gastronomía.

Se anexa las especificaciones:

INSTALACIÓN HIDRAULICA

1. La entrada de agua se encuentra en la parte trasera del horno en la parte superior, por lo que la toma debe estar a una altura de por lo menos 2.20 m.
2. Se recomienda tubería de 3/4", con dos llaves de paso y un filtro de impureza.

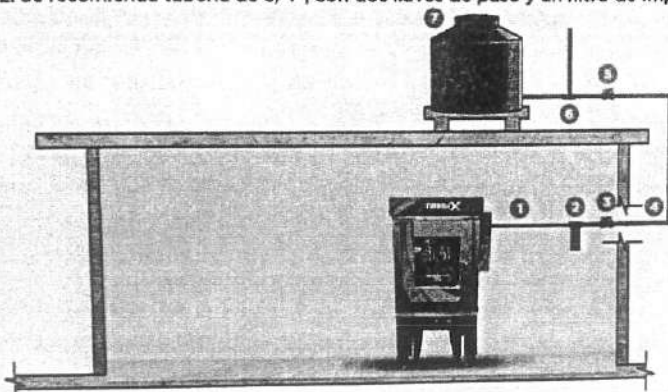

⚠ Presión necesaria El equipo requiere de presión de agua, ya que funciona por gravedad es necesario que el depósito de agua esté a una altura mayor que el equipo.

⚠ La instalación deberá ser realizada por un profesional capacitado. De no contar con dichos componentes el equipo presentará futuras fallas que podrían dañar componentes internos del mismo.

- 1 Manguera de agua
- 2 Filtro de impureza para agua
- 3 Llave de paso de 3/4" interna
- 4 Tubería de 3/4"
- 5 Llave de Paso
- 6 Jarro de Aire
- 7 Depósito de agua



DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS

27-01-2023

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Realizó Lic. Evangelina Gómez Jefa de División de Licenciatura en Gastronomía	Revisó Mtra. Araceli Guzmán Guzmán Subdirectora Académica	Autorizó Mtro. Cesar Canales De La Luz Director Académico.
--	---	--

Dra. p. Archivo.

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA