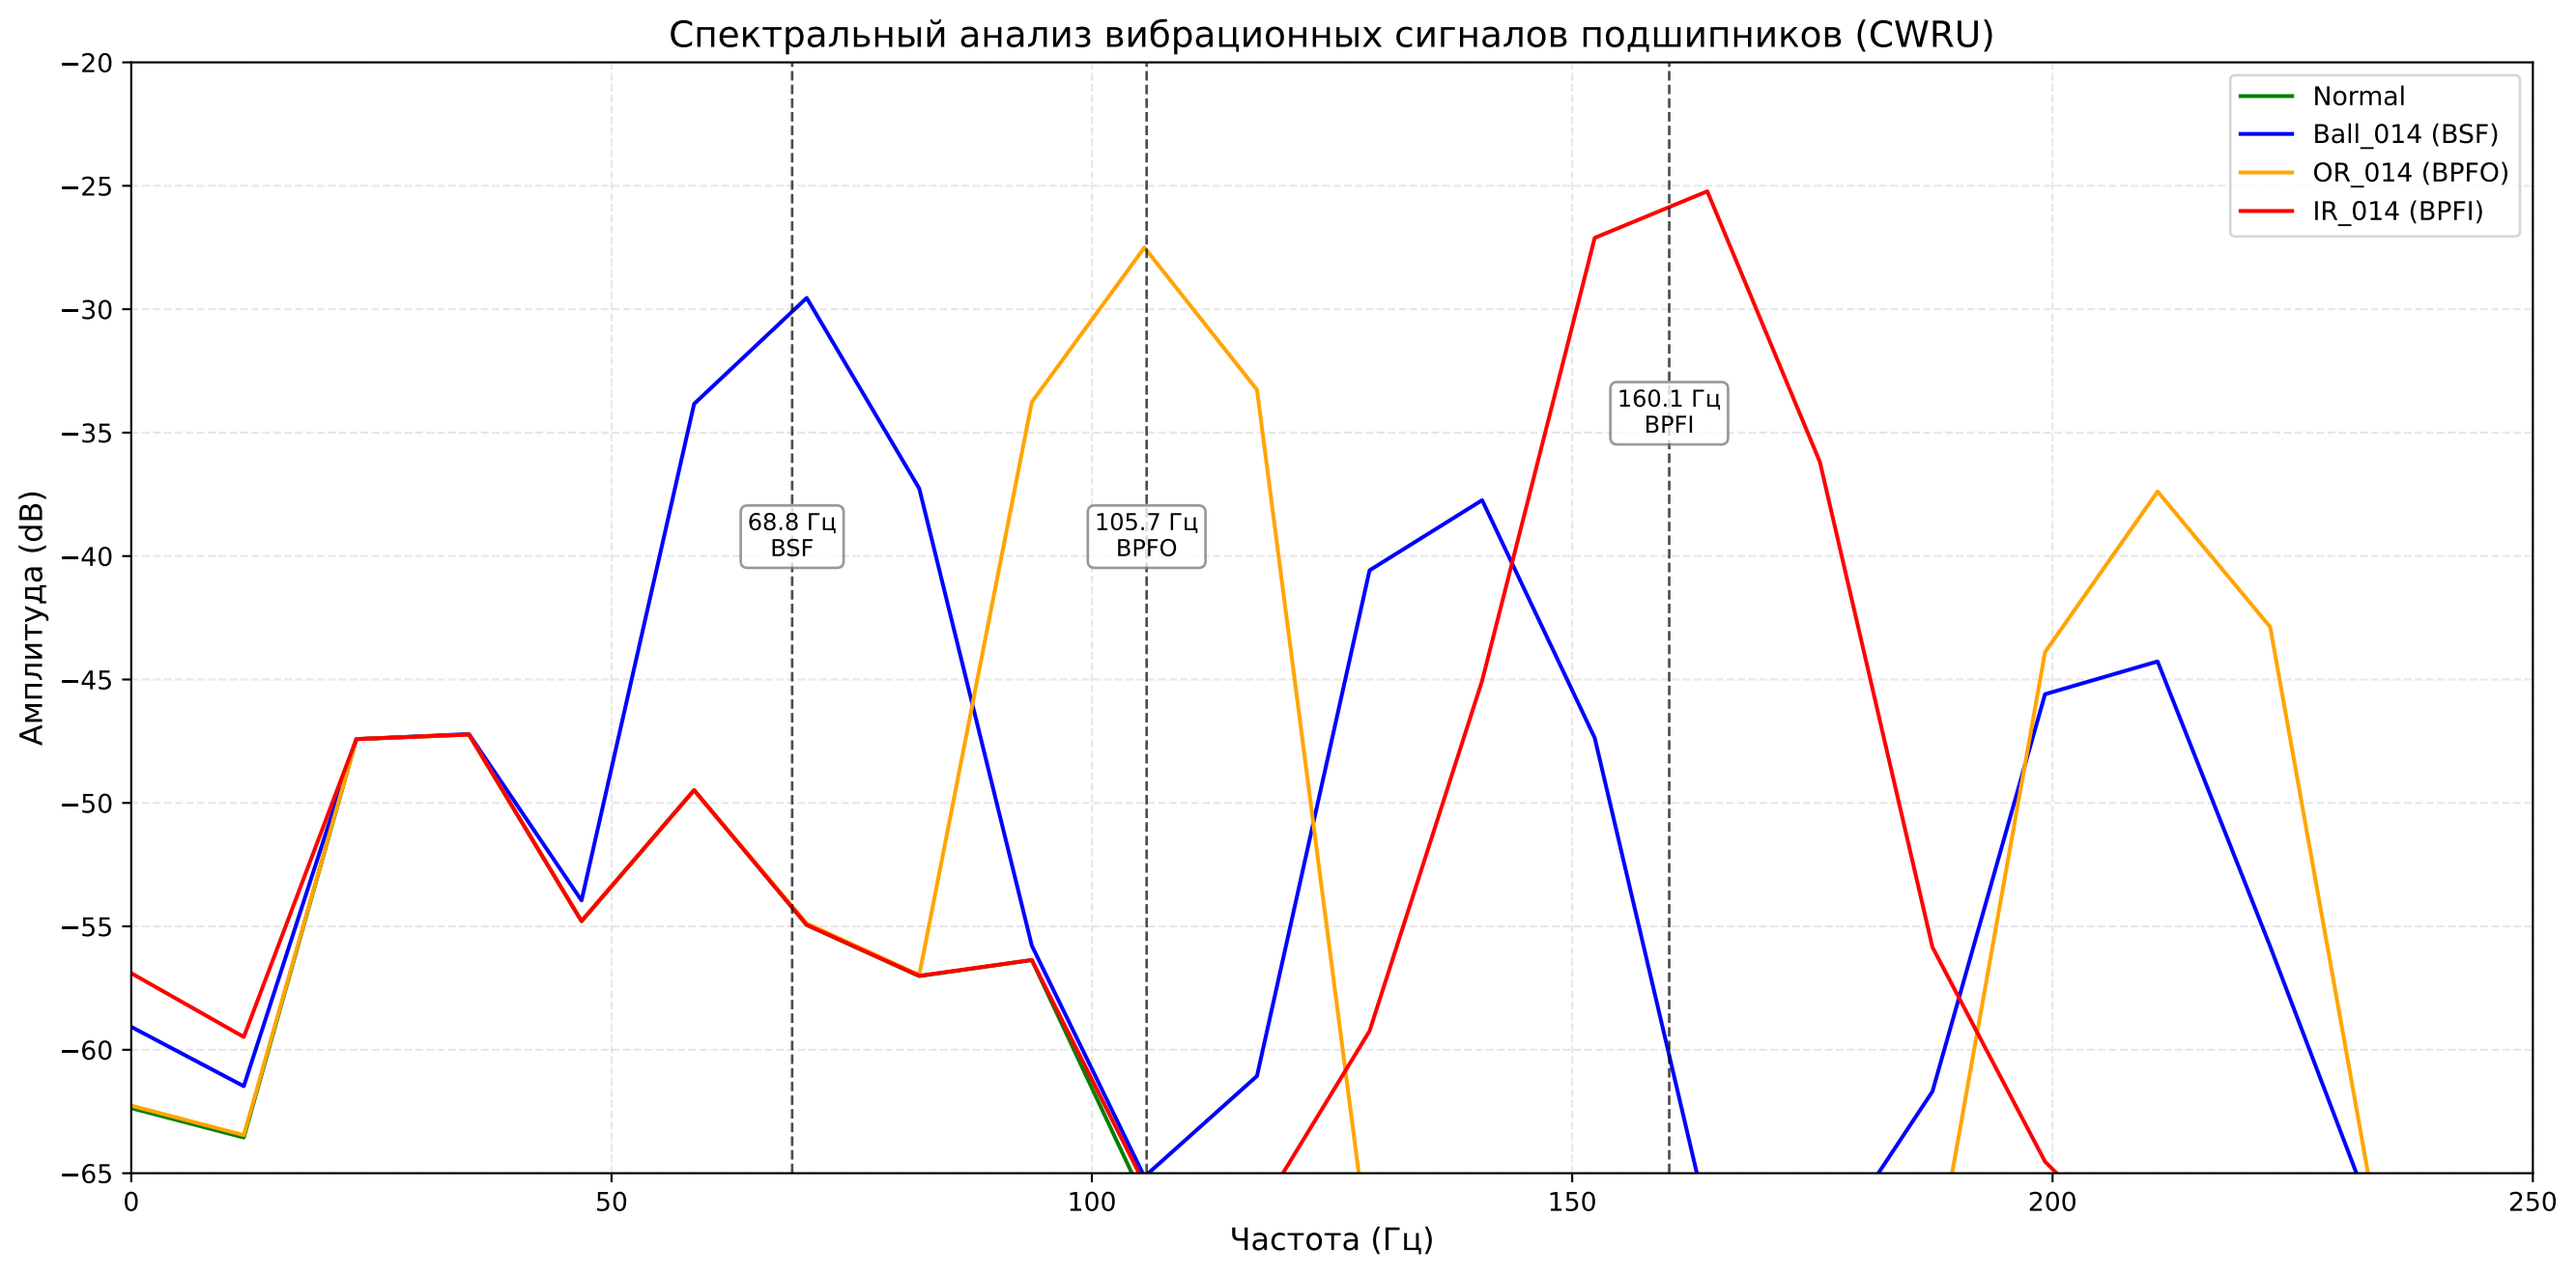
Спектральный анализ вибрационных сигналов подшипников (CWRU)
Normal
Ball_014 (BSF)
OR_014 (BPFO)
IR_014 (BPFI)
68.8 Гц
BSF
105.7 Гц
BPFO
160.1 Гц
BPFI
Амплитуда (dB)
Частота (Гц)
−20
−25
−30
−35
−40
−45
−50
−55
−60
−65
0
50
100
150
200
250