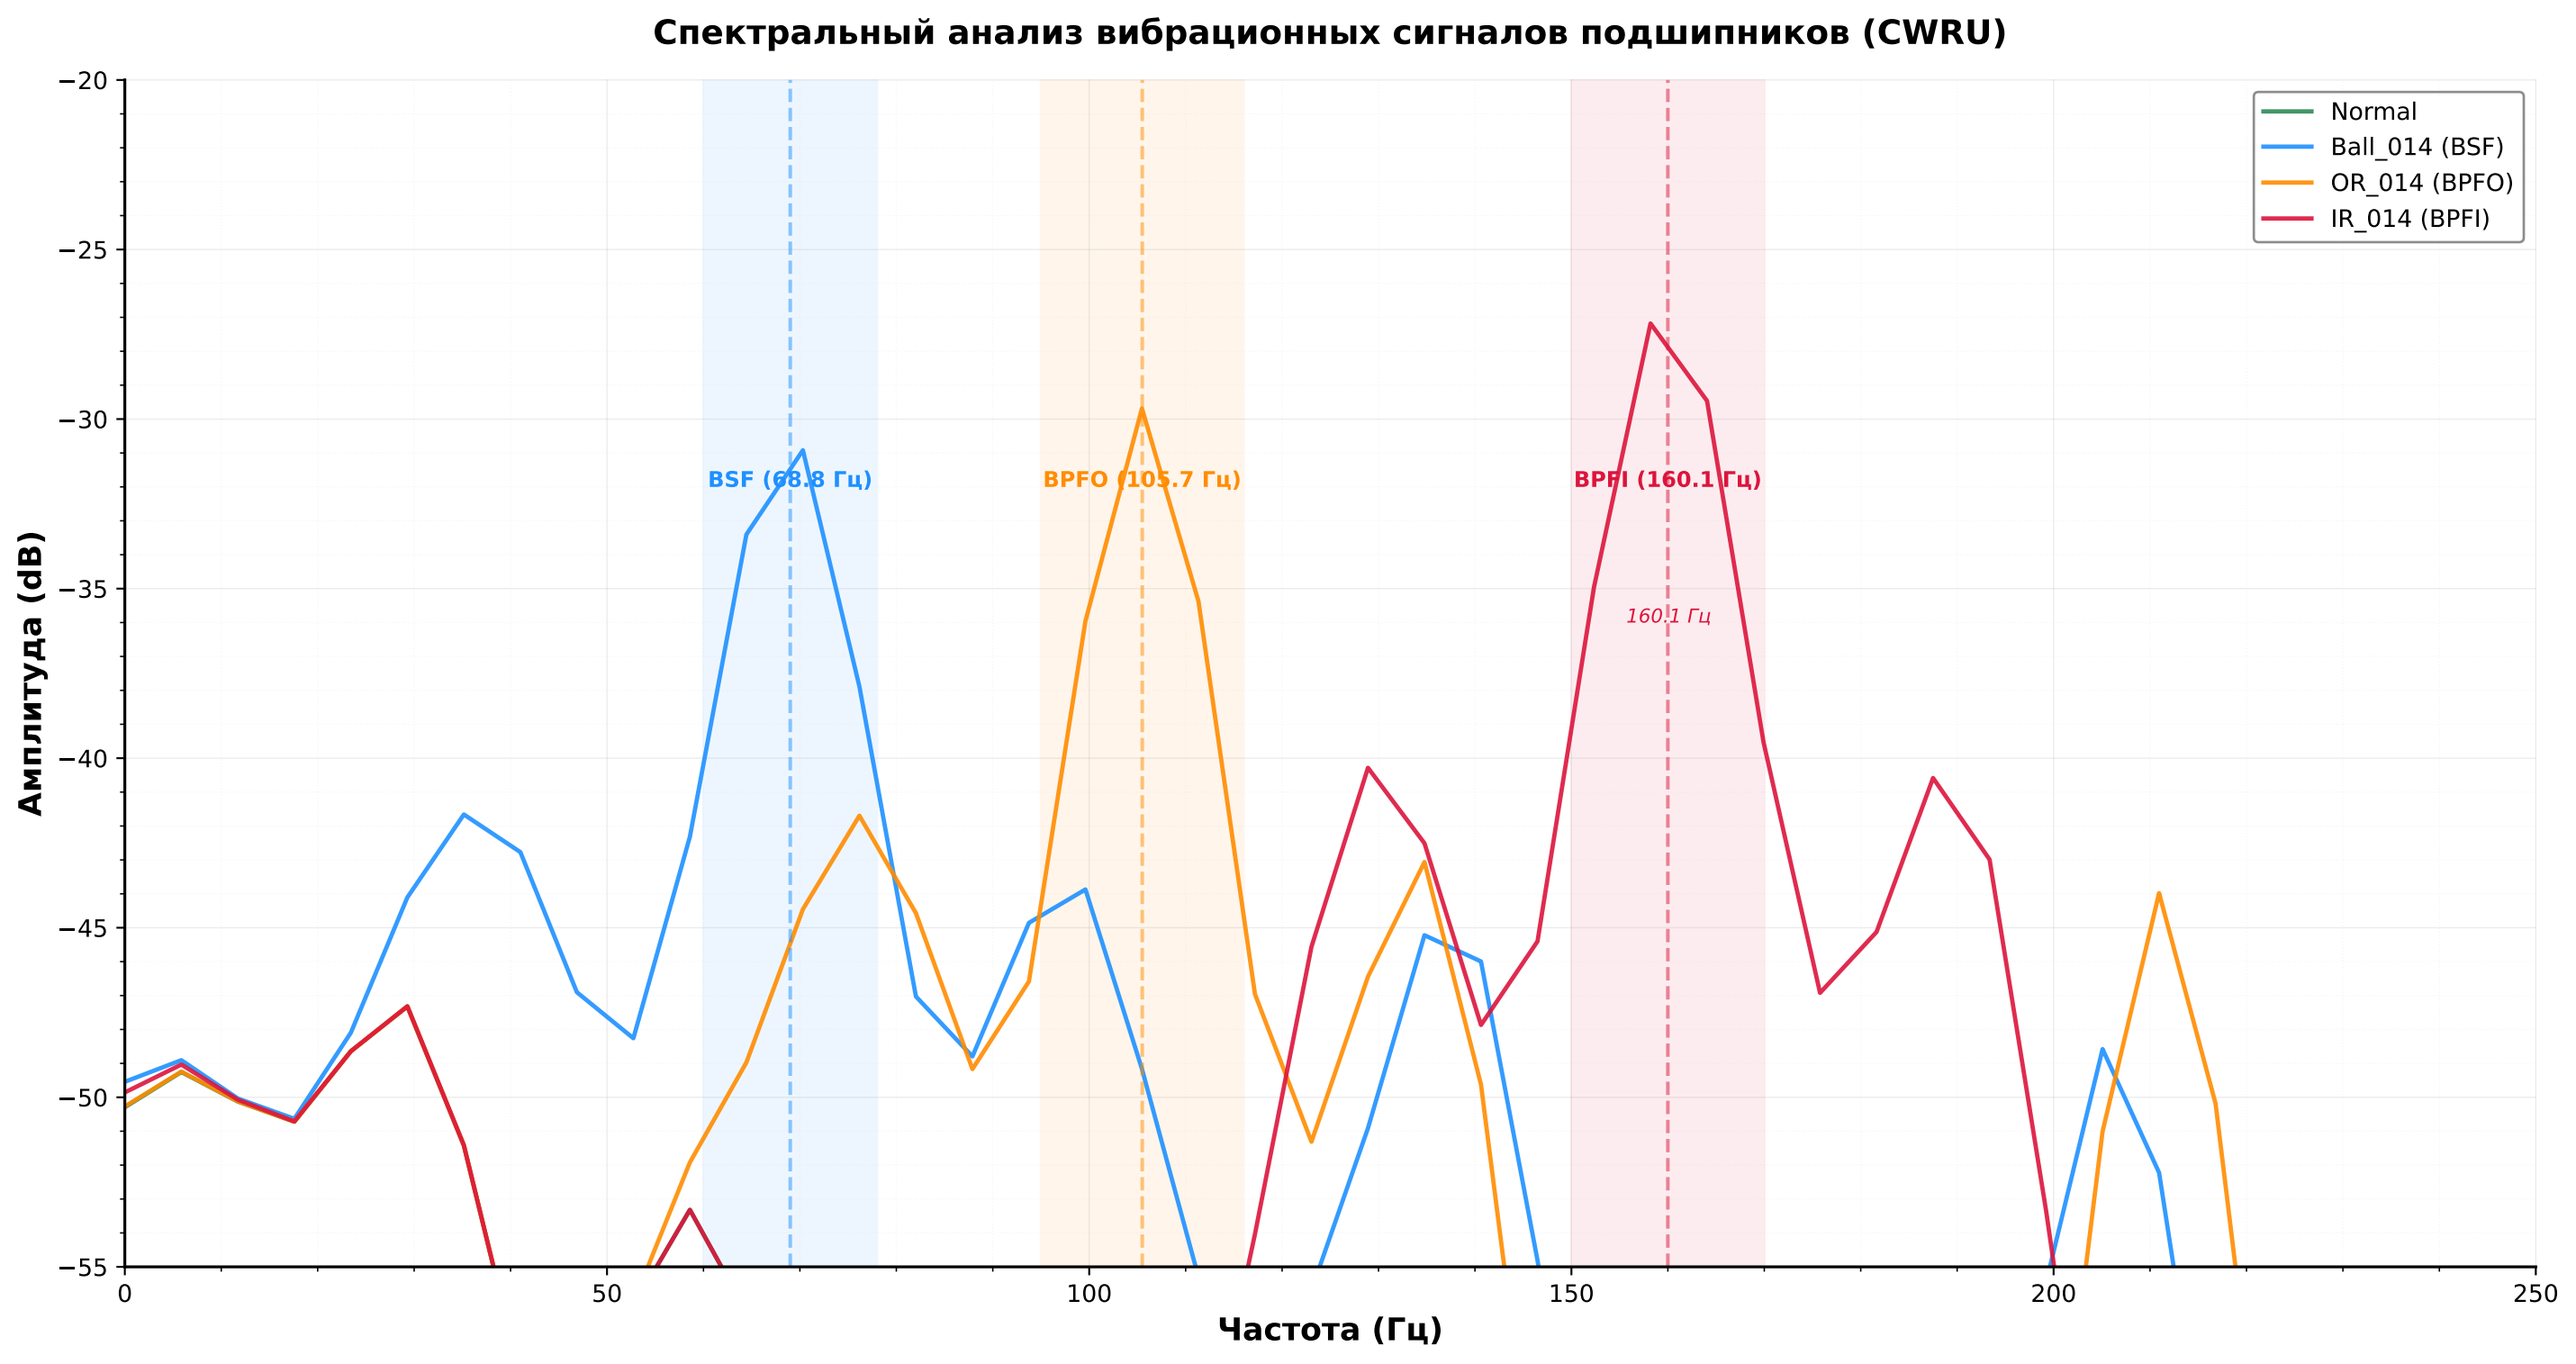
Спектральный анализ вибрационных сигналов подшипников (CWRU)
Normal
Ball_014 (BSF)
OR_014 (BPFO)
IR_014 (BPFI)
BSF (68.8 Гц)
BPFO (105.7 Гц)
BPFI (160.1 Гц)
160.1 Гц
Амплитуда (dB)
Частота (Гц)
−20
−25
−30
−35
−40
−45
−50
−55
0
50
100
150
200
250