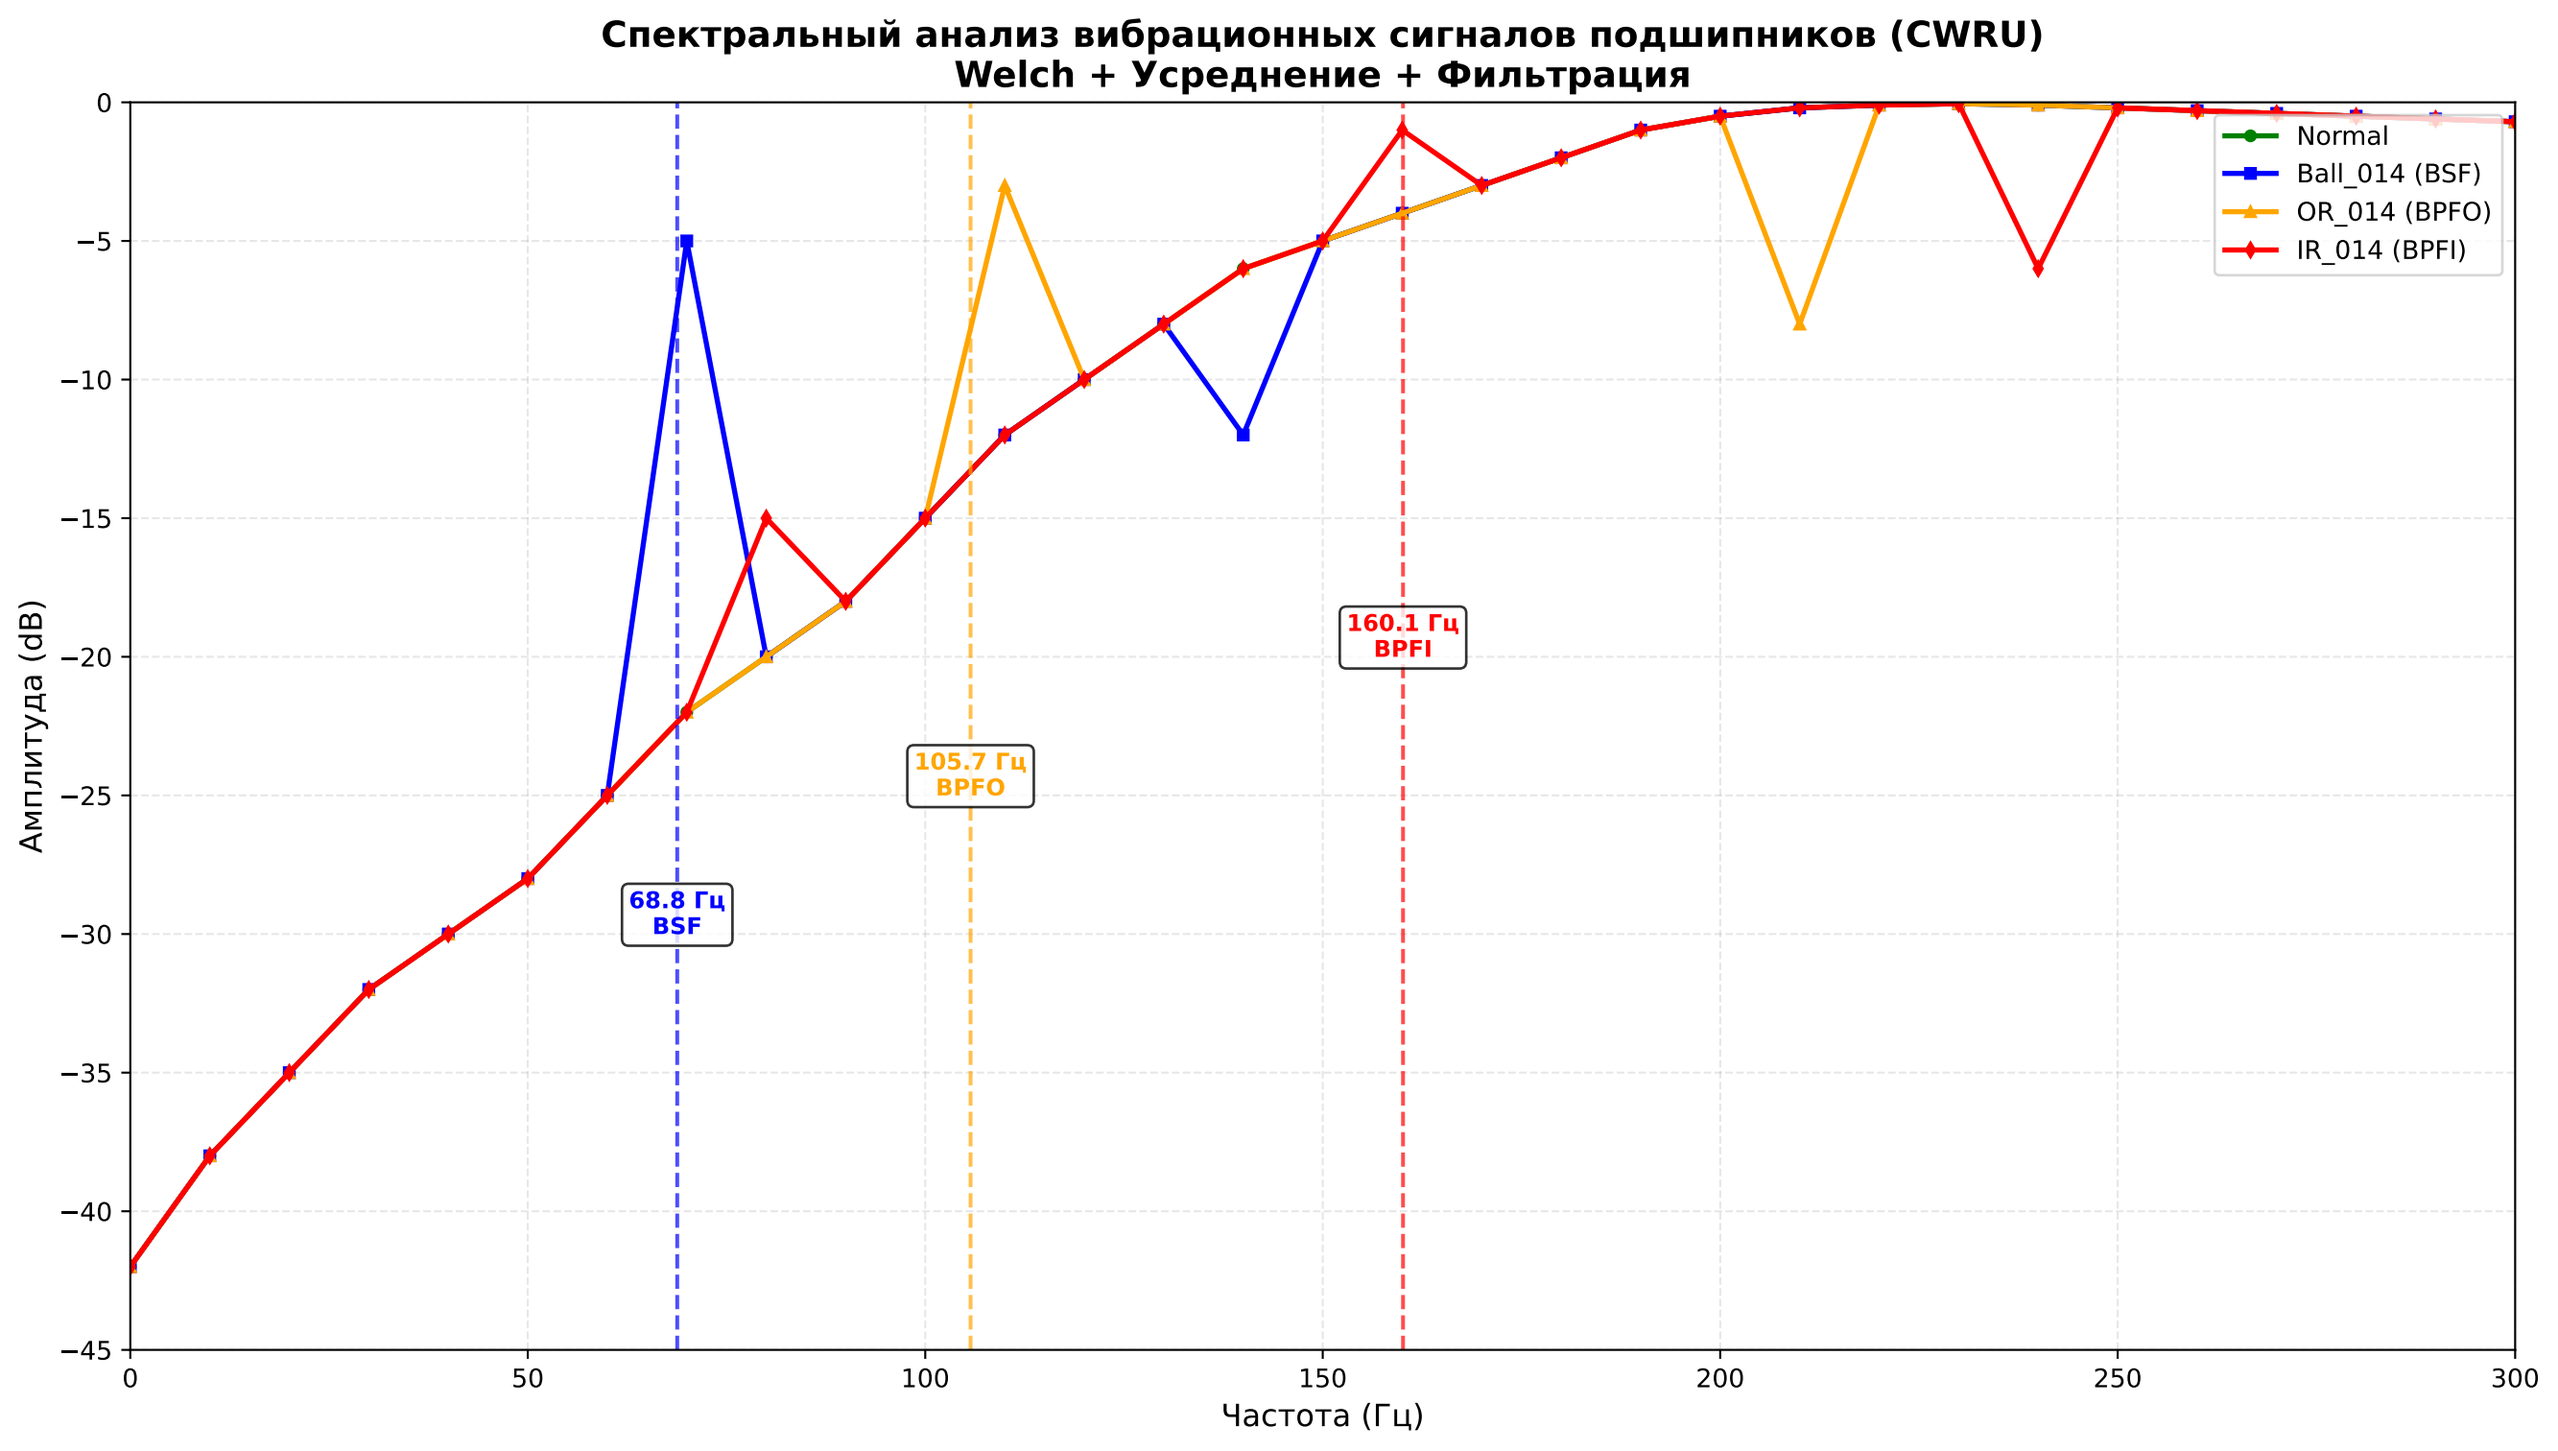
Спектральный анализ вибрационных сигналов подшипников (CWRU)
Welch + Усреднение + Фильтрация
Normal
Ball_014 (BSF)
OR_014 (BPFO)
IR_014 (BPFI)
68.8 Гц
BSF
105.7 Гц
BPFO
160.1 Гц
BPFI
Амплитуда (dB)
Частота (Гц)
0
−5
−10
−15
−20
−25
−30
−35
−40
−45
0
50
100
150
200
250
300