
Заказчик: ПАО Т+

Объект: Куйбышевская отопительная котельная

г. Самара, п. 116 км


Выполненные работы:

- Силовое электрооборудование
- Электрическое освещение (внутреннее)
- Автоматизация комплексная
- Кабельные трассы в котельной
- Охранно-тревожная сигнализация
- Система контроля и учета доступом
- Пожарная сигнализация
- Видео наблюдение
- Сети связи. Котельная
- Электроснабжение. Сети 6 кВ
- Электроснабжение. Внутриплощадочные электрические сети 0,4 кВ и наружное освещение
- Электроснабжение котельной. Сети 0,4 кВ
- Молниезащита и заземление
- Сети связи. Наружные сети
- Инженерно-технические средства охраны
- Пусконаладочные работы

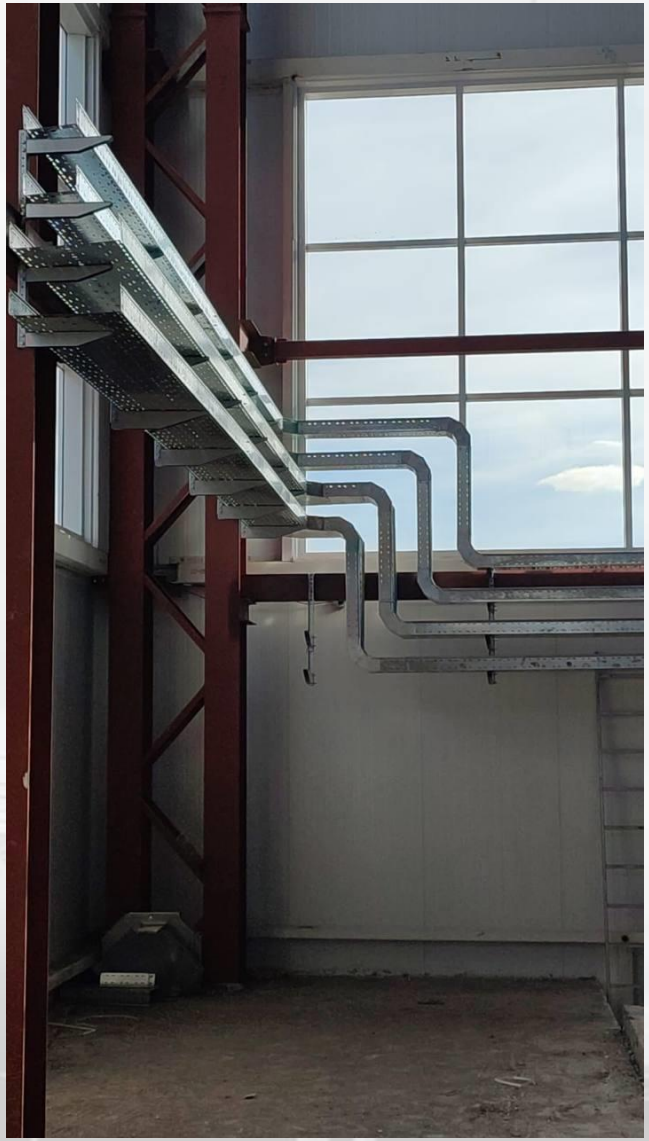




Монтаж кабеленесущих систем

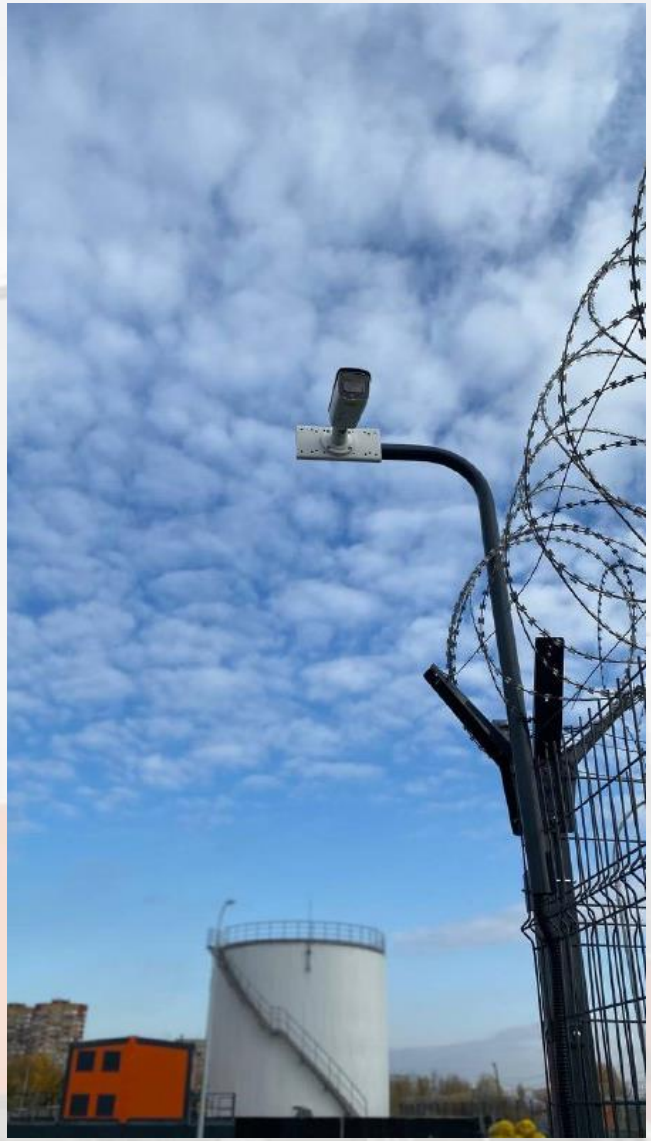

Монтаж и наладка ИТСО



Прокладка силового кабеля.
Внешние сети

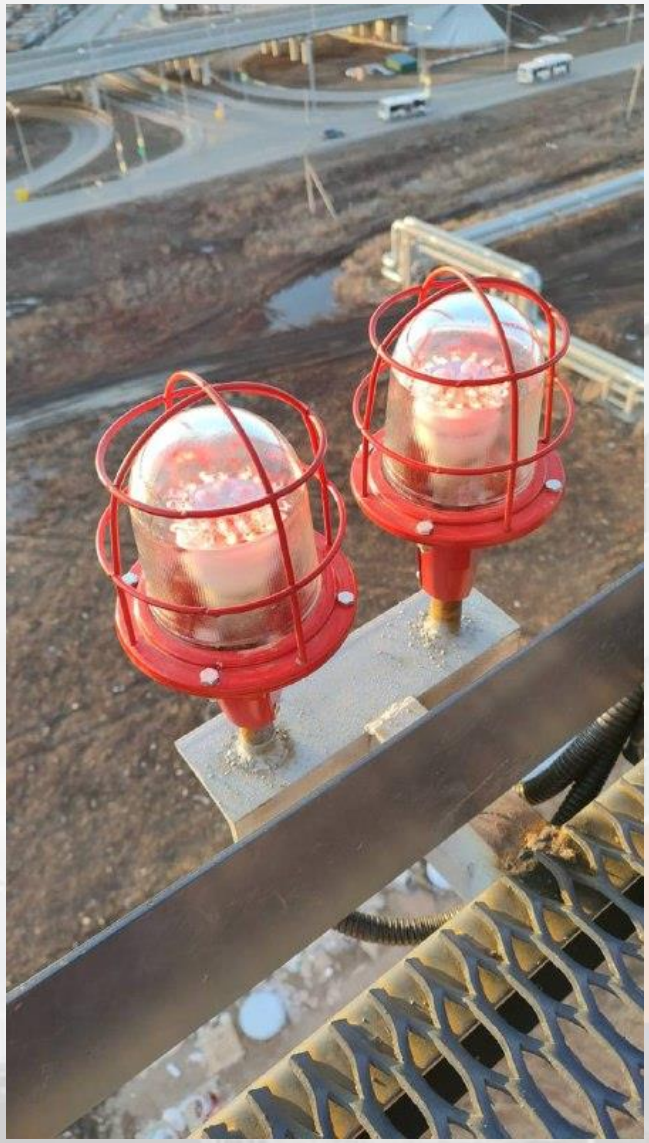

Монтаж сигнального
освещения дымовой трубы.
Работы на высоте



Монтаж металлоконструкций для
кабельных систем



Монтаж металлоконструкций для
кабельных систем



Прокладка кабеля.
Внешние сети



Общестроительные работы,
земляные работы



Монтаж молниеприемников.
Работы на высоте







Комплексная поставка материалов и оборудования

Поставка и монтаж трансформаторов