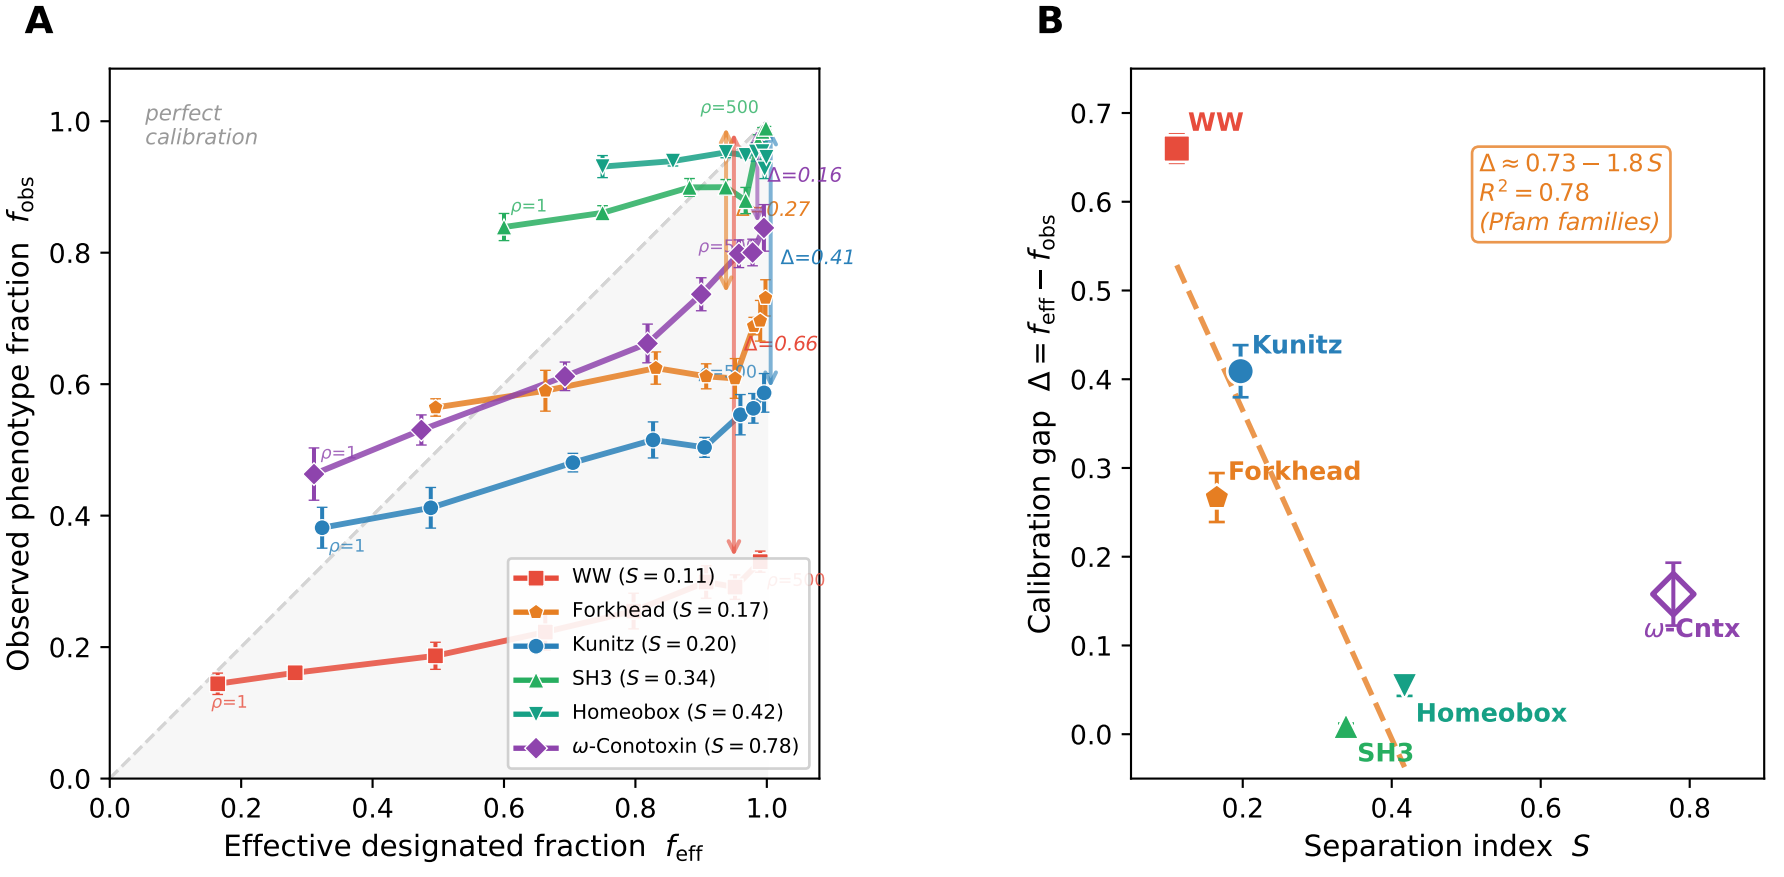
A
perfect calibration
ρ=500
ρ=1
Δ=0.16
Δ=0.27
Δ=0.41
Δ=0.66
WW (S = 0.11)
Forkhead (S = 0.17)
Kunitz (S = 0.20)
SH3 (S = 0.34)
Homeobox (S = 0.42)
ω-Conotoxin (S = 0.78)
Observed phenotype fraction f_{obs}
Effective designated fraction f_{eff}
B
WW
Kunitz
Forkhead
SH3
Homeobox
ω-Cntx
$\Delta \approx 0.73 - 1.8\,S$
$R^2 = 0.78$
(Pfam families)
Calibration gap $\Delta = f_{eff} - f_{obs}$
Separation index S