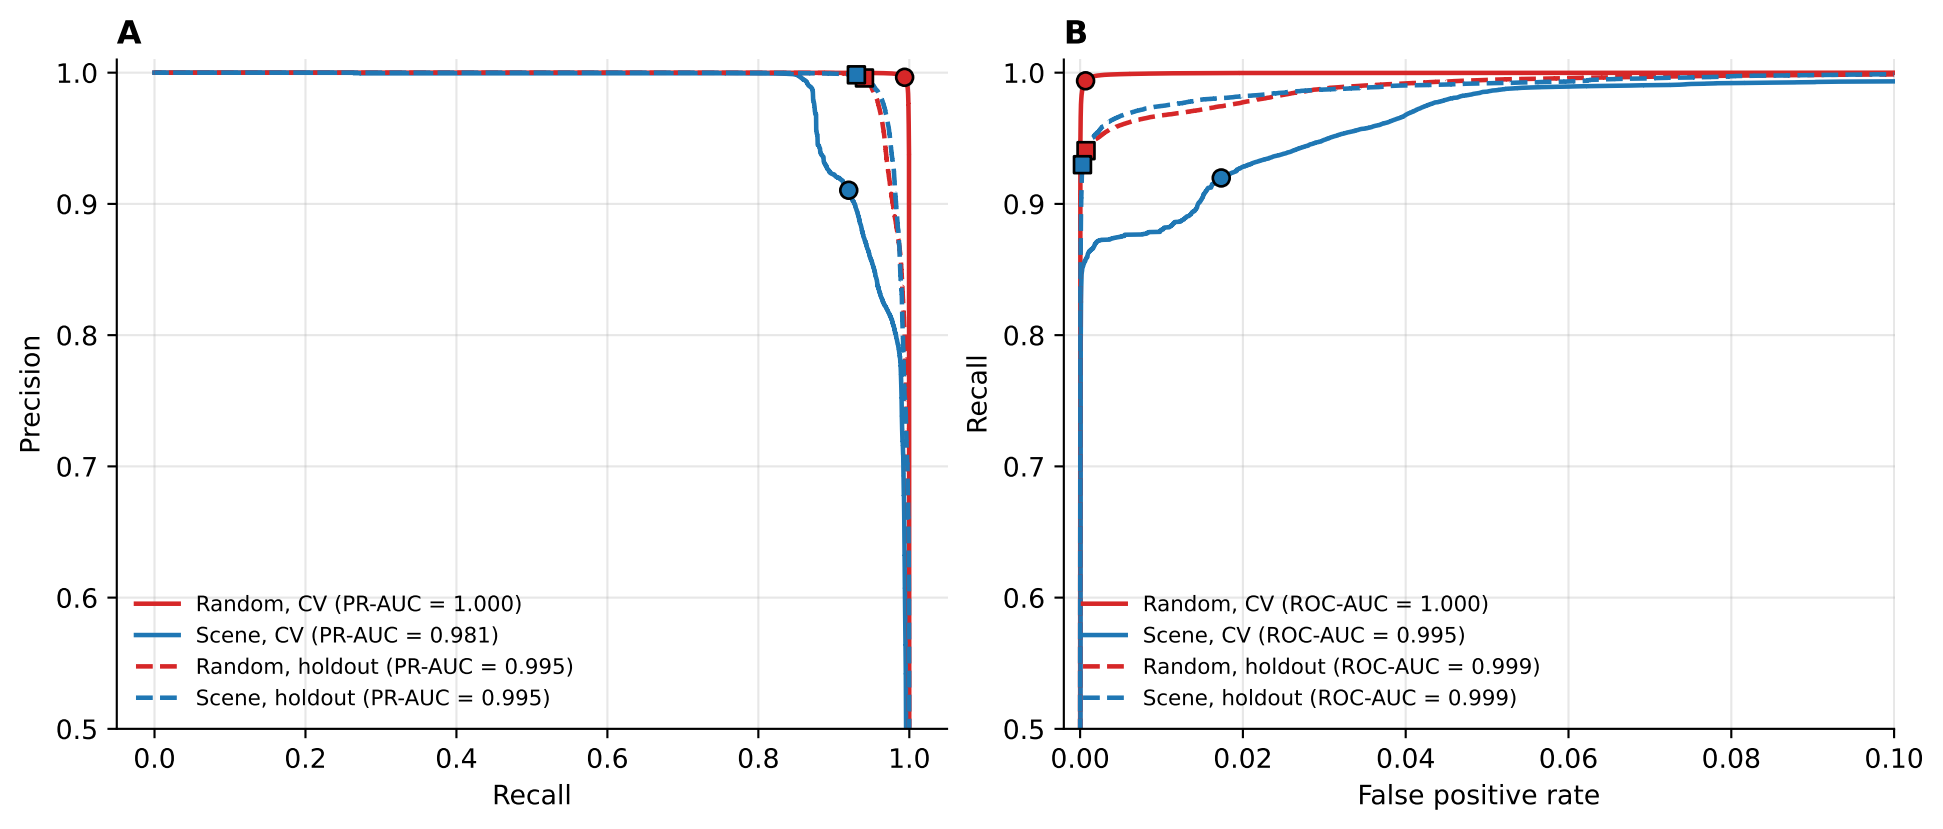
A
B
Precision
Recall
False positive rate
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
Random, CV (PR-AUC = 1.000)
Scene, CV (PR-AUC = 0.981)
Random, holdout (PR-AUC = 0.995)
Scene, holdout (PR-AUC = 0.995)
Random, CV (ROC-AUC = 1.000)
Scene, CV (ROC-AUC = 0.995)
Random, holdout (ROC-AUC = 0.999)
Scene, holdout (ROC-AUC = 0.999)