




Spatenstich: Neue Trinkwasserleitung für Reileifzen

Reileifzen (nig). Über Jahrzehnte hat Reileifzen auf dieses Moment gewartet: Jetzt bekommt der Ort eine neue Trinkwasserleitung, wird über Lütgenade endlich an die „Wasserversorgung Forstbachtal“ angeschlossen. Trotz Bodenfrost wurden die Arbeiten mit einem offiziellen Spatenstich in Angriff genommen. Die kalten Temperaturen sollen die Arbeiten aber nicht behindern, Ende Februar soll bereits das Wasser durch die neuen Leitungen sprudeln.

Foto: nig

► Seite: 17

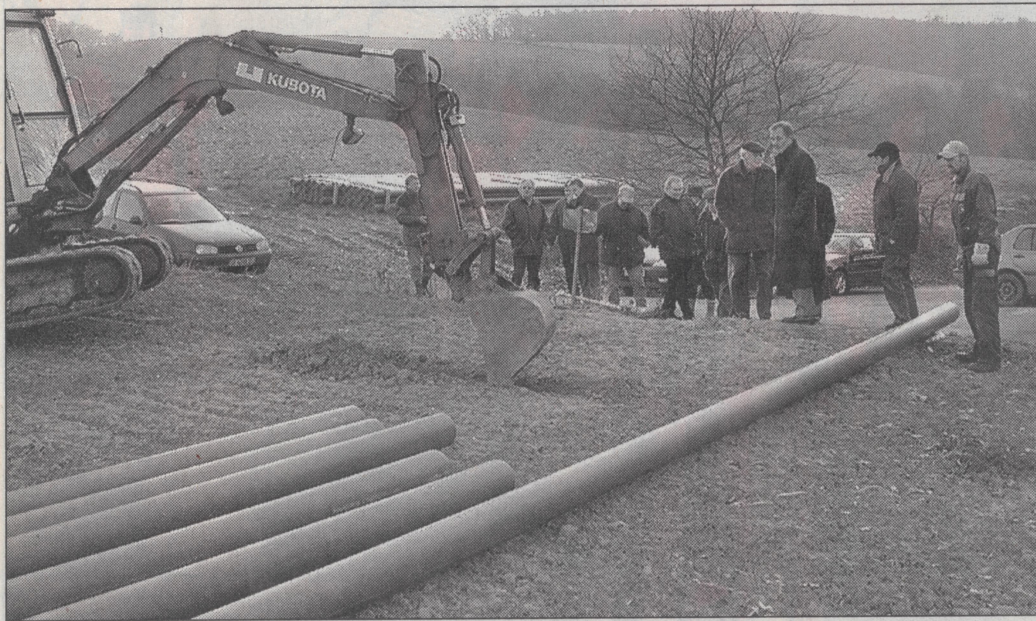

Reileifzen. Selbst die schwere Baggerschaufel konnte nur mit Mühe das gefrorene Erdreich aufreißen.

Foto: nig

Neue Trinkwasserleitung

Offizieller Spatenstich trotz tiefgefrorenem Boden in Reileifzen

Reileifzen (nig). Seit Jahrzehnten schon haben die Bewohner in Reileifzen so ihre Probleme mit dem Trinkwasser. Das Wasser stammt aus Oberflächenquellen der umliegenden Berge, häufig sind Keime im Wasser, es muss Chlor zugesetzt werden, und die Druckverhältnisse sind in den höheren Lagen des Ortes auch nicht ausreichend. Das alles wird jetzt besser, verspricht

die Samtgemeinde Bevern, und schreitet zur Tat. Jetzt wird eine neue Trinkwasserleitung von Lütgenade nach Reileifzen gelegt.

Zum offiziellen Baubeginn am Dienstag Nachmittag greifen Samtgemeindebürgermeister Hans-Heinrich Sander und seine Stellvertreterin Berlita Albrecht unter den Augen von

weiteren Ratsvertretern persönlich zum Spaten. Kein leichtes Unterfangen, denn der Boden auf dem Feld hinter der Friedhofskapelle ist tief gefroren. Mit Hilfe eines Baggers gelingt es aber schließlich, zumindest ein kleines Loch auszuheben.

„Die Grundlage für die neue Trinkwasserversorgung wurde bereits 1989 gelegt“, erinnert Hans-Heinrich Sander. „Da-

mals wurde der Hochbehälter in Golmbach schon so hoch angelegt, um auch Reileifzen an die Wasserversorgung Forstbachtal anzuschließen.“ An diese Wasserversorgung sind Golmbach, Warbsen, Lütgenade, Holenberg und mittlerweile auch Negenborn angeschlossen.

Trotz der frostigen Temperaturen sollen die Arbeiten in Rei-

leifzen jetzt schnell vorangehen, denn schon im Februar ist die Fertigstellung geplant. Der gefrorene Boden wird die beauftragte Fachfirma Schröder aus Schneverdingen kaum behindern. Die Wasserleitung wird in 1,50 Meter Tiefe verlegt, meist im „Horizontalbohrverfahren“. Vorteil: Bei diesem Bohrverfahren bleiben die Oberflächen heile, und bis in diese Tiefe kann der Frost nicht vordringen.

2,6 Kilometer lang

Geplant wurde die insgesamt 2,6 Kilometer lange Leitung von dem Hildesheimer Ingenieurbüro Pabsch und Partner. Die Samtgemeinde Bevern lässt sich diese Maßnahme rund 250.000 Euro kosten.