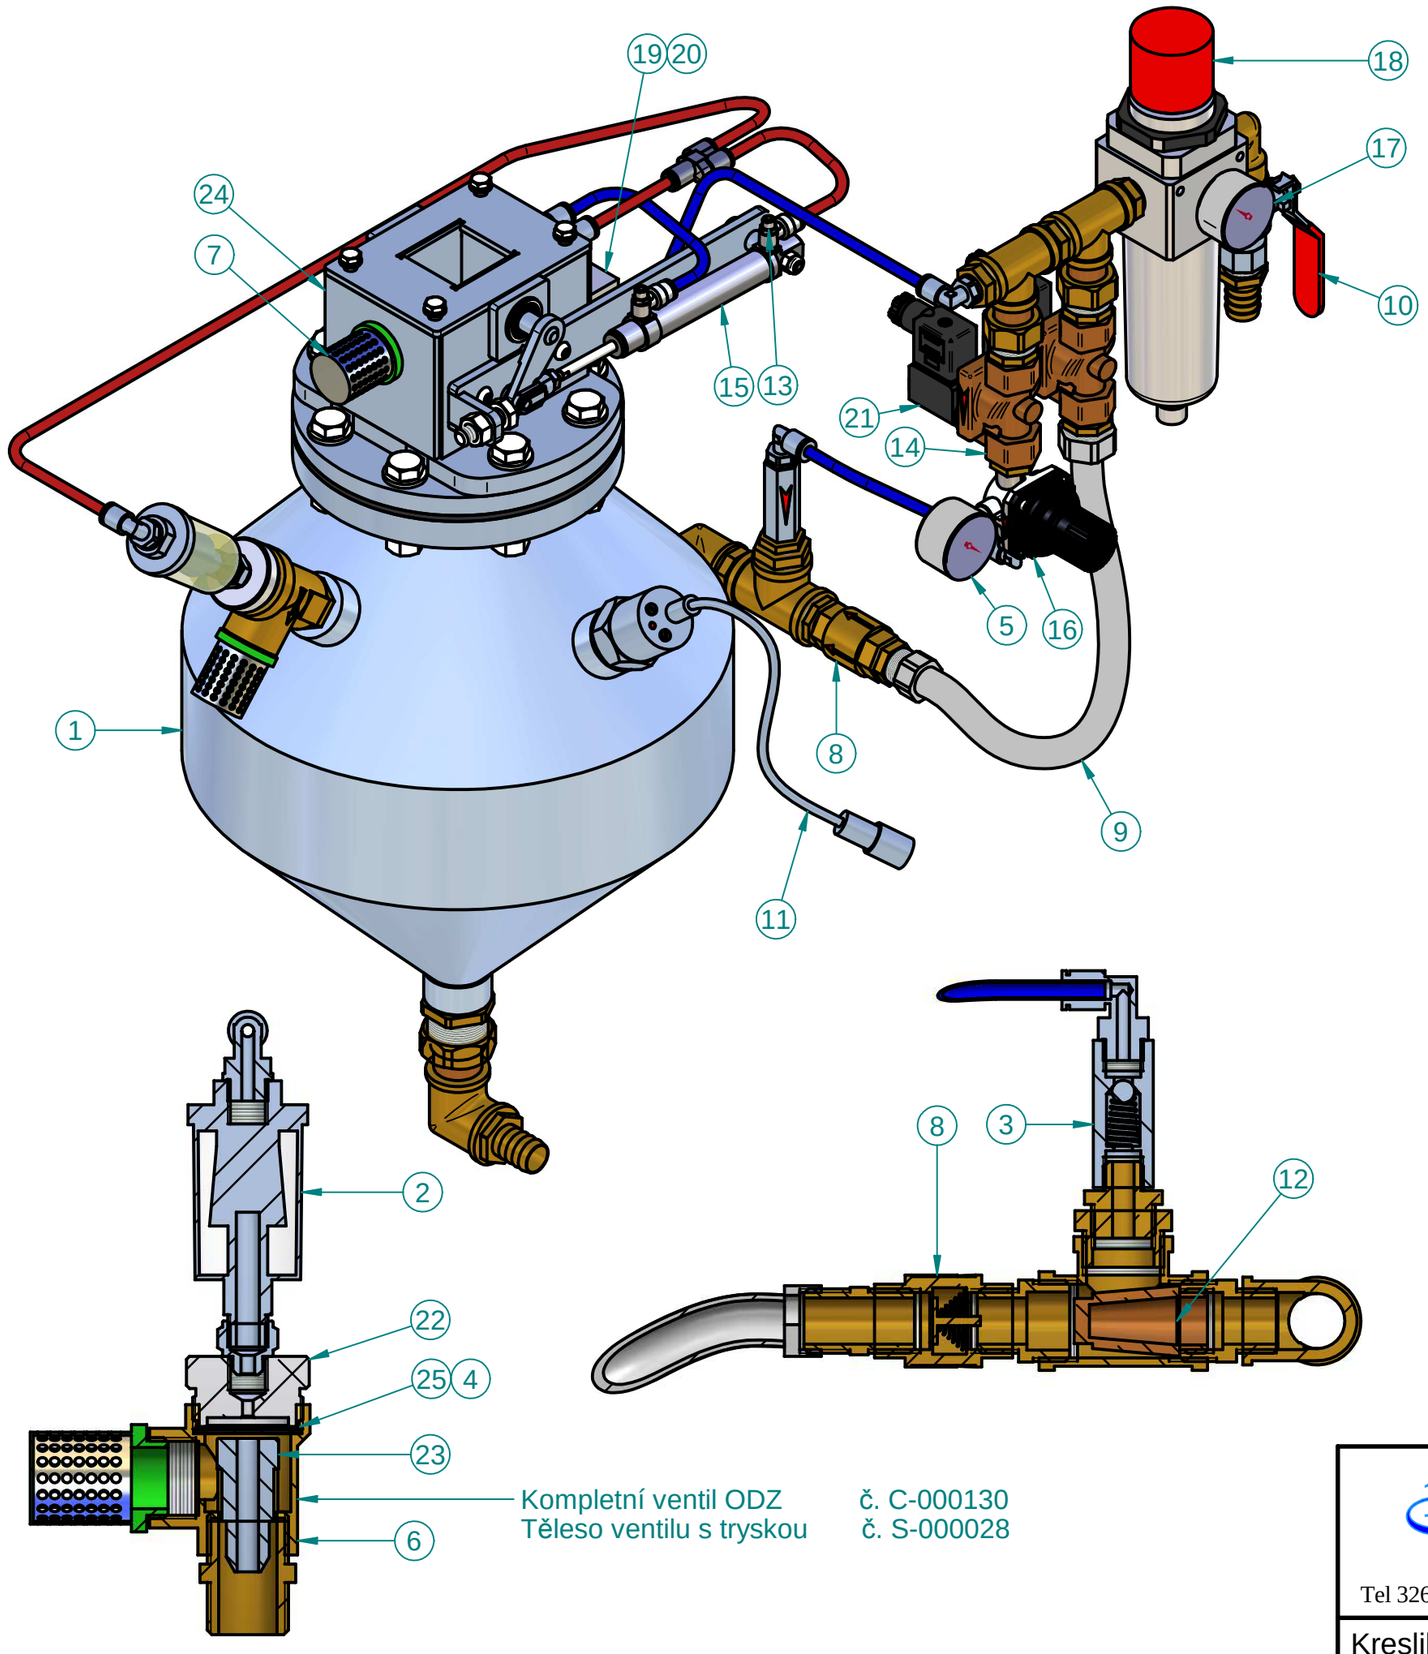


Kompletní ventil ODZ č. C-000130
Těleso ventilu s tryskou č. S-000028

Č.Pozice	Název	Číslo Dokumentu	Množství
1	TJ10-D	S-703-0501-000364	1
2	Filtr 1/4"	M-006867	1
3	Zpětný ventil G1/4"	M-004593	1
4	Membrána odvzdušnění	M-003427	1
5	Manometr 10 bar	M-003413	1
6	Těleso ODZ ventilu	M-003093	1
7	Tlumič hluku 3/4"	M-003090	2
8	Zpětná klapka 1/2"	M-002907	1
9	Hadice FLEX	M-002901	1
10	Kuloový ventil 1/2" FM	M-002897	1
11	Kapacitní snímač DLS	M-002470	1
12	Tlumič hluku	M-000692	1
13	Škrtící ventil	M-000129	2
14	Solenoidový ventil 1/2"	M-000119	2
15	Pneumatický válec ISO 6432	M-000092	1
16	Regulátor tlaku 1/4"	M-000083	1
17	Manometr 12 bar	M-000080	1
18	Regulátor s filtrem	M-000048	1
19	5/2 ventil monostabilní	M-000040	1
20	Cívka ventilu 24V 50Hz	M-000034	1
21	Cívka 24V50Hz	M-000028	2
22	Víčko ODZ var.B	D-000118	1
23	Vožka ODZ ventilu	D-000117	1
24	Dávkovací klapka - kompletní	C-000015	1
25	Těsnění fíbr 34x28x1		1

Toušeňská s.r.o.
Lázně Toušeň ; Hlavní 91
Tel 326 995 801 email : info@1tousenska.cz

Sestava tlakového vzduchu
NÁZEV

TDJ 10T
List - název

C-803-0501-000016
Č.V.

Kreslil	Vít Kulhánek	10/23/12	Měřítko	A3	23,503 kg	List č: 1 z 1