


# 1 – Contraction

Normalized  
Calibration  
Error

NRMSE

$|C2ST - 0.5|/0.5$

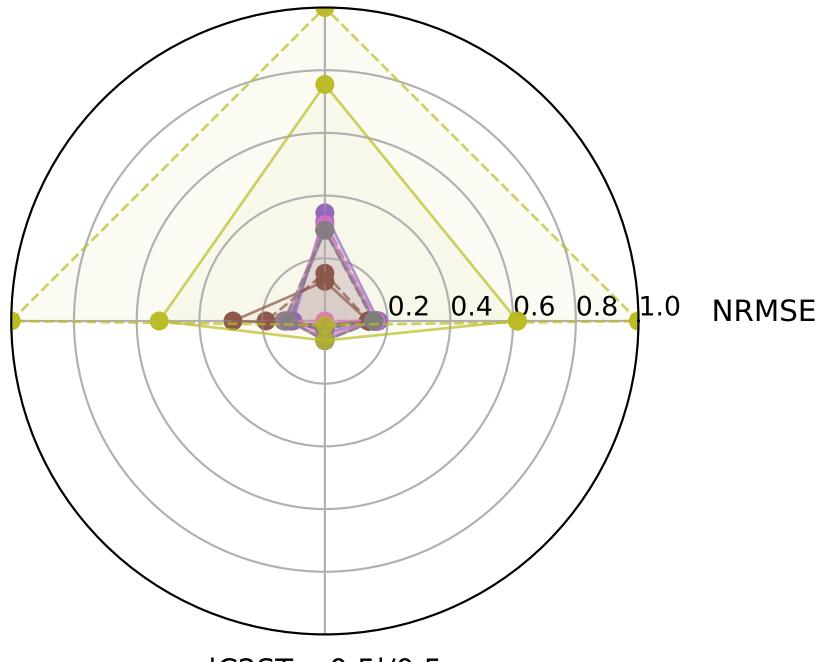

- VP-EDM (ODE RK45)
- VP-EDM (SDE Euler)
- VE-EDM (ODE RK45)
- VE-EDM (SDE Euler)
- Cosine  $\mathbf{F}$ -pred. (ODE RK45)
- Cosine  $\mathbf{F}$ -pred. (SDE Euler)

- Cosine  $\mathbf{F}$ -pred. (SDE Euler)
- Cosine  $\mathbf{v}$ -pred. (ODE RK45)
- Cosine  $\mathbf{v}$ -pred. (SDE Euler)
- Cosine  $\boldsymbol{\epsilon}$ -pred. (ODE RK45)
- Cosine  $\boldsymbol{\epsilon}$ -pred. (SDE Euler)