


1 – Contraction

Calibration
Error

NRMSE

$|C2ST - 0.5|$

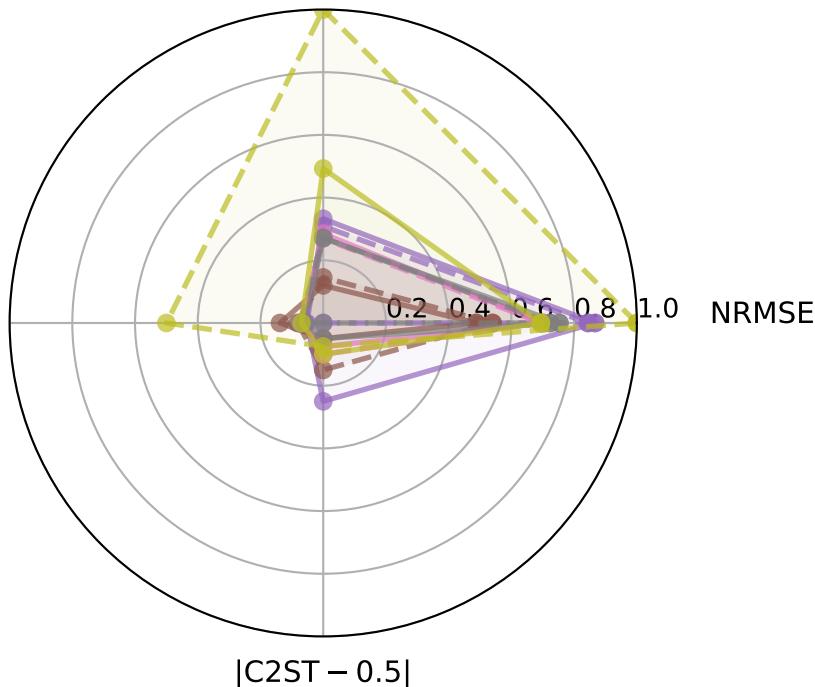

- VP-EDM (ODE RK45)
- VP-EDM (SDE Euler)
- VE-EDM (ODE RK45)
- VE-EDM (SDE Euler)
- Cosine \mathbf{F} -pred. (ODE RK45)
- Cosine \mathbf{F} -pred. (SDE Euler)

- Cosine \mathbf{F} -pred. (SDE Euler)
- Cosine \mathbf{v} -pred. (ODE RK45)
- Cosine \mathbf{v} -pred. (SDE Euler)
- Cosine $\boldsymbol{\epsilon}$ -pred. (ODE RK45)
- Cosine $\boldsymbol{\epsilon}$ -pred. (SDE Euler)