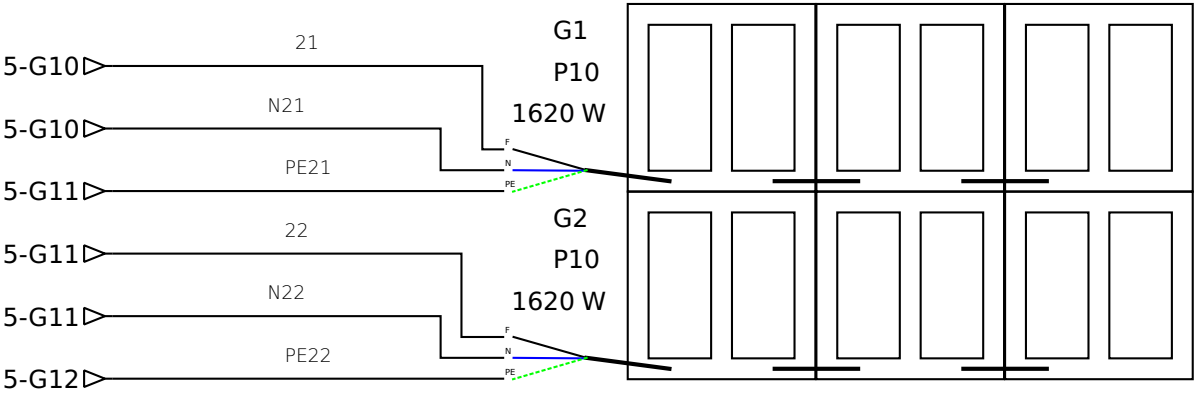

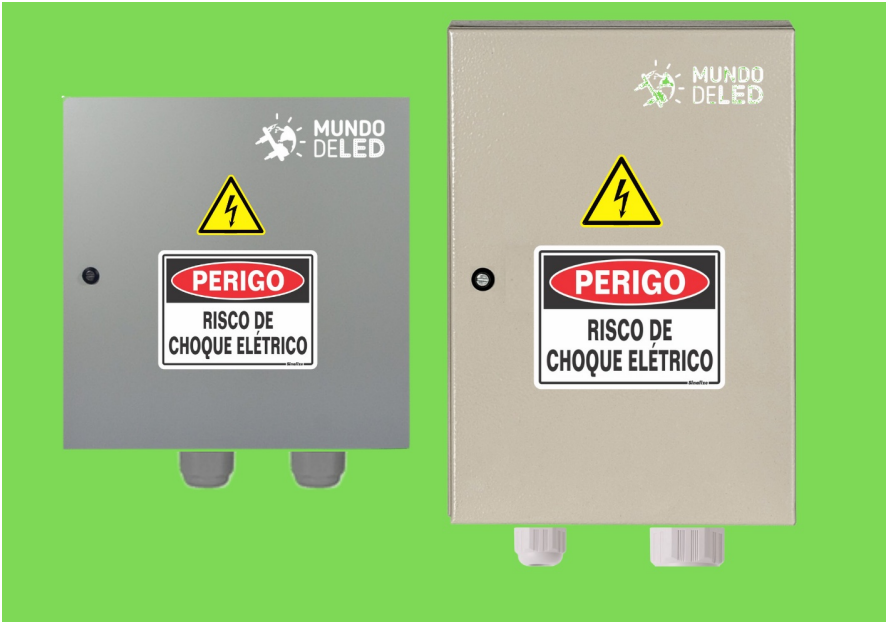
	Data :	03/09/2023	Nome do Projeto :	Descrição da Pág :	Página atual :	5
	Nº OS :	em desenvolvimento	Quadro 3x2 (2x3) P10	Diagrama de ligação	Total de Páginas :	9
	Revisado :	Valquiria			Revisão :	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	
B																	
C																	
D																	
E																	
F																	
G																	
H																	



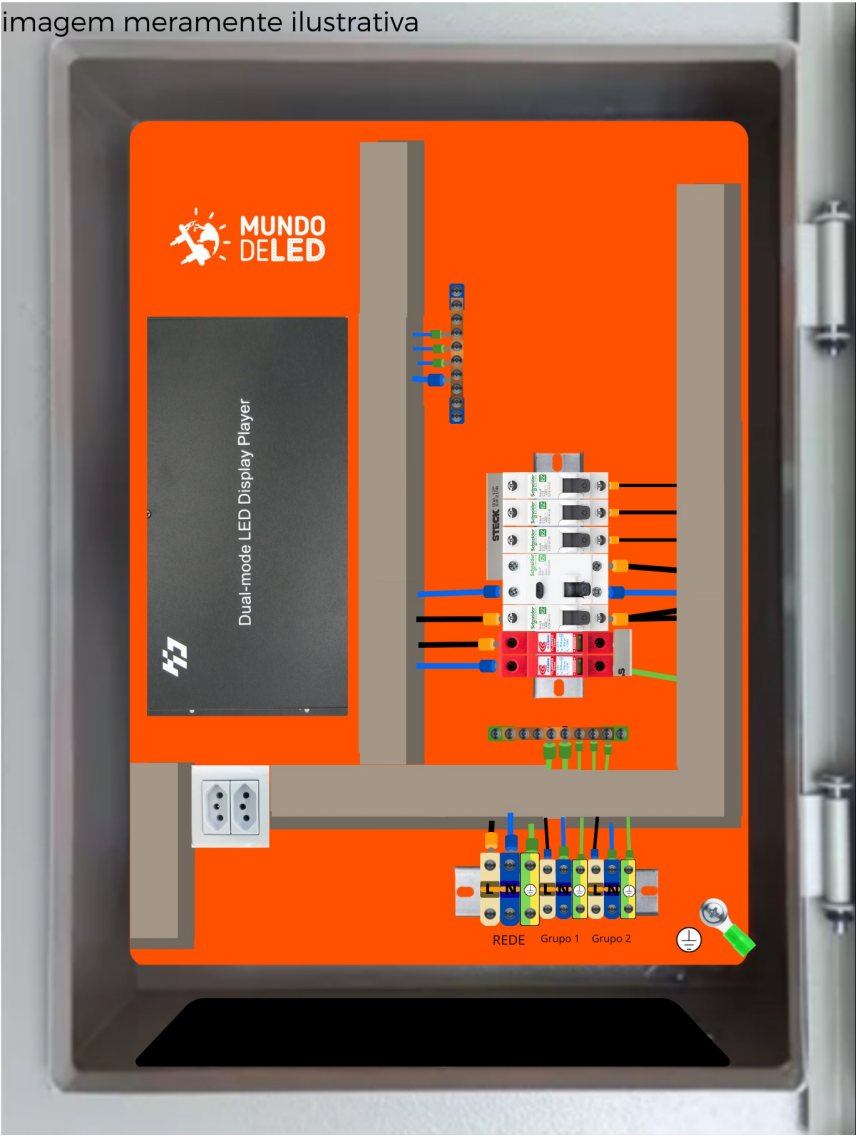
	Data :	03/09/2023	Nome do Projeto :	Descrição da Pág :	Página atual :	6
	Nº OS :	em desenvolvimento	Quadro 3x2 (2x3) P10	Esquema de ligação do painel	Total de Páginas :	9
	Revisado :	Valquiria			Revisão :	



QUADRO ENERGIA E CONTROLE

(Para Painei Full Led Color 2x2, 2x3 e 3x2 m)

imagem meramente ilustrativa



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																	
A	<div><div><div><div><div><div>Código de cores usado para fiação</div><table><tr><td rowspan="5">POTÊNCIA</td><td>NEUTRO</td><td>AZUL</td></tr><tr><td>FASE 1 (L1 OU R)</td><td>PRETO, BRANCO, VERMELHO, MARROM</td></tr><tr><td>FASE 2 (L2 OU S)</td><td>MARROM, PRETO, BRANCO, VERMELHO</td></tr><tr><td>FASE 3 (L3 OU T)</td><td>VERMELHO, MARROM, PRETO, BRANCO</td></tr><tr><td>PE - ATERRAMENTO</td><td>VERDE OU VERDE-AMARELO</td></tr></table></div><div><div>SEÇÃO DE CONDUTORES</div><table><tr><td rowspan="10">POTÊNCIA Condutores isolados PVC, cobre, 70°C Temperautura: 30°C ambiente; 20°C solo</td><td>Seção nominal (mm²)</td><td>B1 - 2 condutores carregados</td><td>B1 - 3 condutores carregados</td><td>B2 - 2 condutores carregados</td><td>B2 - 3 condutores carregados</td><td>Disjuntor máximo¹</td><td>B1 - 2 condutores carregados</td><td>B1 - 3 condutores carregados</td><td>B2 - 2 condutores carregados</td><td>B2 - 3 condutores carregados</td></tr><tr><td>2,5</td><td>24A</td><td>21A</td><td>23A</td><td>20A</td><td rowspan="10">Disjuntor máximo¹</td><td colspan="4">20A</td></tr><tr><td>4</td><td>32A</td><td>28A</td><td>30A</td><td>27A</td><td>32A</td><td colspan="3">25A</td></tr><tr><td>6</td><td>41A</td><td>36A</td><td>38A</td><td>34A</td><td>40A</td><td colspan="3">32A</td></tr><tr><td>10</td><td>57A</td><td>50A</td><td>52A</td><td>46A</td><td colspan="3">50A</td><td>40A</td></tr><tr><td>16</td><td>76A</td><td>68A</td><td>69A</td><td>62A</td><td>70A</td><td>63A</td><td>50A</td></tr><tr><td>25</td><td>101A</td><td>89A</td><td>90A</td><td>80A</td><td>100A</td><td colspan="2">80A</td></tr><tr><td>35</td><td>125A</td><td>110A</td><td>111A</td><td>99A</td><td>125A</td><td>100A</td><td>80A</td></tr><tr><td colspan="10">1 - Fatores de agrupamento e temperatura podem influenciar na capacidade de corrente do condutor e o valor do disjuntor máximo deve ser reavaliado.</td></tr><tr><td colspan="10"></td></tr><tr><td colspan="10"></td></tr></table></div><div><div>LAYOUT DO ARMÁRIO</div><table><tr><td>TAMANHO DO ARMÁRIO</td><td>50 x 50 x 20 cm</td><td>MATERIAL</td><td>Metal</td></tr><tr><td>DOBRADIÇAS</td><td>—</td><td>SAÍDAS DE CABOS</td><td>2</td></tr><tr><td>TERMINAL</td><td>—</td><td>ALIMENTAÇÃO</td><td>1 comunicação</td></tr><tr><td>SECCIONADOR</td><td>—</td><td></td><td></td></tr></table></div></div></div></div></div>																	POTÊNCIA	NEUTRO	AZUL	FASE 1 (L1 OU R)	PRETO, BRANCO, VERMELHO, MARROM	FASE 2 (L2 OU S)	MARROM, PRETO, BRANCO, VERMELHO	FASE 3 (L3 OU T)	VERMELHO, MARROM, PRETO, BRANCO	PE - ATERRAMENTO	VERDE OU VERDE-AMARELO	POTÊNCIA Condutores isolados PVC, cobre, 70°C Temperautura: 30°C ambiente; 20°C solo	Seção nominal (mm²)	B1 - 2 condutores carregados	B1 - 3 condutores carregados	B2 - 2 condutores carregados	B2 - 3 condutores carregados	Disjuntor máximo¹	B1 - 2 condutores carregados	B1 - 3 condutores carregados	B2 - 2 condutores carregados	B2 - 3 condutores carregados	2,5	24A	21A	23A	20A	Disjuntor máximo¹	20A				4	32A	28A	30A	27A	32A	25A			6	41A	36A	38A	34A	40A	32A			10	57A	50A	52A	46A	50A			40A	16	76A	68A	69A	62A	70A	63A	50A	25	101A	89A	90A	80A	100A	80A		35	125A	110A	111A	99A	125A	100A	80A	1 - Fatores de agrupamento e temperatura podem influenciar na capacidade de corrente do condutor e o valor do disjuntor máximo deve ser reavaliado.																														TAMANHO DO ARMÁRIO	50 x 50 x 20 cm	MATERIAL	Metal	DOBRADIÇAS	—	SAÍDAS DE CABOS	2	TERMINAL	—	ALIMENTAÇÃO	1 comunicação	SECCIONADOR	—		
POTÊNCIA																			NEUTRO	AZUL																																																																																																																														
																			FASE 1 (L1 OU R)	PRETO, BRANCO, VERMELHO, MARROM																																																																																																																														
																			FASE 2 (L2 OU S)	MARROM, PRETO, BRANCO, VERMELHO																																																																																																																														
																			FASE 3 (L3 OU T)	VERMELHO, MARROM, PRETO, BRANCO																																																																																																																														
																		PE - ATERRAMENTO	VERDE OU VERDE-AMARELO																																																																																																																															
POTÊNCIA Condutores isolados PVC, cobre, 70°C Temperautura: 30°C ambiente; 20°C solo																		Seção nominal (mm²)	B1 - 2 condutores carregados	B1 - 3 condutores carregados	B2 - 2 condutores carregados	B2 - 3 condutores carregados	Disjuntor máximo¹	B1 - 2 condutores carregados	B1 - 3 condutores carregados	B2 - 2 condutores carregados	B2 - 3 condutores carregados																																																																																																																							
																		2,5	24A	21A	23A	20A	Disjuntor máximo¹	20A																																																																																																																										
																		4	32A	28A	30A	27A		32A	25A																																																																																																																									
																		6	41A	36A	38A	34A		40A	32A																																																																																																																									
	10	57A	50A	52A	46A	50A			40A																																																																																																																																									
	16	76A	68A	69A	62A	70A	63A	50A																																																																																																																																										
	25	101A	89A	90A	80A	100A	80A																																																																																																																																											
	35	125A	110A	111A	99A	125A	100A	80A																																																																																																																																										
	1 - Fatores de agrupamento e temperatura podem influenciar na capacidade de corrente do condutor e o valor do disjuntor máximo deve ser reavaliado.																																																																																																																																																	
TAMANHO DO ARMÁRIO	50 x 50 x 20 cm	MATERIAL	Metal																																																																																																																																															
DOBRADIÇAS	—	SAÍDAS DE CABOS	2																																																																																																																																															
TERMINAL	—	ALIMENTAÇÃO	1 comunicação																																																																																																																																															
SECCIONADOR	—																																																																																																																																																	
B																																																																																																																																																		
C																																																																																																																																																		
D																																																																																																																																																		
E																																																																																																																																																		
F																																																																																																																																																		
G																																																																																																																																																		
H																																																																																																																																																		

ANOTAÇÕES

A

B

C

D

E

F

G

H

Lista de material

(pág 1 de 2)

item	Componentes - Quadro	Un.	Qtd
01	Quadro 500 x 500 x 200 mm, metal, IP54+	pç	1
02	canaleta tipo aberta 30 largura x 50 altura	m	1
03	trilho din 35mm	cm	35
04	Parafuso atarraxante para fixar em metal	pç	32
05	Borne fase de entrada - tipo sak padrão -din - 6mm²	pç	1
06	Borne neutro de entrada - tipo sak padrão -din - 6mm²	pç	1
07	Borne PE (aterramento) de entrada - tipo sak aterramento - din - 6 mm²	pç	1
08	Borne sak fase de saída - tipo sak padrão- din - 2,5mm²	pç	2
09	Borne sak neutro de saída - tipo sak padrão- din - 2,5mm²	pç	2
10	Borne PE (aterramento) de saída - tipo sak aterramento - din - 2,5mm²	pç	2
11	Poste final tipo sak - din	pç	4
12	barramento fase tipo pente monofásico 9 polos	pç	1
13	barramento neutro 63+ A, minimo 4 terminais	pç	1
14	barramento terra 63+ A, minimo 5 terminais	pç	1
15	terminal tubular simples 2,5 mm²	pç	22
16	terminal tubular simples 4 mm²	pç	6
17	terminal tubular duplo 4 mm²	pç	1
18	terminal olhal 6 mm²	pç	2
19	Disjuntor mopolar 25 A classe C (entrada)	pç	1
20	Disjuntor mopolar 16 A classe C (saída)	pç	3
21	IDR interruptor diferencial residual, 2 polos, 25 A, >30mA, AC	pç	1
22	DPS (dispositivo de proteção de surto) classe 2, 275V, 45kA	pç	2
23	cabo flexivel 2,5 mm² preto (fase)	m	2
24	cabo flexivel 2,5 mm² azul (neutro)	m	2
25	cabo flexivel 2,5 mm² verde ou verde-amarelo (terra)	m	2

Lista de material

(pág 2 de 2)

item	Componentes - Quadro	Un.	Qtd
26	cabo flexivel 4 mm² preto (fase)	m	1,5
27	cabo flexivel 4 mm² azul (neutro)	m	1,5
28	cabo flexivel 4 mm² verde ou verde-amarelo (terra)	m	1,5
29	Tomada dupla, 2P+T, 10A, radial caixa externa	pç	1
30	anilhas letra P	pç	12
31	anilhas letra N	pç	11
32	anilhas 0	pç	6
33	anilhas 1	pç	29
34	anilhas 2	pç	14
35	anilhas 3	pç	2
36	anilhas 4	pç	-
37	anilhas 5	pç	-
38	anilhas 6	pç	-
39	anilhas 7	pç	-
40	anilhas 8	pç	-
41	anilhas 9	pç	-
42	prensa cabo rosca bsp 1/4 (cabo comunicação)	pç	1
43	prensa cabo rosca bsp 1/2 (cabo pp 3x2,5mm²))	pç	2
44	prensa cabo rosca bsp 3/4"	pç	1
45	opcional controle - Disjuntor mopolar 10 A classe C	pç	1
46	opcional controle - contator modular, chave bipolar, 40A, 220V, 2 polos	pç	1
47	opcional controle - atuador (temporizador ou botoeira ou...)	pç	1
48	adesivo risco de choque	pç	1
49	placa perido quadro de energia	pç	1
50	adesivo advertência para quadro de energia nbr 5410	pç	1