

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Исполнитель: ООО «Горная Евразия»			Заказчик: АО «Полюс Магадан»	
Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф. 814				
Заказ-наряд №			Заявка №	
Изготовитель оборудования: NHL			NTE 200	
Модель оборудования:	NTE 200	Дата начала работ: 19/05/2026г.	Адрес места эксплуатации оборудования: Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан	
Серийный номер:	NHLT0ABAVRB100096			
Наработка/Пробег в часах/км	17316 м/ч	225029 км		
Агрегат	ДВС		Контактное лицо: сервисный инженер Жигалин Е.К..	
Модель агрегата	QSK50		Жалобы/Неисправность:	
Серийный номер агрегата	33230198		Повышенная дымность.	
Гаражный номер	55			

Описание

3.05.2026г. Обращения от оператора о повышенной дымности, при диагностики ДВС, было выявлено просадка выпускных клапанов.



Вид самосвала




Вид самосвала



Заводская табличка




Моточасы

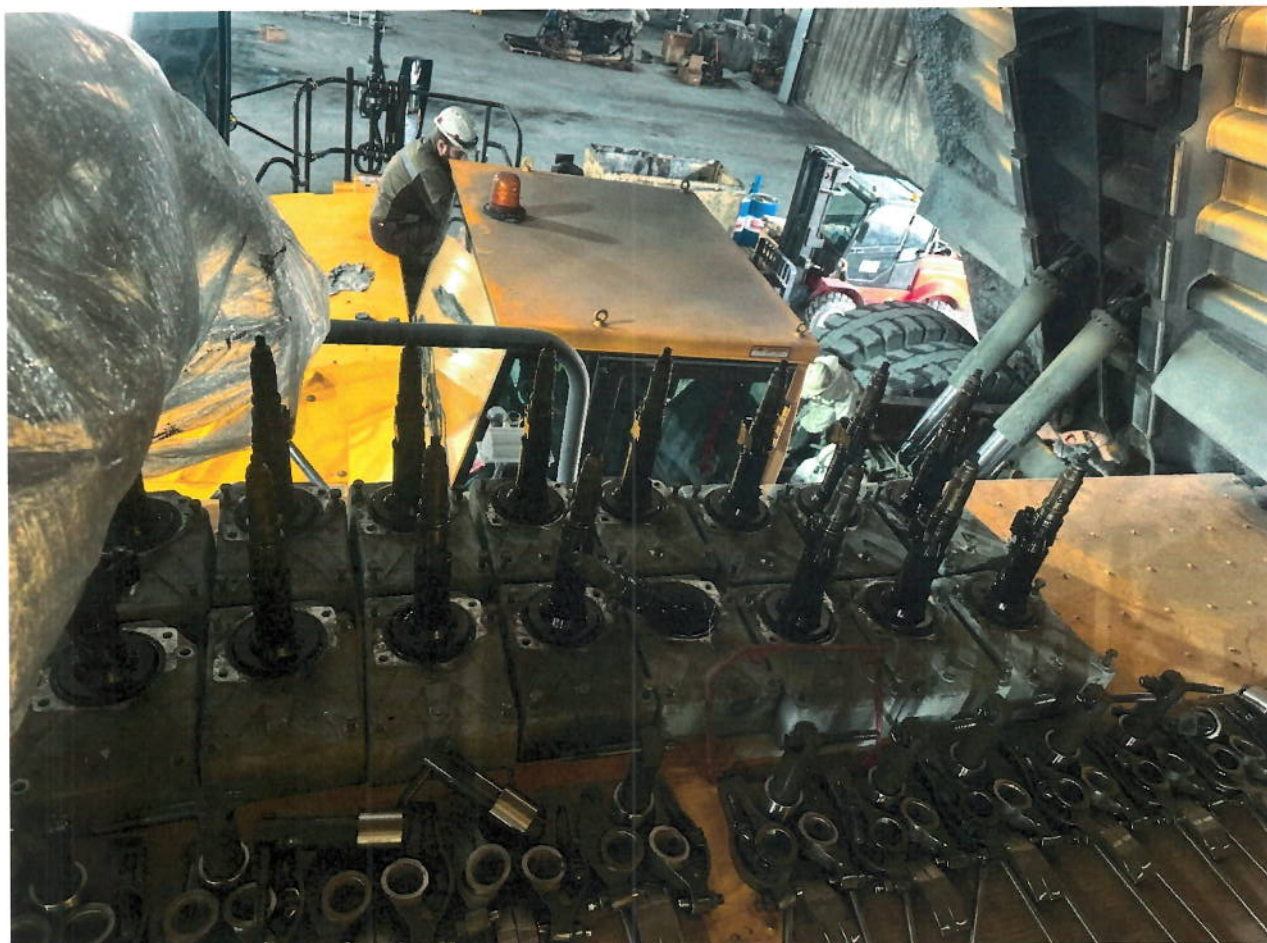

Демонтаж клапанных крышек, форсунок, коромысел.




Демонтаж ТКР, впускных и выпускных трактов.

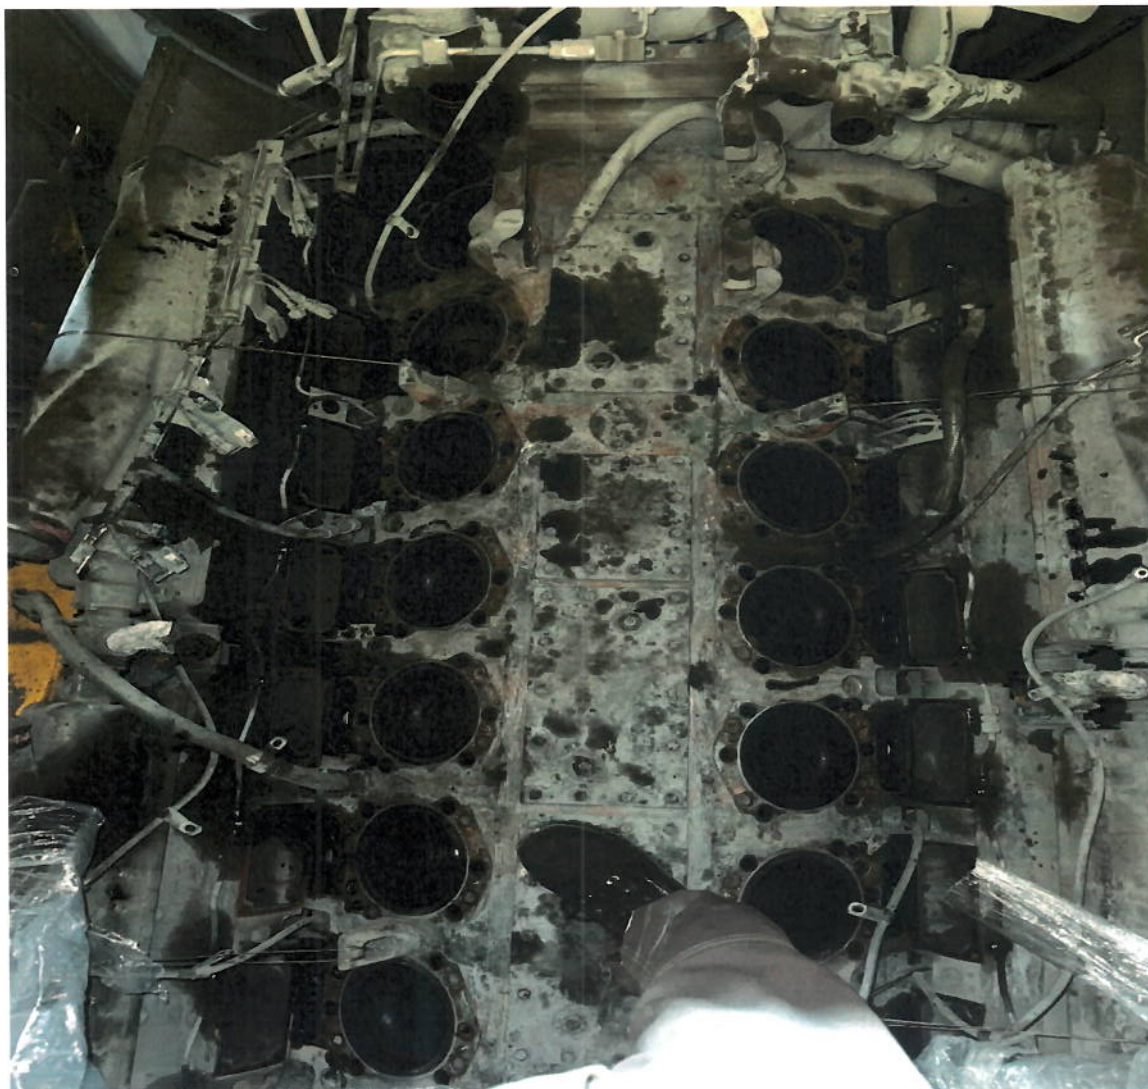

Демонтаж ГБЦ 16 шт.



Замер просадки клапанов.

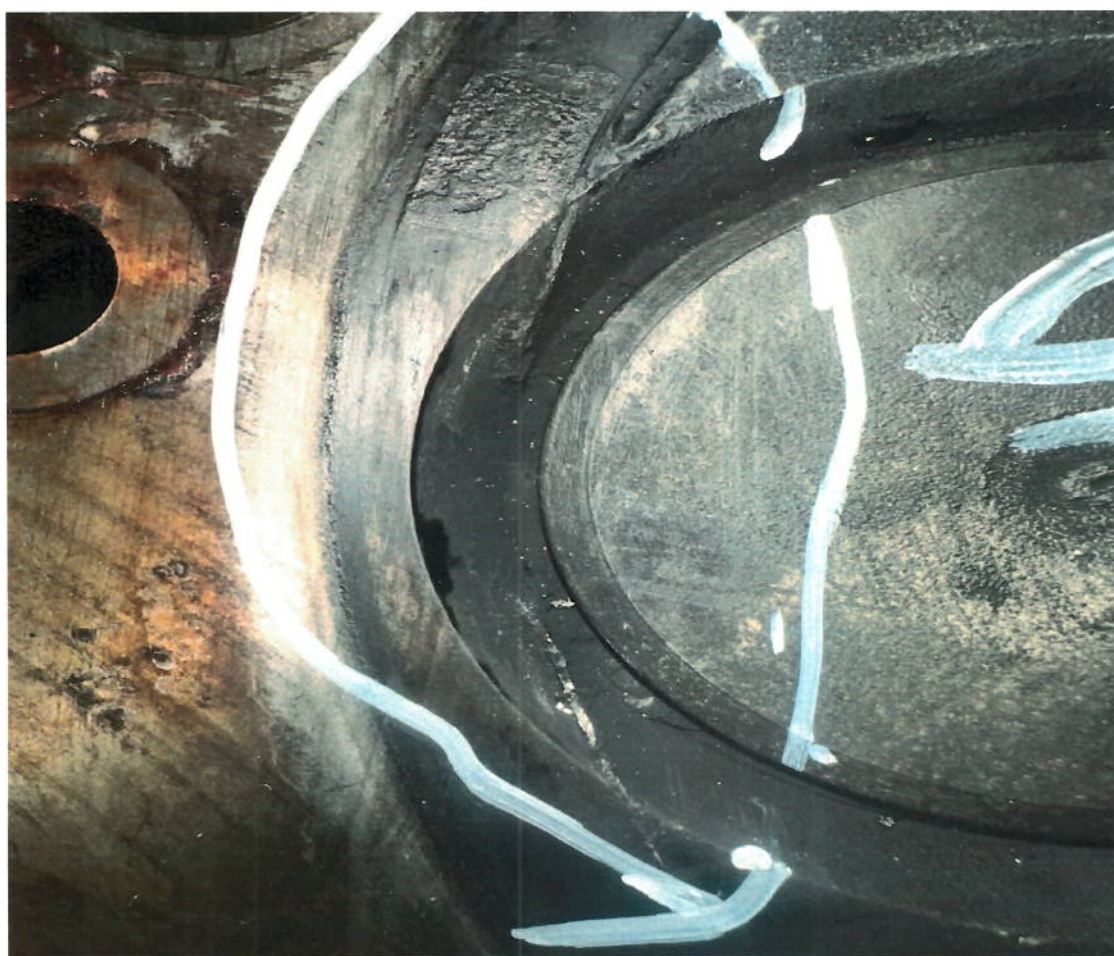

Нагар на поршнях и ГБЦ.



Было произведен полный разбор головок блока цилиндра. В результате с помощи видео эндоскопа в каналах охлаждения гбц на стенках видим большое отложения коррозии самопроизвольного разрушения металла.



Подготовка (чистка) ГБЦ, установка новых седел.



Установка направляющих клапана масло съемных колпачков.



Установка новых клапанов, механизма поворота клапана, тарелок клапанной пружины.



Замена втулок оси коромысел 16 шт.



ORIGIN: CN

QUANTITY: 1

DATE: 15-MAR-2026


DESC: SHAFT, ROCKER LEVER

PART NUMBER: 3176772

Raptors
High Quality Parts



Замена оси коромысел 2шт

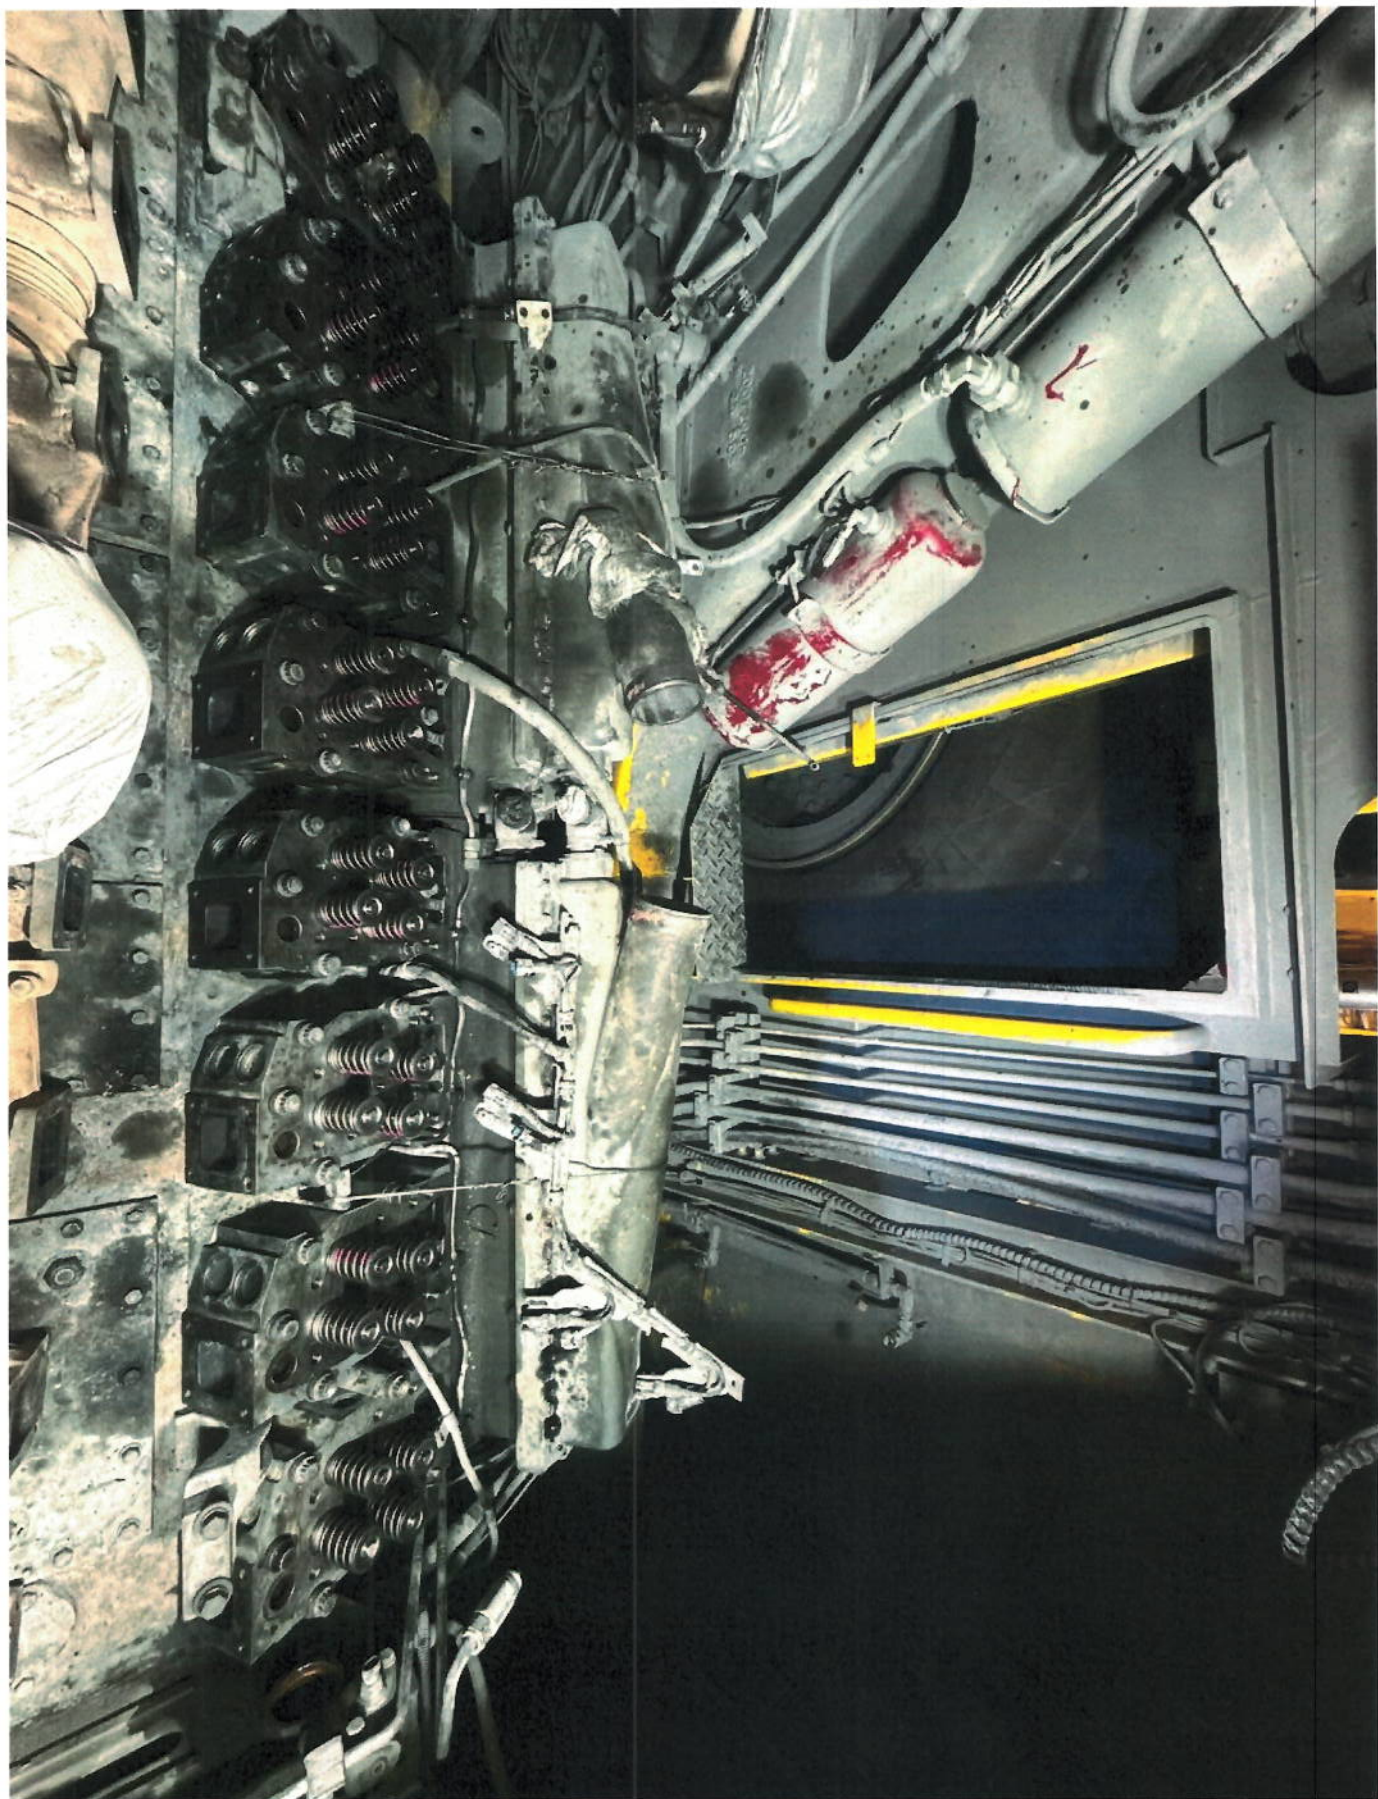

Установка ГБЦ.



Установка ТКР.



Диагностика топливных форсунок.



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

17.05.2026

10:18:59

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTING

Тип
1 MV

Серийные номера
1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,1°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		31,6°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	37,7°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		30,2°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	39,0°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,3°	489,0	73,6
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	39,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		43,0°	194,3	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	38,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,3°	17,4	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	37,7°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		35,8°	28,6	----

1L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

17.05.2026

14:20:58

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTING

Тип
1 MV

Серийные номера
1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	----	----	0,0 - 10,0
			Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1			----	----	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	----	----	0,0 - 20,0
			Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1			----	----	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	37,6°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		37,8°	499,9	75,0
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	38,1°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		43,2°	277,7	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,2°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		42,8°	34,1	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	39,6°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,8°	46,0	----

1R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

17.05.2026
8:57:48

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTING

Тип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,0°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		16,5°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,3°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		16,6°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	37,1°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		29,3°	379,1	75,9
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	38,7°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		33,3°	79,4	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,6°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		30,1°	7,08	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	38,7°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		26,6°	9,19	----

2L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

17.05.2026
16:24:55

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTING

Тип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	37,2°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		29,5°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,0°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		28,0°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	38,7°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,5°	495,3	77,6
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	39,7°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,8°	253,8	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,7°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,8°	26,1	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	41,0°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		37,2°	39,7	----

2R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

17.05.2026
9:59:43

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	37,3°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,1°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	37,1°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		31,2°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	38,7°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		40,7°	325,7	75,2
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,6°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		45,2°	190,0	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	37,8°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,8°	23,5	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	37,7°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		36,2°	38,1	----

3L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

17.05.2026
16:41:51

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,2°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		30,7°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,2°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		29,2°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	38,2°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		36,3°	488,9	72,7
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	39,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		41,7°	264,8	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,3°	28,2	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	41,0°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		39,5°	51,2	----

3R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

17.05.2026
10:40:11

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTING

Тип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,3°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		31,6°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,0°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		30,3°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	41,8°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		47,5°	416,7	75,1
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	37,1°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		47,6°	233,3	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	37,8°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		44,0°	33,7	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	38,1°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,6°	46,1	----

4L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

17.05.2026
16:10:38

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTING

Тип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	37,0°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		23,7°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	37,3°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		23,2°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	39,2°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		29,6°	507,8	73,7
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	39,1°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		35,7°	280,8	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,6°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		36,1°	32,6	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	39,7°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,8°	50,6	----

4R



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTING

Тип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,5°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		31,3°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,1°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		30,3°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	39,3°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,6°	472,1	73,4
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,0°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		46,6°	253,9	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	37,3°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,1°	21,1	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	38,3°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		37,7°	44,0	----

5L



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTING

Тип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	36,8°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		24,7°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,1°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		24,0°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	38,5°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		37,0°	488,8	74,0
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	40,7°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,6°	246,9	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,3°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		37,3°	33,8	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	38,1°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,5°	44,6	----

5R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

17.05.2026

9:19:42

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTING

Тип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	36,8°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		24,7°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,1°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		24,0°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	38,5°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		37,0°	488,8	74,0
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	40,7°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,6°	246,9	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,3°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		37,3°	33,8	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	38,1°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,5°	44,6	----

6R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

17.05.2026

10:58:13

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTING

Тип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	37,5°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		29,1°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	37,5°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		28,1°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	39,2°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		38,1°	327,8	76,2
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,0°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		40,0°	21,1	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	37,3°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		34,7°	3,92	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	38,0°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		31,7°	5,17	----

6L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

17.05.2026
11:42:06

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	37,1°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,6°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	37,0°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,1°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	39,3°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		51,1°	513,8	71,5
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		52,7°	269,1	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	38,2°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		44,5°	32,8	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	38,0°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,1°	48,8	----

7L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

17.05.2026
17:16:53

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,1°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,2°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	37,5°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		26,3°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	38,3°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,1°	493,7	71,1
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	40,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		39,8°	276,3	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	41,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		40,2°	35,9	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Tбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	39,8°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		37,7°	53,0	----

7R



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTING

Тип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	37,2°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,2°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	37,2°	----	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,7°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	38,7°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,5°	489,3	73,5
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	39,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		45,5°	268,4	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,0°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,1°	29,0	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	38,1°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,7°	45,7	----

8L



Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTING

Тип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,8°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,2°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,0°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		30,6°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	38,1°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		35,8°	499,5	74,0
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	39,7°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,3°	245,2	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,8°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		41,2°	32,9	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	41,0°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,1°	43,1	----

8R

Согласно данным тест планам, мы видим что форсунки № 1L,2L,3L,6L, работают с отклонением требования BOSCH.



Установка новых топливных форсунок.



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

18.05.2026
8:37:07

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,8°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		19,6°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,6°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		19,2°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	37,2°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		25,7°	480,9	73,5
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	37,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		31,6°	249,2	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	37,7°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		32,2°	28,4	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	37,7°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		31,1°	54,0	----

1L новая.



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

18.05.2026
8:55:03

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	37,3°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		24,8°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,5°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		23,8°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	38,3°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		29,8°	485,1	72,9
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	39,1°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,7°	251,0	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,8°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,6°	29,4	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	39,8°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		34,2°	53,7	----

2L новая.



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

18.05.2026
9:12:13

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTING

Тип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,6°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		24,7°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	37,1°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		23,5°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	39,0°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		29,3°	480,6	71,8
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	39,1°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,1°	250,3	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,8°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,2°	26,8	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	40,0°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,8°	48,9	----

3L новая.



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

18.05.2026
9:32:42

Исполнитель

Заказчик

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147

Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTING

Тип
1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	37,8°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		25,8°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	37,1°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		24,8°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	37,1°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		30,7°	470,9	73,5
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	38,5°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		36,6°	239,1	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,6°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		36,6°	21,0	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	40,0°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,2°	47,9	----

6L новая.

Тест планы новых форсунок.



Замена гофрированного шланга, охладителя надувочного воздуха.



Замена реле масло прокачивающего насоса.



Замена топливной трубки. Демонтирована с А/С №48.

По завершении ремонта двигателя все ГБЦ установлены на свои места с заменой соответствующих прокладок, а также выполнена регулировка зазоров всех клапанных механизмов двигателя.

В ходе ремонта произведена замена следующих деталей:

1. 5579045 Рем. Комплект ГБЦ-16 шт.
2. 3176772 Ось коромысла-2 шт.
3. 207344 Втулка коромысла-16 шт.
4. 2882077 Форсунка-4 шт.

а также сопутствующих деталей:

1. 3630839 / 5373849 Прокладка картера коромысел -16шт.
2. 4334080 Прокладка ГБЦ – 16шт.
3. 3037821 Прокладка выпускного коллектора-5шт.
4. 3641726 Шланг-1шт
5. 5462026 Датчик температуры-1шт.
6. 3641131 Хомут-1шт.
7. 3637767 Шланг-1шт.
8. 4951864 Магнитный переключатель-1шт.

Заключение/Рекомендации

Заключение: В результате полной разборки головки блока цилиндров, мы увидели большое отложение коррозии в каналах охлаждения, возникших в результате химического воздействия. Коррозия в системе охлаждения приводит к образованию ржавчины и накипи, которые действуют как теплоизолятор. Это вызывает перегрев ДВС.

Высокая температура в газораспределительном механизме и зоне выпускных клапанов ДВ обычно достигает 500-600 С и является критическим фактором.

Перегрев этой зоны ведет к прогару клапанов, деформации седел и разрушению направляющих втулок.

Также при разборе было выявлено нагар на поршнях и ГБЦ, возможная причина этого, масло теряет термостабильность, горит при рабочих температурах и оставляет твердые отложения.

Из-за отложения клапана перестают плотно прилегать к седлу. Раскаленные газы начинают прорываться наружу, что приводит к выгоранию металла.

Рекомендации: эксплуатацию техники производить согласно заводской инструкции.

Подпись уполномоченного представителя
заказчика

Подпись сервисного инженера/механика



Жигалин Е.К.

Дата:

Дата: 19.05.2026

Чек лист проверки тепловых зазоров клапанов

ДВС № 33230198

А/С №55

Дата: 04.05.2026

Моточасы: 17316



№ цилиндра	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Изначальный Размер впускной	0,46	0,44	0,46	0,48	0,46	0,46	0,48	0,46	0,46	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,52	0,46
Изначальный Размер выпускной	0,62	0,46	0,20	0,45	0,40	0,15	0,30	0,40	0,15	0,15	0,56	0,15	0,15	0,68	0,15	0,50
Высота от плоскости ГБЦ до тарелки выпускного клапана	67,5/ 67,3	67,0/ 68,0	67,2/ 68,3	67,1/ 67,8	68,0/ 67,2	66,9/ 68,1	69,0/ 67,0	67,5/ 67,8	69,0/ 69,0	69,0/ 67,3	67,0/ 68,0	67,0/ 68,3	67,5/ 68,0	66,9/ 67,5	67,5/ 68,5	66,9/ 67,0
Номинальный Размер впускной	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Номинальный Размер выпускной	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Исполнитель: _____

Были произведены замеры тепловых зазоров клапанов, замеры высоты выпускных клапанов от плоскости гбц до тарелки.

По результатам замеров мы видим критическую просадку выпускных клапанов, дальнейшая эксплуатация А/С запрещается в целях избежания более серьезных последствий.