
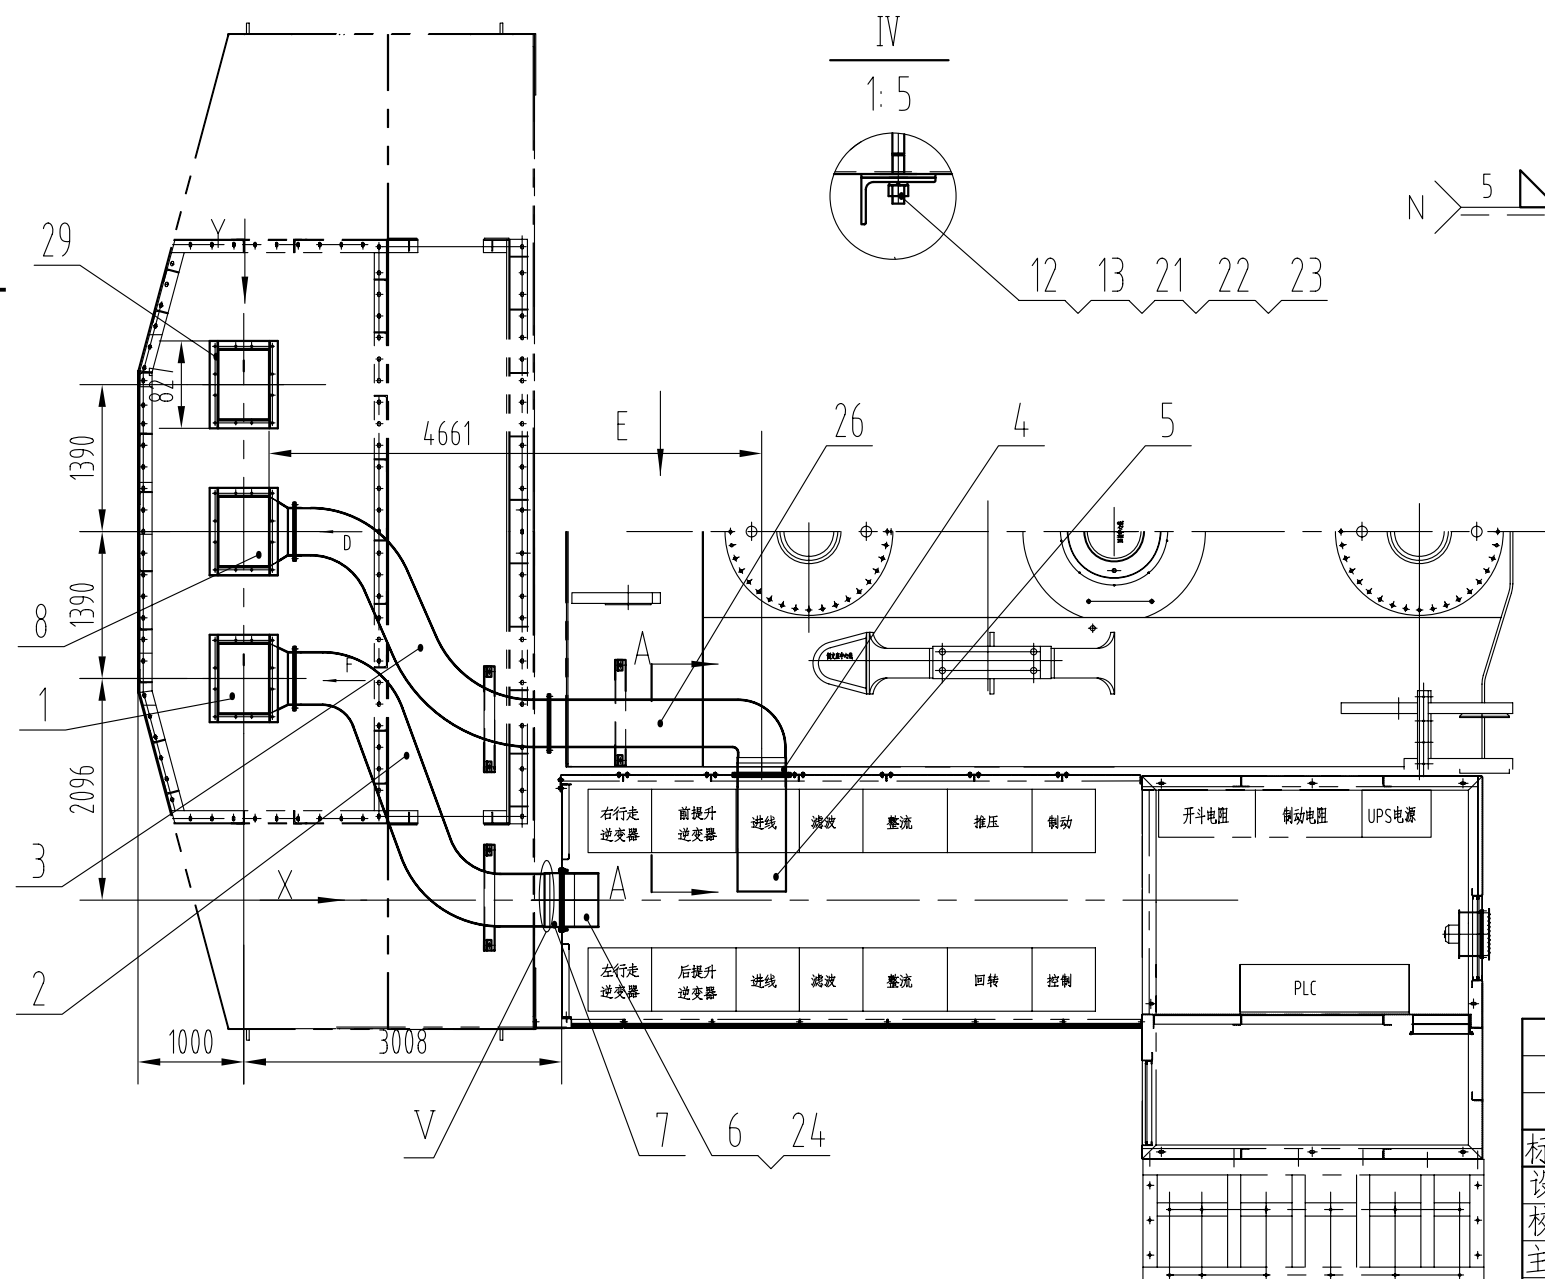
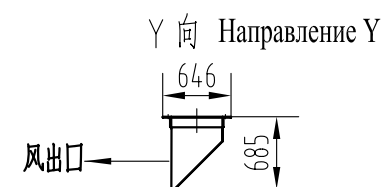
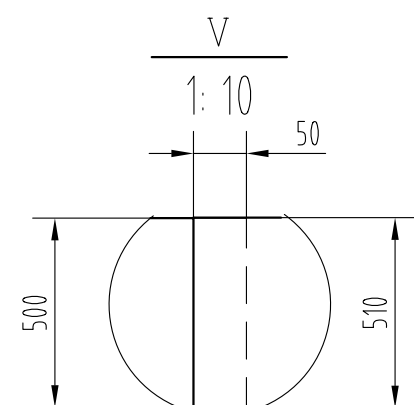
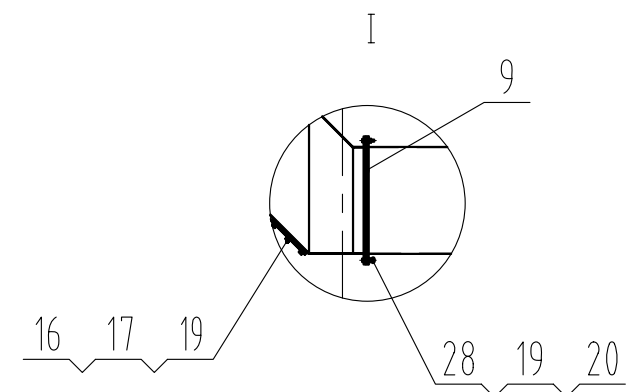


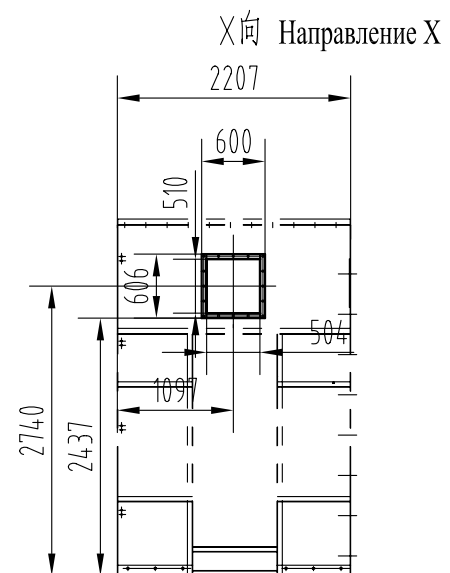

						通风装置 Вентиляционное устройство	K1838.22.07.00SH				
标记	处数	文 件 号	签 字	日 期		通用技术条件 JB/T 5000	重 量	1075.55	比 例	1:70	
设 计	雷正杰	工 艺 审 查					共 3 张	第 1 张			
校 核	张 龙						 太重技术中心				
主任设计											
审 查	王 晓 明	标准审查									
所 长		日 期	2016.5.25								