
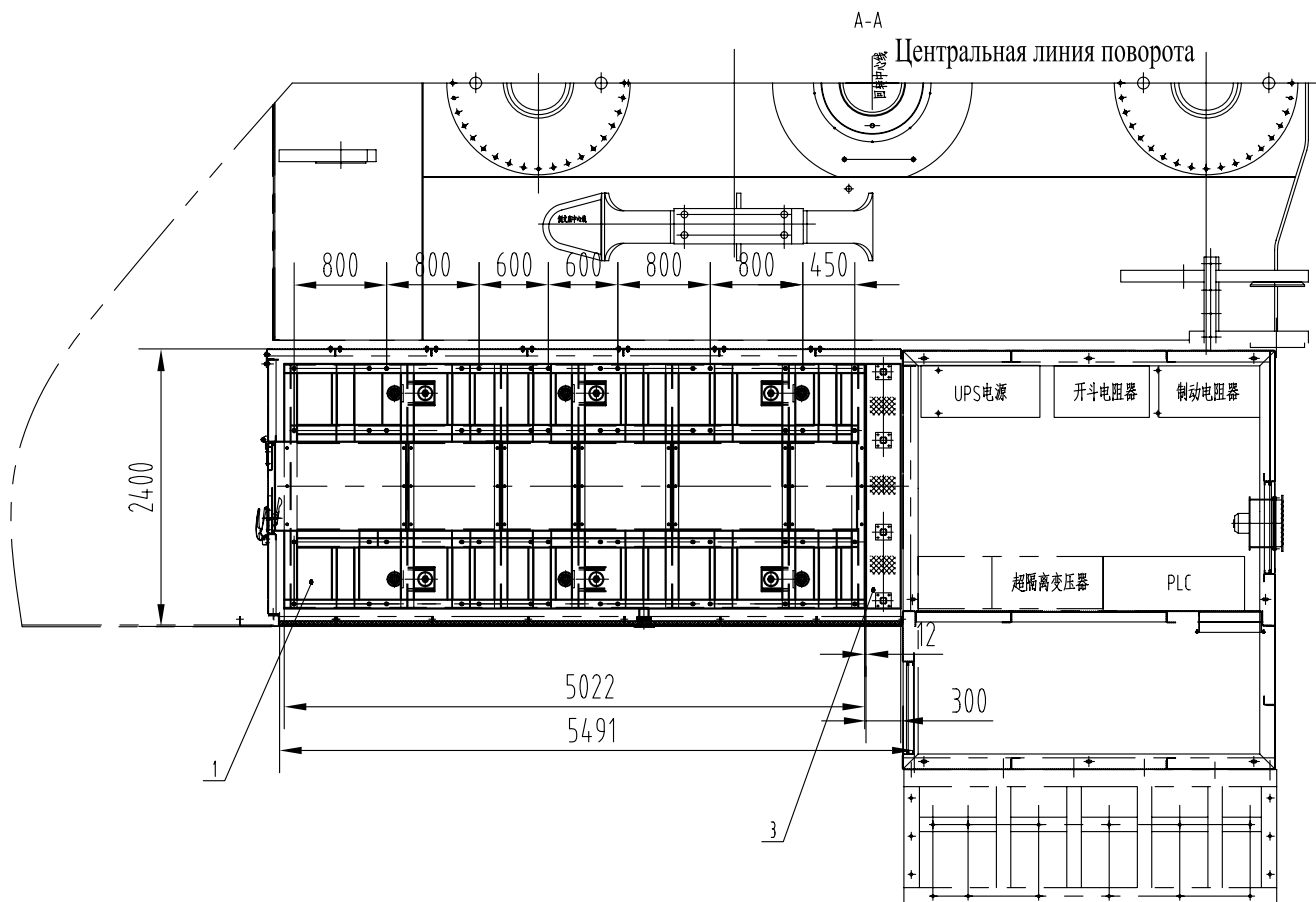
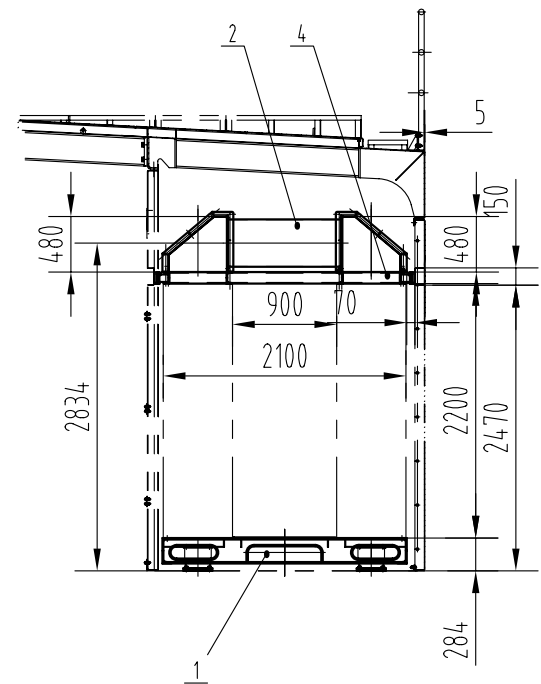


K1837.23.00SH

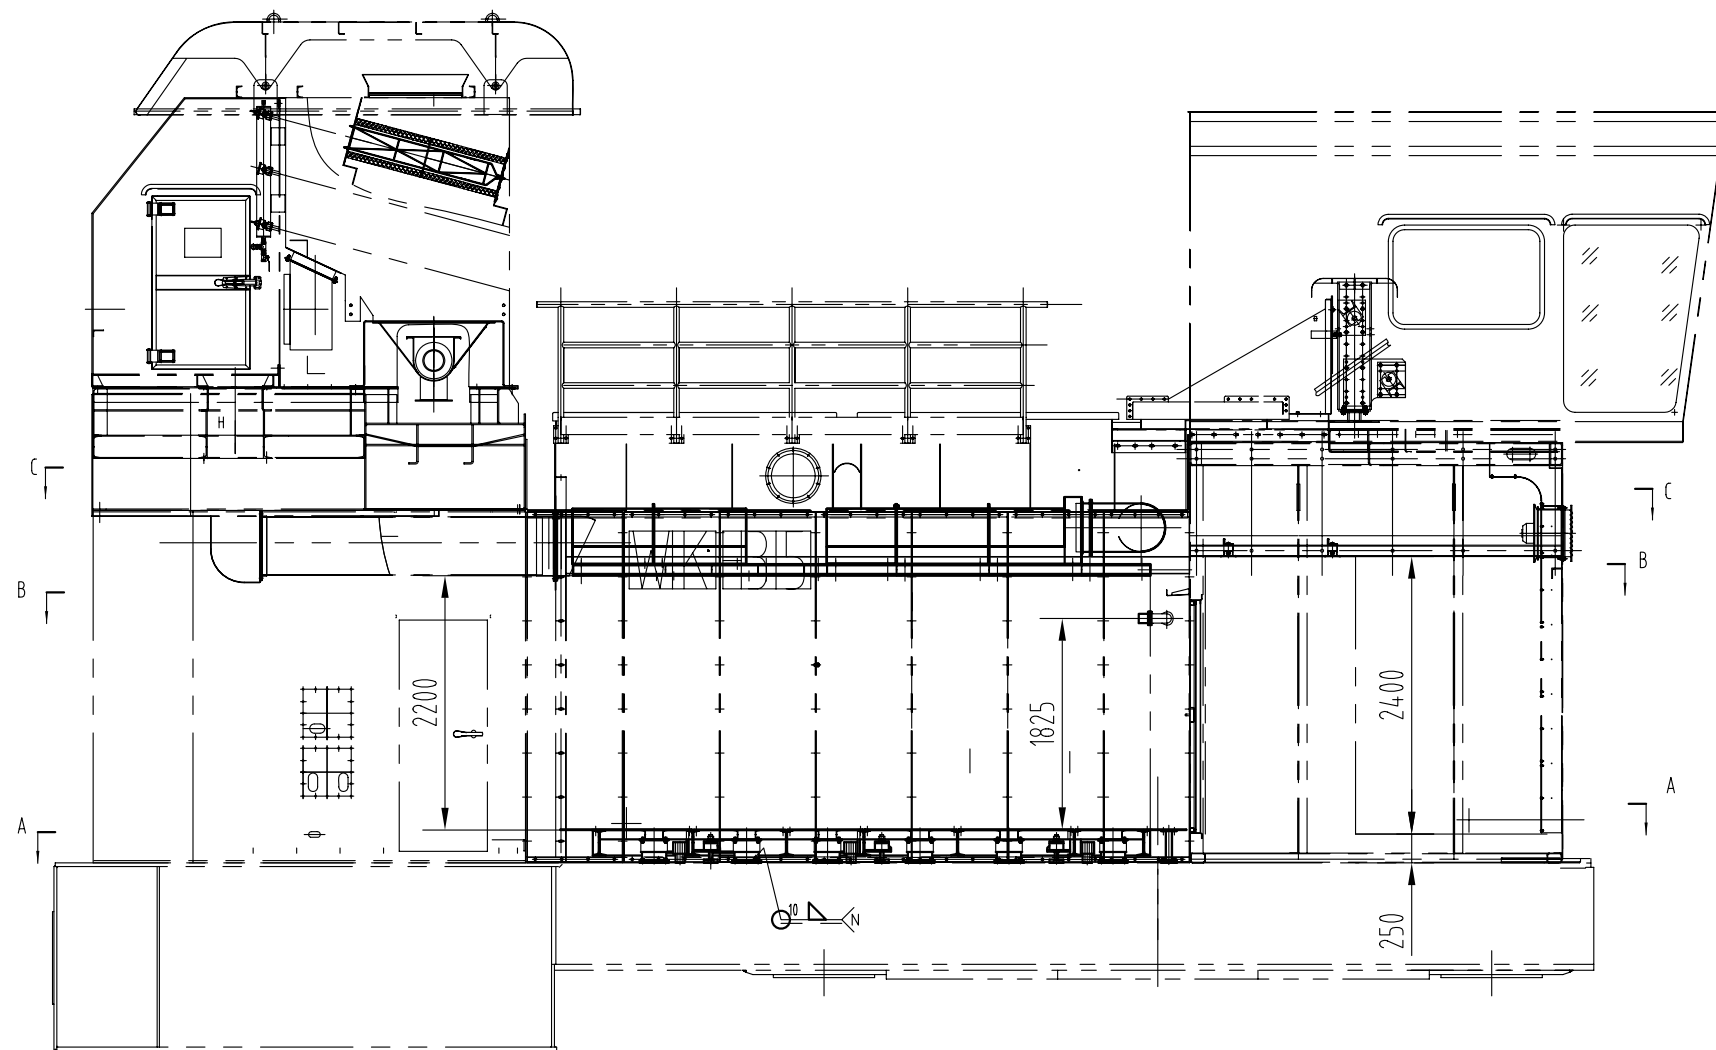

技术要求

- 建议在厂内预装，将装配焊在场内完成，并在围机棚侧壁前安装电器柜。
- 安装前测量电气隔离间的尺寸，保证长宽尺寸。
- 如A-A，首先将缓冲底座和电器柜底座连接好后，按图示尺寸放置并焊接弹簧座的底板。

Технические требования

- Рекомендуется проведение предварительного монтажа, сварка проводится на площадке. Перед боковой стенкой кузова устанавливается электроприборный шкаф.
- Перед монтажом делаются замеры габаритов электроотсека, должны соблюдаться нормы длины и ширины.
- Как изображено на A-A сначала соединяются опорная подушка амортизатора и опорная подушка электроприборного шкафа. Затем согласно размерам, указанным на чертеже, устанавливается и сваривается фундаментная плита рессорной подушки.

15	K1837.23.17.00	防油罩	1	DL
14	K1837.23.16.00	防油罩	1	DL
13	K1837.23.15.00	支座	1	DL
12	K1837.23.14.00	中央枢轴电缆托架	1	DL
11	K1837.23.13.00	上车通讯支架	1	DL
10	K1837.23.12.00	下车通讯支架	1	DL
9	K1812.23.11.00	缓冲装置	2	DL
8	K1812.23.09.00	缓冲块3	2	DL
7	K1812.23.08.00	缓冲块2	8	DL
6	K1833.23.07.00	缓冲块1	2	DL
5	K1807.23.06.00	尾部电缆接线箱支架	1	DL
4	K1833.23.05.00	电器柜顶部连接盖	1	DL
3	K1833.23.03.00	活地板	1	DL
2	K1833.23.02.00	电气室引风装置	1	DL
1	K1833.23.01.00	缓冲底座	1	DL
序号	代 号	名 称	数量	备 注

标记处数	文件号	签字	日期
设计		工艺审查	
校核			
主任设计			
审查		标准审查	
所长		日期	

附件
Арматура
通用技术条件
JB/T 5000

K1837.23.00SH

重量 3476.135 比例 1:64

共 4 张 第 1 张



太重技术中心