

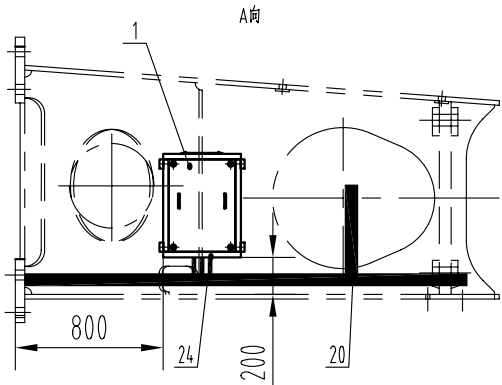
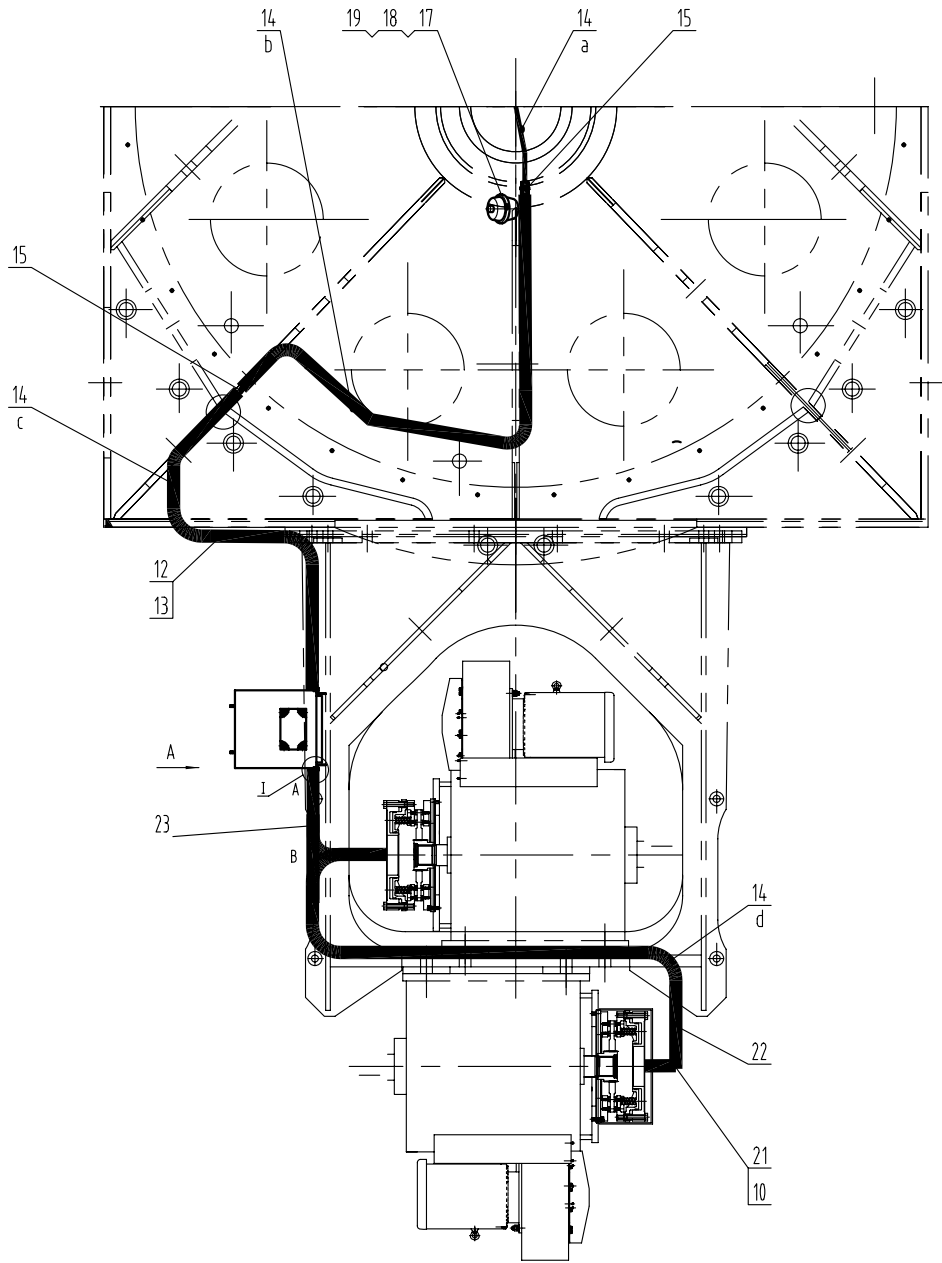


K1838.92.03.00SH


标记	处数	文件号	签字	日期

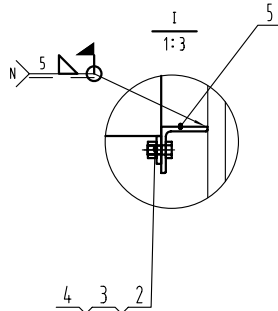

其他段件热保温示意图




A-B段件热保温示意图



技术要求

两段保温管之间利用专用胶水粘和，要求布置的美观整齐。

Трубопровод тормоза хода
盘式制动器接管示意图

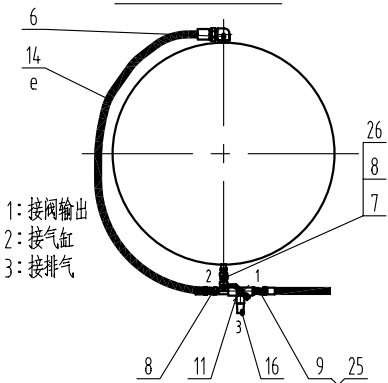

Соединяется с отводом воздуха 3

Соединяется с выходом клапана

26	8MT-12FJX	端直通接头	2	
25	10MJ-12FJX	端直通接头	2	
24	10MJ-8MT	端直通管接头	3	
23	57X30	夹筋铝箔贴面橡塑海绵保温管材 2.5米	1	
22	25X30	夹筋铝箔贴面橡塑海绵保温管材 12米	1	
21	ET-6C	尾端组件	2	
20	TBSK	SX三通连接组件	1	
19	PETK-1D	SX连接组件	1	
18	DP	SX电源接线盒	1	
17	BSX 10-2	自调控伴热带 14m	1	
16	FXS-NPT1	消声器	2	
15	10MJ-10MJ	直通接头	4	
14	K1838.92.03.01	气动胶管总成	1	
13	JB/ZQ4499	管夹垫板 A89	16	
12	JB/ZQ4492	单管夹 89	16	
11	3735050000	快速排气阀	2	
10	FT-1L-C	纤维绑带 45m/roll	1	
9	12MJ-16MP	端直通接头	2	
8	12MJ-16FJX	端直通接头	4	
7	16MJ-16MJ-16MP	三通接头	2	
6	12MJ-8MT9	直角接头	2	
5	K1622.92.03.01	等边角钢 5x5-50	4	
4	GB/T93	垫圈 10	4	
3	GB/T6170	螺母 M10	4	
2	GB/T5783	螺栓 M10X25	4	
1	K1623.92.03.01.00	下部气路控制箱	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

P001003473-A				下部气路布置		K1838.92.03.00SH			
设 计	卢安卿	工艺审查	袁运星	Компоновка пневмопроводов нижней части					
校 核	吕晓林								
审 查	张玉姝	标准审查	白焱			重 量	82.27	比 例	1:40
主任设计		主管主任				共 2 张		第 1 张	
所 长									
日 期	20161209								
				通用技术条件 JB/T 5000					



太重技术中心