
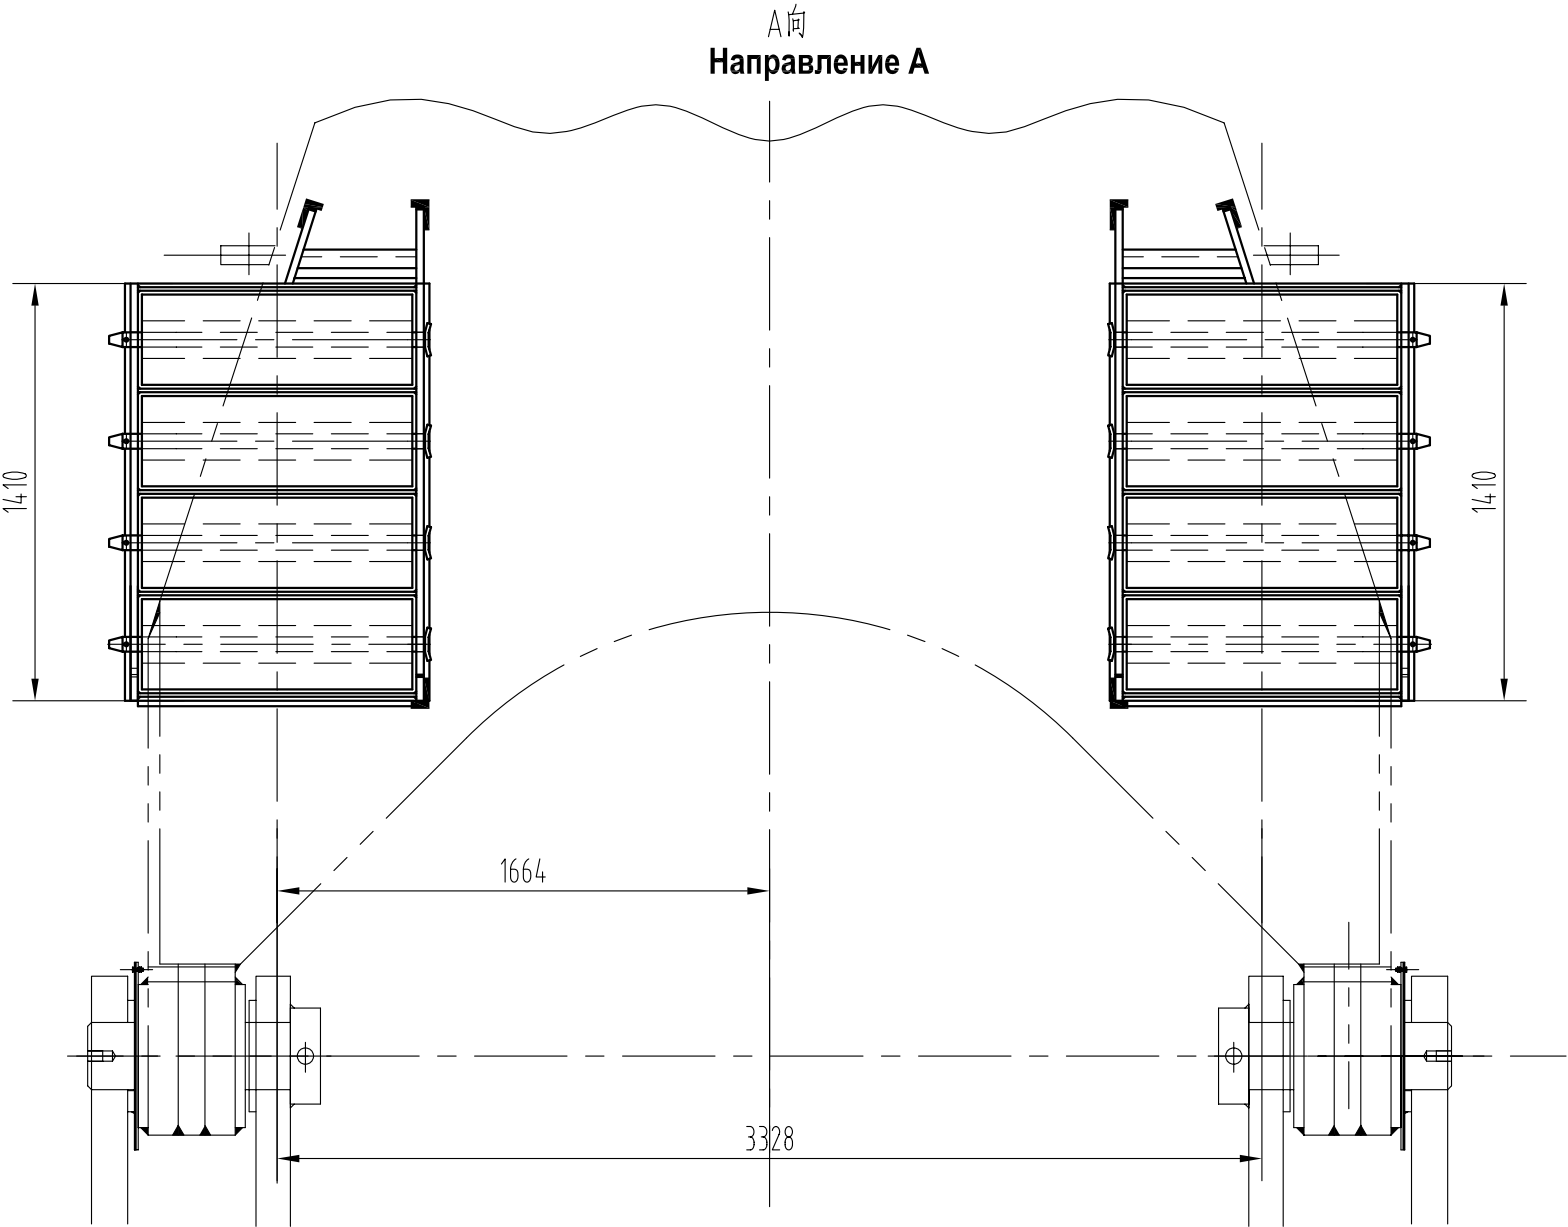


K1801.03.09.00SH

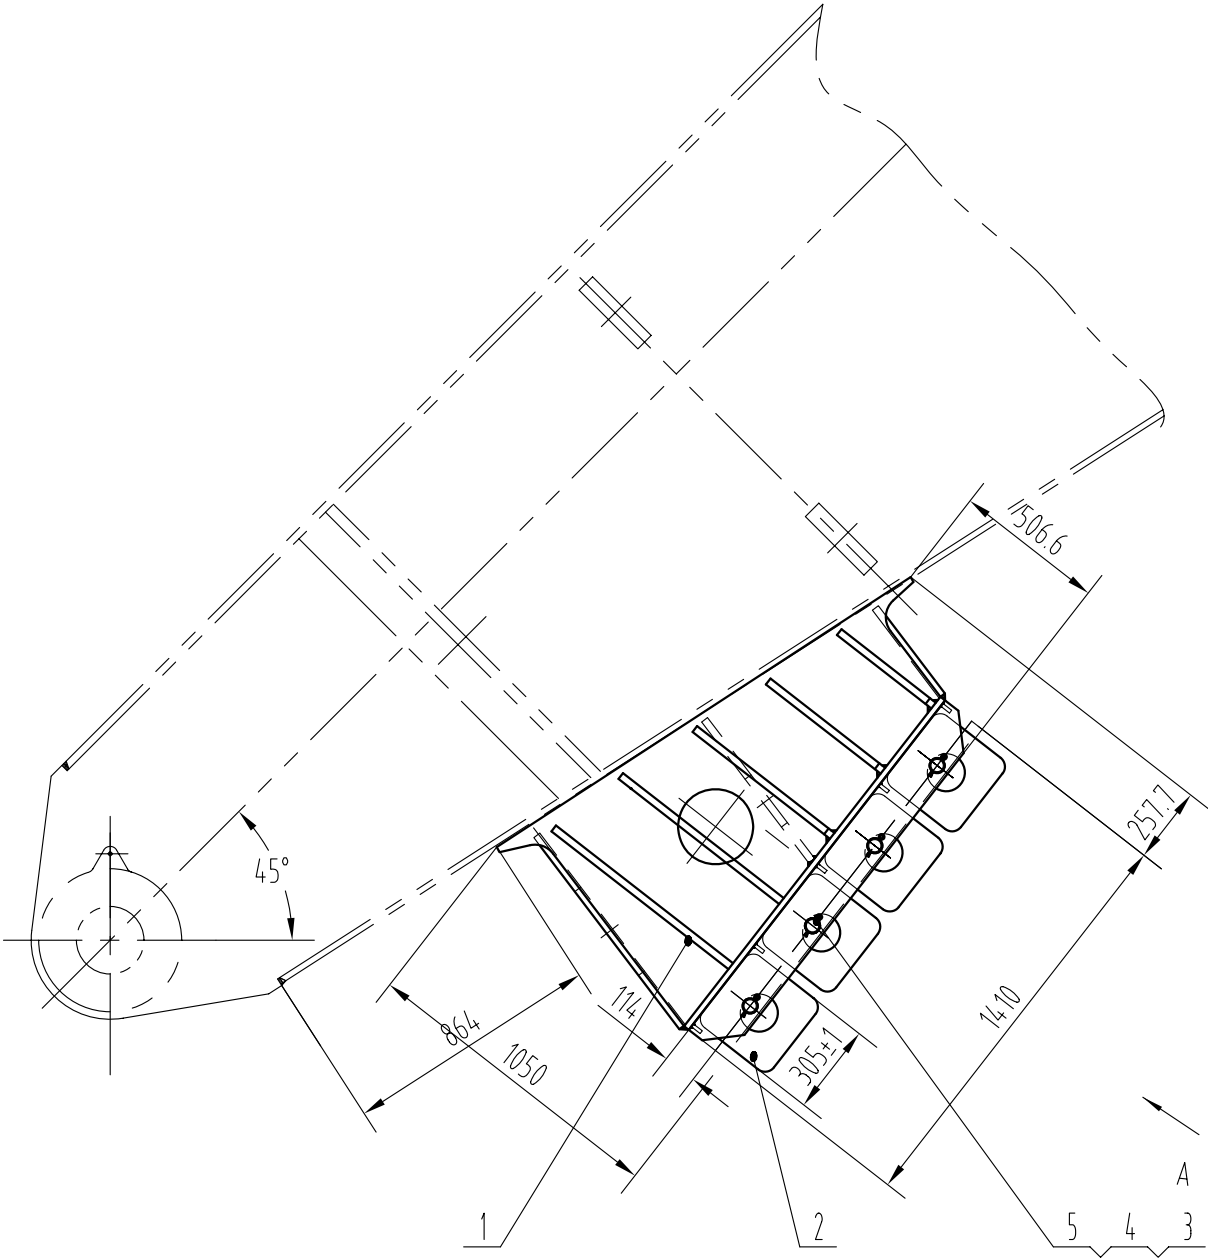

5	GB/T91	Штифт 12x80	8	
4	JB/ZQ4335	Прокладочное кольцо 50	8	
3	K1801.03.09.02.00	Штифт D50	8	
2	K1801.03.09.01	Буферный блок	8	
1	K1801.03.09.01.00	Опора	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

5	GB/T91	销12×80	8	
4	JB/ZQ4335	垫圈 50	8	
3	K1801.03.09.02.00	销 D50	8	
2	K1801.03.09.01	缓冲块	8	
1	K1801.03.09.01.00	支架	2	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

					起重臂缓冲器 Амортизатор стрелы	K1801.03.09.00SH				
Отметка	Кол-во	Номер документа		Подпись	Дата	重量 Вес		2644.2	比例 Масштаб	1:25
Прокетировщик			Технологическая проверка			共1张		Всего1 листа	第1张	Лист1
Контроль						通用技术条件 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JB/T 5000  太重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань				
Главный проектировщик										
Проверил			Проверка стандартов							
Директор института			Дата							