
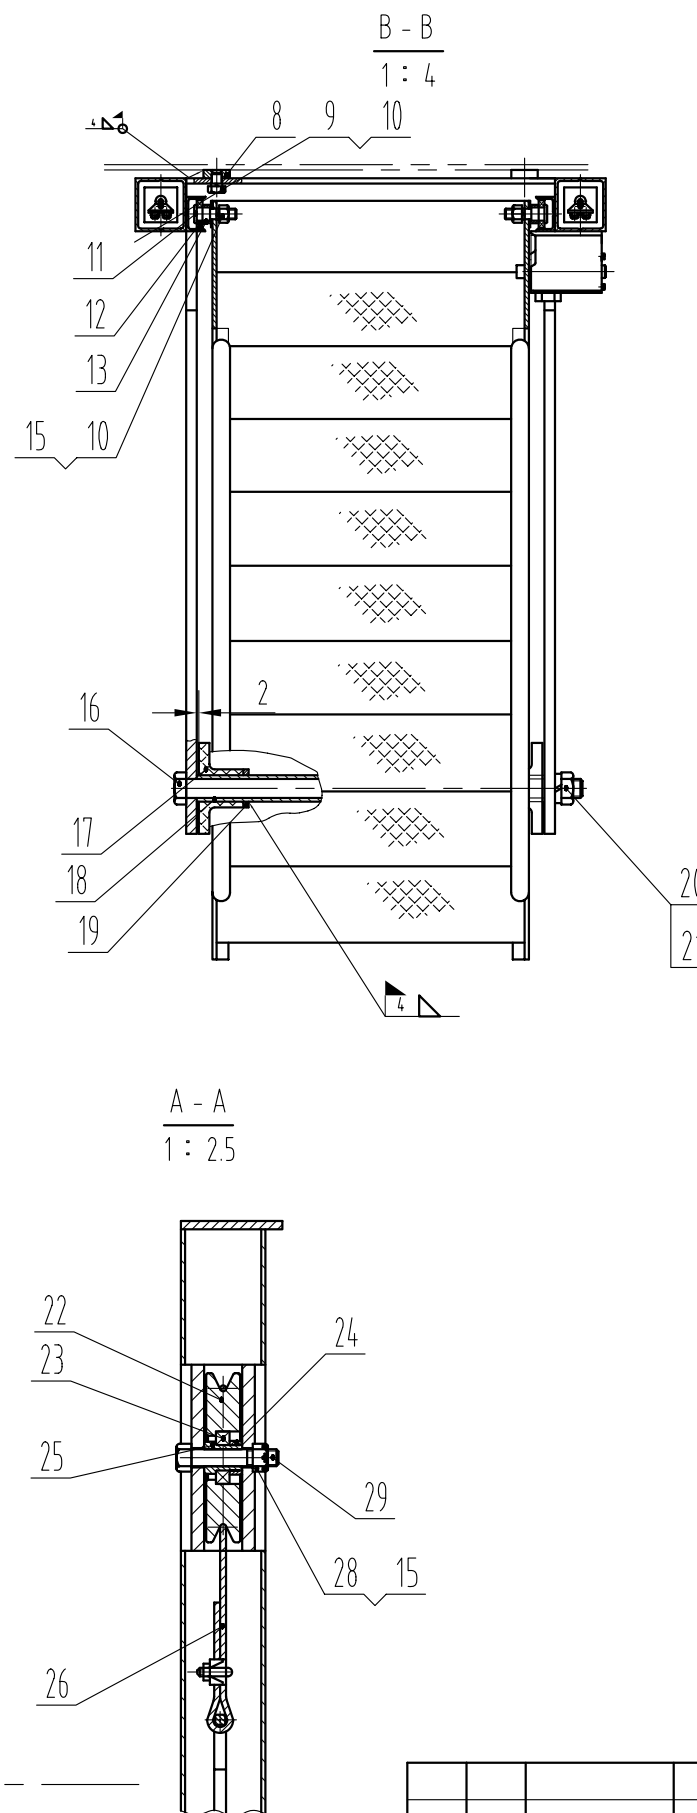


HS00.80.60.0E81X

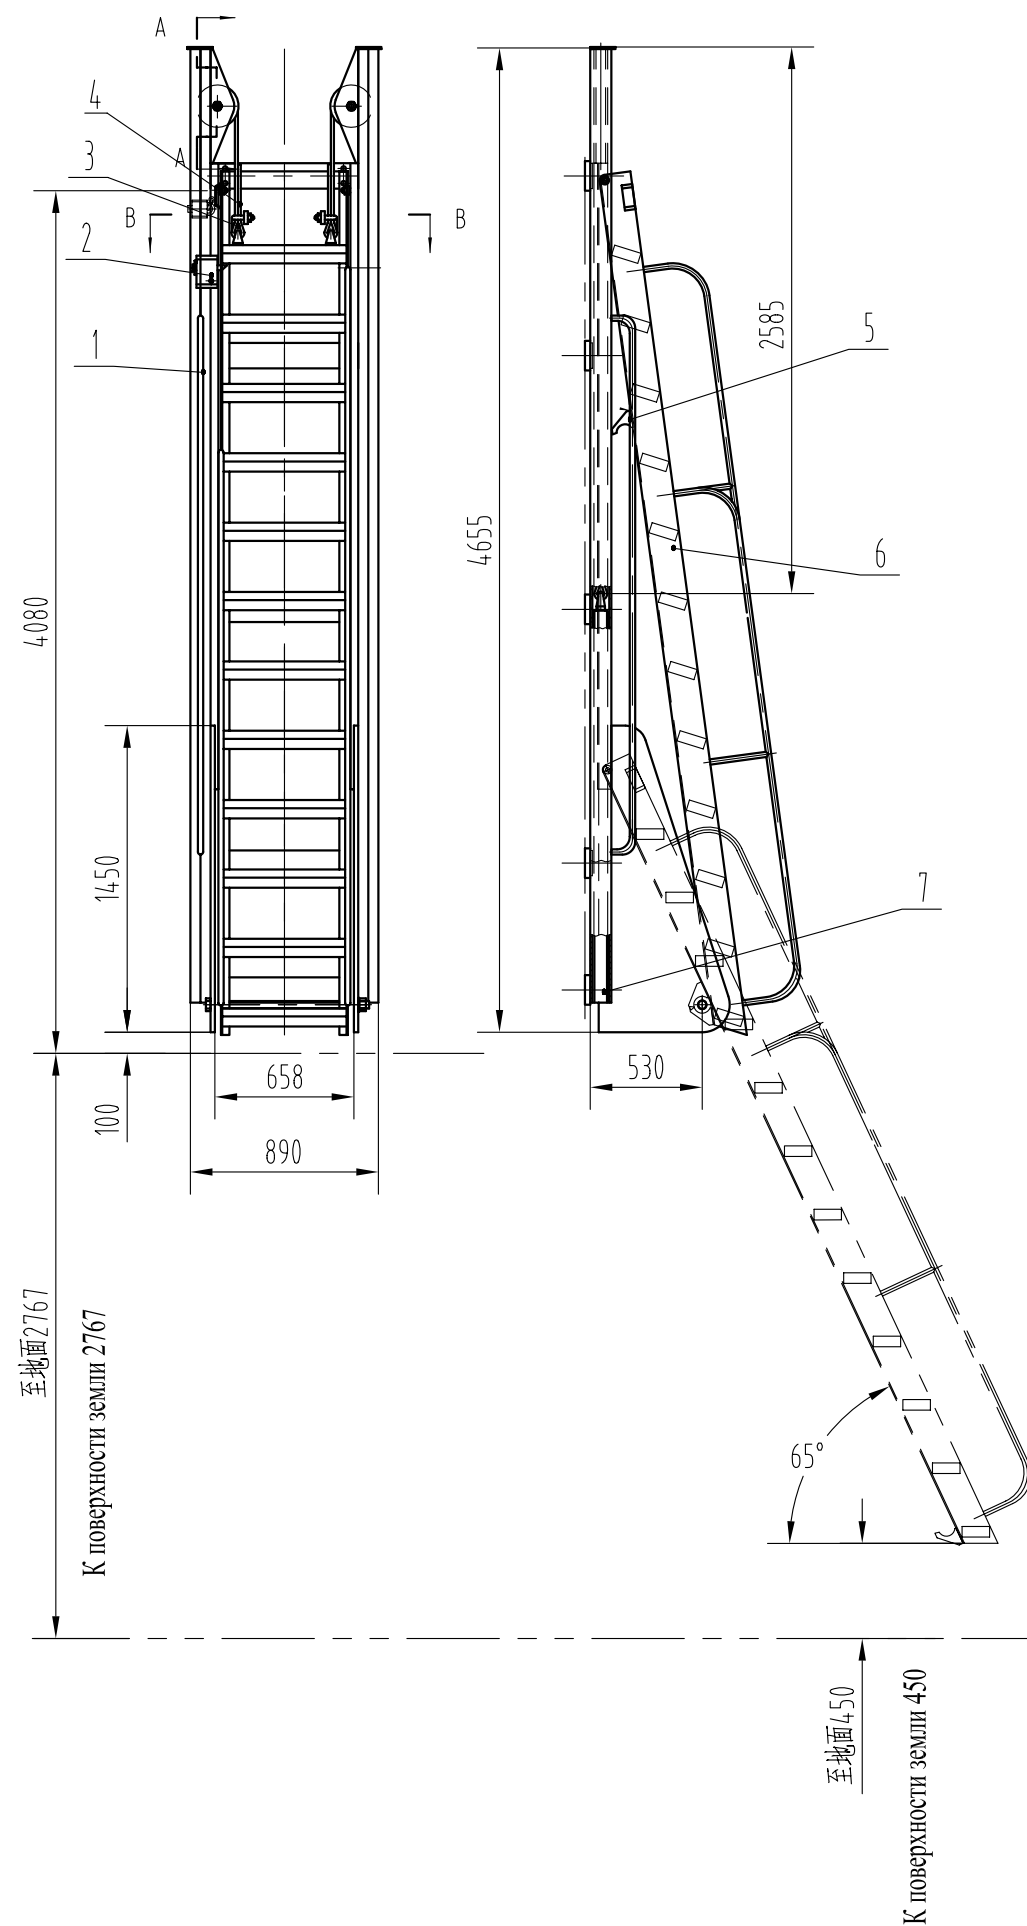

技术要求

- 技术要求6“梯子”拉下至地面450后恢复原位应灵活无卡住现象。
- 将梯子升至最高极限时再焊装序号2碰钩并在梯子侧面相应割开方孔26×26,用锉打光。
- 序号5在梯子拉下至地面600后焊在卡住序号17的位置。
- 序号3其中二件吊环在焊接前把螺纹部分割下打磨平整再按尺寸焊接。
- 电器限位开关位置如图示,工地焊装,其安装位置要与梯子上的撞块相适应,保证拉伸梯子时,开关能正常工作。

Технические требования

- Деталь 6 "Лестница" растягивается до поверхности пола 450, затем возвращается в исходное положение. Лестница должна двигаться свободно и не застревать.
- При подъеме лестницы до максимальной точки припаевается деталь 2 "Крюк", на боковой стороне лестницы вырезается квадратное отверстие 26x26, зашлифовывается напильником.
- После растягивания лестницы до поверхности пола 600 деталь 5 приваривается к зафиксированной детали 17.
- Деталь 3, в том числе грузоподъемное кольцо, свариваются согласно указанным размерам после зашлифовывания винтовой нарезки.
- Местоположение конечного выключателя электроприборов согласно чертежу, проводится монтажная сварка, место монтажа соответствует ударному блоку лестницы. При растягивании и сборке лестницы должна поддерживаться нормальная работа выключателя.

标记处数	文件号	签字	日期
设计	张龙	工艺审查	
校核	雷正杰		
主任设计			
审查	王晓明	标准审查	
所长		日期	2015.01.20

伸缩梯
Раскладная лестница
通用技术条件
JB/T 5000

K1830.09.08.00SH

重量	739	比例	1:35
共 2 张		第 1 张	

 太重技术中心