

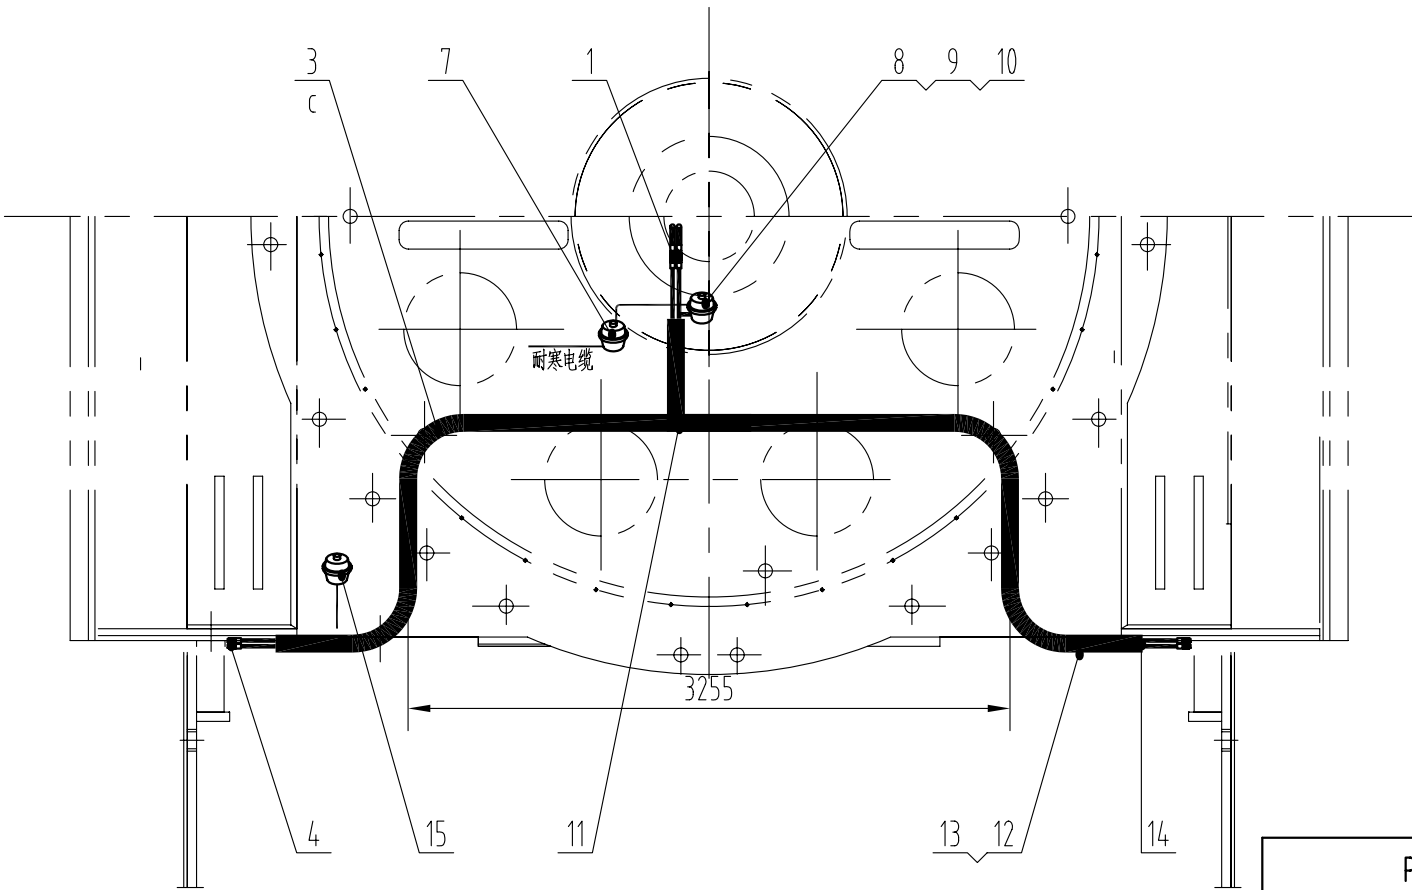


K1838.90.05.00SH

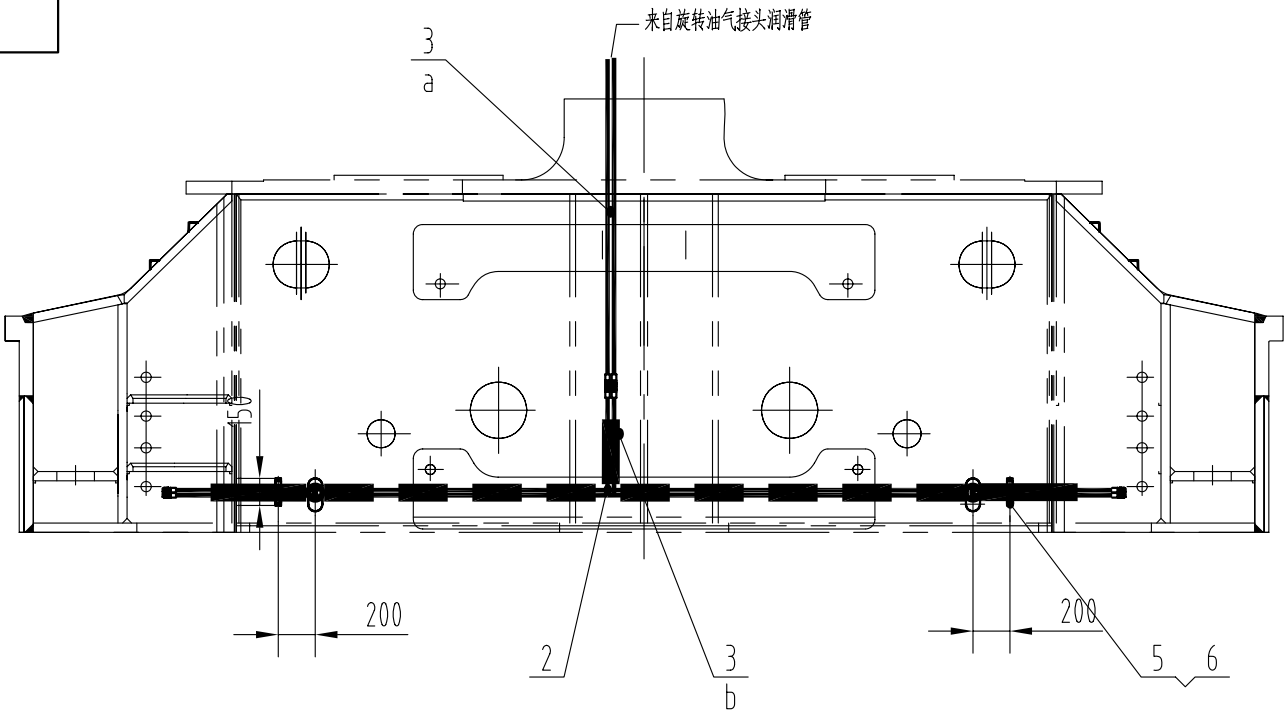

标记	处数	文件号	签字	日期

伴热保温局部视图

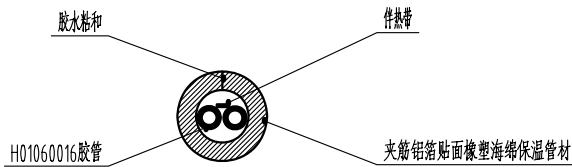

技术要求

保温管剪开后利用专用胶水粘和，要求布置的美观整齐。

15	B7-15140	环境温控器	1	
14	PBSK	SX两通连接组件	2	
13	48X25000	神州布基专用胶带	2	
12	57X20	夹筋铝箔贴面橡塑海绵保温管材 14米	1	
11	TBSK	SX三通连接组件	1	
10	FT-1L-C	纤维绑带 45m/roll	2	
9	BSX 10-2	自调控伴热带 14m	1	
8	PETK-1D	SX连接组件	1	
7	DP	SX电源接线盒	1	
6	JB/ZQ4499	管夹垫板 A89	4	
5	JB/ZQ4492	单管夹 89	4	
4	10MJ-10MJ	直通接头	4	
3	K1838.90.05.01	润滑胶管总成	1	
2	10MJ-10MJ-10MJ	三通接头	2	
1	8MJ-10MJ	端直通接头	2	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

P001003193-A				底架梁集中润滑布置		K1838.90.05.00SH			
设 计	卢安卿	工艺审查	袁运星			重 量	24.5	比 例	1:40
校 核	吕晓林								
审 查	张玉姝	标准审查	白焱			共	1	张	第 1 张
主任设计		主管主任							
所 长				通用技术条件 JB/T 5000					
日 期	20161209								