



ESTUDO PRELIMINAR - V1

Estrutura, fluxo e capacidade

Carro Chefe · Sabor que lidera

Proposta conceitual para o quiosque, cozinha e área externa na Rua Vicente Solari, 531 — Campo Grande/MS.

Documento de planejamento, sem valor de projeto executivo, laudo, aprovação sanitária, acessibilidade, prevenção contra incêndio ou autorização de ocupação da calçada.

EMITIDO EM 13 DE AGOSTO DE 2026

Base: croquis, fotografias, vídeo e respostas registradas na DEC-005 e nas execuções da Central Operacional.

Decisão rápida

O que já é utilizável, o que cabe e o que ainda precisa de validação profissional.

ÁREA COBERTA DECLARADA

5,35 × 6,80 m

Medida externa aos pilares; cada pilar foi informado com 11 × 11 cm.

COZINHA DECLARADA

6,00 × 3,86 m

23,16 m² de área bruta; porta deslizante com 0,84 m de vão livre declarado.

OPERAÇÃO NA COZINHA

2 + 1

Dois trabalhadores em rotina; terceiro apenas no pico, com postos demarcados.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

24 a 32

Implantação recomendada: 24 assentos. Teto geométrico preliminar: 32.

Recomendação de implantação

- Manter a churrasqueira a carvão do lado externo do quiosque, voltada para a produção e protegida da circulação do cliente.
- Organizar a cozinha em sequência: recebimento e frio → pré-preparo → cocção de apoio → montagem/expedição → lavagem, sem retorno de utensílio sujo.
- Separar lavatório exclusivo para mãos da pia de utensílios e prever caixa de gordura acessível fora da área limpa.
- Iniciar com seis mesas de quatro lugares e só avançar a oito após marcação física da rota acessível, fila, saída e área de trabalho.
- Tratar exaustão, elétrica, GLP e estabilidade da lona/metalon como pacotes técnicos antes da obra ou compra definitiva.

Limite desta versão

A planta é sugestiva e usa as medidas declaradas. Não fixa carga elétrica, diâmetro de tubulação, vazão de exaustão, lotação legal, posição final de extintores ou autorização para mesas na calçada.

Gatilho de contratação

Levar este estudo a arquiteto/engenheiro, eletricista habilitado, projetista de exaustão e responsável de segurança contra incêndio para transformar conceitos em projeto executivo.

O que foi observado


Leitura visual dos croquis, 18 fotografias e vídeo enviados pelo proprietário.



PAVILHÃO E QUIOSQUE



COZINHA EXISTENTE

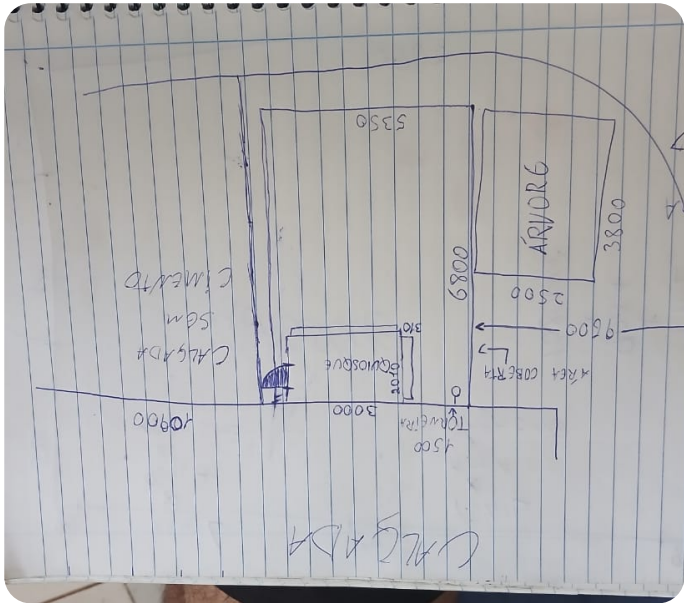

CROQUI DO CONJUNTO

Confirmado por declaração

- Área coberta externa: 5,35 × 6,80 m.
- Quiosque: 3,00 × 2,01 m.
- Cozinha: 6,00 × 3,86 m.
- Almojarifado: 2,50 × 2,00 × 2,02 m.

Infraestrutura visível


- Pia e bancadas existentes.
- Fogão/equipamentos térmicos e geladeira.
- Torre de elétricos; ponto 110 V declarado nessa zona e demais tomadas em 220 V.
- Piso cerâmico e aberturas de ventilação.

Pendências de campo

- Cargas, bitolas e aterramento dos circuitos.
- Cotas precisas de água, esgoto e caixa de gordura.
- Vazão e descarga final da exaustão.
- Condições do piso externo, drenagem, lona e metalon.

Planta conceitual do ponto

Zoneamento sugerido. Posições devem ser conferidas em campo antes de furar, fixar, concretar ou comprar mobiliário.

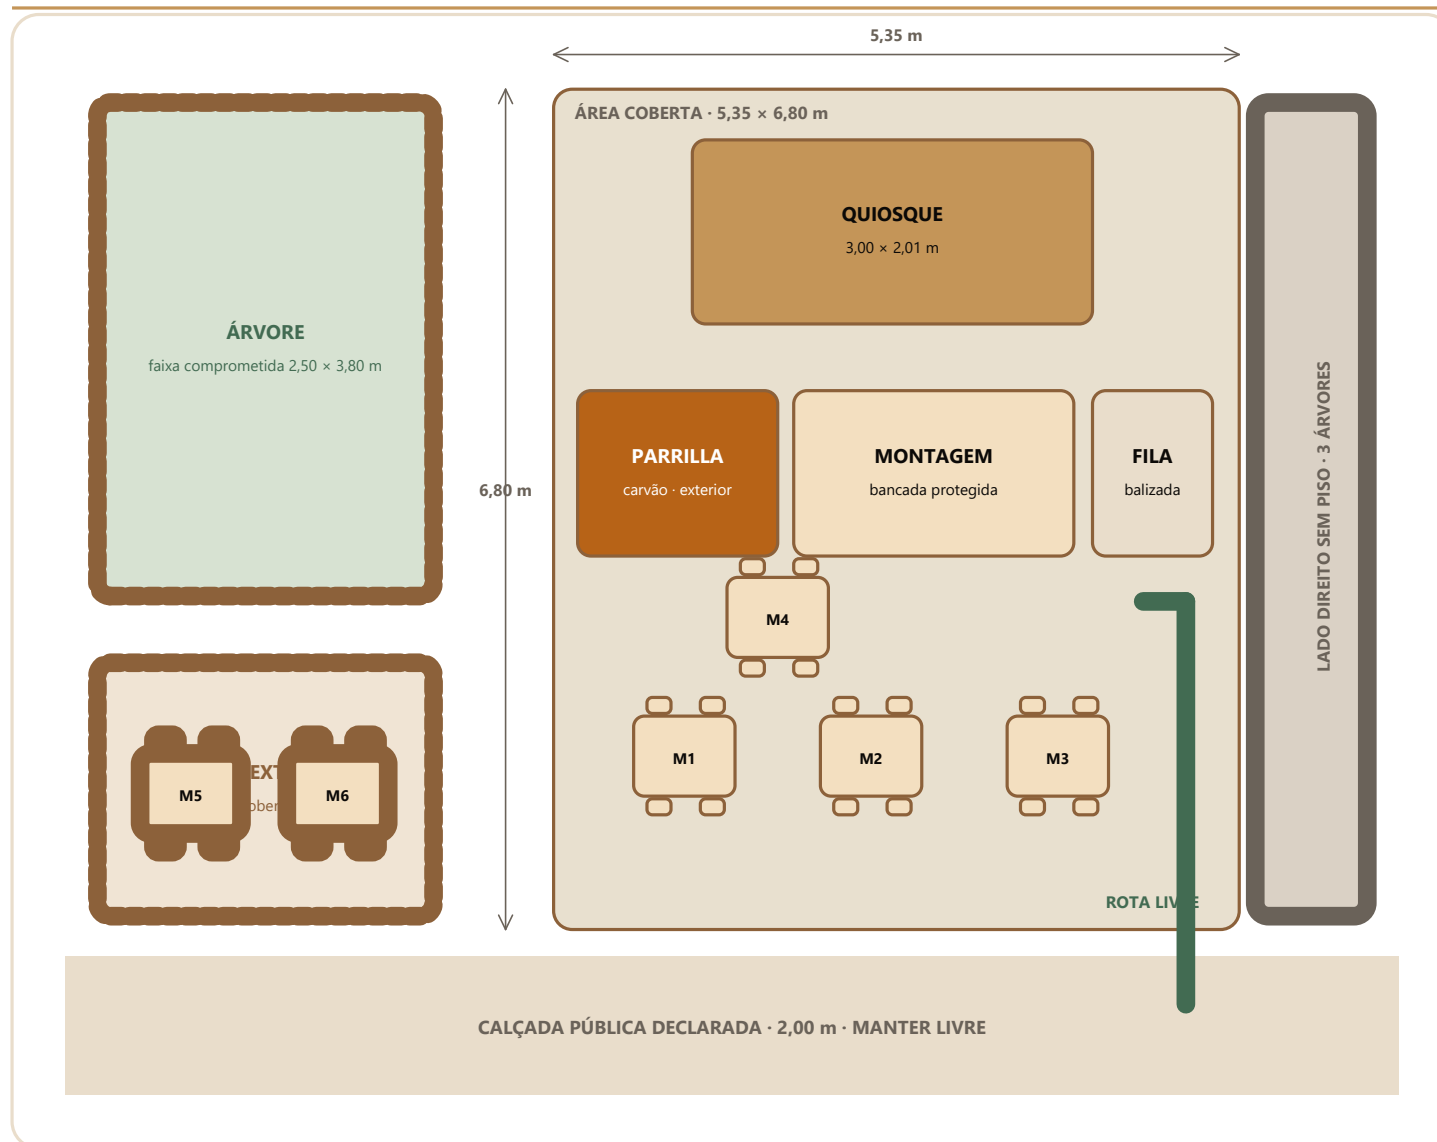

Leitura do layout


- A parrilla fica fora do quiosque, com barreira física contra o cliente, carvão e superfícies quentes.
- A montagem encosta na parrilla para reduzir deslocamento, mas permanece protegida de fumaça, cinza e respingos.
- A fila não cruza a rota acessível nem a retirada de pedidos.
- Quatro mesas podem ficar sob cobertura; duas ocupam a área externa reformada na implantação inicial.
- A árvore recebe faixa de exclusão e proteção contra queda de resíduos; não colocar alimento abaixo da copa.
- Mesas M7 e M8 são expansão opcional, somente após demarcação real e autorização de uso do espaço.

DESENHO CONCEITUAL · SEM ESCALA EXECUTIVA

A curva da esquina é irregular e tem margem declarada de até 1 m.

Fluxo limpo em 23,16 m²

Proposta funcional para a cozinha de 6,00 × 3,86 m e conexão com o almoxarifado.

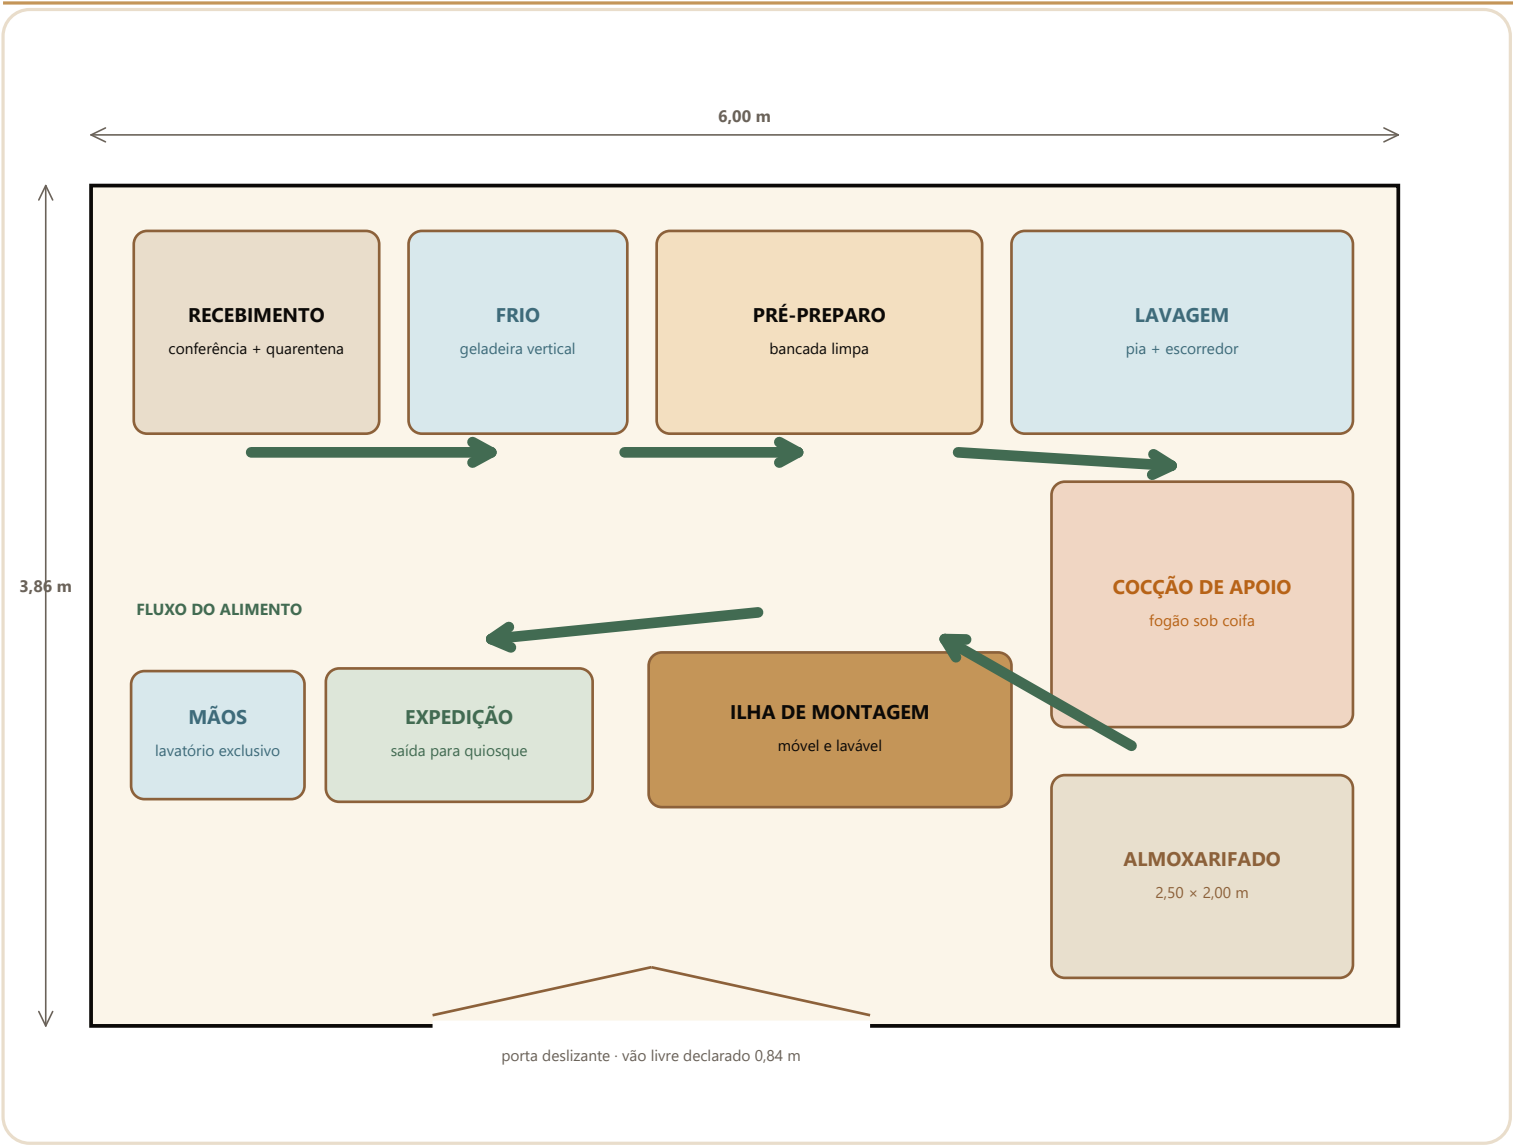

Capacidade de equipe

ROTINA

2

Pré-preparo/montagem + lavagem/apoio.

PICO

3

Terceiro posto somente com ilha e corredores livres.

Regra operacional

- Nunca usar a pia de utensílios como lavatório de mãos.
- Utensílio sujo retorna pela borda externa do fluxo, sem cruzar montagem.
- Parrilheiro trabalha fora; não entra na cozinha com carvão ou grelha quente.
- Não fixar ilha antes de simular a operação com fita no piso.

Elétrica, hidráulica e exaustão

Conceitos e separações mínimas. Dimensionamentos dependem da lista final de equipamentos e de responsáveis habilitados.

ELÉTRICA

QUADRO DEDICADO

DR/DPS, aterramento e identificação por circuito.

C1 - FRIO

geladeira/freezer

C2 - TORRE 110 V

ponto existente declarado

C3 - TOMADAS 220 V

bancadas e pequenos equipamentos

C4 - TÉRMICOS

fogão/apoio conforme placa

C5 - ATENDIMENTO

totem, FRP, rede e iluminação
Não definir disjuntores ou breakers antes de inventariar potência nominal, simultaneidade, distância e método de instalação.

ÁGUA E ESGOTO

ÁGUA POTÁVEL

registro setorizado e pontos laváveis.

MÃOS

lavatório exclusivo

UTENSÍLIOS

pia + escorredor

CAIXA DE GORDURA

fora da área limpa e acessível para manutenção.

ESGOTO + DRENAGEM

declividade, desconector e ralos a validar.

A RDC 216 orienta superfícies conservadas, higienizáveis e instalações que evitem contaminação. Separar água potável, efluente gorduroso e drenagem pluvial.

EXAUSTÃO E INCÊNDIO

COIFA SOBRE COCÇÃO

captação na fonte, filtros e limpeza acessível.

DUTO EXCLUSIVO

sem descarregar fumaça na lona, cliente ou vizinho.

PARRILLA EXTERNA

barreira térmica, cinza e carvão armazenados com segurança.

GLP EXTERNO

abrigo ventilado e afastamentos conforme projeto.

Consultar as NT 28 e NT 38 do CBMMMS. Extintores, corte de gás, exaustão, materiais e afastamentos precisam ser definidos pelo responsável técnico.

Circulação antes de assentos

O teto de mesas só é válido se a rota acessível, a fila e a operação permanecerem livres.

Checklist preliminar

- OK ROTA CONTÍNUA**
Adotar faixa livre de 1,20 m como meta de estudo; sem mesas, vasos, fila ou cabos.
- OK PORTA DA COZINHA**
Vão livre declarado de 0,84 m. Conferir trilho, soleira, força de abertura e aproximação.
- OK GIRO E APROXIMAÇÃO**
Reservar área de manobra e aproximação junto ao totem, balcão e ao menos uma mesa.
- OK CALÇADA**
Os 2,00 m informados como passeio público não entram na conta de mesas.
- OK TOTEM E BALCÃO**
Tela, pagamento e retirada precisam de alcance, leitura, contraste e alternativa atendida.
- OK PISO E COBERTURA**
Regularizar desníveis, drenagem e antiderrapância; prever rota protegida de chuva.

Capacidade recomendada

FASE 1

6 mesas

24 cadeiras; quatro cobertas e duas externas.

TETO PRELIMINAR

8 mesas

32 cadeiras; depende de piso, cobertura e licenças.


Critérios para liberar M7 e M8

- Simulação com mesas reais e fita de 1,20 m no piso.
- Fila do totem e retirada observadas em horário de pico.
- Rota de fuga e equipamentos de incêndio aprovados.
- Uso do espaço externo autorizado e piso concluído.
- Proteção contra chuva, sol e resíduos das árvores.

32 assentos é um teto geométrico de planejamento, não uma lotação legal. A lotação final precisa considerar projeto aprovado, saídas, sanitários, incêndio, acessibilidade e regras municipais.

Fluxo do pedido sem cruzamentos

Sequência proposta para três funções iniciais e expansão controlada nos picos.

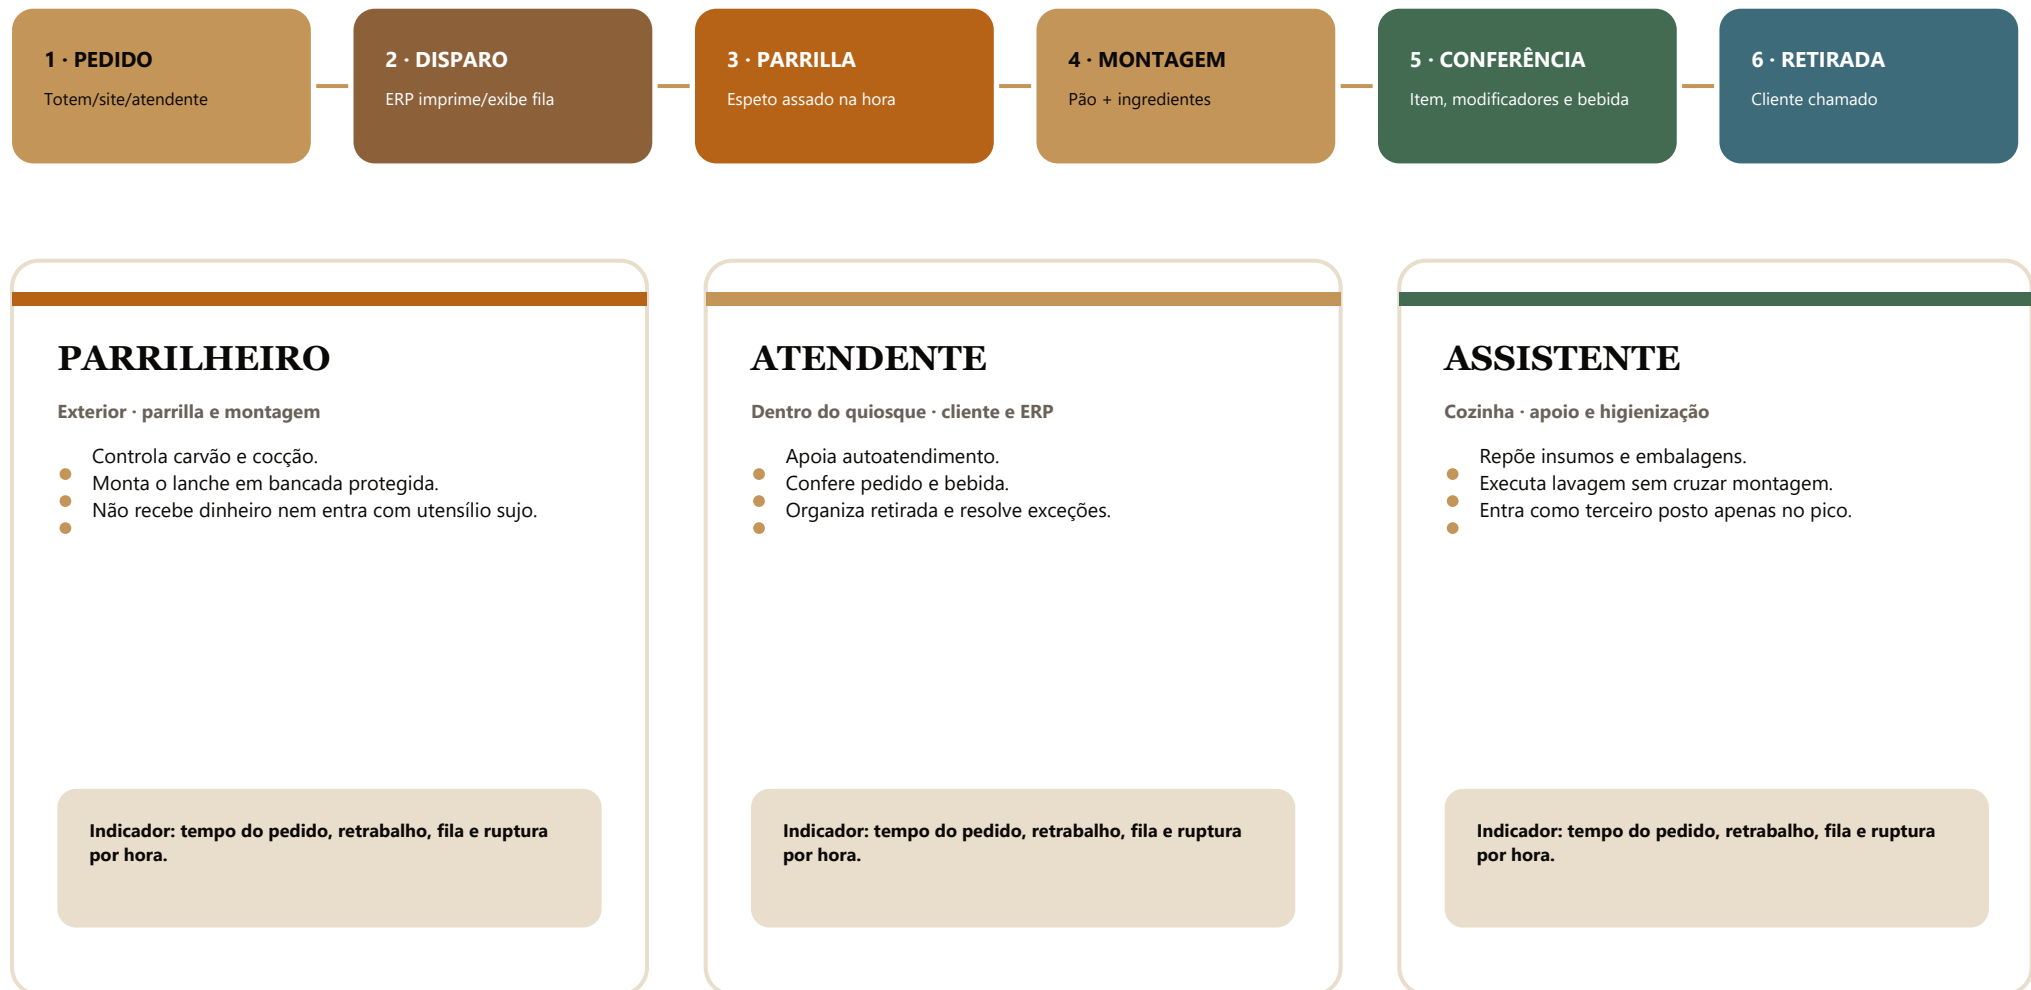

Do conceito à obra

Sequência que reduz retrabalho e evita comprar equipamentos antes de fechar as interfaces técnicas.



Riscos que bloqueiam a obra

CRÍTICO	GLP, carvão e exaustão	Definir abrigo, afastamentos, captação e descarga com profissional e CBMMS.
ALTO	Carga elétrica desconhecida	Inventariar placas e simultaneidade; emitir projeto e teste da instalação.
ALTO	Calçada/rota ocupada	Demarcar passeio público, acesso e fila antes de posicionar mesas ou totem.
ALTO	Fluxo sujo cruza montagem	Separar lavatório, retorno de utensílios e armazenamento de resíduos.
MÉDIO	Árvores e piso externo	Regularizar drenagem e criar proteção sem bloquear ventilação ou acessibilidade.

Validações e próximos documentos

Fontes consultadas em 13/08/2026 e material que deve acompanhar o projeto executivo.

Referências oficiais e técnicas

- 01 **ANVISA · RDC 216/2004**
Boas práticas higiênico-sanitárias aplicáveis a serviços de alimentação.
<https://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/225>
- 02 **MTE · NR 24**
Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho; dimensionamento pelo turno de maior contingente.
<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acao-a-informacao/participaca...>
- 03 **CBMMS · normas técnicas**
Índice oficial com NT 28 (GLP), NT 21 (extintores) e NT 38 (cozinha industrial).
<https://sistemas.bombeiros.ms.gov.br/arquivos/dat/normas-tecnicas.xhtml>
- 04 **CBMMS · NT 38**
Referência estadual para segurança contra incêndio em cozinha industrial e sistemas de exaustão.
https://www.bombeiros.ms.gov.br/wp-content/uploads/2015/01/NT_38_-_COZINHA_...
- 05 **ABNT NBR 9050:2020**
Critérios de acessibilidade para edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Consultar edição vigente.
<https://caubr.gov.br/norma-tecnica-da-abnt-auxilia-profissionais-a-promover...>

Pacote para aprovação

- Levantamento as built cotado e fotos datadas.
- Planta de layout, cortes e detalhamento de balcões.
- Quadro de cargas e diagrama elétrico.
- Projeto hidrossanitário e caixa de gordura.
- Memorial e cálculo da exaustão.
- Projeto de GLP e prevenção contra incêndio.
- Rota acessível, mobiliário e sinalização.
- Lista final de equipamentos com fichas técnicas.
- Aprovações municipais, sanitárias e do CBMMS aplicáveis.

Decisão sugerida

Aprovar este documento como base de briefing e iniciar a marcação física. Não autorizar obra definitiva apenas com esta planta.