

MUAYENE RAPORU HAZIR ŞABLON EKLEME KILAVUZU

Bu kılavuz, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan periyodik kontrol raporlarını VIDCO 17020 sisteminize ekleyebilmeniz ve eklenen raporların güncelleme işlemlerinin nasıl yapılacağını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

1-Yeni Rapor Ekleme

Raporu eklemeyen önce raporun bağlı olduğu Muayene Hizmetinin sisteme tanımlanması gerekmektedir. Muayene hizmetini, **Kuruluş Ayarları- Konfigürasyon ve Tanımlamalar - Muayene/ISO 17020 Konfigürasyonları-Muayene Hizmetleri-Yeni Ekle** kısmından ekleyebilirsiniz.

Müşteri Yönetimi kullanıyorsanız ayrıca eklenen muayene hizmetini **Hizmet/Ürün Yönetimi** menüsünden **Hizmet/Ürün Ekle** işlemi yaparak müşteri yönetimi ürünlerinize ekleyebilirsiniz.

Kullanacağınız raporları sisteme eklemek için;

Kuruluş Ayarları- Konfigürasyon ve Tanımlamalar - Muayene/ISO 17020 Konfigürasyonları-Muayene Rapor Formatları menüsüne giriş yapılır. Açılan ekranın sağ kısmında bulunan Yeni Ekle butonuna basılarak rapor ekleme sayfasına erişilir.

The screenshot displays the VIDCO 17020 system interface. The top navigation bar includes 'MÜŞTERİ YÖNETİMİ', 'MUAYENE/ISO 17020', 'MYK/ISO 17024 SINAV SİSTEMİ', 'KALİTE YÖNETİMİ', 'E-İMZA', 'LMS', and 'KURULUŞ AYARLARI'. The 'KURULUŞ AYARLARI' menu is expanded, showing options like 'Kullanıcı Ayar ve Tanımları', 'Konfigürasyon ve Tanımlamalar', 'Kuruluş İçerisi', 'SMS Gönderimi ve Raporları', and 'Diğer Ayarlar'. The 'Konfigürasyon ve Tanımlamalar' section is active, displaying a list of configurations. The 'Muayene/ISO 17020 Konfigürasyonları' section is highlighted, showing a table with columns 'Tarih' and 'Duyuru'. The table lists various updates and tests, including 'Elektrik Grubu İş Ekipmanları Zorunlu Periyodik Kontrol Rapor Formatları Hakkında', 'SMS Gönderim Kayıtları', 'Test', 'Online Eğitim Programları Hk.', 'VOC TESTER 12.21.0 Güncellemesi Yeni Özellikler', 'VOC TESTER 12.20.0 Güncellemesi Yeni Özellikler', 'VOC TESTER 12.19.0 Güncellemesi Yeni Özellikler', and 'VOC TESTER 12.15.0 Güncellemesi Yeni Özellikler'. A sidebar on the right shows 'Sistem Bilgileri' with 'Tarih' as 28 Ağustos 2025 and 'Saat' as 12:45:15. A yellow banner at the bottom right states: 'Sistemimiz 12.52.2 versiyonuna güncellenmiştir! Yeni versiyonda yapılan değişiklikleri görmek için tıklayınız'.

26.08.2025 Elektrik Grubu İş Ekipmanları Zorunlu Periyodik Kontrol Rapor Formatları Hakkında 10.04.2025 SMS

Anasayfa / Muayene Rapor Formatları

← Geri Dön Sayfayı Yenile Versiyon Bilgisi Eğitim Videoları ve Kullanım Kılavuzu Muayene Mobil Uygulaması

Muayene/ISO 17020 Konfigürasyonları Sayfayı Yazdır

Bu bölüm üzerinden Muayene Hizmetleri Tanımlamalarını yapabilirsiniz.

+ Kapsamlar Muayene Metodları Muayene Hizmetleri Muayene Rapor Formatları Muayene Doküman Formatları Form Rapor Kodlamaları

Türkak Muayene Alanları Türkak Muayene Alt Alanları Tüm Muayeneler

+ Yeni Ekle

Toplam kayıt sayısı 71 | 1-50 arası gösteriliyor | Sayfa : 1/2 Hepsini Göster

← Önceki 1 2 Sonraki →

Rapor İsmi	İlgili Muayene Hizmeti	Durumu

Rapor ekleme sayfasında **Rapor Yükleme Şekli**, Hazır Rapordan Yükle olarak seçilir.

+ Kapsamlar Muayene Metodları Muayene Hizmetleri Muayene Rapor Formatları Muayene Doküman Formatları Form Rapor Kodlamaları

Türkak Muayene Alanları Türkak Muayene Alt Alanları Tüm Muayeneler

Rapor Yükleme Şekli: Kendi Raporunu Yükle (Seçili), Hazır raporlardan yükle

Hazır Rapor Formatları: Hazır Format Seçmek İçin Tıklayınız

Rapor İsmi *

İlgili Muayene Hizmeti *: Muayene Hizmeti Seçmek İçin Tıklayınız

Durumu: Aktif

Oluştur

Statik parametreler: Word(docx) dokümanında kullanılabilecek statik parametreler

\$({S_name}) Kuruluş İsmi

\$({S_Logo}) Kuruluş bilgilerinde yer alan sistem logosunu getirir. Logo rapor akredite ise gösterilir, akredite değilse gösterilmez.

\$({C_name}) Firma İsmi

Dinamik parametreler. Word(docx) dokümanında kullanılabilecek dinamik parametreler

Tablo Oluşturma Aracı

\$({BB}) Büyük Başlık, 1_BB_LABEL

\$({BK}) Küçük Başlık, 2_BK_LABEL

\$({T}) Yazı tipindeki alan, 3_T

\$({FD}) Tarih veri girişi tipindeki alan, 3_FD

\$({ET}) Yazı tipindeki alan, 3_ET, Etiket Bilgileri için kullanılır

\$({BT}) Marka bilgisi için kullanılan ve yazı tipinde olan bir alandır. Her raporda yalnızca bir kez kullanılabilir. Bu alandaki bilgiler, Excel

Hazır Rapor Formatları alanından eklenmek istenen rapor formatı seçilir , seçilen rapor formatına göre Rapor İsmi alanı otomatik dolu gelmekte, ismini değiştirebilirsiniz.

+ Kapsamlar Muayene Metodları Muayene Hizmetleri Muayene Rapor Formatları Muayene Doküman Formatları Form Rapor Kodlamaları

Türkak Muayene Alanları Türkak Muayene Alt Alanları Tüm Muayeneler

Rapor Yükleme Şekli: Hazır raporlardan yükle

Hazır Rapor Formatları: ZPKR01 - AG Topraklama

Rapor İsmi *

İlgili Muayene Hizmeti *: ZPKR02 - Elektrik İç Tesiati Gözle Kontrol ve Fonksiyon Testleri

Durumu: ZPKR03 - Yıldırımdan Korunma Tesisati

Oluştur

Statik parametreler: Word(docx) dokümanında kullanılabilecek statik parametreler

\$({S_name}) Kuruluş İsmi

\$({S_Logo}) Kuruluş bilgilerinde yer alan sistem logosunu getirir. Logo rapor akredite ise gösterilir, akredite değilse gösterilmez.

\$({C_name}) Firma İsmi

\$({C_title}) Firma Ticari Ünvanı

Dinamik parametreler. Word(docx) dokümanında kullanılabilecek dinamik parametreler

Tablo Oluşturma Aracı

\$({BB}) Büyük Başlık, 1_BB_LABEL

\$({BK}) Küçük Başlık, 2_BK_LABEL


\$({T}) Yazı tipindeki alan, 3_T

\$({FD}) Tarih veri girişi tipindeki alan, 3_FD


\$({ET}) Yazı tipindeki alan, 3_ET, Etiket Bilgileri için kullanılır

\$({BT}) Marka bilgisi için kullanılan ve yazı tipinde olan bir alandır. Her raporda yalnızca bir kez kullanılabilir. Bu alandaki bilgiler, Excel

İlişkili Muayene Hizmeti alanından raporun bağlı oldu muayene hizmeti seçilir ve **Oluştur** butonuna basarak oluşturma işlemi tamamlanır.

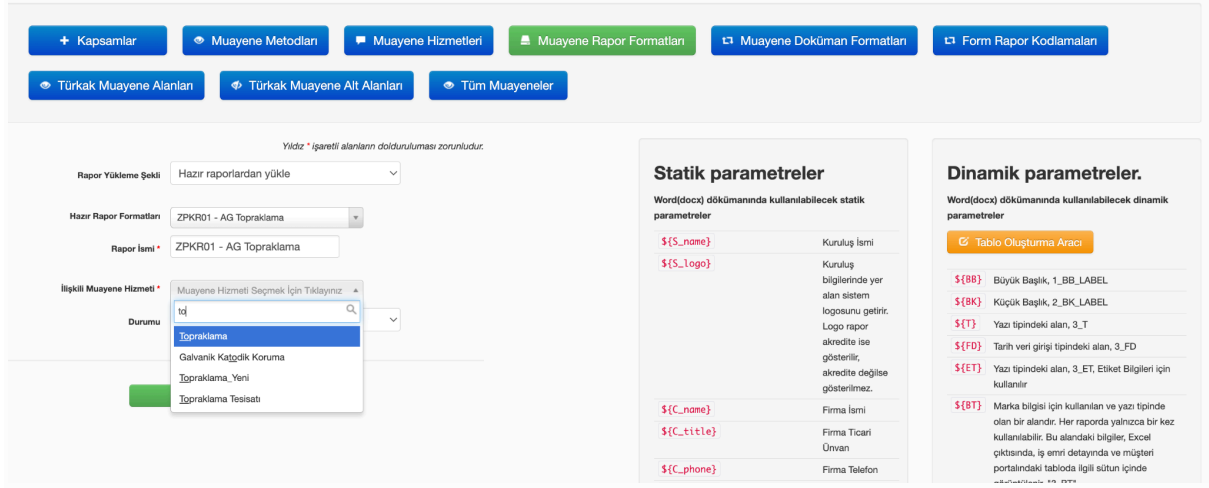

Formda Yer Alan Cihaz Seçimini Güncelleyin : İlk muayeneyi yapmadan önce bu işlem yapılmalıdır. Ölçüm Cihazı Seçimlerine Kaydet butonuna basınız. Bu butona basıldığında bu formda kullanılacak cihazlar güncellenecektir.

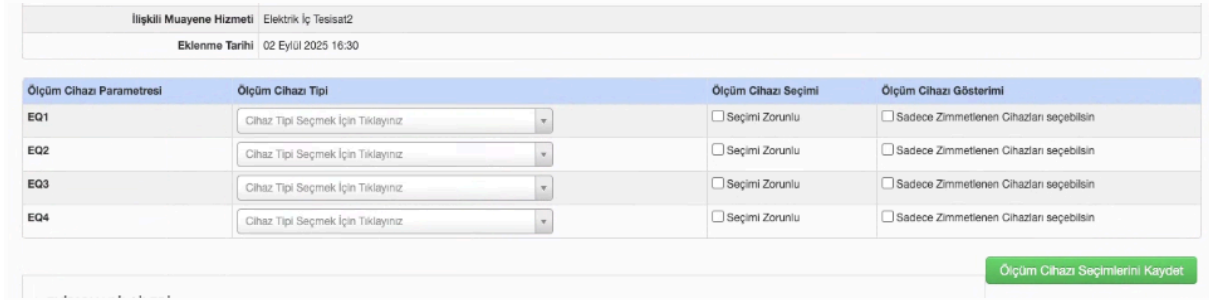


2-Rapor Güncelleme

Kendi rapor kodunuzu ekleme veya logo görünümünüzü düzenleme gibi rapor formatında yapmak istediğiniz işlemler için rapor güncellemesi ekranında şablonu indirip güncelleme yapabilirsiniz.

Önemli Not:

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan periyodik kontrol raporlarında logo kısımlarında açıklamalar, Akredite Kuruluş ve Türkak logosu olarak belirtildiği için hazır raporlarda {S_logo} ve {TK_logo} parametreleri kullanılmıştır ve logolar sadece akterdide olmanız durumunda forma yansımaktadır.

Akredite değilseniz ve formda kuruluş logonuzun gelmesini istiyorsanız {S_logo} yerine kendi logonuzu ekleyip formu güncelleyebilirsiniz.

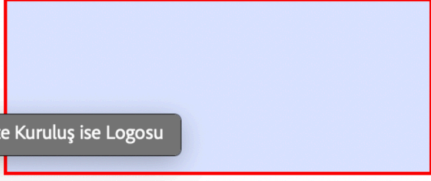			ALÇAK GERİLİM TOPRAKLAMA TESİSATI PERİYODİK KONTROL RAPORU	Dokü Yayın Reviz Reviz Yürür
			ALÇAK GERİLİM TOPRAKLAMA TESİSATI PERİYODİK KONTROL RAPORU	Dok Yayı Revi Revi Yürt

1. FİRMA BİLGİLERİ

Firma Adı		Rapor Numarası
-----------	--	----------------

Rapor oluşturma işlemi yapıldıktan sonra sayfa rapor detayına gitmektedir. Eklenen raporda güncelleme yapılmak istenirse rapor detayı 2. sekmede **Güncelle** alanı bulunmaktadır.

★ Muayene/ISO 17020 Konfigürasyonları
Sayfayı Yazdır

Bu bölüm üzerinden Muayene Hizmetleri Tanımlamalarını yapabilirsiniz.

[+ Kapsamlar](#)

[Muayene Metodları](#)

[Muayene Hizmetleri](#)

[Muayene Rapor Formatları](#)

[Muayene Doküman Formatları](#)

[Form Rapor Kodlamaları](#)

[Türkak Muayene Alanları](#)

[Türkak Muayene Alt Alanları](#)

[Tüm Muayeneler](#)

ZPKR01 - AG Topraklama Rapor Formatı Detay ve Güncelleme İşlemleri

Detay

Güncelle

Muayene Raporu Önizleme

Label Güncelle

Formüller

Formüller (UHIUV)

Validasyonlar

Kontrol Adımları Hazır İfadeler

Hızlı İfade Ekle

Rapor İsmi ZPKR01 - AG Topraklama

Muayene onaylayan kişi E-İmzalayacak mı? E-İmzalanmayacak

İlgili Muayene Hizmeti Topraklama

Çoklu Nokta Sayım Alanı UHI

Ekleme Tarihi 28 Ağustos 2025 13:02

Ölçüm Cihazı Parametresi	Ölçüm Cihazı Tipi	Ölçüm Cihazı Seçimi	Ölçüm Cihazı Gösterimi
EQ1	Cihaz Tipi Seçmek İçin Tıklayınız	☐ Seçimi Zorunlu	☐ Sadece Zimmetlenen Cihazları seçebilirsiniz
EQ2	Cihaz Tipi Seçmek İçin Tıklayınız	☐ Seçimi Zorunlu	☐ Sadece Zimmetlenen Cihazları seçebilirsiniz

[Ekipman Seçimlerini Kaydet](#)

2. EKİPMAN BİLGİLERİ

Bu alandan **Mevcut Dosyayı İndir** kısmından formu indirip üzerinde düzenleme yapıp **Muayene Raporu- Dosya Seç** kısmından güncel dosyayı yükleyip alt kısımda bulunan Güncelle butonuna basıp işlemi tamamlayabilirsiniz.

ZPKR01 - AG Topraklama Rapor Formatı Detay ve Güncelleme İşlemleri

Detay Güncelle Muayene Raporu Önizleme Label Güncelle Formüller Formüller (UHLV) Validasyonlar Kontrol Adımları Hazır İfadeler + Hazır İfade Ekle

Rapor İsmi	ZPKR01 - AG Topraklama
Muayene onaylayan kişi E-İmzalanacak mı	E-İmzalanmayacak
İlişkili Muayene Hizmeti	Topraklama
Çoklu Nokta Sayım Alanı	UH1
Ekleme Tarihi	28 Ağustos 2025 13:02

Yıldız * işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Rapor İsmi * ZPKR01 - AG Topraklama

İlişkili Muayene Hizmeti * Topraklama

Kontrol Formu var mı ? Kontrol Formu ve Muayene Raporu Aynı

Muayene Raporu Dosya Seç Dosya seçilmedi Mevcut Dosyayı İndir

Veri Girişi Zorunluluğu ☒

Bu seçenek ile tüm veri girişi alanları zorunlu olarak işaretlenecektir. Muayene girişini yapan personel, zorunlu alanları doldurmadan onaya gönderemez. Yalnızca belirli alanları zorunlu yapmak istiyorsanız, zorunluluk ayarlarını 'Label Güncelleme' ekranında belirleyebilirsiniz.

Label Güncellemeleri Değişsin mi ? Değişmesin

Muayene onaylayan kişi E-

Statik parametreler
Word(docx) dökümanında kullanılabilecek statik parametreler

<code>#{S_name}</code>	Kuruluş İsmi
<code>#{S_logo}</code>	Kuruluş bilgilerinde yer alan sistem logosunu getirir. Logo rapor akredite ise gösterilir, akredite değilse gösterilmez.
<code>#{C_name}</code>	Firma İsmi
<code>#{C_title}</code>	Firma Ticari

Dinamik parametreler.
Word(docx) dökümanında kullanılabilecek dinamik parametreler

[Tablo Oluşturma Aracı](#)

<code>#{BB}</code>	Büyük Başlık, 1_BB_LABEL
<code>#{BK}</code>	Küçük Başlık, 2_BK_LABEL
<code>#{T}</code>	Yazı tipindeki alan, 3_T
<code>#{FD}</code>	Tarih veri girişi tipindeki alan, 3_FD
<code>#{ET}</code>	Yazı tipindeki alan, 3_ET, Etiket Bilgileri için kullanılır
<code>#{BT}</code>	Marka bilgisi için kullanılan ve yazı tipinde olan bir alandır. Her raporda yalnızca bir kez kullanılabilir. Bu alandaki bilgiler, Excel

Durumu Aktif

UYARI : Bu formatı kullanan onay sürecinde muayeneniz varsa; format güncellendiğin eğer süreçte olan form varsa eklenen veya çıkarılan dinamik alanlar gözükmeyecektir, eski web form kullanılacaktır. Görüntülemeye yeni yüklediğiniz format aktif hale gelecektir. Bu formatı kullanan pdf'e dönüştürülmüş raporlarda bir değişiklik olmayacaktır. Eğer dinamik alan ekleyeceksiniz onay sürecinde muayene varsa onay sürecindeki muayenelerde hataya yol açabilir.

✓ Güncelle