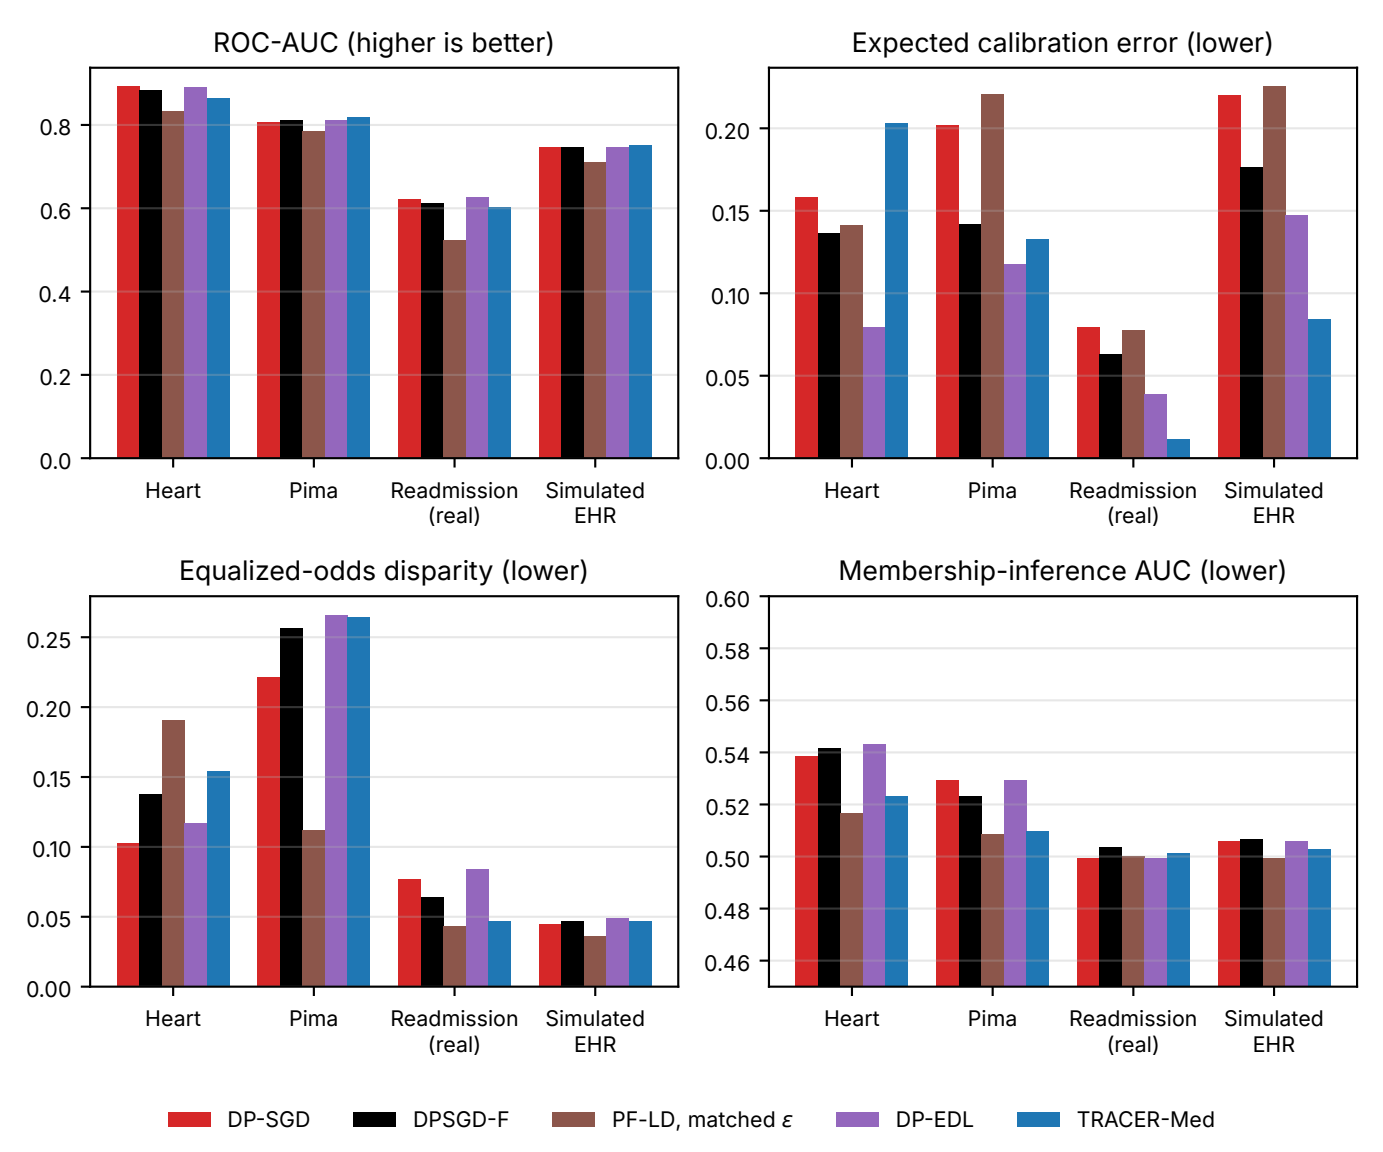
ROC-AUC (higher is better)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Heart
Pima
Readmission (real)
Simulated EHR
Expected calibration error (lower)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
Heart
Pima
Readmission (real)
Simulated EHR
Equalized-odds disparity (lower)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Heart
Pima
Readmission (real)
Simulated EHR
Membership-inference AUC (lower)
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0.56
0.58
0.60
Heart
Pima
Readmission (real)
Simulated EHR
DP-SGD
DPSGD-F
PF-LD, matched ε
DP-EDL
TRACER-Med